

QUICK START GUIDE

High **PROTEC** | QUICK START GUIDE



Версия: 3.7

Перевод оригинала

Русский

Перевод оригинала руководства по обслуживанию

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: www.SEGelectronics.de

Sales

Телефон: +49 (0) 21 52 145 331

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: SalesPGD_EMEA@SEGelectronics.de

Service

Телефон: +49 (0) 21 52 145 614

Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Эл. почта: industrial.support@SEGelectronics.de

© 2020 SEG Electronics GmbH. Все права защищены.

Содержание

1	Введение	5
1.1	Важные определения	7
2	Быстрый запуск — рабочее ПО Smart view	11
2.1	Настройка соединения между ПК и защитным устройством	12
2.1.1	Дополнительные принадлежности	12
2.1.2	Подключение защитного устройства к ПК через USB	13
2.1.3	Подключение защитного устройства к ПК через Ethernet (TCP/IP)	15
2.1.4	Последовательное подключение RS232 к защитному устройству (до выпуска 2.4)	17
2.1.4.1	Последовательное подключение RS232 к ПК	17
2.1.4.2	Последовательное подключение RS232 к ПК без разъема RS232	19
2.1.5	Получение настроек с защитного устройства	21
2.1.6	Изменение настроек защитного устройства	22
2.2	Использование Smart view	24
3	Быстрый запуск — использование панели	29
3.1	Структура меню	29
3.2	Навигация с помощью программных кнопок	31
3.3	Обозначения программных кнопок	33
3.4	Ввод пароля	34
3.5	Функциональные клавиши	35
3.6	Кнопка «INFO» — проверка назначений СДИ	36
3.7	Изменение параметров — кнопка «OK»	38
3.8	Клавиша «С» — подтверждение сигналов замкнутого состояния (сброса), выходных реле, команд отключения	43
3.9	Клавиша «CTRL» — управление коммутационными устройствами	45
3.10	Вспомогательные токены	48
3.11	Однолинейные схемы	52
4	Полезная информация для ввода в эксплуатацию	54
5	Настройка с помощью Smart view	66
5.1	Файл конфигурации	67

5.2	Шаги настройки	73
5.2.1	Язык отображения	73
5.2.2	Планирование устройства	73
5.2.3	Отображение измерений	73
5.2.4	Цифровые входы	74
5.2.5	Выходные реле (двоичные выходы)	74
5.2.6	Назначение индикаторов	74
5.2.7	Параметры участка	75
5.2.8	Параметры блокировки	76
5.2.9	Параметры защиты	76
5.2.10	Настройки проверки синхронизации	77
5.2.11	Диспетчер отключения и конфигурация коммутационных устройств 1	78
5.2.12	Конфигурация коммутационных устройств 2	78
6	Указатель	81

1 Введение

Цель данного описания — предоставить пользователю краткие инструкции по выполнению действий, необходимых для ввода в эксплуатацию устройства защиты Quick_Start_Guide_HPT.

Этот документ является первыми начальными инструкциями для следующих специалистов:

- инженеров РЗА;
- инженеров по проведению пусконаладочных работ;
- специалистов по установке, проверке и техническому обслуживанию защитной и контрольной аппаратуры;
- Прочего персонала, работающего с электрооборудованием и персонала электростанций.

Документ разделен на следующие части:

- Функция [В главе «Быстрый запуск — Smart view»](#) описывается, что необходимо для установки соединения между устройством защиты Quick_Start_Guide_HPT и рабочим программным обеспечением Smart view.

Поскольку работа с устройством Quick_Start_Guide_HPT через ИЧМ может вызывать трудности, прочесть эту главу рекомендуется всем пользователям, особенно — инженерам, осуществляющим ввод в эксплуатацию.

- Функция [В главе «Быстрый запуск — HighPROTEC»](#) и ее подразделах предлагается несколько пошаговых руководств. В них представлены базовые понятия, которые главным образом связаны с работой с устройством через ИЧМ (панель) устройства защиты.

Эта глава должна быть особенно интересна пользователям, которые планируют настраивать и/или работать с устройством защиты Quick_Start_Guide_HPT.

- Функция [В главе «Полезная информация»](#) представлены полезные советы и рекомендации. Они помогут решить многие вопросы и проблемы, с которыми пользователи наиболее часто обращаются в службу поддержки SEG.
- Функция [Глава «Настройка устройства защиты»](#) включает список аспектов, которые следует учитывать при вводе в эксплуатацию устройства защиты Quick_Start_Guide_HPT и большинство которых связаны с использованием *Smart view* в качестве программного обеспечения настройки. Мы не можем гарантировать полноту этого документа и не можем предложить очень подробные пошаговые инструкции, поскольку особенности настройки устройства защиты и его ввода в эксплуатацию зависят от конкретных целей и условий применения. Поэтому данная глава — это всего лишь сборник общих рекомендаций, ориентированных на инженеров, осуществляющих ввод в эксплуатацию.

Некоторые темы этого руководства освещаются во всех трех частях. Например, во всех частях говорится о коммутационных устройствах (выключателях). Начинающим пользователям мы рекомендуем прочесть этот документ полностью.



Данное описание не заменяет полную версию руководства. Инструкции по проводке и полное описание функций защиты представлены в техническом руководстве.

Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение настоящего руководства, а также передача третьим лицам без письменного разрешения компании *SEG*.

Работы по ремонту устройства должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом, ознакомленным с местными правилами техники безопасности и имеющим надлежащий опыт работы с электронными защитными устройствами и силовым оборудованием (требуется подтверждение квалификации).

ОСТОРОЖНО!



Информация документа была тщательно подготовлена и в основном касается общего использования; цель документа — оказать помощь и поддержку при работе с устройством. Все сведения служат лишь иллюстрацией. Приведенные настройки могут не отвечать вашим конкретным потребностям, а некоторые указанные действия в конкретных случаях могут даже представлять опасность.

ПРИМЕЧАНИЕ!



Руководство не предназначено (и абсолютно не может) для предоставления конкретных рекомендаций по настройкам защитных функций для конкретной сферы применения. Если вы точно не уверены, как настраивать устройство защиты, обратитесь в службу поддержки *SEG*.

Обязательно выполните следующее:

- Прежде чем работать с этим документом, определите конкретные аспекты по безопасности для вашего конкретного случая применения.
- Все приведенные здесь примеры адаптируйте к своим потребностям.

Мы не берем на себя ответственность за все нежелательные эффекты.

Применение вами устройства не должно нарушать действующие местные законы и международные правила, нормативы и директивы, а все ваши действия должны выполняться на должном профессиональном уровне.

Информация об обязательствах и гарантийных условиях

Компания *SEG* не несет ответственности за ущерб, вызванный самостоятельной модернизацией или изменением устройства, или процедуры планирования работы устройства (на этапе проектирования), настройку параметров или изменения регулировок персоналом пользователя.

Гарантийные обязательства аннулируются при вскрытии корпуса устройства лицами, не являющимися техническим персоналом компании *SEG*.

Условия ответственности и гарантии, изложенные в Основных условиях, принятых компанией *SEG*, не дополняются вышеуказанными разъяснениями.

1.1 Важные определения

Сообщения приведенных ниже типов предназначены для обеспечения безопасной для жизни и здоровья персонала эксплуатации устройства, а также обеспечения нормальной работы устройства в течение всего срока службы.

ОПАСНОСТЬ!



ОПАСНО! — указывает опасную ситуацию, которая может немедленно привести к тяжким телесным повреждениям или летальному исходу, если ее не предотвратить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



ВНИМАНИЕ — указывает на опасную ситуацию, которая может привести к тяжким телесным повреждениям или летальному исходу, если ее не предотвратить.

ОСТОРОЖНО!



ОСТОРОЖНО — указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к повреждениям легкой или средней тяжести, если ее не предотвратить.

ПРИМЕЧАНИЕ!



ПРИМЕЧАНИЕ — описание ситуаций, не представляющих опасности для жизни и здоровья.



Данный символ обозначает полезные указания и рекомендации, а также содержит информацию для эффективной и бесперебойной работы.

Надлежащее использование устройства и данного руководства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



СЛЕДУЙТЕ НАСТОЯЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ

Перед началом установки, эксплуатации или технического обслуживания оборудования тщательно ознакомьтесь с настоящим руководством и всей прочей необходимой документацией, относящейся к конкретным операциям. Выполняйте все указания и предупреждения по технике безопасности, действующие на предприятии. Невыполнение этих инструкций может привести к телесным повреждениям и/или к имущественному ущербу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**ЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**

Несанкционированное внесение изменений в оборудование или в методику его применения, выходящее за установленные механические, электрические и прочие эксплуатационные ограничения, может повлечь за собой травмы и/или материальный ущерб, в том числе привести к повреждению самого оборудования. Любые подобные изменения: (1) являются «неправильным применением» и/или «небрежностью» в соответствии с терминологией, принятой в гарантийных документах; соответственно, предприятие-изготовитель не обеспечивает гарантийным обслуживанием все вытекающие повреждения, (2) отменяет действие сертификатов и разрешительных документов на данное оборудование.

Программируемые устройства, описанные в настоящем руководстве, предназначены для защиты и управления силовым оборудованием и рабочими устройствами с питанием от источников напряжения с фиксированной частотой, например фиксированной частотой 50 или 60 Гц. Они не предназначены для использования с приводами с переменной частотой. Эти устройства предназначены для установки в низковольтных отсеках панелей распределительных щитов среднего уровня напряжения или в панелях с децентрализованной защитой. Программирование и настройка параметров должны соответствовать требованиям концепции системы защиты (оборудования, защита которого осуществляется с помощью данных устройств). Необходимо запрограммировать устройство и настроить его параметры так, чтобы оно надлежащим образом распознавало рабочие условия (сбои) и управляло ими (например, путем выключения прерывателя). Правильное использование требует резервной защиты дополнительным защитным устройством. Перед началом работы и после внесения изменений в программу (изменения значений параметров), необходимо провести испытания и задокументировать результаты, подтверждающие соответствие новой программы и новых значений параметров концепции системы защиты.

В целях контроля работоспособного состояния программируемого защитного устройства контакт самодиагностики (контакт под напряжением) должен быть соединен с системой автоматики подстанции. Очень важно, чтобы с контакта самодиагностики (контакта под напряжением) программируемого защитного устройства поступало аварийное оповещение, требующее безотлагательного вмешательства при срабатывании. Аварийный сигнал указывает на то, что устройство больше не обеспечивает защиту цепи и системе требуется обслуживание.

Ниже перечислены типовые области применения модельного ряда устройств данного типа:

- Защита ввода
- Защита электросети
- Защита оборудования
- Защита трансформатора
- Защита генератора

Данные устройства не предназначены для иных целей. Это также относится к использованию частично укомплектованного оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный нецелевым применением оборудования. Всю ответственность в этом случае несет пользователь. В целях обеспечения надлежащего применения устройства: Следует соблюдать технические условия и допуски, установленные *SEG*.

**Устаревшая документация**

С момента публикации данной версии руководства в его текст могли быть внесены изменения. Чтобы убедиться, что вы пользуетесь последней редакцией документа, посетите раздел загрузок нашего веб-сайта.

Последняя редакция настоящего технического руководства и обновленный список исправлений доступны на веб-сайте SEG.

- Перейдите на веб-сайт компании SEG и выполните поиск необходимых документов. (Идентификатор каждого документа напечатан на его обложке.)
- Кроме того, на каждом устройстве Quick_Start_Guide_HPT напечатан индивидуальный QR-код. Отсканируйте этот код, и откроется сетевая папка со всеми соответствующими документами в последней версии.

Важная информация**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

В соответствии с требованиями заказчика устройства укомплектованы модульно (по кодам заказа). Обозначения соединительных разъемов устройства приводятся на верхней панели корпуса (электрическая схема).

ОСТОРОЖНО!



Электростатический разряд

Все электронные компоненты в той или иной степени чувствительны к электростатическому разряду. Для защиты этих компонентов от повреждений необходимо принять специальные меры по снижению или исключению вероятности электростатического разряда. При работе с устройством или вблизи него соблюдайте следующие указания:

1. Перед началом технического обслуживания устройства снимите статическое электричество с тела, прикоснувшись к заземленному металлическому объекту (трубе, аппаратному шкафу раме и т. п.).
2. Избегайте накопления статического электричества на теле — не применяйте спецодежду из синтетических материалов. Используйте хлопковую или хлопчатобумажную спецодежду, поскольку она не задерживает электростатические заряды так, как синтетическая.
3. Храните пластмассу, винил, пенопласт и прочие материалы (например, посуду из пенополистирола, бутылки, корзины для бумаг, упаковки из-под сигарет, целлофановую обертку, книги в виниловых обложках и т. п.) вдали от оборудования и рабочей зоны.
4. Не извлекайте печатные платы из корпуса устройства без крайней необходимости. Если печатные платы необходимо извлечь, соблюдайте следующие правила:
 - Убедитесь в безопасности изолирования от источника питания. Все соединители должны быть отсоединены.
 - Прикасаться можно только к краям ППМ.
 - Не прикасайтесь руками к электрическим проводникам, клеммам или другим проводящим устройствам печатной платы.
 - При замене ППМ новая ППМ должна находиться в пластиковом неэлектризирующемся защитном пакете, пока вы не будете готовы ее установить. Сразу после демонтажа старой ППМ со шкафа управления необходимо поместить ее в неэлектризирующийся защитный пакет.

SEG сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения в текст настоящего документа. Информация, предоставленная *SEG*, считается точной и надежной. Тем не менее, *SEG* не несет ответственности за ее достоверность, за исключением специально оговоренных случаев.

© 2020 **SEG**. Все права защищены.

2 Быстрый запуск — рабочее ПО Smart view

Установка программы Smart view



Smart view настраивает рабочее программное обеспечение для защитных устройств SEG.

Программа настройки «Smartview_SE_Install.exe» находится в папке «*Smart view SE*» на DVD-диске продукта.

Кроме того, программу настройки *Smart view* можно получить из области загрузки SEG: ⇒ www.dmanuals.com/smart_view

- Запустите программу настройки и следуйте указаниям, отображающимся в мастере настройки.
- После успешной установки программное обеспечение можно будет запустить следующим образом: Пуск → Программы → SEG → Smart view SE → Smart view.

2.1 Настройка соединения между ПК и защитным устройством

Smart view сможет получать данные с защитного устройства только после установки такого соединения. Установить его необходимо только один раз.

На следующих страницах представлен обзор процедур настройки соединения для защитных устройств разных типов.

Подробное описание можно найти не только в руководстве к приложению, *Smart view* доступном на DVD-диске продукта в качестве отдельного документа, но и непосредственно в меню справки *Smart view*.

2.1.1 Дополнительные принадлежности

Тип кабеля для подключения зависит от типа защитного устройства. Кабели не входят в комплект поставки продукта, но их можно заказать отдельно в компании SEG.

		
<p><i>Кабель USB</i> для защитных устройств с разъемом USB на передней панели.</p> <p>Артикул SEG: 5450-1946</p>	<p><i>Нуль-модемный кабель</i> для защитных устройств с разъемом RS232 на передней панели.</p> <p>Артикул SEG: COMRS232Nullm</p>	<p><i>Переходник последовательного интерфейса для USB</i> для защитных устройств с разъемом RS232 на передней панели и ПК без разъема RS232.</p> <p>Артикул SEG: USB2RS232ADAP</p>

2.1.2 Подключение защитного устройства к ПК через USB




Кабель USB


Артикул SEG:

5450-1946

- С помощью кабеля USB подключите ПК к **включенному** защитному устройству.
- Запустите *Smart view*.
- В меню «Настройки» выберите элемент «Подключение устройства...».

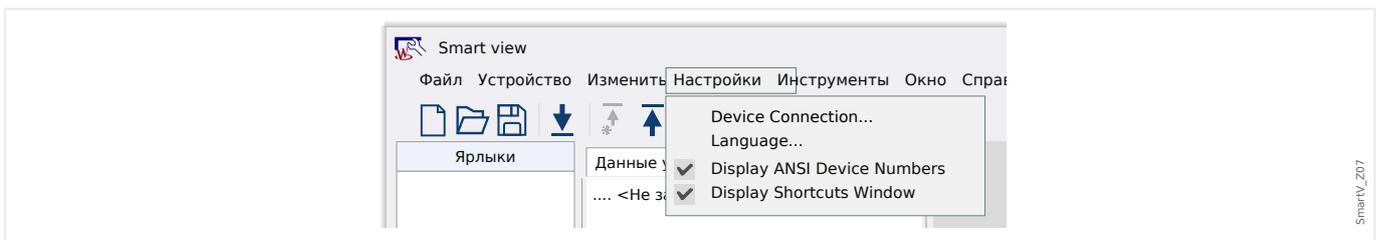

- Выберите в диалоговом окне элемент «Подключение через USB». После этого можно будет выбрать подключаемое устройство из списка.

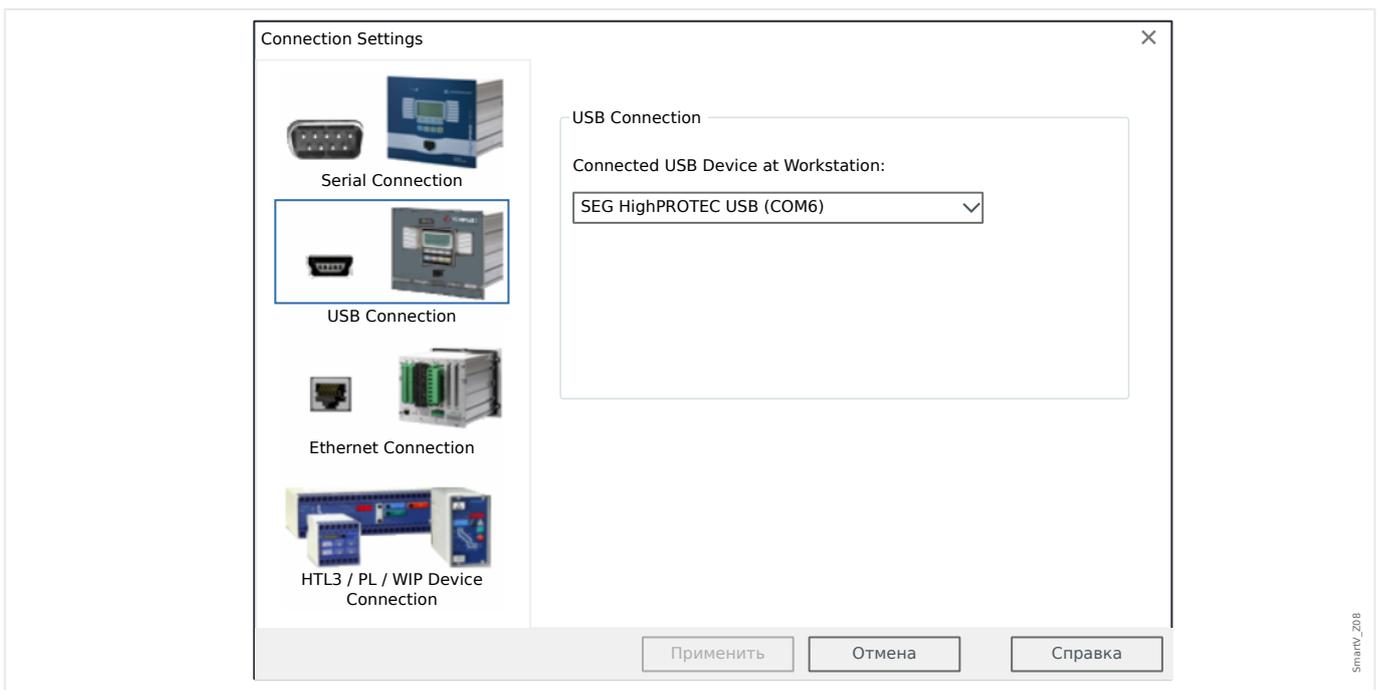

- Если подключение осуществляется впервые, отобразится особое диалоговое окно подтверждения. Для подтверждения нажмите «Да».

2 Быстрый запуск — рабочее ПО Smart view

2.1.2 Подключение защитного устройства к ПК через USB

⇒ **Готово** — соединение установлено.

2.1.3 Подключение защитного устройства к ПК через Ethernet (TCP/IP)

Если на защитном устройстве имеется разъем Ethernet, с ним можно установить соединение через Ethernet TCP/IP.

- Подключите интерфейсы Ethernet защитного устройства и ПК к общей сети Ethernet.
- Настройте (или проверьте) параметры TCP/IP на панели ИЧМ защитного устройства. Доступ к ним осуществляется по следующему пути в меню:

[Пар_ устр_ / TCP/IP / Конф-я TCP/IP]


Сначала задайте для параметра «TCP/IP» значение «акт_».

Затем настройте «IP-адрес», «Маска подс_» и «Шлюз по умолч_» (значения, представленные ниже, приведены только для примера).

Вводимые значения зависят от конкретной сети TCP/IP, к которой подключено защитное устройство. При наличии сомнений обратитесь к администратору сети.




- Запустите *Smart view*.
- В меню «Настройки» выберите элемент «Подключение устройства...».

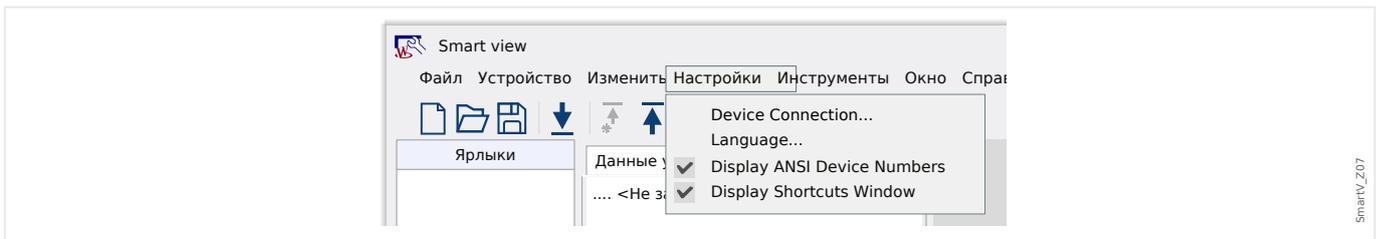

- Выберите в диалоговом окне элемент «Подключение через Ethernet». Введите в поле ввода адрес TCP/IP защитного устройства.

2 Быстрый запуск — рабочее ПО Smart view

2.1.3 Подключение защитного устройства к ПК через Ethernet (TCP/IP)

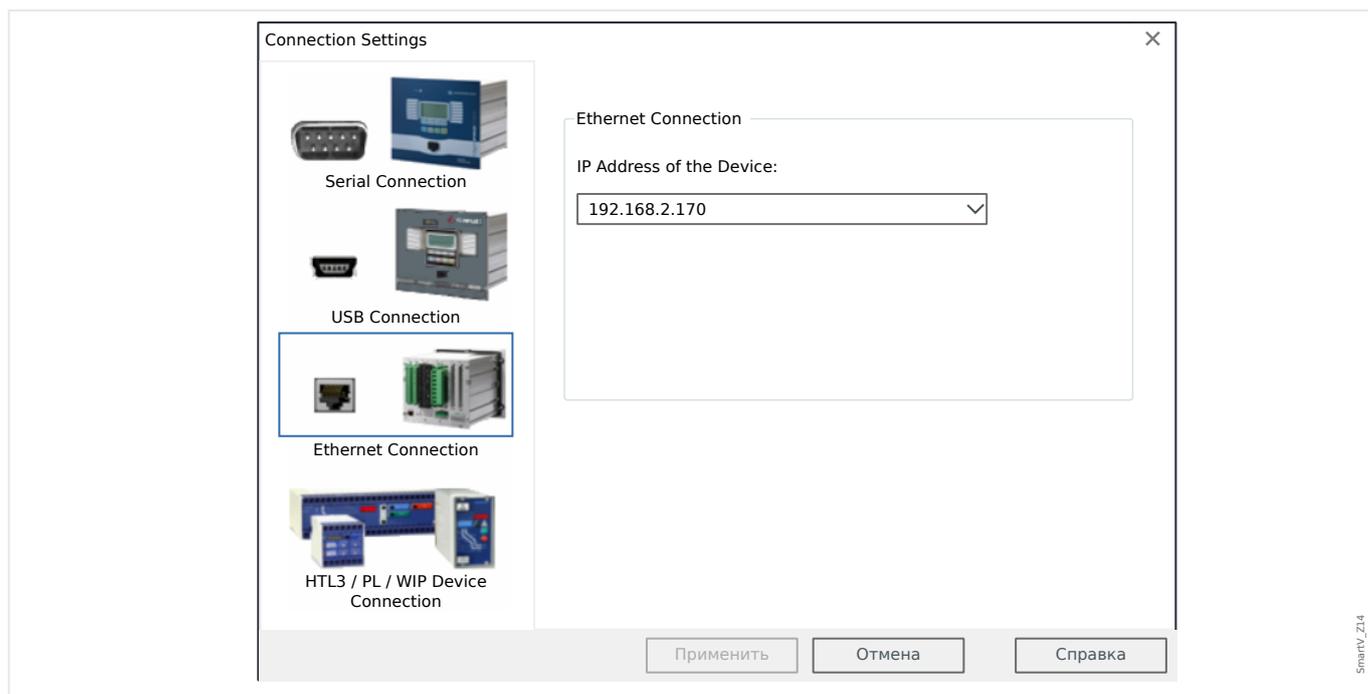

⇒ **Готово** — соединение установлено.


2.1.4 Последовательное подключение RS232 к защитному устройству (до выпуска 2.4)

2.1.4.1 Последовательное подключение RS232 к ПК


Подключение защитного устройства к ПК через последовательный разъем RS232



- С помощью нуль-модемного кабеля подключите ПК к **включенному** защитному устройству.
- Запустите *Smart view*.
- В меню «Настройки» выберите элемент «Подключение устройства...».

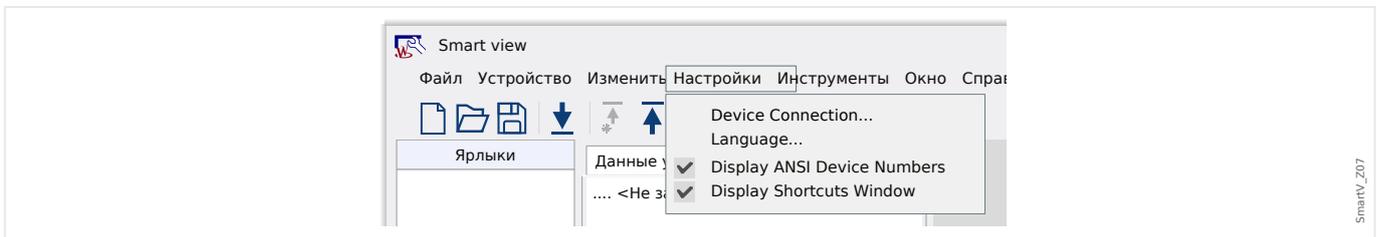

- Выберите в диалоговом окне элемент «Последовательное подключение». После этого можно будет выбрать из списка конкретный COM-порт, к которому подключено защитное устройство.

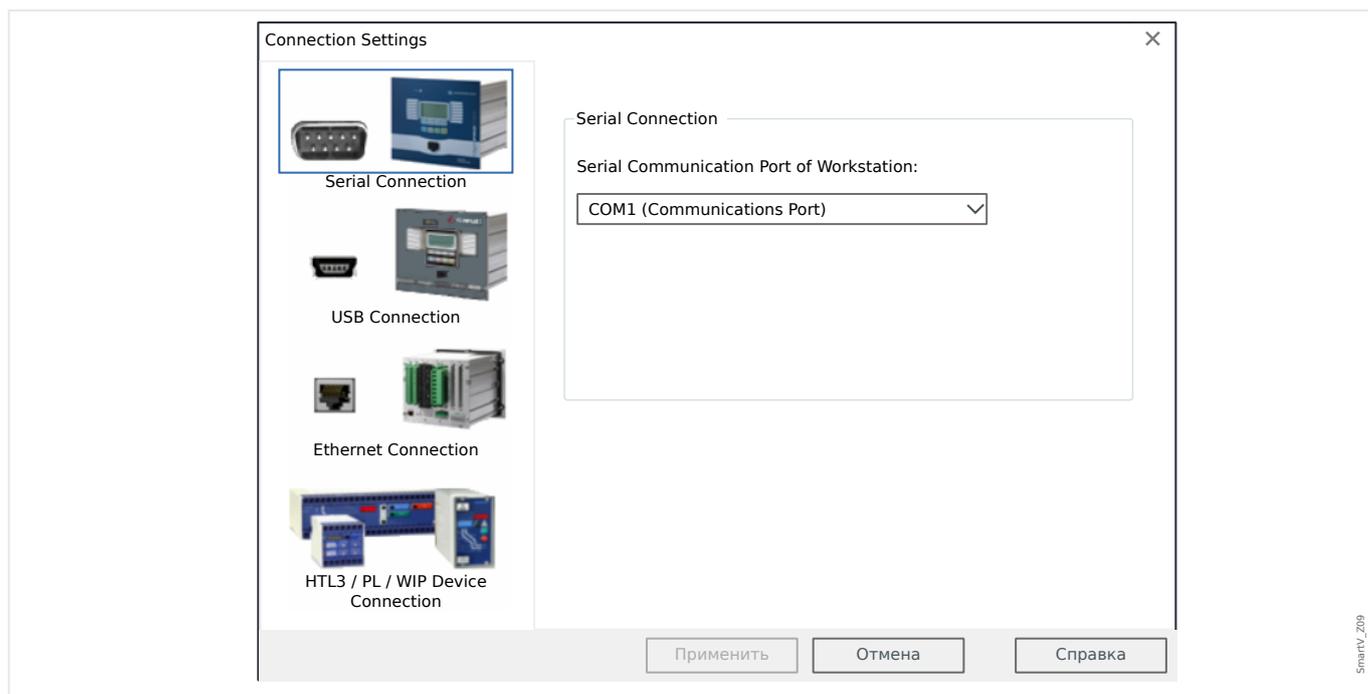

- Если подключение осуществляется впервые, отобразится особое диалоговое окно подтверждения. Для подтверждения нажмите «Да».


⇒ **Готово** — соединение установлено.

2.1.4.2 Последовательное подключение RS232 к ПК без разъема RS232

Подключение защитного устройства к ПК без последовательного разъема RS232




- Подсоедините переходник последовательного интерфейса для USB к свободному разъему USB ПК.
- Подсоедините переходник к нуль-модемному кабелю, а тот к **включенному** защитному устройству.
- Запустите *Smart view*.
- В меню «Настройки» выберите элемент «Подключение устройства...».

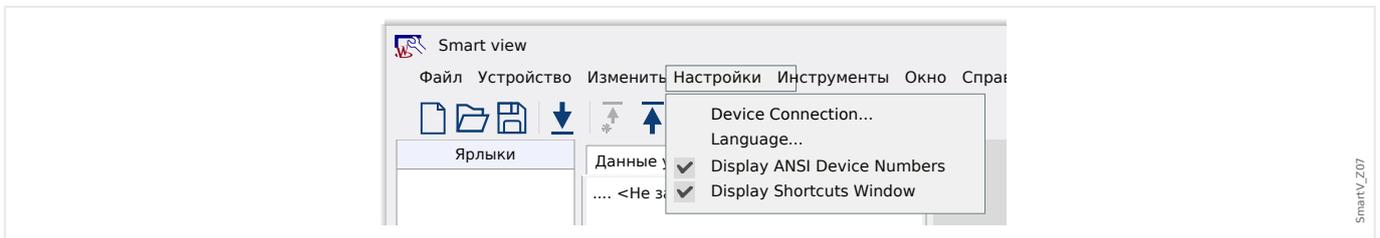

- Выберите в диалоговом окне элемент «Последовательное подключение». После этого можно будет выбрать из списка конкретный COM-порт, к которому подключено защитное устройство.

2 Быстрый запуск — рабочее ПО Smart view

2.1.4.2 Последовательное подключение RS232 к ПК без разъема RS232

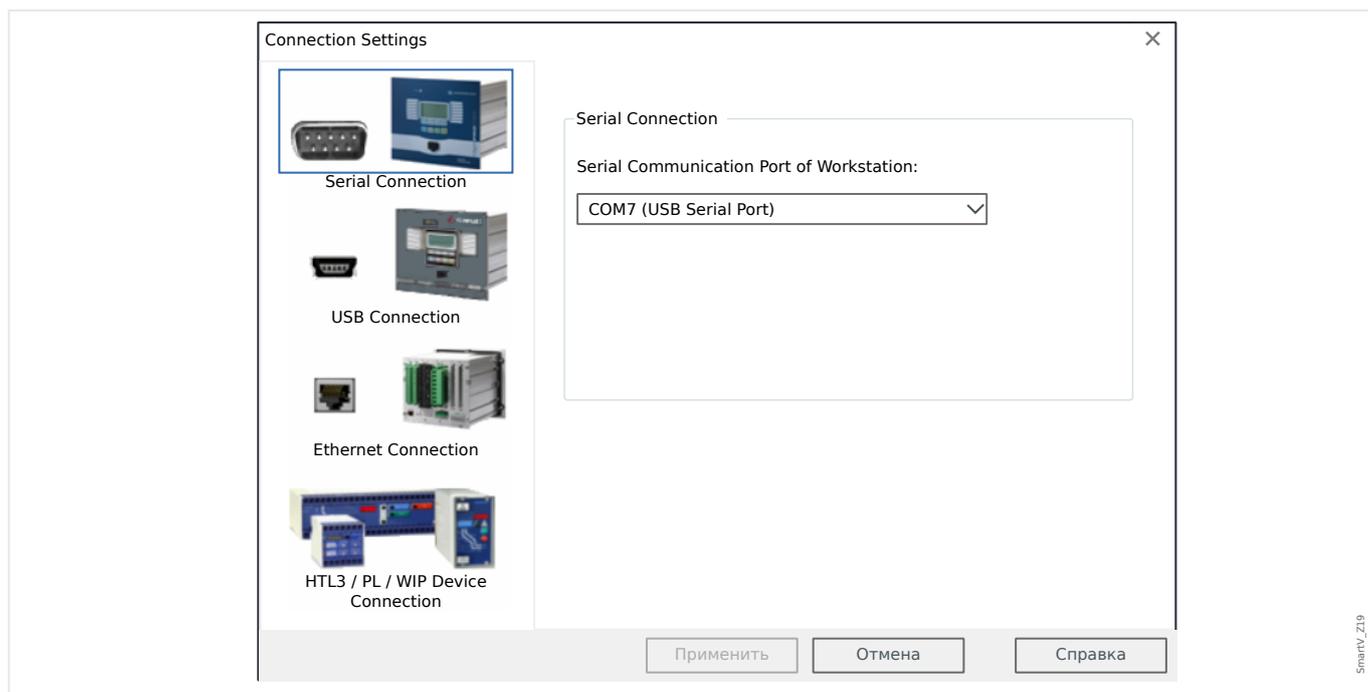


- Если подключение осуществляется впервые, отобразится особое диалоговое окно подтверждения. Для подтверждения нажмите «Да».

⇒ **Готово** — соединение установлено.


2.1.5 Получение настроек с защитного устройства

После настройки подключения можно будет получать сведения с защитного устройства.

- Данные с защитного устройства поступают после нажатия элемента меню «Устройство» → «Получить данные с устройства».

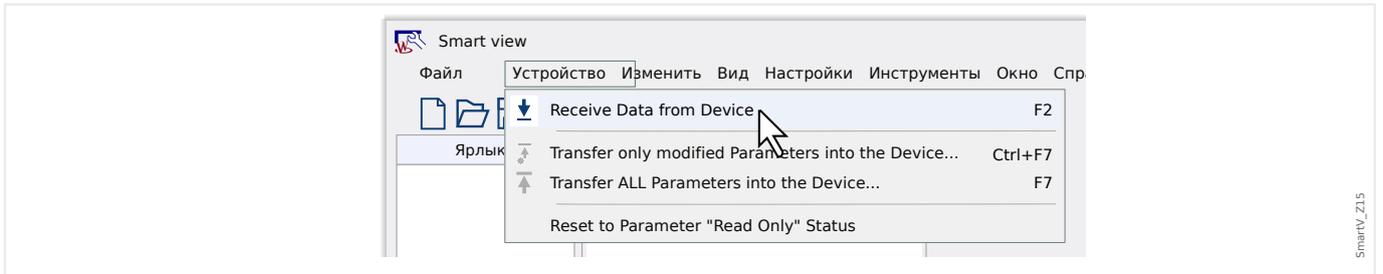


- Программа Smart view устанавливает соединение с защитным устройством, считывает с него данные и отображает их в виде древовидной структуры.

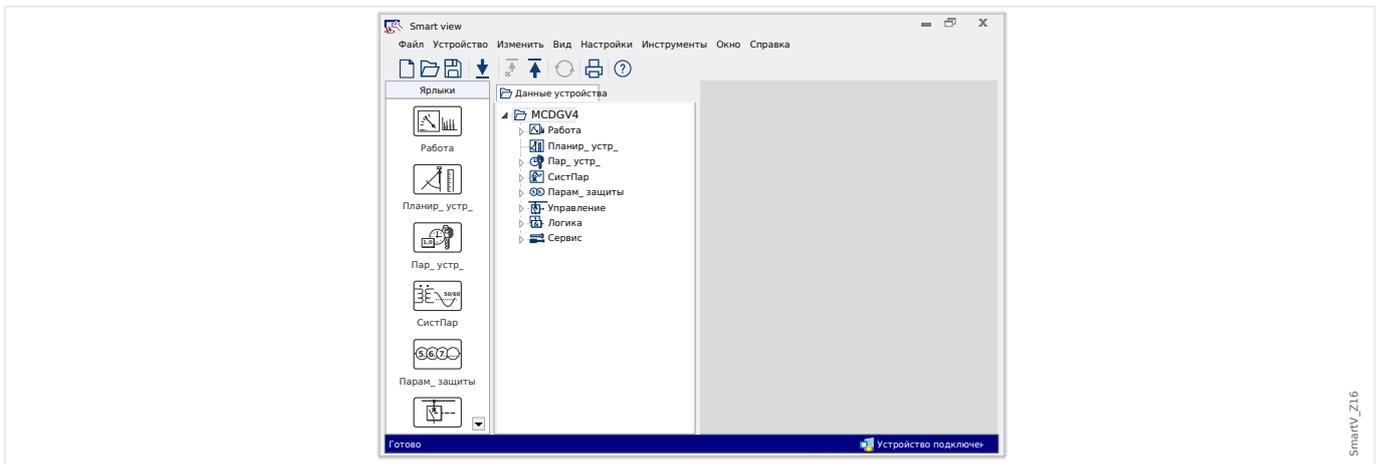

2.1.6 Изменение настроек защитного устройства


- **Шаг 1.** Изменение значений настроек

Необходимый защитный модуль можно настроить только после активации. Для этого необходимо получить доступ к модулю в ветви меню [Планир_ устр_] древовидной структуры и изменить значение параметра «Реж_» с «->» (= «Не используется») на «исп.».

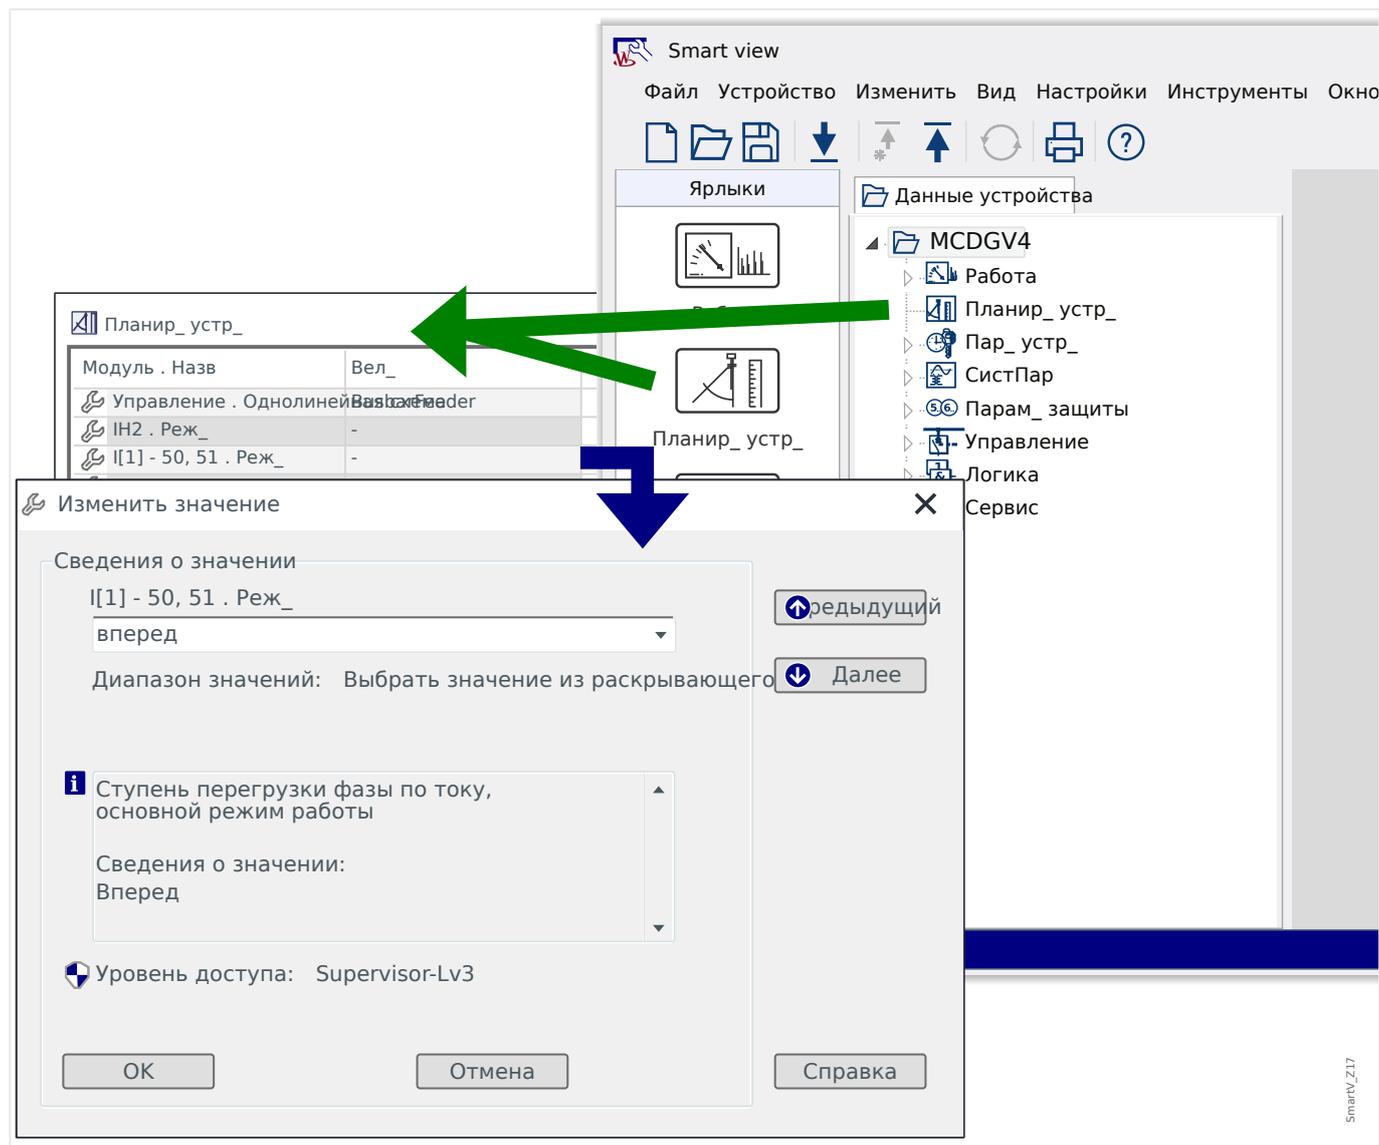

- **Шаг 2.** Передача изменений

Измененные значения используются только после того, как будут переданы на защитное устройство. Нажмите элемент меню «Устройство» → «Перенести на устройство только измененные параметры...».

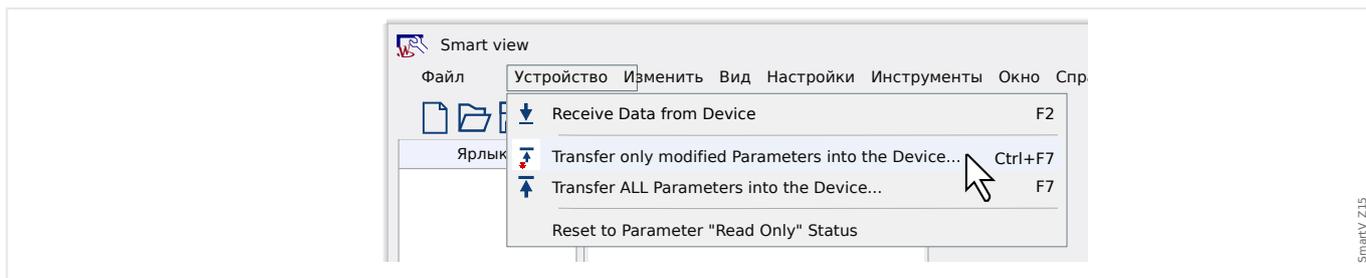

- Перенос изменений предусматривает ввод пароля для защитного устройства. После правильного ввода пароля изменения отправляются на устройство (и на нем активируются новые настройки).

ПРИМЕЧАНИЕ!



Обратите внимание, что ни стандартный пароль, ни пароль по умолчанию не соответствуют строгому уровню безопасности. Настоятельно рекомендуется заменить такие пароли индивидуальными.

2.2 Использование Smart view

Работать с защитным устройством Quick_Start_Guide_HPT с помощью панели управления легко и удобно (см. описание в разделе [↪ «3 Быстрый запуск — использование панели»](#)), однако сеанс полной настройки многочисленных параметров может оказаться весьма утомительным. Для выполнения многочисленных операций лучше подключить к защитному устройству ПК с установленным на нем рабочим программным обеспечением. При этом все действия можно будет выполнить, используя компьютерную мышь и клавиатуру. К тому же, большой монитор компьютера обеспечит значительно более удобный просмотр доступных ветвей меню, чем встроенный дисплей устройства.

Компания SEG предлагает рабочее программное обеспечение *Smart view*. Оно обеспечивает удобные способы выполнения полной настройки, считывания и оценки статистических данных и результатов измерений, анализа сбоев с помощью регистраторов событий и сбоев и т. д. В качестве отдельного документа предоставляется техническое руководство.

Установка соединения устройства с ПК

Соединение с ПК можно установить через USB или (при наличии) через Ethernet (подробнее см. в разделе [↪ «2 Быстрый запуск — рабочее ПО Smart view»](#)).

Кроме подсоединения необходимых кабелей, установка соединения включает в себя два основных этапа.



1. ▷ В программе *Smart view* нажмите [*Настройки → Подключение устройства*] и выберите тип подключения к устройству.
 - ▶ После этого соединение еще не будет установлено, и потому сообщение «Не подключено» в строке состояния (см. рис. ниже) не должно ввести пользователя в заблуждение.
2. ▷ Нажмите [*Устройство → Получить данные с устройства*] (или нажмите клавишу «F2» на клавиатуре или щелкните небольшой значок с синей стрелкой вправо).
 - ▶ *Smart view* Теперь программа должна получить дерево меню целиком со всеми значениями настроек и данными режима работы. После этого должно отобразиться дерево меню с теми же элементами высшего уровня, которые уже описывались для панели управления устройством (см. раздел [↪ «3.1 Структура меню»](#)).

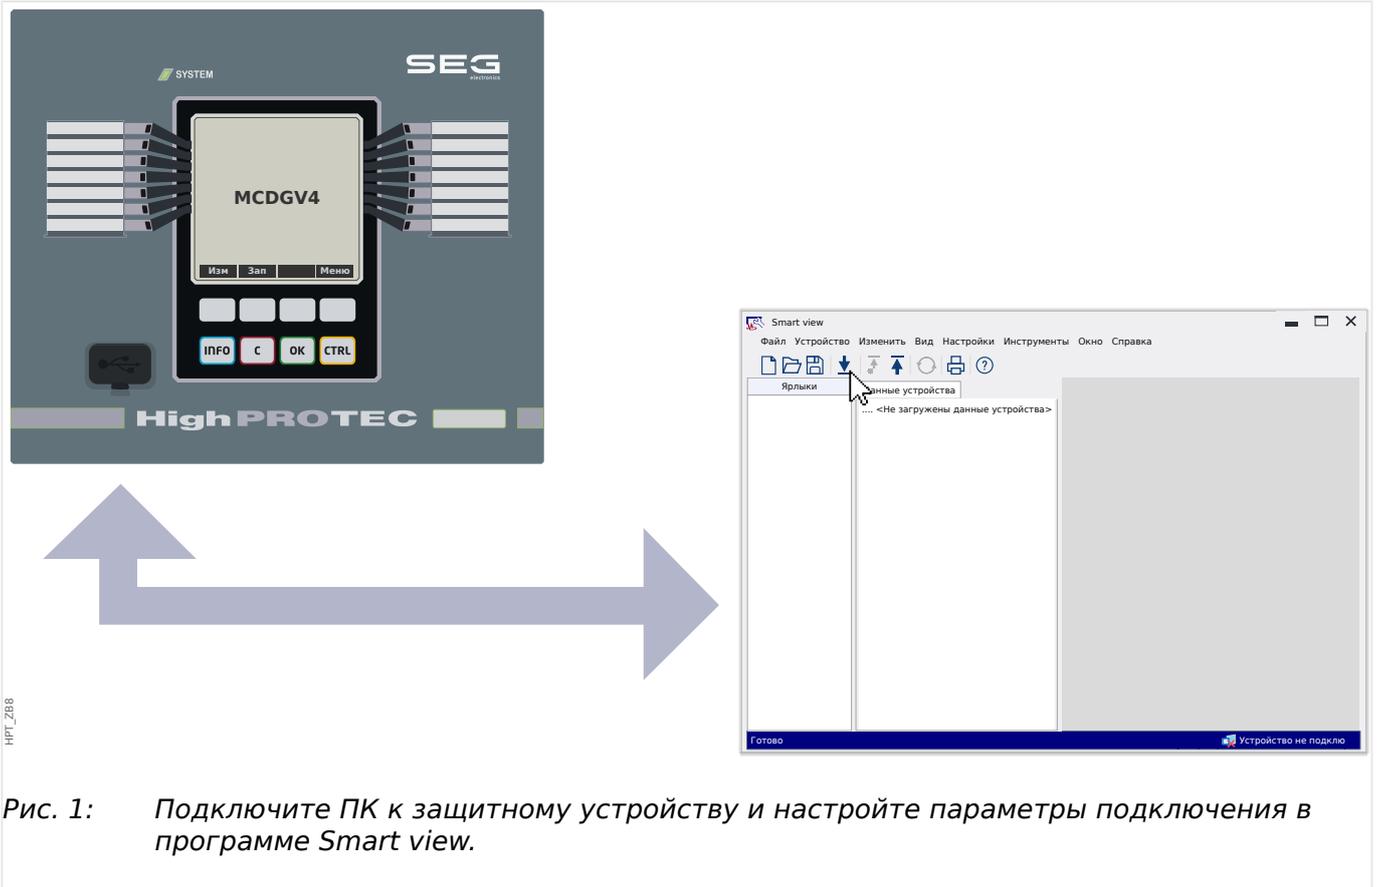


Рис. 1: Подключите ПК к защитному устройству и настройте параметры подключения в программе Smart view.

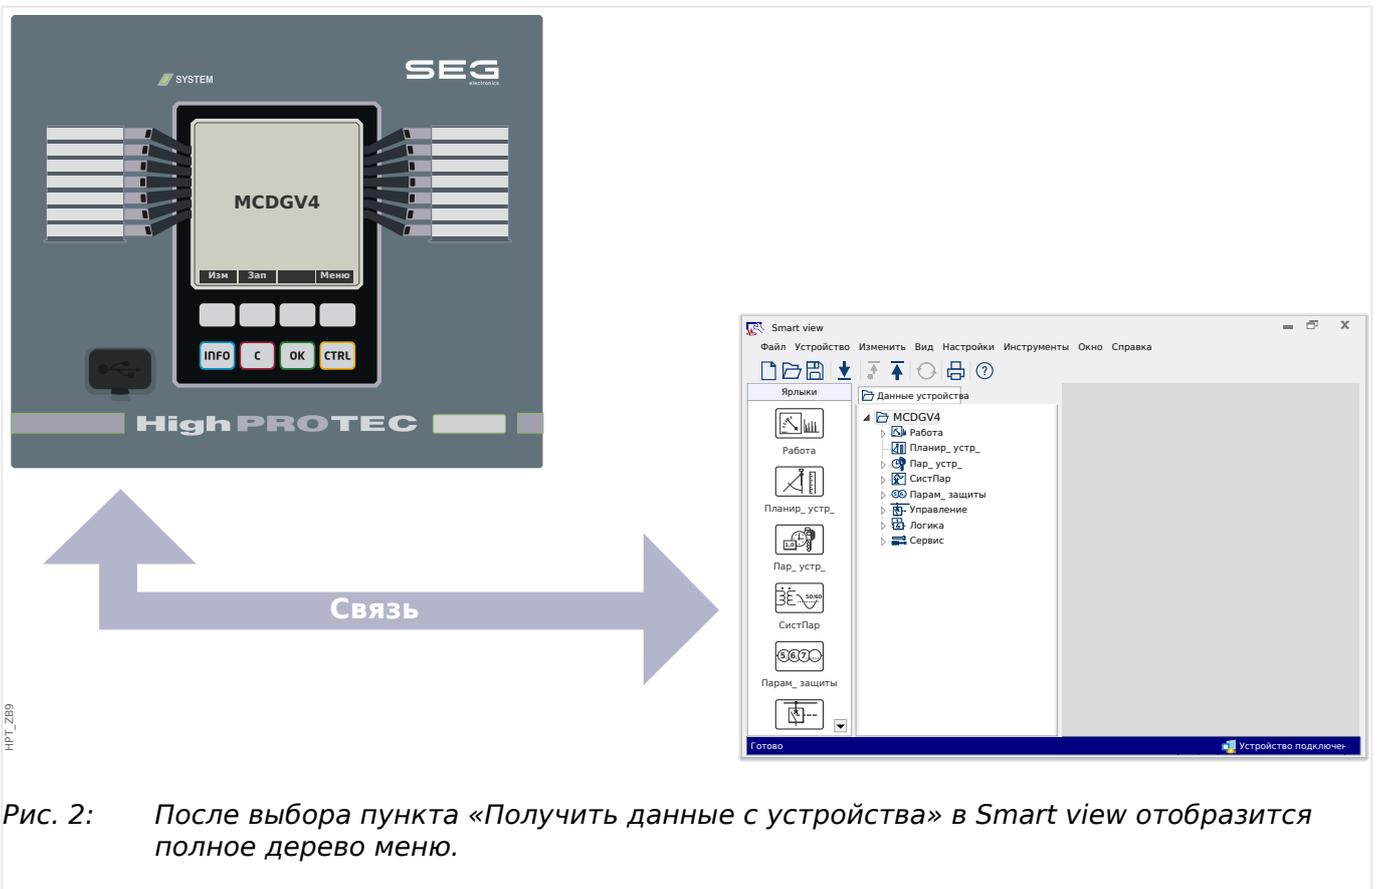


Рис. 2: После выбора пункта «Получить данные с устройства» в Smart view отобразится полное дерево меню.


ПРИМЕЧАНИЕ!



Если раньше подключение к данному конкретному устройству в этой версии (выпуске) программного обеспечения не выполнялось, то, возможно, от программы *Smart view* поступит сообщение с требованием указать так называемую «модель устройства». Это набор файлов, определяющих дерево меню и все параметры, в том числе заводские настройки по умолчанию и диапазоны значений. Модель устройства требуется *Smart view* для правильного отображения дерева меню.

К счастью, это не доставит пользователю никаких дополнительных проблем. Несмотря на то что можно установить модели устройства независимо, в рамках отдельного сеанса установки (при этом можно будет просмотреть меню и параметры без установки соединения), возможно, удобнее всего будет просто автоматически принять предложение *Smart view* и позволить *Smart view* извлечь сведения о модели прямо из подключенного устройства. Загрузка дополнительных данных займет всего несколько секунд и потребует только один раз (модель устройства установится на жесткий диск ПК и тут же станет доступной для всех будущих подключений к данному устройству).

Как только дерево меню станет доступным в *Smart view*, все дальнейшие действия, такие как изменения значений настроек, станут понятными (и, возможно, подробных пояснений не потребуется). Можно будет развернуть ветви любых подменю (нажатием небольшого значка треугольника рядом с элементом меню или двойным щелчком на названии элемента), пока не будет получен доступ к нужному нижнему элементу. Например, (для устройства с 14 СДИ) для элемента меню [Пар_устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]:

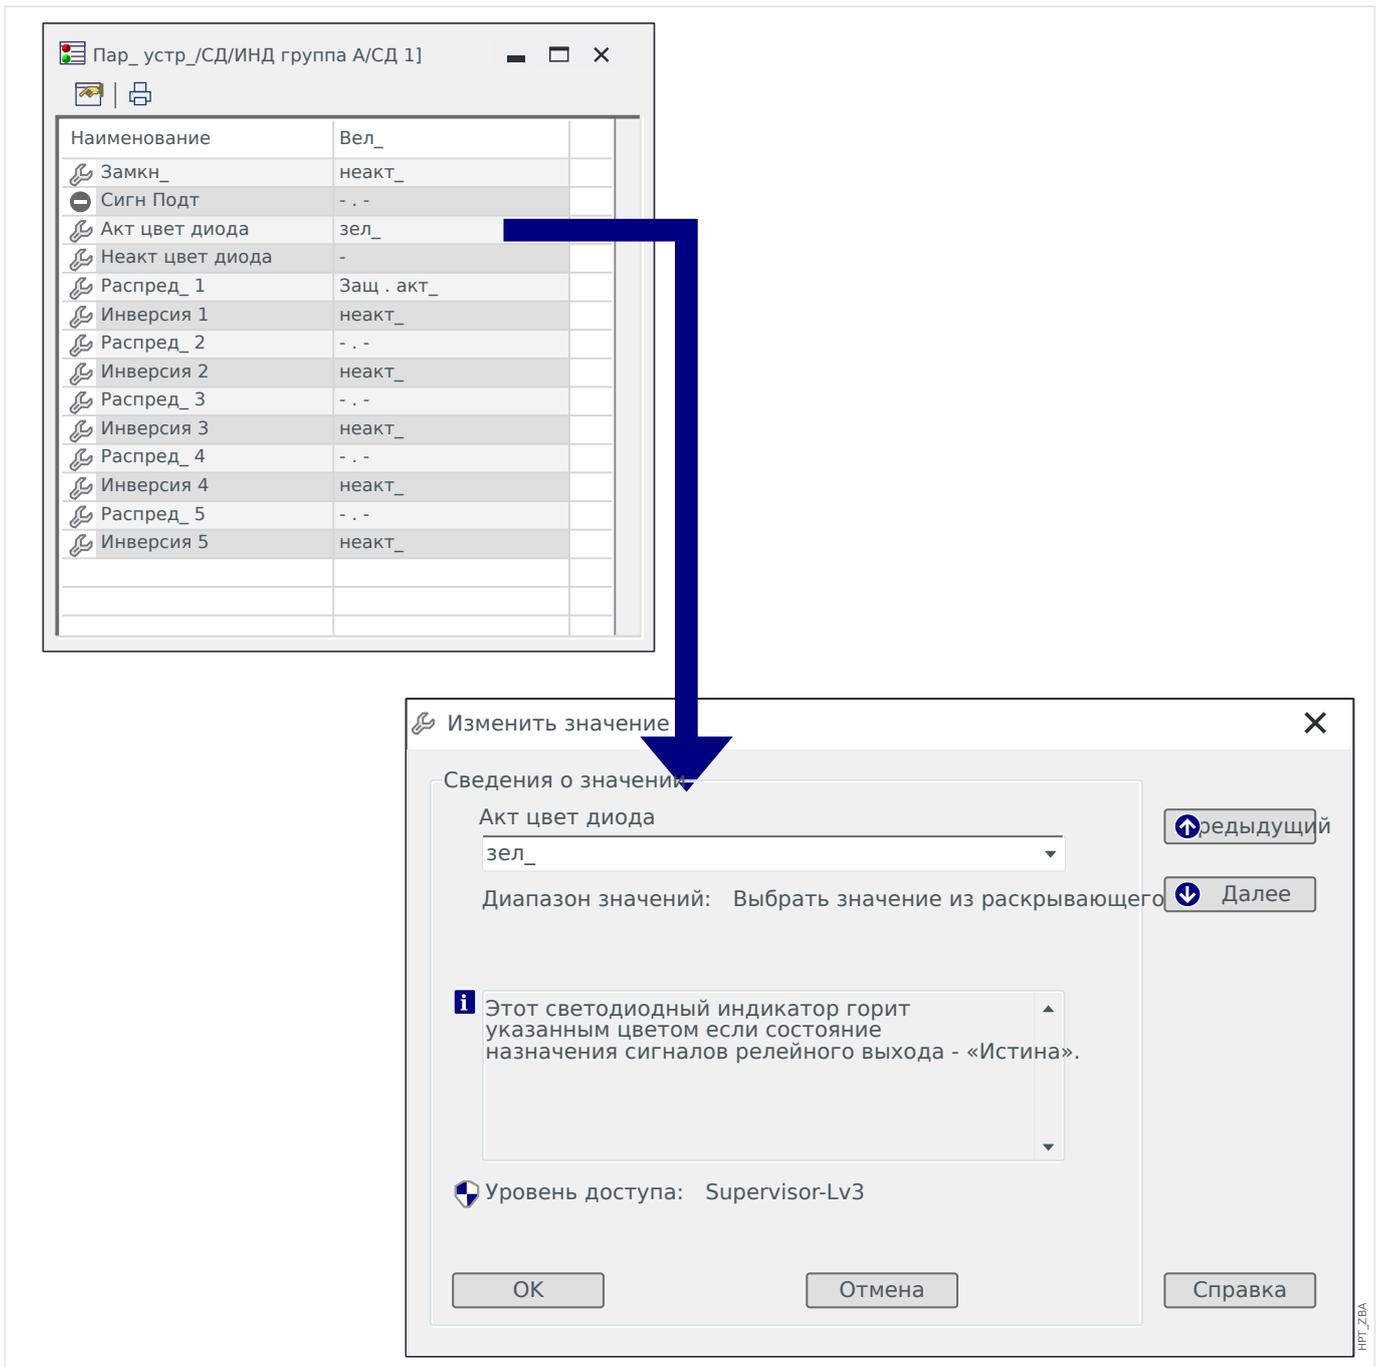

Двойным щелчком откроется небольшое диалоговое окно со списком всех настроек этого элемента меню, а двойным щелчком одной из настроек откроется другое диалоговое окно, в котором можно будет изменить значение этой настройки.

Однако обратите внимание, что изменения параметров вступят в силу только после переноса (из программы *Smart view*) на устройство.



1. ▶ Нажмите [Устройство → Перенести на устройство только измененные параметры] (или нажмите клавиши «Ctrl»+«F7» на клавиатуре или щелкните небольшой значок с синей стрелкой вправо).



1. ▷ Можно также выбрать [Устройства → Перенести на устройство все параметры] (что соответствует нажатию клавиши «F7» на клавиатуре, или щелкнуть небольшой значок с несколькими листами бумаги и синей стрелкой вправо).
2. ▷ Поступит запрос ввести соответствующий пароль, если только не окажется, что нужный уровень доступа (в данном случае это «Supervisor-Lv3») все еще открыт.
 - ▶ Настройки будут переданы на устройство и, если не возникнет проблем с допустимостью или согласованностью, активированы.
Обратите внимание, что от программы *Smart view* может также поступить запрос на создание файла настроек с заданными значениями, чтобы позже все настройки можно было (повторно) загрузить. Все изменения, вносимые в ходе стандартных для отрасли работ по вводу устройств в эксплуатацию, рекомендуется тщательно регистрировать.

ОСТОРОЖНО!








При нажатии кнопки [Сохранить] измененные значения не передаются и не активируются (несмотря на то что исчезают токены, отмеченные **звездочкой**). Меню (и кнопка) [Сохранить] позволяет лишь сохранить внесенные изменения в файл *.HptPara . Всегда переносите параметры на подключенное устройство, если внесенные изменения требуется активировать.

3 Быстрый запуск — использование панели

3.1 Структура меню

Структура меню имеет следующие элементы высшего уровня. Вход в ветвь меню осуществляется нажатием программной кнопки ►. Программные кнопки ▲ и ▼ позволяют переходить к предыдущей или следующей ветви.

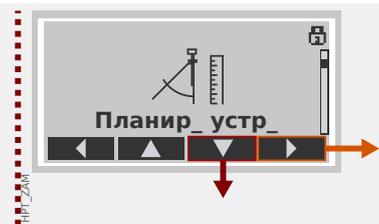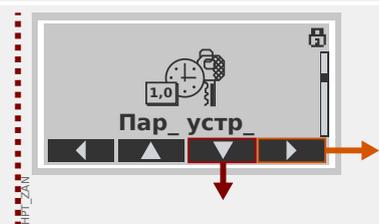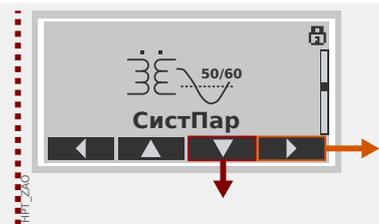	<p>Работа</p> <p>Здесь находятся данные режима работы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измеренные значения • Статистика • Отображение состояния • Данные о счетчике и версии • Регистратор ошибок, Регистратор событий, Регистратор неисправн. • Самодиагностика • Подтвердить, Сброс
	<p>Планирование устройства</p> <p>Обычно это первый этап ввода устройства в эксплуатацию.</p> <p>Включаются необходимые и выключаются ненужные элементы.</p> <p>Выбирается протокол (SCADA) связи с подстанцией.</p>
	<p>Параметры устройства</p> <p>В этой ветви меню представлены все настройки, напрямую связанные с устройством, например,</p> <ul style="list-style-type: none"> • цифровые входы и выходы; • СДИ; • настройки регистраторов; • настройки связи.
	<p>Системные параметры</p> <p>Обычно это второй этап ввода в эксплуатацию — настройка свойств поля, например,</p> <ul style="list-style-type: none"> • номинальной частоты, напряжения, тока; • коэффициентов ТТ и ТН; • типа подключения ТН (Фазн напр, Лин_ напр_).

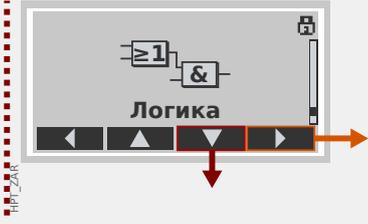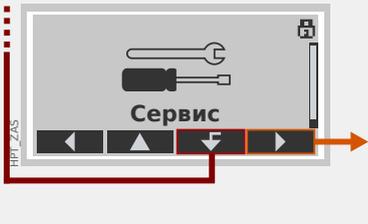	<p>Параметры защиты</p> <p>Здесь находятся все настройки защиты, имеющие отношение к конкретным защитным функциям.</p> <p>Настройки каждой защитной функции сгруппированы по следующим типам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Параметр общей защиты • Набор 1 ... Набор 4 • Перекл_ НП (Переключение набора параметров)
	<p>Элемент управления</p> <p>Настройки коммутационных устройств.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каждое устройство Quick_Start_Guide_HPT с наименованием «MR...» позволяет управлять 1 коммутационным устройством. • Каждое устройство Quick_Start_Guide_HPT с наименованием «МС...» позволяет управлять 6 коммутационными устройствами.
	<p>Логика</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 80 логических уравнений • 4 шлюза на выбор • 4 входа, 4 выхода на каждое уравнение • Функции таймера и памяти
	<p>Сервис</p> <p>Эта ветвь меню нужна в основном для проверки. Пример.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выходы «Принудительно»/«Отключение» • Аналоговый вход и выходы «Принудительно»/«Отключение» • Использование внутреннего генератора сигналов/сбоев • Перезагрузка защитного устройства

3.2 Навигация с помощью программных кнопок

В этом разделе мы продемонстрируем, как используется панель и осуществляется навигация по дереву меню. В качестве исчерпывающего примера мы покажем, как проверить измеренные значения.



1. Вход в главное меню

Кнопки, расположенные прямо под дисплеем, меняют свое значение в зависимости от контекста. Функция каждой из этих кнопок указывается в нижней строке дисплея прямо над самой кнопкой. Функции этих кнопок определяются активным в данный момент программным модулем, поэтому эти кнопки называются программными.


В ситуации, представленной слева, нажатие программной кнопки «Меню» приведет к открытию главного меню.



2. Вход в ветвь меню Работа

После нажатия программной кнопки «Меню» у программных кнопок появятся новые функции, которые будут представлены в виде стрелок.

В целом, необходимо несколько раз нажать кнопки «▲» (вверх) и «▼» (вниз), пока не высветится нужный элемент меню. Затем нажатием программной кнопки «▶» (ввод) выполняется открытие выбранного элемента меню (в данном случае это Работа).

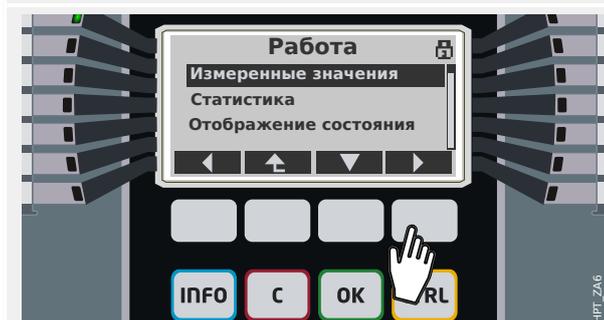

3. Вход в меню Измеренные значения

Предположим, что необходимо проверить измеренные значения, а именно фазовые напряжения. После входа в меню «Работа» отобразится несколько элементов подменю, и необходимо будет войти в ветвь подменю «Измеренные значения».



4. Проверка измеренных значений

После входа (тем же способом) в подменю Напр_ отобразится список всех измеренных значений напряжения.

Если все строки на дисплее не умещаются, можно прокрутить список вверх или вниз с помощью программных кнопок «▲» (вверх) и «▼» (вниз).


3 Быстрый запуск — использование панели

3.2 Навигация с помощью программных кнопок

Последовательное нажатие программной кнопки «◀» (влево) вернет пользователя в ветвь меню (на один уровень при каждом нажатии) и, наконец, в главное меню.

3.3 Обозначения программных кнопок

Для обозначения функций программных кнопок используются следующие символы.

Клавиша	Смысловое содержание
	С помощью программной кнопки «вверх» можно выполнять прокрутку вверх. С помощью прокрутки вверх можно перейти к предыдущему пункту меню или параметру.
	С помощью программной кнопки «вниз» можно выполнять прокрутку вниз. С помощью прокрутки вниз можно перейти к следующему пункту меню или параметру.
	С помощью программной кнопки «влево» можно вернуться на один шаг назад. Можно выйти из подменю. Можно вернуться к предыдущей странице дерева меню.
	С помощью программной кнопки «вправо» можно открыть выбранное подменю.
	С помощью программной кнопки «Начало списка» можно сразу перейти в начало списка.
	С помощью программной кнопки «Конец списка» можно сразу перейти в конец списка.
	С помощью программной кнопки «+» увеличивается выбранная цифра (непрерывное нажатие: быстрый повтор).
	С помощью программной кнопки «-» уменьшается выбранная цифра (непрерывное нажатие: быстрый повтор).
	С помощью программной кнопки «влево» выбирается цифра, находящаяся слева от выбранной.
	С помощью программной кнопки «вправо» выбирается цифра, находящаяся справа от выбранной.
	С помощью кнопки с символом гаечного ключа можно изменить выбранный параметр (то есть перейти в режим настройки параметра).
	С помощью кнопки с символом ключа можно будет получить запрос на ввод пароля, после чего изменить выбранный параметр.
	С помощью программной кнопки «удалить» удаляются выбранные данные.
	Программной кнопкой «Быстро вперед» осуществляется быстрая прокрутка вперед.
	Программной кнопкой «Быстро назад» осуществляется быстрая прокрутка назад.

3.4 Ввод пароля

Большинство действий требует ввода предварительно определенного пароля. Существует несколько уровней доступа, и для каждого можно задать конкретный «пароль уровня доступа» (подробнее см. в техническом руководстве). Заводским паролем уровня доступа по умолчанию является «1234».



Ввод пароля

Теперь каждая программная кнопка помечена цифрой от 1 до 4.

Введите требуемый пароль с помощью программных кнопок. На дисплее каждая введенная цифра обозначается звездочкой *.

Наконец, нажмите кнопку «OK».



Для защитных устройств новых версий (кроме технического руководства) имеется специальное «Справочное руководство». В нем перечислены все настройки и сигналы устройства, а также их значения и параметры, заданные по умолчанию. (Таблицы параметров защитных устройств старых версий включены в техническое руководство.) И, как уже говорилось ранее, то, какой пароль требуется для изменения значения соответствующего параметра, определяется уровнем доступа.

Однако если предпочтительнее изменять параметры без ввода пароля, можно назначить соответствующему уровню доступа пустой пароль. При этом следует знать, что такой пароль может представлять потенциальную угрозу безопасности.

3.5 Функциональные клавиши

Под программными кнопками имеются четыре клавиши с фиксированными надписями:

- «INFO» («информация», см. также [↪](#) «3.6 Кнопка «INFO» — проверка назначений СДИ»),
- «С» («очистить», см. также [↪](#) «3.8 Клавиша «С» — подтверждение сигналов замкнутого состояния (сброса), выходных реле, команд отключения»),
- «OK» (см. также [↪](#) «3.7 Изменение параметров — кнопка «OK»»),
- «CTRL» («управление», см. также [↪](#) «3.9 Клавиша «CTRL» — управление коммутационными устройствами»).


3.6 Кнопка «INFO» — проверка назначений СДИ




Нажав кнопку «INFO», можно немедленно получить сведения о назначениях активных СДИ.

Нажмите кнопку «INFO» один раз для просмотра назначений всех СДИ, находящихся слева от дисплея.

Снова нажмите кнопку «INFO» для просмотра назначений всех СДИ, находящихся справа от дисплея (при наличии).

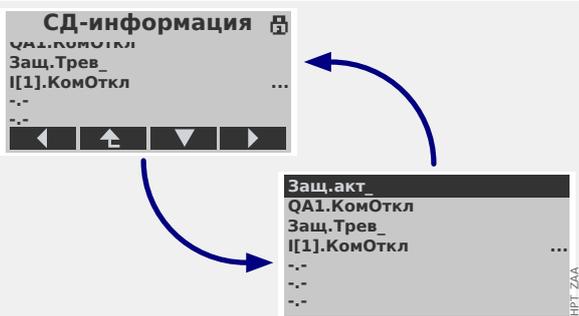

- Назначение каждого СДИ уместается в одной строке текста. Получается всего 7 строк для 7 СДИ в столбце.
- На устройствах с маленьким дисплеем имеется всего 7 строк. Это значит, что места для всех назначений, заголовок и назначений программных кнопок на нем недостаточно. Поэтому на маленьких дисплеях постоянно переключаются два расклада — на одном видны заголовки и назначения программных кнопок (которые закрывают некоторые строки, имеющие отношение к СДИ), а на другом заголовок и программные кнопки скрыты.
- На устройствах с большим дисплеем в таком переключении необходимости нет, так как на нем достаточно места для отображения всех данных.
- Для каждого СДИ отображается только первое назначение (или символ «-.-», если таковое отсутствует). Если СДИ назначено более одного сигнала, на это указывает троеточие в поле справа: «...»
- Проверить такие несколько назначений можно, выделив соответствующую строку и нажав программную кнопку «▶» (ввод).

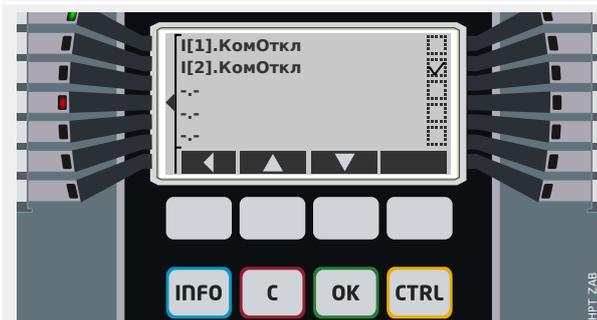

При этом пользователь перейдет на новый экран — экран данного конкретного СДИ.

Нажмите программную кнопку «▲» (вверх) или «▼» (вниз), чтобы выбрать, соответственно, предыдущий или следующий СДИ.

Находящийся рядом с каждым назначенным сигналом флажок (отмеченный) / не


отмеченный «» галочкой) указывает, активен ли этот сигнал в данный момент (в примере слева сигнал «I[2] . КомОткл» активен, и потому СД4, которому он назначен, горит).

3.7 Изменение параметров — кнопка «ОК»

При любом изменении значений настроек для принятия новых значений на устройстве используется кнопка «ОК». Однако обратите внимание, что при изменении одного значения кнопку «ОК» следует нажать дважды. При первом нажатии кнопки «ОК» новое значение сохраняется временно. Новое значение активируется только после повторного ее нажатия.




К примеру, предположим, что необходимо изменить значение параметра «I[2]. Реж_«.

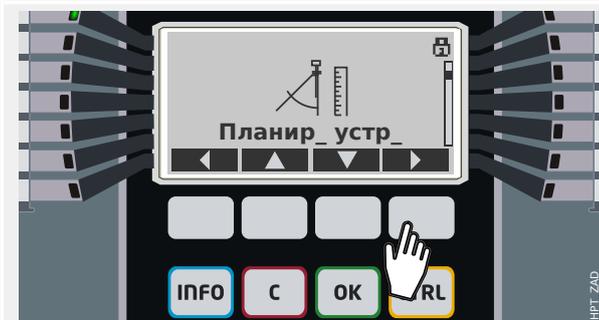

Эта настройка находится в ветви меню Планир_ устр_ (см., к примеру, справочное руководство). Данный параметр включает (или отключает) защитную функцию «I[2]» (то есть вторую стадию защиты от перегрузки по току).

Войдите в ветвь меню Планир_ устр_.

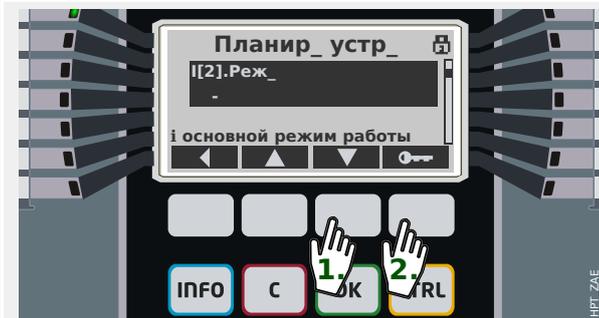

Затем несколько раз нажмите программную кнопку «▼» (вниз), пока на дисплее не отобразится нужная настройка.


Примечание. Непосредственно над строкой назначений программных кнопок находится строка, которая начинается со знака «i». В ней показано описание выбранного параметра.

Нажмите программную кнопку «Ключ», чтобы перейти в режим редактирования данной конкретной настройки.



Поступит запрос на ввод пароля. Для настроек ветви меню Планир_ устр_ требуется доступ на уровне руководителя.


С помощью программных кнопок 1-4 введите цифры пароля и нажмите кнопку «ОК».

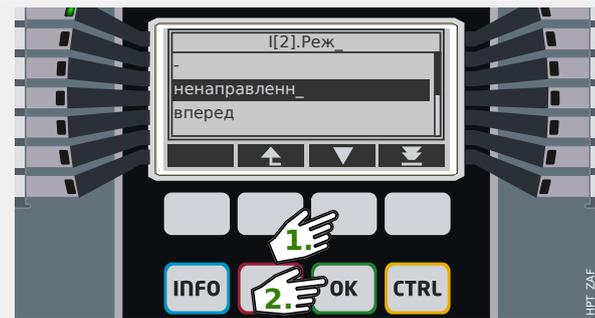

Снова несколько раз нажмите кнопку «▼» (вниз), чтобы выделить нужное значение, к примеру, «ненаправленн_».

Затем нажмите кнопку «OK», чтобы (временно) сохранить новое значение (или нажмите кнопку «С», чтобы отменить изменение).


Обратите внимание, что новое значение только сохранилось на устройстве, но еще не активировано.

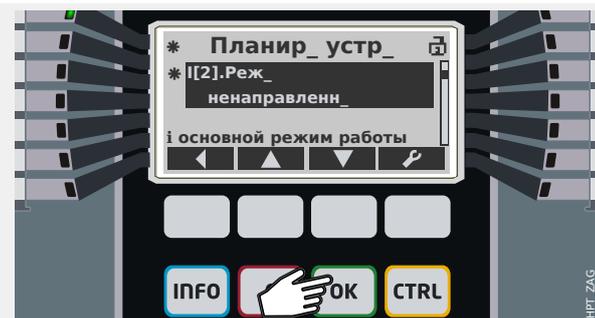

После первого нажатия кнопки «OK» пользователь перейдет обратно к экрану с выбранным параметром «I[2].Реж_».

Однако теперь кое-что изменилось.

- Отобразится новое значение «ненаправленн_».
- Знак «*» рядом с параметром указывает на наличие временных изменений данного параметра. Кроме того, еще одна звездочка рядом со строкой заголовка указывает на наличие изменений параметров, которые еще не приняты и не активированы устройством (этот знак «*» останется там, даже если пользователь перейдет в другую ветвь меню; см. также раздел [«Звездочка \(звезда\)»](#)).
- Знак разомкнутого замка в правом верхнем углу экрана указывает, что введенный пароль все еще действует, то есть соответствующий уровень доступа открыт.

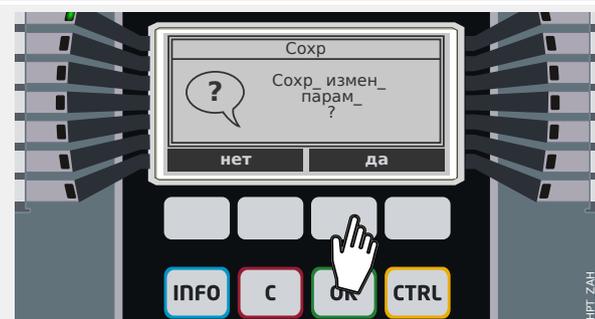

Снова нажмите кнопку «OK» (в принципе, можно сделать это и позже, то есть после изменения других параметров и находясь в другой ветви меню).

Отобразится диалоговое окно подтверждения с предложением принять или отклонить изменения. Нажмите соответствующую программную кнопку «да» (или «нет» для отмены).

Защитное устройство проведет проверку допустимости и (если не обнаружит проблем с допустимостью) использует новую настройку.



Если проверка допустимости пройдена не будет, то есть защитное устройство обнаружит, что новые значения недопустимы или не согласованы, и отметит это, то вместо знака «*» в строке заголовка отобразится большой знак «?». В этом случае защитное устройство откажется активировать новые значения, и их снова потребуется отредактировать.




Приведем еще один пример. Допустим, мы включили защитную функцию «I[2]», то есть задали для параметра «I[2] . Реж_» значение «ненаправленн_», как описывается в предыдущем примере.


Теперь в качестве примера цифрового параметра необходимо задать значение предела перегрузки по току «I[2] . I>» (в наборе параметров 1).

Путь меню к этому параметру [Парам_защиты / Набор 1 / I-защ_ / I[2]].

(Как и в предыдущем примере, этот путь меню можно найти в справочном руководстве. При этом мы полностью уверены, что это прямой путь меню и искать его не следует.)

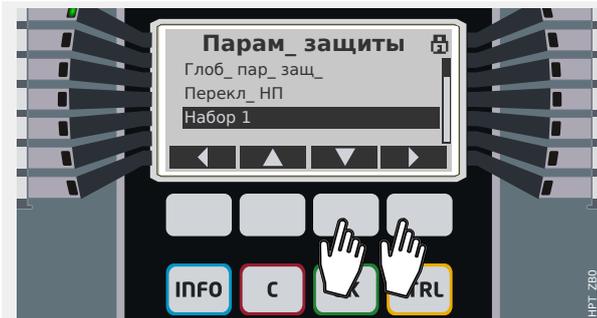

Войдите в подменю [Набор 1] точно также: нажмите несколько раз кнопку «▲» (вверх) или «▼» (вниз), пока на дисплее не отобразится «Набор 1», затем нажмите «▶» (ввод).

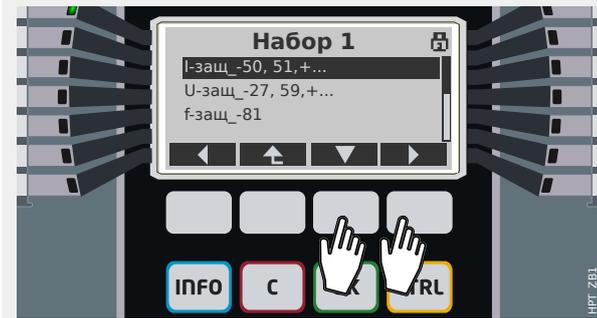


Затем войдите в подменю [I-защ_].



Наконец, войдите в подменю [I[2]].




Несколько раз нажмите кнопку «▲» (вверх) или «▼» (вниз), пока на экране не появится параметр «I[2] . I>», а затем нажмите «▶» (ввод).

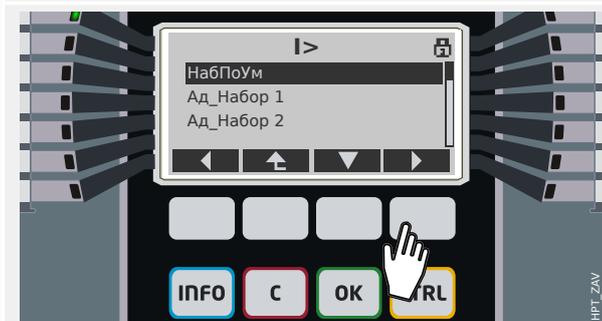

Этот параметр поддерживает наборы адаптивных параметров (сведения см. в разделе «Наборы адаптивных параметров», а подробное описание — в техническом руководстве).

Выберите набор для изменения. По правилам следует всегда начинать с набора по умолчанию, независимо от того, предназначен ли он и для использования наборов адаптивных параметров.

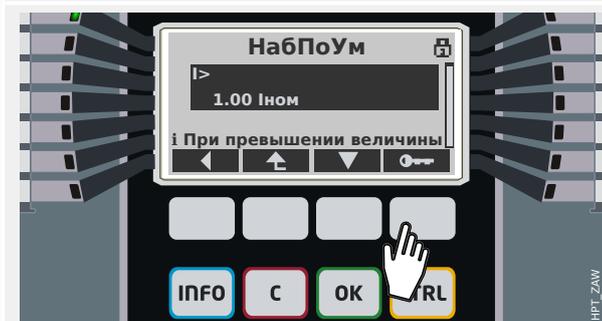

Отобразится предыдущее значение настройки. Как и в предыдущем примере, нажатием программной кнопки «Ключ» перейдите в режим редактирования.




Поступит запрос на ввод пароля. Для этого параметра требуется уровень доступа «Prot-Lv2».

С помощью программных кнопок 1-4 введите цифры пароля и нажмите кнопку «OK».



Поскольку значение цифровое, отобразится диалоговое окно изменения цифр. Одна из цифр будет подсвечиваться мигающим курсором, и с помощью программной кнопки «+» или «-» ее можно будет соответственно увеличить или уменьшить. С помощью кнопок «←» (влево) и «→» (вправо) можно переместить курсор на один разряд соответственно влево или вправо.

Наконец, нажмите кнопку «OK», чтобы (временно) сохранить новое значение (или нажмите кнопку «C», чтобы отменить изменение).

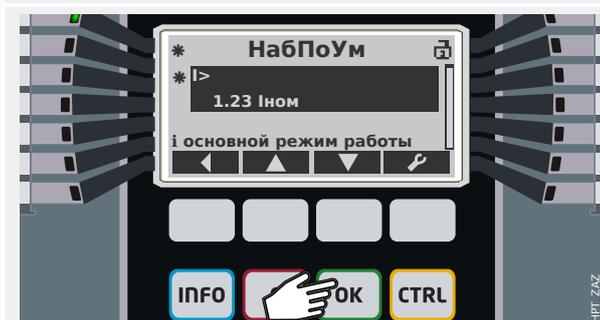

Снова обратите внимание, что новое значение только сохранилось на устройстве, но еще не активировано.

После первого нажатия кнопки «ОК» пользователь перейдет обратно к экрану с выбранным параметром « $1[2] . 1 >$ ».

- Однако при этом отобразится новое значение «1,23 Ином».
- Два значка «*» указывают, что, как и в предыдущем примере, изменения являются временными.
- Знак разомкнутого замка в правом верхнем углу экрана указывает, что введенный пароль все еще действует, то есть соответствующий уровень доступа открыт.

Снова нажмите кнопку «ОК» Отобразится диалоговое окно подтверждения с предложением принять или отклонить изменения. Нажмите соответствующую программную кнопку «да» (или «нет» для отмены).

Защитное устройство проведет проверку допустимости и (если не обнаружит проблем с допустимостью или согласованностью нового значения) использует новую настройку.


3.8 Клавиша «С» — подтверждение сигналов замкнутого состояния (сброса), выходных реле, команд отключения

Стандартное поведение



В меню [Подтвердить] можно подтверждать (то есть, сбрасывать) сигналы замкнутого состояния, выходных реле и/или команд отключения. Доступ к этой ветви меню осуществляется обычным образом или с помощью горячей клавиши: при нажатии клавиши «С» сразу откроется это меню.


(однако можно просто нажать и некоторое время удерживать клавишу «С» (прибл. 1 секунду), после чего будет выполнено подтверждение. См. [приведенный ниже](#),.)

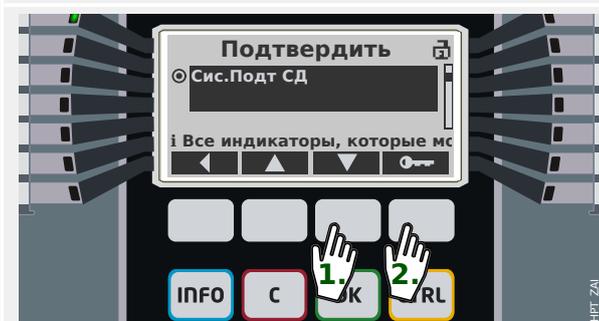

Для выбора категорий объектов, которые нужно подтвердить (сбросить) используйте кнопку «▲» (вверх) или «▼» (вниз):

- «Сис . Подт РелВых СДИ Scd Откл»: сброс релейных выходов, индикаторов, SCADA и команды отключения
- «Сис . Подт СД»: сброс всех индикаторов (которые могут подтверждаться)
- «Сис . Подт РелВых»: сброс всех релейных выходов (которые могут подтверждаться)
- «Qxx . ПодКомОткл»: подтверждение (сброс) ранее отправленной команды отключения (здесь: команда отключения, отправленная на коммутационное устройство «Qxx»).
- «СД . СДИ сис-мы подтв.»: подтверждение (сброс) системного СДИ, если он указывает на ошибку, мигая красным/зеленым. (Список сообщений об ошибке можно найти в руководстве по отладке.)

Затем нажмите кнопку «Ключ», чтобы выбрать нужное подтверждение.

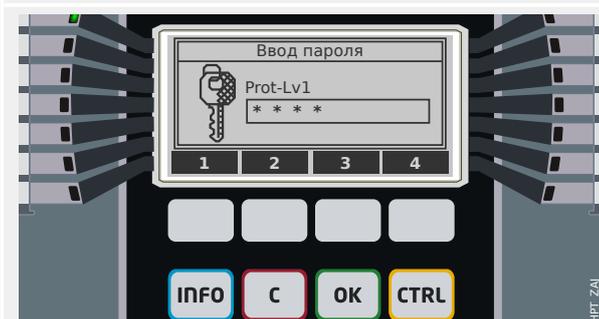

Как и при изменении любой настройки (см. [3.7 Изменение параметров — кнопка «OK»](#)), появится запрос на ввод пароля (однако в этом случае достаточно уровня «Prot-Lv1»).

Требование нескольких паролей для разных уровней доступа, только одного пароля для всех уровней или отсутствие требования пароля зависит от политики безопасности

	<p>вашей компании. Более подробно см. в техническом руководстве.</p>
	<p>После ввода верного пароля (как всегда, после ввода пароля необходимо нажать кнопку «ОК») отобразится диалоговое окно подтверждения.</p> <p>После нажатия кнопки «да» выбранные объекты будут подтверждены (сброшены).</p>

Подтверждение с помощью одной кнопки

В версии 3.4 предусмотрен очень короткий и удобный способ подтверждения предварительно определенного выбора объектов. Это нажатие и удерживание (прибл. 1 секунду) клавиши «С».

Набор объектов, которые следует подтвердить, необходимо активировать во время ввода устройства в эксплуатацию. Для этого для параметра [Пар_ устр_ / Подтвердить] «Пдт. клавишей С» необходимо задать следующее значение. (Значения, доступные для выбора, обычно такие же, как перечислены выше.)

	<p>При подтверждении индикаторов всегда выполняется проверка индикаторов. Все индикаторы в течение секунды мигают красным, затем в течение секунды — зеленым.</p>
---	---

3.9 Клавиша «CTRL» — управление коммутационными устройствами




При нажатии клавиши «CTRL» отображается на экран с одной строкой, кроме того, вы получаете прямой доступ к связанным функциям управления.

Примечание. Название коммутационного устройства «QA1» приведено лишь в качестве примера; доступный набор коммутационных устройств и их обозначение зависят от конкретного приложения.

Операция коммутации может выполняться только в том случае, если для права на переключение (которое отображается в правом верхнем углу) указано «Локальный» или «Локальный и удаленный».

Примечание. Обратите внимание, что доступ к этому однострочному экрану, а также двум программным кнопкам «Общие настройки» и «КУ» также возможен с помощью главного меню:

- Меню [Управление / Страница управления] обеспечивает доступ к этой однострочной странице.
- С помощью команд [Управление / Общие настройки] обеспечивается доступ к той же ветви меню, что и с помощью программной кнопки «Реж_».
- С помощью команд [Управление / КУ] обеспечивается доступ к той же ветви меню, что и с помощью программной кнопки «КУ».

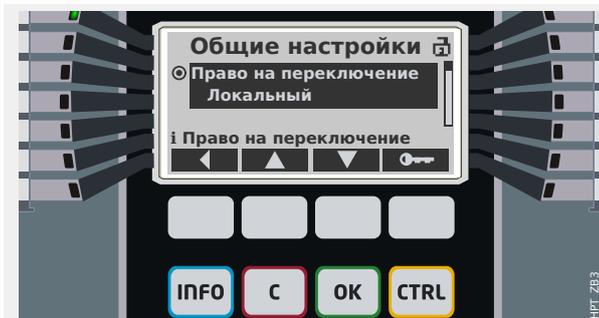

Например, предположим, требуется выполнить операцию коммутации немедленно. Поэтому сначала проверяется право на переключение, а затем — вход в меню [Управление / Общие настройки] (нажатием кнопки «Реж_»).

В этой ветви меню можно выполнить несколько настроек, связанных с коммутационными устройствами, в частности (повторно) определить право на коммутацию.

(Продолжите в соответствии с описанием в разделе [«3.7 Изменение параметров — кнопка «OK»»](#).)

При выборе настройки «Право на переключение» становятся доступными следующие параметры:


- «Нет»: Без функции (локального или удаленного) управления. (Данная настройка не влияет на работу защиты.)
- «Локальный»: Управление осуществляется только с помощью кнопок на панели (ИЧМ).
- «Удаленный»: Управление осуществляется только через SCADA, цифровые входы или внутренние сигналы.
- «Локальный и удаленный»: Управление осуществляется с помощью кнопок ИЧМ на панели, SCADA, цифровых входов или внутренних сигналов.



Когда отображается одна строка, при нажатии программной кнопки «КУ» отображается экран со списком всех подключенных коммутационных устройств.


(Для устройств Quick_Start_Guide_HPT типа «MC...», поддерживается до 6 коммутационных устройств. Устройство типа «MR...» позволяет управлять одним коммутационным устройством.)

После выбора коммутационного устройства при нажатии программной кнопки «▶» (Ввод) отображается меню для выбранного коммутационного устройства. Можно задавать самые разные настройки, такие как время управления, индикаторы положения, внешние команды включения/выключения, блокировки.

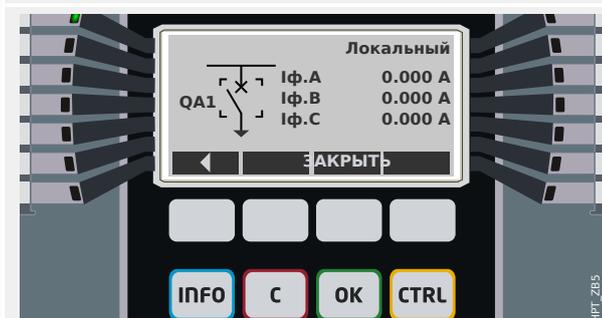



Когда отображается одна строка, при нажатии программной кнопки «▶» (Ввод) отображается расширенная одна строка (после ввода пароля для уровня доступа «Control-Lv1»). Коммутационное устройство выделяется с помощью небольших маркеров (а при наличии нескольких коммутационных устройств отображается программная кнопка «Выбрать», которая позволяет выбрать другое устройство).

Если право на переключение разрешают локальную коммутацию, то отображаются программные кнопки «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ», которые позволяют выполнить операцию переключения. (Обратите внимание, что обычно, то есть при правильной индикации положения от коммутационного устройства, отображается

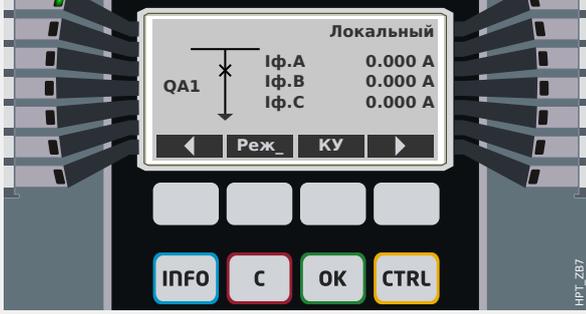	<p>только одна из этих двух программных кнопок: Например, если определенное коммутационное устройство уже разомкнуто, отображается только «ЗАКРЫТЬ».)</p>
	<p>После нажатия программной кнопки «ЗАКРЫТЬ» отображается диалоговое окно подтверждения.</p>
	<p>На дисплее отобразится новое положение коммутационного устройства (если только оно было достигнуто в соответствии с сигналом обратной связи по индикации положения ил по истечении настроенного времени коммутации).</p> <p>Более того, функция программных кнопок измеряется, и появляются новые разрешенные операции коммутации.</p>

3.10 Вспомогательные токены

Звездочка (звезда)

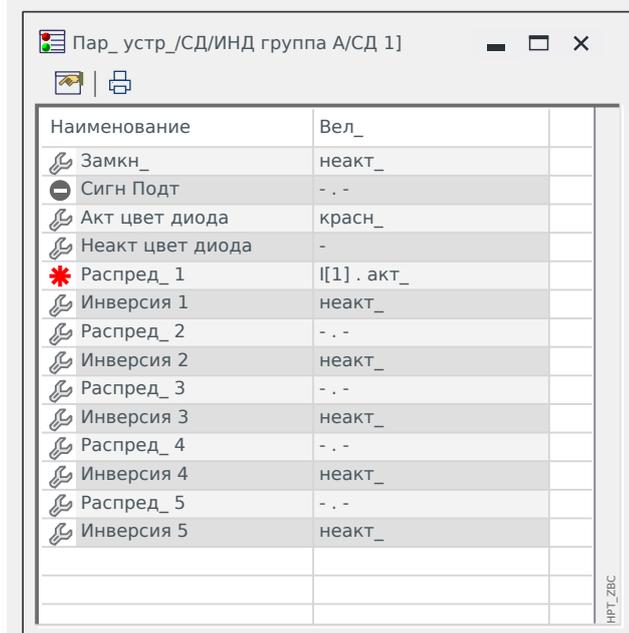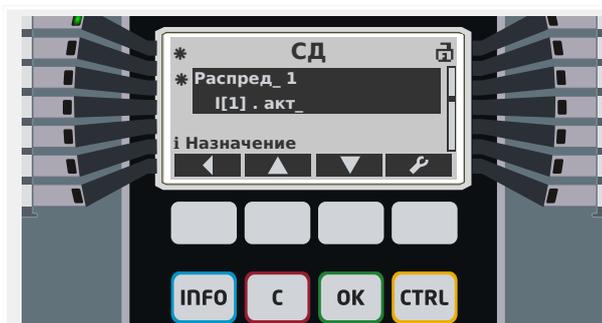

Пар_ устр_/СД/ИНД группа A/СД 1

Наименование	Вел_	
Замкн_	неакт_	
Сигн Подт	- . -	
Акт цвет диода	красн_	
Неакт цвет диода	-	
* Распред_ 1	I[1] . акт_	
Инверсия 1	неакт_	
Распред_ 2	- . -	
Инверсия 2	неакт_	
Распред_ 3	- . -	
Инверсия 3	неакт_	
Распред_ 4	- . -	
Инверсия 4	неакт_	
Распред_ 5	- . -	
Инверсия 5	неакт_	

HPT_ZBC

Токен **звездочка (звезда)** уже упоминался в разделе [«3.7 Изменение параметров — кнопка «OK»»](#).

Данный знак * рядом с параметром указывает на наличие временных (еще не вступивших в силу) изменений данного параметра.

На дисплее устройства рядом со строкой заголовка имеется еще одна звездочка, указывающая на наличие изменений параметров (внутри данной ветви меню), которые еще не активированы устройством.

Кроме того, в программе *Smart view* жирный красный токен * имеется рядом с параметрами и всеми наивысшими уровнями меню. Он указывает на наличие изменений параметров, еще не сохраненных в файле параметров.

Токен несогласованности (вопросительный знак)

Пар_ устр_/СД/ИНД группа А/СД 1

Наименование	Вел_
Замкн_	неакт_
Сигн Подт	- . -
Акт цвет диода	красн_
Неакт цвет диода	-
? Распред_ 1	[1] . акт_
Инверсия 1	неакт_
Распред_ 2	- . -
Инверсия 2	неакт_
Распред_ 3	- . -
Инверсия 3	неакт_
Распред_ 4	- . -
Инверсия 4	неакт_
Распред_ 5	- . -
Инверсия 5	неакт_

HPT_ZBB

Вопросительный знак в заголовке на дисплее или в виде жирного красного значка в диалоговом окне *Smart view* указывает на то, что обнаружена проблема с допустимостью или согласованностью.

Если *Smart view* используется для сохранения настроек в файл, то в случае несогласованности настроек отображается дополнительное диалоговое окно.


Более того, защитное устройство откажется принимать и активировать значения настроек.

Приведем пример такой проблемы с согласованностью. Один из СДИ (например, для устройства с 14 СДИ, первый СДИ из группы А) можно настроить так, чтобы он загорался при активации конкретной защитной функции (*I[1]*, например). Добиться этого можно, используя следующий параметр:

[Пар_ устр_ / СД / ИНД группа А / СД 1]
«Распред_ 1» = «| [1] . акт_».

В принципе, с этой настройкой все в порядке. Эта же настройка показана выше в примере токена «звездочка». Но если назначенная защитная функция будет отключена намеренно (настройка [Планир_ устр_] «Реж_» = «-»), то возникнет очевидная проблема с согласованностью, и назначение СДИ принято не будет.

Токен неиспользуемой настройки

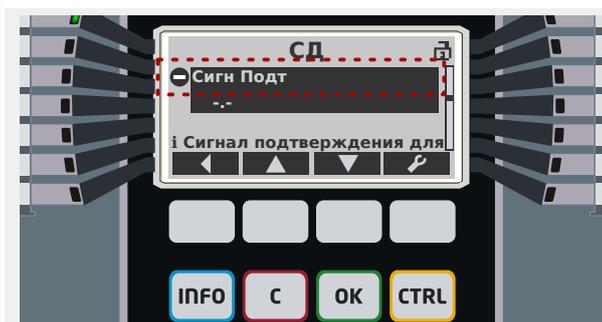

Токен **Дефис в кружке «Θ»** обозначает параметр, который в данный момент не используется или не актуален.


В примере слева СДИ задан, как незамкнутый: «Замкн_» = «неакт_». Следовательно, задавать настройку для подтверждения (сброса) этого СДИ не имеет смысла, и поэтому параметр «Сигн Подт» обозначен, как неактуальный.

Наименование	Вел_
Замкн_	неакт_
Сигн Подт	- . -
Акть цвет диода	красн_
Неакт цвет диода	-
Распред_ 1	[1] . акт_
Инверсия 1	неакт_
Распред_ 2	- . -
Инверсия 2	неакт_
Распред_ 3	- . -
Инверсия 3	неакт_
Распред_ 4	- . -
Инверсия 4	неакт_
Распред_ 5	- . -
Инверсия 5	неакт_

Информационный токен



Информационный токен «**i**» уже упоминался в разделе [«3.7 Изменение параметров — кнопка «OK»»](#). Он отображается в диалоговом окне настройки (на дисплее устройства в выделенной текстовой строке, непосредственно над назначениями программных кнопок, или в текстовой рамке в диалоговом окне настройки *Smart view*). Он указывает на **подробное описание** соответствующего параметра.

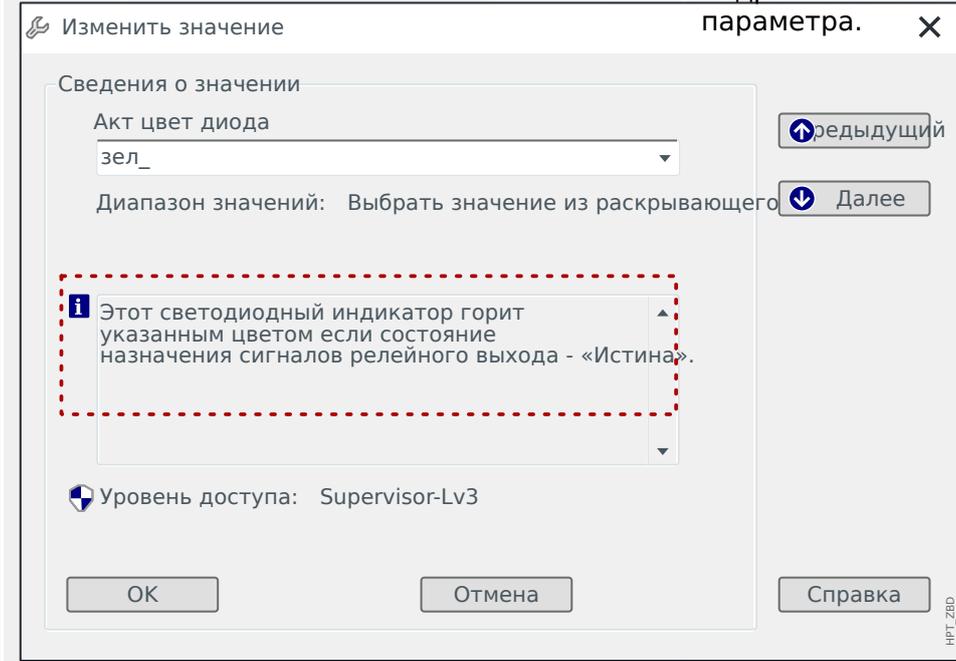

HPT_ZBD

3.11 Однолинейные схемы

Однолинейная схема отображается после нажатия кнопки «CTRL», см. раздел [«3.9 Клавиша «CTRL» — управление коммутационными устройствами»](#). Ее можно заменить другой схемой и настроить ее для конкретной цели применения. В данном контексте необходимо знать следующее:



Когда программа *Smart view* сохраняет текущую конфигурацию в файл «*.HptPage», в него уже включена активная однолинейная схема. И наоборот, если загрузить файл HptPage и передать его на защитное устройство, отобразится включенная в него однолинейная схема.

Важно обратить внимание на то, что обратный процесс **невозможен**: невозможно извлечь активную в данный момент однолинейную схему (в форме, доступной для редактирования) из устройства защиты; невозможно также экспортировать ее из файла HptPage. Поэтому настоятельно рекомендуется архивировать все файлы, с которыми вы работаете, а не только исходный файл, то есть, все файлы, которые были вами созданы как отдельно изменяемые однолинейные схемы. Создан специально выделенный формат файла «*.HptPage», в котором хранятся однолинейные схемы, которые позднее мы будем называть «страницами».

Примечание. Однолинейную схему по умолчанию, которая отобразится на защитном устройстве после сброса до заводских настроек, можно найти в файле HptPage на компакт-диске продукта, который включен в комплект поставки. Или же ее можно загрузить с веб-адреса, который напечатан как QR-код на этикетке устройства. В большинстве случаев эту схему можно использовать как шаблон, адаптируя его к своим индивидуальным потребностям.

Программное обеспечение, которое следует использовать для редактирования файлов HptPage, называется *Редактор страниц*. Это автономное приложение, которое устанавливается вместе с установкой программы *Smart view*. Это приложение можно загрузить обычным способом, например, с помощью кнопки «Пуск» в ОС Windows. Но если программа *Smart view* уже установлена, будет удобнее использовать элемент меню [*Инструменты* → *Редактор страниц*].

См. *руководство к редактору страниц* с описанием всех возможностей программы *Редактор страниц*. Несмотря на достаточную краткость этого руководства, все необходимые темы охвачены в описании раздела «Быстрый запуск». Открыть *руководство к редактору страниц* можно, вызвав элемент меню *Редактор страниц* [*Справка* → *Справка*] (или нажав клавишу «F1»).

После сохранения собственного файла HptPage его можно перенести на защитное устройство, выполнив следующее:




1. ▷ В программе *Smart view* откройте элемент меню [Планир_ устр_].
2. ▷ Дважды щелкните на записи «Управление . Однолинейная схема», «①» в схеме ниже, и откроется диалоговое окно редактирования.
3. ▷ Нажмите кнопку «Однолинейная схема...» («②» в схеме ниже).
 - ▶ Откроется диалоговое окно выбора файлов.
4. ▷ Выберите свой файл HptPage.
 - ▶ В диалоговом окне редактирования отобразится выбранный файл (без расширения «HptPage» в имени файла), а также предварительный вид. Если проверка совместимости успешно пройдена в программе *Редактор страниц* новая

однолинейная схема будет в норме, и поле «Сообщения об ошибке однолинейной схемы» останется пустым.

5. ▷ Нажмите «Применить», чтобы закрыть диалоговое окно редактирования («3» в схеме ниже).

- ▶ Параметр «Управление . Однолинейная схема» теперь будет отмечен как «модифицированный» (см. список токенов в разделе [«3.10 Вспомогательные токены»](#)).

6. ▷ Как и при изменении любого параметра, финальный этап заключается в передаче изменений на защитное устройство (клавиши «F7» или «Ctrl»+«F7» или элементы меню [Устройство → Перенести на устройство все параметры], [Устройство → Перенести на устройство только измененные параметры], см. [«2.2 Использование Smart view»](#)).

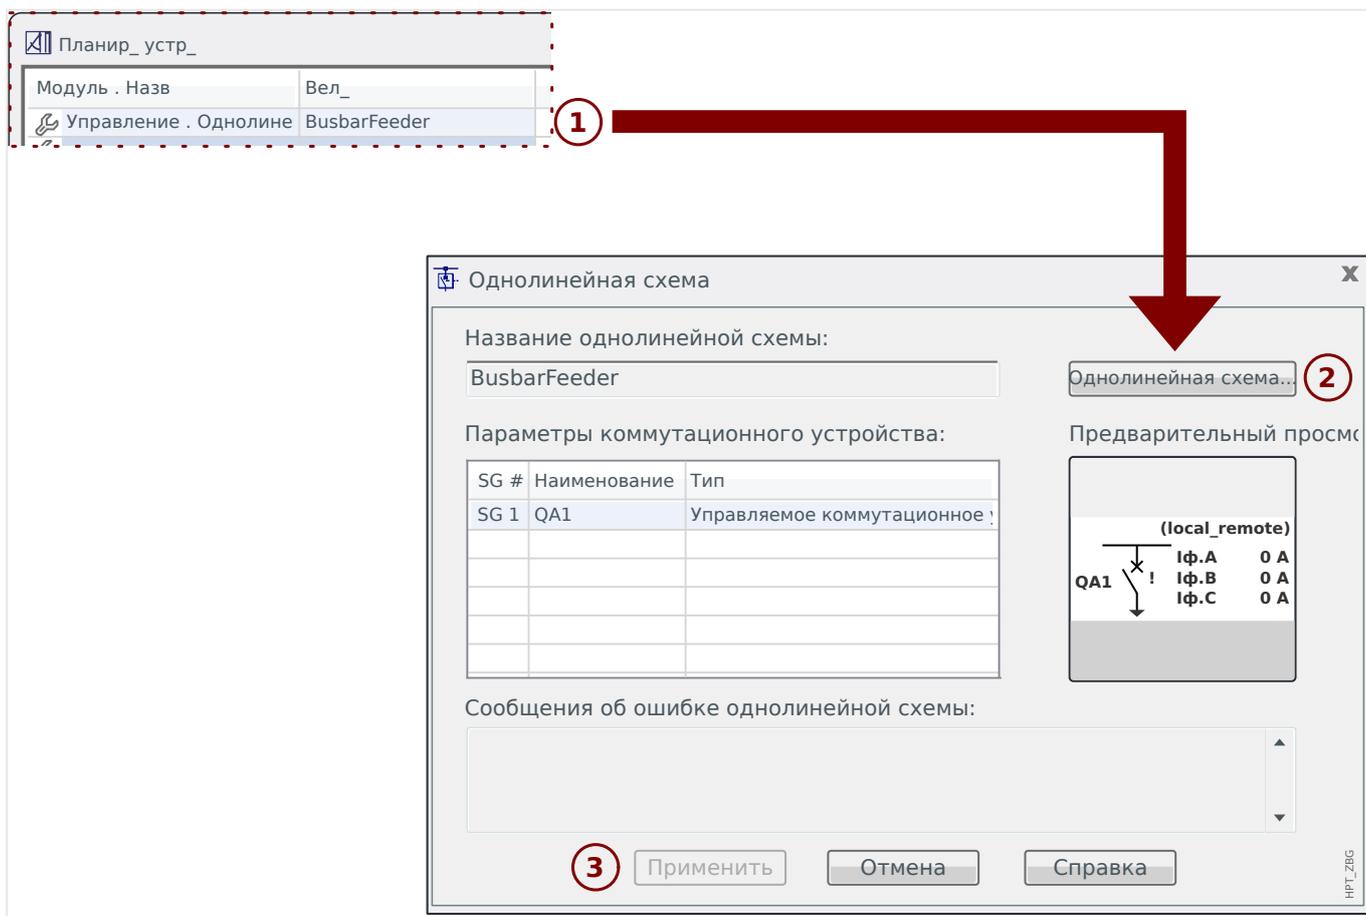

4 Полезная информация для ввода в эксплуатацию

Изменение языка устройства

В любое время можно изменить язык, используемый на устройстве защиты (это можно сделать на панели устройства). Данная настройка языка не зависит от языка, используемого для *Smart view*.

⚙	
1. ▷	Войдите в меню [Пар_ устр_ / ИЧМ].
2. ▷	Измените параметр «Язык меню». Доступные значения: Англ_яз_, Нем_яз_, Русский, Польский, Французский, Португальский, Испанский, Румынский.
▶	После ввода соответствующего пароля (уровень доступа «Supervisor-Lv3») и подтверждения в соответствующем диалоговом окне язык изменяется в соответствии с новой настройкой.

В *Smart view* язык изменяется с помощью меню [Настройка → Язык...]. Эта настройка становится активной только после перезапуска *Smart view*.

Возврат в главное меню

Для возврата в главное меню можно всегда нажать несколько раз программную кнопку «◀» на панели.

Проверка допустимости и согласованности

При любых изменениях параметров автоматически запускается проверка логических зависимостей (проверка допустимости и согласованности). Если устройство обнаружит проблему, настройки помечаются знаком вопроса «?»; в этом случае настройки невозможно сохранить и активировать.

Проверка внутреннего состояния

Следует иметь в виду, что с помощью меню [Работа / Отображение состояния], а также всех подменю можно получить мгновенный обзор всех доступных статусов и сигналов (для всех активных модулей).

Поэтому если устройство защиты Quick_Start_Guide_HPT ведет себя необычным образом, то, как правило, прежде всего, необходимо проверить статус каждого сигнала с помощью данного меню.

Сброс

Следует помнить о различиях между «подтверждением» сигнала замкнутого состояния (который описан [здесь](#)) и **сбросом** счетчиков и состояний.

- Меню [Работа / Подтвердить] (по умолчанию доступно с помощью клавиши «С») позволяет «подтвердить» определенные сигналы замкнутого состояния (светодиоды, резе вывода, SCADA, TripCommand).
- В меню [Работа / Сброс] имеются команды сброса для всех сбрасываемых счетчиков и значений.

Поэтому, если, например, требуется сбросить ошибку «Блокировка после сбоя прерывателя», то необходимо войти в это меню (в данном примере используется следующая команда сброса: [Работа / Сброс] «УРОВ . Квит блок»).

Забутые пароли

ПРИМЕЧАНИЕ!



В этом разделе описываются только так называемые «пароли уровня доступа», которые требуются для любых изменений в настройках устройства.

Существуют также «пароли для подключения», которые вводятся для установления подключения к Smart view; однако поскольку по умолчанию эти пароли пустые (то есть отключены) в настоящем руководстве для начинающих они не описываются. Для получения подробной информации о паролях прочтите главу «Безопасность» в техническом руководстве.

Если пароли были утрачены, то устройство защиты можно настроить для использования пароля по умолчанию: «**1234**»:



1. ▷ Нажмите клавишу «С» во время холодного перезапуска.
 - ▶ Появится диалоговое окно сброса.
2. ▷ В этом диалоговом окне «Сброс» выберите «Сброс всех паролей».
 - ▶ Появится диалоговое окно с запросом подтверждения «Сбросить все пароли?»
3. ▷ Подтвердите, нажав «Да».
 - ▶ Устройство запустится с использованием стандартного пароля «**1234**».

ПРИМЕЧАНИЕ!



По техническим причинам это диалоговое окно «Сброс» доступно только **на английском языке** (независимо от региональной настройки языка, которая будет использоваться позже, после запуска устройства).

Более того, следует иметь в виду, что данное диалоговое окно может совсем не отображаться, если оно было специально отключено или может быть недоступен параметр для сброса всех паролей. (Подробнее см. в главе «Настройки безопасности» в техническом руководстве).

Как правило, не рекомендуется оставлять стандартный пароль «**1234**» в качестве постоянного, поскольку очевидно, что он не обеспечивает серьезную защиту. При установке нового пароля (с помощью меню [Пар_ устр_ / Безопасность] «*Пароль*») следует помнить, что каждый пароль уровня доступа всегда состоит только из цифр 1, 2, 3, 4.

Основные шаги ввода в эксплуатацию

Убедитесь, что не подаются никакие напряжения, и все оборудование полностью отключено! Соблюдайте все местные, национальные и международные нормативы и правила по технике безопасности при работе с электрооборудованием, а также обязательно внимательно ознакомьтесь с содержанием главы «Ввод в эксплуатацию» в техническом руководстве.

Выполните основные подключения, особенно ТТ и/или ТН, аналоговые и цифровые входы и релейные выходы, а также защитное и функциональное заземление. (Защитное заземление необходимо подсоединить к корпусу, функциональное заземление к выводу 1 (который отмечен как «FE») дополнительного источника питания (разъем 1)).

Набор выводов, доступных для каждого разъема показан на наклейке на корпусе защитного устройства. Если она больше не видна (поскольку защитное устройство встроено шкаф и наклейка при этом закрыта), то можно обратиться к документу «Электрические схемы», который предоставляется отдельно.

Прежде чем включать дополнительный источник питания (когда система еще полностью обесточена!), необходимо убедиться, что заземление выполнено правильно. Затем выполните необходимые настройки, в частности параметры участка (подключенные ТТ и ТН, а также любое другое подключенное внешнее оборудование) и параметры устройства (настройки для аналоговых и цифровых входов и выходных реле, светодиодных индикаторов и т. п.). Затем укажите все настройки защиты для текущей задачи, не забудьте о параметрах управления (коммутационных устройств).

Аккуратно выполните все необходимые проверки, в частности проверки цепей сигналов и управления, проверьте номинальные значение и нагрузку на трансформаторы тока, работу предохранителей трансформатора, а также необходимые линии связи и настройки.

Проверки работы защиты должны включать следующее:

- Проверьте, сохраняется ли информация об активации и отключении в журнале регистратора событий, а также сохраняется ли информация об отключении в журнале ошибок и нарушений.
- Проверьте, все ли сигналы и сообщения генерируются своевременно.
- Проверьте правильность работы всех общих и временных блокировок (параметрические и/или через цифровой вход).

Обратите внимание, что все мгновенные типы подтверждений (сброса) включают проверку светодиодных индикаторов, то есть все индикаторы сначала в течение секунды мигают красным, а затем в течение секунды — зеленым. Информацию о подтверждениях можно найти в главе «Подтверждения» в техническом руководстве, описание общих принципов см. [↪ «3.8 Клавиша «С» — подтверждение сигналов замкнутого состояния \(сброса\), выходных реле, команд отключения»](#).

Перед первым запуском устройства защиты необходимо провести вторичную проверку всех интервалов времени отключения и параметров из списка настроек.

Параметры участка

В меню [СистПар] собраны настройки, относящиеся к внешним (участок/приложение) свойствам, а не работе самого защитного устройства. Например, в этой категории имеются свойства для ТТ и ТН, которые подключены к устройству защиты.

Что касается настроек ТН, необходимо знать следующее:

- [СистПар / ТН] «ТН втор»: Это номинальное напряжение вторичных обмоток трансформаторов напряжения. Оно всегда определяется как напряжение между фазами.

- [СистПар / ТН] «ТН соедин»: Этот параметр необходимо установить («Лин. напряж.» или «Фазн напр», в зависимости от приложения), чтобы обеспечить правильное назначение каналов измерения напряжения в устройстве.

Защита от перегрузки по току (модули I[n])



Существуют несколько экземпляров (ступеней) модуля защиты от перегрузки по току, но все они имеют идентичную структуру. Это означает, что инженер, осуществляющий ввод в эксплуатацию, обязан установить пороговые значения и настройки таймера таким образом, чтобы, например, второй экземпляр «I[2]», работал как вторая ступень защиты от перегрузки по току «I>>».

Более того, можно отдельно для каждого экземпляра указать, должен ли он работать в направленном или ненаправленном режиме. Эта настройка выполняется с помощью параметра [Планир_ устр_] «I[n] . Реж_», для которого можно установить значение «ненаправленн_», «вперед» или «реверс».

Однако определение направления **не** реализовано в рамках модулей I[n]. Эта функция реализована в модуле *Защ* («Модуль общей защиты»), который в данном случае выполняет определение направления для всех модулей I[n]. Этот факт не влияет на действия при настройке, следует знать, что некоторые результаты определения направления отображаются *Защ*, например, такие сигналы, как «I напр впер», «I напр рев», «Прм напр рсч 3I», ... (все эти сигналы состояния находятся в меню [Работа / Отображение состояния x / Защ].)

Малый ток утечки на землю

Малый ток утечки на землю активируется следующей настройкой: [Парам_ защиты / Набор x / I-защ_ / 3Io[n]] «3I источ» = «чувствительное измерение»

Поскольку настройка по умолчанию данного параметра — «рассчитано», ее необходимо адаптировать. В противном случае настройка порогового значения «IGs» будет недоступна.

Защита по напряжению (модули КН[n])



Существует несколько экземпляров (ступеней) модуля защиты по напряжению, но все они общего назначения и имеют идентичную структуру. В частности, они **не** могут использоваться для защиты от повышенного или пониженного напряжения.

Во время ввода в эксплуатацию для каждого экземпляра (независимо) можно указать, для каких целей он будет использоваться — для защиты от повышенного или пониженного напряжения. Эта настройка выполняется с помощью параметра [Планир_ устр_] «КН[n] . Реж_», для которого можно установить значение «U>» (повышенное напряжение) или «U<» (пониженное напряжение).

Все другие настройки для этого экземпляра будут адаптированы соответственно. Например, пороговое значение «КН[n] . U>» отображается, только если экземпляр работает в режиме повышенного напряжения. Если он работает в режиме пониженного напряжения, то значение «КН[n] . U>» автоматически отключается, и вместо него отображается значение «КН[n] . U<».

Поэтому для защиты по напряжению в устройстве защиты Quick_Start_Guide_HPT не используются специальные имена, такие как «U<», «U<<» или «U>», «U>>». Вместо них используются общие имена модулей — КН[1], КН[2] и т. д.

Обычно параметр [Парам_защиты / Набор x / U-защ_ / КН[n]] «Реж_изм_» следует настраивать в соответствии с настройкой параметра участка «ТН соедин». Однако необходимо знать следующее:



Если «ТН соедин» = «Лин. напряж.», то «Реж_изм_» имеет фиксированное значение «Лин_напр_». (Даже если параметр «Реж_изм_» будет случайно настроен иначе, эта неверная настройка будет по умолчанию игнорироваться.)

Номинальное напряжение U_n определяется следующим образом:

$$U_n = \text{ТН втор}$$



Если «ТН соедин» = «Фазн напря.», то пользователь может задать для параметра «Реж_изм_» значение «Фазн напря» или «Лин_напр_».

Если «Реж_изм_» = «Фазн напря», то номинальное напряжение U_n определяется следующим образом:

$$U_n = \text{ТН втор} / \sqrt{3}$$

Если «Реж_изм_» = «Лин_напр_», то номинальное напряжение U_n определяется следующим образом:

$$U_n = \text{ТН втор}$$

Защита по остаточному напряжению (модули VG[n])

Остаточное напряжение может измеряться с помощью вспомогательной обмотки da-dn (da [e]—dn [n]) в соединении «разомкнутый треугольник».

Расчет остаточного напряжения возможен, только если на измерительные входы устройства защиты будет подано фазное напряжение.

Определение направления

Определение направления доступно только для устройств защиты, которые могут измерять фазовые токи и напряжения.

Если функция определения направления доступна, то она принадлежит модулю **Защ** («Модуль общей защиты». См. [↗](#) «Защита от перегрузки по току (модули I[n])»).



Важно знать, что во всех устройствах защиты Quick_Start_Guide_HPT направление «вперед» всегда указывает на основной объект, предназначенный для защиты. Например, в отношении устройства защиты генератора неисправность «вперед» **не** означает направление к энергосистеме, а указывает направление к генератору.

Наборы адаптивных параметров

С помощью наборов адаптивных параметров можно динамически изменять значения настроек в модуле защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Наборы адаптивных параметров доступны только для нескольких модулей защиты (и обычно — только для модулей защиты от превышения тока).


С практической точки зрения, у них имеется одно важное отличие от наборов обычных параметров: при переключении на другой набор параметров затрагиваются одновременно **все** функции защиты. Если требуется внести изменения только в одну конкретную функцию защиты, это может усложнить процедуры ввода в эксплуатацию и проверки.

Наборы адаптивных параметров, наоборот, действуют локально, то есть, они воздействуют только на ту функцию защиты, для которой они были активированы. (Как это сделать, см. ниже.)

Можно назначить цифровой сигнал для любого из параметров [Парам_защиты / Глоб_пар_защ_ / I-защ_ / «module»] «Ад_Набор 1», ..., «Ад_Набор 4». («module» — это имя модуля защиты, для которого имеются наборы адаптивных параметров. Например, [I[1]]).

Эти четыре параметра назначения всегда являются общими параметрами (то есть, принадлежат ветви меню [Парам_защиты / Глоб_пар_защ_]). Например, выполним следующее назначение: «Ад_Набор 1» = «КН[1] . Трев_». См. верхнее диалоговое окно ① на рисунке ниже.

Для этого назначения в диалоговом окне *Smart view* для параметров группы уставок, например, ветви меню [Парам_защиты / Набор 1 / I-защ_ / I[1]], появляется дополнительный столбец ②, как показано в нижнем диалоговом окне на рисунке ниже.

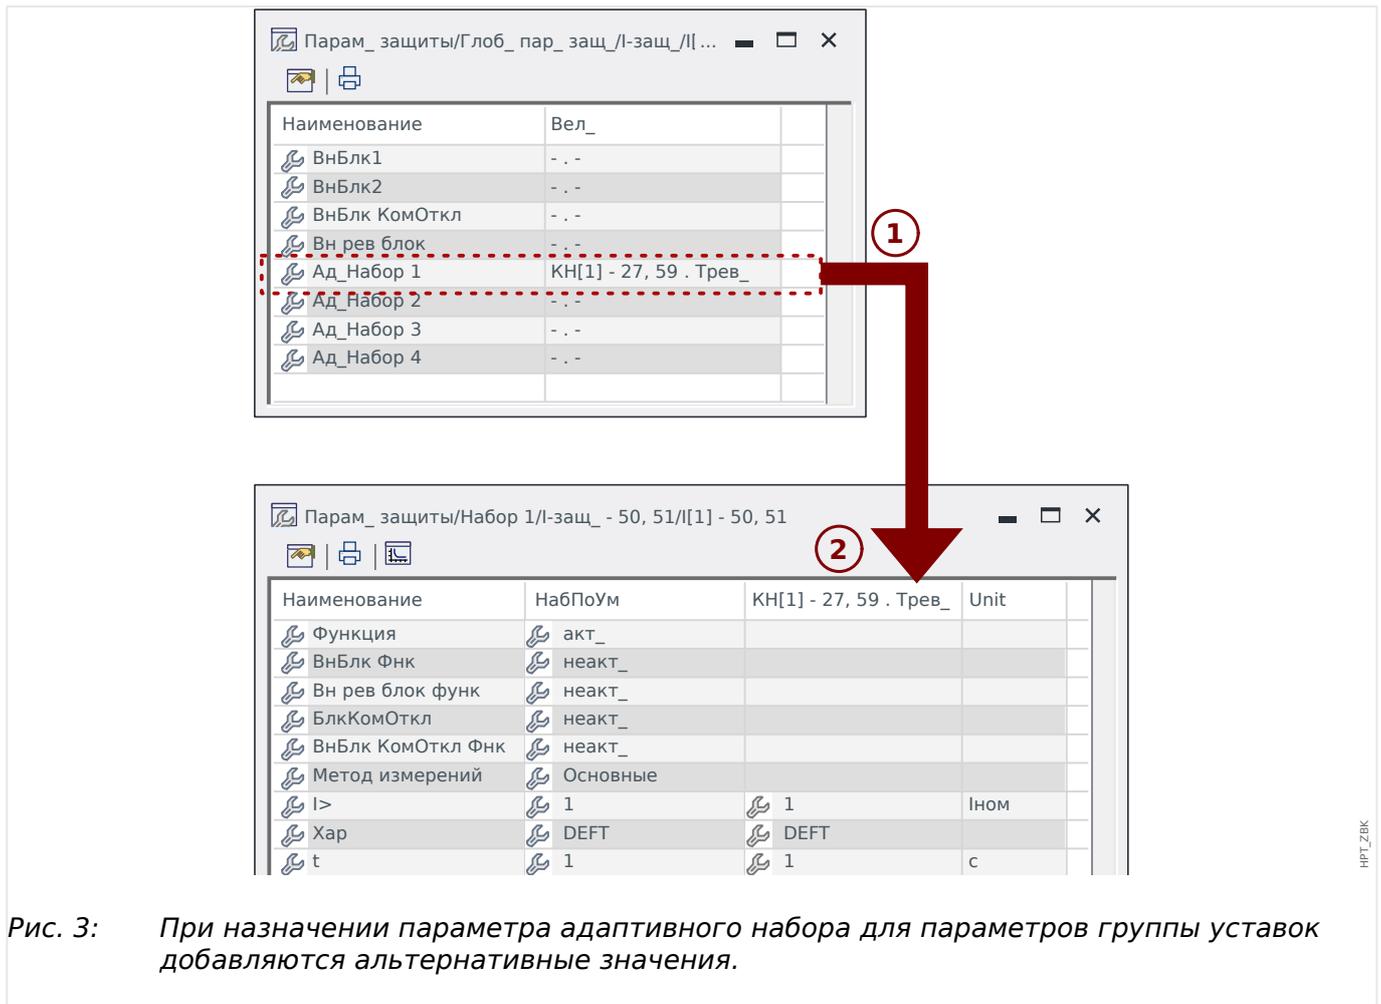

При назначении адаптивного набора большинство параметров группы уставок получают дополнительное альтернативное значение. Сначала это новое значение идентично значению НабПоУм, однако его можно редактировать. (Дважды щелкните и измените, как требуется.)

Идея проста: для параметров защиты используется альтернативное значение «Ад_Набор 1», когда назначенный сигнал «КН[1] . Трев_» принимает истинное значение.

Поскольку имеется четыре группы нормальных настроек, в каждой из которых имеется до четырех адаптивных наборов, а также настройка НабПоУм, это означает, что для параметров, поддерживающих адаптивные наборы, доступно до 20 различных настраиваемых значений.

Примеры применения наборов адаптивных параметров

- АПВ: автоматическое повторное включение с 2 попытками
 - 1-я попытка: характеристика DEFT, стандартное отключение
 - 2-я попытка: характеристика INV, чувствительное отключение
- МСХН: блокировка от пусковых токов
 - Запуск двигателя, защита от десенсibilизации тока
- ВНО: ускорение при включении на короткое замыкание

- Защита от десенсibilизации тока
- ANSI 51C: ток с пуском по напряжению
 - Генератор, двигатель, защита от десенсibilизации тока

Цифровые входы

Невозможно назначить для какой-либо функции цифровой вход! Применяется обратный противоположный процесс: В качестве состояния (сигнала) цифрового входа назначается параметр входа определенного модуля.

Например, если требуется заблокировать модуль защиты от превышения тока *Защ[1]*, поскольку на цифровой вход «DI1» платы питания (разъем 6 слота X1) поступил сигнал, можно использовать следующую настройку:

[Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / I-защ_ / I[1]] «ВнБлк1» = «ЦВх Слот X1 . ЦВх 1»

Двоичные выходы

Если для двоичных выходов задана настройка «Замкн_» = «акт_», они будут всегда сохранять (возвращаться) свое положение, даже если произойдет сбой в электропитании.

Это означает, что для сброса двоичного выхода, который заблокировал сигнал, всегда требуется явное подтверждение (см. раздел [↩» «3.8 Клавиша «С» — подтверждение сигналов замкнутого состояния \(сброса\), выходных реле, команд отключения»](#) и подробнее — главу «Подтверждение» в техническом руководстве).

Опорная система стрелок нагрузки

- Обычно «Опорная система стрелок нагрузки» используется для нагрузок (потребляемая энергия), а «Опорная система генератора» — для генераторов (генерируемая энергия).
- Все устройства защиты Quick_Start_Guide_HPT (кроме устройств защиты генератора) используют только элемент **«Опорная система стрелок нагрузки»**. Устройства защиты генератора работают на основе элемента **«Опорная система генератора»**.
- Это относится к направлениям и фазовым углам. Фазовый угол определяется как угол между фазором тока и фазором напряжения.
- Стрелки тока и напряжения должны считаться положительными в направлении стрелки.

Команды отключения

Устройство защиты осуществляет мониторинг объекта, подлежащего защите, и в случае риска серьезного сбоя выдает команду отключения.

Для большинства функций защиты предусмотрены параметры «Трев_», «Откл» и «КомОткл».

- Функция защиты, определяющая сбой конкретного типа, инициирует сигнал «Трев_». Если функция защиты способна различать сбой нескольких типов (например, межфазные замыкания), то для каждого сбоя существует соответствующий сигнал «Трев_».

Каждый сигнал «Трев_» направляется (внутри) на модуль общей защиты «Защ», который, в свою очередь, выдает сигнал «Защ . Трев_».

Другими словами, сигнал «Защ . Трев_» является коллективным сигналом. Если он находится в состоянии «Ист_», это означает, что одна из функций защиты обнаружила сбой. (То же самое справедливо в отношении соответствующих селективных сигналов обрыва фазы.)

- Более того, каждый сигнал «Трев_» инициирует команду «Откл» (обычно после того, как истечет заданное время определенного таймера).


Команда «Откл» инициирует общий сигнал отключения «Защ . Откл» (точно так же, как инициируется «Защ . Трев_»). Поэтому если «Защ . Откл» = «Ист_», это означает, что одна из функций защиты обнаружила сбой, который имеет место дольше, чем это допустимо. (То же самое справедливо в отношении селективных сигналов обрыва фазы.)

- наконец, функция защиты выдает не только сигнал «Трев_», но и команду отключения («КомОткл»), но только при условии, что команды отключения не заблокированы.

(Существуют различные способы намеренной блокировки команд отключения. Например, общую блокировку команд отключения всех функций защиты можно выполнить с помощью настройки [Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Защ] «Блк КомОткл» = «акт_». Более подробно см. в полной версии технического руководства.)

- Важно знать, что команда отключения функции защиты **не** обязательно приведет к размыканию выключателя! Каждое подключенное коммутационное устройство представлено модулем. Этот модуль имеет собственную команду отключения, которую он может отправлять на назначенное выходное реле, чтобы разомкнуть выключатель.

Поэтому для установки связи между командой отключения функции защиты и командой отключения коммутационного устройства требуется еще одна важная настройка: так называемый «диспетчер отключения» (для которого имеется путь в меню, аналогичный пути меню коммутационного устройства — [Управление / КУ / КУ[x] / Дисп откл]). Кроме настроек для выключателя (время переключения, замыкание и т. д.), можно найти также параметры под именем «Кмд ОТКЛп» и для каждого из них назначить свою команду отключения из ресурсов функции защиты. Затем, если будет выдана одна из назначенных команд отключения функции защиты и команда отключения коммутационного устройства, соответствующий выключатель будет разомкнут.

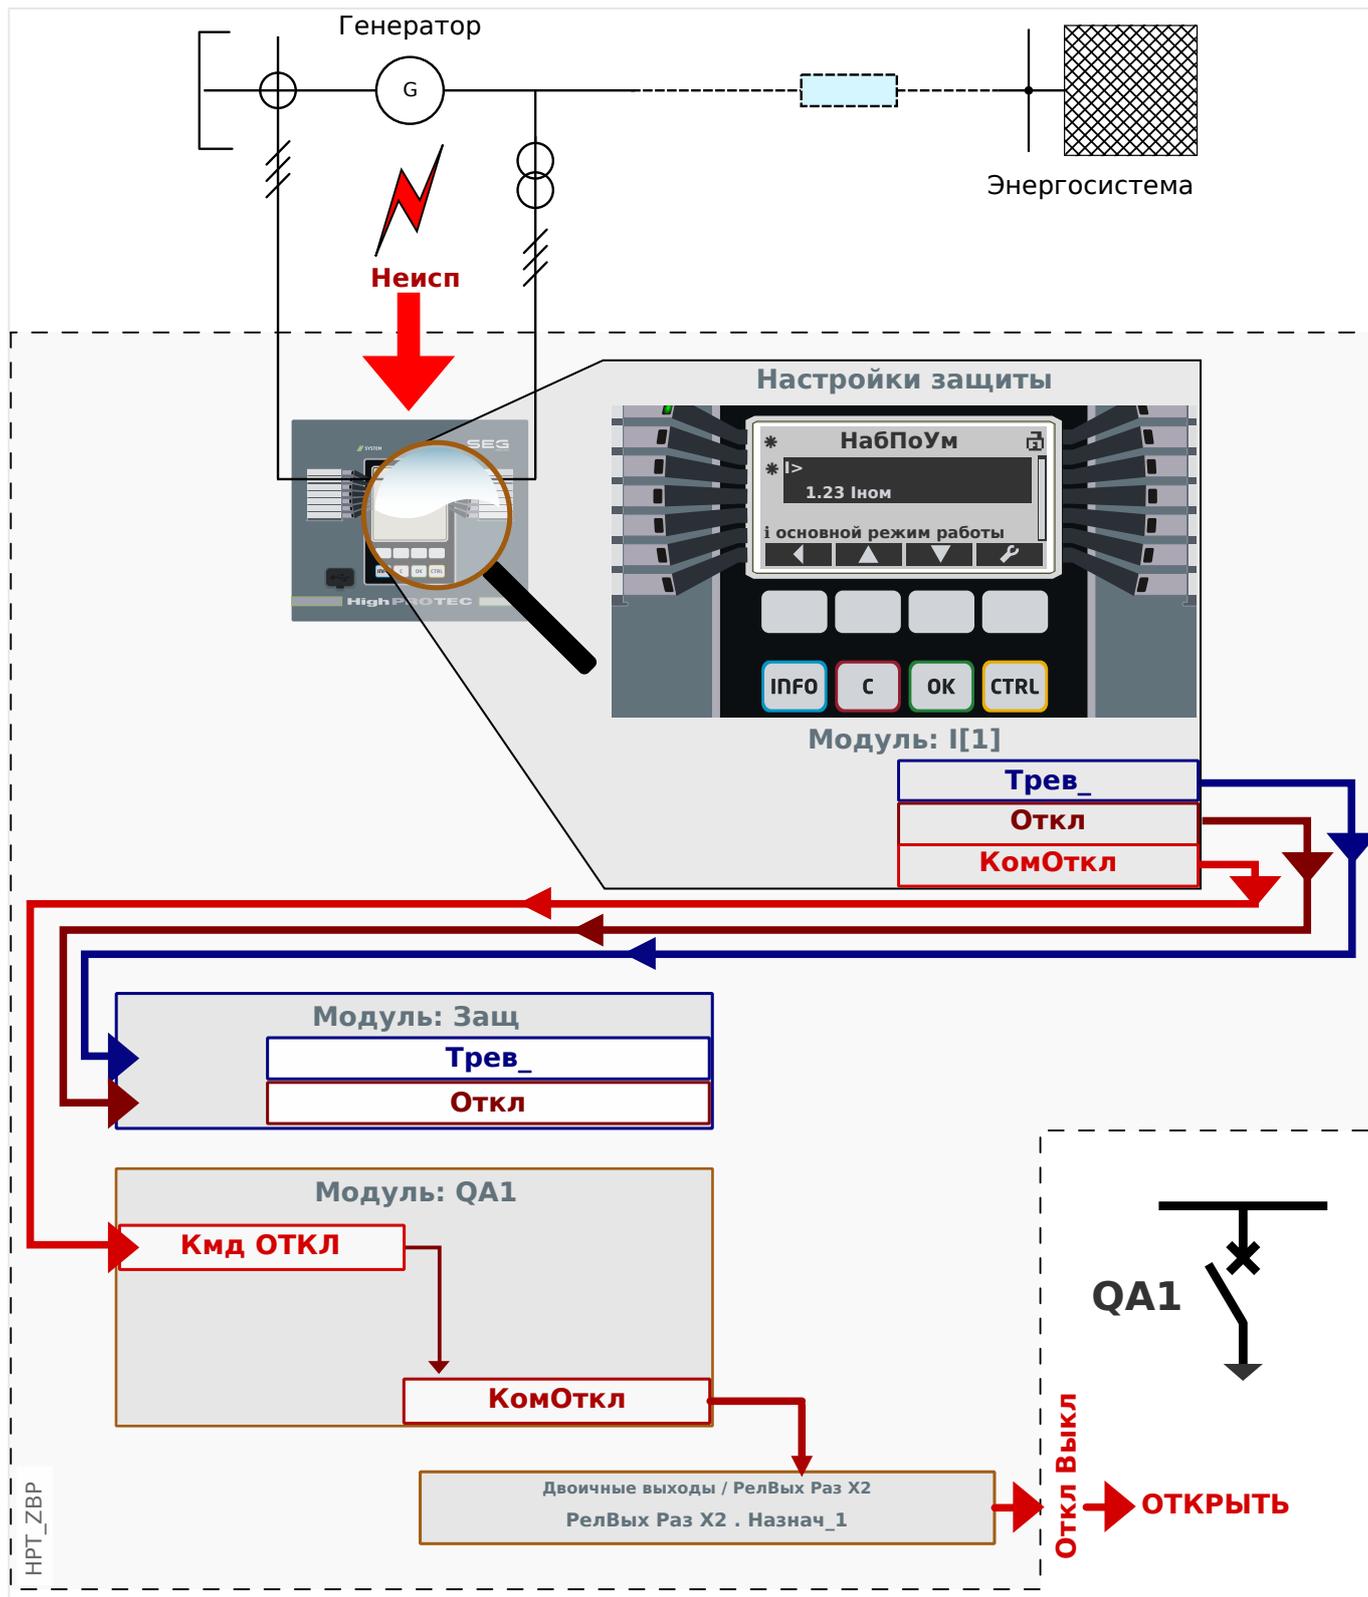

Рассмотрим в качестве примера простой модуль ненаправленной защиты от максимального фазового тока (см. рисунок выше). Например, модуль I[1].

Этот модуль осуществляет мониторинг фазного тока в соответствии с критериями, заданными путем настройки различных значений параметров в ходе ввода в эксплуатацию. В случае сбоя (в соответствии с этими определенными критериями) экземпляр I[1] выдает различные выходные сигналы, в частности, сигнал отключения («Откл»), а по истечении времени, заданного на таймере задержки отключения, выдает и команду отключения («КомОткл»). (Конечно, в данной

конкретной ситуации предполагается, что блокировка не активирована ни для экземпляра *I[1]*, ни для его команды отключения.)

Данные о сигнале «*I[1]* . Откл» всегда передаются на главный модуль защиты с именем *Защ*. Об этом важно помнить, поскольку если модуль *Защ* будет заблокирован, что может потребоваться в целях проверки, ни одна функция защиты не сможет выдать команду отключения — главный модуль защиты заблокирует все функции защиты!

Более того, сигнал «*I[1]* . КомОткл» имеет действие, только если он был назначен коммутационному устройству. Обычно одним из коммутационных устройств является выключатель, который должен быть разомкнут. Набор коммутационных устройств и их обозначения определяются с помощью приложения *Редактор страниц*. См. [↪ «3.11 Однолинейные схемы»](#). Свойства коммутационного устройства (время переключения, замыкание соответствующего выходного реле и т. д.) должны быть заданы в соответствующем модуле коммутационного устройства, например, по пути меню [Управление / КУ / КУ[1] / Общие настройки].

Кроме того, в пути меню [Управление / КУ / КУ[1] / Дисп откл] имеется множество параметров, именованных как «*Кмд ОТКЛ1*», «*Кмд ОТКЛ2*», Все они имеют идентичные функциональные возможности, а именно: Для одного из них должна быть назначена команда отключения, выдаваемая модулем защиты. Например:

«*КУ[1]* . *Кмд ОТКЛ1*» = «*I[1]* . КомОткл».

Когда команда «*КУ[1]* . *Кмд ОТКЛ1*» становится активной, модуль коммутационного устройства *КУ[1]* выдает собственную команду отключения «*КУ[1]* . КомОткл».

Эта команда отключения должна быть назначена одному из выходных реле, которое отвечает за выполнение операций переключения. Предположим, что к слоту 2 устройства защиты подключен модуль двоичного выхода, и для этой цели можно использовать выходное реле под номером 1. В этом случае во время ввода в эксплуатацию верным назначением будет следующее: «[Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1] *Назнач_ 1*» = «*КУ[1]* . КомОткл»

Документы

Все документы, включающие описание устройства защиты, имеются на DVD-диске, входящем в комплект поставки устройства. Тем не менее, рекомендуется время от времени проверять, нет ли новых или исправленных версий документов, доступных в Интернете.

Существует два способа доступа к документам через Интернет.

- Перейдите на веб-сайт компании SEG и выполните поиск необходимых документов. (Идентификатор каждого документа напечатан на его обложке.)
- Однако имеется более удобный способ. На каждом устройстве напечатан свой QR-код. Отсканируйте этот код, и откроется сетевая папка со всеми соответствующими документами в последней версии.



Примечание. Один из документов, включенный в материалы DVD-диска и доступных в Интернете, называется «Front_Foil_Label / Quick_Start_Guide_HPT_Inserts». Он представляет собой файл шаблона, помогающий правильно маркировать светодиодные индикаторы.

Содержимое этого файла можно распечатать на прозрачной фольге и приклеить к табличке на передней панели устройства.

5 Настройка с помощью Smart view

Рекомендуется использовать программное обеспечение *Smart view* для всех настроек, выходящих за рамки изменения нескольких значений. Познакомьтесь с кратким описанием ( «2.2 Использование *Smart view*») установки подключения. Более подробное описание можно найти в руководстве *Smart view*.



Настоятельно рекомендуется архивировать все файлы конфигурации «*.HptPara», с которыми приходится работать, — как до внесения изменений, так и после.

В меню «[Файл]» программы *Smart view* имеются стандартные элементы меню для работы с файлами HptPara («Создать новый файл параметров», «Открыть существующий файл параметров», «Сохранить»,...).

ОСТОРОЖНО!



Однако при нажатии кнопки *[Сохранить]* изменения значений **не** вступают в силу (несмотря на то, что исчезают токены, отмеченные *звездочкой*). Меню *[Сохранить]* (и соответствующая кнопка) позволяет лишь сохранить внесенные изменения в файл *.HptPara. Не следует также забывать *переносить* параметры подключенного устройства, если внесенные изменения требуется активировать.

5.1 Файл конфигурации

Файл HptPara всегда связан с какой-либо моделью устройства (см. также примечания в разделе [↪ «2.2 Использование Smart view»](#)). Поэтому для создания нового файла конфигурации предлагаются два альтернативных принципа:

- Создание файла *.HptPara в автономном режиме, то есть, без подключения к защитному устройству. В этом случае в программе *Smart view* открываются диалоговые окна выбора, в которых необходимо точно указать устройство и код типа, для которых будет создаваться конфигурация (см. схему ниже). (Код типа точно определяет вариант устройства, включая вариант корпуса и особенности установки связи.)

В диалоговом окне кода типа можно дважды щелкнуть в каждой строке спецификаций (или выделить ее и щелкнуть кнопку «Изменить») и скорректировать значения именно для вашего конкретного устройства. Или можно щелкнуть кнопку «карандаш» и напрямую ввести буквы и цифры, из которых состоит код типа вашего устройства.

Код типа, напечатанный как «CAT No.», можно найти на наклейке на корпусе защитного устройства. Если используется устройство версии 3.4, можно также проверить значение параметра [Пар_ устр_ / Версия] «CAT No.».

Наконец, можно использовать меню *Smart view* «[Файл → Свойства]», из которого можно открыть окно с отображением самой разной полезной информации, включая и код типа.

- Создание файла *.HptPara при подключенном определенном устройстве. В этом случае в программе *Smart view* определяются все настройки конкретного устройства, и немедленно передаются все данные с этого устройства, а программа *Smart view* выдает запрос о том, требуется ли их сохранить в новый файл HptPara. (В будущем файл HptPara можно использовать повторно, для другого защитного устройства, при условии, что вариант и версия микропрограммы (выпуск) у этих устройств будут одинаковыми.)

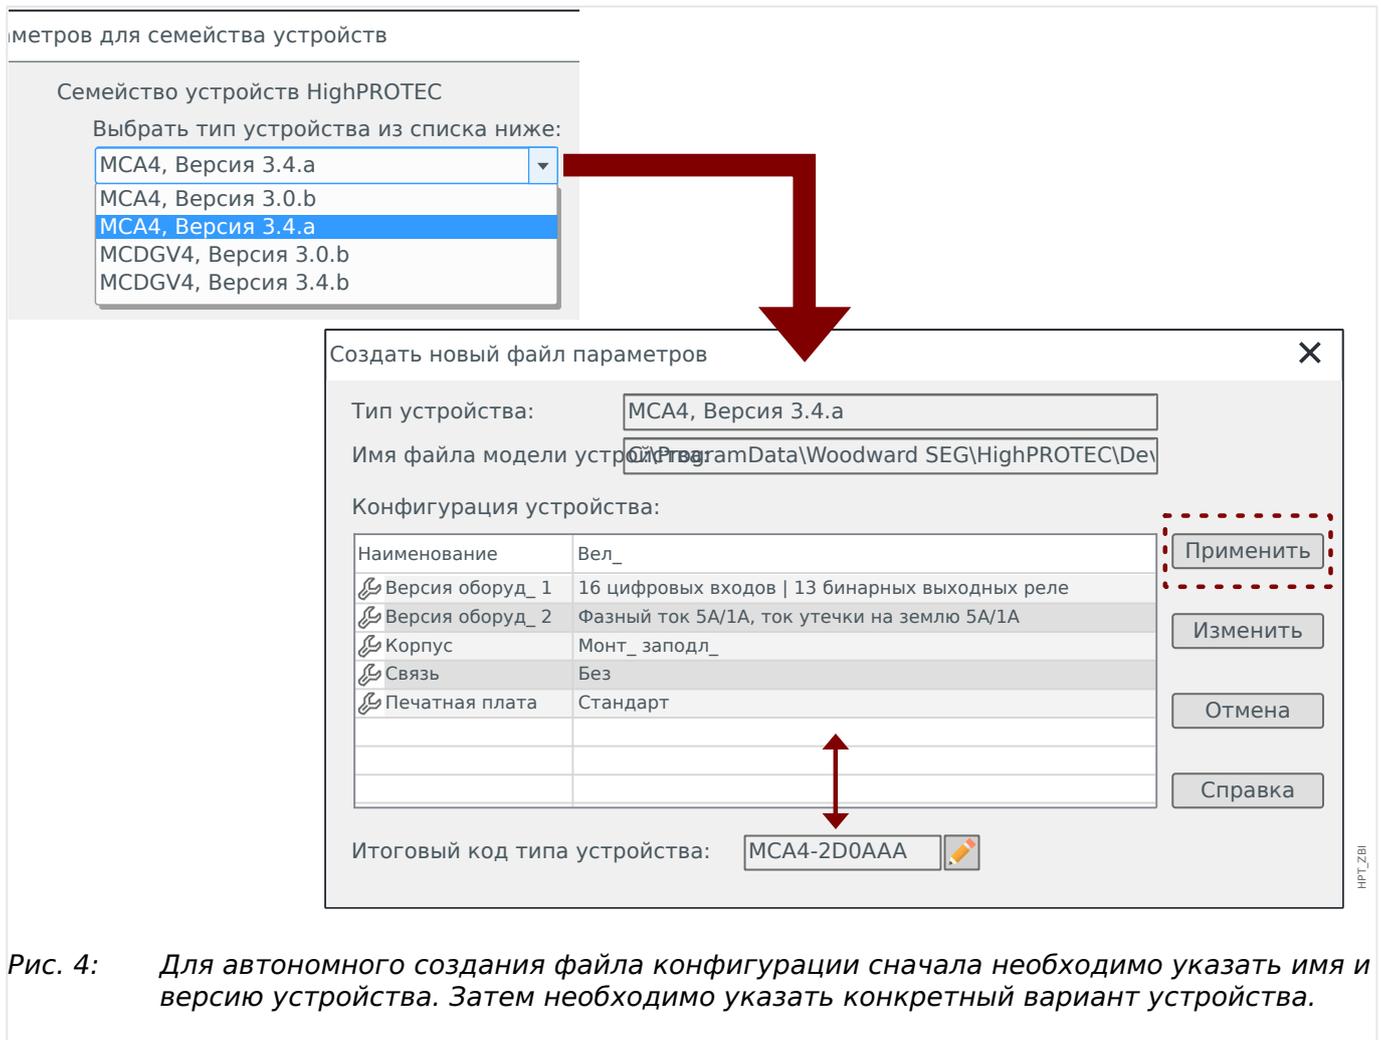


Рис. 4: Для автономного создания файла конфигурации сначала необходимо указать имя и версию устройства. Затем необходимо указать конкретный вариант устройства.

Изменить конфигурацию устройства (код типа)

Если выполняется попытка передачи файла HptPara на подключенное устройство, которое имеет другой код типа (например, «MCDGV4-2A0ATA» HptPara ⇒ MCDGV4-2A0AAA), то программа Smart view отказывает в этой операции и выдает сообщение об ошибке «**Несоответствие типа!**» — коды типа не совпадают.

В этом случае можно изменить настройки и задать код типа, аналогичный коду подключенного устройства. (Если устройства Quick_Start_Guide_HPT разные, эта возможность отсутствует!)

Выберите меню Smart view «[Изменить → Изменить конфигурацию устройства (код типа)]», чтобы открыть диалоговое окно с вариантами устройства, которое выглядит практически так же, как описано выше (↪ Рис. 4). В этом окне можно указать целевой код типа, который имеет подключенное устройство.

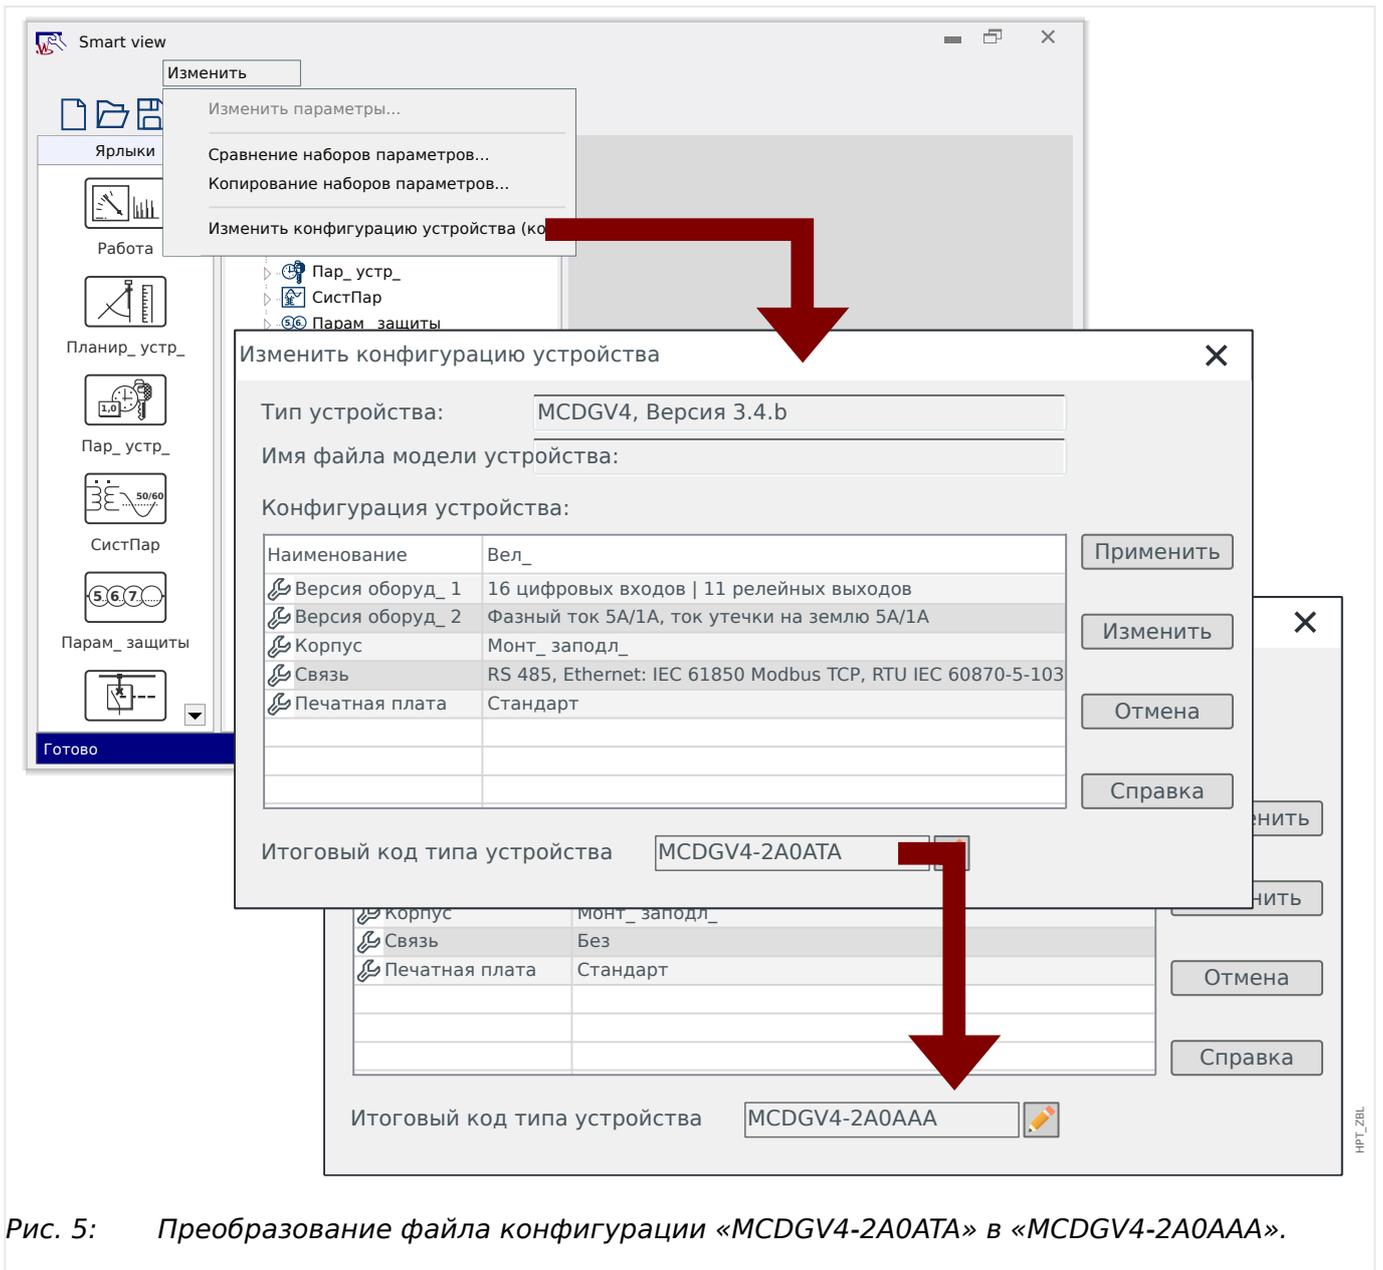


Рис. 5: Преобразование файла конфигурации «MCDGV4-2A0ATA» в «MCDGV4-2A0AAA».

После нажатия кнопки «Применить» некоторое время программа *Smart view* выполняет проверки на допустимость и согласованность. Если преобразование довольно простое, как показано в примере выше, в ходе этих проверок не должны быть обнаружены какие-либо проблемы, поэтому файл конфигурации можно передать на подключенное устройство, как уже было описано (см. [«2.2 Использование Smart view»](#)).

Чем больше различий между кодами типа исходного и целевого устройства, тем выше вероятность обнаружения проблем согласованности, которые будут отмечены знаком вопроса «?», как описано в разделе [«3.10 Вспомогательные токены»](#). Эти проблемы необходимо скорректировать вручную, прежде чем настройки будут переданы на устройство. Даже в случае отсутствия серьезных проблем согласованности настоятельно рекомендуется внимательно проверять сделанные настройки. В приведенном выше примере выполняется преобразование устройства с функциями связи в целевое устройство без функций связи. Это довольно простой случай.

Однако при обратном преобразовании устройства без функций связи в целевое устройство с какими-либо функциями нельзя ожидать, что исходное устройство

наделит целевое устройство какими-либо значимыми функциями связи. Поэтому нельзя полностью доверять автоматическому преобразованию! Всегда проверяйте настройки, прежде чем их активировать.

Обновление версии микропрограммы

Похожая проблема возникает, если выполняется попытка передачи файла HptPara на подключенное устройство с микропрограммным обеспечением другой версии. *Smart view* отказывает в этой операции и выдает сообщение об ошибке «**Недопустимый файл параметров!**».

В этом случае можно изменить настройки и задать версию микропрограммы, аналогичную коду подключенного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!



Преобразование невозможно, если устройства Quick_Start_Guide_HPT разные, а также при попытке перейти от новой версии микропрограммы к более старой! Другими словами, поддерживается только обновление устройств.

Выберите меню *Smart view* «[Файл → Сохранить как...]», чтобы открыть стандартное диалоговое окно «Сохранить как». Как видно, в разделе «Тип файла» в нижней части диалогового окна указано не только расширение «*.HptPara», но и номер версии. Теперь можно раскрыть список «Тип файла», включающий все версии, ранее устанавливаемые на данной модели устройства, и выбрать нужную (см. также примечание по моделям устройств в разделе  «Установка соединения устройства с ПК»). Измените имя файла в соответствии с именем целевого устройства и щелкните кнопку «Сохранить».

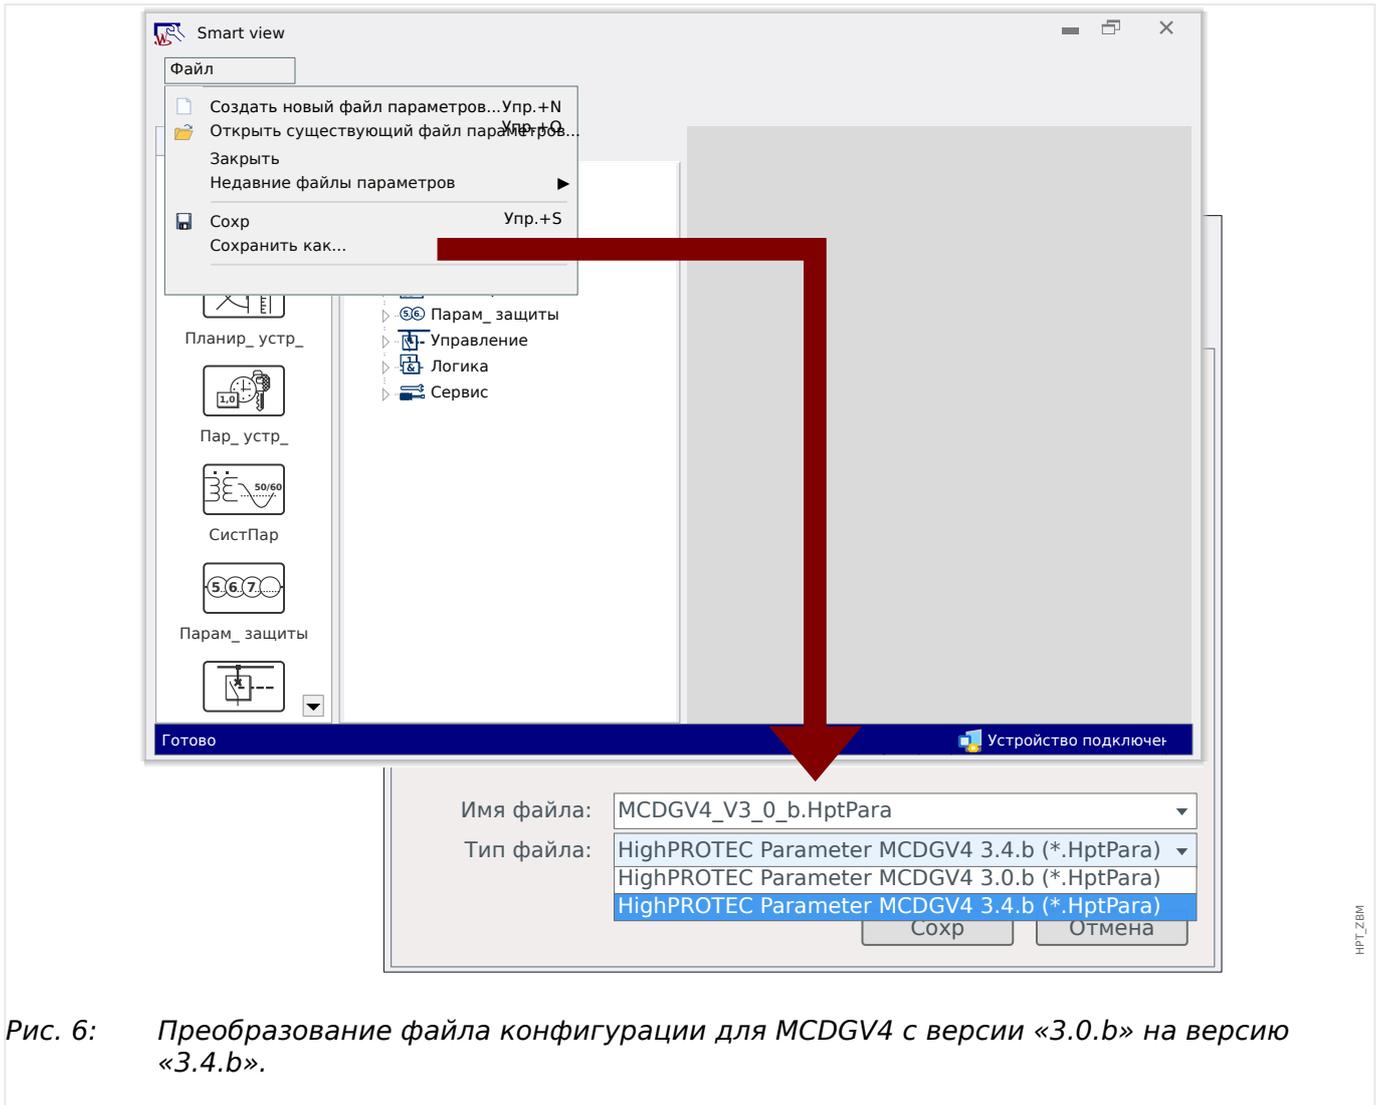


Рис. 6: Преобразование файла конфигурации для MCDGV4 с версии «3.0.b» на версию «3.4.b».

Предусмотрено также диалоговое окно подтверждения, в котором спрашивается, требуется ли преобразование с одной версии на другую, а также окно со сводной информацией обо всех преобразованных, добавленных и удаленных настройках.

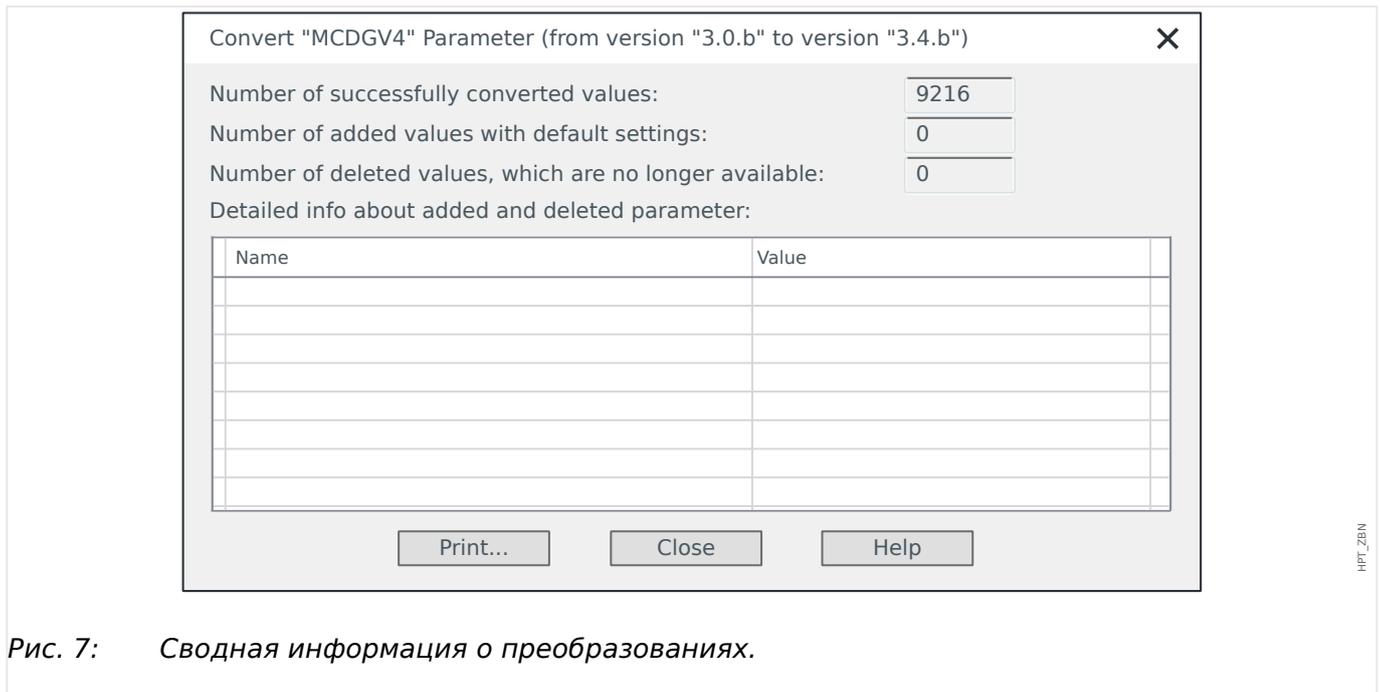


Рис. 7: Сводная информация о преобразованиях.

Как и в случае преобразования кодов типа ([↪](#) «Изменить конфигурацию устройства (код типа)»), программа *Smart view* выполняет проверки на допустимость и согласованность и выдает отчеты об обнаруженных проблемах.

Чем больше различие между версиями, тем большее число настроек требуется добавить (или удалить). И тем больше вероятность обнаружения проблем согласованности, которые отмечаются знаком вопроса «?», как описано в разделе [↪](#) «3.10 Вспомогательные токены». Все проблемы с настройками рекомендуется устранять, пока они не повлияли на работу устройства. Новые версии микропрограммного обеспечения оснащены новыми функциями, однако при преобразовании просто добавляются соответствующие новые настройки со значениями, заданными по умолчанию. Обычно вместе с этими значениями по умолчанию задается новый элемент «неакт_», который соответствует или не соответствует вашим потребностям. Поэтому нельзя полностью доверять автоматическому преобразованию! Всегда проверяйте настройки, прежде чем их активировать.

5.2 Шаги настройки

5.2.1 Язык отображения

Войдите в меню [Пар_ устр_ / ИЧМ] и задайте значение параметра «Язык меню», выбрав необходимый язык.

Тем самым будет выбран язык, на котором будут отображаться данные на панели защитного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!



При этом не будет изменен язык, которые используется в *Smart view* для отображения настроек. Язык отображения настроек задается в меню *Smart view* «[Настройки → Язык]». Чтобы смена языка вступила в силу, требуется перезапустить *Smart view*.

5.2.2 Планирование устройства

Войдите в меню [Планир_ устр_] и включите или отключите все модули и функции защиты, которые требуются для вашего приложения.

В диалоговом окне «Планир_ устр_» дважды щелкните каждый необходимый модуль и задайте для него значение «исп». Для модулей, которые не требуются, следует установить «-».

Тем самым определяются функциональные возможности защитного устройства.

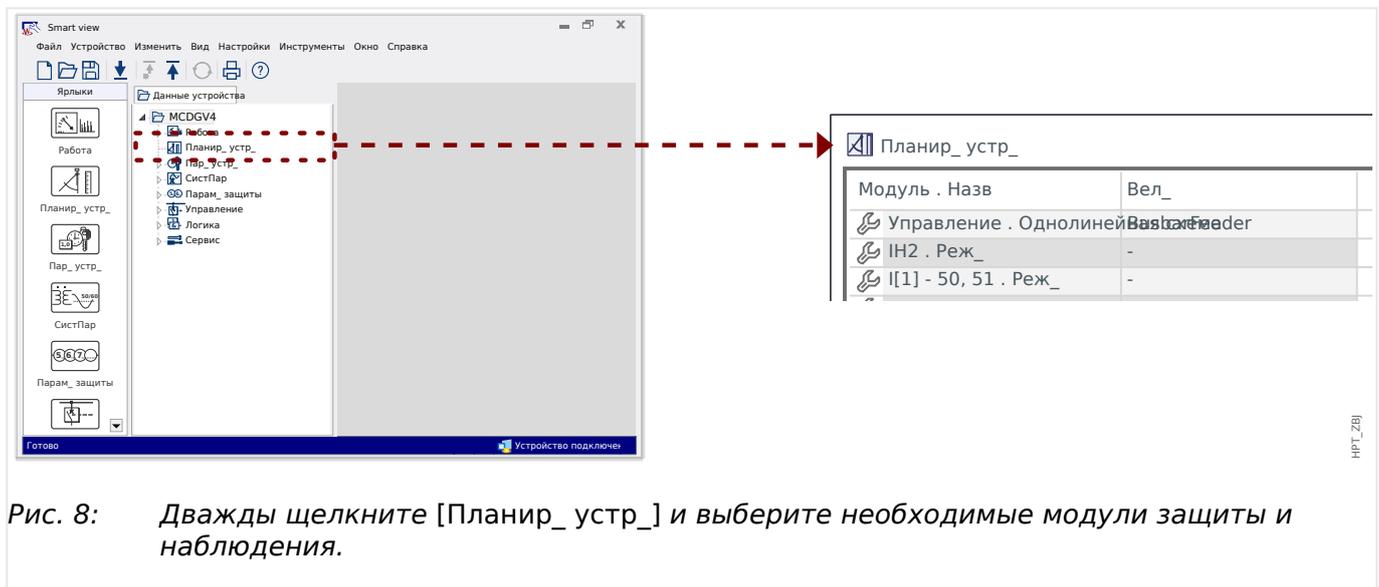


Рис. 8: Дважды щелкните [Планир_ устр_] и выберите необходимые модули защиты и наблюдения.

5.2.3 Отображение измерений

Войдите в меню [Пар_ устр_ / Индик_ измер_ / Общие настройки] и задайте для параметра «Масшт_» значение «Удельн_ вел_», «Первичн_ вел_» или «Втор_ вел_».

Тем самым определяется способ отображения измеренных значений.

5.2.4 Цифровые входы

Войдите в меню [Пар_ устр_ / Цифровые входы] и все его подменю (набор которых зависит от вашего оборудования, то есть, какие слоты имеют цифровые входы). Например, [Пар_ устр_ / Цифровые входы / ЦВх Слот X1 / Гр_ 1]. Задайте для параметра «Ном_ напр_» значение «24 В пост. тока», «48 В пост. тока», «60 В пост. тока», «110 В пост. тока», «230 В пост. тока», «110 В пер. тока» или «230 В пер. тока».

Тем самым определяется номинальное напряжение двоичного входа.

Таким же образом задаются и/или проверяются другие настройки, «Инверсия х» и «Время устр_ дреб х».

Тем самым определяется, следует ли инвертировать двоичный вход и какой временной интервал следует использовать для входного сигнала, чтобы исключить его неверную интерпретацию из-за нарушений синхронизации.

5.2.5 Выходные реле (двоичные выходы)

Войдите в меню [Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_] и все его подменю (набор которых зависит от вашего оборудования, то есть, какие слоты имеют выходные реле). Например, [Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1].

Задайте параметры для рабочего режима, времени удержания и задержки, замыкания, сигнала подтверждения (если для параметра «Замкн_» задано значение «акт_»), а также для максимума 7 сигналов двоичных выходов. Можно также назначить сигнал цифрового выхода для выходного реле (параметры «Назнач_ 1», ..., «Назнач_ 7») и включить или отключить параметр «Инверсия х» для этого сигнала.

Тем самым определяется, какие сигналы будут подаваться выходными реле. Если любой из 7 назначенных сигналов принимает истинное значение, выходное реле становится активным (если «Инверсия» = «неакт_»), и наоборот (если «Инверсия» = «акт_»).

5.2.6 Назначение индикаторов

Войдите в меню [Пар_ устр_ / СД].

Задайте параметры для замыкания, сигнала подтверждения (если для параметра «Замкн_» задано значение «акт_»), активного и не активного цвета индикаторов, режима мигания, а также максимум для 5 сигналов двоичных выходов. Можно также назначить сигнал индикатора (параметры «Распред_ 1», ..., «Распред_ 5») и включить или отключить параметр «Инверсия х» для этого сигнала.

Тем самым определяется, какие сигналы будут визуализироваться индикаторами. Если любой из 5 назначенных сигналов принимает истинное значение, индикатор загорается цветом, определенным как активный. В противном случае он загорится цветом, определенным как неактивный. (Для обоих цветов можно также задать «-», что означает, что индикатор выключен.)

5.2.7 Параметры участка

Войдите в меню [СистПар], включая все имеющиеся подменю, и задайте все параметры, определяющие участок (то есть, окружение) защитного устройства.

В частности, обратите внимание на следующие настройки:

- [СистПар / Общие настройки] «*Черед_ фаз*» выбирает последовательность фаз («ABC» или «ACB»).
- [СистПар / Общие настройки] «*f*» выбирает номинальную частоту («50» или «60»).
- [СистПар / ТН] «*ТН соедин*» выбирает тип фазного напряжения («Лин. напряж.», то есть, подключение по схеме треугольника, или «Фазн напр», то есть, подключение по схеме звезды).
- [СистПар / ТН] «*ТН перв*» задает номинальное первичное напряжение U_n . Обращаем внимание на то, что это всегда будет линейное напряжение (независимо от типа подключения).
- [СистПар / ТН] «*ТН втор*» задает номинальное вторичное напряжение U_n . Обращаем внимание на то, что это всегда будет линейное напряжение V_{LL} (независимо от типа подключения).

Обратите внимание на то, что модуль проверки синхронизации является защитным модулем, и если вы хотите его использовать, его сначала необходимо активировать в настройках проекта ([Планир_ устр_] «*Синх . Реж_*» = «исп»); для получения более подробных сведений о проверке синхронизации см. раздел [↪ «5.2.10 Настройки проверки синхронизации»](#).

- [СистПар / ТТ] «*ТТ перв*» задает номинальный ток на первичной обмотке трансформаторов тока.
- [СистПар / ТТ] «*ТТ втор*» задает номинальный ток на вторичной обмотке трансформаторов тока.

Для защитных устройств с двумя входами ТТ (например, для генератора или защитных устройств трансформатора) настройки требуются для обоих входов.

Для защитных устройств с входами ТТ и ТН в меню [СистПар / Направление] предусмотрены настройки, связанные с определением направления. Например:

- [СистПар / Направление] «*УМЧ фазы*» задает угол максимальной чувствительности (угол между фазным током и опорным напряжением в случае короткого замыкания).
- [СистПар / Направление] «*Контр. расч. напр. тока на землю*» или «*Контр. изм. напр. тока на землю*»: Эти параметры используются как операционные количества для определения направления.
- [СистПар / Направление] «*УМЧ земли*» задает обработку точки нейтрали (угол максимальной чувствительности земли, например, угол между выбранным операционным количеством и выбранным опорным количеством в случае замыкания на землю).
 - изолированная сеть, $\sin(-90^\circ)$: «*УМЧ земли*» = 180°
 - компенсированная сеть, $\cos(180^\circ)$: «*УМЧ земли*» = 270°

- с непосредственным заземлением: «УМЧ земли» = 170°
- с заземлением через сопротивление: «УМЧ земли» = 110°

5.2.8 Параметры блокировки

Очень важно, чтобы каждый модуль защиты мог блокироваться отдельно от остальных. Обычно для каждого модуля защиты имеются следующие параметры блокировки:

- «ВнБлк1», «ВнБлк2»: параметры, для которых может быть назначен двоичный сигнал. Если любой из назначенных сигналов принимает истинное значение («акт_»), происходит блокировка всего модуля защиты.
 - ⇒ Для блокировки светодиодная индикация не предусмотрена. Модуль защиты не выдает команд на автоматическое отключение, не регистрирует сбои и т. д.
- «ВнБлк КомОткл»: это параметр, для которого может быть назначен двоичный сигнал. Если назначенный сигнал принимает истинное значение, модуль защиты остается активным, а блокируется только команда отключения.
 - ⇒ Предусмотрена светодиодная индикация блокировки, сбои регистрируются и т. д. Однако команда отключения не предусмотрена.
- «БлкКомОткл»: для этого параметра просто задается значение «акт_» или «неакт_», никакие цифровые сигналы не назначаются. Если задано значение «акт_», команда отключения блокируется, но сам модуль защиты остается активным.
 - ⇒ Предусмотрена светодиодная индикация блокировки, сбои регистрируются и т. д. Однако команда отключения не предусмотрена.

Однако все функции блокировки могут работать, только если они разрешены для данного конкретного модуля защиты. Это можно сделать, задав следующие настройки: «ВнБлк Фнк» = «акт_». Если задать значение «неакт_», то все функции блокировки для данного модуля защиты будут игнорироваться, то есть, модуль будет постоянно находиться в рабочем режиме.

5.2.9 Параметры защиты

Настройки защиты могут быть заданы либо в меню «Общие параметры» (ветвь меню [Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_]), либо в меню «Параметры группы уставок» (четыре ветви меню [Парам_ защиты / Набор 1], ..., [Парам_ защиты / Набор 4]).

ПРИМЕЧАНИЕ!



Наборы адаптивных параметров позволяют гибко реагировать на самые разные ситуации, поскольку эти наборы не влияют сразу на все функции защиты, а затрагивают только одну из них. Дополнительные сведения см. в разделе [«Наборы адаптивных параметров»](#).

Общие параметры — это в основном настройки для блокировки модулей защиты (см. также выше). Однако следует заметить, что недостаточно назначить сигнал, например, для «ВнБлк1». Необходимо также включить функцию блокировки (для каждого модуля, в котором она будет использоваться). Эта настройка относится не к общим параметрам, а к параметрам группы уставок.

Параметры группы уставок обычно задают поведение всех модулей защиты. Каждый параметр группы уставок имеется в каждом наборе параметров, то есть, в четырех местах. Параметр [Парам_ защиты / Перекл_ НП] «Перекл_ НП» определяет, какой набор параметров использует устройство. Поскольку при переключении на другой набор параметров для всех функций защиты используется другой набор значений, можно очень гибко реагировать на различные ситуации.

Параметр «Перекл_ НП» можно задать конкретно для какого-либо набора параметров «НП1», ..., «НП4», для него можно задать значение «ПУП через ФункВх» (переключение инициируется цифровыми входными сигналами, назначенными для [Парам_ защиты / Перекл_ НП] «НП1: акт_ через», ..., «НП4: акт_ через») или значение «ПНП через Scada» (переключение инициируется с помощью SCADA).

Уже упомянутый параметр [Парам_ защиты / Набор x / I-защ_ / I[1]] «ВнБлк Фнк» — это один из примеров параметра группы уставок. Он активирует блокировку модуля защиты от превышения тока I[1].

Поскольку этот параметр является частью модуля защиты от превышения тока I[1], он часто указывается как «I[1] . ВнБлк Фнк», полный путь меню не записывается. Функция этого параметра — активизация блокировки I[1]. **Только если** этот параметр (в активном на данный момент наборе параметров) имеет значение «акт_», а для цифрового сигнала задано значение «I[1] . ВнБлк1» (или назначено значение «I[1] . ВнБлк2») — «акт_», то ступень защиты от превышения тока I[1] блокируется.

5.2.10 Настройки проверки синхронизации

Для правильной работы модуля проверки синхронизации необходимо задать настройки в трех разных ветвях меню:

- В меню [Планир_ устр_] установите для параметра «Синх . Реж_» значение «исп».
- В меню [Парам_ защиты / Глоб_ пар_ защ_ / Внутр_соед-Защ / Синх] необходимо установить несколько флажков. В частности, для сигнала закрытия запроса задайте значение «Синх . Иниц зам РЦ», например, сигнал «QA1 . Запр ВКЛ» («QA1» — это только пример; устройство обозначения коммутационных устройств можно определить в приложении *Редактор страниц*. См. [↪ «3.11 Однолинейные схемы»](#)).
- В меню [Парам_ защиты / Набор 1 / Внутр_соед-Защ / Синх / Режим / интервалы] задайте параметры, связанные со временем, затем выберите режим синхронизации.
 - «Синх . Реж синх» = «Сист-Сист» — проверка синхронизации между двумя системами; автономно, данные о выключателе не требуются, или
 - «Синх . Реж синх» = «Генератор-Сист» — синхронизация генератора с системой; необходимо инициирование замыкания выключателя.
- В меню [Парам_ защиты / Набор 1 / Внутр_соед-Защ / Синх / Уровни напряжения в активном и неактивном состоянии] проверьте пороговые значения напряжения, которые используются как критерии синхронизации. Точно так же проверьте настройки [Парам_ защиты / Набор 1 / Внутр_соед-Защ / Синх / Условия]. Наконец, в меню [Парам_ защиты / Набор 1 / Внутр_соед-Защ / Синх / Переопределить] укажите значение для процесса изменения — «акт_» или «неакт_».

- В меню [Управление / КУ / QA1 / Синхронное переключение], задайте для параметра «QA1 . Синхронизм» значение «Синх . Замык готово», чтобы коммутационное устройство «QA1» получало сигнал «закрытие разрешено» от модуля синхронизации.

5.2.11 Диспетчер отключения и конфигурация коммутационных устройств 1

Войдите в меню [Управление / КУ / Qxx / Дисп откл] для каждого коммутационного устройства «Qxx», доступного для вашего защитного устройства. (Примечание. Обозначения «Qxx» зависят от настроек, сделанных в однолинейной схеме. См. [↪ «3.11 Однолинейные схемы»](#).)

Задайте параметры для замыкания, сигнала подтверждения (если для параметра «Защ_» задано значение «акт_») и все другие настройки, которые требуются для работы вашего приложения. В частности, назначьте для команд отключения необходимых функций защиты любой из параметров: «Кмд ОТКЛ1», «Кмд ОТКЛ2», ...

Таким образом задаются все команды отключения, которые должны привести к размыканию выключателя «Qxx».

Войдите в меню двоичного выхода (то есть, выходного реле), который будет использоваться для выключателя «Qxx», и назначьте команду «Qxx . КомОткл» для соответствующего выходного реле. Настройка зависит от конфигурации вашего оборудования и может быть, например, следующей: [Пар_ устр_ / Двоичн_ вых_ / РелВых Раз X2 / ЦВых 1] «Назнач_ 1» = «Qxx . КомОткл»

Команда отключения станет активной, то есть, инициирует работу выходного реле. Любая функция защиты размыкает выключатель.

Примечание. Информацию о командах отключения см. также в разделе [↪ «Команды отключения»](#). Информацию о двоичных выходах см. также в разделе [↪ «5.2.5 Выходные реле \(двоичные выходы\)»](#). Любая информация более подробно представлена в техническом руководстве.

5.2.12 Конфигурация коммутационных устройств 2

В однолинейной схеме (см. [↪ «3.9 Клавиша «CTRL» — управление коммутационными устройствами»](#), [↪ «Команды отключения»](#), [↪ «3.11 Однолинейные схемы»](#)) графически отображаются коммутационные устройства и их положение. При любом изменении положения изменяется символ соответствующего коммутационного устройства. Однако это возможно, только если данные о положении каждого коммутационного устройства отправлены на устройство защиты через вспомогательный контакт. Устройство защиты должно «знать», какой именно цифровой вход ([↪ «5.2.4 Цифровые входы»](#)) связан с тем или иным коммутационным устройством.



Обозначение каждого коммутационного устройства также определяется в однолинейной схеме. См. раздел [↪ «3.11 Однолинейные схемы»](#). От этой настройки зависит не только графическое представление: соответствующим образом будут переименованы и все элементы меню, связанные с конкретным коммутационным устройством.

Это означает, что вместо элементов меню на основе микропрограммы [КУ[1]], [КУ[2]], ... на дисплее устройстве защиты будут отображаться имена коммутационных устройств, определенные в однолинейной схеме. Например, [QA1], [QA2], ...

В этом документе в качестве примеров имен коммутационных устройств используются имена типа «Qxx».

[1.] Работа с оборудованием (проводкой)

Сначала индикаторы положения коммутационного устройства должны быть подключены к цифровым входам защитного устройства.

Чтобы можно было определять положение коммутационных устройств, все эти устройства оснащены вспомогательными контактами (Aux ON и Aux OFF).

В любом случае к контакту Aux ON **должна** быть подсоединена проводка.

Настоятельно рекомендуется подсоединить проводку и к контакту Aux OFF, поскольку в противном случае невозможно будет выявить промежуточные и неопределенные положения.

Поэтому подключенным цифровым входам назначаются индикаторы положения, которые затем задаются в настройках устройства защиты.

[2.] Работа с конфигурацией

Для каждого коммутационного устройства «Qx» войдите в ветвь меню [Управление / КУ / Qx / Разв инд-в ПОЛ] и задайте параметры «Всп Вкл» и «Всп Выкл» для подключенных цифровых входов.

(Примечание. Обозначения «Qx» зависят от настроек, сделанных в однолинейной схеме. См. [↪ «3.11 Однолинейные схемы»](#).)

Например, если на цифровой вход под номером 1 в слоте под номером 1 поступает сигнал активности, когда коммутационное устройство находится в положении «ВКЛ.», необходимо задать «Всп Вкл» = «ЦВх Слот X1 . ЦВх 1».

А если на цифровой вход под номером 2 в слоте под номером 1 поступает сигнал активности, когда коммутационное устройство находится в положении «ВЫКЛ.», необходимо задать «Всп Выкл» = «ЦВх Слот X1 . ЦВх 2».

Мониторинг этих входов «Aux ON» и «Aux OFF» также выполняется с учетом времени. Если работа коммутационного устройства занимает больше времени, чем допустимо (или если сигналы «Aux ON/OFF» контактируют друг с другом), то устройство защиты определяет, что коммутационное устройство находится в неопределенном положении. (Об этом свидетельствует выходной сигнал [Работа / Отображение состояния / Управление / Qx] «Пол_ нар_».) Конечно же, устройству защиты необходимо «знать» допустимые значения времени для каждого коммутационного устройства.

Для каждого коммутационного устройства «Qx» войдите в ветвь меню [Управление / КУ / Qx / Общие настройки] и задайте время «t-пер ВКЛ» для

перемещения в положение «ВКЛ.», а также время «*t-пер ВЫКЛ*» для перемещения в положение «ВЫКЛ.».

Проверьте и другие настройки в ветви меню [Управление / КУ / Qx / Общие настройки]. В зависимости от типа коммутационного устройства, возможно, потребуется задать и эти настройки.

Указатель

C

CAT No. 68

S

SCADA 43, 46

Smart view 11, 24, 66

U

USB-кабель 12

A

аварийный сигнал 61

Б

блокировка 76

В

в диспетчере 61

версия

 обновление 70

вопросительный знак «?» 49, 69, 72

выходное реле 43, 74

Г

главное меню 54

группы уставок 77

Д

двоичный выход 61

диспетчер отключения 78

З

заземление	
защитное	56, 56
рабочее	56, 56
защита от перегрузки по току	57
защита по напряжению	57
защита по остаточному напряжению	58
звездочка «*»	38, 48
значения настроек	38

И

ИТ	56
Измеренные значения	74
информационный токен «i»	51

К

кнопки	
С	35, 43
ИНФОРМАЦИЯ	35
Информация	36
ОК	35, 38
УПРВЛ	35, 45
код типа	67
Изменить конфигурацию устройства	68
команда отключения	43, 61, 78
коммутационная аппаратура	45, 52, 64, 77

М

малый ток утечки на землю	57
модель устройства	26, 67

Н

Наборы адаптивных параметров	58
Настройки соединения	24
Нуль-модемный кабель	12
наборы параметров	77
назначение	36
неиспользуемая настройка «Θ»	50
несоответствие типа	69
номинальный	
напряжение	58
ток	75
частота	75

О

Опорная система генератора	61
Опорная система стрелок нагрузки	61
обработка точки нейтрали	
изолированная сеть	75
компенсированная сеть	75
с заземлением через сопротивление	75
с непосредственным заземлением	75
однолинейная схема	45, 52
определение направления	58, 75

П

Переходник последовательного интерфейса для USB	12
Подключение к ПК	24
Ethernet/TCP/IP	24
Подключение устройства	13, 15, 17, 19
Получить данные с устройства	24
параметры	38

параметры участка	56, 75
пароль	34, 55
пароль уровня доступа	55
перенос параметров	
Перенести на устройство все параметры	28
Перенести на устройство только измененные параметры	27
планирование устройства	73
подключение по схеме «треугольник» (линейное)	58, 75
подключение по схеме звезды (между фазой и землей)	58, 75
подтверждение	43, 61
Подтверждение с помощью одной кнопки	43
последовательность фаз	75
право на переключение	
локальный	45
удаленный	45
принадлежности	12
проверка индикаторов	44
проверка синхронизации	75, 77
 Р	
Редактор страниц	52, 64
рабочее ПО	24
 С	
СДИ	36, 56, 75, 76
СДИ;	43
Сенсорные клавиши	31, 33
сброс	43, 61
структура меню	29

Т

ТН 56, 56

У

управление 45

уровень доступа 34

Ф

Файл HptPage 52

файл HptPara 52, 66, 67


Ц

цифровые входы 61, 74

Я

язык 54, 73

docs.SEGelectronics.de/hpt-2



Компания SEG Electronics GmbH сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения в текст настоящего документа. Информация, предоставленная компанией SEG Electronics GmbH, считается точной и надежной. Тем не менее компания SEG Electronics GmbH не несет ответственности за ее достоверность, за исключением специально оговоренных случаев.



SEG Electronics GmbH
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)
Телефон: +49 (0) 21 52 145 1

Интернет: www.SEGelectronics.de

Отдел продаж
Телефон: +49 (0) 21 52 145 331
Факс: +49 (0) 21 52 145 354

Обслуживание
Телефон: +49 (0) 21 52 145 614
Факс: +49 (0) 21 52 145 354

SEG Electronics has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.