


WI Line

WIC1

WANDLERSTROMVERSORGTES SCHUTZGERÄT

- WIC1-1 | Wandlerstromgespeistes Schutzgerät, Parametereinstellungen über DiggiMEC / Smart view
- WIC1-2 | Wandlerstromgespeistes Schutzgerät, Parametereinstellungen über DIP-Schalter und/oder DiggiMEC / Smart view
- WIC1-3 | Wandlerstromgespeistes Schutzgerät, Parametereinstellungen über HEX-Schalter und/oder DiggiMEC / Smart view
- WIC1-4 | Redundant gespeistes Schutzgerät, Parametereinstellungen über DiggiMEC / Smart view

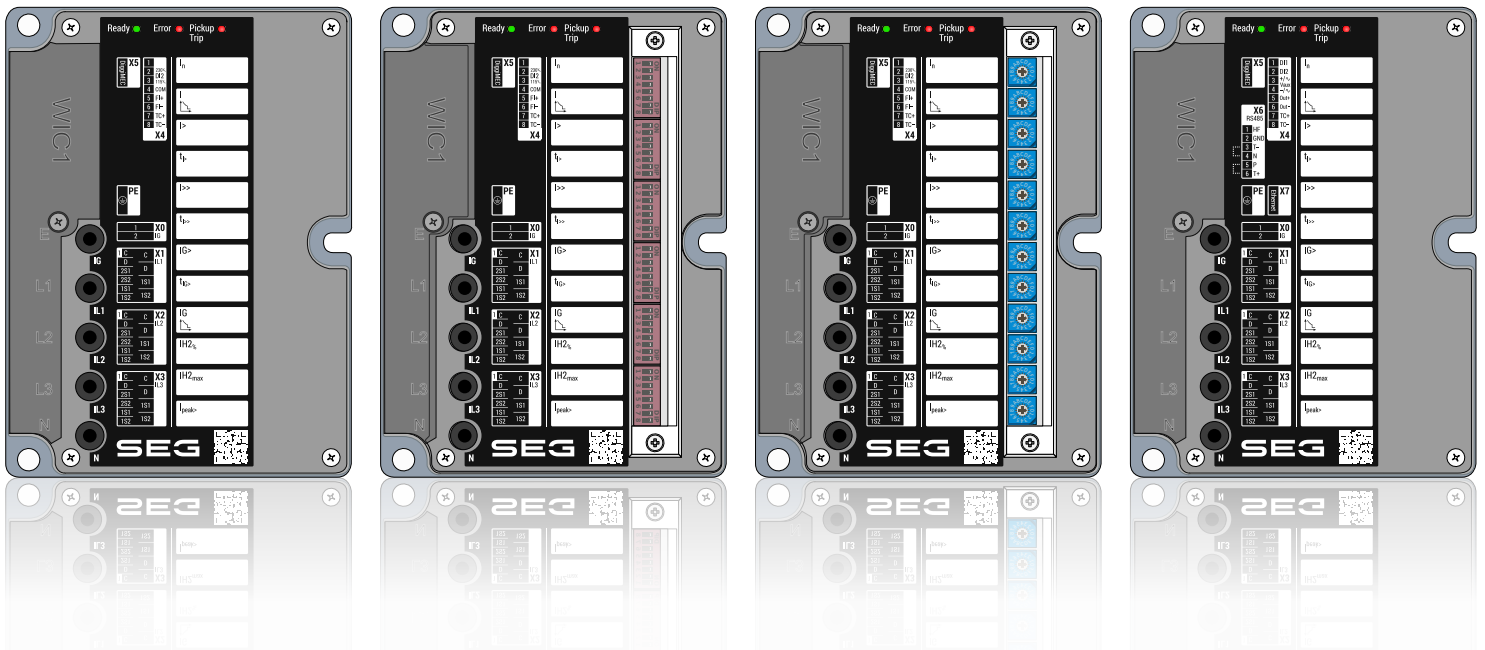

WANDLERSTROMVERSORGTES SCHUTZGERÄT

Version: 2.0

Originaldokument

Deutsch

HANDBUCH WIC1-2.0-DE-MAN

Build 59883

Revision F

Handbuch

SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Telefon: +49 (0) 21 52 145 1

Internet: www.SEGelectronics.de

Vertrieb

Telefon: +49 (0) 21 52 145 331

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: sales@SEGelectronics.de

Service

Telefon: +49 (0) 21 52 145 600

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: support@SEGelectronics.de

SEG Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation zu jedem Zeitpunkt zu verändern.

Alle Informationen, die durch SEG Electronics GmbH bereitgestellt werden, wurden geprüft.

SEG Electronics GmbH übernimmt keinerlei Garantie.

© 2023 SEG Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Bestimmungsgemäße Verwendung, Sicherheitshinweise	12
1.1	Wichtige Definitionen	12
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	13
1.3	Personensicherheit	16
1.4	Wichtige Hinweise	17
2	WIC1 - Einleitung, Betrieb	18
2.1	Verdrahtungsprinzip	20
2.2	Bedienkonzept beim WIC1	22
2.3	Versorgung des WIC1	23
2.4	Verfügbare Schutzfunktionen beim WIC1	25
2.4.1	Funktionsübersicht	25
2.4.2	Merkmale des WIC1	26
2.5	Hinweise zum Handbuch	28
2.5.1	Symbole in Funktionsdiagrammen	29
2.6	Informationen zum Gerät	32
2.6.1	Bestellschlüssel	33
2.6.1.1	Bestellschlüssel für die wandlerstromgespeisten Ausführungen	34
2.6.1.2	Bestellschlüssel für das redundant gespeiste WIC1-4	36
2.6.1.3	Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler	38
2.6.1.4	Bestellformular WI1SZ4	39
2.6.1.5	Bestellformular WI1SZ5	39
2.6.1.6	Bestellschlüssel für DiggiMEC	40
2.7	Einstellungen - Bedienung	41
2.7.1	Smart view	43
2.8	Projektierung des Gerätes	44
2.9	Module, Parameter, Meldungen, Werte	46
2.10	Messwerte	49
2.11	Condition Monitoring (Schleppzeiger, Life Load)	51
2.12	Reset / Zurücksetzen	52
2.12.1	Automatisches Rücksetzen	53

2.12.2	Problem-Anzeige mittels LED	54
2.13	Rücksetzen auf Werkseinstellungen	55
2.14	Sicherheitsrelevante Einstellungen (Security)	56
2.14.1	Passwort	56
3	Hardware	57
3.1	Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse	57
3.1.1	Anschlüsse, Schrauben und Drehmomente	60
3.2	Maßzeichnungen	62
3.2.1	WIC1	62
3.2.2	Maßzeichnungen DiggiMEC	64
3.2.3	Abmessungen der WIC1-kompatiblen Stromwandler	66
3.2.4	Abmessungen des Schauzeichens WI1SZ5	71
3.3	WIC1 – Montage und Anschluss	72
3.3.1	Erdung	72
3.3.1.1	Erdungsmutter „PE“	73
3.3.2	Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers	74
3.3.2.1	Strombereiche der WIC1-Stromwandler	75
3.3.2.2	Stromwandlertyp WE2	76
3.3.2.3	Auswahl des Stromwandlerübersetzungsverhältnisses	76
3.3.3	Adapter-Wandler von 1 A (oder 5 A) Standard nach WIC1	79
3.3.3.1	Anforderungen an Standard-Stromwandler	81
3.4	Strommesseingänge und Erdstrommesseingang	82
3.4.1	Strom-Messeingänge im Falle von WIC1-Wandlern sowie der Gerätevariante ohne Erdstrom-Messung	84
3.4.2	Strom-Messeingänge im Falle von WIC1-Wandlern sowie der Gerätevariante mit Erdstrom-Messung	85
3.5	Digitaler Eingang (nur WIC1-1... / WIC1-2... / WIC1-3...)	86
3.6	Zusätzliche Hilfsspannung und Digitale Eingänge (nur für WIC1-4...)	88
3.7	Serielle Schnittstelle RS485 (nur für WIC1-4...)	90
3.8	Ausgänge (Auslösespule, Schauzeichen, Ausgangsrelais)	94
3.8.1	Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4	97
3.8.2	Anschluss eines Schauzeichens an ein WIC1	98
3.8.3	Impulssignal für das Schauzeichen (Fallklappenrelais)	100

3.9	Rangierung der Eingänge, Ausgänge und LEDs	101
3.9.1	Leuchtanzeigen (LEDs)	101
3.9.1.1	LED für Anregung und Auslösung am WIC1	104
3.9.1.2	LED-Konfiguration am DiggiMEC	104
3.9.1.3	Selbsthaltung (der DiggiMEC-LEDs)	104
3.9.1.4	Selbsthaltung der auf eine Auslösung rangierten DiggiMEC-LEDs	106
3.9.2	Konfigurierung der Digitalen Eingänge	108
3.9.3	Datum / Uhrzeit	109
3.10	DiggiMEC – Abgesetzte Bedieneinheit mit Schauzeichen und Ausgangsrelais	110
3.10.1	Navigation – Bedienung	112
3.10.1.1	Aufbau der Bedieneinheit	112
3.10.1.2	Favoriten-Taste »★«	115
3.10.1.3	Sonderfunktionen beim Einschalten	117
3.10.1.4	Menüstruktur	118
3.10.1.5	Einstellparameter ändern – „↵“- (OK-)Taste	120
3.10.1.6	Bedienung über Smart view	123
3.10.2	Anschlüsse am DiggiMEC	125
3.10.3	Schauzeichen / Ausgangsrelais am DiggiMEC	129
3.10.3.1	Selbsthaltung	130
3.10.3.2	Überprüfen der Schauzeichen / Ausgangsrelais	131
4	Kommunikation – SCADA-Protokolle (nur WIC1-4)	133
4.1	Modbus® (nur WIC1-4)	134
5	Schutzmodule	136
5.1	»Schutz« – Schutz-Hauptmodul	136
5.1.1	(General-)Anregung, Alarm, Auslösung	138
5.1.1.1	Auslöse-Impuls und WIC1-LEDs	139
5.1.1.2	Phasenselektive Signale, Sammelmeldungen	141
5.1.2	Manuell erzwungener Auslösebefehl	144
5.1.3	Blockaden	145
5.1.3.1	Ein- oder Ausschalten von Schutzfunktionen	145
5.1.3.2	Temporäre Blockaden	146
5.1.4	Ansteuerung eines Schaltgerätes	147

5.1.4.1	Konfiguration des Schaltgerätes	147
5.2	Feldparameter	152
5.2.1	Feldparameter-Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	152
5.3	I>, I>>, I>>> – Phasen-Überstromschutz	154
5.3.1	Funktionalität	155
5.3.2	Einstellungen zum Phasen-Überstromschutz	157
5.3.2.1	Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	158
5.4	IH2 - Inrush	160
5.4.1	Funktionalität	161
5.4.2	Inrush – Einstellungen	162
5.4.2.1	Inrush – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	162
5.4.3	Inbetriebnahme: Inrush	163
5.5	IE>, IE>> – Erd-Überstromschutz	164
5.5.1	Funktionalität	165
5.5.2	Einstellungen zum Erd-Überstromschutz	166
5.5.2.1	Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	167
5.6	I2/I1> – Schieflastschutz [46]	169
5.6.1	Funktionalität	170
5.6.2	Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	171
5.7	I2> – Gegensystemstrom-Schutz [51Q]	172
5.7.1	Funktionalität	173
5.7.2	Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	174
5.8	ThA – Thermischer Überlastschutz [49]	176
5.8.1	Funktionalität	177
5.8.2	Thermischer Überlastschutz – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	178
5.9	Ipeak> – Spitzenstrom-Schutz	179
5.9.1	Funktionalität	180
5.9.2	Ipeak> – Einstellungen	181
5.9.2.1	Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	181
5.10	FAS - Fehleraufschaltung	182
5.10.1	FAS – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	184
5.11	KLA - Kalte-Last-Alarm (nur WIC1-4*)	185

5.11.1	Funktionalität	187
5.11.2	KLA – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	187
5.12	ExS - Externer Schutz	189
5.12.1	Funktionalität	190
5.12.2	Externer Schutz – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	191
5.13	LSV – Leistungsschaltersversagerschutz [50BF, 62BF]	192
5.13.1	Prinzip – Generelle Verwendung	192
5.13.2	Zustände / Bereitschaft (Standby)	193
5.13.3	Funktionalität	193
5.14	Integrierter Reserve-Phasen-Überstromschutz	194
5.14.1	Aktivierung des Reserve-Schutzes	195
5.15	Überwachung	196
5.15.1	SGW – Schaltgerätewartung	196
5.15.1.1	SGW – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view	198
5.15.1.2	Funktionalität	200
5.15.2	»AKÜ« – Auslösekreisüberwachung [74TC]	201
5.15.3	Condition Monitoring – Life Load	202
5.15.4	Condition Monitoring – Schleppzeiger	204
6	Fehlerrekorder	206
6.1	Automatische Fehleranzeige (Pop-up) auf dem DiggiMEC-Display	208
6.2	Inhalt einer Fehleraufzeichnung	210
6.3	Einsichtnahme in eine Aufzeichnung des Fehlerrekorders	211
7	Selbstüberwachung	212
7.1	Gerätstart	213
7.2	Meldungen der Selbstüberwachung	214
8	Inbetriebnahme	216
8.1	Inbetriebnahme – Schutzprüfung	217
8.1.1	Besonderheiten bei der WIC1-Prüfung	218
8.1.2	Auswahl des Sekundärprüfsystems	218
8.1.3	Bürdenmessung	219
8.1.4	Inbetriebnahme-Test	219

8.1.4.1	Prüfwicklungen, Prüfbuchsen	220
8.1.4.2	Überprüfung der Verdrahtung	222
8.1.4.3	Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4	223
8.1.4.4	Einstellung des WIC1	223
8.1.5	Funktionsprüfung	223
8.1.5.1	Prüfströme	224
8.1.5.2	Schwellwerte für die Anregung der Überstromstufe I>	225
8.1.5.3	Schwellwerte für die Anregung der Kurzschluss- / Überstromstufe I>>	226
8.1.6	Besonderheit bei der Erdstromprüfung (errechneter Erdstrom)	227
8.1.6.1	Schwellwerte für die Anregung der Erd-Überstromstufe IE> (errechneter Erdstrom)	228
8.2	Hinweise zur Außerbetriebnahme – Ausbau des Relais	230
8.3	Neustart des WIC1	230
8.4	Messen der Auslöseverzögerung	231
9	Wartung und Instandhaltung	233
10	Technische Daten	234
10.1	Technische Daten – WIC1	234
10.1.1	Umgebungsbedingungen	234
10.1.2	Gehäuse	234
10.1.3	Schutzgrad EN 60529	234
10.1.4	Phasenstrommessung	235
10.1.5	Erdstrommessung	235
10.1.6	(Spannungs-)Versorgung	236
10.1.7	Leuchtanzeigen (LEDs)	236
10.1.8	Ausgänge	236
10.1.8.1	Impulsausgang für die Auslösespule	237
10.1.8.2	Impulsausgang für ein Schauzeichen	237
10.1.8.3	Relais-Ausgang (WIC1-4)	238
10.1.9	Fernauslöseeingang bzw. Digitaler Eingang (WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3)	238
10.1.10	Digitale Eingänge (WIC1-4)	239
10.1.11	Kommunikation mit Smart view	240
10.1.12	Meldungen der Selbstüberwachung	240

10.1.13	Standards – WIC1	241
10.1.13.1	Zertifizierungen	241
10.1.13.2	Allgemeine Vorschriften	242
10.1.13.3	Elektrische Prüfungen	243
10.1.13.4	Sicherheitsbezogene Prüfungen	245
10.1.13.5	Umweltprüfungen	246
10.2	Toleranzen – WIC1	248
10.2.1	Toleranzen der Schutzstufen	248
10.2.1.1	Phasen-Überstromschutz	248
10.2.1.2	Erd-Überstromschutz	250
10.2.1.3	Schieflastschutz [46], Gegensystemstrom-Schutz [51Q]	252
10.2.1.4	Spitzenstrom-Schutz	253
10.2.1.5	Inrush-Blockade	254
10.2.1.6	Fehleraufschaltung	254
10.2.1.7	Thermischer Überlastschutz	255
10.2.1.8	Externer Schutz	256
10.2.2	Auslösezeiten (fN = 50 Hz, 1-/3-phasig)	257
10.3	Technische Daten – DiggiMEC	259
10.3.1	Umgebungsbedingungen	259
10.3.2	Gehäuse	259
10.3.3	Schutzgrad EN 60529	260
10.3.4	Spannungsversorgung	260
10.3.5	Ausgangsrelais	260
10.3.6	Standards – DiggiMEC	261
10.3.6.1	Zertifizierungen	261
10.3.6.2	Allgemeine Vorschriften	262
10.3.6.3	Elektrische Prüfungen	263
10.3.6.4	Sicherheitsbezogene Prüfungen	265
10.3.6.5	Umweltprüfungen	266
10.4	Technische Daten – WIC1-Stromwandler	267
10.4.1	Technische Daten – WIC1-Stromwandler, Bautyp 1	267
10.4.2	Technische Daten – WIC1-Stromwandler, Bautyp 2	267

10.4.3	Technische Daten – Adapter-Wandler 1 A, 5 A	269
10.4.4	Prüfwicklungen, Prüfbuchsen	271
10.5	Technische Daten – WI1SZ4	272
10.6	Technische Daten – WI1SZ5	273
11	Troubleshooting	274
11.1	Falls Sie unser Service-Team kontaktieren	274
11.2	Meldungen der Selbstüberwachung	275
11.2.1	Selbstüberwachung – Fehlermeldungen	276
11.2.2	Selbstüberwachung – Warnungen	277
11.2.3	Selbstüberwachung – Informationen	279
11.3	Meldungen mittels LEDs an WIC1 bzw. DiggiMEC	280
11.4	Probleme mit dem Gerät	282
11.4.1	Hardware	282
11.4.2	Bedienung des Schutzgerätes	285
11.4.3	Parametrierung	286
11.4.4	Schutzfunktionalität und Steuerung	287
11.4.5	Kommunikation	288
12	Anhang	290
12.1	Anhang – Einstellungen über DIP- / HEX-Schalter	290
12.1.1	Einstellungen mittels DIP-Schalter (WIC1-2)	290
12.1.2	Einstellungen mittels HEX-Schalter (WIC1-3)	294
12.1.3	Einstellung Wandlernennstrom In	298
12.1.3.1	Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W2 bzw. WE2	299
12.1.3.2	Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W3	300
12.1.3.3	Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W4	301
12.1.3.4	Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W5	302
12.1.3.5	Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W6	303
12.1.4	Phasenüberstromschutz – Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)	304
12.1.5	Erdüberstromschutz – Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)	309
12.1.6	Inrush – Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)	311

12.1.7	Ipeak> - Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)	314
12.2	Anhang - Überstromzeitschutz-Kennlinien	315
12.2.1	Kennlinien (I>, I>>, I>>>)	315
12.2.1.1	DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz (I>, I>>, I>>>)	317
12.2.1.2	AMZ-Kennlinien (I>, I>>, I>>>)	318
12.2.2	Kennlinien (IE>, IE>>)	333
12.2.2.1	DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz (IE>, IE>>)	335
12.2.2.2	AMZ-Kennlinien (IE>, IE>>)	336
12.2.3	Kennlinien (»I2><)	352
12.2.3.1	DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz (»I2><)	354
12.2.3.2	AMZ-Kennlinien (»I2><)	355
12.3	Anforderungen an 1 A/5 A-Standard-Stromwandler mit WIC1-Adapter-Wandlern	370
12.4	Änderungsübersicht	372
12.4.1	Version: 1.0	373
12.4.2	Version: 1.1	374
12.4.3	Version: 2.0	375
13	Stichwortverzeichnis	376

1 Bestimmungsgemäße Verwendung, Sicherheitshinweise

1.1 Wichtige Definitionen

Folgende Arten von Hinweisen dienen der Sicherheit von Leib und Leben sowie der angemessenen Lebensdauer des Gerätes.

GEFAHR!



GEFAHR! zeigt eine gefährliche Situation an, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!



WARNUNG! zeigt eine gefährliche Situation an, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!



VORSICHT! zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS!



HINWEIS! wird verwendet, um Informationen hervorzuheben, die nicht im Zusammenhang mit Verletzungen stehen.



Dieser Hinweistyp beinhaltet nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

VORSICHT!



Das WIC1 darf nicht betrieben werden, bevor es ordnungsgemäß konfiguriert und in Betrieb genommen wurde.

Lesen Sie das Handbuch!

Informationen zur Konfiguration der benötigten Schutzfunktionen finden Sie in den jeweiligen Unterkapiteln von [↳ „5 Schutzmodule“](#).

In diesem Zusammenhang wird auch auf das übergeordnete [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#) hingewiesen.

Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie in [↳ „8 Inbetriebnahme“](#) und in den jeweiligen „Inbetriebnahme“-Abschnitten der Schutzfunktionsbeschreibungen.

WARNUNG!



ANWEISUNGEN BEFOLGEN

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen. Beachten Sie hierbei alle Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

WARNUNG!



BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG

Jegliche unerlaubte Änderung oder Verwendung dieses Geräts, welche über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann Personenschäden oder/und Sachschäden (z. B. Schäden am Produkt) hervorrufen. Jegliche solche unerlaubte Änderung: (i) begründet „Missbrauch“ und/oder „Fahrlässigkeit“ im Sinne der Gewährleistung für das Produkt und schließt somit die Gewährleistung für die Deckung möglicher daraus folgender Schäden aus, und (ii) hebt Produktzertifizierungen oder -listungen auf.

Die hier beschriebenen programmierbaren Schutzgeräte sind für Schutz und ggf. Steuerung von energietechnischen Anlagen und Betriebsmitteln (die nicht durch (U/f)-Umrichter gespeist werden) konzipiert. Die Geräte sind für die Montage in der Niederspannungsnische von Mittelspannungsschaltfeldern oder in dezentralen Schutzschränken ausgelegt. Die Parametrierung und Programmierung des Geräts muss alle Anforderungen des Schutzkonzepts (der zu schützenden Betriebsmittel) erfüllen. Sie müssen sicherstellen, dass alle zu erwartenden fehlerhaften Betriebszustände vom Gerät korrekt erkannt und behandelt werden (z. B. durch Ausschalten des Leistungsschalters). Das Schutzkonzept muss über einen Reserve-Schutz verfügen (Backup). Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und nach jeder Veränderung der Programmierung/ Parametrierung muss durch einen Test überprüft und schriftlich dokumentiert werden, dass die Programmierung und Parametrierung alle Anforderungen des Schutzkonzepts erfüllt.

Typische Anwendungen für diese Produktfamilie / Gerätelinie sind z. B.

- Abgangsschutz
- Netzschutz
- Maschinenschutz
- Generatorschutz
- Transformatorschutz

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Dies gilt insbesondere auch für den Einsatz als unvollständige Maschine. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber. Zur bestimmungsgemäÙen Verwendung gehört auch die Einhaltung der von SEG vorgeschriebenen Technischen Daten und Toleranzen.

WARNUNG!



Die bistabilen Relais eines an das WIC1 angeschlossenen DiggiMEC dürfen nur zu Anzeigezwecken verwendet werden. Es ist nicht zulässig, die Relais-Kontakte für schutzrelevante oder sicherheitskritische Schaltvorgänge einzusetzen!

Bei Verwendung der DiggiMEC-Relais für Schaltvorgänge besteht das Risiko eines unzuverlässigen, d. h. ungenügenden Schutzes Ihrer Anlage!

Nur der Impulsausgang für eine Auslösespule „TC+/-“ des WIC1 ist für die Auslösung eines Leistungsschalters ausgelegt.

(Erläuterungen hierzu stehen in [↳ Kapitel 3.10.2.](#))

WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinstellungen für den Überstromzeitschutz nicht die technischen und thermischen Belastungsgrenzen des WIC1, der Stromwandler und der Anwendung überlasten!

Vergewissern Sie sich also unbedingt anhand der Technischen Daten (↳ „10.1 Technische Daten - WIC1“), welche Belastungsgrenzen für die Strom-Messeingänge bestehen, und berücksichtigen Sie diese in Ihrem Schutzkonzept. Bei den Schutzeinstellungen müssen sowohl Anregungsschwellwert als auch die Auslöseverzögerung unter Berücksichtigung dieser Belastungsgrenzen erfolgen.

- Die Belastungsgrenzen der Phasenstromeingänge sind hier tabelliert: ↳ „10.1.4 Phasenstrommessung“. Eventuell ist auch die Veranschaulichung im Diagramm und in der Tabelle in ↳ „3.3.2 Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers“ hilfreich.
- Die Belastungsgrenzen des Erdstromeinganges sind hier tabelliert: ↳ „10.1.5 Erdstrommessung“.

Sofern keine zusätzlichen/externen Schutzvorkehrungen getroffen wurden, müssen wir aus unserer Sicht empfehlen, mindestens eine Schutzstufe des Phasenüberstromschutzes unter Berücksichtigung der WIC1-Belastungsgrenzen ($2,5 \cdot I_{n,max}$ für 2,5 s, 25 kA für 1 s) zu aktivieren.

Falls Ihr WIC1 über einen Erdstromeingang verfügt, gelten die Überlegungen analog für eine der beiden Erdstrom-Schutzstufen »IE>«, »IE>>«.

Nichtbeachtung der Belastungsgrenzen kann zur Zerstörung des WIC1 führen, und dies wiederum kann zu erheblichen Schäden an Ihrer Anlage oder unter Umständen zu Tod oder Verletzung führen.

WARNUNG!

Nachdem alle seitlichen Anschlüsse verdrahtet wurden (siehe auch das separate Dokument „Wiring Diagrams“), muss die Plastikabdeckung wieder angeschraubt werden. (Siehe ↳ „3.1.1 Anschlüsse, Schrauben und Drehmomente“ für das korrekte Anzugsmoment der nicht-verlierbaren Schraube.)

Diese Abdeckung schützt gegen unbeabsichtigte Berührung der Kontakte. Außerdem weisen einige WIC1-Varianten einen zusätzlichen Aufkleber mit Verdrahtungsinformationen auf, der unter Umständen verloren gehen könnte.

1.3 Personensicherheit

GEFAHR!



Nichtbeachtung der nachfolgenden Sicherheitshinweise kann zu Tod, Verletzung oder erheblichem Sachschaden führen.

GEFAHR!



Die elektrische Installation darf nur von fachkundigen Elektrikern ausgeführt werden.

Die nationalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen müssen stets eingehalten werden.

GEFAHR!



Bei Entfernen der Stromwandlerkontakte werden diese nicht automatisch kurzgeschlossen. Die Sekundäranschlüsse der Stromwandler müssen kurzgeschlossen werden, bevor die Stromleitungen zum Gerät unterbrochen werden.

Bei einer Nichtbeachtung entstehen an den Kontakten lebensgefährliche Spannungen (je nach Dimensionierung des Stromwandlers mehrere Kilovolt).

GEFAHR!



An den Anschlüssen können gefährliche Spannungen auftreten, auch wenn die Hilfsspannung abgeschaltet ist.

Beim Öffnen des Gerätes können spannungsführende Teile freigelegt werden, die bei Berührung zu schweren Verletzungen führen können.

Das Gerät muss sorgfältig geerdet werden. Siehe [↪](#) „3.3.1 Erdung“.

1.4 Wichtige Hinweise

HINWEIS!



Die Geräte werden gemäß dem vom Kunden angegebenen **Bestellschlüssel** produziert und geliefert.

VORSICHT!



Das gesamte elektronische Equipment ist empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen; einige Bauteile und Komponenten mehr als andere. Um diese Bauteile und Komponenten vor elektrostatischer Zerstörung zu schützen müssen Sie spezielle Vorkehrungen treffen, um das Risiko zu minimieren und elektrostatische Aufladungen zu entladen:

Bitte befolgen Sie die beschriebenen Hinweise, sobald Sie mit diesem Gerät oder in dessen Nähe arbeiten:

1. Bevor Sie an diesem Gerät Wartungsarbeiten durchführen, entladen Sie bitte sämtliche elektrostatische Ladungen Ihres Körpers durch das Berühren eines geeigneten geerdeten Objekts aus Metall (Schaltschränke, geerdete Einrichtungen, etc.).
2. Vermeiden Sie elektrostatische Aufladungen Ihres Körpers, indem Sie auf synthetische Kleidung verzichten. Tragen Sie möglichst Baumwolle oder baumwollähnliche Kleidung, da diese Stoffe weniger zu elektrostatischen Aufladungen neigen als synthetische Stoffe.
3. Vermeiden Sie Plastik, Vinyl und Styropor (wie z. B. Plastiktassen, Tassenhalter, Zigarettenschachteln, Zellophan-Umhüllungen, Vinylbücher oder -ordner oder Plastikaschenbecher) in der näheren Umgebung des Gerätes, den Modulen und Ihrer Arbeitsumgebung.

Das WIC1 enthält keinerlei Teile, die vom Endanwender gewartet oder justiert werden könnten. Das Gehäuse ist hermetisch schließend vergossen und kann ohne eine Zerstörung nicht wieder geöffnet werden.

Ein unautorisiertes Öffnen des Gerätes führt automatisch zum Gewährleistungsverlust.

Dokumentation aktuell?



Dieses Dokument kann seit Erstellung dieser Kopie überarbeitet oder aktualisiert worden sein. Um sicherzustellen, dass Sie über die aktuelle Revision verfügen, sollten Sie auf dem Download-Bereich der *SEG* nachsehen:

- <https://docs.SEGelectronics.de/wic1>

Prüfen Sie in diesem Download-Bereich, ob es eine neuere Version der Betriebsanleitung gibt oder ob ein *Errata-Sheet* (Änderungsdokument) vorliegt. (Die ID eines jeden Dokuments finden Sie auf der Titelseite.)

2 WIC1 - Einleitung, Betrieb

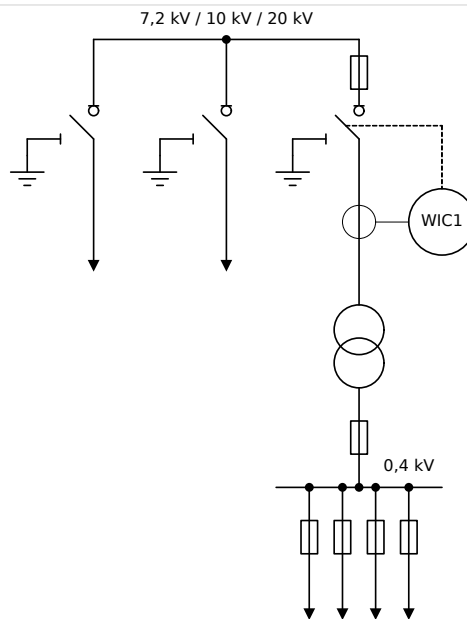


Abb. 1: *Prinzipschaltbild einer typischen Schaltanlage mit 2 Einspeisefeldern und einem Transformatorabgangsfeld.*

Einleitung

Das WIC1 ist ein Überstromzeitschutz- und Erdstromrelais mit abhängigen und unabhängigen Schutzkennlinien. Es ist speziell auf Leistungsschalteranlagen mit kleinen Abgangsnennströmen ausgelegt.

Das WIC1 und die speziellen Stromwandler stellen ein zusammengehörendes Schutzsystem dar. Für die Auslösung des Leistungsschalters wird eine energiearme Auslösespule benötigt.

Bei der vorliegenden Generation 2 des WIC1 (zuweilen auch kurz: WIC1 g2) handelt es sich um den Nachfolger von SEGs seit Jahren etabliertem WIC1 (zur Unterscheidung auch: WIC1 g1), das zuverlässig tausende Mittelspannungsschaltanlagen schützt.

Die Anforderungen in MS-Verteilstationen mit Leistungsschalter verlangen ein darauf optimiertes, robustes Schutzrelais, welches einen integralen Bestandteil der Schaltanlage darstellt. Mit dem WIC1 hat SEG ein Überstromzeitschutzgerät speziell für diese Erfordernisse entwickelt.

Das WIC1 ist ein wandlerstromversorgtes Schutzrelais mit minimiertem Platzbedarf, das höchsten Anforderungen an ein digitales Schutzgerät genügt. Einfache und sichere Verdrahtung, hohe elektromagnetische Störfestigkeit, unkomplizierte Einstellung und die Skalierbarkeit auf unterschiedliche Leistungsgrößen der Schaltanlage helfen dem Anlagenhersteller, Kosten zu senken. Das WIC1 stellt ein Schutzsystem mit derselben Wartungsfreiheit von 25 Jahren dar, wie für die primäre Schaltanlage garantiert werden kann.

Die Schutzgeräte der SEG-Geräteserie WI Line bieten Überstromzeitschutz und Erdschlussschutzfunktionen in bewährter Wandlerstromtechnik. Das WIC1 als Kombination aus langlebigem, zuverlässigem Schutzgerät und dazugehörigem Kabelumbauwandler.

Das WIC1 als wandlerstromgespeistes Schutzrelais findet seine Hauptanwendung in Mittelspannungsschaltanlagen mit Leistungsschalter zum Schutz von

Verteiltransformatoren in Orts- und Industrienetzen. Aufgrund seiner geringen Baugröße eignet es sich besonders für den Einsatz in kompakten Schaltanlagen.

Die Anpassbarkeit des Schutzsystems WIC1 auf verschiedene Primärnennströme ermöglicht den Einsatz mit allen gebräuchlichen Transformatornennleistungen bei den verschiedenen Mittelspannungs-Betriebsspannungen.

Optional ist das WIC1 auch in Gerätevarianten erhältlich, die zusätzlich mit einer Hilfsspannung versorgt werden können (sogenanntes „Dual-Powered“-WIC1). Eine stabile externe Hilfsspannung ermöglicht weitere Funktionen wie z.B. SCADA-Kommunikation. (Siehe auch [↪](#) „2.6.1 Bestellschlüssel“.)



Eine Übersicht über die Hardware und (Bedien-)Elemente ist hier: [↪](#) „3.1 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse“

2.1 Verdrahtungsprinzip

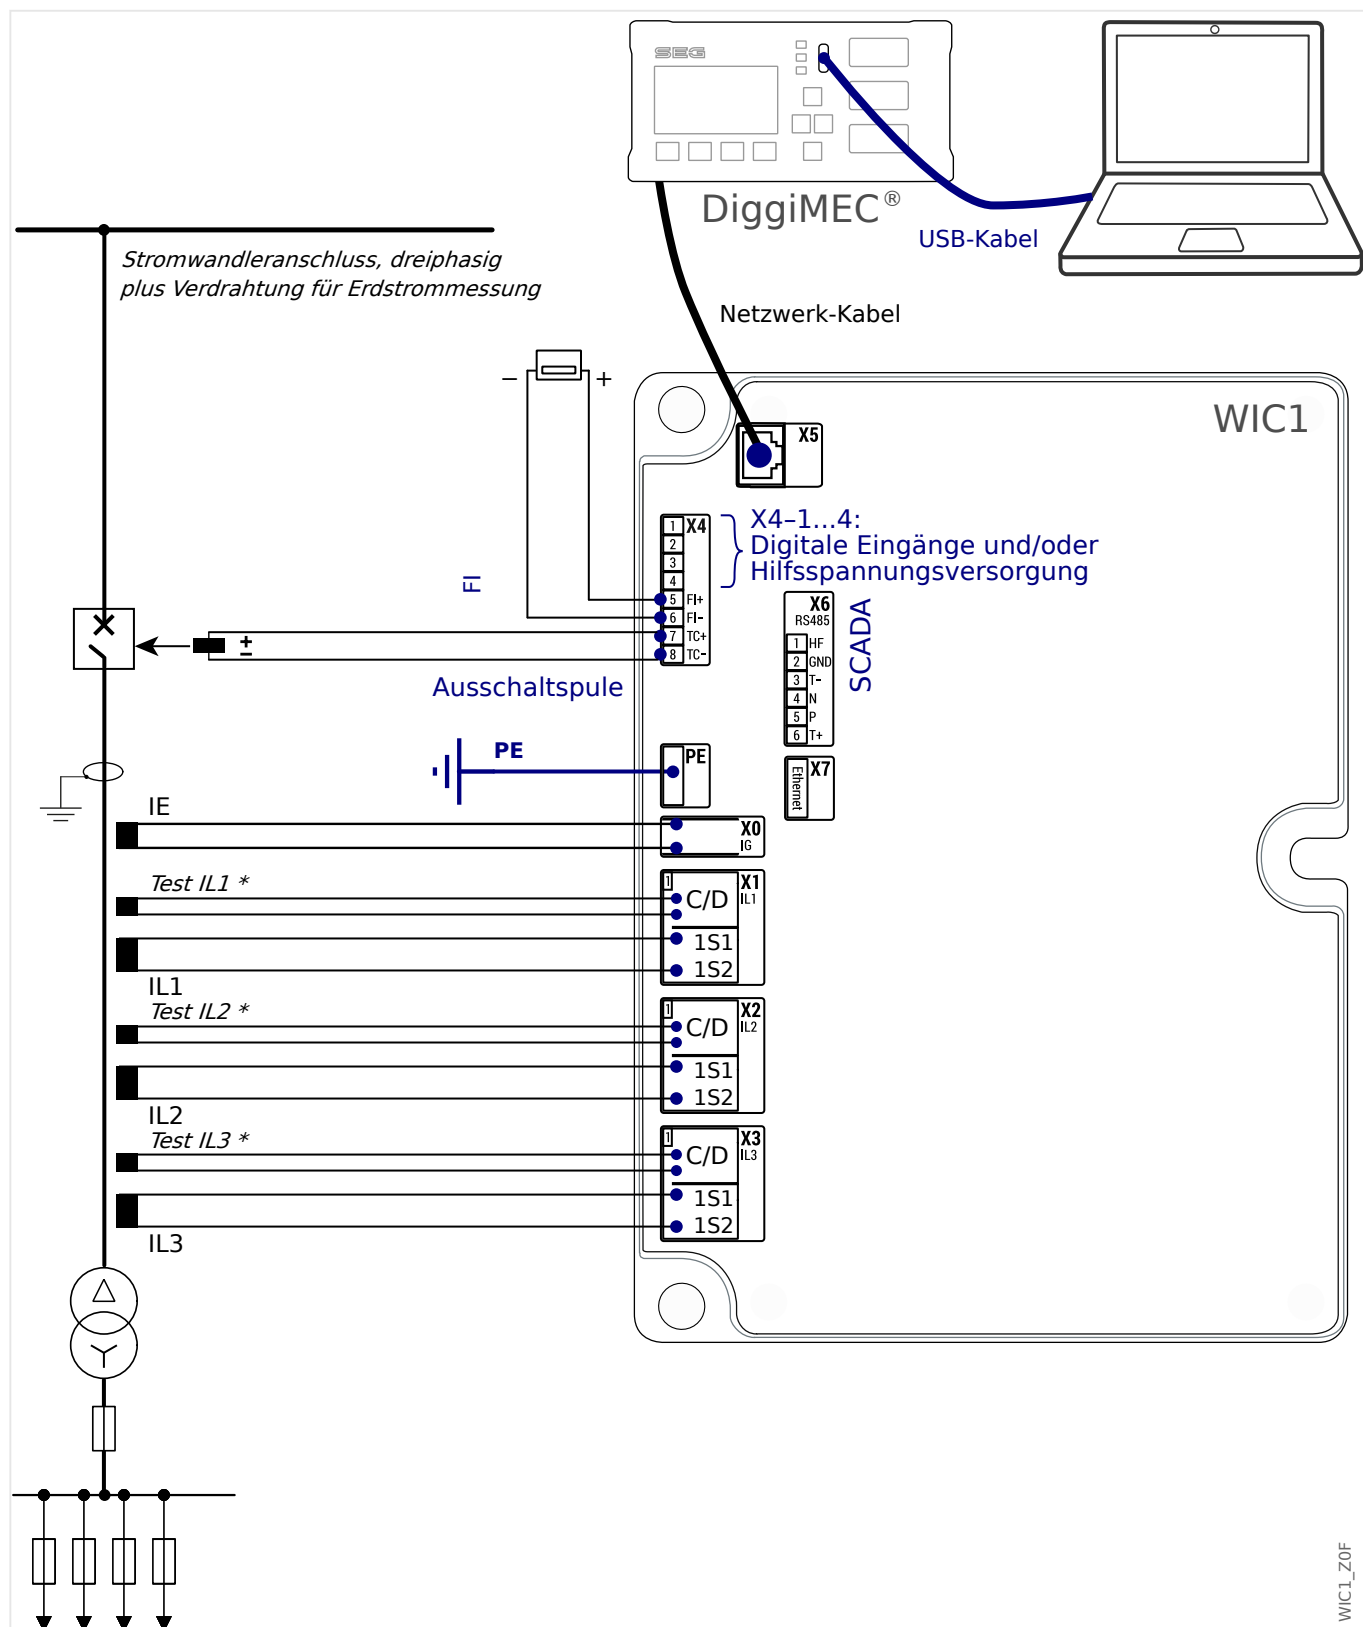


Abb. 2: Verdrahtungs-Prinzip.

(*) Die Prüfwicklungen „C-D“ werden nur für die Sekundärprüfung im Rahmen der Inbetriebnahme benötigt, siehe [„8.1.4 Inbetriebnahme-Test“](#).

HINWEIS!

Die Belegung der Klemmen X4-1 ... X4-4 ist abhängig von der Gerätevariante. Die „WIC1 Wiring Diagrams“ (separates Dokument) beinhalten für jede verfügbare Typschlüssel- / Bestellvariante deren genaue Klemmenbelegung, und es wird empfohlen, diese für das jeweils vorliegende WIC1 nachzuschlagen.



Das WIC1 kann auch in einer Anlage eingesetzt werden, in der (aus historischen oder technischen Gründen) Standard-Wandler (für 1 A oder 5 A) verwendet werden müssen. In diesem Falle lassen sich zwischen den Standard-Wandlern und dem WIC1 [spezielle Adapter-Wandler](#) anschließen. Informationen hierzu gibt es in [↪ „3.3.3 Adapter-Wandler von 1 A \(oder 5 A\) Standard nach WIC1“](#).

2.2 Bedienkonzept beim WIC1

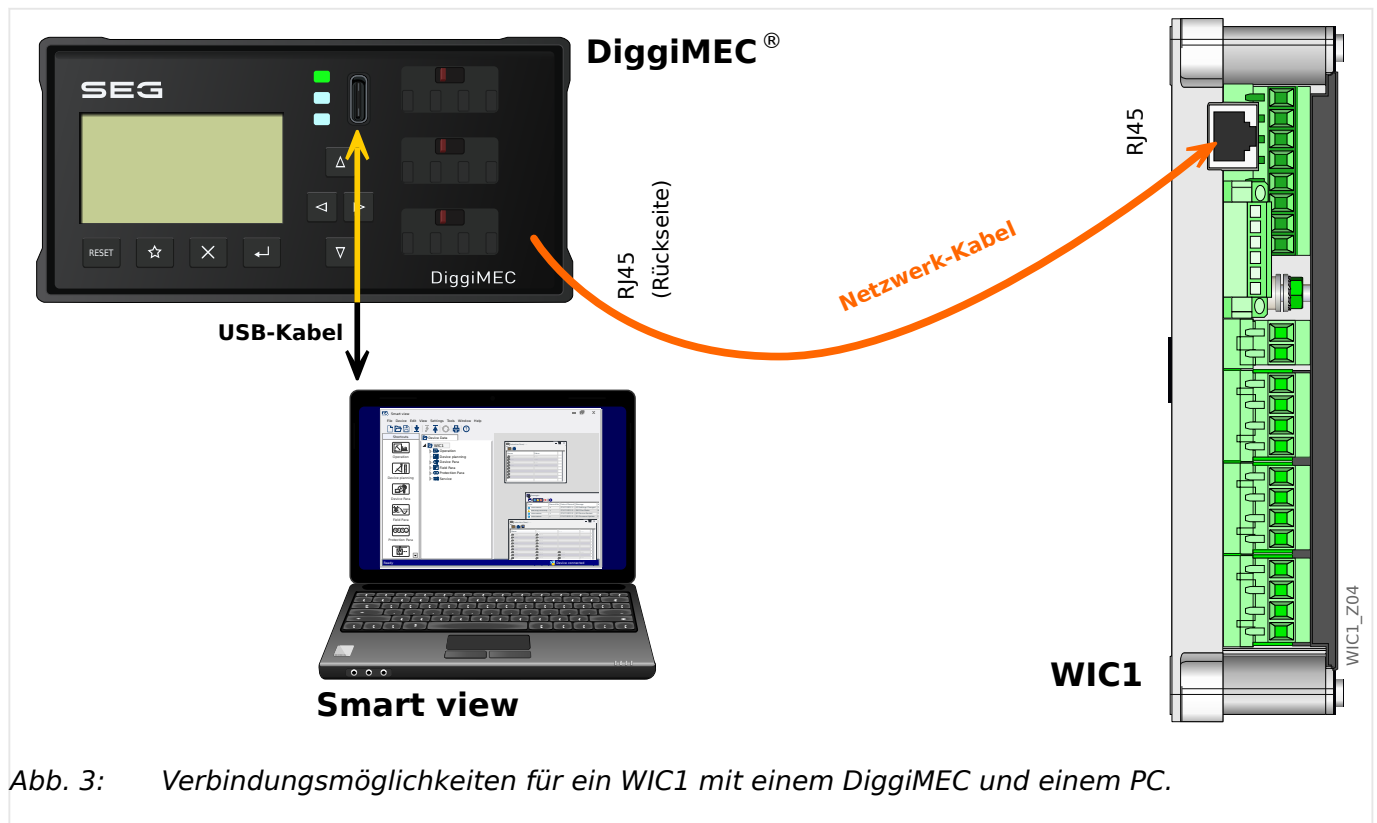


Abb. 3: Verbindungsmöglichkeiten für ein WIC1 mit einem DiggiMEC und einem PC.

Das intuitive Bedienkonzept mit Plausibilitätsprüfung sowie umfangreichen Inbetriebnahmefunktionen ermöglichen eine sichere und zeitoptimierte Inbetriebnahme. Das **WIC1** lässt sich (optional) mit dem Schnittstellengerät **DiggiMEC®** verbinden, welches dem System eine LCD-Anzeige, Tasten und Schauzeichen mit Ausgangsrelais hinzufügt.

Das **DiggiMEC** lässt sich weiterhin mit einem Windows-PC verbinden, sodass die Parametrier- und Analysesoftware *Smart view* eingesetzt werden kann, um das WIC1 zu konfigurieren oder um Messwerte bzw. Stördaten vom WIC1 zu übertragen. (Siehe auch [„2.7.1 Smart view“](#).)

HINWEIS!



Das DiggiMEC ist grundsätzlich nicht lauffähig ohne ein angeschlossenes WIC1 (also auch nicht bei Versorgung über die USB-Schnittstelle des DiggiMEC).



DiggiMEC® ist eine eingetragene Schutzmarke. Zwecks besserer Lesbarkeit wird in den meisten Kapiteln dieses Handbuches auf die Bezeichnung „®“ verzichtet. Dies berechtigt allerdings nicht zu der Annahme, dass der Begriff „DiggiMEC“ frei und ohne Einschränkungen verwendet werden dürfte.

2.3 Versorgung des WIC1

Beim Einsatz in einer typischen Anlage wird das WIC1 über die Stromwandler versorgt. Dies dürfte nach der Inbetriebnahme der Normalfall sein.

Der Vollständigkeit halber seien hier alle prinzipiell möglichen Versorgungs-Szenarien aufgeführt:

Permanente Versorgung:

- Versorgung über die Phasen-Stromwandler, sofern diese korrekt bemessen sind (↳ „3.3.2 Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers“) und genug Phasenstrom (↳ „10.1.6 (Spannungs-)Versorgung“) fließt.
- Nur WIC1-4: Versorgung über eine externe Hilfsspannung (↳ „10.1.6 (Spannungs-)Versorgung“). Dies ist optional und kann unabhängig von der Stromwandlerversorgung geschehen. Es ermöglicht dem WIC1-4, auch nach einer Schutz-Auslösung weiterhin zu arbeiten, und erst dies ermöglicht den sinnvollen Einsatz mancher Funktionen wie z. B. des Leistungsschalerversager-Schutzes (↳ „5.13 LSV – Leistungsschalerversagerschutz [50BF, 62BF]“). Der Anschluss eines externen Ausgangsrelais für die Nutzung als Selbstüberwachungskontakt (↳ „3.8.1 Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4“) ist ein weiteres Beispiel, das ohne eine zusätzliche externe Spannungsversorgung technisch nicht möglich wäre.

Temporäre Versorgung:

- Versorgung über die USB-Schnittstelle eines angeschlossenen DiggiMEC (↳ Kapitel 2.2). Dies ist im Rahmen der Inbetriebnahme sinnvoll und kann unabhängig von der Stromwandlerversorgung (und von der externen Versorgung des WIC1-4) geschehen.
 - PC-Anschluss an die USB-Schnittstelle: Dies ermöglicht außerdem die *Smart view*-Benutzung, siehe ↳ Kapitel 2.2.
 - Powerbank-Anschluss an die USB-Schnittstelle: Dies kann funktionieren, muss aber nicht, es hängt von der Powerbank ab. Siehe „Troubleshooting: Betrieb mit Powerbank nicht möglich“.

Zu beachten ist, dass die USB-Versorgung nicht als permanente Versorgung vorgesehen ist (sondern nur für eine Bedienung des WIC1 über DiggiMEC bzw. *Smart view*). Außerdem reicht eine Versorgung ausschließlich über USB nicht aus, um einen Auslöse-Impuls zu ermöglichen („Troubleshooting: System-LED leuchtet nicht“), deswegen bleibt auch die grüne System/Ready-LED aus (↳ „Die »System«-LED(s) – „Ready“, „Error““).

Außerdem ist zu beachten, dass ein DiggiMEC ohne angeschlossenes WIC1 grundsätzlich nicht lauffähig ist, auch nicht bei USB-Versorgung.

- Kurzzeitig, für etwa die Dauer eines externen Signals, genügt auch die Signalspannung am Digitalen Eingang des WIC1, um dieses zu starten, was unter Umständen für die externe Auslösung (↳ „5.12 ExS - Externer Schutz“) benötigt wird.

WARNUNG!




Abgesehen von dem Spezialfall einer kurzzeitigen externen Auslöse-Signalisierung sind die Digitalen Eingänge nicht für eine langfristig oder dauernd anliegende Spannung ausgelegt.

Es wird daher dringend davon abgeraten, das WIC1 (für längere Zeit) darüber zu versorgen.

Bei Nichtbeachtung droht eine Überlastung des Einganges und somit ein irreparabler Schaden am WIC1.

2.4 Verfügbare Schutzfunktionen beim WIC1

2.4.1 Funktionsübersicht

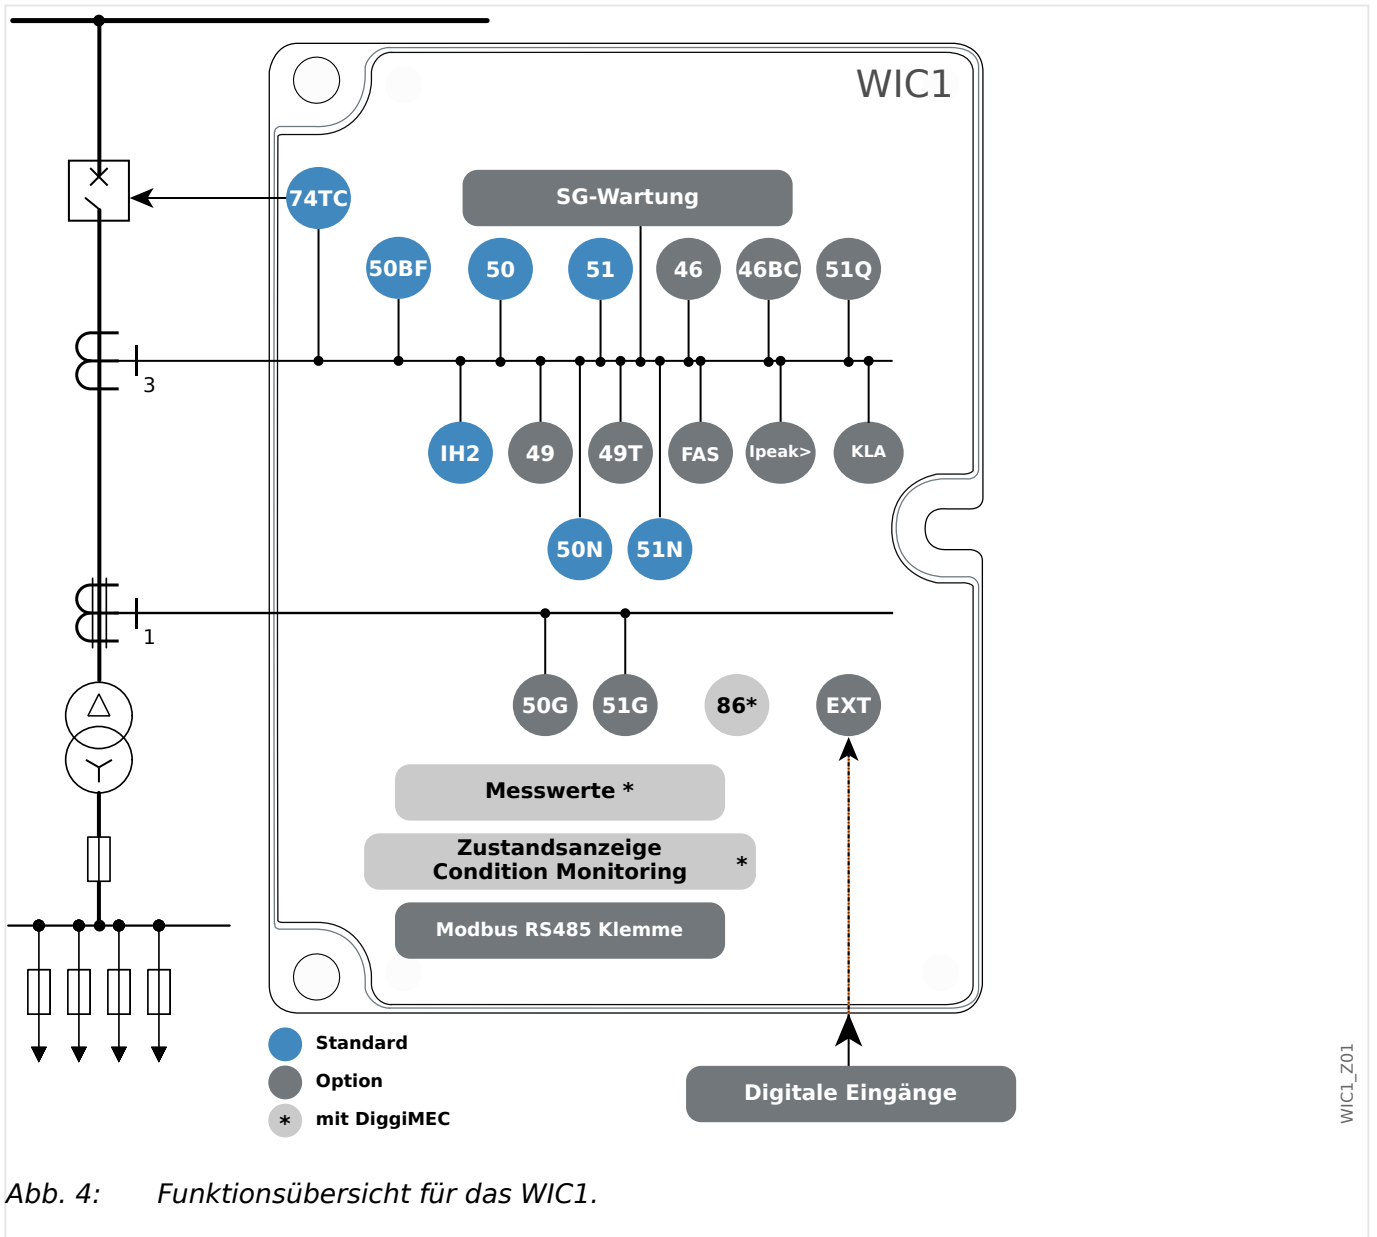

2.4.2 Merkmale des WIC1

Merkmal	WIC1
Besonderheit	
Selbst-/Wandlerstromversorgtes Schutzgerät. (Bestellvariante WIC1-4 mit optionaler Hilfsspannungsversorgung)	✓
Montage	
Gehäuse geeignet für Montageplatte	✓

Ein-/Ausgänge	WIC1
Ein-/Ausgänge WIC1-1 ... WIC1-3	
Stromwandlereingänge	3 (Phasenströme), 1 Erdstrom (Option)
Binäreingänge	0 ... 1 (Option – nur 115 VAC oder 230 VAC)
Impulsausgänge	1 ... 2 (Option)
Ein-/Ausgänge WIC1-4	
Stromwandlereingänge	4
Binäreingänge	0 ... 2 (Option)
Impulsausgänge	1 ... 2 (Option)

Schutz- und Überwachungsfunktionen	ANSI / IEEE C37.2	WIC1
Schutzfunktionen		
Anmerkung: Jede Schutzfunktion lässt sich auch ohne Auslösung, d. h. als Überwachungsfunktion, betreiben.		
Überstromzeitschutz	50 / 51	I>, I>>, I>>>
Inrusherkennung (2. Harmonische)	IH2	IH2
Erdfehlerschutz (errechneter Erdstrom)	50N / 51N	IE>, IE>>
Erdfehlerschutz (gemessener Erdstrom)	50G / 51G	IE>, IE>> <ul style="list-style-type: none"> • WIC1-1 ... WIC1-3: Option • WIC1-4: ✓
Schneller Spitzenstrom-Schutz		Ipeak> (Option)
Schiefastschutz	46	I2/I1> (Option)
Gegensystemstrom-Schutz	51Q	I2> (Option)
Thermischer Überlastschutz	49	ThA (Option)
Fehleraufschaltung (Switch on to Fault)		FAS (Option)
Kalte-Last-Alarm (Cold Load Pickup)		KLA (WIC1-4)
Externe Auslösung		ExS (option)
Überwachung		
Leistungsschaltversagerschutz	50BF 62BF (nur WIC1-4)	LSV

Schutz- und Überwachungsfunktionen	ANSI / IEEE C37.2	WIC1
Leistungsschalter-Verschleiß		SG-Wartung
Auslösekreisüberwachung bzw. Steuerkreisüberwachung	TCM / 74TC	AKÜ
Condition Monitoring		
Schleppzeiger		Schleppzeiger
Life Load		Life Load
Rekorder		
Fehlerwertspeicher (nicht-flüchtig)	DFR	✓
Selbstüberwachung (Meldungen über geräteinterne Ereignisse - nicht-flüchtig)		✓
SCADA-Kommunikation		
(nur WIC1-4)		
Modbus RTU	(nur WIC1-4xxxxxxxB)	✓

2.5 Hinweise zum Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt in allgemeiner Form die Projektierung, Parametrierung, Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung eines WI Line-Gerätes.

Dieses Handbuch dient als Arbeitsgrundlage für:

- Schutzingenieure / -innen,
- Inbetriebsetzer / -innen,
- Personen, die mit dem Einstellen, Prüfen und Warten von Schutz- und Steuerungseinrichtungen vertraut sind sowie
- geschultes Betriebspersonal von elektrischen Anlagen und Kraftwerken.

Es werden alle sich aus dem Typenschlüssel ergebenden Funktionen beschrieben. Sollten Funktionen, Parameter oder Ein-/Ausgänge beschrieben werden, die mit dem vorliegenden Gerät nicht abgedeckt werden, so sind diese als gegenstandslos zu betrachten.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen auf Grundlage unserer Erfahrung, Erkenntnisse und nach bestem Wissen. Dieses Handbuch beschreibt die Geräte in ihrer maximalen Ausbaustufe.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen technischen Informationen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor, ohne dieses Handbuch zu ändern und ohne vorherige Ankündigung. Aus den Angaben und Beschreibungen dieses Handbuches können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Die textlichen und zeichnerischen Darstellungen sowie die Formeln entsprechen nicht in jedem Fall dem Lieferumfang. Die Zeichnungen und Grafiken entsprechen keinem festen Maßstab. Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Bedienungsfehler, Nichtbeachten dieses Handbuches entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Ohne schriftliche Genehmigung von *SEG* darf kein Teil dieses Handbuches reproduziert oder in irgendeiner Form an andere weitergegeben werden.

Dieses Benutzerhandbuch gehört zum Lieferumfang des Gerätes. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte (Verkauf) ist dieses Handbuch mit zu übergeben.

Jegliche Arbeiten am Gerät dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden, das insbesondere mit allen vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen und allen erforderlichen Arbeiten im Umgang mit elektronischen Schutzgeräten und Starkstromanlagen – durch entsprechende Nachweise – vertraut ist.


Haftungs- und Gewährleistungsinformationen

Für Schäden, die durch Umbauten und Veränderungen am Gerät oder kundenseitige Projektierung, Parametrierung und Einstellungen entstehen, übernimmt *SEG* keinerlei Haftung.

Die Gewährleistung erlischt, sobald das Gerät durch andere als von *SEG* hierzu befugte Personen geöffnet wird.

Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen von *SEG* werden durch vorstehende Hinweise nicht erweitert.

2.5.1 Symbole in Funktionsdiagrammen

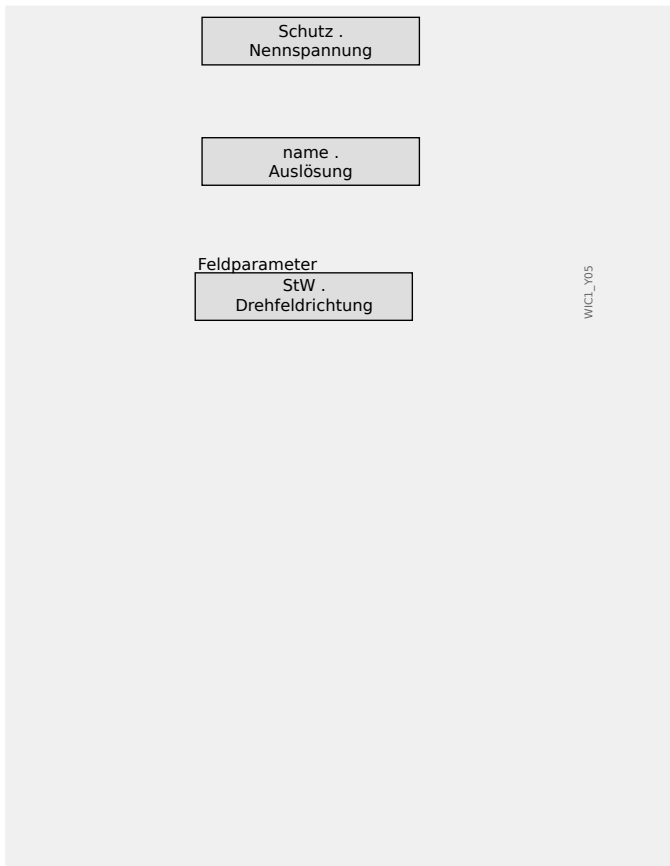


Einstellwerte

Der obere Kasten im Diagramm links ist das generelle Symbol für einen Einstellwert in einem Funktionsdiagramm. Der Einstellparameter wird durch den Modulnamen und den Parameternamen (mit einem Punkt „.“ dazwischen) bezeichnet.

Zweites Beispiel, der Kasten in der Mitte: Auf Grund der großen Modularisierung aller WI Line-Schutzgeräte ist die dargestellte Logik manchmal in gleicher Weise für verschiedene Module gültig. In solchen Fällen wird im Diagramm ein symbolischer Name für das Modul, zum Beispiel: „*name*“, verwendet. Im Kopfteil des Diagramms wird die jeweilige Bedeutung von „*name*“ definiert.

In manchen Fällen wird auch der Menüpfad oder zumindest dessen oberste Menüebene angegeben, um den Parameter klar zu definieren, sodass der Anwender diesen schnell auffinden kann. Im dritten Kasten ist der Parameter als Feldparameter markiert, d. h. man findet in im Menüweig [Feldparameter]).

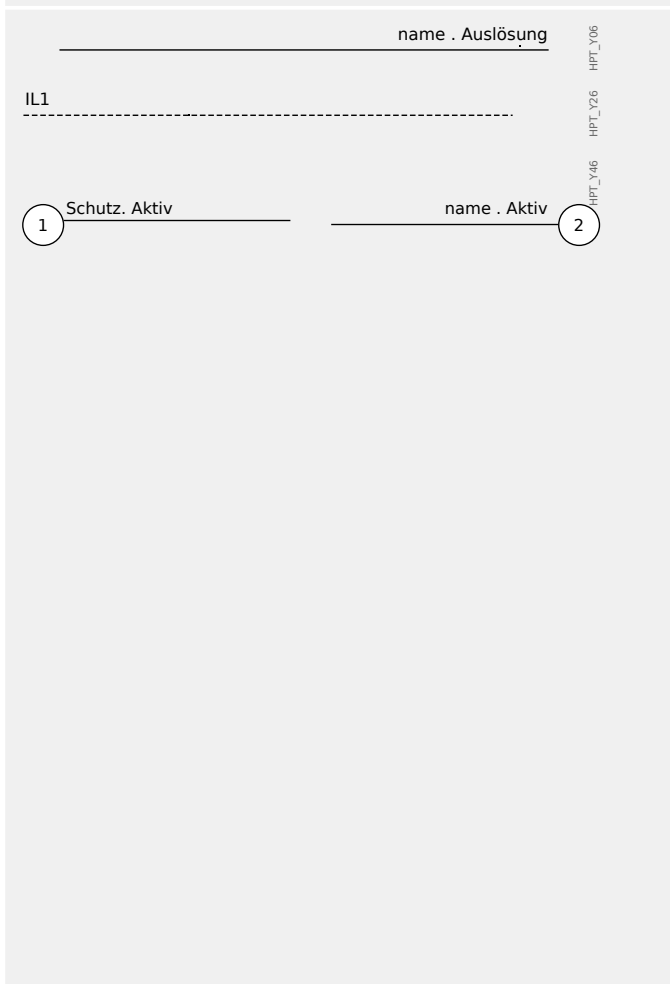

Eingangs- und Ausgangssignale

Ein binäres Ausgangssignal ist ganz oben im Diagramm links dargestellt.

Eine gestrichelte Linie symbolisiert ein analoges Signal (z. B. einen Messwert).

Unten links: Ein nummeriertes Eingangssignal. Die eingekreiste Nummer hat keinerlei technische Funktion, es gibt diese Linien für Eingangssignale also auch ohne Nummer.

Manche Nummern stehen auch für generische Signale, wenn dies dem besseren Verständnis der Schutzfunktionen dient. Zum Beispiel hat jede Schutzfunktion ein Signal »Auslösung« für die Auslösung, und in den Diagrammen ist dies mit der immer gleichen Nummer versehen, unabhängig von der konkreten Schutzfunktion.


Eine Nummer kommt im Allgemeinen in mehreren Funktionsdiagrammen vor, und dann lässt sich anhand der Nummer das jeweilige Signal identifizieren und nachverfolgen.

Für dieses Nachverfolgen ist es natürlich besonders interessant, dasjenige Diagramm zu finden, in dem dieses Signal „auf der rechten Seite“ vorkommt, d. h. generiert wird.

Daher werden diese Nummern im Index-Kapitel unter dem „Anfangsbuchstaben ☼“ gesammelt aufgeführt.


Wo immer technisch möglich und sinnvoll, sind die Nummern auf der Eingangsseite als anklickbare Hyperlinks ausgeführt, die auf eine Stelle im Handbuch zeigen, in der diese Nummer erklärt wird oder in einem Diagramm auf der Ausgangsseite dargestellt wird.

Noch ein Hinweis: Alle Diagramme in diesem Dokument haben eine Bezeichnung, zum Beispiel wie beim unteren Diagramm: „HPT_Y46“. Dies ist eine eindeutige Bezeichnung für das Diagramm, also dessen Name, und somit weder ein Geräteparameter noch sonst irgendein real existierender Teil der dargestellten Logik. Übrigens haben alle Funktionsdiagramme einen Bezeichner vom Typ „_Y“.)



Wenn der Einstellwert des Parameters »name . Funktion« auf „Inaktiv“ eingestellt ist, wird Ausgang 1 aktiv, Ausgang 2 ist inaktiv.


Umgekehrt, wenn der Einstellwert des Parameters »name . Funktion« auf „Aktiv“ eingestellt ist, ist Ausgang 2 aktiv und Ausgang 1 inaktiv.



Der Einstellwert des Parameters »name . ExBlo1« ist kein fester Textwert von einer Auswahlliste, sondern ein anderer Parameter (normalerweise ein binäres Ausgangssignal), der auf diesen Parameter rangiert wird.

Dies bedeutet, dass der Parameter den Wert des zugewiesenen Parameters annimmt; im Falle eines binären Ausgangssignals zum Beispiel heißt das, dass »name . ExBlo1« aktiv ist, wenn das zugewiesenen binäre Signal aktiv ist.







Wenn kein Signal zugewiesen ist, ist allenfalls der Kasten „keine Rangierung“ aktiv, an den im Beispieldiagramm aber nichts angeschlossen ist.

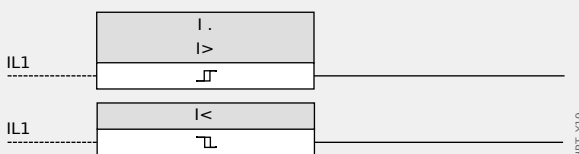

Zwei Arten von Komparatoren („Schmitt-Trigger“):

Oben: Wenn der analoge Eingangswert (hier: Phasenstrom IL1) größer ist als der definierte Schwellwert (hier: der Einstellwert des Parameters »I. I>«), dann wird der Ausgang aktiv (=logisch „1“).

Unten: Dieser Typ hat gerade die umgekehrte Funktionalität: Wenn der analoge Eingangswert

	<p>IL1 kleiner ist als der definierte Schwellwert (hier: der Einstellwert des Parameters »I<<«), dann wird der Ausgang aktiv.</p>																				
	<p>Zeitstufe mit Ein- und Ausschaltverzögerung: Wenn der Eingang aktiv wird, wird der Ausgang nach Ablauf der Zeit t_{on} (=Einstellwert von »t-Ein Verz«) aktiv.</p> <p>Wenn der Eingang wieder inaktiv wird, wird der Ausgang erst nach Ablauf der anderen Zeitangabe t_{off} (=Einstellwert von »t-Aus Verz«) inaktiv.</p>																				
	<p>Haltezeit: Dies ist ein Impuls, der vom Eingangssignal angestoßen wird, und in diesem Beispiel ist die Impulsdauer über den angegebenen Parameter einstellbar.</p>																				
	<p>Die üblichen elementaren logischen Operatoren, von links nach rechts: UND, ODER, eXklusiv-ODER (XOR). Im Beispiel ist der zweite Eingang des XOR negiert.</p>																				
 <table border="1" data-bbox="438 996 625 1102"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="2">unverändert</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	a	b	c	d	0	0	unverändert		0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	<p>RS-Flip-Flop mit Rücksetz-Priorität.</p>
a	b	c	d																		
0	0	unverändert																			
0	1	0	1																		
1	0	1	0																		
1	1	0	1																		
	<p>Flankengesteuerter Zähler.</p>																				
	<p>Bandpass-Filter (links: IH1, rechts: IH2).</p>																				

2.6 Informationen zum Gerät

Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

- **(1)** — Verpackung
- **(2)** — Schutzgerät
- **(3)** — Prüfbericht

Bitte kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit (Lieferschein).

Stellen Sie sicher, dass das Typenschild, Anschlussbild, Typenschlüssel und Gerätebeschreibung übereinstimmen.

Ggf. nehmen Sie bitte mit unserem Service Kontakt auf (Adresse siehe Rückseite dieses Handbuchs).

Download-Bereich

Alle Technische Dokumentation (Handbuch, Referenz-Handbuch, etc.) sowie die Installationsdatei für die Windows-Anwendungen (Smart view, DataVisualizer) lässt sich direkt (und kostenlos) von unserem Download-Bereich herunterladen:

- <https://docs.SEGelectronics.de/wic1> — Diese Download-Adresse ist auch als QR-Code auf dem Gehäuse des Gerätes angebracht.
- https://docs.segelectronics.de/smart_view — Setup der Windows-Anwendungen inkl. Dokumentation.

Produkt-DVD


Eine Produkt-DVD mit der Technischen Dokumentation (Handbuch, Referenz-Handbuch, etc.) sowie der Installationsdatei für die Windows-Anwendungen (Smart view, DataVisualizer) kann separat bestellt werden, sodass sie bei Bedarf Anwendern zur Verfügung steht, zum Beispiel wenn das Schutzgerät in einem Bereich in Betrieb genommen werden soll, der nicht mit dem Internet verbunden ist.

Lagerung

Die Geräte dürfen nicht im Freien gelagert werden. Die Lagerräume müssen gut belüftet und trocken sein (siehe [➡ „10.1 Technische Daten - WIC1“](#)).

Entsorgung

Bei der Entsorgung von elektrischen Geräten müssen lokale Bestimmungen und Gesetze unbedingt beachtet werden.



2.6.1 Bestellschlüssel

Das WIC1 ist in vier Grundausführungen verfügbar, und jede dieser Ausführungen kann mit (unterschiedlichen) weiteren Optionen bestellt werden:

- WIC1-**1**...: Wandlerstromversorgtes Schutzgerät ohne Bedienelemente, alle Einstellungen werden über das anzuschließende DiggiMEC getätigt. Siehe [↪ „2.6.1.1 Bestellschlüssel für die wandlerstromgespeisten Ausführungen“](#).
- WIC1-**2**...: Wandlerstromversorgtes Schutzgerät mit DIP-Schaltern, alle Einstellungen werden entweder hierüber oder – mit besserer Genauigkeit – über ein angeschlossenes DiggiMEC getätigt. Siehe [↪ „2.6.1.1 Bestellschlüssel für die wandlerstromgespeisten Ausführungen“](#).
- WIC1-**3**...: Wandlerstromversorgtes Schutzgerät mit HEX-Schaltern, alle Einstellungen werden entweder hierüber oder – mit besserer Genauigkeit – über ein angeschlossenes DiggiMEC getätigt. Siehe [↪ „2.6.1.1 Bestellschlüssel für die wandlerstromgespeisten Ausführungen“](#).
- WIC1-**4**...: Wandlerstromversorgtes Schutzgerät mit optional anschließbarer Hilfsspannungsversorgung, Gerät ohne Bedienelemente, alle Einstellungen werden über das anzuschließende DiggiMEC getätigt. Für diese Geräteausführung stehen einige weitere Optionen, insbesondere SCADA-Kommunikationsprotokolle, zur Verfügung. Siehe [↪ „2.6.1.2 Bestellschlüssel für das redundant gespeiste WIC1-4“](#).

DiggiMEC / Smart view

Das DiggiMEC ist eine separate Bedieneinheit („Nano-HMI“), die in Form eines kleinen Zusatzgerätes bestellt werden kann. Es passt in einen Standard-Türausschnitt von 92 mm × 45 mm (DIN IEC 61554) und kann mit dem WIC1 (mittels eines gewöhnlichen Netzkabels mit RJ45-Steckern) verbunden werden. Es bietet die volle Funktionalität einer Bedieneinheit, also eine graphische LCD-Anzeige und Taster, über die das WIC1 ausgelesen und bedient werden kann. Außerdem stehen, je nach Ausführung, ein oder drei Ausgangsrelais (mechanisch verbunden mit Schauzeichen), zur Verfügung

Siehe [↪ „2.6.1.6 Bestellschlüssel für DiggiMEC“](#).

- DiggiMEC-A: 1 bistabiles Relais / Schauzeichen
- DiggiMEC-B: 3 bistabile Relais / Schauzeichen

Bei verbundenem DiggiMEC ist es außerdem möglich, einen PC mit der USB-Schnittstelle des DiggiMEC zu verbinden.

Der PC kann dann die Parametrier- und Analysesoftware Smart view ausführen. Alle Einstellungen des WIC1 können somit auch mit Smart view getätigt werden, außerdem ist das Auslesen von Messwerten und Stördaten möglich.

2.6.1.1 Bestellschlüssel für die wandlerstromgespeisten Ausführungen

Wandlerstromgespeistes Überstromzeit- und Erdschlussrelais									
WIC1	-	#	#	#	#	#	#	#	#
Bauform	↓								
Parametereinstellung über DiggiMEC / Smart view	1								
Parametereinstellung über DIP-Schalter, DiggiMEC oder Smart view	2								
Parametereinstellung über HEX-Schalter, DiggiMEC oder Smart view	3								
Stromwandlertyp	↓								
WIC1-Stromwandler	S								
Erdstromüberwachung	↓								
Errechneter Erdstrom	N								
Messeingang für Erdstrom; Erd-Nennstrom: 1 A (**)	G								
Nennfrequenz	↓								
50 Hz (***) (nur WIC1-2, WIC1-3)	5								
60 Hz (***) (nur WIC1-2, WIC1-3)	6								
50 Hz / 60 Hz (***) (nur WIC1-1)	0								
Ausgänge	↓								
Der Auslöse-Befehl ist dem „TC“-Impulsausgang fest zugeordnet.	N								
Der Auslöse-Befehl ist sowohl dem „TC“-Impulsausgang als auch dem „FI“-Schauzeichen-Ausgang fest zugeordnet.	F								
Der Auslöse-Befehl ist dem „TC“-Impulsausgang fest zugeordnet. Dem „FI“-Schauzeichen-Ausgang kann ein beliebiges Signal zugeordnet werden.	C								
Eingänge	↓								
Keine Digitalen Eingänge	N								
Eingang für externe Auslösung (115 Vac oder 230 Vac)	F								
1 konfigurierbarer Digitaler Eingang (115 Vac oder 230 Vac)	C								
Backup-Schutz	↓								
Backup-Schutz startet direkt (****)	1								
Auslösung bei 20·In,max	2								
Schutzpakete	↓								
ANSI 50, 50G/N, 51, 51G/N, Inrush-Blockade, 50BF, 74TC	S								
Schutzpaket „S“ + ANSI 46, 49, 51Q, SG-Wartung, Condition Monitoring (= Life Load, Schleppeizer)	A								
Schutzpaket „A“ + FAS (SOTF), externer Schutz ^(DI) , ultraschneller Überstromschutz	P								
Kommunikation	↓								
Ohne Kommunikationsprotokoll	A								

HINWEIS!

(**) Das Gerät kann (mittels DiggiMEC bzw. Smart view, allerdings nicht über DIP/HEX-Schalter) sowohl für gemessenen als auch für errechneten Erdstrom (oder für den Betrieb ohne Erdstromüberwachung) konfiguriert werden.

(***) Das Gerät kann (mittels DiggiMEC bzw. Smart view, allerdings nicht über DIP/HEX-Schalter) sowohl für 50 Hz wie auch für 60 Hz Nennfrequenz konfiguriert werden.

(****) Auslösung des Reserve-Schutzes erfolgt, sobald ausreichend elektrische Energie für den Auslöse-Impuls gespeichert ist.

(DI) Der externe Schutz erfordert naturgemäß einen Digitalen Eingang.

2.6.1.2 Bestellschlüssel für das redundant gespeiste WIC1-4

Redundant gespeistes Überstromzeit- und Erdschlussrelais									
WIC1	-	#	#	#	#	#	#	#	#
Bauform	↓								
Redundant gespeistes Gerät, Parametereinstellung über DigiMEC	4								
Stromwandlertyp		↓							
WIC1-Stromwandler		S							
Erdstromüberwachung			↓						
Messeingang für Erdstrom; Erd-Nennstrom: 1 A (**4)			G						
Nennfrequenz				↓					
50 Hz / 60 Hz (**4)				0					
Ausgänge					↓				
Der Auslöse-Befehl ist dem „TC“-Impulsausgang fest zugeordnet.					N				
Der Auslöse-Befehl ist sowohl dem „TC“-Impulsausgang als auch dem „Out“-Schaufzeichen-Ausgang fest zugeordnet.					F				
Der Auslöse-Befehl ist dem „TC“-Impulsausgang fest zugeordnet. Der „Out“-Ausgang kann konfiguriert werden.					C				
Eingänge						↓			
Keine Digitalen Eingänge						M			
Eingänge für externe Auslösung und für externen Reset						G			
2 konfigurierbare Digitale Eingänge						D			
Backup-Schutz							↓		
Backup-Schutz startet direkt (****)							1		
Auslösung bei 20·In,max							2		
Schutzpakete								↓	
ANSI 50, 50G/N, 51, 51G/N, Inrush-Blockade, 50BF, 74TC								S	
Schutzpaket „S“ + ANSI 46, 49, 51Q, SG-Wartung, Condition Monitoring (= Life Load, Schleppzeiger)								A	
Schutzpaket „A“ + FAS (SOTF), Kalte-Last-Alarm, externer Schutz ^(DI) , ultraschneller Überstromschutz								P	
Kommunikation									↓
Ohne Kommunikationsprotokoll									A
Modbus RTU RS485 / Klemmen (#)									B

HINWEIS!

(**4) Das Gerät kann (mittels DiggiMEC oder Smart view) auch für errechneten Erdstrom konfiguriert werden.



(***4) Das Gerät kann mittels DiggiMEC oder Smart view sowohl für 50 Hz wie auch für 60 Hz Nennfrequenz konfiguriert werden.

(****) Auslösung des Reserve-Schutzes erfolgt, sobald ausreichend elektrische Energie für den Auslöse-Impuls gespeichert ist.

(#) Weitere SCADA-Protokolle sind für die nächsten Releases vorgesehen.

(DI) Der externe Schutz erfordert naturgemäß (mindestens) einen Digitalen Eingang.

2.6.1.3 Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler

WIC1-Stromwandler

Die von uns geprüften und empfohlenen Stromwandler gibt es in jeweils zwei (elektrisch gleichen, miteinander austauschbaren) Bautypen:

Stromwandler (1 Stück)			
Kurzbezeichner + Primärstrombereich	Genauigkeitsklasse	Bestellschlüssel Bautyp 1	Bestellschlüssel Bautyp 2
WE2 [16 - 56 A]	5P80	WIC1-CT2-5P	WIC1-WE2AS1
W2 [16 - 56 A]	10P80	WIC1-CT2-10P	WIC1-W2AS1
W3 [32 - 112 A]	5P80	WIC1-CT3	WIC1-W3AS1
W4 [64 - 224 A]	5P80	WIC1-CT4	WIC1-W4AS1
W5 [128 - 448 A]	5P80	WIC1-CT5	WIC1-W5AS1
W6 [256 - 896 A]	5P80	-	WIC1-W6AS1

Weitere technische Daten zu den Stromwandlern findet man hier: [↳ „3.3.2.1 Strombereiche der WIC1-Stromwandler“](#).

Adapter-Wandler von 1 A / 5 A Standard nach WIC1

Damit das WIC1 auch in einer Anlage eingesetzt werden kann, in der (aus historischen oder technischen Gründen) Standard-Wandler für 1 A oder 5 A verwendet werden müssen, besteht die Möglichkeit, zwischen diesen und dem WIC1 spezielle Adapter-Wandler anzuschließen. Informationen hierzu gibt es in [↳ „3.3.3 Adapter-Wandler von 1 A \(oder 5 A\) Standard nach WIC1“](#), Maßzeichnungen in [↳ „Adapter-Stromwandler für 1 A / 5 A“](#) und Technische Daten in [↳ „10.4.3 Technische Daten - Adapter-Wandler 1 A, 5 A“](#).

AdapterWandler (3 Phasen in 1 Gehäuse)	
Kurzbezeichner + Nennstrom	Bestellschlüssel
Adapter-Wandler 1 A	WIC1-CT-1A/3P
Adapter-Wandler 5 A	WIC1-CT-5A/3P

2.6.1.4 Bestellformular WI1SZ4

Schauzeichen	Article Number
Kleine Ausführung, Front 34 × 23 mm	WI1SZ4

2.6.1.5 Bestellformular WI1SZ5

Schauzeichen	Article Number
Kleine Ausführung, Front 34 × 23 mm, mit bistabilen Meldekontakten 230 V AC, 3 A	WI1SZ5

2.6.1.6 Bestellschlüssel für DiggiMEC

Abgesetzte Bedieneinheit mit Schauzeichen	
DiggiMEC	-#
Typ	↓
Türeinbau, 1 bistabiles Relais / Schauzeichen	-A
Türeinbau, 3 bistabile Relais / Schauzeichen	-B


2.7 Einstellungen - Bedienung

Auf eine Bedienerschnittstelle mit Display wurde aufgrund der angestrebten Wartungsfreiheit verzichtet.

Bei den Varianten WIC1-1 und WIC1-4 werden alle Einstellungen über das anzuschließende DiggiMEC getätigt.

Bei der Variante WIC1-2 werden die Einstellungen entweder über DIP-Schalter oder - mit besserer Genauigkeit - über ein angeschlossenes DiggiMEC getätigt.

Bei der Variante WIC1-3 werden die Einstellungen entweder über HEX-Schalter oder - mit besserer Genauigkeit - über ein angeschlossenes DiggiMEC getätigt.

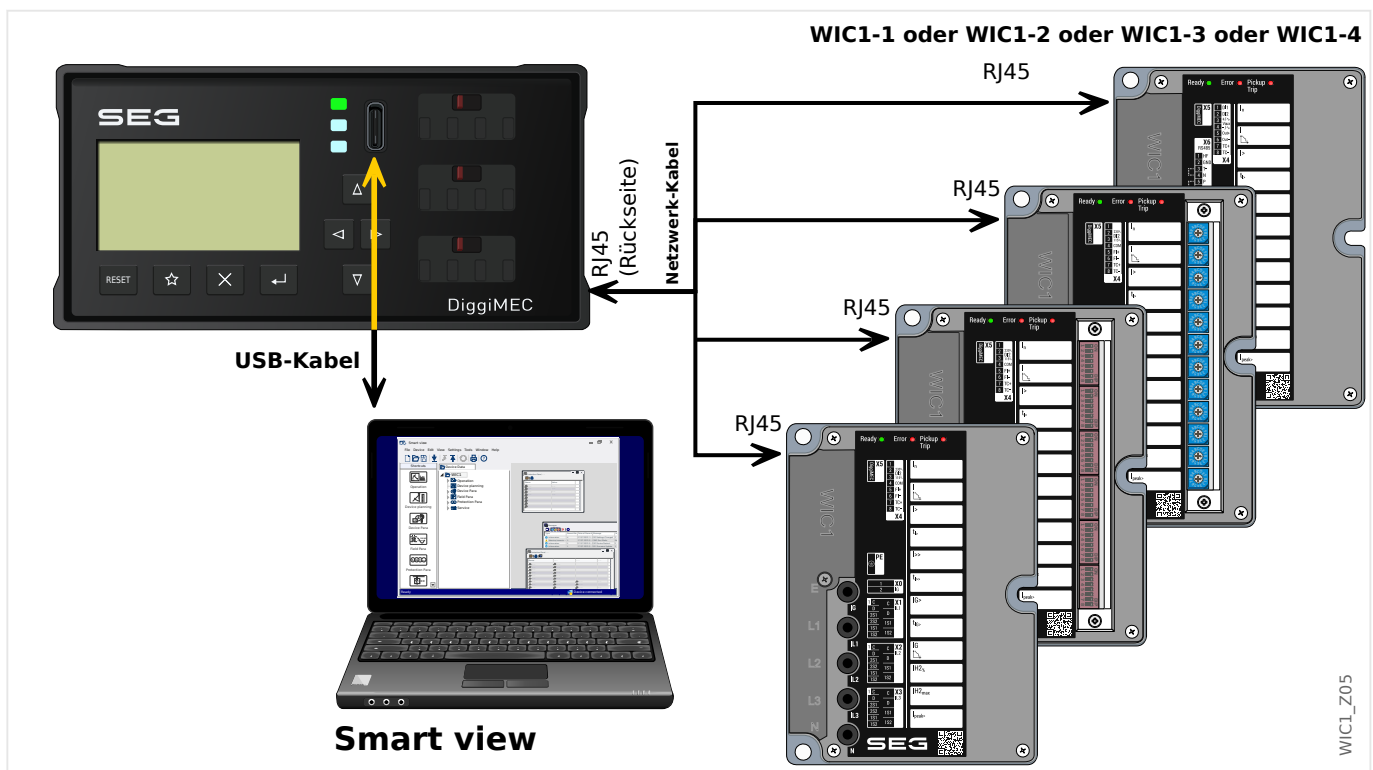

Gültigkeit der DIP-/HEX-Schalter

Zahlreiche Parameter und ganze Schutzfunktionen sind nicht erreichbar durch die DIP-Schalter des WIC1-2 bzw. HEX-Schalter des WIC1-3, das ist unvermeidbar auf Grund deren begrenzter Anzahl.

Für diese Parameter sind geeignete Default-Werte festgelegt, bzw. die nicht einstellbaren Schutzfunktionen sind deaktiviert. Auf diese Weise ist das WIC1 mit einem wohldefinierten Funktionsumfang nur auf Basis der DIP-/HEX-Schalter einsetzbar, und der Anwender kann sich darauf verlassen, dass die Schalterstellungen tatsächlich den aktivierten Funktionsumfang widerspiegeln.

Über DiggiMEC bzw. Smart view ist der gesamte Schutzbereich mit allen Einstellungen verfügbar, allerdings werden dann alle DIP-/HEX-Schalter ignoriert, es gelten nur noch die Software-Einstellungen.

- Über die folgende Einstellung wird festgelegt, ob ein WIC1-2 bzw. WIC1-3 die DIP-/HEX-Schalterstellungen oder die DiggiMEC-/Smart view-Einstellungen verwenden soll:
- [Projektierung / WIC1 + DiggiMEC] »Schutz . Param.-Gültigk.« =

Optionen:

- „Gehäuseschalter“ — DIP-/HEX-Schalter sollen gelten.
- „Software“ — DiggiMEC-/Smart view-Einstellungen sollen gelten.

HINWEIS!



- Bei der Einstellung „Gehäuseschalter“ überwacht das WIC1 die Schalterstellungen permanent, allerdings mit einer beabsichtigten Zeitverzögerung von ca. 10 Sekunden. Das heißt: Erst wenn nach Ablauf von 10 s nach dem jeweils letzten DIP-/HEX-Umschalten kein weiteres Umschalten mehr stattfindet, werden alle Schalterpositionen ausgewertet. Falls sich nun aus den Schalterstellungen eine geänderte Konfiguration ergibt, führt das WIC1 automatisch einen Neustart durch, um dann mit der geänderten Konfiguration zuverlässig in Betrieb zu gehen.
- Es wird empfohlen, nach Einstellen der gewünschten DIP-/HEX-Schalterstellungen die Plexiglas-Abdeckung anzuschrauben. Dies bietet einen gewissen Schutz gegen nachträgliches ungewolltes oder unbefugtes Verändern der Schalterstellungen.
- Aus technischen Gründen ist es **nicht** möglich, den Parameter »*Schutz . Param.-Gültigk.*« wieder von „Software“ auf „Gehäuseschalter“ zurückzustellen! Stattdessen ist, wenn nachträglich wieder die Konfiguration über DIP-/HEX-Schalter gewünscht ist, das WIC1 auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dabei werden dann alle Schalterstellungen (neu eingelesen und) aktiviert, und alle nicht über DIP-/HEX-Schalter erreichbaren Einstellungen werden automatisch auf den jeweiligen Default-Wert zurückgesetzt; siehe auch [↔ „2.13 Rücksetzen auf Werkseinstellungen“](#).
- Parameteränderungen, die über DIP-/HEX-Schalter gemacht werden, werden nicht automatisch an ein angeschlossenes Smart view gemeldet, hier wird also noch der bisherige Einstellwert angezeigt, bis über die Taste »F2« am PC (Smart view-Menüpunkt „Daten vom Gerät empfangen“) alle Einstellungen erneut abgerufen werden. Die Schaltfläche bzw. der Menüpunkt „Automatisch aktualisieren“ wirkt nur auf den Menübaum unterhalb des WIC1-Menüs [Betrieb] (d. h. Messwerte, Zustandswerte, etc.). Hierbei werden also keine Einstellwerte aktualisiert.

Ein angeschlossenes DiggiMEC zeigt geänderte DIP-/HEX-Einstellungen unmittelbar an, sobald sie wirksam werden.

HINWEIS!



Offline-Konfiguration (d. h. Parameter-Einstellungen vorab, ohne angeschlossenes Gerät) mittels *Smart view* ist prinzipiell möglich, auch für eine WIC1-Variante mit DIP-/HEX-Schaltern. Zu beachten ist allerdings, dass *Smart view* nach der Auswahl des Gerätetyps grundsätzlich immer von den Werkseinstellungen für alle Parameter ausgeht. Die Werkseinstellungen sehen allerdings »*Schutz . Param.-Gültigk.*« = „Gehäuseschalter“ vor, sodass *Smart view* scheinbar alle Änderungen von Einstellungen blockiert.

Somit muss der erste Schritt beim Erstellen einer (Offline-)Parameter-Datei immer sein, »*Schutz . Param.-Gültigk.*« zuerst auf „Software“ umzustellen. Erst dann entriegelt *Smart view* alle anderen Parameter.

2.7.1 Smart view

Smart view ist eine Parametrier- und Auswertesoftware. Diese Software wird in einem eigenen Handbuch beschrieben.

- Menügeführte Parametrierung mit Plausibilitätskontrollen
- Offline-Konfiguration
- Auslesen und Auswerten von Messwerten
- Inbetriebnahmeunterstützung
- Zustandsanzeige des Gerätes
- Fehleranalysen über Fehlerrekorder

Wenn das WIC1 von Grund auf neu konfiguriert werden soll, ist dringend empfohlen, dies nicht über das Bedienfeld des DiggiMEC, sondern mittels *Smart view* zu tun. Es wäre viel zu mühsam, eine größere Anzahl Parameteränderungen über das Bedienfeld durchzuführen.

Smart view erfordert einen PC mit Windows (7, 8.x oder später, auf den letzten offiziell verfügbaren Stand aktualisiert).

Außerdem wird für eine Direktverbindung des PC mit dem DiggiMEC ein Kabel mit USB-C-Stecker benötigt, weiterhin ein Netzkabel (auch als „Ethernet-Kabel“ bezeichnet) für die Verbindung zwischen WIC1 und DiggiMEC. (Siehe auch [↳ Abb. 2](#), [↳ Abb. 3](#).)

Weitere Informationen finden Sie in [↳ „3.10.1.6 Bedienung über *Smart view*“](#) und natürlich in der *Smart view*-Dokumentation.

2.8 Projektierung des Gerätes

Projektieren des Geräts bedeutet, dass Sie den für Ihre Anwendung benötigten Funktionsumfang einstellen. Dies geschieht grundsätzlich immer über die Parameter im Menü [Projektierung] und betrifft hauptsächlich diese Aspekte:

- Für WIC1-2 und WIC1-3: Festlegen, ob die Schutzeinstellungen der DIP- bzw. HEX-Schalter gelten sollen, oder die Schutzeinstellungen mittels DiggiMEC / Smart view.
- Aktivieren der für die jeweilige Anwendung benötigten Funktionen und Deaktivieren der nicht benötigten Funktionen.
- Für die aktivierten Schutzfunktionen: Auswahl, ob diese den Leistungsschalter auslösen oder lediglich warnen sollen. Hierzu siehe [↳ „Definition \(„Alarm ↔ Auslösung“\) einer Schutzfunktion“](#).

DIP- / HEX-Schalter oder Software

Die Gerätevarianten WIC1-2 und WIC1-3 können über DIP- bzw. HEX-Schalter konfiguriert werden. Unabhängig davon kann man diese Geräte aber auch mittels DiggiMEC / Smart view konfigurieren.

Damit aus unterschiedlichen Einstellungen über Schalter und Software kein Konflikt resultiert, gibt es die Einstellung [Projektierung] »Param.-Gültigk.«. Dieser Parameter legt fest, ob das WIC1 die Einstellungen über Schalter oder diejenigen über Software verwenden soll.

Die Werkseinstellung von »Param.-Gültigk.« ist „Gehäuseschalter“, sodass es prinzipiell möglich ist, ein solches Gerät auch ohne DiggiMEC in Betrieb zu nehmen.

Anmerkung: Nicht alle Einstellungen des WIC1-2 bzw. WIC1-3 sind auch prinzipiell über die DIP- / HEX-Schalter erreichbar. Das heißt, falls »Param.-Gültigk.« = „Gehäuseschalter“ gesetzt ist und über die Schalter konfiguriert wird, werden alle anderen (d. h. alle nicht über die Schalter erreichbaren) Einstellungen auf die Werkseinstellungen gesetzt. Siehe hierzu auch [↳ „Gültigkeit der DIP-/HEX-Schalter“](#).

Aktivieren von Funktionen

Generell sollte man immer nur diejenigen Funktionen aktivieren, die für die jeweilige Anwendung benötigt werden, bzw. die nicht benötigten Funktionen deaktivieren. (Dies gilt zumindest, wenn das WIC1 mittels DiggiMEC / Smart view konfiguriert wird, für die Geräte mit DIP- bzw. HEX-Schaltern wurde schon ab Werk eine entsprechende Aktivierung / Deaktivierung vorgenommen.)

Dies geschieht grundsätzlich immer über die Parameter im Menü [Projektierung]; dort gibt es zu jeder Funktion, die sich aktivieren bzw. deaktivieren lässt, einen Parameter namens »Modus«, der auf „-“ oder „verwenden“ eingestellt werden kann.

Wenn Sie z. B. die Inrush-Funktion deaktivieren, werden alle zu dieser Funktion gehörenden Menüzeile nicht mehr erscheinen. Alle Ereignisse, Meldungen etc. werden mit deaktiviert, wodurch sich der Menübaum sichtlich vereinfacht.

WARNUNG!



Durch das Projektieren der Schutzfunktionalität verändern Sie die Gerätefunktionalität.

Deaktivieren Sie eine Schutzfunktion, wird das WIC1 nicht mehr auslösen, wenn gemäß den Überwachungskriterien dieser Schutzfunktion ein Netzfehler auftritt.

Für alle sich aus Fehlprojektierungen ergebenden Personen- und Sachschäden übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung!

SEG bietet als Dienstleistung auch Unterstützung bei der Gerätekonfiguration an.

WARNUNG!



Wenn ein Modul über die Projektierung deaktiviert wird, werden alle Parameter dieses Moduls auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wird dieses Modul anschließend über die Projektierung erneut aktiviert, sind folglich alle Parameter (erneut) auf die benötigten Werte einzustellen.

2.9 Module, Parameter, Meldungen, Werte

Das WIC1 ist ein digitales Schutzgerät, das etliche unterschiedliche Daten in seinem internen Speicher hält. Einige dieser Daten können vom Anwender eingestellt werden, um die Funktionalität an die jeweilige Anwendung anzupassen, andere Werte werden hingegen während der Laufzeit vom Gerät zur Verfügung gestellt, sind somit (aus Sicht des Anwenders) nicht einstellbar.

Parametrieren und Projektieren können Sie:

- Direkt an einem an das WIC1 angeschlossenen DiggiMEC
- Mittels der Bediensoftware *Smart view*

Module

Man kann sich die Firmware des WIC1 vorstellen als unterteilt in verschiedene Funktionsblöcke. Im Rahmen dieser Technischen Dokumentation ist die Rede von „Modulen“ (oder zuweilen auch von „Funktionen“). Zum Beispiel ist jede Schutzfunktion ein eigenes Modul. Es gibt aber zum Beispiel auch ein generelles (allen Schutzfunktionen übergeordnetes) »Schutz«-Modul, siehe [↪](#) „5.1 »Schutz« – Schutz-Hauptmodul“, das mit allen spezialisierten Schutzmodulen interagiert.



Es ist wichtig zu wissen, dass jeder Parameter, jedes Signal und jeder Wert immer Teil eines Moduls ist. (Das gilt immer, also auch dann, wenn zwecks besserer Übersichtlichkeit bei der Darstellung auf dem DiggiMEC-Display kein Modulname mit angezeigt wird.)

Module können miteinander wechselwirken bzw. „zusammenarbeiten“, entweder, weil dies in der Firmware so implementiert ist, oder weil der Anwender im Rahmen der Konfiguration ein Signal eines Moduls auf einen „Moduleingang“, d. h. auf einen Parameter (eines eventuell anderen Moduls) rangiert hat. Ein Beispiel für eine feste Implementierung ist, dass das Aus-Signal einer jeden Schutzfunktion immer auch das General-Aus des »Schutz«-Moduls bewirkt.

Einige Module stehen in mehreren Instanzen zur Verfügung, die unabhängig voneinander aktiviert und konfiguriert werden. Dies ermöglicht, zu einer Schutzfunktion mehrere Schutzstufen in Betrieb zu nehmen. Es gibt allerdings einen grundlegenden Unterschied beim WIC1: Die Funktionalität aller Instanzen (eines bestimmten Moduls) ist immer identisch (abgesehen natürlich von Unterschieden auf Grund verschiedener Einstellwerte).

Es besteht die folgende Namenskonvention: Wenn mehrere Instanzen eines Moduls namens »Modul« existieren, dann werden diese als »Modul[1]«, »Modul[2]«, usw. bezeichnet (bzw. als Kurzform in Erklärungstexten: »Modul[x]«).

Datentypen von Parametern, Meldungen und Werten

Einstellungen (auch als Parameter bezeichnet)

- Parameter stellen einen Datentyp dar, der vom Anwender eingestellt werden kann, damit das Geräteverhalten der jeweiligen Anwendung angepasst werden kann.

Anwender der Betriebssoftware *Smart view* können alle Einstellungen in einer Datei speichern. Dies ist eine Datei mit einem Namen der Form *.WiPara, die dann zu jedem (späteren) Zeitpunkte wieder geladen und an ein anderes WIC1-Gerät übermittelt werden kann. (Details sind im *Smart view*-Handbuch beschrieben.)

(Anmerkung: Es gibt einige wenige Ausnahmen, nämlich Parameter, die nur geräteintern gespeichert und niemals in einer *.WiPara-Datei gespeichert werden.

Dies ist der Fall für Einstellungen, bei denen eine direkte Übertragung auf ein anderes Gerät nicht wünschenswert ist.)

Es gibt verschiedene Arten Parameter, je nach dem Datentyp, für den sie vorgesehen sind. Der Anwender braucht sich hierüber allerdings keine eingehenden Gedanken zu machen; es ist natürlich von Vorteil zu wissen, dass es numerische Parameter gibt (z. B. Überstrom-Schwellwerte) neben Parametern, die einfach eine bestimmte Option aus einer Auswahlliste speichern. Solche Optionen können entweder ein Festwert sein, oder es kann ein Signal sein (sodass zur Laufzeit der wirksame Parameterwert dem Zustand des zugewiesenen Signals entspricht).

- Einige Parameter sind in ihren Eigenschaften (z. B. hinsichtlich Verfügbarkeit oder dem konkret einstellbaren Wertebereich) vom Einstellwert bestimmter anderer Parameter abhängig. Zum Beispiel ist der Zweck aller Parameter im Menü [Projektierung], Funktionen zu aktivieren oder deaktivieren (siehe auch [↳ „2.8 Projektierung des Gerätes“](#)). Deswegen ist die Verfügbarkeit (und Sichtbarkeit) aller Parameter einer bestimmten Schutzfunktion abhängig von dem Einstellwert des zugehörigen Projektierungsparameters.

Wie gesagt, kann auch der Vorgabewert oder der Einstellbereich eines Parameters von einem anderen Parameter abhängen.

Direktkommandos

- **Direktkommandos** sind Teil des Menübaumes, wie Parameter, jedoch dienen sie nicht der Konfiguration, sondern werden sofort und unmittelbar ausgeführt. Naturgemäß werden Direktkommandos **NICHT** in einer *.WiPara-Datei mit abgespeichert.

Meldungen (auch als Signale bezeichnet)

- *Meldungen* sind Teil des Menübaumes. Sie können über den Menüweig [Betrieb / Zustandsanzeige] eingesehen werden.

Meldungen stellen Daten dar, die vom WIC1 zur Laufzeit eingetragen und aktuell gehalten werden, es handelt sich beispielsweise um Ergebnisse der Entscheidungen von Schutzfunktionen oder die Zustände Digitaler Eingänge.

- Einige *Meldungen* geben den Zustand des Netzes oder des zu schützenden Objektes an (z. B. Meldungen erkannter Fehler).
- Einige *Meldungen* informieren über vom Gerät getroffene Entscheidungen (z. B. eine Auslösung).
- Viele Meldungen können auf bestimmte Parameter rangiert werden. Dadurch hängt die Funktionalität des Parameters von dem jeweiligen Zustande der Meldung zur Laufzeit ab. Zum Beispiel kann ein Signal auf die zweite oder dritte DiggiMEC-LED rangiert werden, sodass diese leuchtet, sobald die rangierte Meldung „Wahr“ wird. (Siehe auch [↳ „3.9.1.2 LED-Konfiguration am DiggiMEC“](#).)

Eingangszustände (eines Moduleinganges)

- Eingangszustände sind Teil des Menübaumes und spezielle Signale. Zu jedem Parameter, auf den ein Signal rangiert werden kann, gehört ein spezieller Eingangszustand. Zur Laufzeit spiegelt dieser Eingangszustand den aktuellen Zustand des rangierten Signals wider. Auf diese Weise können die Abhängigkeiten im Verhalten einer Schutzfunktionen analysiert werden.

Es besteht die folgende Namenskonvention: Wenn ein Parameter, auf den ein Signal rangiert werden kann, den Parameternamen »Name« hat, hat der zugehörige Eingangszustand immer den Namen »Name-E«.

Zähler, Werte

- *Werte* enthalten mehr oder weniger veränderliche Daten, werden also vom WIC1 zur Laufzeit immer auf aktuellen Stand gehalten.
- Den interessantesten *Werte*-Typ stellen sicherlich die *Messwerte* dar (z. B. Strommesswerte); im Rahmen dieser Dokumentation wird der Begriff *Messwerte* allerdings auch verwendet, wenn die Werte durch Berechnung aus gemessenen Werten abgeleitet werden, z. B. kann der Erdstrom errechnet sein). Natürlich hängen die für das Schutzgerät verfügbaren Messwerte von der Funktionsausstattung der WIC1-Variante ab.

2.10 Messwerte

Auslesen von Messwerten

Im Menü [Betrieb / Messwerte] können Sie neben den gemessenen auch errechnete Messwerte einsehen. Welche Messwerte verfügbar sind, hängt von der WIC1-Variante ab.

Messwertdarstellung

Sie können festlegen, wie die Messgrößen im DiggiMEC-Display und in *Smart view* dargestellt werden sollen:

- Alle Strom-Messwerte werden als relative Größen, bezogen auf den Nennstrom I_n , dargestellt, oder:
- Alle Strom-Messwerte werden als Primärgrößen in A dargestellt.

Die Darstellung als Primärgrößen ist natürlich nur möglich, wenn der angeschlossene Stromwandlertyp korrekt konfiguriert ist. Es gibt aber außerdem noch gerätespezifische Besonderheiten, denn die zugehörigen Parameter sind nicht über DIP- bzw. HEX-Schalter erreichbar.

Einstellungen über Software

WIC1-1, WIC1-4, oder WIC1-2, WIC1-3 mit der Einstellung »*Schutz . Param.-Gültigk.*« = „Software“:

Die Wahl der Messwertdarstellung, Einstellung des Stromwandlertyps und des Nennstromes (»*In,relativ*« bzw. »*StW pri*«) erfolgt über normale [Einstell-Parameter](#) im Menüweig [Feldparameter / StW].

- Der Stromwandlertyp wird über »*Stromwandlertyp*« ausgewählt. Wenn hier einer der Stromwandlertypen [W\(E\)2](#), ... , [W6](#) eingestellt ist, kann beliebig zwischen den Darstellungen als relative bzw. Primär-Größen umgeschaltet werden.
- »*Messwertanzeige*« = „bezogen auf I_n ,relativ“ — Darstellung der Strom-Messwerte als relative Größen.

Der Nennstrom wird über »*In,relativ*« eingestellt, und zwar als relativer Wert in Einheiten von $[I_n,Min]$.

- »*Messwertanzeige*« = „Primärstromwerte“ — Darstellung der Strom-Messwerte als Primärgrößen.


Der Nennstrom wird als Primärgröße in [A] über »*StW pri*« eingestellt.

Diese Einstellungen können – so wie grundsätzlich alle Einstell-Parameter – von *Smart view* in einer Datei mit einem Namen der Form *.WiPara gespeichert werden. Somit ist es einfach, sie nacheinander in mehrere WIC1 zu laden.

Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter

WIC1-2, WIC1-3 mit der Einstellung »*Schutz . Param.-Gültigk.*« = „Gehäuseschalter“:

Die Wahl der Messwertdarstellung und Einstellung des Stromwandlertyps erfolgt über [Direktkommandos](#) im Menüweig [Feldparameter / StW]. Ein Direktkommando wird sofort an das WIC1 übertragen und unmittelbar ausgeführt, der Effekt ist ebenfalls eine entsprechende Änderung der Messwertdarstellung, allerdings werden Direktkommandos **nicht** in einer *.WiPara-Parameterdatei gespeichert, sie müssen also – ebenso wie das Einstellen der DIP-/HEX-Schalter – auf jedem einzelnen Gerät separat ausgeführt werden.

Die Einstellung des Nennstromes »StW . In,relativ« erfolgt (als relativer Wert in Einheiten von $[I_{n,Min}]$) über die DIP/HEX-Schalter, siehe auch  „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“. (Übrigens handelt es sich hierbei um einen Einstell-Parameter, der eingestellte Wert wird also in einer *.WiPara-Parameterdatei gespeichert.)

Der Stromwandlertyp wird über das Direktkommando »Stromwandlertyp« ausgewählt.

- »Stromwandlertyp« = „Relativ“ — Darstellung der Strom-Messwerte als relative Größen.
- »Stromwandlertyp« = „WE2 : 16 A ... 56 A“, ... , „W6 : 256 A ... 896 A“ — Darstellung der Strom-Messwerte als Primärgrößen basierend auf diesem Stromwandlertyp.

Hieraus, zusammen mit dem DIP/HEX-Schalterwert von »In,relativ«, ergibt sich der Nennstrom als Primärgröße, er wird als »StW pri« angezeigt.

2.11 Condition Monitoring (Schleppzeiger, Life Load)





Es gibt zwei spezielle statistische Darstellungen von Phasenstromwerten, die sowohl als Tabellenwerte als auch als graphische Diagramme verfügbar sind. Weil eine der beiden unter Umständen auch einen Alarm ausgeben kann, kann man sie auch als Überwachungsfunktionen interpretieren:


- »Life Load« wertet die Anzahl der Betriebstage in Abhängigkeit von der Stromstärke aus und kann (optional) ein Alarm-Signal ausgeben, wenn die Statistik ergibt, dass das WIC1 für eine zu lange Zeit unter zu hoher Last lief. Siehe [↳ „5.15.3 Condition Monitoring - Life Load“](#).
- »Schleppzeiger« imitiert ein analoges Zeigermessgerät, indem es kontinuierlich ein zeitliches Mittel der maximalen Stromstärke ermittelt. Siehe [↳ „5.15.3 Condition Monitoring - Life Load“](#).

Hinter beiden statistischen Auswertungen steht die Idee, prüfen zu können, ob das WIC1 - und somit auch das zu schützende Objekt - oft hoher Last ausgesetzt war.

2.12 Reset / Zurücksetzen

Der Begriff „Reset“ bezeichnet das Zurücksetzen eines gehaltenen Zustandes. Es gibt sowohl Direktkommandos zum Zurücksetzen eines bestimmten Zustandes bzw. Objekts („selektives Rücksetzen“) als auch Möglichkeiten zum gleichzeitigen Zurücksetzen mehrerer Selbsthaltungen:

Art des gehaltenen Zustandes	Gleichzeitiges Rücksetzen mehrerer Zustände			Selektives Rücksetzen
	Automatisches Rücksetzen	Manuelles Rücksetzen (RESET-Taste am DiggiMEC) (Siehe auch  „3.10.1.1 Aufbau der Bedieneinheit“.)	Mittels Digitalem Eingang (externer Reset)	(manuell über Direktkommando)
Anregungs-/Auslösungs-Anzeige auf dem DiggiMEC-Display	✓	✓	✓	»Rst. LEDs, Fls«
DiggiMEC-LEDs	✓	✓	✓	»Rst. LEDs, Fls«
DiggiMEC-Ausgänge/Schauzeichen *	✓	✓	✓	
Thermisches Abbild (der Schutzfunktion »ThA«, siehe  „5.8 ThA – Thermischer Überlastschutz [49]“)	—	—	—	»Rst. Therm. Niv.«
Blinkende ERROR-LED nach einem geräteinternen Problem	—	—	—	»Rst. Err.-LED«, siehe  „2.12.2 Problem-Anzeige mittels LED“
Rücksetzen des WIC1 auf Werkseinstellungen	—	—	—	»Zurück auf Werkseinst.«, siehe  „2.13 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“

* Das WIC1 besitzt einen Impulsausgang zum Setzen eines Schauzeichens, jedoch keine Möglichkeit zum elektrischen Zurücksetzen des Schauzeichens. Somit können nur die DiggiMEC-Schauzeichen (vom WIC1 aus) elektrisch gesetzt **und** zurückgesetzt werden. Der Reset der DiggiMEC-Schauzeichen funktioniert allerdings nur, wenn am WIC1 eingestellt ist, welche DiggiMEC-Variante angeschlossen ist, der zugehörige Parameter ist [Projektierung / WIC1 + DiggiMEC] »DiggiMEC . Modus«. Außerdem können die DiggiMEC-Schauzeichen auch rein mechanisch geschaltet werden, siehe  „3.10.3 Schauzeichen / Ausgangsrelais am DiggiMEC“. Allerdings wird eine solche mechanische Zustandsänderung **nicht** an das WIC1 zurück gemeldet.

HINWEIS!



Es gibt grundsätzlich **keine** Selbsthaltung für die WIC1-LED „Pickup/Trip“ (nach einer Schutz-Anregung / -Auslösung), sodass auch keinerlei Rücksetz-Möglichkeit benötigt wird.

2.12.1 Automatisches Rücksetzen

Für einige Zustände kann ein automatisches Zurücksetzen der Selbsthaltung aktiviert werden. Dann erfolgt das Zurücksetzen bei jedem Auftreten des General-Anregungs-Signals »Schutz . Anregung« - und optional zusätzlich mit einer bestimmten (einstellbaren) Zeitverzögerung, nachdem die General-Anregung zurückgefallen ist.

Ein manuelles Rücksetzen über die DiggiMEC-»RESET«-Taste oder über ein Digitales Eingangssignal ist unabhängig hiervon dennoch jederzeit möglich.

Folgende Einstellungen sind hierfür verfügbar:

- Für die Selbsthaltung der DiggiMEC-Schauzeichen/Ausgangsrelais, [Geräteparameter / DiggiMEC / FI / K] »K x Selbsthaltung« = „Selbsth. mit Auto-Res.“
(Siehe auch [↳ „3.10.3.1 Selbsthaltung“](#).)
- Für die Selbsthaltung der DiggiMEC-LEDs, [Geräteparameter / DiggiMEC / LEDs] »LED x Selbsthaltung« = „Selbsth. mit Auto-Res.“
(Siehe auch [↳ „3.9.1.3 Selbsthaltung \(der DiggiMEC-LEDs\)“](#).)
- Für das Ansprechen des Automatischen Resets selber gibt es folgende generelle Einstellung: [Geräteparameter / Reset] »Def. Autom. Reset«

Man beachte, dass der Automatischen Reset mit dem General-Anregungs-Signals »Schutz . Anregung« verknüpft ist, sodass es generell empfehlenswert ist, einen Automatischen Reset nur auf Zustände zu konfigurieren, die irgendeine Art von Schutzanregung oder Auslösung anzeigen.

Wer einen Automatischen Reset auf einen Zustand konfiguriert, der selbst **kein** Anrege- oder Auslöse-Signal ist, mag vom Rücksetzverhalten überrascht werden, obwohl die Implementierung genau so ist, wie es in der Praxis benötigt wird: Jede Schutzanregung generiert immer auch das Signal »Schutz . Anregung«, siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#), und dieses Signal startet dann den Automatischen Reset, das heißt, es werden die entsprechend eingestellten Zustände zurückgesetzt. Außerdem werden kurz darauf alle Zustände, die auf genau diese aktuelle Schutzanregung konfiguriert sind, (neu) gesetzt. Wenn der Automatische Reset mit einer Zeitstufe konfiguriert ist, also zum Beispiel »Def. Autom. Reset« = „Bei Anr. od. nach 1 Std.“, dann beginnt mit dem Zurückfallen des Signals »Schutz . Anregung« eine Zeitstufe zu laufen, die nach Ablauf, also nach einer Stunde, (nochmals) alle entsprechend eingestellten Zustände zurücksetzt. Sofern es also innerhalb dieser Stunde nicht zu einer erneuten Schutzanregung kommt, sind nach einer Stunde alle Zustände, die auf Automatischen Reset konfiguriert sind, wieder zurückgesetzt.

Ein Zustand, der auf Automatischen Reset konfiguriert ist, aber auf ein Signal rangiert ist, das nichts mit einer Schutzanregung zu tun hat, wird allerdings nicht nach einer Stunde zurückgesetzt, denn die Zeitstufe wird immer erst mit dem Zurückfallen von »Schutz . Anregung« gestartet. Das heißt, erst wenn es zu einer Schutzanregung kommt, wird auch dieser Zustand zurückgesetzt (und eine Stunde nach Zurückfallen der Schutzanregung nochmals).

2.12.2 Problem-Anzeige mittels LED

Die zweite, rote LED am WIC1 kann ein geräteinternes Problem anzeigen, indem sie rot blinkt, siehe [↪ „Die »System«-LED\(s\) – „Ready“, „Error““](#). Im Gegensatz dazu, dass diese LED konstant rot leuchtet, wird durch das Blinken angezeigt, dass der Schutz vollständig aktiv ist. Daher lässt sich dieses Blinken auch quittieren, d.h. zurücksetzen.

Dies geschieht über folgendes Direktkommando:

- [Betrieb / Reset] »Rst. Err.-LED«

Obwohl der Schutz prinzipiell gegeben ist, sollte geprüft werden, welches Problem vorliegt und wie es sich beheben lässt. Prüfen Sie die Einträge im Fehler-Rekorder ([↪ „6 Fehlerrekorder“](#)) und die Liste möglicher Problemfälle ([↪ „11 Troubleshooting“](#)).

2.13 Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Das folgende Direktkommando setzt das WIC1 auf Werkseinstellungen zurück:

- [Service / Allgemein] »Zurück auf Werkseinst.«

Dies ist die gleiche Funktionalität wie das Betätigen der DiggiMEC-Taste »X« während des Einschaltens, siehe [↪ „3.10.1.3 Sonderfunktionen beim Einschalten“](#).

WARNUNG!



Alle Parametereinstellungen sowie das [Passwort](#) werden zurückgesetzt. Alle Aufzeichnungen werden gelöscht und Statistikwerte und Zähler werden zurückgesetzt.

Parameter, die über DIP-/HEX-Schalter einstellbar sind, nehmen den jeweiligen Wert an, der durch die Schalterstellungen gegeben ist.

Ausnahme: Der Betriebsstundenzähler behält seinen aktuellen Wert.

Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist zum Beispiel auch dann erforderlich, wenn ein WIC1 wieder mittels DIP-/HEX-Schaltern eingestellt werden soll, zuvor aber mittels DiggiMEC-/Smart view konfiguriert worden war; siehe [↪ „Gültigkeit der DIP-/HEX-Schalter“](#).

2.14 Sicherheitsrelevante Einstellungen (Security)

Sicherheitsrelevante Meldungen

Über [Betrieb / Selbstüberwachung / Meldungen] »Meldungen« kann man auf die [Meldungen der Selbstüberwachung](#) zugreifen. Hier werden geräteinterne Ereignisse gesammelt, insbesondere auch sicherheitsrelevante Meldungen. Es ist daher empfehlenswert, die Einträge von Zeit zu Zeit zu sichten.

2.14.1 Passwort

Das WIC1 unterstützt ein Berechtigungspasswort, das bei allen Änderungen von Einstellungen (über DiggiMEC und *Smart view*) abgefragt wird.

Das Passwort lässt sich unter [Geräteparameter / Security / Passwort] individuell festlegen. Es ist dabei auch möglich, das Passwort auf einen Leertext zu setzen, in diesem Falle entfällt die Passwortabfrage.

Für das Passwort sind bis zu vier Ziffern (also nur „0“ bis „9“ für jede Stelle) möglich. Ab Werk ist es auf einen Standardwert eingestellt: »**1234**«

Über das DiggiMEC erfolgt die Passwort-Eingabe prinzipiell genauso wie die Eingabe eines numerischen Einstellwertes, also über die Pfeiltasten „◀“ (links), „▶“ (rechts) für die Anwahl der Position (= Stelle innerhalb des Passwortes) und „▲“ (auf), „▼“ (ab) zum Erhöhen/ Erniedrigen der jeweiligen Ziffer. Die Eingabetaste »↵« schließt die Passwort-Eingabe ab. Bei Benutzung von *Smart view* erfolgt eine gewöhnliche Eingabe über die PC-Tastatur.

Passwort vergessen

Durch einen Kaltstart mit gedrückt gehaltener »X«-Taste kann ein Rücksetz-Menü aufgerufen werden, siehe auch [↳ „3.10.1.3 Sonderfunktionen beim Einschalten“](#). Hierbei werden alle Einstellungen, auch das Passwort, auf die jeweilige Werkseinstellung zurückgesetzt.

Dies ist die gleiche Funktionalität wie das Zurücksetzen über das Direktkommando [Service / Allgemein] »Zurück auf Werkseinst.«, siehe [↳ „2.13 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“](#).

3 Hardware

3.1 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse

HINWEIS!



Die Geräte sind abhängig vom [Bestellschlüssel](#) unterschiedlich bestückt.

Frontseite

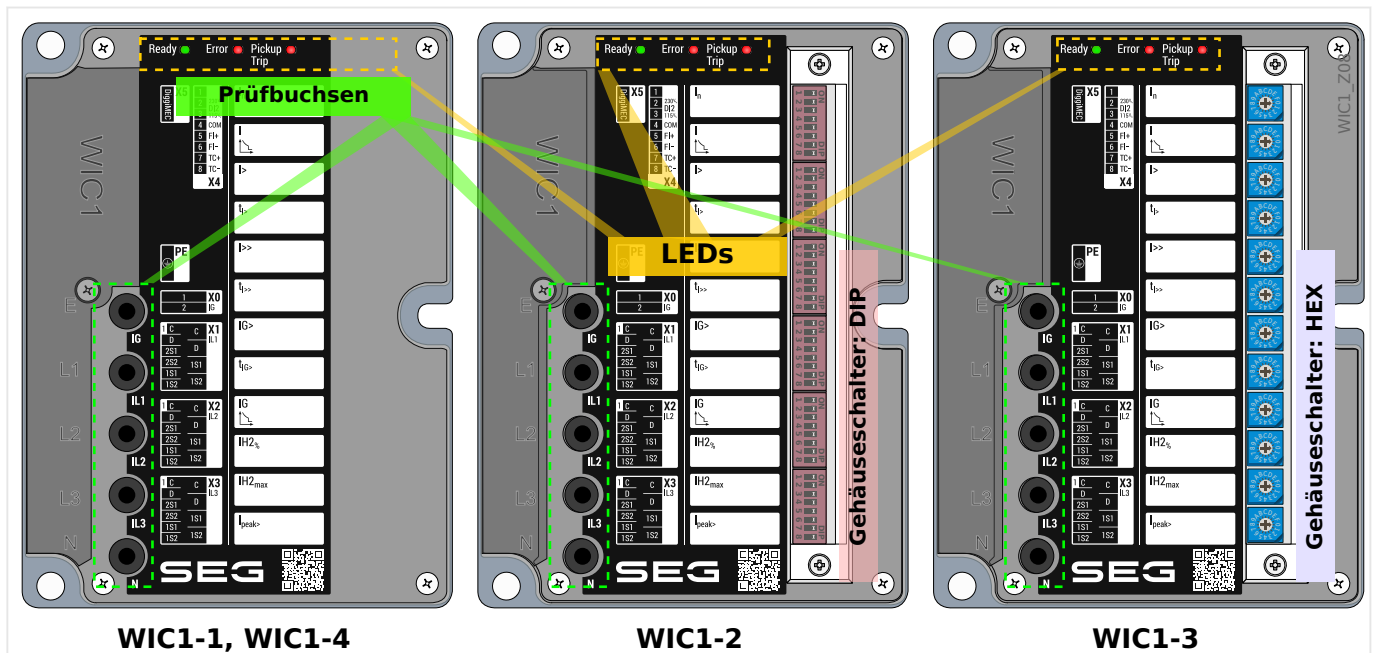
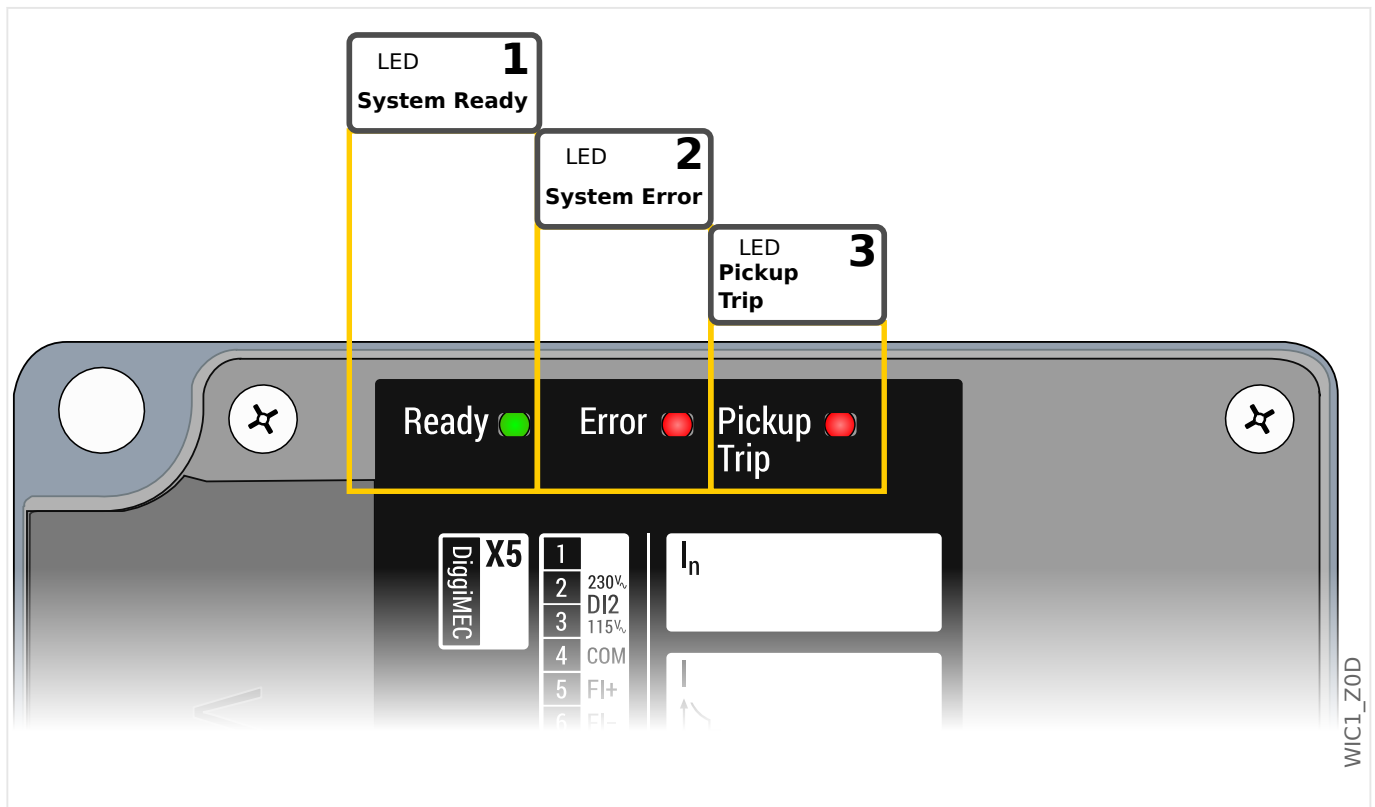


Abb. 5: Bedienelemente an der Frontseite des WIC1.

An der Frontseite des WIC1 befinden sich LEDs (zur Signalisierung von Betrieb und Schutz-Anregung/-Auslösung, siehe [3.9.1 Leuchtanzeigen \(LEDs\)](#)) sowie mehrere Prüfbuchsen, siehe [8.1.4.1 Prüfwicklungen, Prüfbuchsen](#).

LEDs

- LED 1** **System Ready:** Diese LED hat die Bedeutung: „Bereit für ein Auslöse-Signal“. Das heißt, sie leuchtet kontinuierlich grün, wenn das WIC1 (vollständig gestartet ist und) genug elektrische Energie für den Impulsausgang zur Auslösung geladen hat.
 Details siehe [↪ „Die »System«-LED\(s\) - „Ready“, „Error““](#) und [↪ „3.8 Ausgänge \(Auslösespule, Schauzeichen, Ausgangsrelais\)“](#).
- LED 2** **System Error:** Diese LED blinkt rot oder leuchtet kontinuierlich rot, wenn ein Systemfehler aufgetreten ist. Je nach Schwere des aufgetretenen Fehlers arbeiten entweder nur die Schutzfunktionen (ohne Kommunikation etc.) oder der Hardware-basierte Reserveschutz.
 Details siehe [↪ „Die »System«-LED\(s\) - „Ready“, „Error““](#) und [↪ „5.14 Integrierter Reserve-Phasen-Überstromschutz“](#).
- LED 3** **Pickup / Trip:** Diese LED blinkt rot beim Auftreten einer Schutzanregung, und sie leuchtet kontinuierlich rot beim Auftreten einer Schutz-Auslösung. Siehe auch [↪ „3.9.1.1 LED für Anregung und Auslösung am WIC1“](#) und [↪ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).

Gerätevarianten mit Schaltern zur Konfiguration

- Die Gerätevariante WIC1-2 ist zusätzlich mit DIP-Schaltern für die Konfiguration von Schutzparametern ausgestattet, siehe [↪ „12.1.1 Einstellungen mittels DIP-Schalter \(WIC1-2\)“](#)).
- Die Gerätevariante WIC1-3 ist zusätzlich mit HEX-Schaltern für die Konfiguration von Schutzparametern ausgestattet, siehe [↪ „12.1.2 Einstellungen mittels HEX-Schalter \(WIC1-3\)“](#)).



Seitliche Anschlüsse

Abb. 6: Gruppen von Anschlüssen an der Seite des WIC1.

Das WIC1 hat alle Anschlüsse an genau einer Seite des Gehäuses, sodass die erforderlichen Kabelverbindungen vergleichsweise einfach gemacht werden können.

3.1.1 Anschlüsse, Schrauben und Drehmomente

VORSICHT!

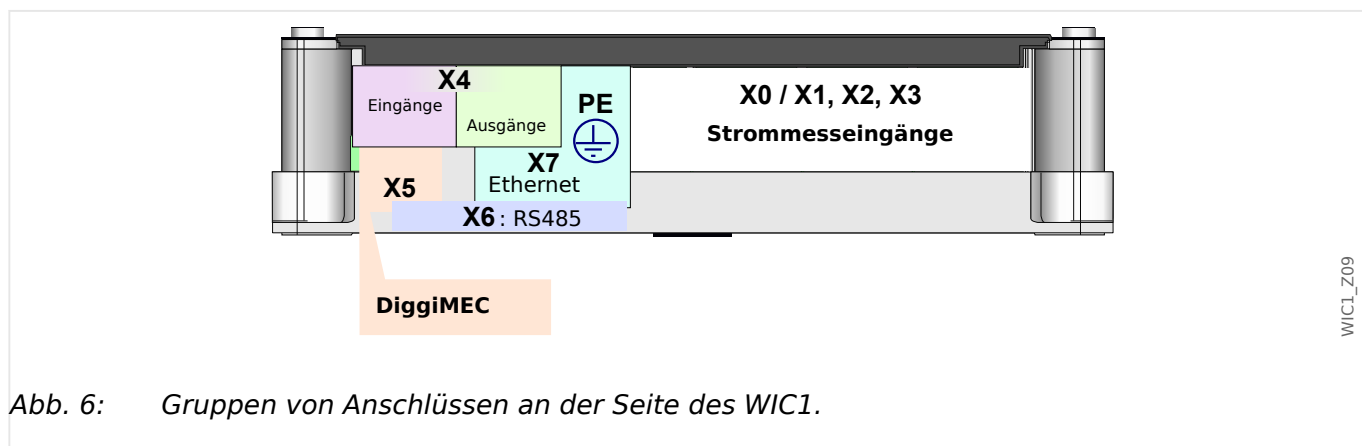

Überprüfen Sie das max. zulässige Drehmoment (gemäß der Tabelle) der Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel.

Falsche bzw. zu hohe Anzugsdrehmomente können zu leichten Körperverletzungen oder zur dauerhaften Beschädigung des Geräts führen.

Slot	Anzugs- moment der Schrauben	Schrauben- typ	Beschreibung
PE	1,6 Nm	Mutter, 7 mm	Befestigungsschraube für die Schutzerde. Siehe ↪ „3.3.1 Erdung“.
X0	0,5 Nm	M3 Schlitz	Messeingang für Erdstrom (für bestimmte Bestellvarianten) — Siehe ↪ „3.4 Strommesseingänge und Erdstrommesseingang“.
X1, X2, X3	Eingänge für WIC1 -Wandler: 0,5 Nm	Eingänge für WIC1 -Wandler: M3 Schlitz	Messeingänge für Phasenstrom — Siehe ↪ „3.4 Strommesseingänge und Erdstrommesseingang“.
X4	0,5 Nm	M3 Schlitz	Belegung je nach Bestellvariante , zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> • Impulsausgänge für eine Auslösespule und ein mechanisches Schauzeichen — Siehe ↪ „3.8 Ausgänge (Auslösespule, Schauzeichen, Ausgangsrelais)“. • Nur WIC1-1... / WIC1-2... / WIC1-3...: Eingang z. B. für ein externes Auslösesignal — Siehe ↪ „3.5 Digitaler Eingang (nur WIC1-1... / WIC1-2... / WIC1-3...)“ • Nur WIC1-4...: Digitale Eingänge und Einspeisung für eine optionale Hilfsspannungsversorgung — Siehe ↪ „3.6 Zusätzliche Hilfsspannung und Digitale Eingänge (nur für WIC1-4...)“
X5	—	—	RJ45-Anschluss zum DiggiMEC. Ethernet-CAT3-Kabel oder besser, jedoch Vorsicht, dies ist keine Ethernet-Schnittstelle! Crossover-/Überkreuzkabel sind nicht erlaubt! (Siehe auch ↪ „2.7 Einstellungen - Bedienung“.)
X6	0,22 Nm, außer: zwei Stecker-sicherungs-schrauben: 0,3 Nm	M3 Schlitz, außer: zwei Stecker-sicherungs-schrauben: M2 Schlitz	Nur für bestimmte Bestellvarianten des WIC1-4: RS485-Schnittstelle für SCADA-Kommunikation. SCADA-Unterstützung ist für ein späteres Release vorgesehen.
X7	—	—	Nur für bestimmte Bestellvarianten des WIC1-4: RJ45- oder LWL-Schnittstelle für Ethernet-basierte SCADA-Kommunikation. SCADA-Unterstützung ist für ein späteres Release vorgesehen.
—	0,3 Nm	M3 Kreuz-schlitz	Plastikabdeckung zum Schutz und zur Abdeckung der seitlichen Anschlüsse. Befestigung mit einer nicht-verlierbaren Schraube.
—	0,6 Nm	M3 Kreuz-schlitz	Nur für WIC1-2, WIC1-3:

Slot	Anzugs- moment der Schrauben	Schrauben- typ	Beschreibung
			Plastikabdeckung der DIP-/Hex-Schalter. Befestigung mit zwei nicht-verlierbaren Schrauben.

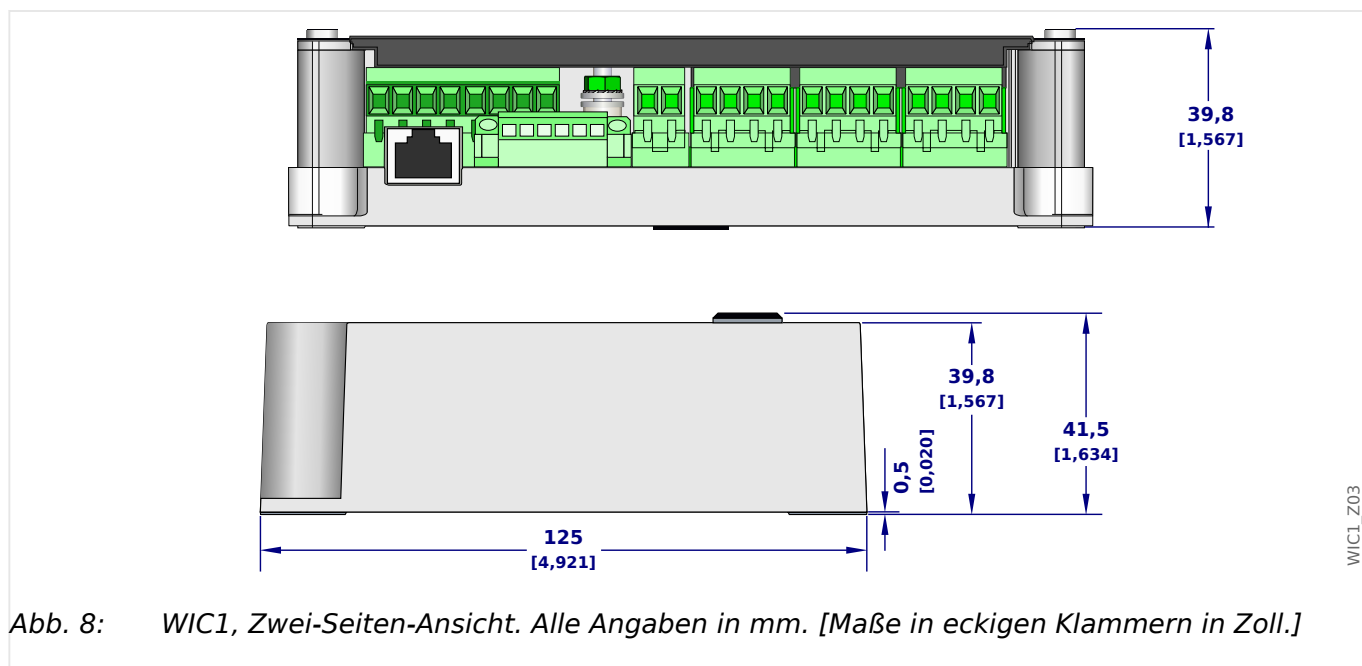



Abb. 8: WIC1, Zwei-Seiten-Ansicht. Alle Angaben in mm. [Maße in eckigen Klammern in Zoll.]

HINWEIS!




Je nach verwendeter Leittechnikbindung verändert sich der benötigte Bauraum (Breite). Wird z. B. eine Gerätevariante mit RS485-Stecker verwendet, so ist dieser bei der Abmessung zu berücksichtigen.

3.2.2 Maßzeichnungen DiggiMEC

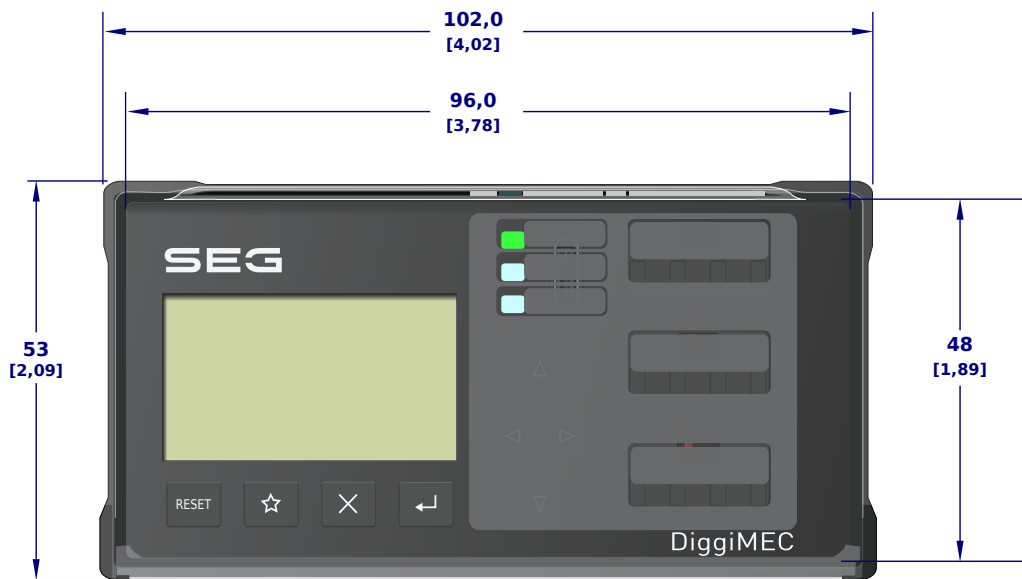

WI_Z02

Abb. 9: DiggiMEC, Frontansicht. Alle Angaben in mm. [Maße in eckigen Klammern in Zoll.]

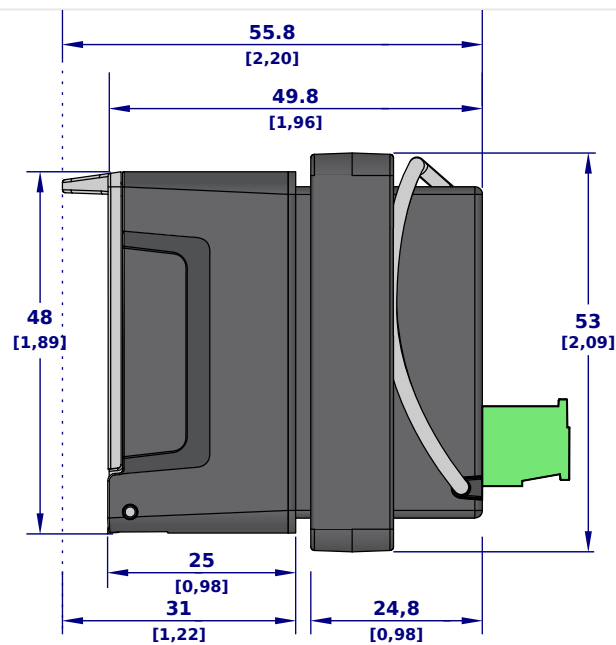

WI_Z03

Abb. 10: DiggiMEC, Seitenansicht. Alle Angaben in mm. [Maße in eckigen Klammern in Zoll.]

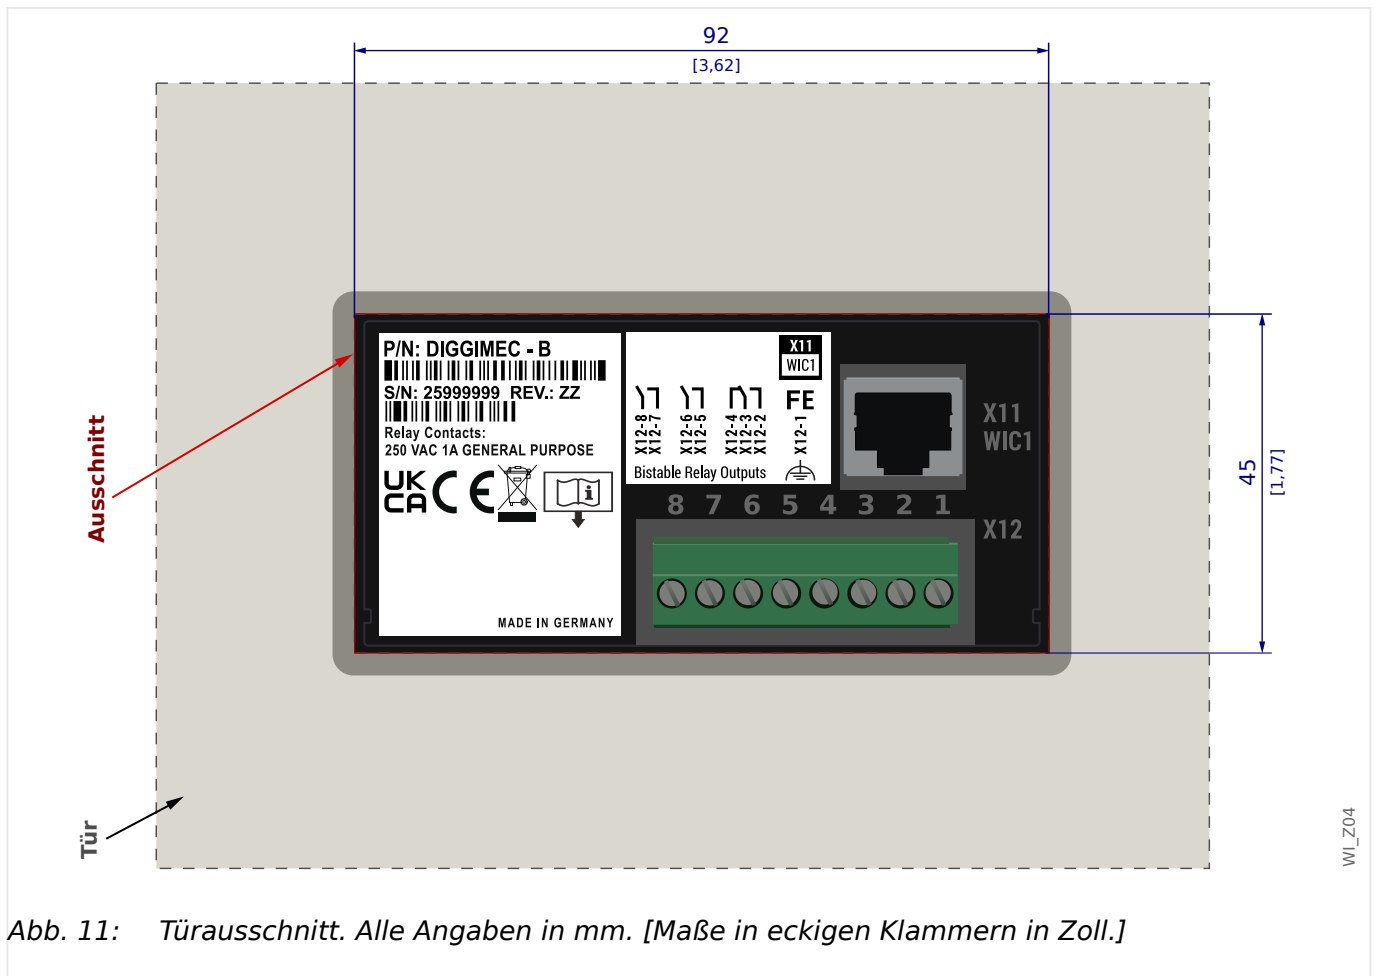
Montagebild - Türausschnitt für DiggiMEC

Abb. 11: Türausschnitt. Alle Angaben in mm. [Maße in eckigen Klammern in Zoll.]

Das DiggiMEC passt in einen Standard-Türausschnitt, wie er bei den meisten Schaltschränken schon ab Werk vorhanden ist.

Der RJ45-Anschluss auf der Rückseite ([↳ „3.10.2 Anschlüsse am DiggiMEC“](#)) darf nur dazu verwendet werden, mittels eines Netzkabels das DiggiMEC mit einem WIC1 zu verbinden.

3.2.3 Abmessungen der WIC1-kompatiblen Stromwandler

Bauyp 1


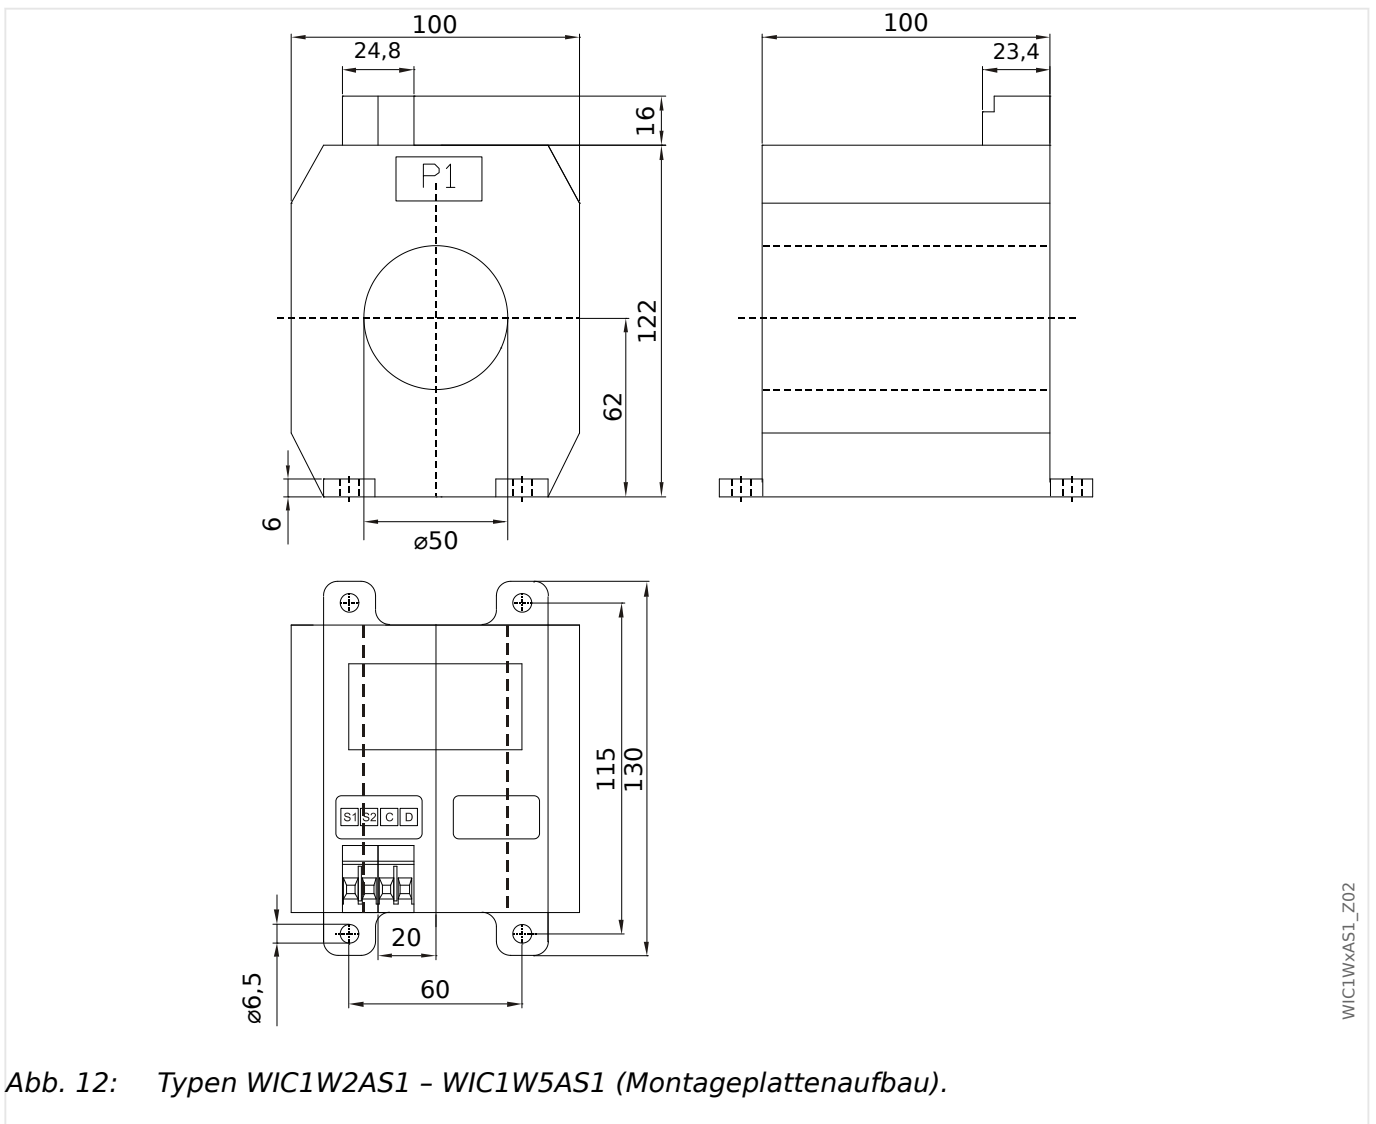


Abb. 12: Typen WIC1W2AS1 - WIC1W5AS1 (Montageplattenaufbau).

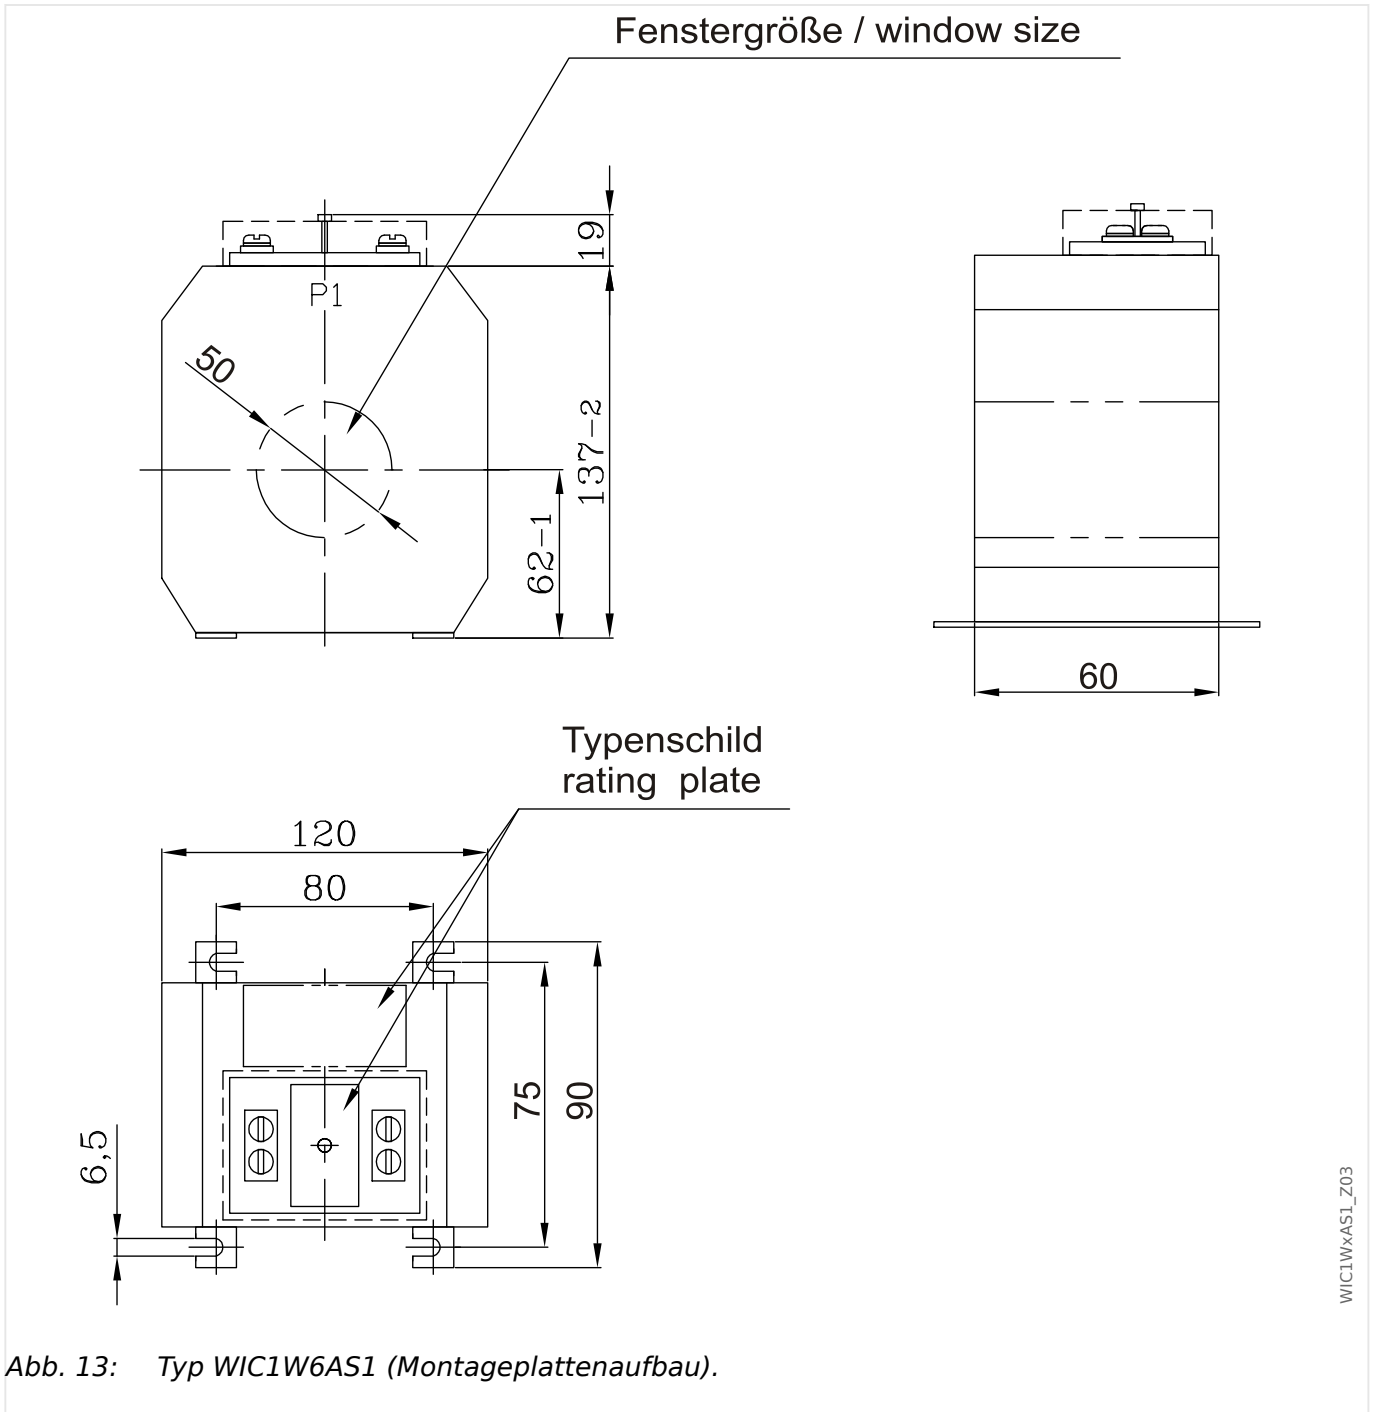

WIC1W6AS1_Z03

Abb. 13: Typ WIC1W6AS1 (Montageplattenaufbau).

Bauyp 2

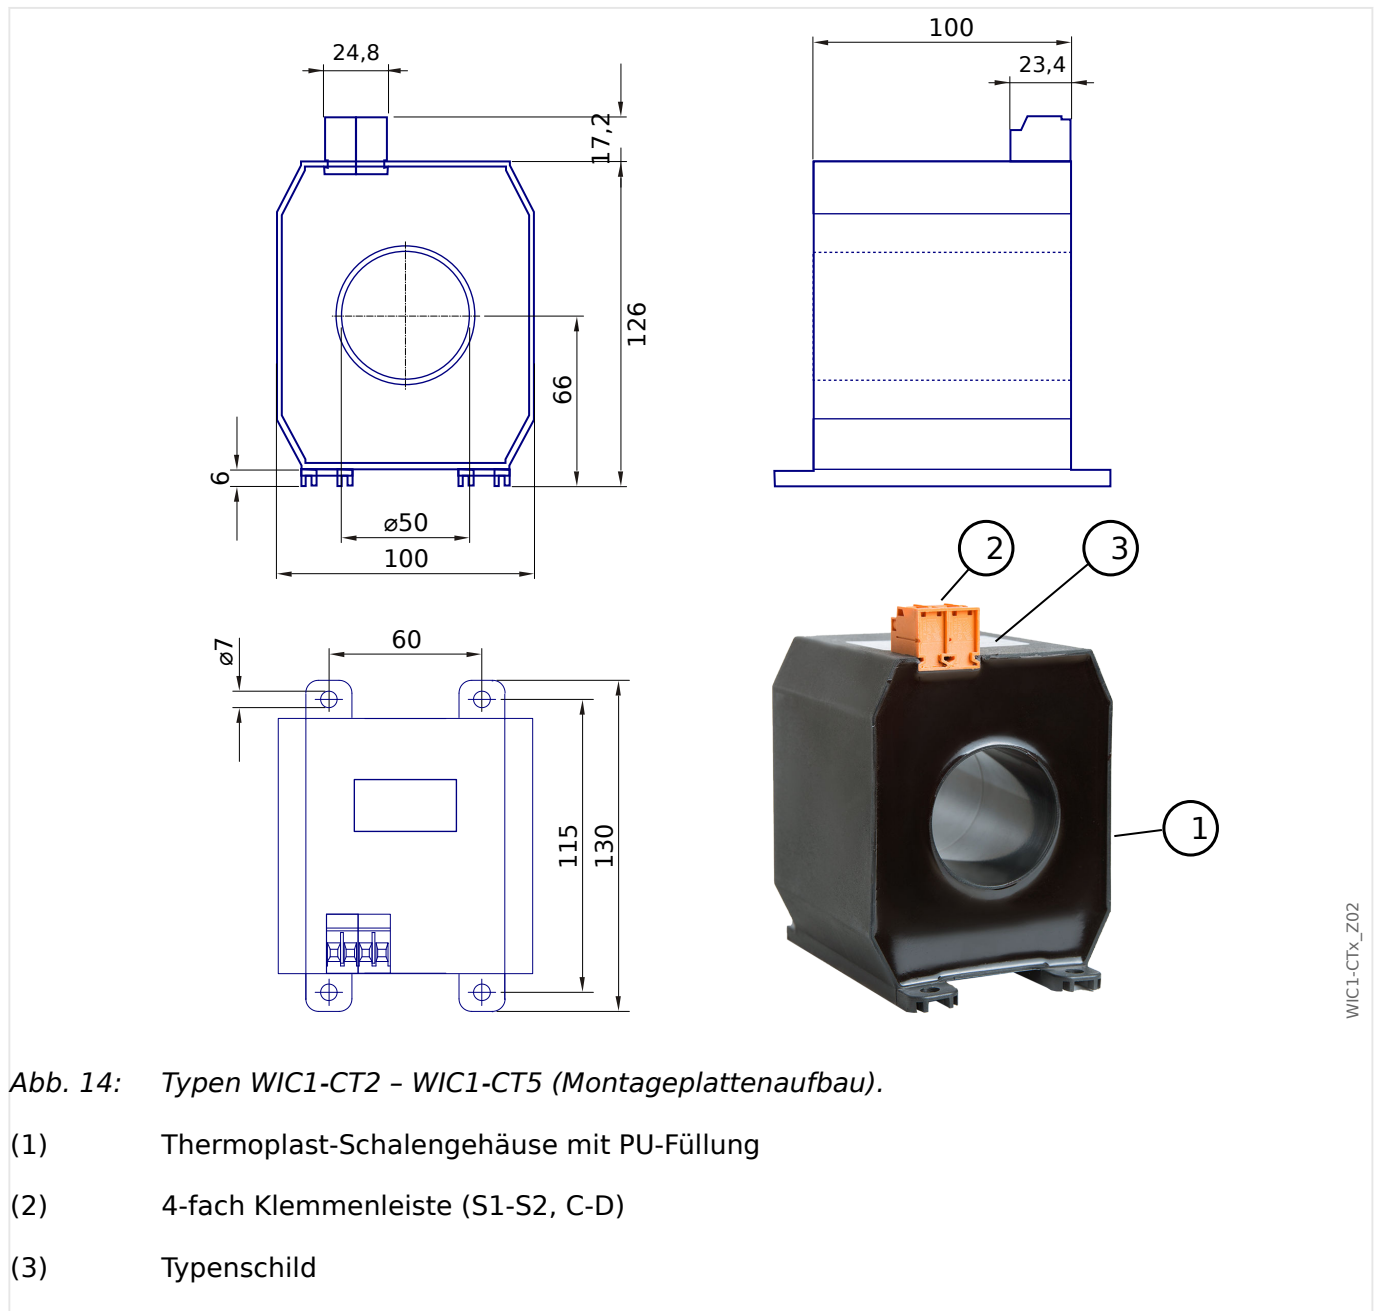


Abb. 14: Typen WIC1-CT2 - WIC1-CT5 (Montageplattenaufbau).

- (1) Thermoplast-Schalengehäuse mit PU-Füllung
- (2) 4-fach Klemmenleiste (S1-S2, C-D)
- (3) Typenschild

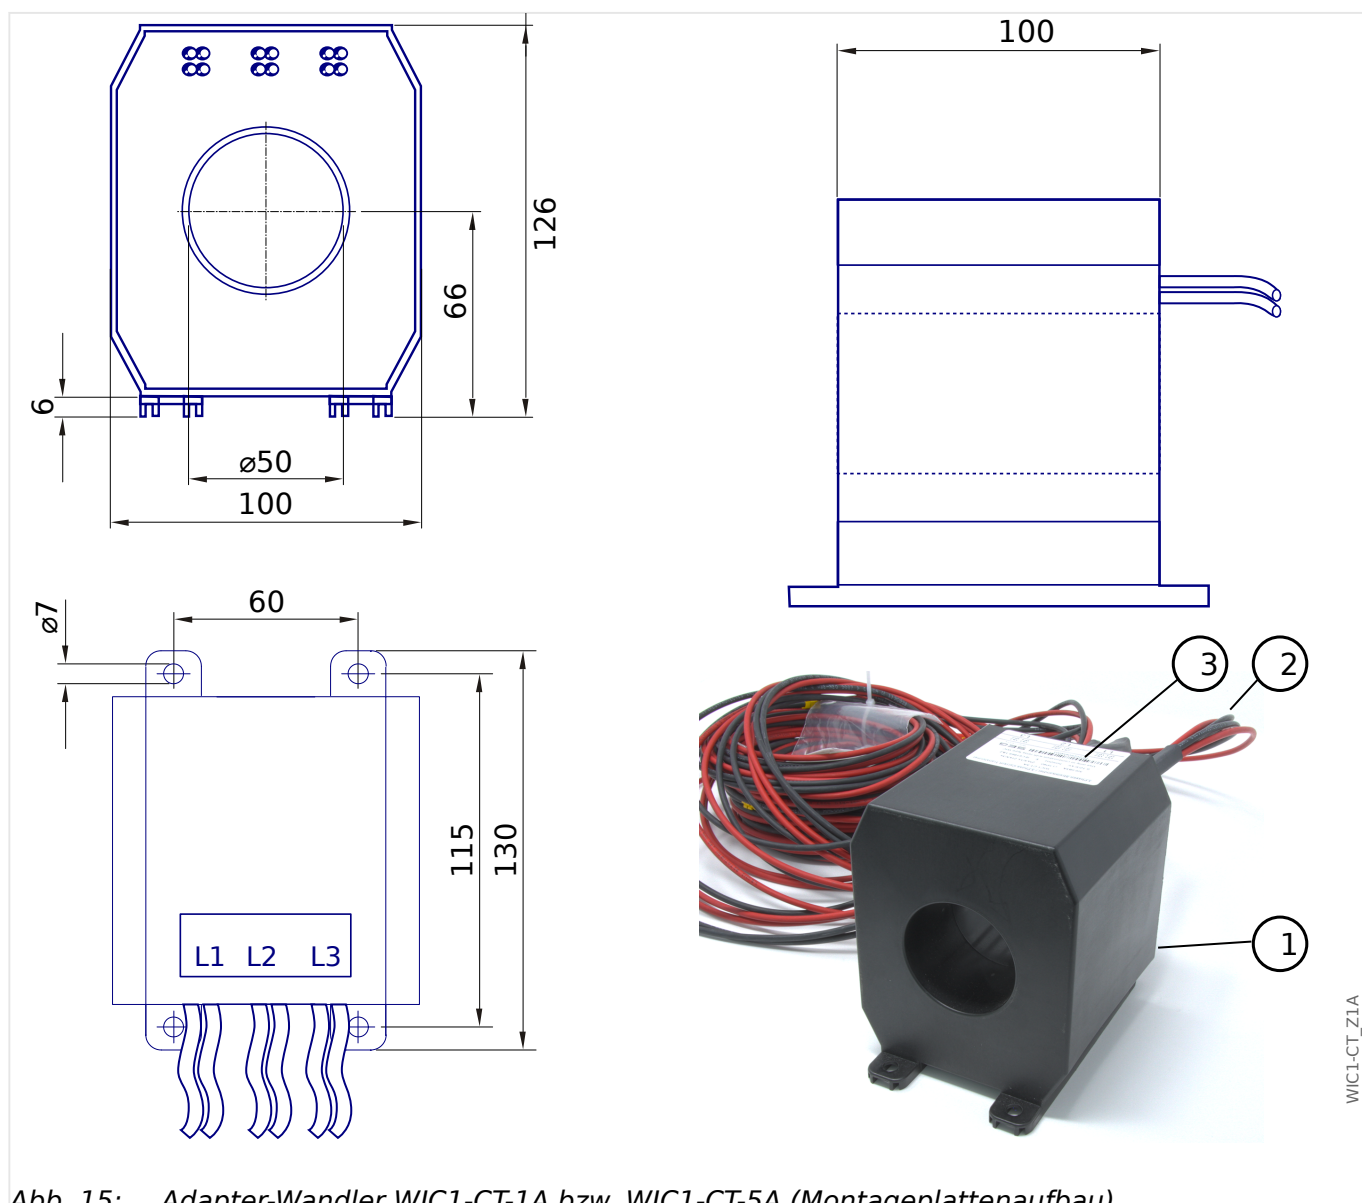
Adapter-Stromwandler für 1 A / 5 A

Abb. 15: Adapter-Wandler WIC1-CT-1A bzw. WIC1-CT-5A (Montageplattenaufbau).

- (1) Thermoplast-Schalengehäuse mit PU-Füllung
- (2) Ausleitungslitzen, 2,5 mm², Länge 3000 mm
- (3) Typenschild

WARNUNG!

Der Adapter-Wandler weist bauartbedingt ein Fenster auf, ähnlich der Kabeldurchführung eines Standard-Wandlers. Es ist jedoch nicht zulässig, ein Mittelspannungs- / Primärstromkabel durch das Fenster eines Adapter-Wandlers zu führen!

Bei Nichtbeachtung können gefährliche Spannungen an den Klemmen auftreten, und auf Grund falscher Messdaten ist dann kein Schutz Ihrer Anlage gegeben.


HINWEIS!



Beachten Sie außerdem folgende Besonderheiten, die durch die Konstruktion der Adapter-Wandler bedingt sind:

- Das Gehäuse (siehe [↳ Abb. 15](#)) beinhaltet drei Adapter-Wandler für alle drei Stromphasen. Sie benötigen also nur ein Exemplar, siehe auch [↳ „Adapter-Wandler von 1 A / 5 A Standard nach WIC1“](#).
- Es gibt keine Testwicklungen, daher können die Testbuchsen am WIC1 **nicht** zusammen mit den Adapter-Wandlern verwendet werden.

3.2.4 Abmessungen des Schauzeichens WI1SZ5

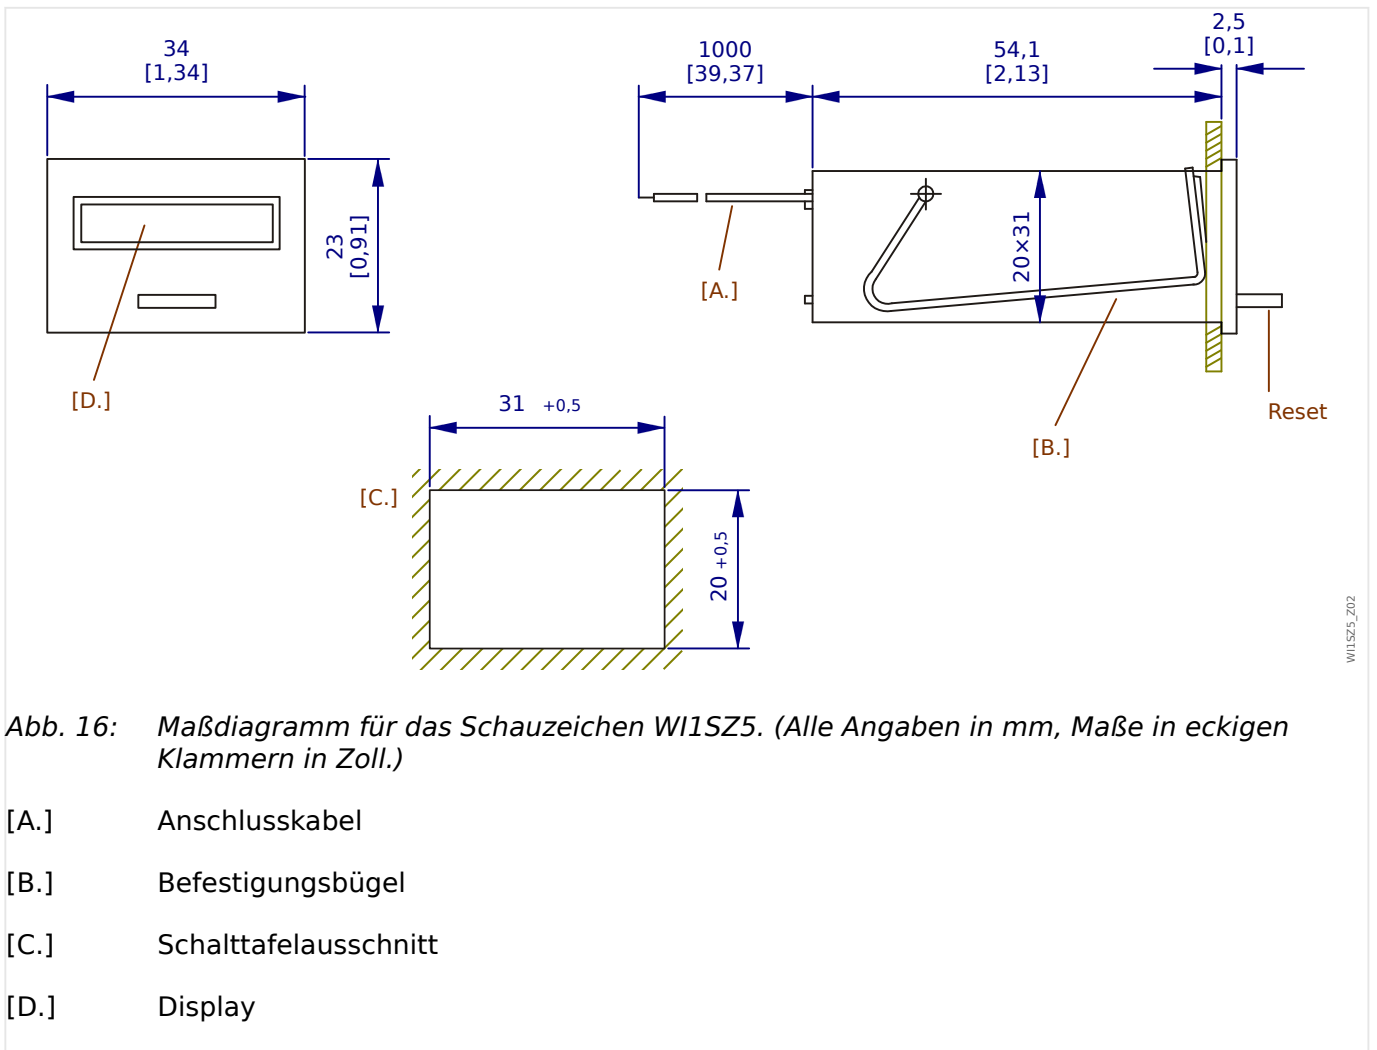


WI1SZ5_202

Abb. 16: Maßdiagramm für das Schauzeichen WI1SZ5. (Alle Angaben in mm, Maße in eckigen Klammern in Zoll.)

- [A.] Anschlusskabel
- [B.] Befestigungsbügel
- [C.] Schalttafelausschnitt
- [D.] Display

3.3 WIC1 - Montage und Anschluss

3.3.1 Erdung

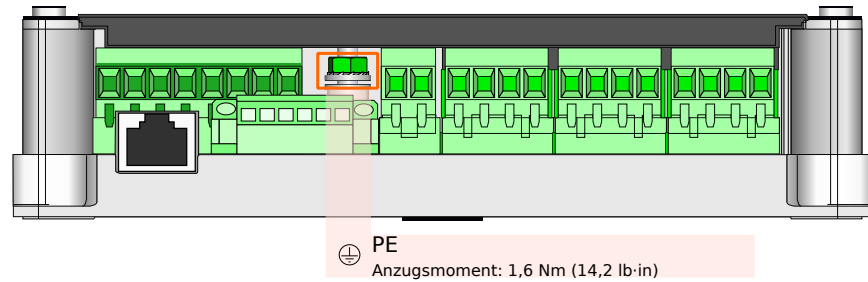

WIC1_Z0E

Abb. 17: Das Erdungskabel ist an der „PE“-Schraubenmutter zu befestigen.

WARNUNG!



Das Gehäuse ist sorgfältig zu erden.

- Schließen Sie die Erdung für das Gehäuse an die mit „PE“ gekennzeichnete Schraubenmutter an (Schutzerde, 4 – 6 mm² [AWG 11–9], Anzugsmoment: 1,6 Nm [14,2 lb·in]), siehe auch [↪ „3.3.1.1 Erdungsmutter „PE“](#).

Das Anschlusskabel für die Schutzerde ist möglichst kurz bzw. induktionsarm auszuführen, außerdem sind eventuell vorhandene lokale Anschlussrichtlinien zu beachten.

VORSICHT!



Die Geräte sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung.


Eine tabellarische Übersicht aller Anschlüsse ist in [↪ „3.1.1 Anschlüsse, Schrauben und Drehmomente“](#) zu finden.

VORSICHT!



Die Messwicklung (Klemmen S1 und S2, und – falls vorhanden – S3, S4) der Stromwandler darf nicht geerdet werden, da sonst eine Verfälschung der Messergebnisse erfolgt und damit ein Fehlverhalten des WIC1 auftritt.

3.3.1.1 Erdungsmutter „PE“

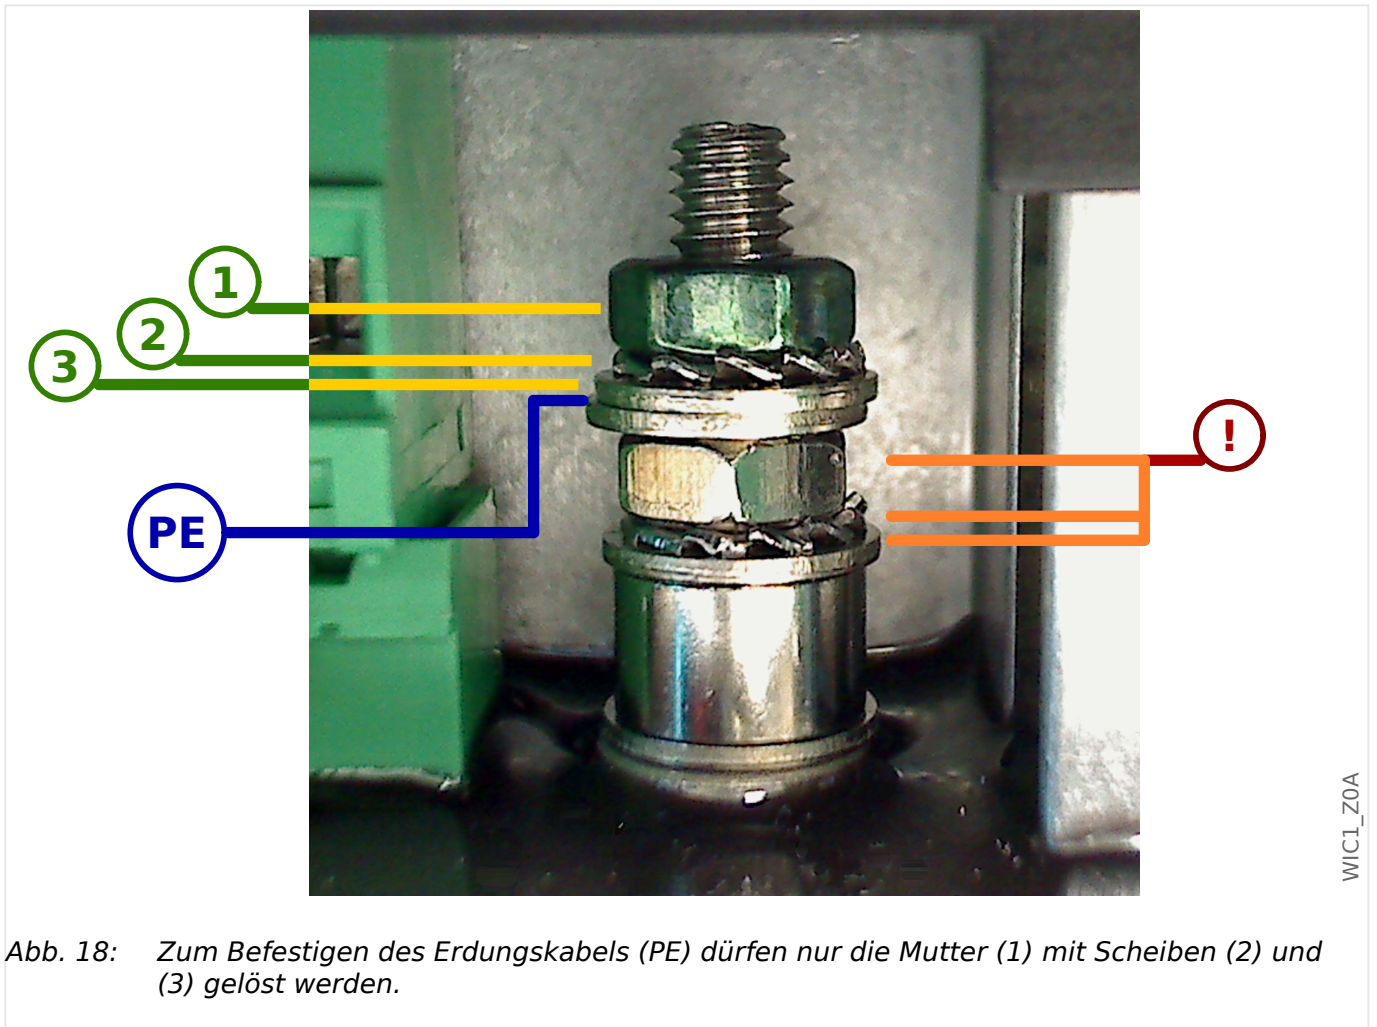

WIC1_Z0A

Abb. 18: Zum Befestigen des Erdungskabels (PE) dürfen nur die Mutter (1) mit Scheiben (2) und (3) gelöst werden.

Das Erdungskabel wird, mit einem Ringkabelschuh versehen, zwischen zwei Unterlegscheiben verschraubt, siehe die blaue Markierung „PE“ in der Zeichnung.

Hierfür sind die Mutter (1), die Fächerscheibe (2) und die obere Unterlegscheibe (3) zu lösen und anschließend, nach Anbringen der Ringöse für die Erdung, wieder zu befestigen, Anzugsmoment: 1,6 Nm.

Die in der Zeichnung mit dem roten (!) gekennzeichneten unteren Teile dürfen **nicht** gelöst werden!

3.3.2 Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers

GEFAHR!



Bei Entfernen der Stromwandlerkontakte werden diese nicht automatisch kurzgeschlossen. Die Sekundäranschlüsse der Stromwandler müssen kurzgeschlossen werden, bevor die Stromleitungen zum Gerät unterbrochen werden.

Bei einer Nichtbeachtung entstehen an den Kontakten lebensgefährliche Spannungen (je nach Dimensionierung des Stromwandlers mehrere Kilovolt).

GEFAHR!



Die WIC1-kompatiblen Stromwandler sind für Nennspannungen < 1000 V ausgelegt. Das bedeutet, für Anwendungen in Mittelspannungsschaltanlagen (d. h. Spannungen < 36 kV) dürfen diese Stromwandler nur mit isolierten Primärleitern, z. B. in Kabelausführung, und einer geeigneten Isolationsfestigkeit gegen Erde verwendet werden. Für nicht-isolierte Primärleiter > 1000 V gegen Erde sind diese Stromwandler nicht zugelassen.


Außerdem müssen die Mittelspannungs-Leitungen, deren Phasenströme über die Stromwandler gemessen wird, aus Sicherheitsgründen mit einer geerdeten Schirmung versehen sein.

Bei einer Nichtbeachtung entstehen an den Kontakten lebensgefährliche Spannungen.



Die Prüfwicklungen der Stromwandler werden im Kapitel [Inbetriebnahme](#) beschrieben, und zwar speziell in [„8.1.4.1 Prüfwicklungen, Prüfbuchsen“](#).

3.3.2.1 Strombereiche der WIC1-Stromwandler

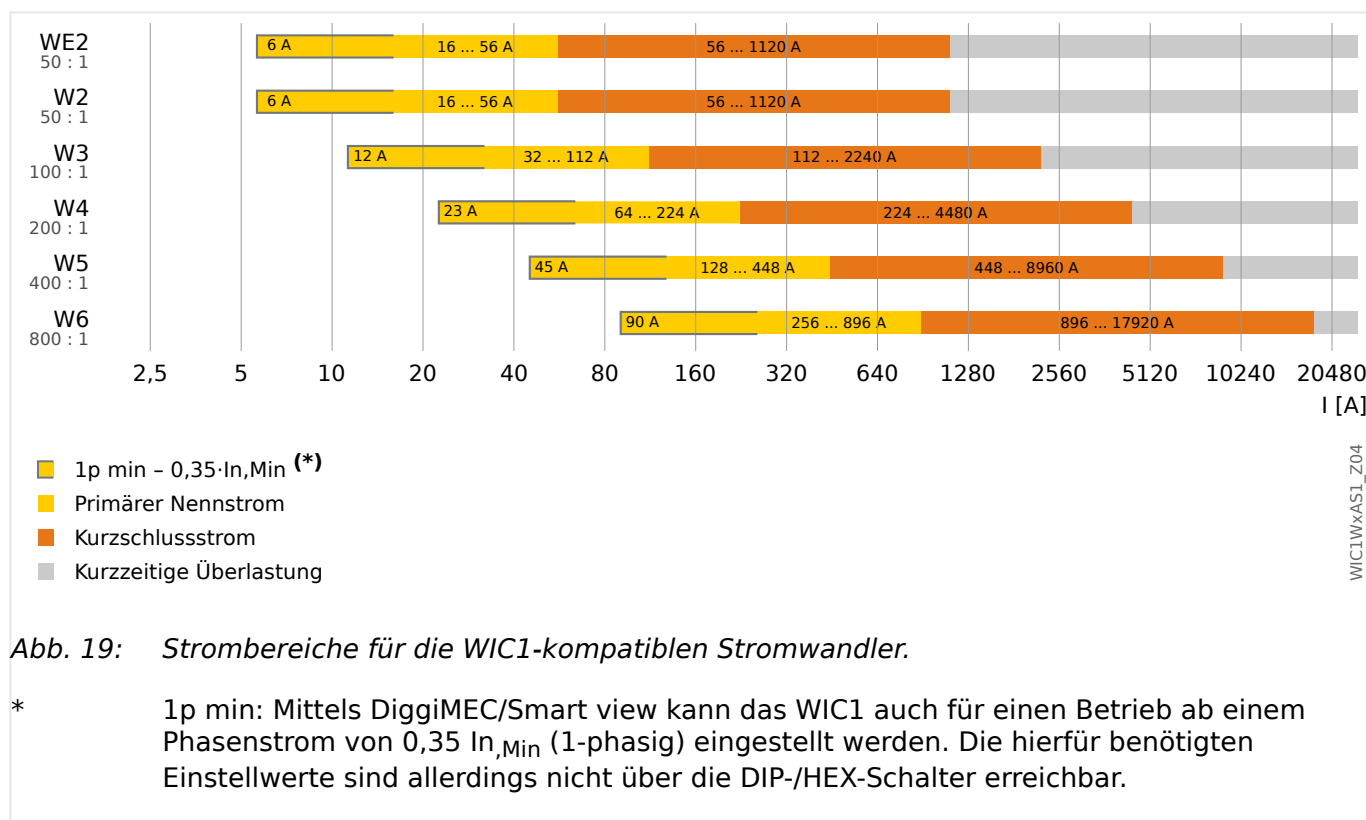

Für die WIC1-kompatiblen Stromwandler gelten die folgenden Strombereiche:

Strom-wandler-typ	3p min (Min. WIC1-Betriebsstrom in 3 Phasen (*)) [A]	1p min (Min. WIC1-Betriebsstrom in 1 Phase (*)) [A]	$I_{n,Min}$ [A]	Werte-bereich I_n (**) [A]	Werte-bereich Kurzschluss-Strom (***) [A]	Kont. Thermische Belastbarkeit [A]	Kuzzeitige Überlast (ca. 1 s) [A]
W2	4	6	16	16 ... 56	56 ... 1120	≤ 140	1120 ... 25000
WE2	4	6	16	16 ... 56	56 ... 1120	≤ 140	1120 ... 25000
W3	8	12	32	32 ... 112	112 ... 2240	≤ 280	2240 ... 25000
W4	16	23	64	64 ... 224	224 ... 4480	≤ 560	4480 ... 25000
W5	32	45	128	128 ... 448	448 ... 8960	≤ 1120	8960 ... 25000
W6	64	90	256	256 ... 896	896 ... 17920	≤ 2240	17920 ... 25000

- (*) Siehe auch Technische Daten, ↪ „10.1.6 (Spannungs-)Versorgung“.
- (**) Primärwerte in Ampere, siehe auch ↪ „12.1.3.1 Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W2 bzw. WE2“.
- (***) Der Messbereich des WIC1 endet beim maximalen Kurzschluss-Strom, darüber hinaus steigt der interne Messwert nicht weiter an.

3.3.2.2 Stromwandlertyp WE2

Bei kleinen Primärströmen der Schutzobjekte steht dem Anwender ein „E“-Stromwandler mit speziell geeignetem Übertragungsverhalten zur Verfügung: WIC1WE2AS1.

Grund hierfür ist das nicht-lineare Verhalten des WIC1 bei kleinen Strömen, das charakteristisch für ein Wandlerstrom-gespeistes Schutzgerät ist, wenn die Speisung des Systems aus dem Messstrom erfolgt.

Dies hat Auswirkungen auf die Genauigkeit des Gesamtsystems bei Verwendung des Wandlers WE2 und Primärströmen <16 A.

Die geringere Genauigkeit kann im momentanen Betrieb bei reinem Phasenstromschutz (ohne eine Schutzstufe für errechneten Erdstrom) häufig akzeptiert werden, sodass mit dem Wandler WIC1W2AS1 (d.h. ohne „E“) eine kostengünstige Alternative zur Verfügung steht. Ist eine höhere Genauigkeit gefordert bzw. ist die Erdstromschutzstufe erforderlich, empfehlen wir den Wandler WIC1WE2AS1, der auf einem MU-Metall-Mischkern basiert und im unteren Strombereich deutlich genauer ist als der Wandler WIC1W2AS1.

3.3.2.3 Auswahl des Stromwandlerübersetzungsverhältnisses

Die Auswahl des richtigen Stromwandlers für das WIC1 ist abhängig von dem Nennstrom des zu schützenden Transformators. Diese berechnen sich nach folgender Formel:

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n}$$

*

Beispiel:

- $S_n = 1600 \text{ kVA}$
- $U_n = 10 \text{ kV}$

Es ergibt sich folgender Nennstrom: $I_n = 92,4 \text{ A}$

Man schaut nun in der Tabelle der verfügbaren Stromwandler (in [2.6.1.3](#) [Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler](#)“ oder [3.3.2.1](#) [Strombereiche der WIC1-Stromwandler](#)“) nach, und es ergibt sich, dass sowohl der Typ **WIC1W3AS1** als auch der Typ **WIC1W4AS1** für diesen Nennstrom geeignet sind.

Es können nun weitere Randbedingungen betrachtet werden, um zwischen diesen beiden Stromwandlertypen auszuwählen.

- Kurzschlussübertragungsverhalten:

Das WIC1 kann einen Kurzschlussstrom bis zum 20fachen des oberen Wandlernennstromes messen. (Siehe auch die roten Balken im Diagramm [Abb. 19](#).)

Dies bedeutet für die oben ausgewählten Wandler:

W3: $112 \text{ A} \times 20 = 2240 \text{ A}$, or

W4: $224 \text{ A} \times 20 = 4480 \text{ A}$.

Liegt der Kurzschlussstrom am Einbauort z. B. bei ca. 3 kA, sollte dem Wandler **W4** der Vorzug gegeben werden, damit der Strom fehlerfrei vom WIC1 erfasst werden kann.

- Betriebsstrom:

Der Betriebsstrom des Schutzobjektes muss im Bereich des Wandlernennstromes liegen. Das WIC1-System kann dauernd bis zum 2,5fachen des oberen Wandlernennstromes belastet werden. (Siehe [↳ „3.3.2.1 Strombereiche der WIC1-Stromwandler“](#).)

Für die Erfassung der Überlast hat dies keinen Einfluss. Durch die Begrenzung der Messung auf das 20fache des oberen Wandlernennstromes wird aber der Kurzschlusschutz eingeschränkt.

- Genauigkeit der Strommesswerte:

Bei niedrigen Stromstärken ist die Genauigkeit besser, wenn »*In,relativ*« (siehe [↳ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“](#)) auf einen höheren Wert eingestellt werden kann, und das bedeutet eine Präferenz für **W3**, insbesondere falls die Schutzstufen mit niedrigen Schwellwerten arbeiten sollen.

Bei hohen Phasenströmen allerdings und falls Gleichstrom-Anteile möglich sind, ist die Genauigkeit wesentlich besser bei einem niedrigen Wert von »*In,relativ*«, und das bedeutet eine Präferenz für **W4**, insbesondere hinsichtlich Stromwandlersättigung und hinsichtlich der Zuverlässigkeit der [Inrush-Blockade](#).

- Auslösezeiten:

Die Auslösezeiten, gemessen bei einem anfangs ausgeschalteten WIC1, sind etwas kürzer bei größerem »*In,relativ*«, weil [das Laden genügend elektrischer Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulse](#) schneller vonstatten geht. Dies gilt erst recht, falls ein DigiMEC angeschlossen ist, das ja für sich selbst ein kleines bisschen Energie abzweigt. Diese Überlegungen wären eine Präferenz für **W3**.

Der berechnete Nennstrom I_n wird im WIC1 eingestellt, siehe [↳ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“](#). Gemäß den [Tabellen für W3 und W4](#) ist ein Nennstrom von 92,4 A, einstellbar nämlich:

- **W3:** $92,4 \text{ A} = 2,887 \cdot I_{n,Min}$
- **W4:** $92,4 \text{ A} = 1,443 \cdot I_{n,Min}$

Es wurden oben verschiedene Aspekte aufgelistet, sowohl zugunsten **W3** als auch zugunsten **W4**. Da die Gewichtung der jeweiligen Kriterien von der Anwendung abhängt, ist es nahezu unmöglich, eine allgemein gültige Empfehlung zu geben. Aus unserer langjährigen Erfahrung heraus ist die für die meisten Anlagen bestmögliche Wahl eines Stromwandlers dergestalt, dass »*In,relativ*« im Bereich $I_{n,Min} \dots 2,5 \cdot I_{n,Min}$ eingestellt werden sollte. Dies bedeutet in unserem Beispiel eine Präferenz für den „höheren“ Stromwandler, d. h. **W4**, mit der Einstellung »*In,relativ*« = $1,443 \cdot I_{n,Min}$. Bei den WIC1-Varianten mit DIP-Schaltern bzw. HEX-Schaltern ist dieser Wert natürlich nicht so exakt erreichbar, hier ist die bestmögliche erreichbare Einstellung »*In,relativ*« = $1,5 \cdot I_{n,Min}$.

Alternative: Tabelle geeigneter Wandler

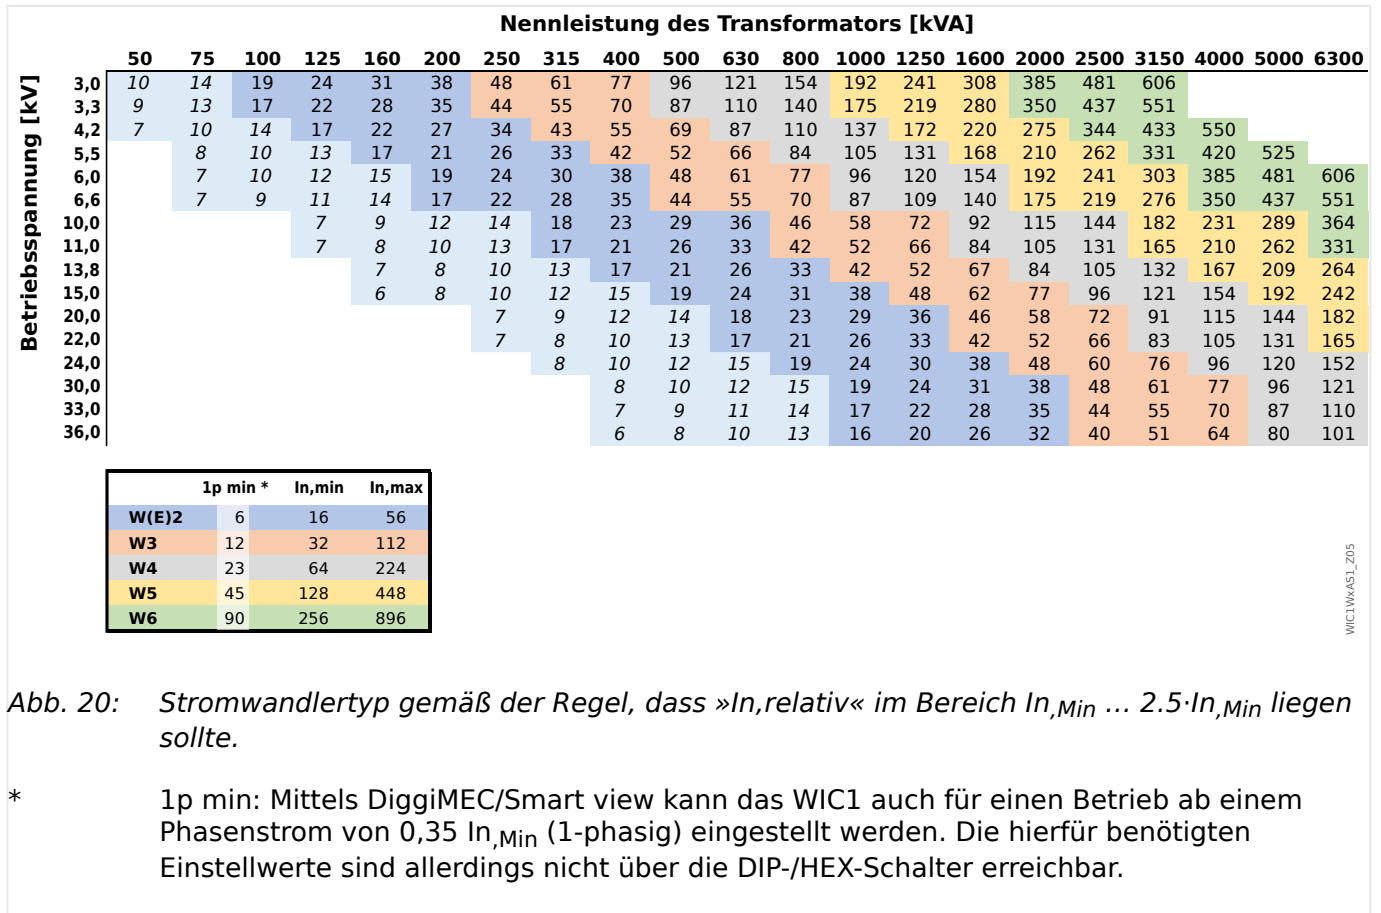


Abb. 20: Stromwandlertyp gemäß der Regel, dass »In,relativ« im Bereich $In_{Min} \dots 2.5 \cdot In_{Min}$ liegen sollte.

* 1p min: Mittels DiggiMEC/Smart view kann das WIC1 auch für einen Betrieb ab einem Phasenstrom von $0,35 In_{Min}$ (1-phasig) eingestellt werden. Die hierfür benötigten Einstellwerte sind allerdings nicht über die DIP-/HEX-Schalter erreichbar.

In diesem Diagramm kann man die Nennleistung (horizontale Achse) und die Betriebsspannung (vertikale Achse) des Transformators nachschauen, und im Kreuzungspunkt steht dann der Wert für den zugehörigen Betriebsstrom, wobei die Hintergrundfarbe zu dem jeweils passenden Wandler gehört.

Beispiel: Die Transformator-Daten $S_n = 1600 \text{ kVA}$, $U_n = 10 \text{ kV}$ führen zu dem Wert „92“ [A]. Dessen Hintergrundfarbe steht für den Wandler **W4**. (Natürlich stellt dies unter Umständen - je nach Anwendung - eine Vereinfachung dar. In [3.3.2.3 Auswahl des Stromwandlerübersetzungsverhältnisses](#) werden ja einige der teils widersprüchlichen Kriterien genannt, die bei der Planung zu berücksichtigen sind.)

3.3.3 Adapter-Wandler von 1 A (oder 5 A) Standard nach WIC1

Das WIC1 ist ausgelegt für den Betrieb mit speziellen Stromwandlern. (Siehe [↳ „WIC1-Stromwandler“](#).) Es ist nicht zulässig, Standard-Wandler – etwa für 1 A oder 5 A Nennstrom – an das WIC1 anzuschließen.

Damit das WIC1 auch in einer Anlage eingesetzt werden kann, in der (aus historischen oder technischen Gründen) Standard-Wandler verwendet werden müssen, besteht die Möglichkeit, zwischen diesen und dem WIC1 [spezielle Adapter-Wandler](#) anzuschließen, die den Nennstrom (1 A bzw. 5 A) auf die für das WIC1 zulässige Größenordnung transformieren.



Die Adapter-Wandler werden anstelle der WIC1-Wandler angeschlossen, das heißt, sie sind für Geräte-Varianten WIC1-x**S** ([↳ „2.6.1 Bestellschlüssel“](#)) vorgesehen. (Sie sind also nicht kompatibel zu Geräte-Varianten WIC1-x**B**.)

Außerdem sind die Adapter-Wandler dergestalt dimensioniert, dass am WIC1 für den (relativen) Nennstrom folgendes eingestellt werden muss:

- [Feldparameter / StW] »StW . In,relativ« = 1,0.

Nur dann beträgt für einen Strom von 1 A (bzw. 5 A), den die Standard-Wandler sekundärseitig liefern, der vom WIC1 gemessene Phasenstrom gerade $1,0 In$. Jeder andere Einstellwert für »StW . In,relativ« hätte eine fehlerhafte Schutzfunktionalität zur Folge.

WARNUNG!



Der Adapter-Wandler weist bauartbedingt ein Fenster auf, ähnlich der Kabeldurchführung eines Standard-Wandlers. Es ist jedoch nicht zulässig, ein Mittelspannungs- / Primärstromkabel durch das Fenster eines Adapter-Wandlers zu führen!

Bei Nichtbeachtung können gefährliche Spannungen an den Klemmen auftreten, und auf Grund falscher Messdaten ist dann kein Schutz Ihrer Anlage gegeben.

HINWEIS!



Beachten Sie außerdem folgende Besonderheiten, die durch die Konstruktion der Adapter-Wandler bedingt sind:

- Das Gehäuse (siehe [↳ Abb. 15](#)) beinhaltet drei Adapter-Wandler für alle drei Stromphasen. Sie benötigen also nur ein Exemplar, siehe auch [↳ „Adapter-Wandler von 1 A / 5 A Standard nach WIC1“](#).
- Es gibt keine Testwicklungen, daher können die Testbuchsen am WIC1 **nicht** zusammen mit den Adapter-Wandlern verwendet werden.

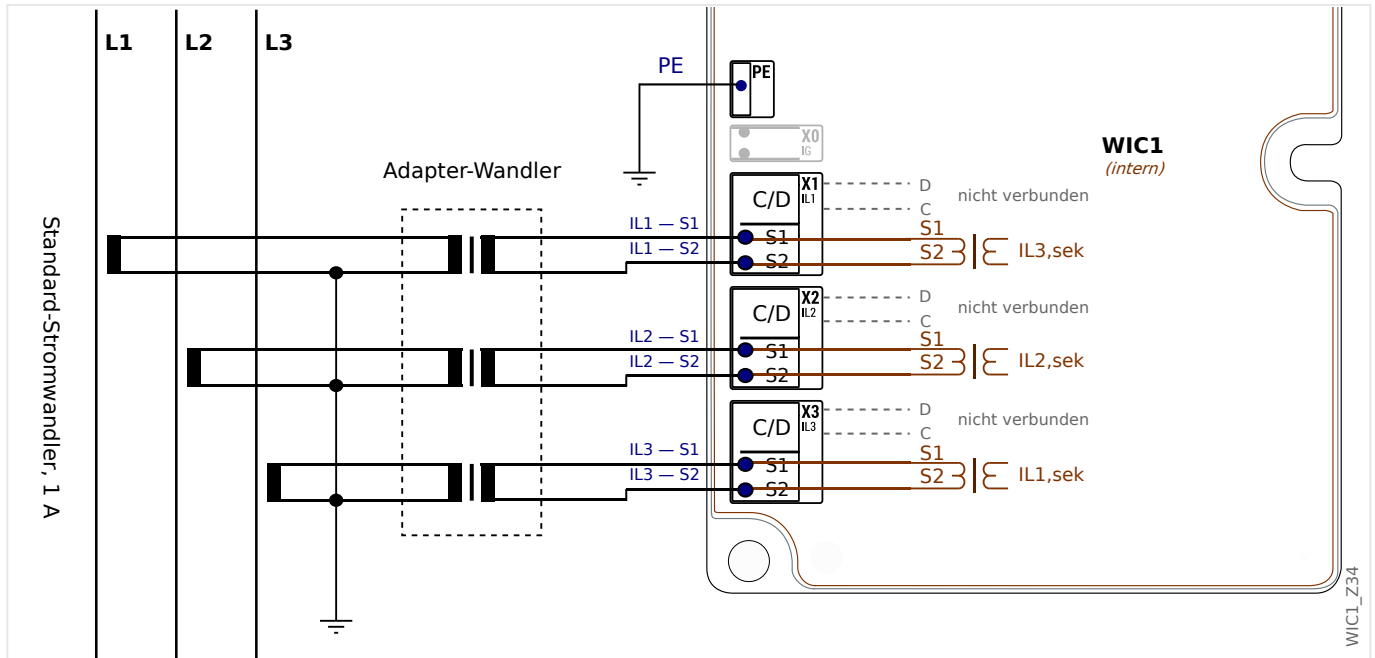


Abb. 21: Anschluss von Standard-Wandlern über Adapter-Wandler an das WIC1 zur Phasenstrommessung.

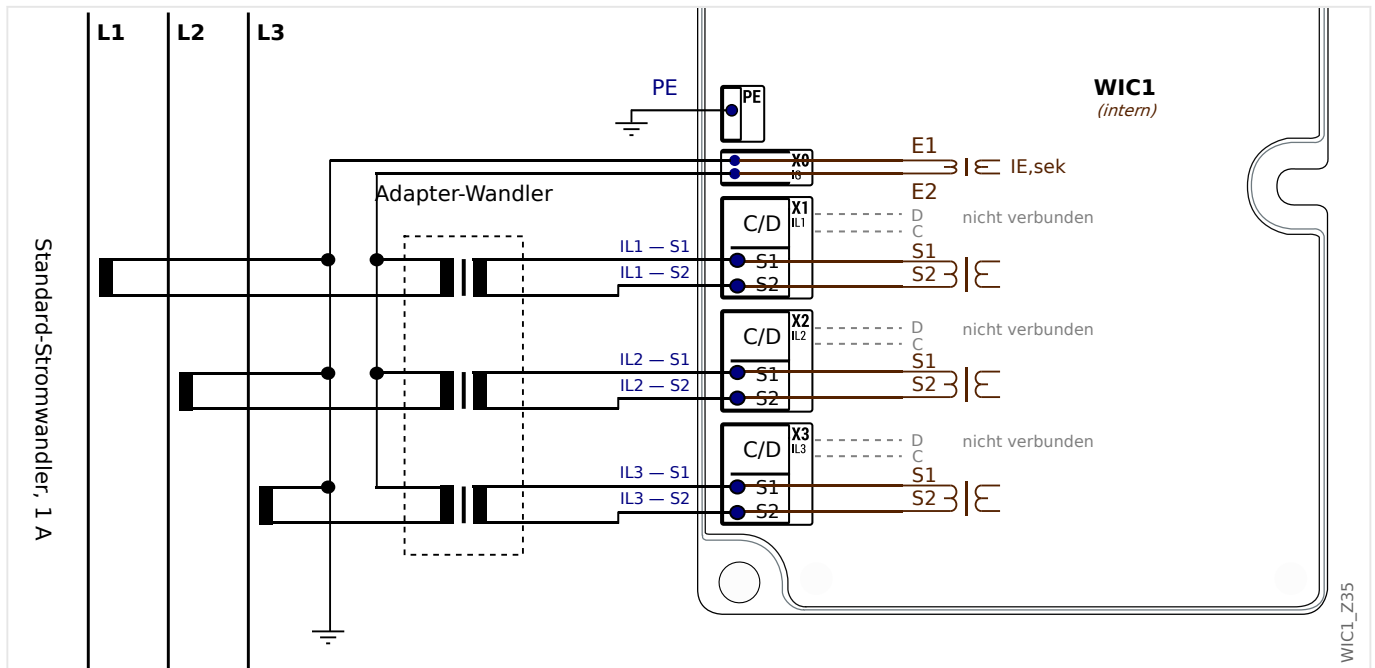


Abb. 22: Verwendung von Standard-Wandlern mit Adapter-Wandlern in einer Holmgreen-Schaltung.

WARNUNG!



Da das WIC1 nur über einen Erdstromeingang für 1 A verfügt, ist die Holmgreen-Schaltung nicht mit 5 A-Wandlern möglich.

Damit das WIC1 sicher über die Wandler versorgt werden kann und bei der Messung ausreichende Toleranzen eingehalten werden, müssen die Standard-Wandler bestimmte Anforderungen erfüllen, die im folgenden beschrieben sind. Detailliertere Betrachtungen dazu gibt es in [↳ „12.3 Anforderungen an 1 A/5 A-Standard-Stromwandler mit WIC1-Adapter-Wandlern“](#).

3.3.3.1 Anforderungen an Standard-Stromwandler

Standard-Stromwandler können nur dann in Kombination mit den Adapter-Wandlern eingesetzt werden, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Die folgenden Angaben sind allerdings stark vereinfacht. Falls diese nicht zur gegebenen Anwendung passen, kann man sich an einer detaillierten Betrachtung in [↳ „12.3 Anforderungen an 1 A/5 A-Standard-Stromwandler mit WIC1-Adapter-Wandlern“](#) orientieren.

Die Nennlast des Standard-Wandlers, multipliziert mit dem Fehlergrenzfaktor ALF (*Accuracy limit factor*), muss über einem bestimmten Grenzwert liegen:

Standard-Stromwandler 1 A	Standard-Stromwandler 5 A
$ALF \cdot S_{VA} \geq 10VA$	$ALF \cdot S_{VA} \geq 100VA$

Zum Beispiel für einen xP5-Wandler (für 1 A) mit 2,5 VA Nennlast:

$$ALF \cdot S_{VA} = 5 \cdot 2,5 VA = 12,5 VA \geq 10VA$$

VORSICHT!



Der maximal erlaubte Kurzschluss-Strom beträgt für den Adapter-Wandler $100 \cdot I_r$ für 1 Sekunde. (Siehe auch [↳ „10.4.3 Technische Daten - Adapter-Wandler 1 A, 5 A“](#).)

Adapter-Wandler für 1 A

Zusätzliche Impedanzen im Sekundärkreis des Standard-Wandlers (Verbindungskabel, Kurzschlussbrücken, etc.) dürfen nicht größer sein als $0,3 \Omega$ ($0,2 \Omega$ für eine Holmgreen-Schaltung).

Adapter-Wandler für 5 A

Zusätzliche Impedanzen im Sekundärkreis des Standard-Wandlers (Verbindungskabel, Kurzschlussbrücken, etc.) dürfen nicht größer sein als $0,1 \Omega$. (Eine Holmgreen-Schaltung ist für 5 A-Wandler nicht möglich, siehe auch [↳ Kapitel 3.3.3](#)).

3.4 Strommesseingänge und Erdstrommesseingang

Das WIC1 verfügt über Strommesseingänge zur Messung der Phasenströme und – für die entsprechenden Bestellvarianten – einen für die Messung des Erdstroms:

- WIC1-x**S**: 3 Strommesseingänge zur Phasenstrommessung.

Die Messeingänge sind ausgelegt für die WIC1-kompatiblen Stromwandler, siehe [↪ „2.6.1.3 Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler“](#).

- WIC1-x**SN**: Keine Erdstrommessung. Der Erdstrom wird also grundsätzlich aus den Phasenströmen errechnet.
- WIC1-x**SG**: 1 Strommesseingang zur Erdstrommessung. Der Erdstrommesseingang ist für einen gebräuchlichen Stromwandler mit Sekundärstrom von 1 A ausgelegt.

Außerdem gibt es spezielle Prüf-Eingänge (für Phasenströme und gegebenenfalls den Erdstrom), und zwar sowohl als Anschlussklemmen und auch (geräteintern verbunden) als Buchsen auf der Frontseite des Gerätes. (Siehe Diagramme [↪ Abb. 23](#), [↪ Abb. 24](#).) Diese Prüf-Eingänge können für Sekundärtests während der Inbetriebnahme verwendet werden. (Siehe [↪ „8.1.4.2 Überprüfung der Verdrahtung“](#).)

GEFAHR!



Bei Entfernen der Stromwandlerkontakte werden diese nicht automatisch kurzgeschlossen. Die Sekundäranschlüsse der Stromwandler müssen kurzgeschlossen werden, bevor die Stromleitungen zum Gerät unterbrochen werden.

Bei einer Nichtbeachtung entstehen an den Kontakten lebensgefährliche Spannungen (je nach Dimensionierung des Stromwandlers mehrere Kilovolt).

VORSICHT!



Es dürfen für die Phasenstrommessung nur die für das WIC1 geeigneten Stromwandler eingesetzt werden! Der Anschluss gebräuchlicher Stromwandler mit Sekundärströmen von 1 A oder 5 A ist nicht zulässig! (Eine Ausnahme hiervon ist der Einsatz eines speziellen Adapter-Wandlers, siehe [↪ „3.3.3 Adapter-Wandler von 1 A \(oder 5 A\) Standard nach WIC1“](#).)

Der Erdstrommesseingang – sofern vorhanden – ist für einen Stromwandler mit Sekundärstrom von 1 A ausgelegt.

Die Stromwandlereigenschaften, insbesondere der Wandlernennstrom I_n , müssen anschließend in den Geräteparametern eingestellt werden, siehe [↪ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom \$I_n\$ “](#).

An den Erdstrommesseingang – sofern verfügbar – kann ein Kabelumbauwandler angeschlossen werden.

Die Test-Eingänge sind eine Hilfe für die Sekundärtests im Rahmen der Inbetriebnahme: Es kann ein Prüfstrom eingespeist werden, ohne dass die Verkabelung der eigentlichen Stromwandlereingänge gelöst werden muss. Siehe [↪ „8.1.4.2 Überprüfung der Verdrahtung“](#).

GEFAHR!

Das WIC1 muss an dem dafür vorgesehenen Anschluss „PE“ geerdet werden, siehe auch [↳ „3.3.1 Erdung“](#).

VORSICHT!

Die Messwicklung (Klemmen S1 und S2, und – falls vorhanden – S3, S4) der Stromwandler darf nicht geerdet werden, da sonst eine Verfälschung der Messergebnisse erfolgt und damit ein Fehlverhalten des WIC1 auftritt.

GEFAHR!

Die Strommesseingänge dürfen nur mit den zu der jeweiligen WIC1-Variante passenden Stromwandlern (mit galvanischer Trennung) verbunden werden.

GEFAHR!

Bei Entfernen der Stromwandlerkontakte werden diese nicht automatisch kurzgeschlossen. Die Sekundäranschlüsse der Stromwandler müssen kurzgeschlossen werden, bevor die Stromleitungen zum Gerät unterbrochen werden.

Bei einer Nichtbeachtung entstehen an den Kontakten lebensgefährliche Spannungen (je nach Dimensionierung des Stromwandlers mehrere Kilovolt).


GEFAHR!

Die WIC1-kompatiblen Stromwandler sind für Nennspannungen < 1000 V ausgelegt. Das bedeutet, für Anwendungen in Mittelspannungsschaltanlagen (d. h. Spannungen < 36 kV) dürfen diese Stromwandler nur mit isolierten Primärleitern, z. B. in Kabelausführung, und einer geeigneten Isolationsfestigkeit gegen Erde verwendet werden. Für nicht-isolierte Primärleiter > 1000 V gegen Erde sind diese Stromwandler nicht zugelassen.


Außerdem müssen die Mittelspannungs-Leitungen, deren Phasenströme über die Stromwandler gemessen wird, aus Sicherheitsgründen mit einer geerdeten Schirmung versehen sein.

Bei einer Nichtbeachtung entstehen an den Kontakten lebensgefährliche Spannungen.

3.4.1 Strom-Messeingänge im Falle von WIC1-Wandlern sowie der Gerätevariante ohne Erdstrom-Messung

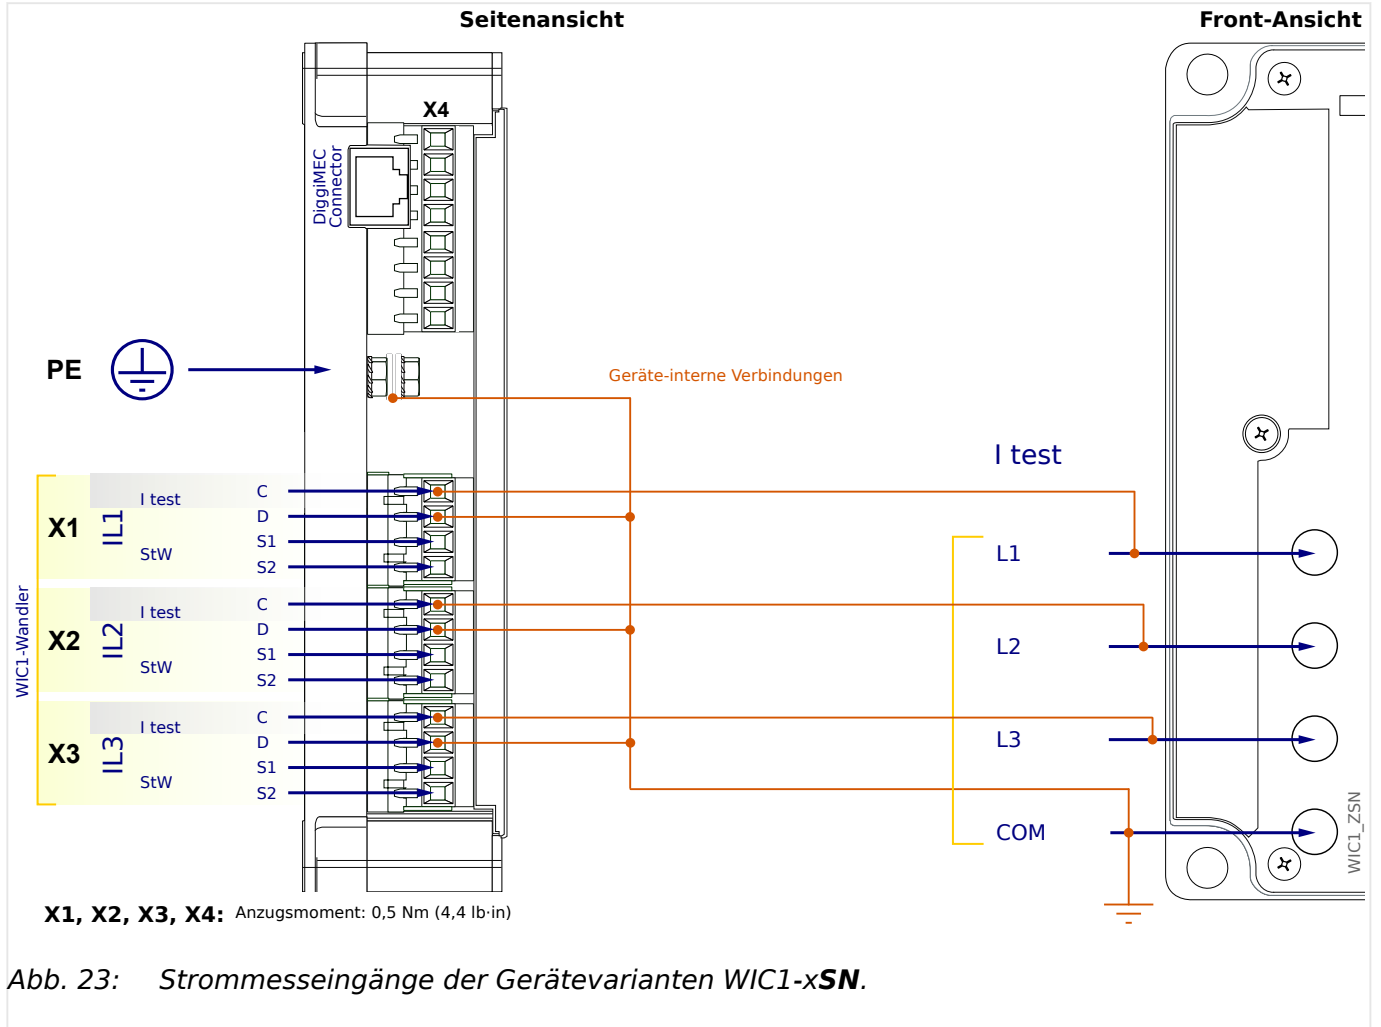

3.4.2 Strom-Messeingänge im Falle von WIC1-Wandlern sowie der Gerätevariante mit Erdstrom-Messung

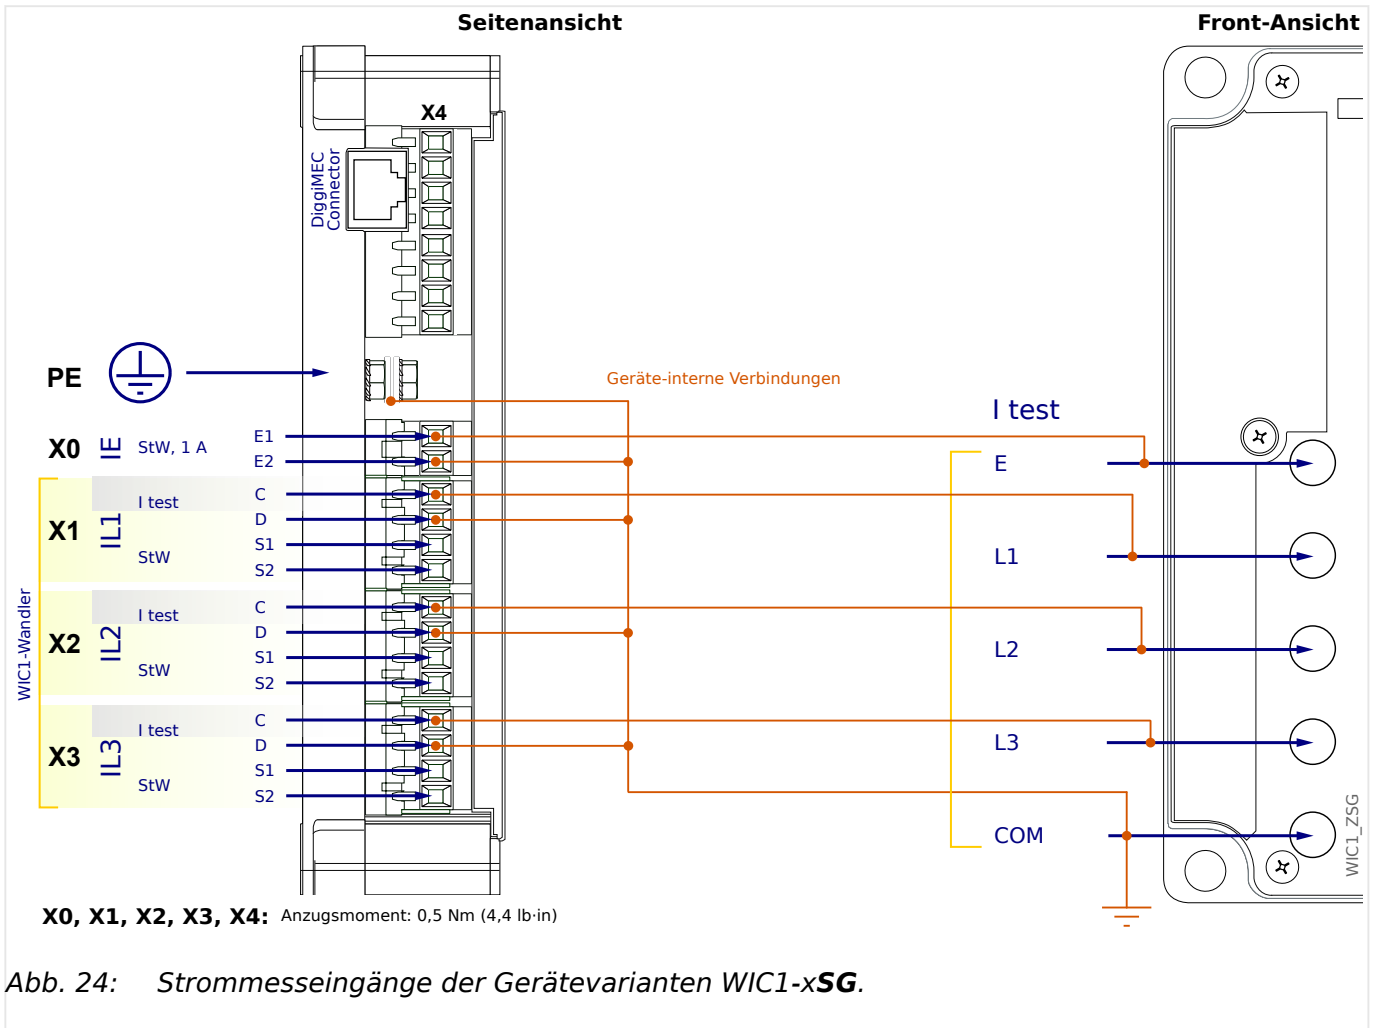

3.5 Digitaler Eingang (nur WIC1-1... / WIC1-2... / WIC1-3...)

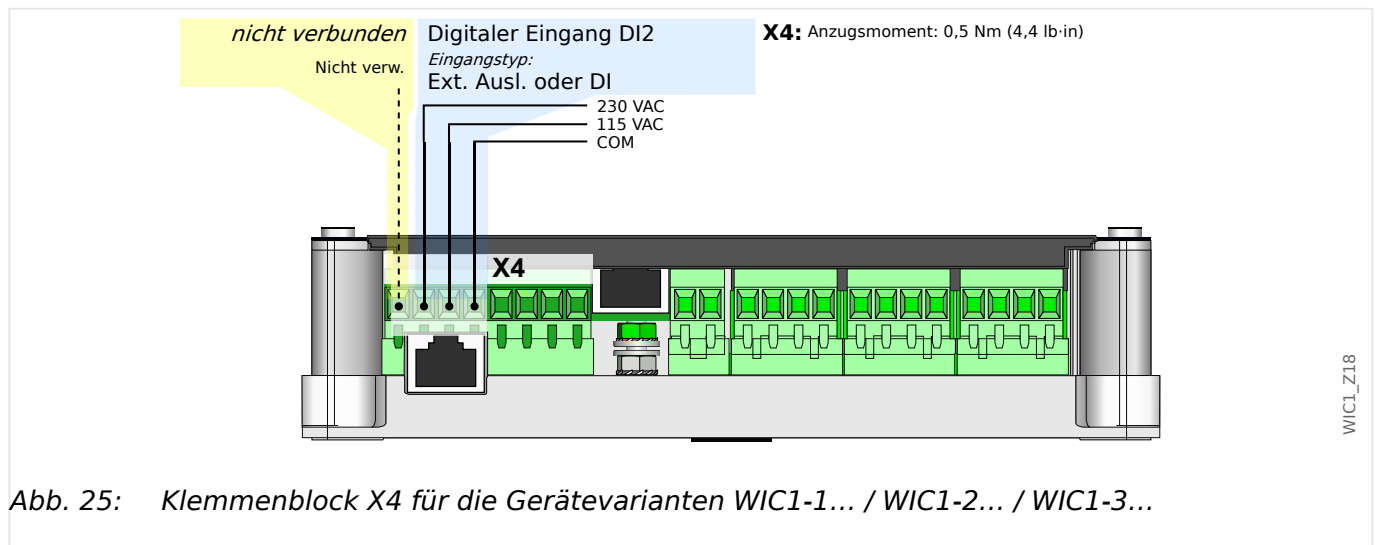


Abb. 25: Klemmenblock X4 für die Gerätevarianten WIC1-1... / WIC1-2... / WIC1-3...

Der Klemmenblock „Inputs / Eingänge“ (siehe auch [↪ „3.1 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse“](#)) verfügt **immer**:

- über eine „COM“-Klemme. Diese Klemme ist zugleich auch der gemeinsame Anschluss für alle weiteren Eingangssignale sowie die Hilfsspannungsversorgung (sofern vorhanden).

Außerdem können, je nach [Bestellschlüssel](#), die Anschlüsse für ein externes Signal verfügbar sein.

Bei Einstellungen oder Zustandsanzeigen ist diesem Digitalen Eingang immer die Bezeichnung **DI2** zugeordnet. (Ein DI1 ist allerdings für diese Gerätevarianten nicht verfügbar.)

Der digitale Eingang **DI2** wird dann über eine Spannung 115 VAC oder 230 VAC angesteuert. (Details siehe [↪ „10.1.9 Fernauslöseeingang bzw. Digitaler Eingang \(WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3\)“](#).)

- Für Gerätevarianten WIC1-xxxxx**F** ist die Funktion dieses Einganges festlegt auf ein externes Auslösesignal.

Auf ein Eingangssignal reagiert die Schutzfunktion »ExS«, siehe [↪ „5.12 ExS - Externer Schutz“](#). Diese gibt - je nach Konfiguration - entweder eine einfache Alarmmeldung oder eine Auslösung aus. Eine Auslösung aktiviert den Impulsausgang ([↪ „Impulsausgang für Auslösespule“](#)).

- Für Gerätevarianten WIC1-xxxxx**C** ist dieser Eingang frei konfigurierbar.

Bei Nutzung des Einganges für die externe Auslösung in Verbindung mit einem Kaltstart des WIC1 hängt die Auslöseverzögerung von der angelegten Spannung ab, weil zuerst die Energiespeicher für den Auslöseimpuls geladen werden. Eine Auslöseverzögerung $\leq 0,5$ s ist jedoch immer gewährleistet, solange die Spannung die in den [Technischen Daten](#) angegebenen Toleranzen einhält. (Siehe auch [↪ „10.2.1.8 Externer Schutz“](#).)

VORSICHT!

Es ist nicht zulässig, den 115 VAC- oder 230 VAC-Eingang mit kontinuierlicher Spannung zu beaufschlagen!


Jedwede kontinuierliche Spannung kann den im Gerät verbauten Eingangstransformator zerstören.

3.6 Zusätzliche Hilfsspannung und Digitale Eingänge (nur für WIC1-4...)

VORSICHT!




Die Digitalen Eingänge sind beim WIC1 grundsätzlich nicht potenzialfrei, sondern immer bezogen auf den „COM“-Anschluss (siehe Diagramme).

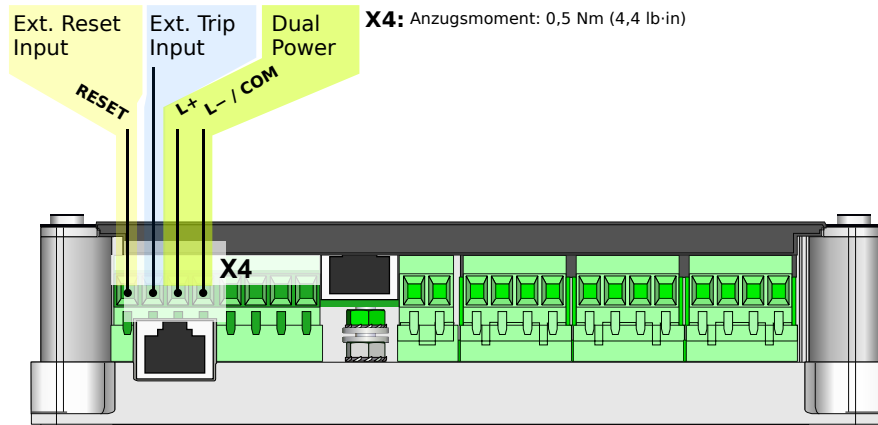

WIC1_Z11

Abb. 26: Klemmenblock X4 für die Bestelloption „Externe Auslösung+Reset“.

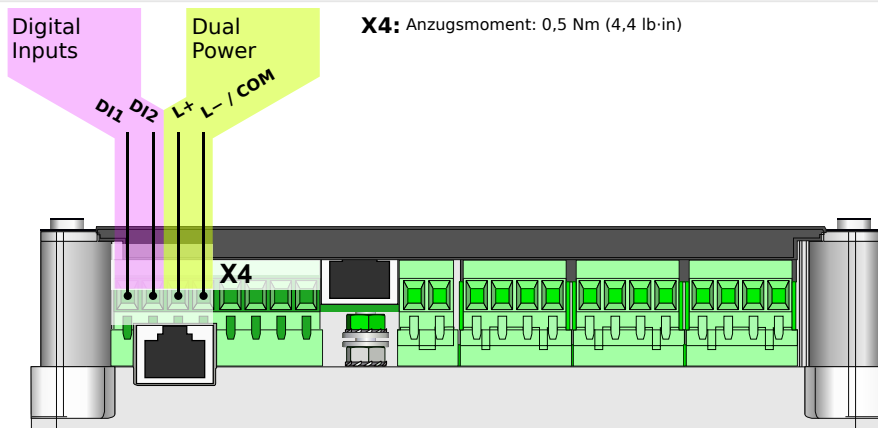

WIC1_Z10

Abb. 27: Klemmenblock X4 für die Bestelloption „zwei konfigurierbare Digitale Eingänge“.

Der Klemmenblock X4 (siehe auch [↗ „3.1 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse“](#)) verfügt **immer**:

- über eine „COM“-Klemme. Diese Klemme ist der gemeinsame Anschluss für alle weiteren Eingangssignale sowie die Hilfsspannungsversorgung (sofern vorhanden).

Außerdem können folgende Anschlüsse auf diesem Klemmenblock liegen, je nach bestellter Gerätevariante:

- Anschlüsse für eine zusätzliche Hilfsspannungsversorgung
- 2 (gewurzelte) digitale Eingänge, und zwar je nach bestellter Gerätevariante:

- Je ein Eingang für externes Auslösesignal und externen Reset (fest definiert).
- Zwei frei konfigurierbare digitale Eingänge.

(Siehe [↳](#) „2.6.1 Bestellschlüssel“ für die Bestelloptionen des WIC1.)

Zusätzliche Hilfsspannung

Das WIC1 benötigt keine Hilfsspannung, folglich kann es in Schaltanlagen ohne Stationsbatterien eingesetzt werden. Es entnimmt die eigene Versorgungsenergie aus den Stromwandlerkreisen und stellt die Energie für den Auslöseimpuls zum Leistungsschalter zur Verfügung.

Allerdings ist auch eine Gerätevariante WIC1-4 mit „Dual Power“-Option bestellbar, und diese weist Anschlüsse für eine zusätzliche externe Hilfsspannungsversorgung auf.

Im Falle einer externen Hilfsspannungsversorgung arbeitet das WIC1 unabhängig von der Wandlerstromversorgung, es arbeitet also auch bei sehr kleinen Phasenströmen oder nach einer Schutzauslösung weiter. Die redundante Spannungsversorgung macht das Gerät n–1-sicher, denn die zum Betrieb benötigte elektrische Leistung wird entweder der angeschlossenen Spannungsversorgung oder den Stromwandlern entnommen.

Die erlaubten Spannungen für die optionale Hilfsspannungsversorgung stehen in [↳](#) „10.1 Technische Daten - WIC1“.

Digitale Eingänge

Das WIC1-4 verfügt über 2 gewurzelte digitale Eingänge.

Für bestimmte Bestellvarianten sind diese fest belegt mit „Fernauslösung“ und „externer Reset“.

Für die anderen Bestellvarianten sind diese als Standardvorgabe mit „Fernauslösung“ und „externer Reset“ belegt, jedoch kann diese Rangierung frei konfiguriert werden, wie in [↳](#) „3.9.2 Konfigurierung der Digitalen Eingänge“ beschrieben.

- „Fernauslösung“ — Auf ein externes Auslösesignal reagiert (sofern dies nicht anders konfiguriert wurde) die Schutzfunktion »ExS[1]«, siehe [↳](#) „5.12 ExS - Externer Schutz“. Diese gibt – je nach Konfiguration – entweder eine Alarm-Meldung oder eine Auslösung aus. Eine Auslösung aktiviert den Impulsausgang ([↳](#) „Impulsausgang für Auslösespule“).
- „Externer Reset“ — Auf ein Eingangssignal hin werden mehrere Zustände zurückgesetzt, siehe die Tabelle in [↳](#) „2.12 Reset / Zurücksetzen“.
- Die Konfiguration der frei rangierbaren digitalen Eingänge ist hier beschrieben: [↳](#) „3.9.2 Konfigurierung der Digitalen Eingänge“

WARNUNG!




Die Digitalen Eingänge sind nicht für eine langfristig oder dauernd anliegende Spannung ausgelegt.

Es wird daher dringend davon abgeraten, das WIC1 (für längere Zeit) darüber zu versorgen.

Bei Nichtbeachtung droht eine Überlastung des Einganges und somit ein irreparabler Schaden am WIC1.

3.7 Serielle Schnittstelle RS485 (nur für WIC1-4...)

WARNUNG!

 Stellen Sie die korrekten Anzugsmomente sicher.

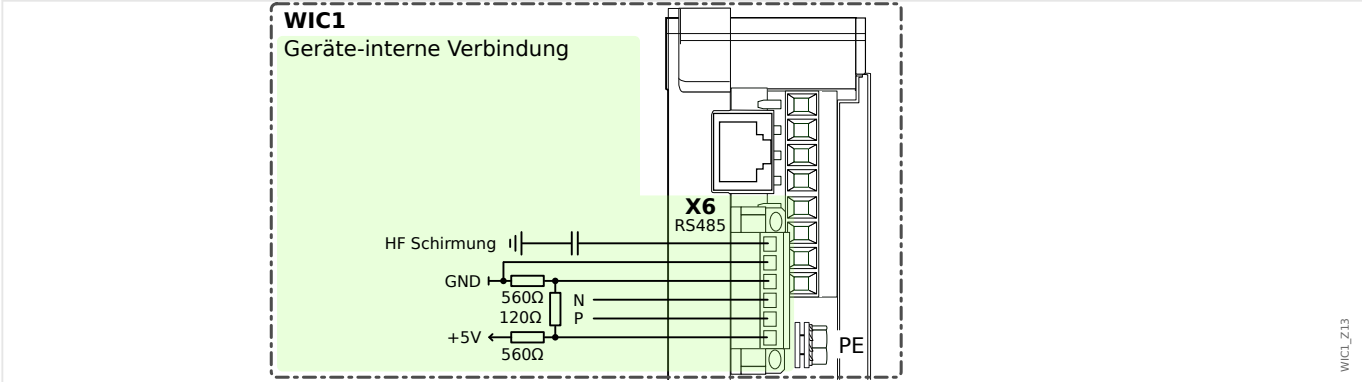
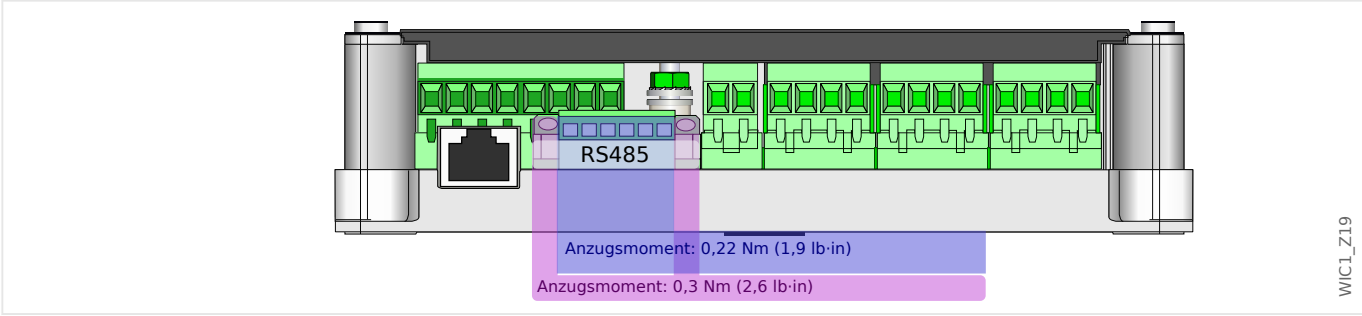



Abb. 28: RS485-Klemmenbelegung / Elektromechanische Zuordnung.

Dem [Bestellschlüssel](#) kann entnommen werden, ob das Schutzgerät mit einer seriellen RS485-Schnittstelle ausgestattet ist.

Die RS485-Schnittstelle kann für das [Modbus RTU-SCADA-Protokoll](#) verwendet werden.

HINWEIS!

 Die RS485-Schnittstelle ist nur einsatzbereit, wenn das WIC1-4 über eine externe Hilfsspannung versorgt wird. Bei selbstversorgtem Betrieb ist die Schnittstelle inaktiv.

Das Modbus®-Kommunikationskabel muss geschirmt sein. Der Schirm ist an der Erdungsschraube am Gehäuse zu befestigen.

Die Kommunikation ist halbduplex.

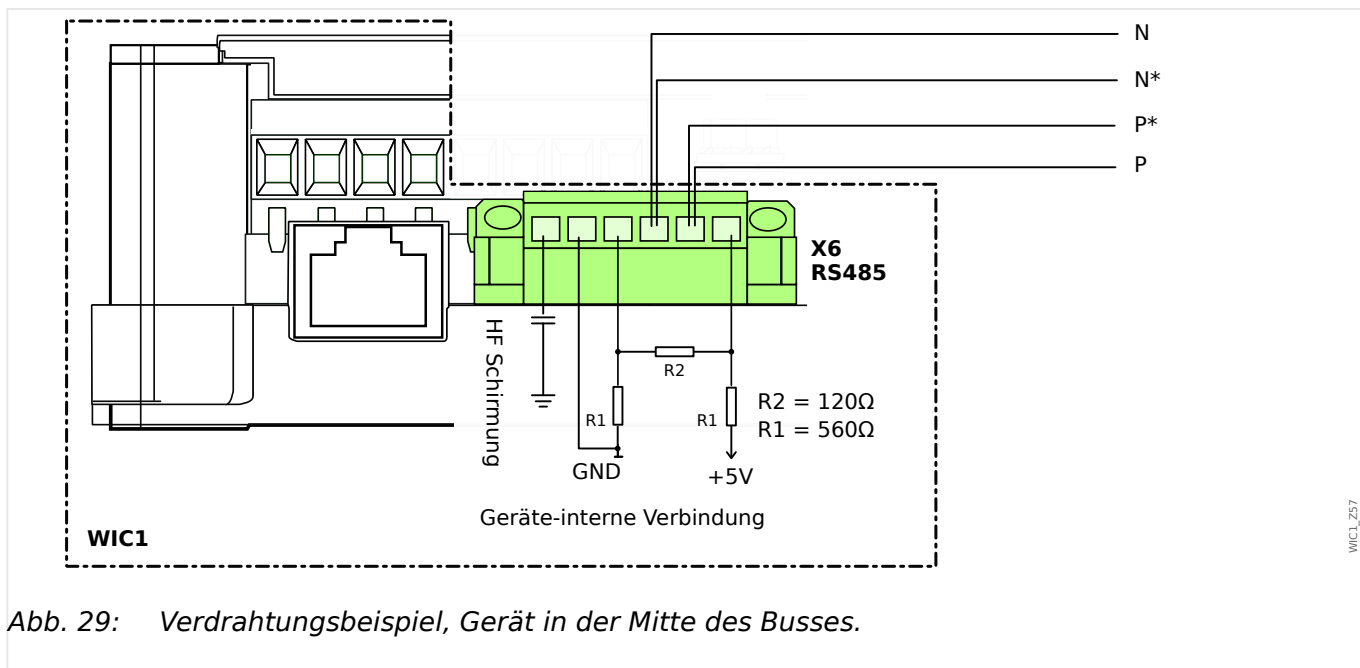


Abb. 29: Verdrahtungsbeispiel, Gerät in der Mitte des Busses.

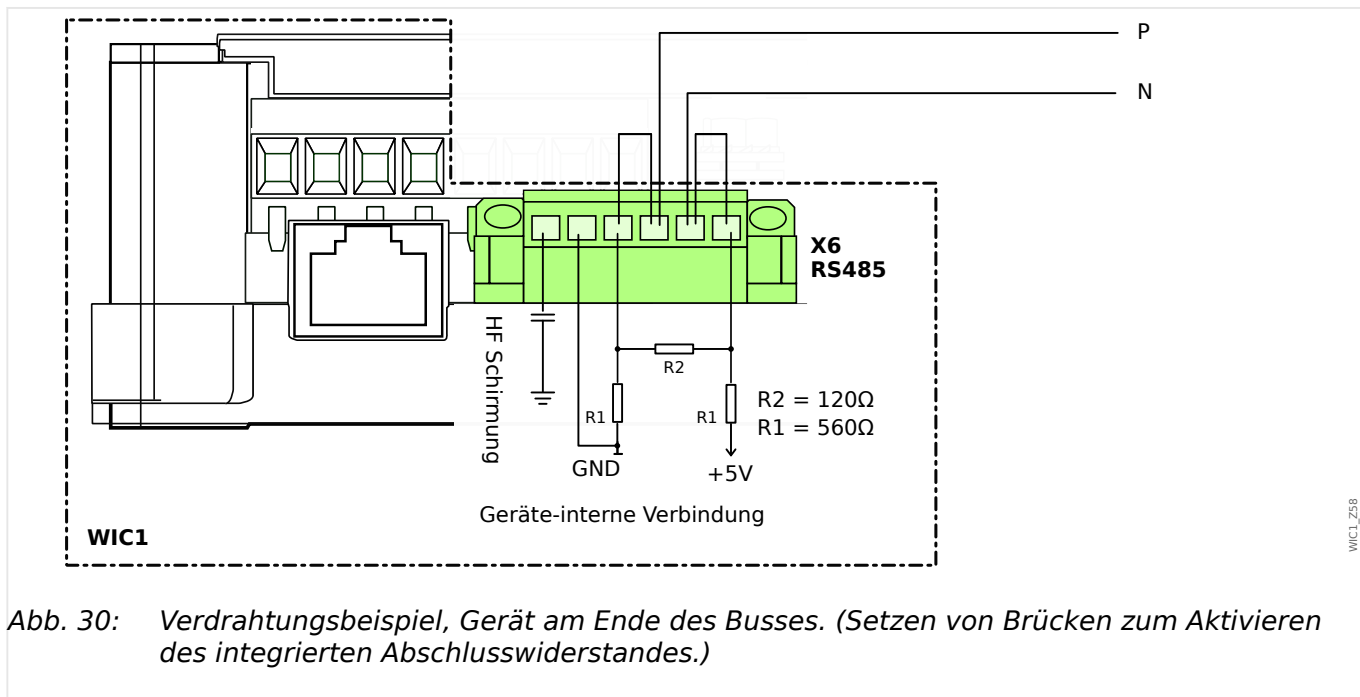
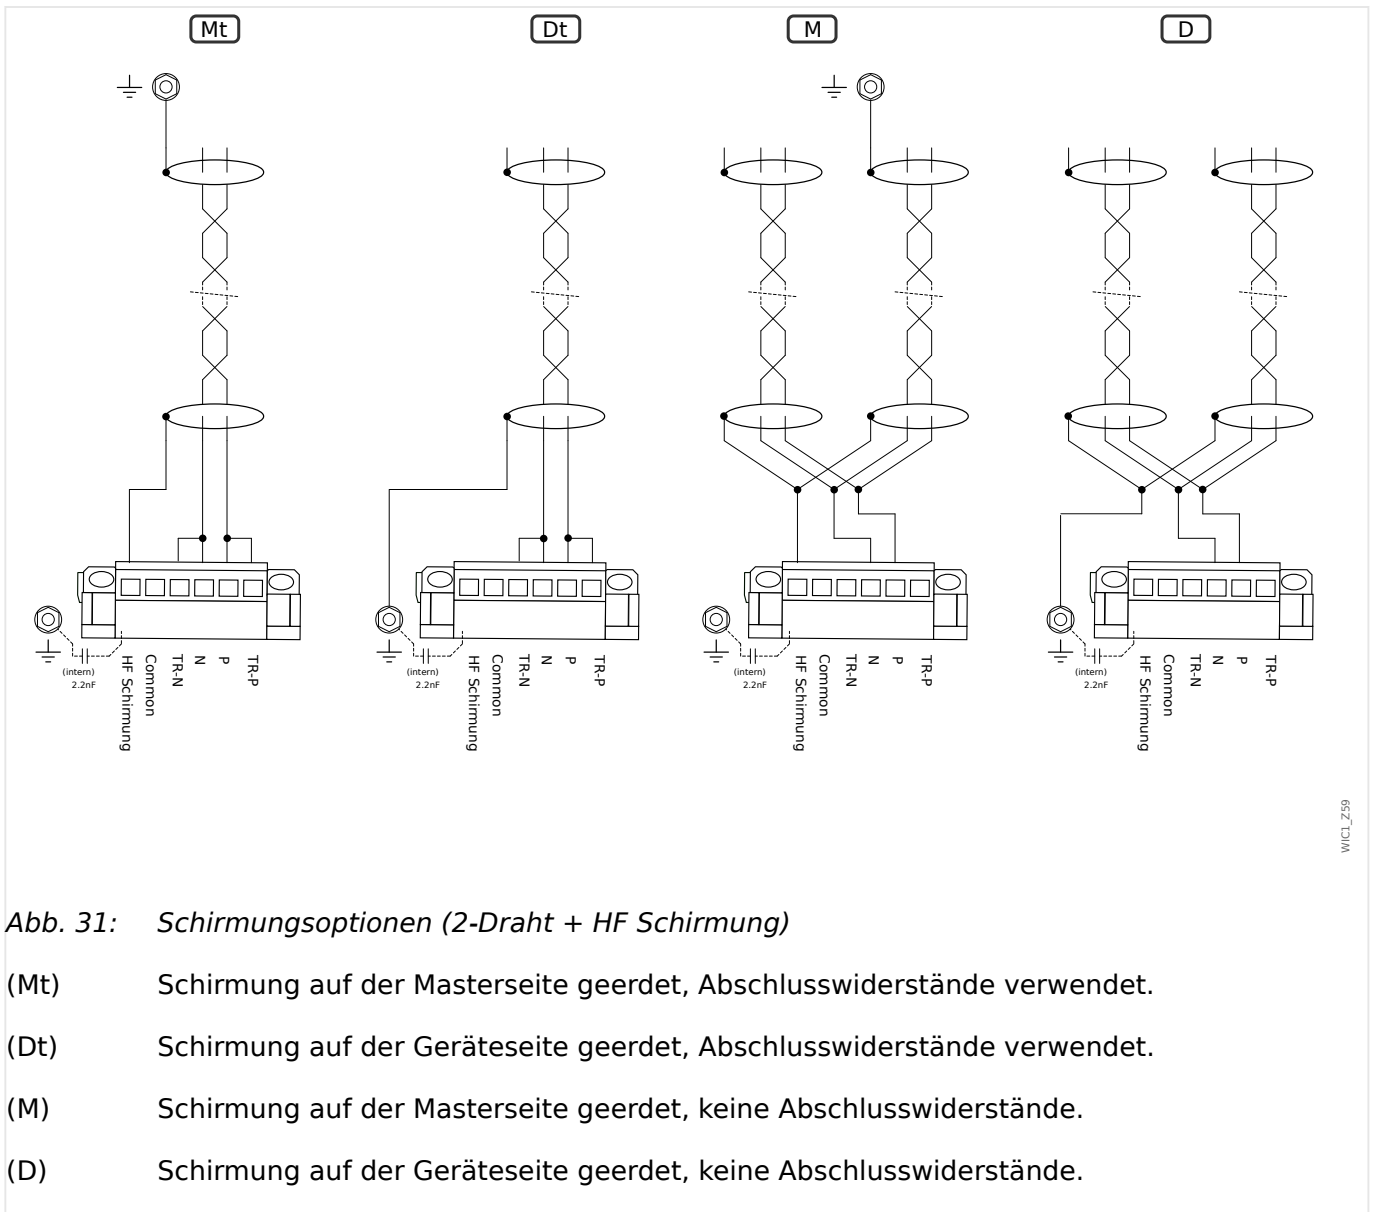


Abb. 30: Verdrahtungsbeispiel, Gerät am Ende des Busses. (Setzen von Brücken zum Aktivieren des integrierten Abschlusswiderstandes.)

3 Hardware

3.7 Serielle Schnittstelle RS485 (nur für WIC1-4...)



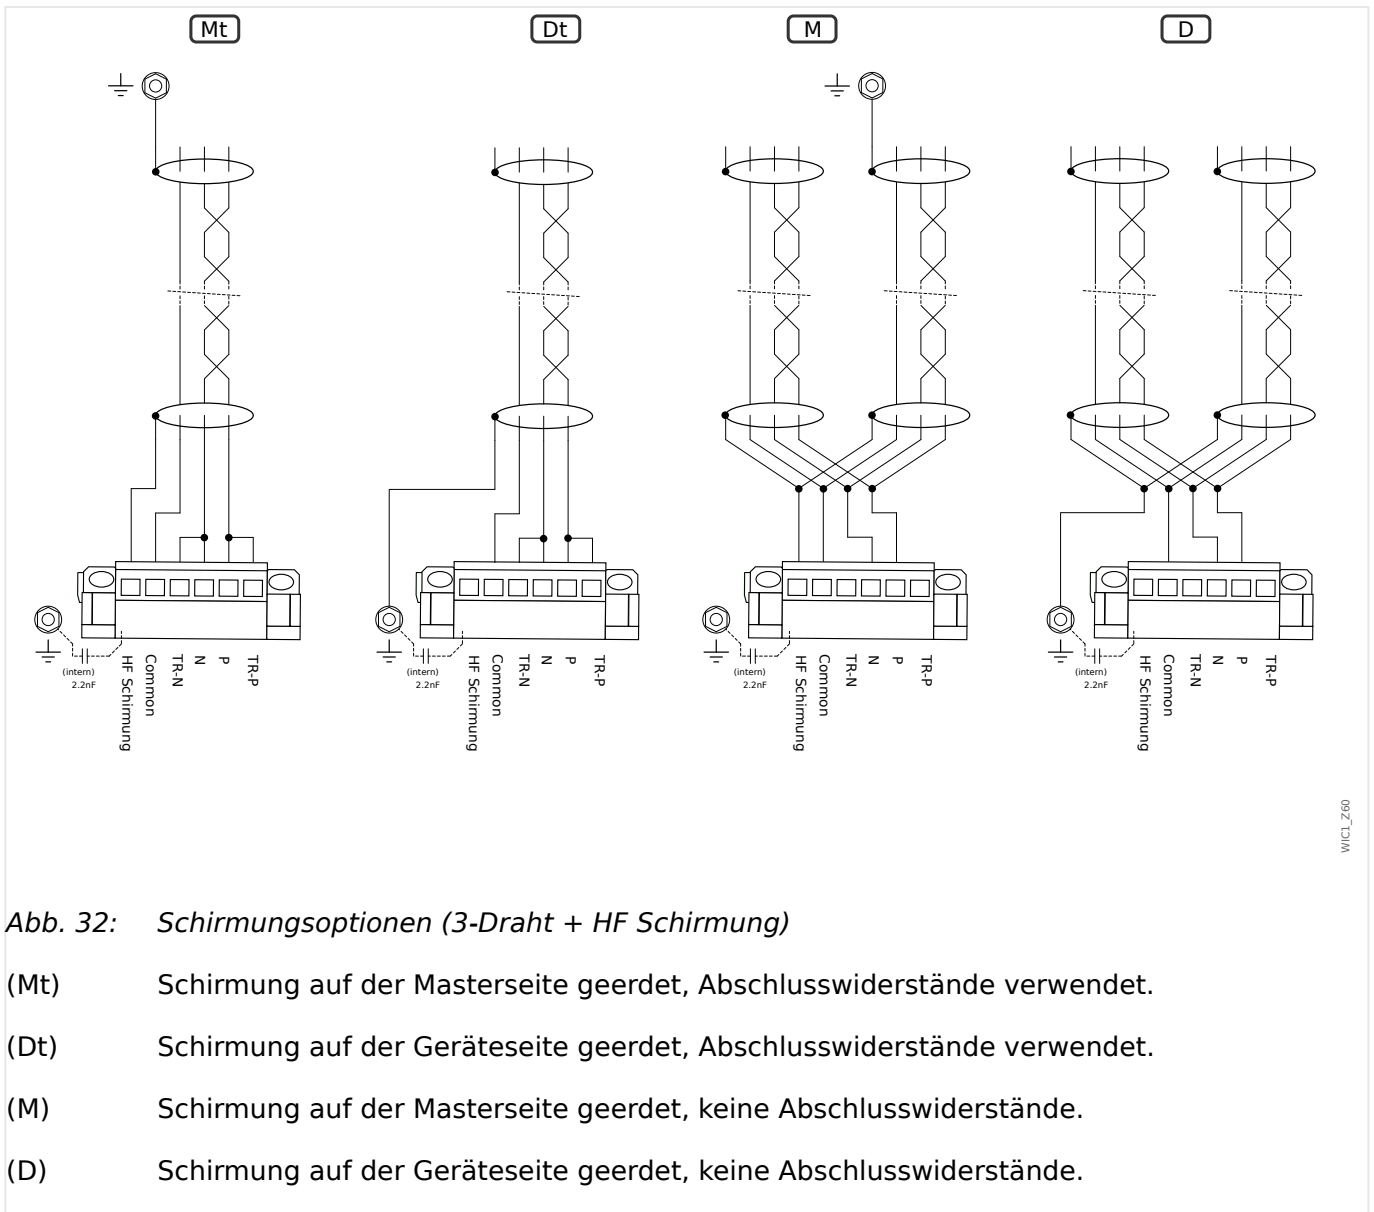


Abb. 32: Schirmungsoptionen (3-Draht + HF Schirmung)

- (Mt) Schirmung auf der Masterseite geerdet, Abschlusswiderstände verwendet.
- (Dt) Schirmung auf der Geräteseite geerdet, Abschlusswiderstände verwendet.
- (M) Schirmung auf der Masterseite geerdet, keine Abschlusswiderstände.
- (D) Schirmung auf der Geräteseite geerdet, keine Abschlusswiderstände.

3.8 Ausgänge (Auslösespule, Schauzeichen, Ausgangsrelais)

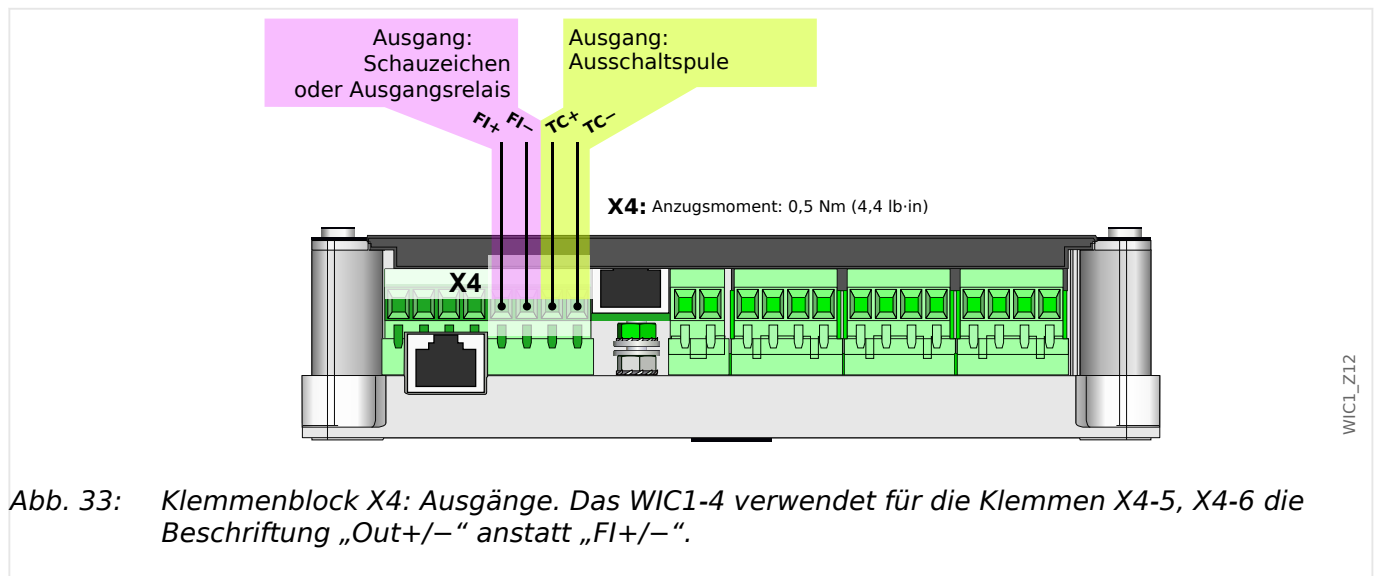


Abb. 33: Klemmenblock X4: Ausgänge. Das WIC1-4 verwendet für die Klemmen X4-5, X4-6 die Beschriftung „Out+/-“ anstatt „FI+/-“.

Der Klemmenblock X4 (siehe auch [↪ „3.1 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse“](#)) verfügt **immer**:

- über die Anschlussklemme eines Impulsausganges für eine energiearme Auslösespule.

Je nach [Bestelloptionen](#) außerdem:

- die Anschlussklemme eines Impulsausganges für ein mechanisches Schauzeichen.

Bei einem extern versorgten WIC1-4 kann dieser Ausgang auch als Relais-Ausgang genutzt werden, siehe [↪ „Relais-Ausgang \(WIC1-4\)“](#).

VORSICHT!



Es ist nicht zulässig, die Kontakte für die Auslösespule oder die Ausgangs-Kontakte (Schauzeichen / Relaisausgang) mit aktiver Spannung zu beaufschlagen.

Die beiden Impulsausgänge dürfen nur dann (beide zugleich) an Digitaleingänge eines Testgerätes (z. B. einer Omicron[®]) angeschlossen werden, wenn diese Digitaleingänge **nicht** auf einem gemeinsamen Potenzial liegen. Ansonsten verfälscht diese externe Potenzialbrücke die Testergebnisse auf Grund geräte-interner Schaltungen.

VORSICHT!



Bei einem WIC1-4 muss weiterhin die eingestellte Betriebsart des Ausgangs zwingend zu der daran angeschlossenen Hardware passen!

(So ist es zum Beispiel nicht zulässig, ein Schauzeichen anzuschließen und trotzdem die Einstellung „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“ zu konfigurieren. Siehe auch die zugehörigen Warnungen [SW 3](#), [SW 4](#) der Selbstüberwachung.)

Außerdem ist das Ansteuern eines Ausgangsrelais, also die Betriebsart „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“, nur dann möglich und zulässig, wenn das WIC1-4 über eine externe Hilfsspannung versorgt wird.

Impulsausgang für Auslösespule

An die Klemmen TC+ und TC– des Klemmenblocks X4 wird die energiearme Auslösespule des Leistungsschalters angeschlossen. Die Auslöseenergie wird durch einen im WIC1 enthaltenen Kondensatorspeicher bereitgestellt. Siehe auch [↳ „5.1.1.1 Auslöse-Impuls und WIC1-LEDs“](#).

Auslöseimpulsdauer:	(circa) 50 ms Die Pause zwischen den Pulsen ist abhängig von der Impedanz der Auslösespule und der Stromhöhe. Die Impulsausgabe wird bis zum Ende der Schutzanregung fortgesetzt.
Trip energy:	$E \geq 0.1 \text{ Ws}$
Voltage:	24 VDC Nennspannung

Relais-Ausgang (WIC1-4)

Bei der Gerätevariante WIC1-4 kann per Software-Parameter [Geräteparameter / WIC1 / Ausgang] »Schutz . Ausg. Betriebsart« für den Ausgang „Out+/-“ zwischen zwei Betriebsarten gewählt werden:

- = „Impulsausgang“ — Die Anschlüsse stellen einen Impulsausgang für ein Schauzeichen dar. Dieser ist in jeder Hinsicht kompatibel zum Schauzeichen-Impulsausgang „FI+/-“ des WIC1 der ersten Generation, siehe auch [↳ „Impulsausgang für Schauzeichen \(alle WIC1-Varianten\)“](#).
- = „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“ — Die Anschlüsse geben ein digitales Signal aus, das ein externes Ausgangsrelais (eines bestimmten Typs, siehe [↳ „10.1.8.3 Relais-Ausgang \(WIC1-4\)“](#)) ansteuern kann.

Der hauptsächliche Verwendungszweck ist die Verwendung des Relais als Selbstüberwachungskontakt. Siehe speziell hierzu [↳ „3.8.1 Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4“](#).

Hinweis: Die Betriebsart „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“ ist auch bei den Gerätevarianten WIC1-4xxxN einsetzbar. Bei den Gerätevarianten WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3 ist allerdings die Betriebsart „Impulsausgang“ für den Anschluss eines Schauzeichens fest vorgegeben.

Impulsausgang für Schauzeichen (alle WIC1-Varianten)

Abhängig von der [Bestellvariante](#) kann das WIC1 über einen Impulsausgang für ein Schauzeichen verfügen.

Die Klemmen FI+/- (WIC1-4: Out+/-) des Klemmenblocks X4 sind zum Anschluss eines Schauzeichens, z. B. zur Signalisierung der Auslösung, bestimmt. Siehe auch [↳ „3.8.3 Impulssignal für das Schauzeichen \(Fallklappenrelais\)“](#).

Impulsdauer:	(circa) 50 ms Die Pause zwischen den Pulsen ist abhängig von der Impedanz des Schauzeichens und der Stromhöhe. Die Impulsausgabe wird bis zum Ende der Schutzanregung fortgesetzt.
Energie:	$\geq 0,01 \text{ Ws}$

Spannung:	24 VDC Nennspannung
-----------	---------------------

Ein Schauzeichen vom Typ **WI1-SZ4** oder **WI1-SZ5** kann ein Signal, z. B. eine Auslösung, signalisieren. (Im Falle des **WI1-SZ5** kann dies potenzialfrei über zwei integrierte Wechselkontakte erfolgen.)

Ausnahme: Eine Auslösung des **Backup-Schutzes** kann grundsätzlich nicht auf ein Schauzeichen rangiert werden.

3.8.1 Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4

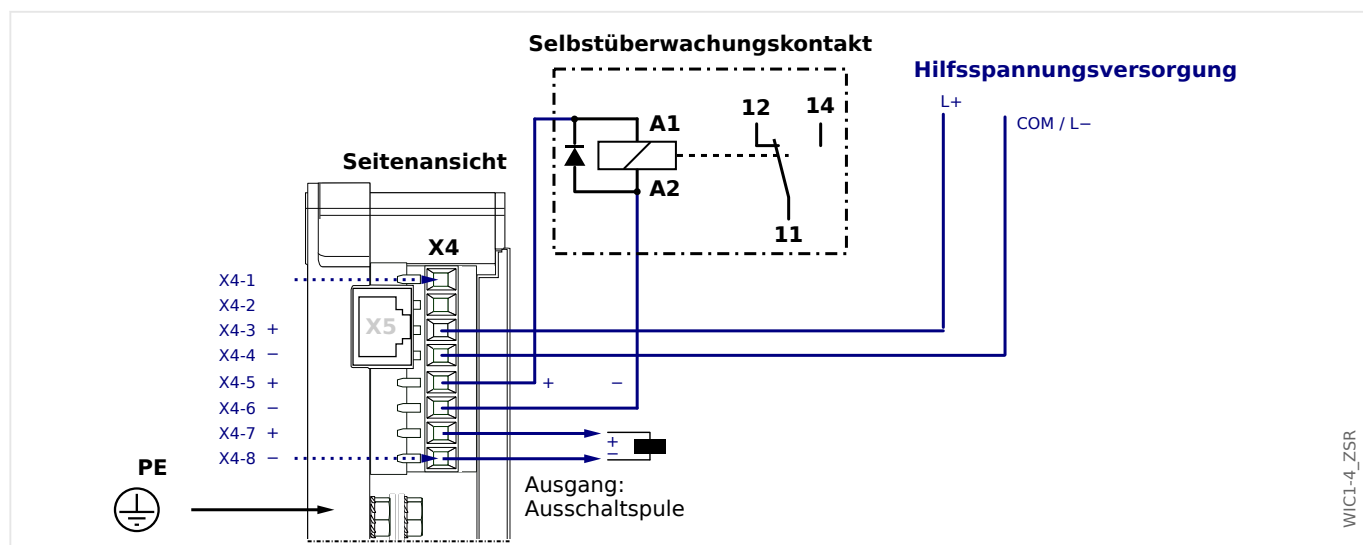


Abb. 34: Anschluss eines externen Selbstüberwachungskontaktes.

Bei einem WIC1-4 mit externer Hilfsspannungsversorgung ist es möglich, ein externes Ausgangsrelais als Selbstüberwachungskontakt anzuschließen. (Siehe [Diagramm](#).)

Der Kontakt ist geschlossen, solange das WIC1-4 störungsfrei funktioniert (d. h. die [Selbstüberwachung](#) kein Problem feststellt) **und** die externe Hilfsspannung anliegt. Das heißt, im Falle eines geräteinternen Fehlers oder bei Ausfall der externen Spannungsversorgung fällt der Kontakt zurück. (Unabhängig davon bleiben natürlich auf Grund der Selbstversorgung alle Schutzfunktionen auch bei Ausfall der Hilfsspannung in vollem Umfang weiter aktiv, solange kein geräteinterner Fehler festgestellt wird.)




1. ▷ Das Relais muss die in [10.1.8.3 Relais-Ausgang \(WIC1-4\)](#) genannten Vorgaben erfüllen.
2. ▷ Weiterhin muss die Betriebsart des Ausgangs „Out+/-“ per Software-Parametrierung umgestellt werden:

- [Geräteparameter / WIC1 / Ausgang] »Schutz . Ausg. Betriebsart« = „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“

(Es gibt geräteintern speziell für diesen Anwendungszweck ein „Alles ist gut“-Signal, siehe auch das Diagramm [Abb. 45](#) in [5.1.1.1 Auslöse-Impuls und WIC1-LEDs](#). Dieses wird mittels der oben genannten Software-Parametrierung unsichtbar auf den „Out+/-“-Ausgang rangiert.)

3.8.2 Anschluss eines Schauzeichens an ein WIC1

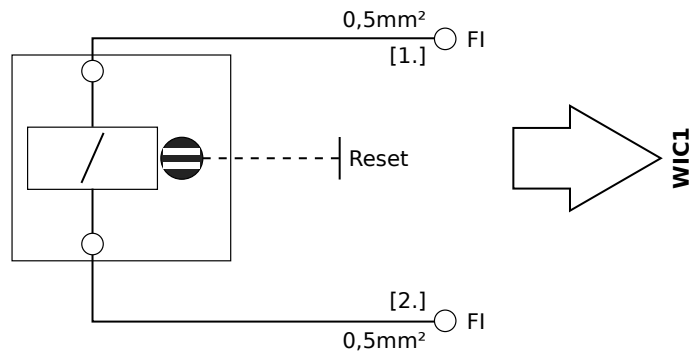


W1SZ4_Z01

Abb. 35: Anschlussdiagramm für das Schauzeichen W1SZ4.

[1.] schwarzes Kabel, $\varnothing = 0,5\text{mm}^2$

[2.] schwarzes Kabel, $\varnothing = 0,5\text{mm}^2$

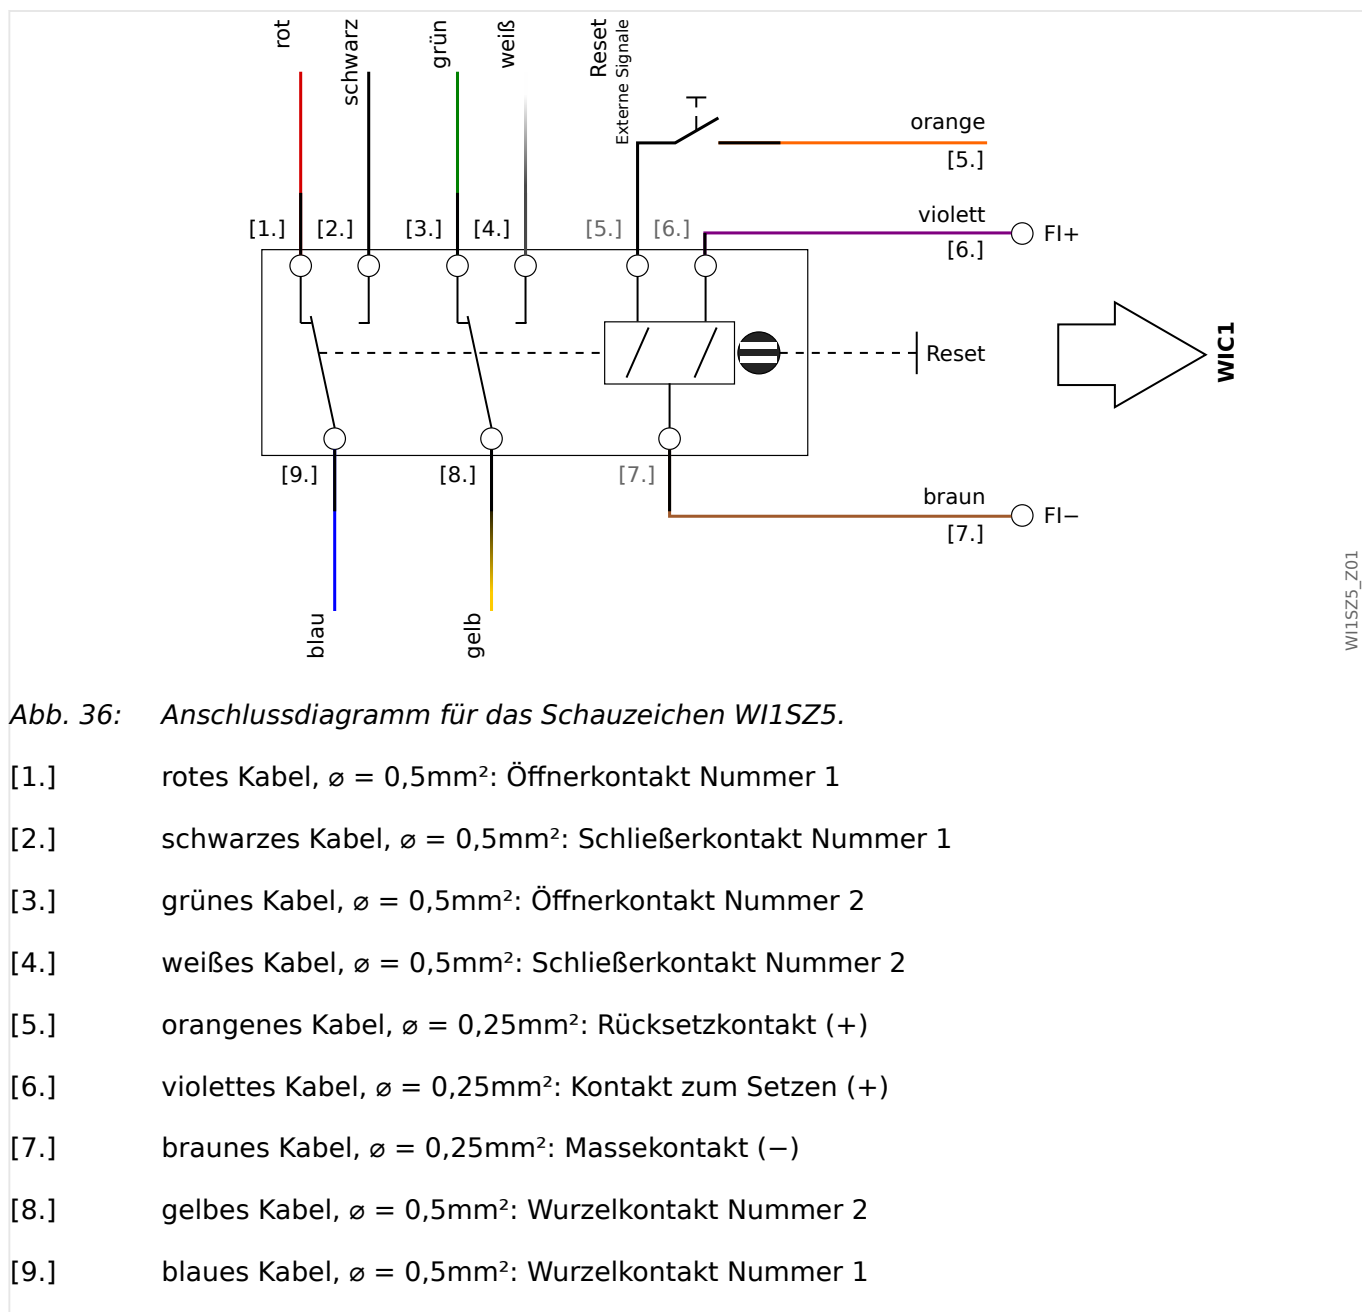

3.8.3 Impulssignal für das Schauzeichen (Fallklappenrelais)


Die Klemmen FI+/FI– (WIC1-4: Out+/Out–) des Klemmenblocks X4 sind zum Anschluss eines Schauzeichens, z. B. zur Signalisierung der Auslösung, bestimmt.

Die Energie wird durch einen im Schutzgerät enthaltenen Kondensatorspeicher bereitgestellt. Die Impulsdauer beträgt ungefähr 50 ms, währenddessen die Pause zwischen den Pulsen abhängig von der Impedanz des Schauzeichens und der Stromhöhe ist. Die Impulsausgabe wird fortgesetzt, bis das rangierte Signal abfällt.

Technische Daten für den Impuls

- Energie: $E \approx 0,01 \text{ Ws}$
- Spannung: $U \approx 24 \text{ VDC}$


VORSICHT!



Es ist nicht zulässig, die Setz- bzw. Rücksetz-Kontakte des Schauzeichens mit aktiver / kontinuierlicher Spannung zu beaufschlagen!


Jedwede kontinuierliche Spannung kann die im Schauzeichen verbaute Spule zerstören.

Im Falle des WIC1-4 ist es insbesondere nicht zulässig, ein Schauzeichen anzuschließen und dennoch den Ausgang auf die Betriebsart „Ausgangsrelais“ (siehe [„Relais-Ausgang \(WIC1-4\)“](#)) einzustellen.

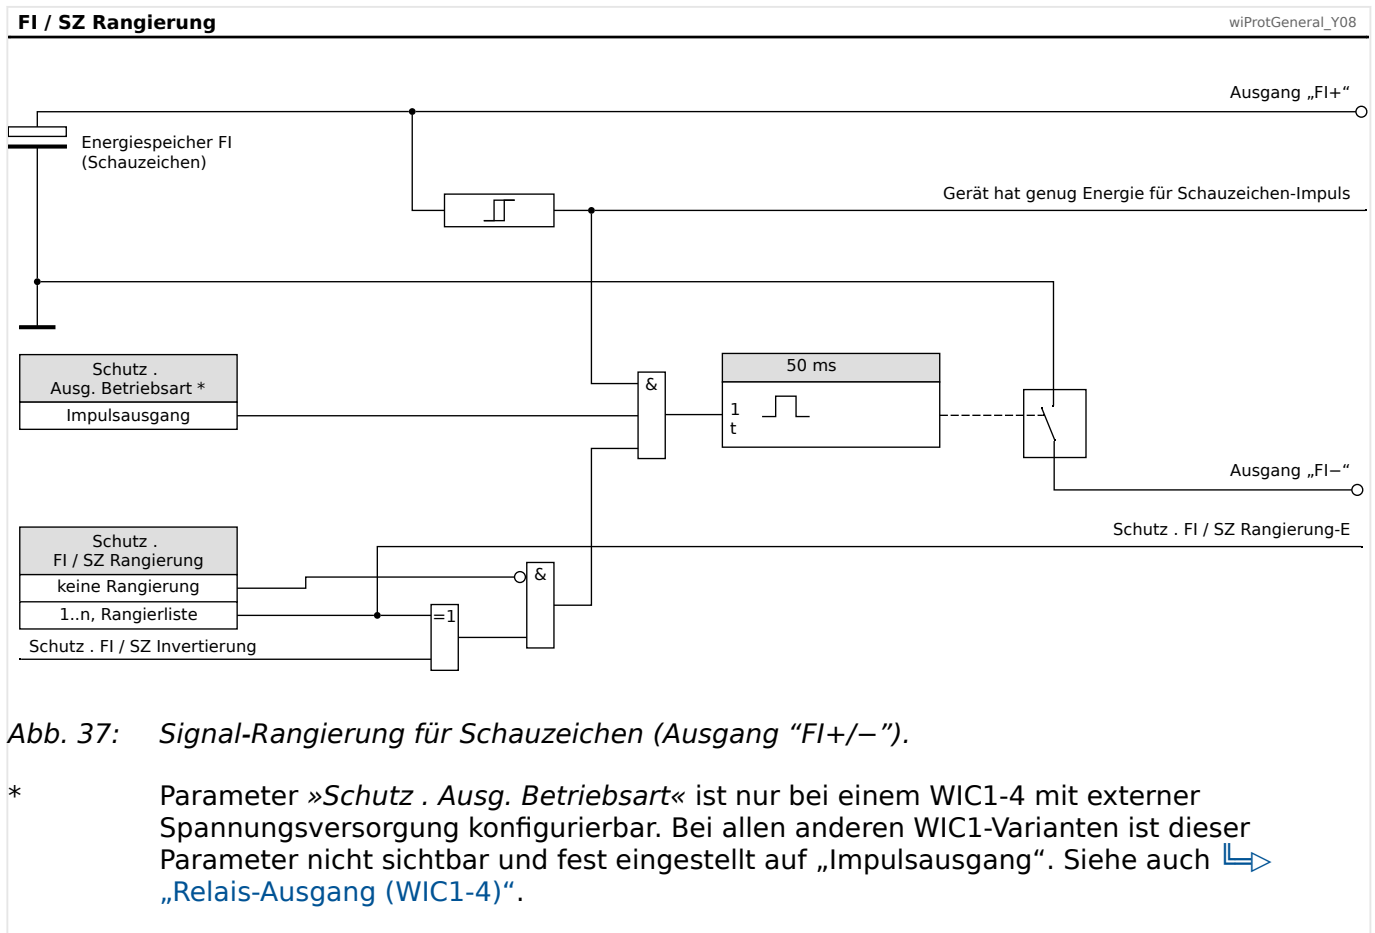

3.9 Rangierung der Eingänge, Ausgänge und LEDs

3.9.1 Leuchtanzeigen (LEDs)

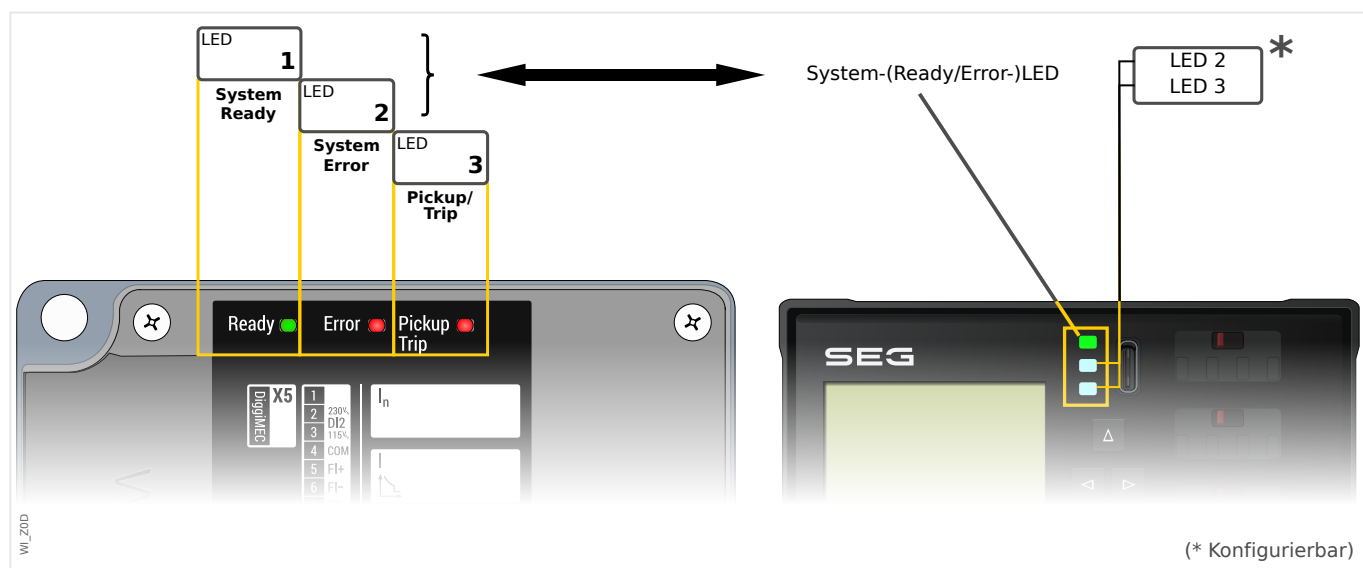

LEDs am WIC1

Das WIC1 verfügt über eine grüne und zwei rote LEDs.

- Die grüne und die erste rote LED funktionieren als »System«-LEDs, d. h. sie zeigen den System-Status an und lassen sich nicht vom Anwender konfigurieren. Siehe [»Die »System«-LED\(s\) - „Ready“, „Error“](#).
- Die zweite rote LED, beschriftet mit „Pickup / Trip“, zeigt (durch Blinken) eine (General-)Anregung und (durch gleichmäßiges Leuchten) eine (General-)Auslösung an. Sie lässt sich nicht vom Anwender konfigurieren. (Siehe auch [»5.1.1 \(General-\)Anregung, Alarm, Auslösung](#)“.)

(Bei einem wandlerstromversorgten WIC1 kann eine LED natürlich nur solange leuchten, bis der Leistungsschalter die Spannungsversorgung ausgeschaltet hat.)

LEDs am DiggiMEC

Das DiggiMEC verfügt über drei zweifarbige LEDs (grün/rot). Sofern das DiggiMEC mit dem WIC1 verbunden ist, gilt folgendes:

- Die erste LED entspricht den beiden »System«-LEDs (d. h. den LEDs „Ready“ und „Error“) des WIC1. Siehe [»Die »System«-LED\(s\) - „Ready“, „Error“](#).
- Die zweite und dritte LED lässt sich vom Anwender frei konfigurieren. (Siehe [»3.9.1.2 LED-Konfiguration am DiggiMEC](#)“.)

Die »System«-LED(s) - „Ready“, „Error“

Nachdem das WIC1 vollständig gestartet ist, alle Schutzfunktionen aktiv sind **und** genug Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses zur Verfügung steht, leuchtet die »System«-LED konstant grün.

HINWEIS!



Die grüne „System/Ready“-LED hat die fest definierte, nicht einstellbare Bedeutung: „Bereit für ein Auslöse-Signal“.

Dies ist eine strengere Bedingung als ein einfaches „Gerät läuft“. Es ist also möglich, zum Beispiel bei einer Versorgung nur über DiggiMEC-USB, dass das WIC1 vollständig gestartet ist, sodass man es konfigurieren und Messwerte auslesen kann, und die „System/Ready“-LED leuchtet **nicht** (z. B. weil die 5 Volt Spannung einer USB-Schnittstelle zwar für das Betriebssystem des WIC1 ausreichen, aber nicht für die Verfügbarkeit des Auslöse-Impulses von ca. 24 Volt).

Weitere Details zu den »System«-LEDs findet man in der folgenden Tabelle, in [↪ „7 Selbstüberwachung“](#) und in [↪ „11 Troubleshooting“](#).

(WIC1 / DiggiMEC) System-LED: Implementierte Signale	WIC1 (Grüne) System-Ready-LED	WIC1 (Rote) System-Error-LED	DiggiMEC Erste zweifarbige (grün-rote) System-LED
<p>Das WIC1 ist (noch) nicht verfügbar. Dies kann auch bedeuten, dass die Software zwar vollständig gestartet ist, das Gerät aber noch nicht genug elektrische Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses geladen hat.</p> <p>Oder: Die aktuellen Phasenstromstärken reichen für einen Betrieb nicht aus, sodass das WIC1 ausgeschaltet ist.</p> <p>Oder: Das Gerät wurde im Rahmen eines Neustarts in die Betriebsart „Service Mode“ gebracht. Dieser dient zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellung oder zum Installieren einer aktuellen Firmware.</p> <p>(Weitere Infos zum „Service Mode“: ↪ „3.10.1.3 Sonderfunktionen beim Einschalten“)</p>	OFF	OFF	OFF
Das WIC1 ist vollständig gestartet, die Schutzfunktionen sind aktiv und es gibt genug Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses.	konstant grün	OFF	konstant grün
<p>Grüne LED-Farbe: wie oben, d. h. das WIC1 hat genug Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses.</p> <p>Rotes Blinken: Das WIC1 arbeitet (wegen eines geräteinternen Fehlers) in der Betriebsart „Nur Schutz“, das heißt, nach einem automatischen Neustart wurden nur noch die Schutz- und Überwachungsfunktionen gestartet (um das Risiko eines erneuten Auftretens eines Fehlers zu reduzieren).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es sind insbesondere alle Kommunikationsfunktionen deaktiviert, inklusive Verbindungsmöglichkeiten mit DiggiMEC und Smart view. • Die Schauzeichen / Ausgangsrelais des DiggiMEC sind allerdings prinzipiell funktionsfähig. • Obwohl der Schutz vollständig aktiv ist, wird empfohlen, bei Gelegenheit das WIC1 zu überprüfen bzw. zu ersetzen. 	OFF, oder konstant grün	rot blinkend	rot blinkend, oder rot ↔ grün blinkend
Ein geräteinterner Fehler wurde erkannt, sodass das WIC1 nicht normal startet, aber immerhin arbeitet der Hardware-basierte Reserveschutz .	OFF	konstant rot oder OFF	<ul style="list-style-type: none"> • konstant rot: falls das DiggiMEC über USB mit

(WIC1 / DiggiMEC) System-LED: Implementierte Signale	WIC1 (Grüne) System- Ready-LED	WIC1 (Rote) System- Error-LED	DiggiMEC Erste zweifarbige (grün-rote) System-LED
<p>(Siehe ↪ „5.14 Integrierter Reserve-Phasen-Überstromschutz“.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Da nur noch der Reserveschutz aktiv ist, wird dringend empfohlen, das WIC1 so bald wie möglich auszutauschen und den Support von SEG zu kontaktieren. 			<p>einem PC verbunden ist (sodass es mit Spannung versorgt wird)</p> <ul style="list-style-type: none"> OFF: ohne Spannungsversorgung

DiggiMEC System-LED: Weitere DiggiMEC-spezifische LED-Signale	DiggiMEC Erste zweifarbige (grün-rote) System-LED
<p>Falls das DiggiMEC-Display nicht funktioniert, wird es nicht mit Spannung versorgt, weder über das WIC1, noch über die USB-Schnittstelle von einem angeschlossenen PC.</p>	OFF
<p>Falls das DiggiMEC-Display funktioniert (aber die LED aus ist):</p> <ul style="list-style-type: none"> Es besteht zwar eine Verbindung mit dem WIC1, aber das WIC1 meldet, dass der Schutz oder ein Auslöse-Impuls (noch) nicht verfügbar ist. Oder: Das WIC1 wurde im Rahmen eines Neustarts in die Betriebsart „Service Mode“ gebracht. Dieser dient zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellung oder zum Installieren einer aktuellen WIC1-Firmware. Oder: Das DiggiMEC wurde im Rahmen eines Neustarts in die Betriebsart „Service Mode“ gebracht. Dieser dient zum Installieren einer aktuellen DiggiMEC-Firmware. <p>(Weitere Infos zum „Service Mode“: ↪ „3.10.1.3 Sonderfunktionen beim Einschalten“)</p>	OFF
<p>Das WIC1 ist vollständig gestartet, alle Schutzfunktionen sind aktiv und es gibt genug Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses.</p> <p>Die Spannungsversorgung über die Stromwandler reicht allerdings nicht aus, um zusätzlich auch noch das (Bedienfeld des) DiggiMEC zu betreiben, welches daher (bis auf die blinkende LED) inaktiv bleibt. Ausnahme: Die Schauzeichen / Ausgangsrelais des DiggiMEC sind (trotzdem) prinzipiell funktionsfähig.</p>	grün blinkend
<p>Wenn die LED konstant rot leuchtet, bedeutet dies, dass das DiggiMEC zwar über die USB-Schnittstelle von einem angeschlossenen PC mit Spannung versorgt wird, aber keine Verbindung zum WIC1 besteht.</p>	konstant rot

3.9.1.1 LED für Anregung und Auslösung am WIC1

Die dritte LED WIC1 ist mit „Pickup“ und „Trip“ beschriftet und hat insofern eine Doppelfunktion:

- rot blinkend — (General-)Anregung (engl. „Pickup“).
- konstant rot — Auslöse-Kommando (engl. „Trip Command“).

Da keine Selbsthaltung der LED stattfindet, ist auch keine Rücksetz-Möglichkeit erforderlich. Siehe auch [↳ „5.1.1.1 Auslöse-Impuls und WIC1-LEDs“](#).

3.9.1.2 LED-Konfiguration am DiggiMEC

Abgesehen von der grünen System-OK-LED, die nicht parametrierbar ist, können für jede LED im Menüweig [Geräteparameter / DiggiMEC / LEDs] die folgenden Parameter eingestellt werden:

- »Rangierung der Meldungen«: Auf die Parameter »LED2 Rangierung« und »LED3 Rangierung« kann ein Signal rangiert werden, das dann die „LED Nummer x“ in definierter Weise aufleuchten lässt.

Spezialfall: Wenn ein **Auslöse-Signal** auf LEDx rangiert wird, wird automatisch auch das zugehörige **Anrege-Signal** (in Form bestimmter Blink-Muster) berücksichtigt, siehe [↳ „3.9.1.4 Selbsthaltung der auf eine Auslösung rangierten DiggiMEC-LEDs“](#).

- »Selbsthaltung«: Ist »LED2 Selbsthaltung« bzw. »LED3 Selbsthaltung« auf einen Wert ungleich „Ohne Selbsth.“ eingestellt, wird der durch das rangierte Signal bewirkte Zustand permanent gespeichert. (Details sind hier beschrieben: [↳ „3.9.1.3 Selbsthaltung \(der DiggiMEC-LEDs\)“](#).)

Mit der Einstellung „Ohne Selbsth.“ hingegen nimmt die LED stets den aktuellen Zustand des rangierten Signals an.

- »Farbe 2« / »Farbe 3«: Dies stellt eine „aktive“ Farbe ein oder ein Farbenpaar aus „aktiver + inaktiver“ Farbe. Die LED leuchtet in der „aktiven“ Farbe, wenn das rangierte Signal aktiv ist, und (falls so eingestellt) leuchtet in der „inaktiven“ Farbe, wenn das rangierte Signal inaktiv ist. Verfügbare Einstellwerte:
 - „Rot“ – Die „aktive“ Farbe ist rot. (Keine „inaktive“ Farbe, d. h. die LED leuchtet nicht, wenn das rangierte Signal inaktiv ist.)
 - „Grün“ – Die „aktive“ Farbe ist grün. (Keine „inaktive“ Farbe.)
 - „Grün / Rot“ – Die „aktive“ Farbe ist rot, und die „inaktive“ Farbe ist grün.



Zusammen mit dem Reset wird immer auch ein LED-Test durchgeführt: Alle LEDs blinken (je einmal für etwa 1 Sekunde) rot und danach grün auf.


3.9.1.3 Selbsthaltung (der DiggiMEC-LEDs)


Wenn eine LED als selbsthaltend konfiguriert ist, wird sie den durch das rangierte Signal bewirkten Zustand grundsätzlich beibehalten, bis sie irgendwann quittiert wird oder eine automatische Rücksetzung erfolgt.

Der Zustand einer LED in Selbsthaltung lässt sich nur zurücksetzen, nachdem das darauf rangierte (Aktivierungs-)Signal zurückgefallen ist.

Die folgenden Selbsthaltungs- / Rücksetzmöglichkeiten sind mittels »LED2 Selbsthaltung« / »LED3 Selbsthaltung« einstellbar:

- „Ohne Selbsth.“ – Ohne Selbsthaltung, d.h. der Zustand entspricht grundsätzlich dem Zustand des rangierten Signals.
- „Mit Selbsth.“ – Mit Selbsthaltung, d.h. der Zustand bleibt gesetzt, sobald das rangierte Signal aktiv wird. (Erst nachdem das rangierte Signal inaktiv geworden ist, kann der Zustand vom Gerät zurückgesetzt werden.)

Rücksetzen ist dann möglich über das Direkt-Kommando [Betrieb / Reset] »Rst. LEDs, FIs«, siehe auch  „2.12 Reset / Zurücksetzen“.

- „Selbsth. mit Auto-Res.“ – Selbsthaltung mit automatischem Rücksetzen, siehe auch  „2.12.1 Automatisches Rücksetzen“.

Ein gehaltener LED-Zustand „überlebt“ auch ein Ausschalten von WIC1 und/oder DiggiMEC, d. h. der LED-Zustand wird ausfallsicher abgespeichert. Nach dem nächsten Neustart wird das Leuchten (bzw. [Blinken](#)) fortgesetzt.

3.9.1.4 Selbsthaltung der auf eine Auslösung rangierten DiggiMEC-LEDs

Spezialfall: Wenn ein **Auslöse-Signal** auf LEDx rangiert wird, wird automatisch auch das zugehörige **Anrege-Signal** berücksichtigt, und zwar wie folgt:

- Beim Auftreten der Anregung beginnt die LEDx zu blinken.



Mit Selbsthaltung wird (auch nach Zurückfallen des Anrege-Signals) das Blinken fortgesetzt, bis entweder die rangierte Auslösung auftritt oder ein Reset durchgeführt wird. (Reset: Siehe [↪](#) „2.12 Reset / Zurücksetzen“.)


- Beim Auftreten der Auslösung beginnt die LEDx zu leuchten.

Mit Selbsthaltung leuchtet die LED (auch nach Zurückfallen des Auslöse-Signals) weiter, bis ein Reset durchgeführt wird. (Reset: Siehe [↪](#) „2.12 Reset / Zurücksetzen“.)

- Falls LEDx auf ein Auslöse-Signal und mit Selbsthaltung rangiert ist, gibt es zusätzlich folgendes Verhalten:

Wenn eine Anregung – aber keine Auslösung – auftritt, beginnt die LEDx zu „blitzen“ (d. h. Blinken mit einem zeitlichen Blinkmuster von OFF : ON ≈ 10 : 1).

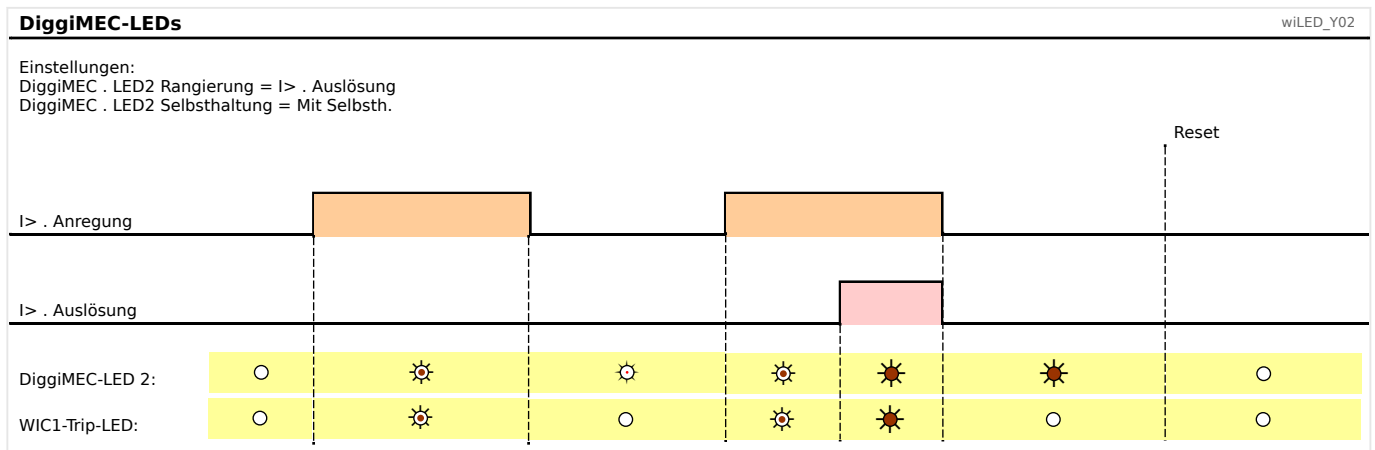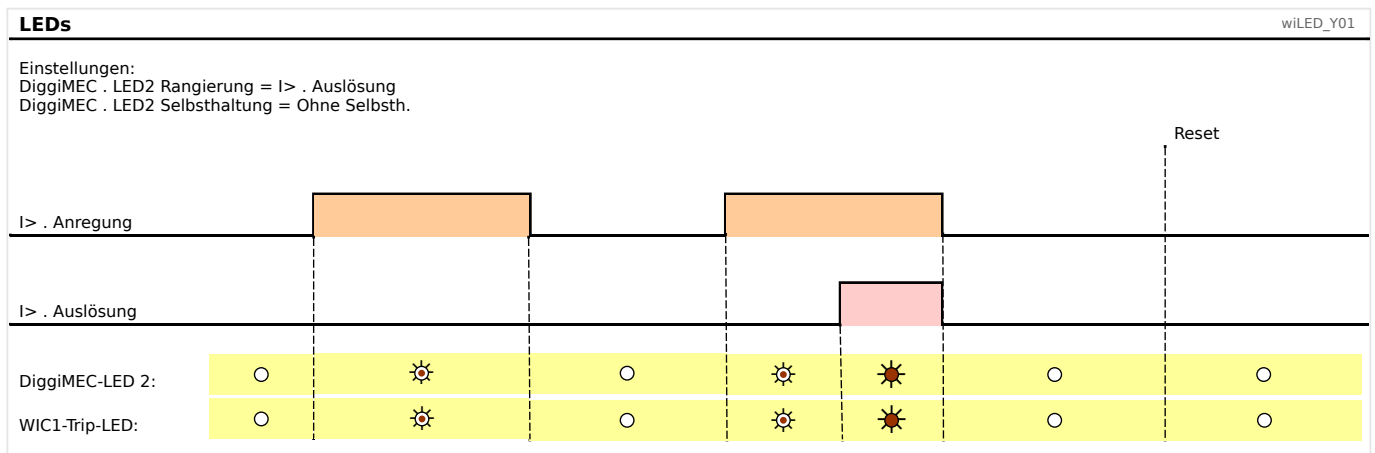

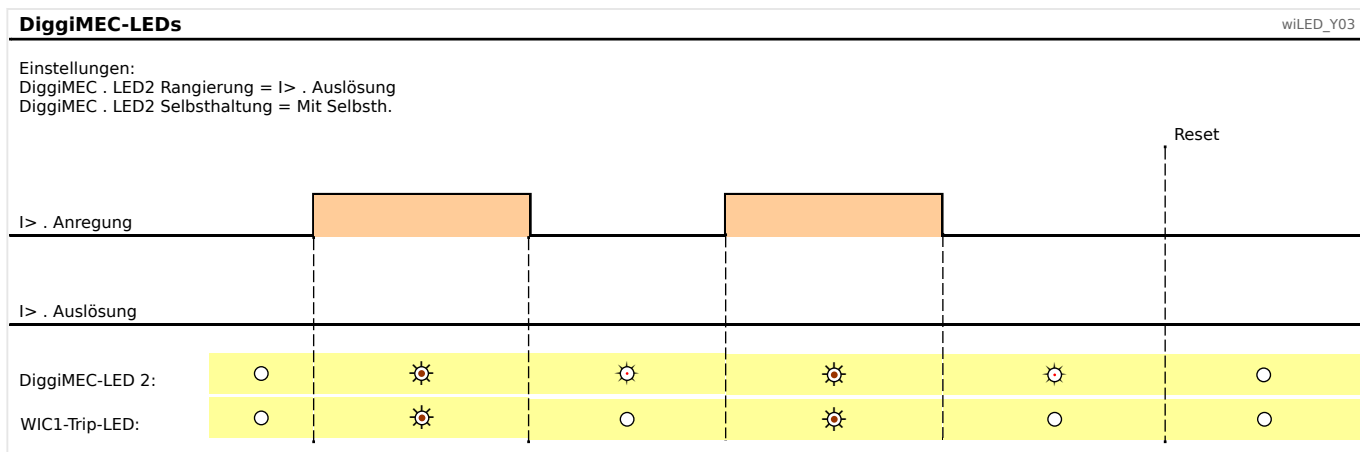

Symbole

○	Die LED ist aus („OFF“).
☀	Die LED „blitzt“ (d. h. Blinken mit einem zeitlichen Blinkmuster OFF : ON = 10 : 1).
☀	Die LED blinkt.
☀	Die LED leuchtet kontinuierlich.

Auch wenn die Diagramme die LED Nummer 2 als Beispiel (für die Einstellungen) verwenden, gelten die gezeigten Abläufe natürlich analog auch für LED 3.

Die WIC1-LED „Pickup / Trip“ wird in den Diagrammen nur der Vollständigkeit halber bzw. für Vergleichszwecke gezeigt. Tatsächlich unterstützt die WIC1-LED „Pickup / Trip“ keinerlei Selbsthaltung.

3.9.2 Konfigurierung der Digitalen Eingänge

Konfigurierbare Digitale Eingänge stehen nur bei bestimmten WIC1-Gerätevarianten zur Verfügung. Bitte prüfen Sie die [Bestelloptionen](#).

Es stehen bei bestimmten WIC1-Varianten Digitale Eingänge zur Verfügung, die – je nach Bestelloption – fest belegt oder frei konfigurierbar sein können.

- WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3 — Es steht ein Digitaler Eingang zur Verfügung, der wahlweise entweder mit der Spannung 115 VAC oder 230 VAC angesteuert wird. (Für jede dieser zwei Eingangsspannungen gibt es eine eigene Verdrahtungsklemme.)

Aus technischen Gründen hat dieser Digitale Eingang immer die Bezeichnung **DI2**.

Siehe auch [↳ „3.5 Digitaler Eingang \(nur WIC1-1... / WIC1-2... / WIC1-3...\)“](#).

- WIC1-4 — Es stehen zwei Digitale Eingänge DI1 und DI2 zur Verfügung, für die mehrere Schaltschwellen zur Auswahl stehen.

Siehe auch [↳ „3.6 Zusätzliche Hilfsspannung und Digitale Eingänge \(nur für WIC1-4...\)“](#).

Unabhängig von der Gerätevariante muss in den Einstellungen die Schaltschwelle der Digitalen Eingänge konfiguriert werden:

- [Geräteparameter / WIC1 / Digitale Eingänge] »*Nennspannung*« — Nennspannung (Schaltschwelle) der Digitalen Eingänge, die Auswahlmöglichkeiten sind abhängig von der Gerätevariante.

Außerdem wird für jeden Digitalen Eingang eine Entprellung, basierend auf einem geräteintern fest implementierten Algorithmus, durchgeführt.

3.9.3 Datum / Uhrzeit

Das WIC1 verfügt über keine Echtzeituhr. Hierbei handelt es sich um eine bewusste Design-Entscheidung, denn eine Echtzeituhr hätte auch eine Pufferbatterie und gegebenenfalls auch Protokolle zur Zeitsynchronisierung erfordert. Das WIC1 wurde jedoch als ein Schutzgerät konzipiert, das auch ohne besondere Wartungsarbeiten (wie etwa Batterietausch) an abgelegenen Orten jahrelang einsatzfähig bleiben soll.

Anstatt einer absoluten Zeitangabe speichert das WIC1 in allen Einträgen des [Fehlerrekorders](#) und [Systemrekorders](#) die relative Laufzeit seit dem jeweils letzten Startvorgang, und dazu den aktuellen Zählerstand des Startvorganges.

Bei einer aktiven Verbindung mit einem DiggiMEC (oder Smart view) kann diese Laufzeit zusammen mit der „Aufstart-Nummer“ unter [Betrieb / Zeit] eingesehen werden. Eine Änderung der angezeigten Angaben ist naturgemäß nicht möglich.

3.10 DiggiMEC - Abgesetzte Bedieneinheit mit Schauzeichen und Ausgangsrelais

Das DiggiMEC ist eine separate Bedieneinheit, die in Verbindung mit einem WIC1 (Version 2) eingesetzt werden kann. (Eine Verwendung mit dem WIC1-Vorgängermodell ist nicht möglich.)



DiggiMEC® ist eine in das Register der Unionsmarken eingetragene Schutzmarke. Zwecks besserer Lesbarkeit wird in den meisten Kapiteln dieses Handbuchs auf die Bezeichnung „®“ verzichtet. Dies berechtigt allerdings nicht zu der Annahme, dass der Begriff „DiggiMEC“ frei und ohne Einschränkungen verwendet werden dürfte.

Eine Übersicht über die Hardware und (Bedien-)Elemente ist hier: [↪ „3.10.1 Navigation - Bedienung“](#), und hier: [↪ „3.10.2 Anschlüsse am DiggiMEC“](#)

Informationen zu den LEDs und ihren Konfigurationsmöglichkeiten gibt es hier: [↪ „3.9.1 Leuchtanzeigen \(LEDs\)“](#)

Anschluss des DiggiMEC

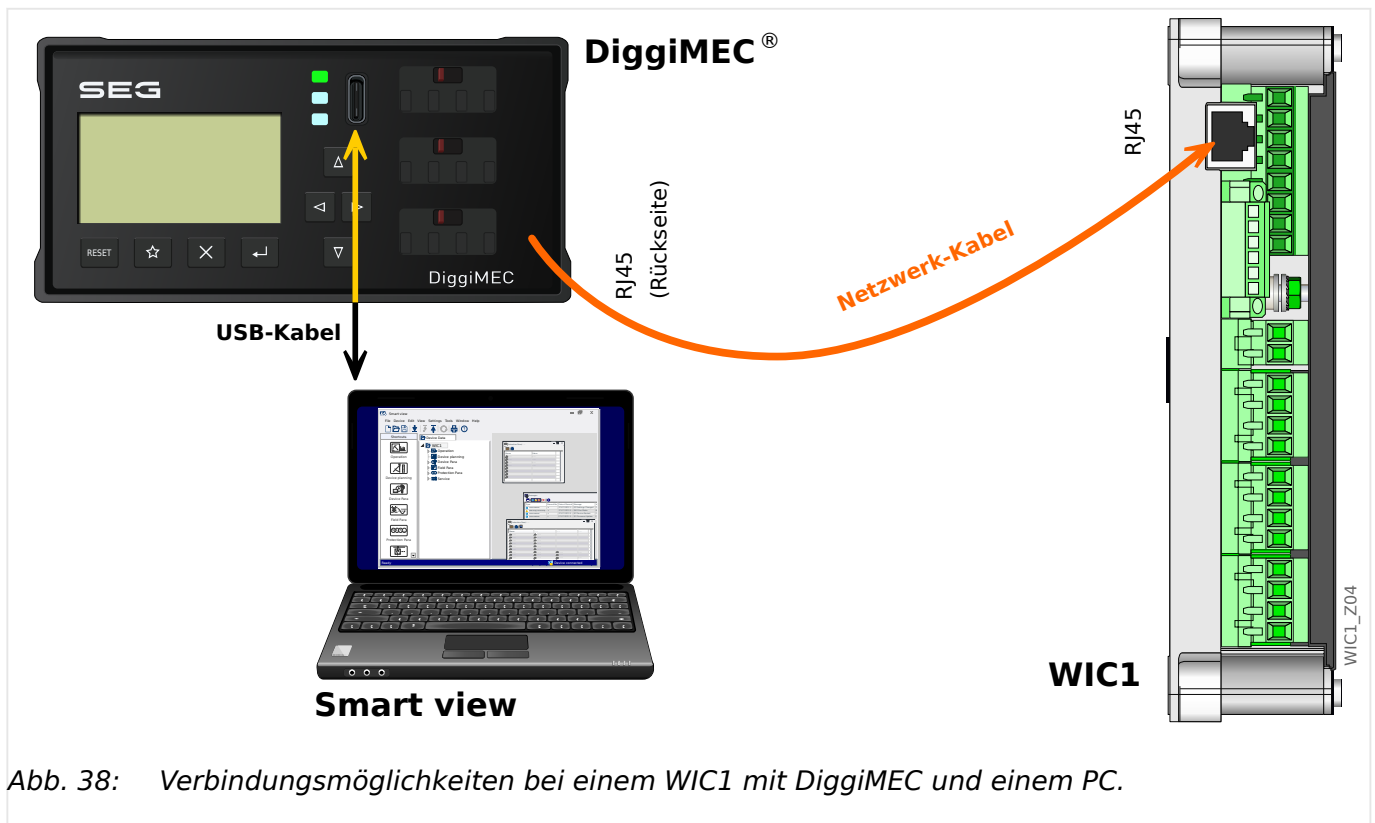


Abb. 38: Verbindungsmöglichkeiten bei einem WIC1 mit DiggiMEC und einem PC.

Das **WIC1** kann optional mit dem **DiggiMEC** verbunden werden, sodass der Anwender dann ein LCD-Display, Tasten und ein bzw. drei Schauzeichen zur Verfügung hat. Jedes Schauzeichen ist mechanisch mit einem Ausgangsrelais verbunden.

Das **DiggiMEC** kann weiterhin mit einem Windows-PC verbunden werden, sodass die Parametrier- und Bedien-Software *Smart view* verfügbar ist, um das WIC1 zu konfigurieren und Messwerte und Fehlerdaten auszulesen. Außerdem kann das WIC1 über digitale Signale die Schauzeichen / Ausgangsrelais schalten.

VORSICHT!

Für die Verbindung zwischen WIC1 und DiggiMEC ist ein Ethernet-Kabel CAT 3 (oder besser) mit Abschirmung erforderlich. **Crossover-/Überkreuzkabel sind nicht erlaubt!**

Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Verlegung des Verbindungskabels zwischen WIC1 und DiggiMEC! Beachten Sie die Herstellerangaben zu Biegeradien und beugen Sie durch geeignete Maßnahmen wie etwa Kabelschläuche Beschädigungen vor, z. B. wenn das Kabel um scharfe Ecken herum geführt werden muss.


Ein beschädigtes Kabel kann unter Umständen die geräteinternen Spannungen von WIC1 und DiggiMEC beeinträchtigen. Dies wiederum könnte die Fähigkeit des WIC1 beeinträchtigen, eine Auslösespule oder die Ausgänge anzusteuern.

HINWEIS!

Das **DiggiMEC** ist grundsätzlich nicht lauffähig ohne ein angeschlossenes **WIC1** (also auch nicht bei Versorgung über die USB-Schnittstelle des DiggiMEC).

3.10.1 Navigation - Bedienung

Die folgende Abbildung zeigt die Bedienelemente auf der Vorderseite des DiggiMEC:

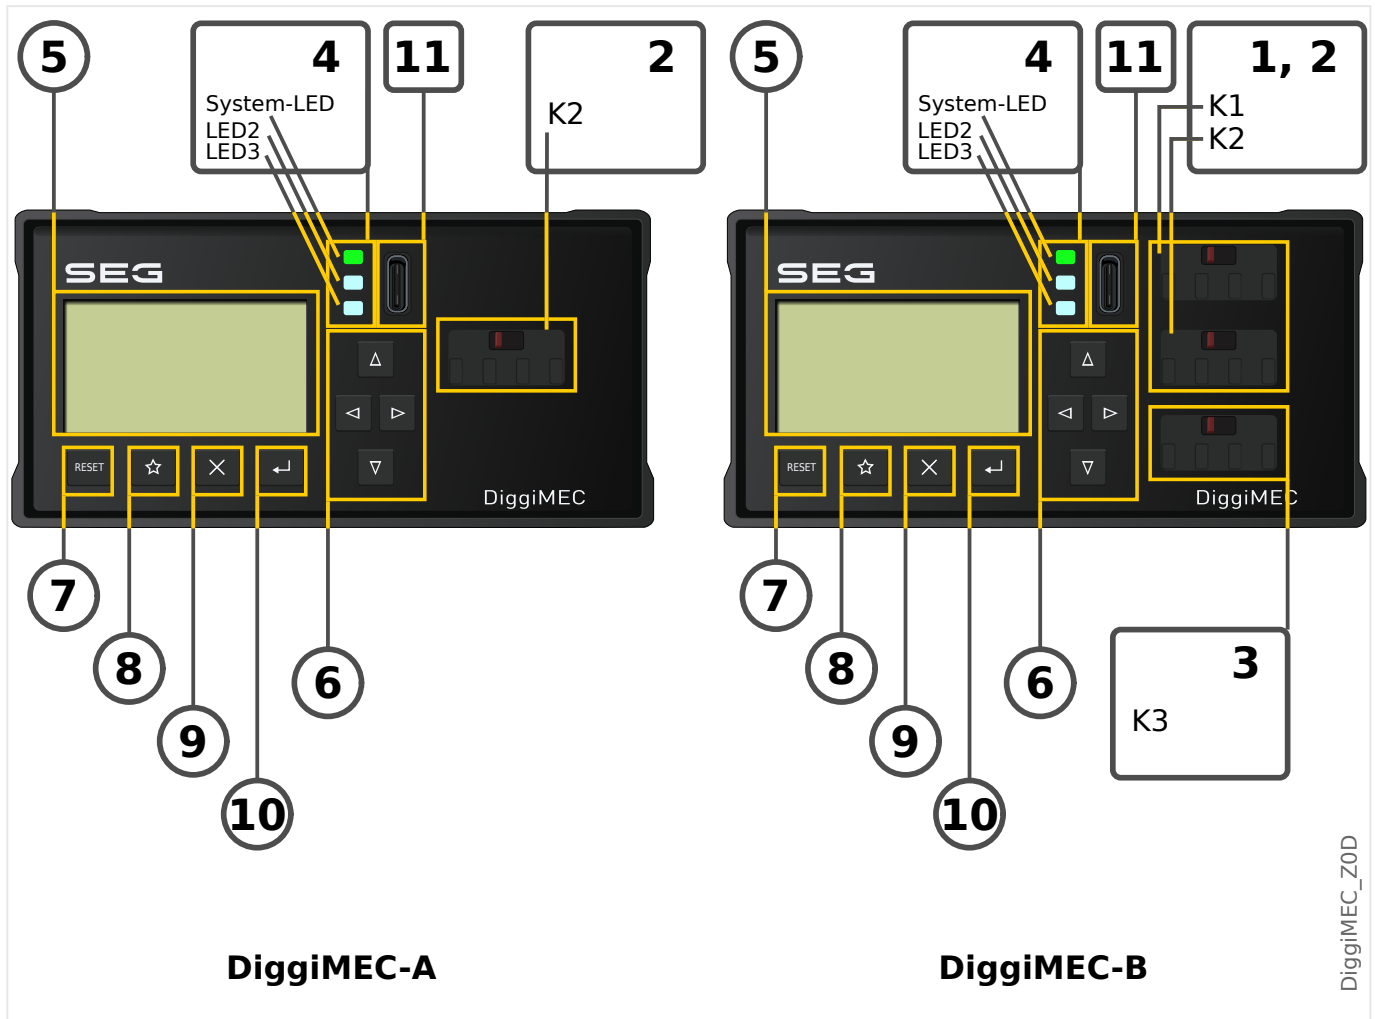

3.10.1.1 Aufbau der Bedieneinheit

(1), (2), (3) Ausgangsrelais / Schauzeichen

Jedes Schauzeichen ist mechanisch mit einem bistabilen Ausgangsrelais verbunden.

(1), (2) Die Schauzeichen K1, K2 verfügen über je einen Schließer-Kontakt.

(3) Das Schauzeichen K3 verfügt über einen Wechslerkontakt.

- Die Bestellvariante DiggiMEC-A verfügt nur über K2.
- Die Bestellvariante DiggiMEC-B verfügt über alle drei bistabilen Relais K1, K2, K3.

Siehe auch [↗](#) „3.10.2 Anschlüsse am DiggiMEC“.

(4) LEDs

Das DiggiMEC verfügt über drei jeweils zweifarbige (rot+grün) LEDs. Die erste (oberste) »System«-LED hat eine feste Funktionalität und entspricht im Wesentlichen den WIC1-LEDs »READY« und »ERROR«.

Die obere »System«-LED leuchtet konstant grün, wenn alles in Ordnung ist. Das bedeutet konkret:

- Die Verbindung mit dem WIC1 steht.
- Das WIC1 hat alle Schutzfunktionen erfolgreich gestartet.
- Das WIC1 hat genügend elektrische Energie gespeichert, um einen Auslöse-Impuls auszugeben.

Siehe auch [↳ „3.9.1 Leuchtanzeigen \(LEDs\)“](#). Im Problemfall schauen Sie auch in [↳ „11 Troubleshooting“](#) nach.

Die anderen beiden LEDs sind frei programmierbar, das heißt, sie können mit WIC1-Meldungen belegt werden, die Sie über Betriebszustände, Anlagendaten oder sonstige Gerätedaten des WIC1 informieren.

Meldesignale können den LEDs frei aus einer »Rangierliste« zugeordnet werden. (Die verfügbaren Meldungen sind im Referenzhandbuch des WIC1 aufgeführt.)

(5) Display

Über das Display können Sie (vom angeschlossenen WIC1) Betriebsdaten auslesen und Parameter anzeigen lassen bzw. editieren.

(6) ... (10) Tasten

Die Tasten reagieren auf einen kurzen Tastendruck im Moment des Loslassens der Taste. Ausnahme hiervon ist die *Repeat*-Funktion von ▲ »auf« und ▼ »ab« sowie die [Sonderfunktionen beim Einschalten](#).



Wenn für eine gewisse Zeit keine Taste gedrückt wurde, erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Der erste Tastendruck danach, ganz gleich welche Taste, hat als einzige Funktion, die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten, die normale Tastenfunktion wird aber ignoriert.

(6) Navigationstasten

Die Funktion der Tasten „◀“ (links), „▶“ (rechts), „▲“ (auf), „▼“ (ab) ist kontextabhängig.

- ◀ Über die Taste »links« gelangt man eine Stufe zurück. Sie verlassen das Untermenü und gelangen auf die vorherige Seite des Menübaums.
- ▶ Über die Taste »rechts« gelangt man in das angewählte Untermenü.
- ▲ Über die Taste »auf« gelangt man zum vorherigen Menüpunkt oder kann einen Parameter herauf/aufwärts scrollen.
- ▼ Über die Taste »ab« wechselt man zum nächsten Menüpunkt/einen Parameter runter/abwärts scrollen.

Die Tasten ▲ »auf« und ▼ »ab« verfügen über eine *Repeat*-Funktion. Das heißt, hält man die Taste für längere Zeit gedrückt, wird die Tastenfunktion (»auf« bzw. »ab«) automatisch wiederholt, solange die Taste gedrückt bleibt. Dies erlaubt ein schnelles Durchlaufen einer längeren Liste.

(7) »Reset«-Taste

Ein Tastendruck setzt gehaltene Meldungen (inkl. LED-Selbsthaltung, Schauzeichen und Fehlerursachen-Anzeige) zurück.

Siehe [↩➤](#) „2.12 Reset / Zurücksetzen“ für Details.



Zusammen mit dem Reset wird immer auch ein LED-Test durchgeführt: Alle LEDs blinken (je einmal für etwa 1 Sekunde) rot und danach grün auf.

(8) »★«-Taste

Die „Favoriten“-Taste ermöglicht einen unmittelbaren Zugriff auf häufig genutzte Funktionen bzw. Menüzeile. Details siehe [↩➤](#) „3.10.1.2 Favoriten-Taste »★«“.

(9) »X«-Taste

Die Taste „Abbruch“ dient zum Verwerfen von Parameteränderungen.

(10) »↵«-Taste

Die Taste »↵« (»Enter«) wählt neue Parameterwerte aus einer Liste bzw. in einem Einstell-Dialog. In allen anderen Situationen speichert die Taste »Enter« key vorab gewählte Parameteränderungen: Durch das erste Betätigen der Taste »Enter« werden Parameteränderungen zwischengespeichert. Diese Einstellungen werden durch ein Sternchen auf dem Display markiert, sie sind noch nicht an das WIC1 übertragen worden, also auch noch nicht wirksam. Wird die »Enter«-Taste zum zweiten Mal betätigt, werden die Parameteränderungen endgültig gespeichert.

(11) USB-Schnittstelle (Smart view-Verbindung)

Über die USB-C-Schnittstelle wird die Verbindung zur Bediensoftware *Smart view* hergestellt.

Außerdem kann hierüber eine ausreichende Spannungsversorgung erfolgen, um DiggiMEC und auch WIC1 zu betreiben, falls keine anderweitige Versorgung des WIC1 (über Stromwandler oder die Hilfsspannungsversorgung des WIC1-4) erfolgt.

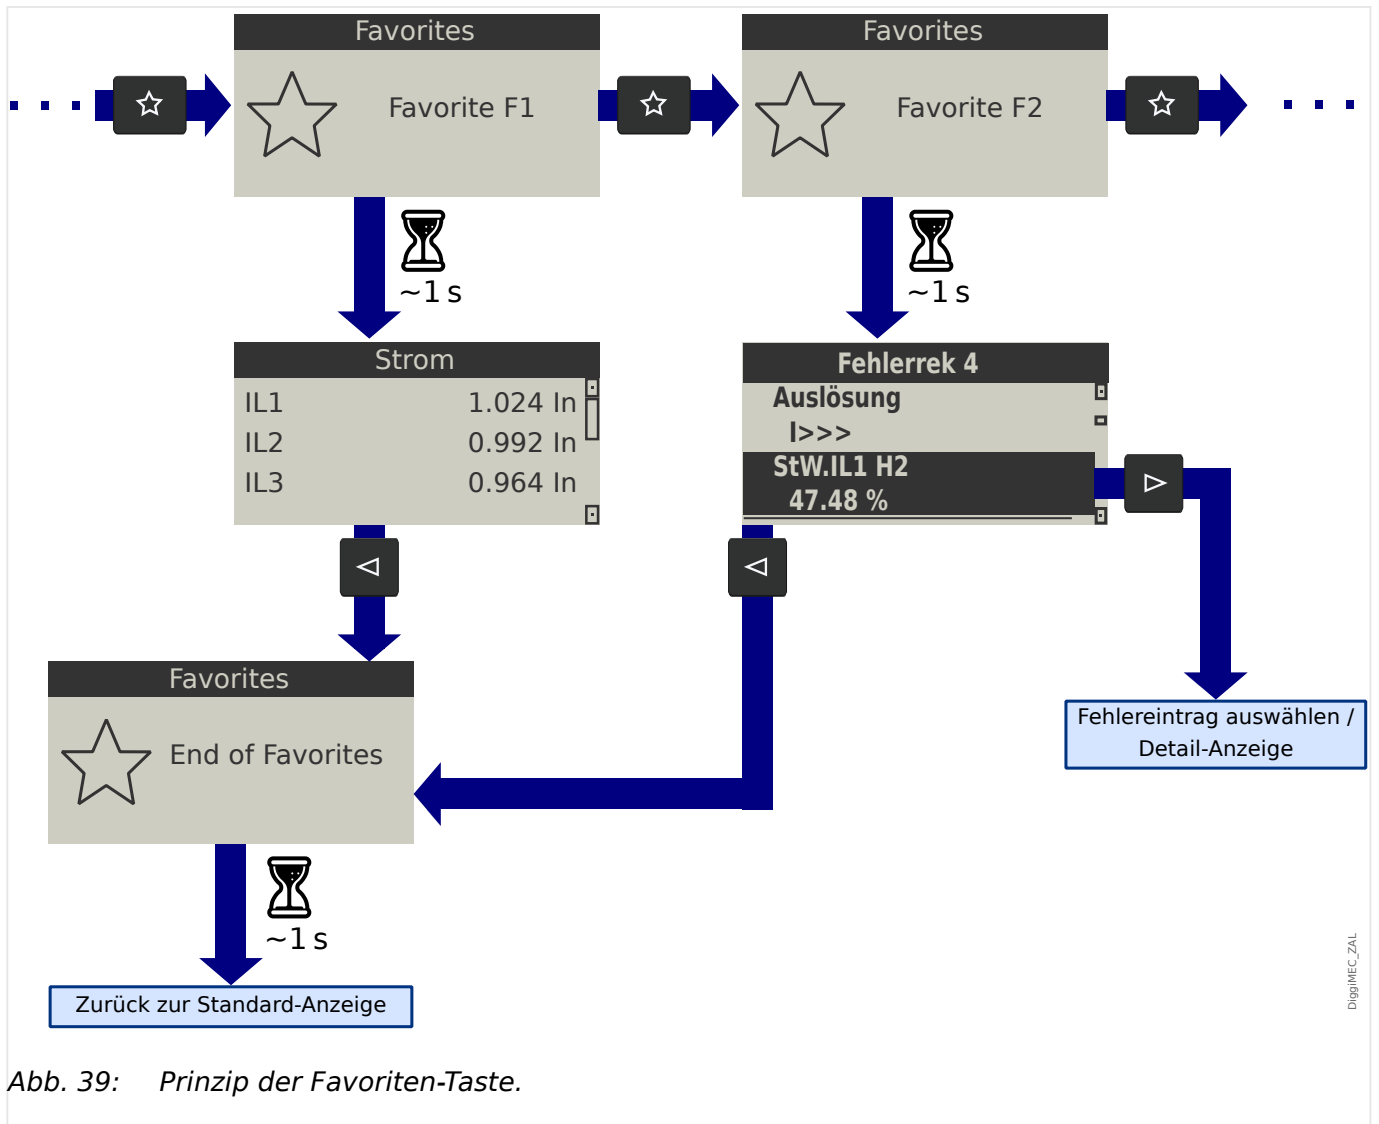


Abb. 39: Prinzip der Favoriten-Taste.

3.10.1.3 Sonderfunktionen beim Einschalten

Einige Tasten haben eine Sonderfunktion, wenn sie während des Einschaltens gedrückt gehalten werden.

- **»⇐«-Taste während des Einschaltens** – Hierdurch geht das DiggiMEC (nach einem Rückfrage-Dialog) in eine spezielle „Service Mode“-Betriebsart über. Diese dient im Wesentlichen dazu, eine neue Firmware im DiggiMEC zu installieren.
- **»Reset«-Taste während des Einschaltens** – Hierdurch geht das WIC1 (nach einem Rückfrage-Dialog) in eine spezielle „Service Mode“-Betriebsart über. Diese dient im Wesentlichen dazu, eine neue Firmware im WIC1 zu installieren.
- **»X«-Taste während des Einschaltens** – Hierdurch wird das WIC1 (nach einem Rückfrage-Dialog) auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Dies ist die gleiche Funktionalität wie das Zurücksetzen über das Direktkommando [Service / Allgemein] »Zurück auf Werkseinst.«, siehe [↔](#) „2.13 Rücksetzen auf Werkseinstellungen“.

WARNUNG!






In den speziellen „Service“-Betriebsarten wird Ihre Anlage lediglich durch den Backup-Schutz geschützt.

Insofern kann der Backup-Schutz des WIC1, insbesondere in der Gerätevariante WIC1-xxxxxx1 („Auslösung so bald wie möglich“), einen Auslöse-Impuls ausgeben. Es wird also dringend empfohlen, den „Service Mode“ nur bei geöffnetem bzw. nicht angeschlossenem Leistungsschalter zu starten.


3.10.1.4 Menüstruktur

Die oberste Ebene des Menübaumes besteht aus den folgenden Einträgen. Mit der Taste »►◀« kann man einen Menüweig betreten. Mit den Tasten »▲◀« und »▼◀« navigiert man zum vorherigen bzw. nächsten Eintrag, mit »◀◀« verlässt man einen Menüweig wieder und geht zurück zur übergeordneten oder vorherigen Ansicht.

Eine vollständige Auflistung aller Menüweige, Parameter, Direktkommandos und Messwerte für das WIC1 ist in einem separaten Tabellenwerk vorhanden, dem „WIC1 Referenzhandbuch“.

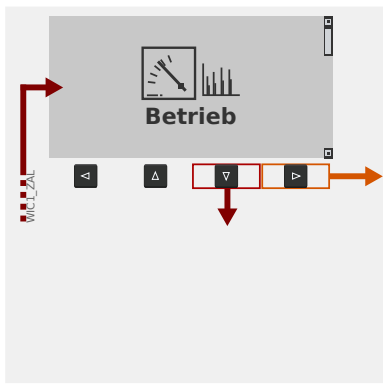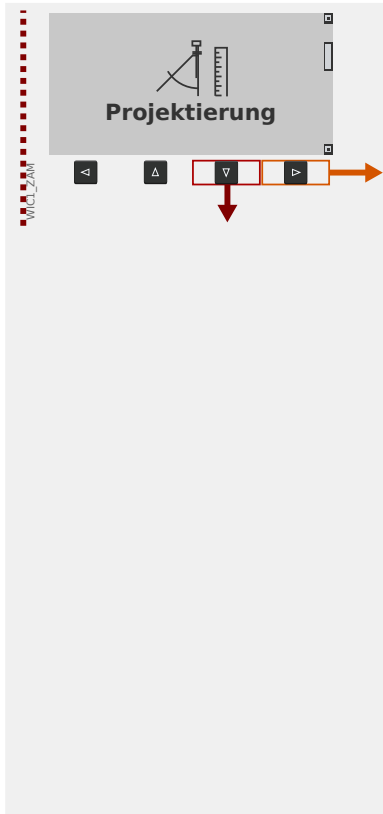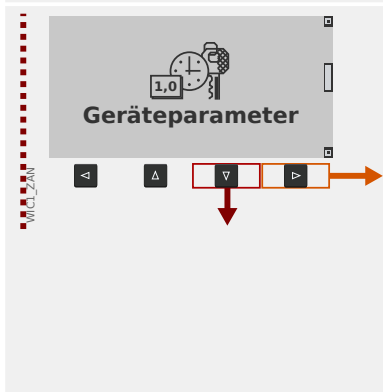	<p>Betrieb</p> <p>Hier finden Sie Laufzeitdaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messwerte • Zustandsanzeige • Rekorder • Selbstüberwachung • Reset (zurücksetzen)
	<p>Projektierung</p> <p>Für eine Inbetriebnahme wird dies die erste Anlaufstelle sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Untermenü WIC1 + DiggiMEC werden grundlegende Eigenschaften der Geräteinstallation festgelegt. Hier kann auch für ein WIC1-2 (mit DIP-Schaltern) or WIC1-3 (mit HEX-Schaltern) festgelegt werden, ob die Schutzkonfiguration über die Schalter oder über DiggiMEC / Smart view gemacht werden soll. <p>(Siehe ↳ „Gültigkeit der DIP-/HEX-Schalter“ für Details.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Untermenü Projektierte Elemente werden die benötigten Funktionen aktiviert bzw. die nicht benötigten Funktionen deaktiviert. • Im Untermenü Definition lässt sich für alle Funktionen, bei denen es sinnvoll ist, festlegen, ob diese als Schutzfunktionen (d. h. mit Auslösung des Leistungsschalters) oder als Überwachungsfunktion (d. h. nur Alarm anstatt Auslösung) arbeiten sollen.
	<p>Geräteparameter</p> <p>Dieser Menüweig umfasst alle Einstellungen, die sich direkt auf das Schutzgerät selbst beziehen, zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein- und Ausgänge • (DiggiMEC) LEDs • Einstellungen zum automatischen Reset und (für einige WIC1-Varianten) zum externen Reset • Festlegung des Passwortes


- Im Untermenü Version können sie alle Versions-Details in Bezug auf die WIC1-Firmware und DiggiMEC-Firmware einsehen.

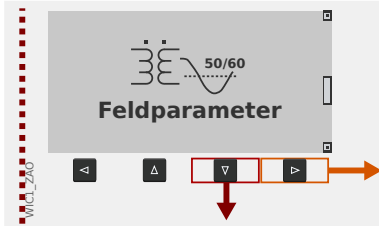

Feldparameter


Üblicherweise die zweite Anlaufstelle bei der Inbetriebnahme: Hier werden bestimmte Feldeigenschaften eingestellt, zum Beispiel:

- Nennfrequenz, Nennstrom
- Übersetzungsverhältnisse der Stromwandler

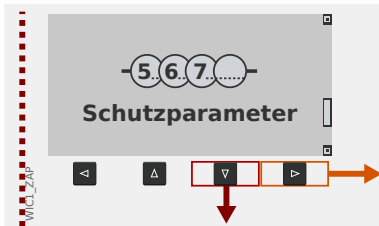

Schutzparameter

Alle Schutzeinstellungen sind hier in diversen Untermenüs zu finden.

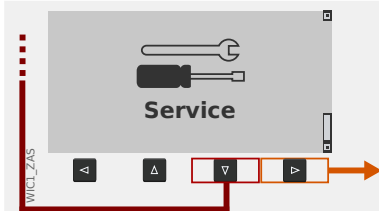

Service

Dieser Menüzwig enthält hauptsächlich verschiedene Sonderfunktionen:

- WIC1-Neustart erzwingen.
- Auslöse-Impuls erzwingen.
- Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Zu Testzwecken übergangsweise im WIC1 die spezielle Betriebsart „Backup-Schutz“ (Reserveschutz) aktivieren.

3.10.1.5 Einstellparameter ändern - „↵“- (OK-)Taste

Bei jeder Änderung eines Einstellwertes wird die Taste »↵« betätigt (der Einfachheit halber auch »OK«- oder »Enter«-Taste genannt), damit das Gerät den neuen Wert annimmt. Allerdings muss die »↵«-Taste ein zweites Mal gedrückt werden: Beim ersten »↵« wird der neue Wert zunächst nur gespeichert, aber noch nicht aktiv genutzt (d. h. das Schutzgerät arbeitet weiterhin unter Verwendung des bisherigen Wertes). Erst beim zweiten »↵« werden die geänderten Einstellungen verwendet. Auf diese Weise können mehrere Änderungen vorbereitet werden, und erst wenn dann alle Änderungen in sich konsistent sind und das gewünschte Schutzkonzept korrekt abbilden, werden sie (alle gemeinsam) aktiviert.

HINWEIS!

! Vergewissern Sie sich, insbesondere bei einem selbstversorgten WIC1, dass die Spannungsversorgung für WIC1 und DiggIMEC ausreicht. Bei einem Absacken der internen Versorgungsspannung können unter Umständen alle noch nicht wirksamen Parameteränderungen verloren gehen.




Als Beispiel wollen wir den Einstellwert des Parameters »IE>> . Modus« ändern.


Dieser Parameter befindet sich im Menüweig [Projektierung / Projektierte Elemente] (siehe z. B. das WIC1-Referenzhandbuch).

Die Funktion dieses Parameters ist, die Schutzfunktion »IE>>« (d. h. die zweite Stufe des Erdüberstromschutzes) zu aktivieren (bzw. zu deaktivieren).

Wählen Sie mittels der Pfeiltasten »▼«, »▲« den Menüweig Projektierung, und mit »►« betreten Sie ihn.

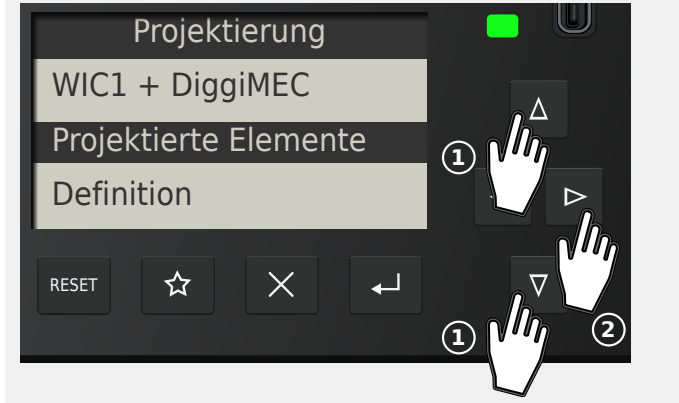


Auf gleiche Weise wählen und betreten Sie den (Unter-)Menüpunkt Projektierte Elemente.

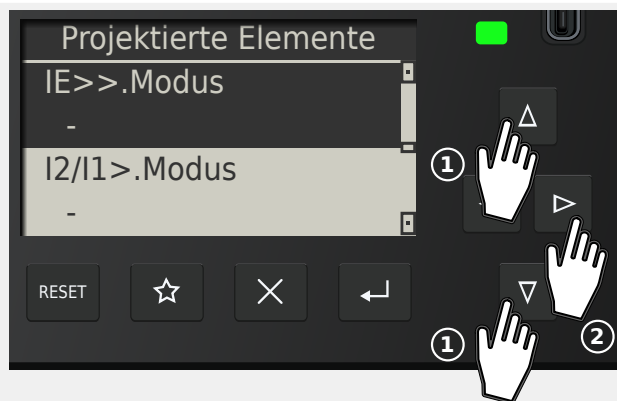


Anschließend betätigen wir den »▼«, »▲« so oft, bis der gewünschte Parameter im Display markiert erscheint.

Wir wählen den Parameter über die Taste »▶« aus; hierdurch wird der Parameter editierbar.

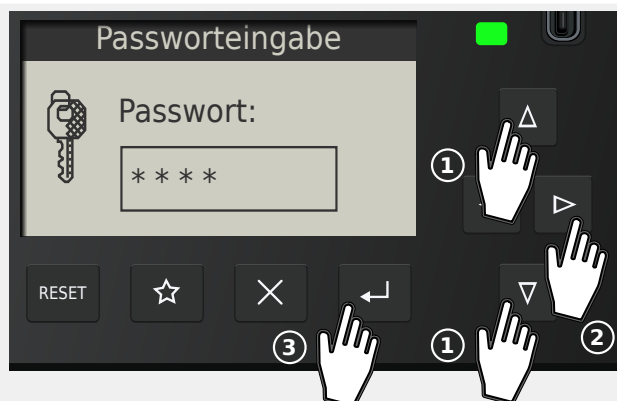

Allerdings werden wir zunächst nach dem Passwort gefragt, das für den gewählten Parameter erforderlich ist.


Über das DiggiMEC erfolgt die Passwort-Eingabe prinzipiell genauso wie die Eingabe eines numerischen Einstellwertes, also über die Pfeiltasten »◀«, »▶« für die Anwahl der Position (= Stelle innerhalb des Passwortes) und »▼«, »▲« zum Erhöhen/Erniedrigen der jeweiligen Ziffer. Die Eingabetaste »↵« schließt die Passwort-Eingabe ab. (Bei Benutzung von Smart view erfolgt eine gewöhnliche Eingabe über die PC-Tastatur.)

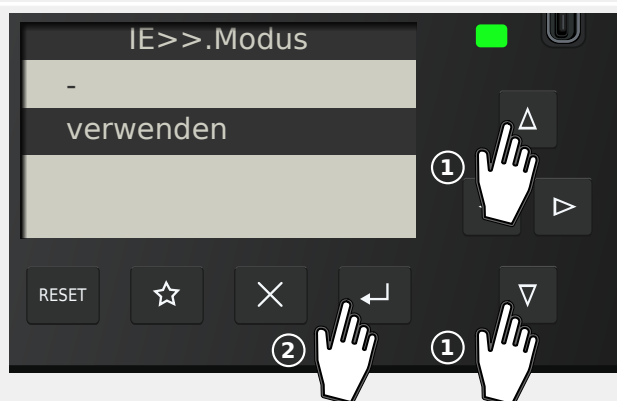

Der Parameter ist nun also editierbar. Wir drücken »▼«, »▲« so oft, bis der gewünschte Einstellwert, hier zum Beispiel: „verwenden“, markiert wird.

Wir betätigen anschließend »↵«, sodass diese neue Einstellung gespeichert wird. (Oder, alternativ, bricht die »×«-Taste die Änderung ab.)

Man beachte, dass - wie am Kapitelanfang erwähnt - diese neue Einstellung zunächst nur gespeichert, aber noch nicht aktiv genutzt wird.

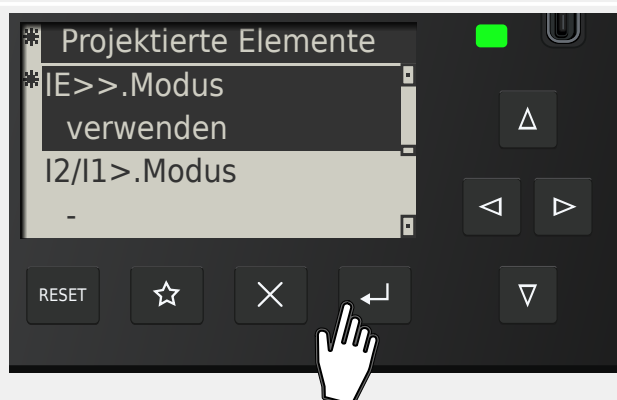


Jenes erste Betätigen von »↵« bringt uns zurück zu der Anzeige des gewählten Parameters, »IE>> . Modus«.

Folgendes hat sich nun allerdings geändert:

- Der neue Einstellwert „verwenden“ wird angezeigt.
- Ein Sternchen „*“ markiert den Parameter. Dies zeigt an, dass der angezeigte Wert nur zwischengespeichert und noch nicht aktiv ist. Zusätzlich gibt es ein weiteres Sternchen ganz oben in der Zeile mit der Überschrift. (Dieses Sternchen bleibt auch dann dort, wenn in einen anderen Menüweig gewechselt wird.) Es zeigt an, dass es ganz allgemein

für das Gerät Änderungen gibt, die nur zwischengespeichert und noch nicht aktiv sind.

Anmerkung: Wenn für 10 Minuten keinerlei Eingabe am Bedienfeld erfolgt, werden die Änderungen automatisch verworfen.

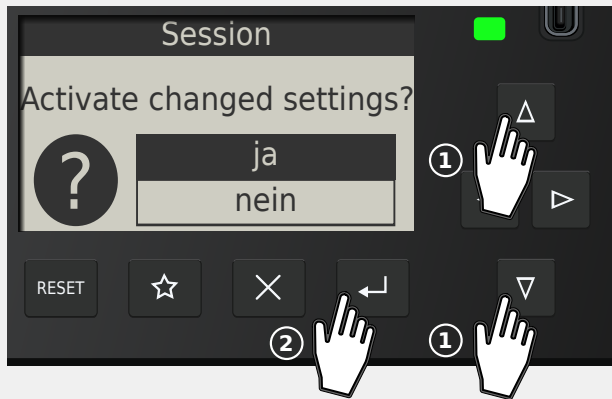

Wir betätigen »↵« erneut. (Dies ist prinzipiell auch später, nach weiteren Parameteränderungen und/oder in einem anderen Menüweig, möglich.)

Eine Sicherheitsabfrage erscheint, über die man bestätigen muss, ob die gespeicherten Änderungen nun aktiv werden sollen. Treffen Sie Ihre Wahl in üblicher Weise mit den Tasten »▼«, »▲«, »↵«.

Das Schutzgerät führt daraufhin eine Gültigkeitsprüfung aus. Sofern hierbei keine Probleme entdeckt werden, wird die neue Einstellung nun verwendet.



Falls die Gültigkeitsprüfung auf ein Problem stoßen sollte, d. h. das Schutzgerät erkennt, dass der neue Einstellwert zu einem Widerspruch mit bestehenden (anderen) Einstellungen führt, wird der neue Wert durch ein großes Fragezeichen „?“ gekennzeichnet, das anstelle des „*“ in der Überschriftzeile erscheint. Außerdem verweigert das Schutzgerät die Aktivierung aller zwischengespeicherten neuen Einstellungen. Es wird vom Anwender erwartet, dass die mit „?“ markierten Einstellwerte auf konsistente Weise nachkorrigiert werden.

3.10.1.6 Bedienung über Smart view

Obwohl die Bedienung eines WIC1 über das Bedienfeld eines angeschlossenen DiggiMEC durchaus möglich und machbar ist, wird man eine vollständige Konfiguration mit sehr vielen Einstellungen als eher mühsam empfinden. Bei aufwendigeren Arbeiten am Schutzgerät wird man daher im Allgemeinen einen PC mit Bediensoftware an das Schutzgerät anschließen, um alle Einstellungen und das Auslesen von Messdaten über den PC mittels Maus und Tastatur vornehmen zu können und die gesamte Menüstruktur auf dem PC-Monitor im Blick zu haben. Außerdem ermöglicht der PC das Abspeichern der Einstellungen in einer Datei, die man archivieren und/oder zu einem späteren Zeitpunkte erneut an ein WIC1 übertragen kann.

SEG bietet hierfür die Bediensoftware *Smart view* an. Hierüber lassen sich komfortabel alle Konfigurationen vornehmen, Messwerte prüfen, den Fehler-Rekorder auslesen, und vieles mehr. Das *Smart view*-Handbuch wird als separates Dokument zur Verfügung gestellt.

Das Schutzgerät mit dem PC verbinden

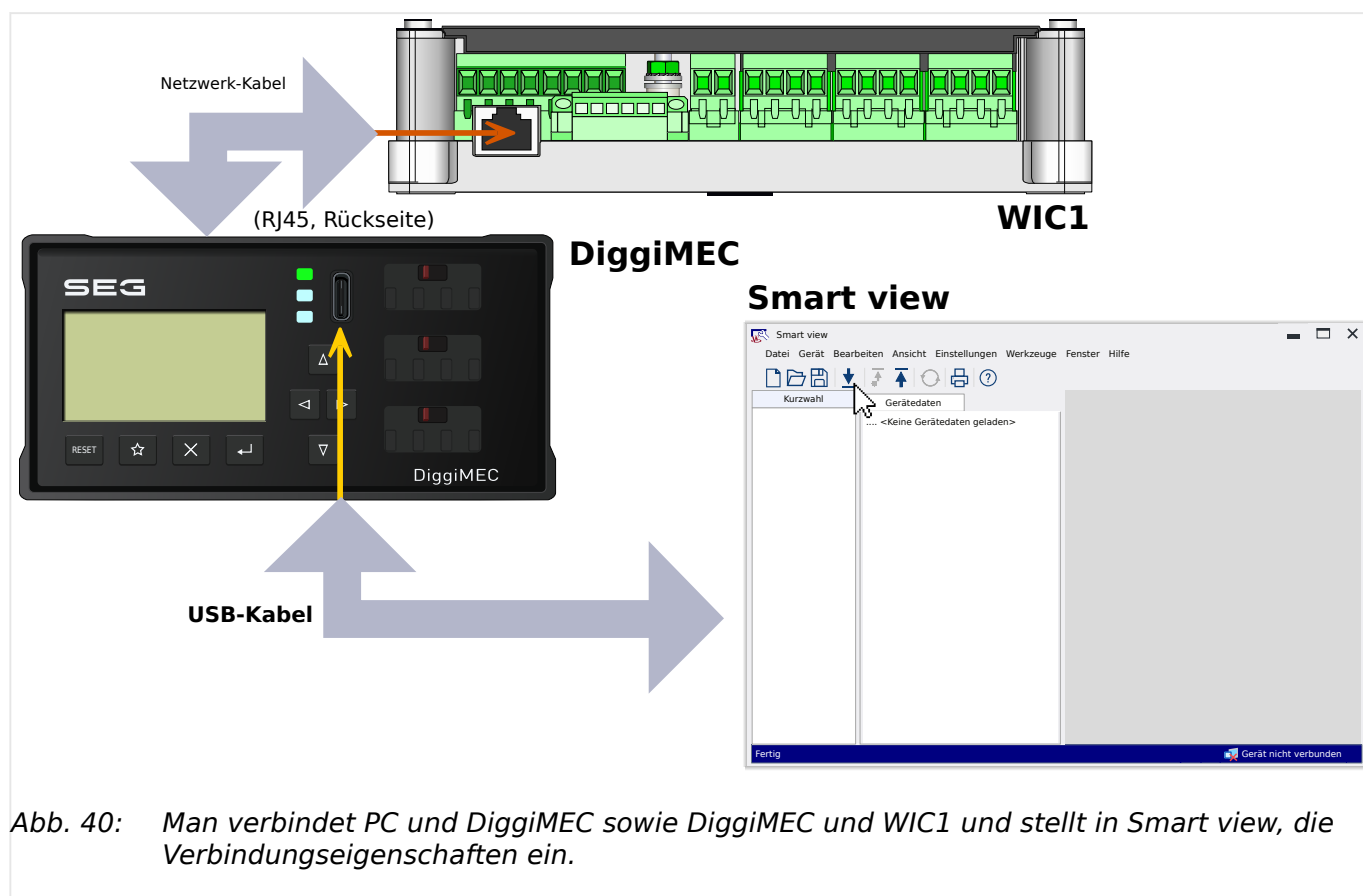


Abb. 40: Man verbindet PC und DiggiMEC sowie DiggiMEC und WIC1 und stellt in Smart view, die Verbindungseigenschaften ein.

Eine PC-Verbindung kann grundsätzlich nur über ein angeschlossenes DiggiMEC aufgebaut werden.

Abgesehen vom Anbringen der Verbindungskabel sind im Wesentlichen zwei Schritte zu durchzuführen:

- In *Smart view* klickt man auf den Menüpunkt [*Einstellungen* → *Geräteverbindung*], dann wählt man aus dem erscheinenden Dialog die zu verwendende Kommunikationsart aus, hier: »WI Line (V2) DiggiMEC USB«.

Danach ist die Verbindung noch nicht aufgebaut, daher sollte man nicht verwundert sein, wenn in der Statuszeile ganz unten immer noch der Text „Gerät nicht verbunden“ zu sehen ist.

- In *Smart view* klickt man auf den Menüpunkt [*Gerät → Daten vom Gerät empfangen*] (oder, alternativ, drückt man die »F2«-Taste auf der PC-Tastatur, oder man klickt in der Toolbar auf das Icon mit dem kleinen, nach unten gerichteten blauen Pfeil).

Smart view sollte sich nun mit dem Gerät verbinden und den gesamten Menübaum holen, mitsamt allen Einstellungen und den aktuellen Daten. Anschließend sollte man den Menübaum angezeigt bekommen, mit den gleichen Menüpunkten wie auf der Anzeige des DiggiMEC.

HINWEIS!



Falls *Smart view* melden sollte, dass ein sogenanntes „Gerätemodell“ fehlt, dann ist wahrscheinlich Ihre Installation von *Smart view* älter als die WIC1-Firmware.



Erläuterung: Mit „Gerätemodell“ ist eine Datei gemeint, die die Menüstruktur und Einstellbereiche für alle Parameter definieren. *Smart view* benötigt dieses, um Gerätemenü und Parameter korrekt anzeigen zu können und eine Offline-Konfiguration zu ermöglichen.

Beim WIC1 ist das „Gerätemodell“ für das aktuelle und alle früheren Firmware-Releases Bestandteil der *Smart view*-Installation. Wenn also ein fehlendes WIC1-„Gerätemodell“ gemeldet wird, installieren Sie bitte die neueste Version von *Smart view*.

Nachdem das Gerätemenü innerhalb von *Smart view* zur Verfügung steht, sind alle Geräteaktivitäten, wie z. B. die Änderung eines Einstellwertes, selbsterklärend und problemlos durchführbar. So ist z. B. jeder Menüpunkt im Menübaum in üblicher Weise durch ein kleines eckiges Symbol markiert, das man anklicken kann, um die Untermenüpunkte aufzuklappen (oder man doppelklickt den Menüpunkt zum Aufklappen).

3.10.2 Anschlüsse am DiggiMEC

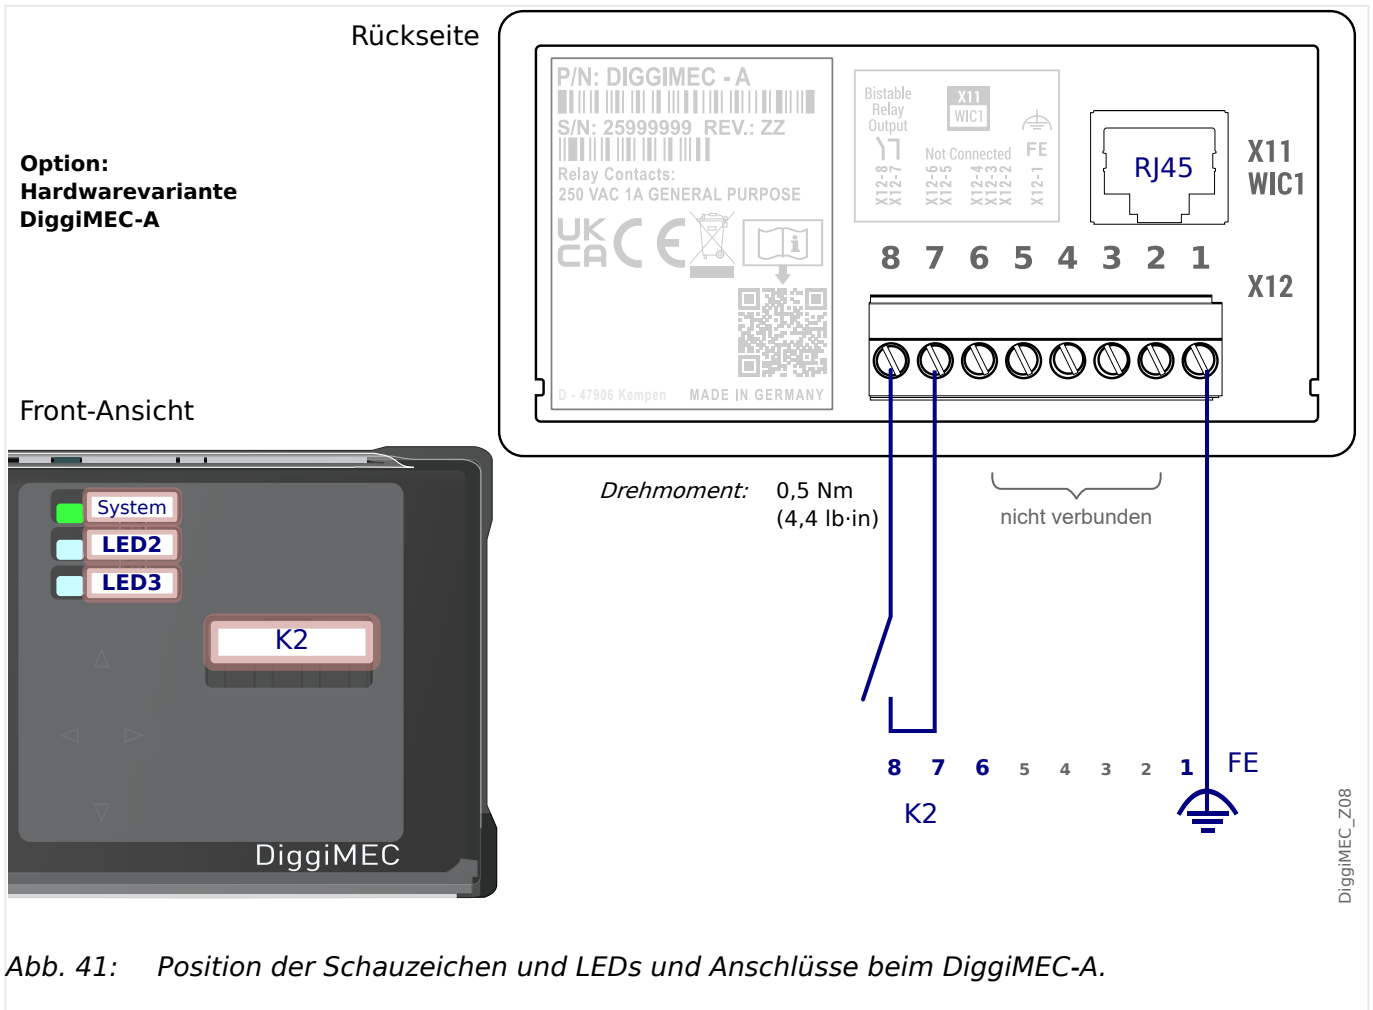


Abb. 41: Position der Schauzeichen und LEDs und Anschlüsse beim DiggiMEC-A.

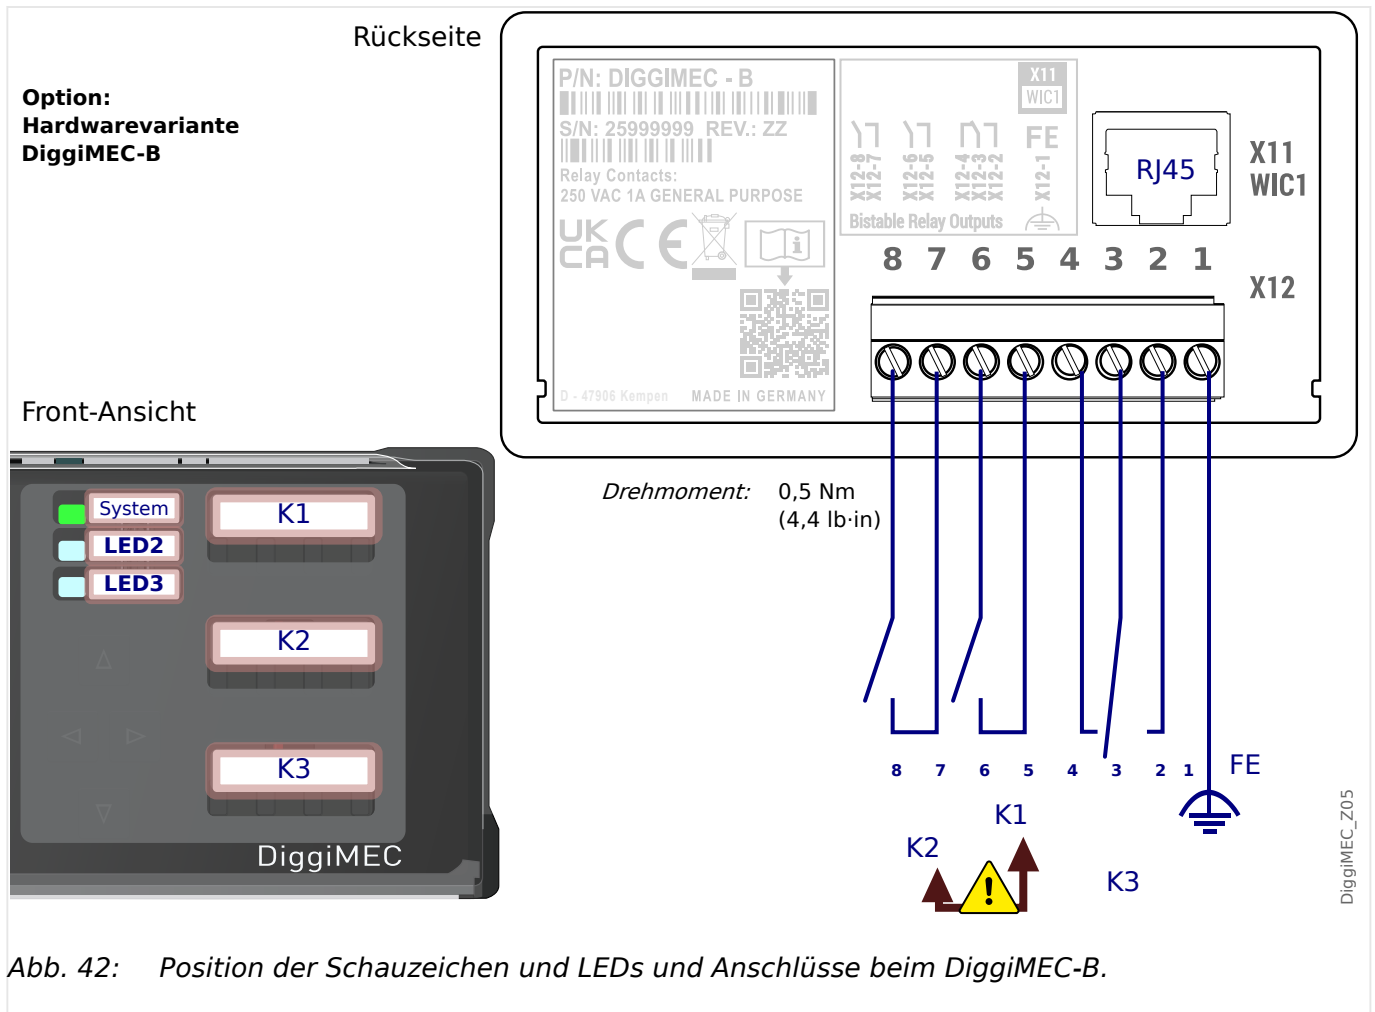



Abb. 42: Position der Schauzeichen und LEDs und Anschlüsse beim DiggiMEC-B.

Slot	Max. Drehmoment der Schrauben	Schraubentyp	Beschreibung
X12	0,5 Nm	M3 Schlitz	Anschlüsse für Funktionserde und Ausgangsrelais
X11	—	—	RJ45-Anschluss zum WIC1. Ethernet-CAT3-Kabel oder besser, jedoch Vorsicht, dies ist keine Ethernet-Schnittstelle! Crossover-/Überkreuzkabel sind nicht erlaubt!

Funktionserde („FE“)

Das DiggiMEC muss geerdet werden:

WARNUNG!



An der Klemme „FE“ (siehe Diagramm [↪ Abb. 42](#)) muss eine weitere Erdung angeschlossen werden (Funktionserde, min. 2,5 mm² [≤ AWG 13], Anzugsmoment 0,5 Nm [4,4 lb·in].

Generell sind Anschlusskabel für die Funktionserde möglichst kurz bzw. induktionsarm auszuführen, außerdem sind eventuell vorhandene lokale Anschlussrichtlinien zu beachten.

RJ45

Das DiggiMEC verfügt über einen RJ45-Anschluss auf der Rückseite. Mittels eines Netzwerk-Kabels (CAT 3 oder besser) kann das DiggiMEC mit dem DiggiMEC-RJ45-Anschluss eines WIC1 verbunden werden.

HINWEIS!



Obwohl die Kommunikation zwischen DiggiMEC und WIC1 über ein Netzwerk-Kabel übertragen wird, handelt es sich nicht um eine Ethernet-Kommunikation, sondern um ein proprietäres Protokoll.

Einige WIC1-Gerätevarianten verfügen über einen zweiten RJ45-Anschluss, der tatsächlich für Ethernet-basierte Kommunikation verfügbar ist, insbesondere TCP/IP-basierte SCADA-Protokolle. Dieser Ethernet-RJ45-Anschluss **darf nicht** direkt an ein DiggiMEC angeschlossen werden.

Ausgangsrelais / Schauzeichen

Die weiteren Ausgangsklemmen des DiggiMEC gehören zu Ausgangsrelais:

- Die Bestellvariante DiggiMEC-**A** verfügt über einen Schließer-Kontakt, der mit einem Schauzeichen mechanisch verbunden ist.

(Man beachte, dass dieser Kontakt vom WIC1 aus als **K2** angesprochen wird.)

- Die Bestellvariante DiggiMEC-**B** verfügt über einen Wechsler-Kontakt und zwei Schließer, die mit jeweils einem von drei Schauzeichen mechanisch verbunden sind.

Bei den Relaiskontakten handelt es sich um bistabile, potenzialfreie Kontakte. Sie werden vom WIC1 digital angesteuert.

Da jedes Relais mit einem Schauzeichen mechanisch verbunden ist, bedeutet jeder Schaltvorgang bei einem Relais, dass das zugehörige Schauzeichen „umklappt“, und umgekehrt.

Weitere Details, insbesondere zur Konfiguration der Ansteuerung durch das WIC1, befinden sich hier: [↳ „3.10.3 Schauzeichen / Ausgangsrelais am DiggiMEC“](#)

WARNUNG!



Die bistabilen Relais eines an das WIC1 angeschlossenen DiggiMEC dürfen nur zu Anzeigezwecken verwendet werden. Es ist nicht zulässig, die Relais-Kontakte für schutzrelevante oder sicherheitskritische Schaltvorgänge einzusetzen!

Bei Verwendung der DiggiMEC-Relais für Schaltvorgänge besteht das Risiko eines unzuverlässigen, d. h. ungenügenden Schutzes Ihrer Anlage!

Nur der Impulsausgang für eine Auslösespule „TC+/-“ des WIC1 ist für die Auslösung eines Leistungsschalters ausgelegt.

Erläuterung des Warnhinweises:

- Die Reaktionszeit des „TC+/-“-Ausganges ist besser als diejenige eines DiggiMEC-Relais, allein deswegen schon ist von der Verwendung eines DiggiMEC-Relais für Schaltoperationen abzuraten.

- Es ist zum Beispiel möglich, das WIC1-Signal »Schutz . AuslBef« auf ein DiggiMEC-Relais zu rangieren. Für Visualisierungszwecke ist das völlig in Ordnung. Es gibt aber grundsätzlich keine Rückmeldung der DiggiMEC-Relais an das WIC1. Wenn also gar kein DiggiMEC angeschlossen sein oder ein anderes technisches Problem mit dem DiggiMEC bestehen sollte, dann wäre es fatal, wenn das DiggiMEC-Relais für einen schutzrelevanten Zweck eingesetzt wäre, denn das WIC1 kann solche Probleme nicht erkennen.
- Es ist technisch möglich und erlaubt, die Relais-Kontakte manuell zu schalten. Ein angeschlossener Leistungsschalter könnte somit manuell ausgelöst werden, ohne dass das WIC1 dies erkennen könnte. Daher wäre ein solcher Anlagenschutz – mit einer Leistungsschalter-Auslösung über ein DiggiMEC-Relais – unsicher und nicht statthaft.
- Der Reserve-/Backup-Schutz des WIC1 berücksichtigt nicht die DiggiMEC-Relais, sondern nur den eigenen „TC+/-“-Ausgang.

3.10.3 Schanzeichen / Ausgangsrelais am DiggiMEC

Es stehen am DiggiMEC, je nach [Bestellvariante](#), ein Schanzeichen FI2 oder drei Schanzeichen FI1, FI2, FI3 zur Verfügung.

Siehe auch [↔](#) „3.10.2 Anschlüsse am DiggiMEC“.

Die Schanzeichen sind mechanisch mit bistabilen Ausgangsrelais gekoppelt.

WARNUNG!



Die bistabilen Relais eines an das WIC1 angeschlossenen DiggiMEC dürfen nur zu Anzeigezwecken verwendet werden. Es ist nicht zulässig, die Relais-Kontakte für schutzrelevante oder sicherheitskritische Schaltvorgänge einzusetzen!

Bei Verwendung der DiggiMEC-Relais für Schaltvorgänge besteht das Risiko eines unzuverlässigen, d. h. ungenügenden Schutzes Ihrer Anlage!

Nur der Impulsausgang für eine Auslösespule „TC+/-“ des WIC1 ist für die Auslösung eines Leistungsschalters ausgelegt.

Das WIC1 kann jederzeit die Flx in den jeweils anderen Zustand setzen bzw. zurücksetzen. Hierbei wird ein Flx immer mit der steigenden Flanke des rangierten Signals geschaltet.

In Bezug auf die DiggiMEC-Schanzeichen gibt es die folgende Konvention: Wenn das Schanzeichen / Ausgangsrelais sich in dem Zustand befindet, der an der DiggiMEC-Front als rot markiert erscheint, wollen wir sagen, das Flx sei „gesetzt“ worden. In dem anderen Zustand ist das Flx „zurückgesetzt“.

WARNUNG!



Ein zuverlässiges Hin- und Zurückschalten eines DiggiMEC-Schanzeichens kann bei einem selbstversorgten WIC1 nur unter der Voraussetzung gewährleistet werden, dass über die Stromwandler ausreichend elektrische Energie verfügbar ist. (Da die erforderliche elektrische Energie unter anderem davon abhängig ist, wieviele Schanzeichen zeitgleich geschaltet werden sollen oder ob zusätzlich auch einer der Impulsausgänge angesteuert werden soll, ist es allerdings nahezu unmöglich, konkrete Grenzwerte anzugeben.)

VORSICHT!



Es besteht für das WIC1 keine Möglichkeit, den aktuellen Zustand eines Flx zu ermitteln. Wenn also der Anwender „von Hand“ eines der Flx umschaltet, bekommt das WIC1 hierüber keinerlei Rückmeldung.

Mit anderen Worten: Obwohl es prinzipiell jederzeit möglich ist, den Zustand eines Flx manuell umzuschalten, sollte dies nur mit größter Vorsicht im Bewusstsein möglicher Folgen geschehen, weil dies grundsätzlich auch die Kontakte des jeweiligen Ausgangsrelais umschaltet.

Bei einem Reset (über die »Reset«-Taste oder über ein Digitales Eingangssignal) nimmt jedes Flx – unabhängig davon, ob mit oder ohne Selbsthaltung – (wieder) den jeweiligen korrekten Zustand, entsprechend dem aktuellen Zustand des darauf rangierten Signals, an. (Wichtig: Der Reset funktioniert allerdings nur, wenn am WIC1 eingestellt ist, welche DiggiMEC-Variante angeschlossen ist, der zugehörige Parameter ist [Projektierung / WIC1 + DiggiMEC] »DiggiMEC . Modus«.)

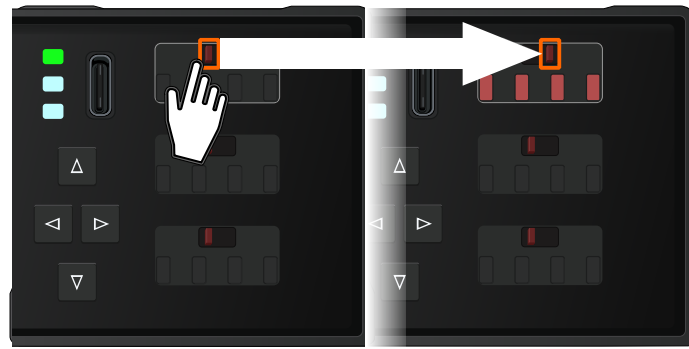


Abb. 43: Wichtig: Das Ändern des Zustandes eines Schauzeichens „von Hand“ schaltet auch das jeweilige Ausgangsrelais um.

Über die Ausgangsrelais können die Zustände der Modulausgänge bzw. Meldungen/ Schutzfunktionen elektrisch weitergegeben werden, und diese Zustände werden über das jeweilige Schauzeichen unmittelbar visualisiert. Da die Flx bistabil sind, bleibt auch nach einem Abschalten des WIC1 bzw. DiggiMEC der jeweils letzte Zustand erhalten und sichtbar.

Alle Kontakte der Ausgangsrelais sind potenzialfrei. Jedem Ausgangsrelais kann ein Signal aus der »Rangierliste« zugeordnet werden.

HINWEIS!



Es wird empfohlen, den Deckel geschlossen zu halten, solange das DiggiMEC nicht bedient wird. (Abhängig von den lokalen Sicherheitsvorschriften sollten Sie auch erwägen, die vorhandene Plombierungsmöglichkeit des Deckels zu nutzen.)

Dies vermeidet ein unbeabsichtigtes Verstellen der Schauzeichen/Ausgangsrelais. Weiterhin reduziert sich das Risiko des Eindringens von Schmutz, der die Schaltfähigkeit der Schauzeichen-Mechanik beeinträchtigen könnte.

Für jedes Flx können im Menüweig [Geräteparameter / DiggiMEC / FI / K] folgende Parameter gesetzt werden:

- »Rangierung des Signals«: Auf den Parameter »Flx Rangierung« kann ein Signal rangiert werden, welches – wenn es aktiv wird – das Flx setzt.
- »Selbsthaltung«: Ist »Flx Selbsthaltung« = „Ohne Selbsth.“ eingestellt, nimmt das Flx immer jeweils den Zustand des rangierten Signals an.

Ist hingegen »Flx Selbsthaltung« auf „Mit Selbsth.“ oder auf „Selbsth. mit Auto-Res.“ eingestellt, wird der durch das rangierte Signal bewirkte Zustand permanent gespeichert. (Details sind hier beschrieben: [↪ „3.10.3.1 Selbsthaltung“](#).)

Das Flx kann erst zurückgesetzt – „quittiert“ – werden, nachdem das Signal, das zum »Setzen« geführt hatte, wieder zurückgefallen ist.

3.10.3.1 Selbsthaltung

Wenn ein Flx als selbsthaltend konfiguriert ist, wird es den durch das rangierte Signal bewirkten Zustand grundsätzlich beibehalten, bis es irgendwann quittiert wird oder eine automatische Rücksetzung erfolgt.

Der Zustand eines Flx in Selbsthaltung lässt sich nur zurücksetzen, nachdem das darauf rangierte (Aktivierungs-)Signal zurückgefallen ist.

Die folgenden Selbsthaltungs- / Rücksetzmöglichkeiten sind mittels [Geräteparameter / DiggiMEC / FI / K] »Flx Selbsthaltung« einstellbar:

- „Ohne Selbsth.“ – Der Zustand des Schauzeichens gibt jederzeit den Zustand des rangierten Signals wieder.
- „Mit Selbsth.“ – Das Schauzeichens wird und bleibt gesetzt, sobald das rangierte Signal aktiv wird. Erst nachdem das rangierte Signal inaktiv geworden ist, kann das Schauzeichen vom Gerät elektrisch zurückgesetzt werden.
- „Selbsth. mit Auto-Res.“ – Selbsthaltung mit automatischem Rücksetzen, siehe auch [↳ „2.12.1 Automatisches Rücksetzen“](#).

3.10.3.2 Überprüfen der Schauzeichen / Ausgangsrelais

Das korrekte Funktionieren der Schauzeichen kann mittels der nachfolgend beschriebenen Schritte überprüft werden.

Zu bedenken ist allerdings, dass die Prüfschritte Schaltvorgänge der Schauzeichen beinhalten, wodurch natürlich auch die Ausgangsrelais umgeschaltet werden. Die Testschritte dürfen also nur dann durchgeführt werden, wenn dieses Umschalten in Bezug auf die Anlage gestattet ist.

Nachdem der letzte Prüfschritt erfolgreich durchgeführt wurde, befinden sich alle Flx im jeweils korrekten Zustand, also entsprechend dem jeweils darauf rangierten Signal.

Verifizieren, dass die Flx im korrekten Zustand sind:

⚙	
1.	▷ Führen Sie einen Reset aus, [Betrieb / Reset] »Rst. LEDs, Fls«.
2.	▷ <ul style="list-style-type: none"> • Die auf die Schauzeichen rangierten Signale werden im Menü [Geräteparameter / DiggiMEC / FI / K] angezeigt. • Die aktuellen Zustände der Signale werden im Menü [Betrieb / Zustandsanzeige] angezeigt.
▶	Die Flx sind im korrekten Zustand, wenn deren sichtbare Zustände und die Zustände der jeweils rangierten Signale gleich sind.

Verifizieren, dass die Flx noch schaltfähig sind:

⚙	
1.	▷ Verifizieren Sie, dass die Flx im korrekten Zustand sind, wie oben beschrieben.
2.	▷ Anschließend schalten Sie von Hand die Flx um auf den jeweils anderen Schaltzustand, wie in ↳ Abb. 43 gezeigt.
3.	▷ Danach führen Sie (nochmals) einen Reset aus, [Betrieb / Reset] »Rst. LEDs, Fls«.

3 Hardware

3.10.3.2 Überprüfen der Schauzeichen / Ausgangsrelais

▶ Die Flx müssen wieder in ihren jeweils korrekten Zustand zurückkehren.

4 Kommunikation – SCADA-Protokolle (nur WIC1-4)

HINWEIS!



SCADA-Kommunikation ist nur bei einem extern versorgten WIC1-4 verfügbar. (Ein WIC1-4 kann prinzipiell auch ohne Hilfsspannungsversorgung nur mit Wandlerstrom versorgt werden, dann aber ohne SCADA.)

Nach zwei aufeinander folgenden, durch einen geräteinternen Fehler bedingten Neustarts befindet sich das WIC1 in einer speziellen „Nur-Schutz“-Betriebsart (siehe [↳ „Die »System«-LED\(s\) – „Ready“, „Error““](#)), nach einem weiteren geräteinternen Fehler wird nur noch der Reserveschutz gestartet (siehe [↳ „5.14.1 Aktivierung des Reserve-Schutzes“](#)). In diesen beiden Betriebsarten ist grundsätzlich **keine** SCADA-Kommunikation (und auch keine Kommunikation mit DiggiMEC und Smart view) verfügbar.

4.1 Modbus® (nur WIC1-4)

Konfigurieren des Modbus®-Protokolls

Das Kommunikationsprotokoll nach Modbus® ist mit einem WIC1-4 verfügbar, sofern dieses eine serielle Schnittstelle („Modbus RTU“), siehe [↪ „3.7 Serielle Schnittstelle RS485 \(nur für WIC1-4...\)“](#), aufweist.

Das WIC1 weist ab Werk eine Protokolldefinition (Zuordnung von Datenpunkten) auf, die für die allermeisten Anwendungen passen dürfte, sodass nur wenige Parameter konfiguriert werden müssen (siehe unten).

Das zeitgesteuerte Modbus®-Protokoll arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip. Das bedeutet, die Leittechnik sendet eine Anfrage oder Anweisung an ein bestimmtes Gerät (Slave-Adresse) und diese wird vom Gerät beantwortet/ausgeführt. Wenn die Anfrage/Anweisung nicht beantwortet/ausgeführt werden kann, weil z. B. eine nicht definierte Adresse angesprochen wurde, so sendet das Gerät eine entsprechende Fehlermeldung.

HINWEIS!



Einige Meldungen (die nur sehr kurz anstehen) müssen explizit durch die Leittechnik quittiert werden (z.B. Auslösemeldungen).

Der Master (Leittechnik) kann Informationen vom Gerät abfragen und diesem Befehle erteilen. Genauere Informationen bezüglich zu den Datenpunktlisten und zur Fehlerbehandlung sind der Modbus®-Dokumentation zu entnehmen. Außerdem ist eine WIC1-Modbus-Spezifikation als separates Dokument verfügbar, und die Datenpunkte sind in einer Microsoft-Excel®-Datei tabelliert.

Einrichtung

Zunächst muss die Schnittstelle für das Modbus-Protokoll ausgewählt werden:

Dies geschieht durch die folgende Einstellung: [[Projektierung / Projektierte Elemente]]
»Modbus . Modus«

- = „RTU“ — Verwendung des Modbus®-Protokolls mit serieller Schnittstelle

Anschließend macht man die Einstellungen für Modbus RTU.

Modbus RTU

Teil 1: Konfiguration der Geräte

Stellen Sie im Menü [Geräteparameter / Modbus / RTU] die Kommunikationsparameter. (Siehe Referenz-Handbuch.)

Darüber hinaus müssen Sie einige RS485-spezifische Parameter festlegen. (Siehe Referenz-Handbuch.)

Teil 2: Physikalische Anbindung

- Zur physikalischen Anbindung an die Leittechnik siehe [↪ „3.7 Serielle Schnittstelle RS485 \(nur für WIC1-4...\)“](#).
- Stellen Sie die Verbindung Bus-Gerät her (Verdrahtung).

Informationen über den Datenaustausch und eventuelle physikalische Kommunikationsfehler können über spezielle Diagnosezähler eingesehen werden. (Siehe Referenz-Handbuch.)

5 Schutzmodule

5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul


Das „Schutz-Hauptmodul“ (»Schutz«) repräsentiert den äußeren Rahmen aller Schutzmodule. Das heißt, es handelt sich bei »Schutz« um ein übergeordnetes Modul, das mit allen anderen Schutzmodule verbunden ist.

Definition („Alarm ↔ Auslösung“) einer Schutzfunktion

Bei den Einstellungen im Rahmen der Inbetriebnahme kann für jede Schutzstufe separat eingestellt werden, ob diese im Fehlerfall das Signal zum Auslösen des Leistungsschalters gibt („General-Auslösung“), oder ob sie lediglich, als reine Überwachungsfunktion betrieben, ein Alarmsignal ausgibt („General-Alarm“). Hierzu gibt es (im Menüweig [Projektierung]) für jede Schutzstufe jeweils einen Einstellparameter »Definition«.

- Im Fehlerfall kommt es zunächst zu einer Anregung. Sofern für die Schutzstufe keine Blockade aktiv ist, gibt sie das Signal »Anregung« aus und leitet dieses Signal an das übergeordnete Modul »Schutz« weiter.

Die Reaktionen hängen nun von der Einstellung »Definition« ab:


- »Definition« = „Alarm“ — **Diese Schutzfunktion wird als Überwachungsfunktion betrieben**, das heißt:
 - Eine Schutzanregung führt **nicht** zu einer General-Anregung »Schutz . Anregung«. Stattdessen gibt die Schutzstufe nach Ablauf einer einstellbaren Schutzstufe (siehe  Abb. 44) das Alarmsignal »Alarm« aus und leitet dieses Signal an das übergeordnete Modul »Schutz« weiter.
 - Das übergeordnete Modul »Schutz« meldet daraufhin einen General-Alarm, das zugehörige Signal »Schutz . Alarm« wird ausgegeben.

Falls die Schutzstufe phasenspezifisch anregt, gibt diese außerdem entsprechende Signale »Alarm IL1«, »Alarm IL2«, »Alarm IL3« aus. (Diese werden zwar **nicht** an das übergeordnete Modul »Schutz« weitergegeben, sind aber – wie alle Signale – in dem zugehörigen Menüweig einsehbar.)

- »Definition« = „Auslösung“ — **Diese Schutzfunktion wird als Schutzfunktion mit Auslösung des Leistungsschalters betrieben**, das heißt:
 - Das übergeordnete Modul »Schutz« meldet eine General-Anregung, das zugehörige Signal »Schutz . Anregung« wird ausgegeben.

Falls die Anregung von einer Phasenstrom-Schutzstufe stammt, wird eine Phasenstrom-Anregung »Schutz . Anregung I Ph« ausgegeben.

Falls die Anregung von einer Erdstrom-Schutzstufe stammt, wird eine Erdstrom-Anregung »Schutz . Anregung IE« ausgegeben.

Falls die Schutzstufe phasenspezifisch anregt, wird außerdem die fehlerhafte Phase mit Signalen »Schutz . Anregung IL1«, »Schutz . Anregung IL2«, »Schutz . Anregung IL3« gekennzeichnet.
 - Falls der Fehler nach Ablauf einer einstellbaren Verzögerungszeit noch immer besteht – siehe auch  Abb. 44:

Die Schutzstufe gibt das Auslösesignal »Auslösung« aus und leitet dieses Signal an das übergeordnete Modul »Schutz« weiter.

- Das übergeordnete Modul »Schutz« meldet daraufhin eine General-Auslösung, das zugehörige Signal »Schutz . Auslösung« wird ausgegeben.

Falls die Schutzstufe phasenspezifisch anregt, gibt diese außerdem entsprechende Signale »Auslösung IL1«, »Auslösung IL2«, »Auslösung IL3« aus und leitet diese an das übergeordnete Modul »Schutz« weiter.

- Das übergeordnete Modul »Schutz« meldet auch diese phasenspezifischen Signale als »Schutz . Auslösung IL1«, »Schutz . Auslösung IL2«, »Schutz . Auslösung IL3«.
- Schließlich generiert das übergeordnete Modul »Schutz« einen Auslösebefehl; das zugehörige Signal ist »Schutz . AuslBef«.

Mit diesem Auslösebefehl wird eine Sequenz von Auslöse-Impulsen generiert, die in Form von Spannungsimpulsen am entsprechenden Impulsausgang des WIC1 ausgegeben werden. Bei korrekter Verdrahtung führt dies zum Öffnen des Leistungsschalters.

Bei angeschlossenem DigiMEC erscheint ein Pop-up mit Informationen zur Fehlerursache auf dem Display. (Siehe [↪ „6.1 Automatische Fehleranzeige \(Pop-up\) auf dem DigiMEC-Display“](#).) Dadurch ist eine erste schnelle Fehleranalyse möglich.

HINWEIS!



Nachdem der Leistungsschalter geöffnet wurde, ist jede wandlerstromversorgte WIC1-Variante natürlich ausgeschaltet, denn es wird ja offensichtlich nicht mehr mit Wandlerstrom versorgt. Das Fehler-Ereignis wird allerdings in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt, sodass es (nach dem nächsten Gerätestart) ausgelesen werden kann. Siehe auch [↪ „6 Fehlerrekorder“](#).

5.1.1 (General-)Anregung, Alarm, Auslösung


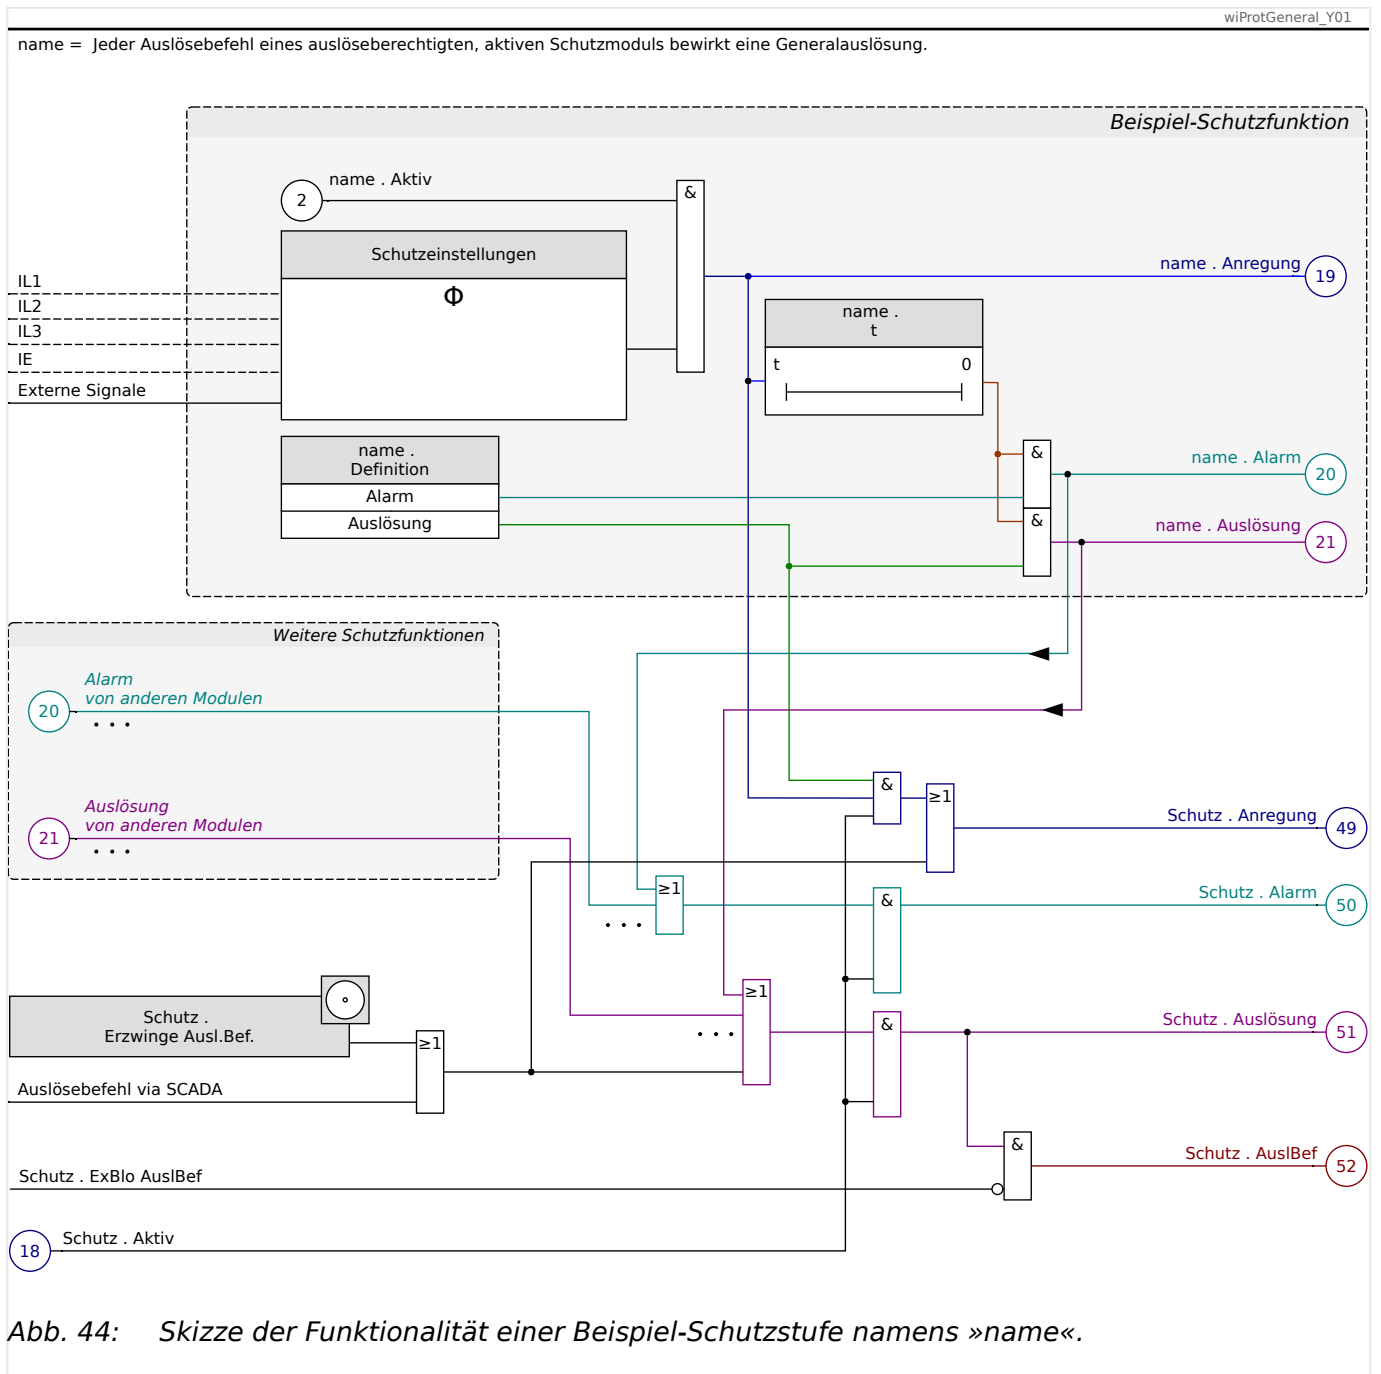


Abb. 44: Skizze der Funktionalität einer Beispiel-Schutzstufe namens »name«.

Das Diagramm veranschaulicht die Schutzsignale einer WIC1-Schutzstufe »name« und deren Weiterleitung an das übergeordnete Modul »Schutz«. Die phasenspezifischen Signale und die Sammelmeldungen »Schutz . Anregung I Ph« und »Schutz . Anregung IE« wurden der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet.

5.1.1.1 Auslöse-Impuls und WIC1-LEDs

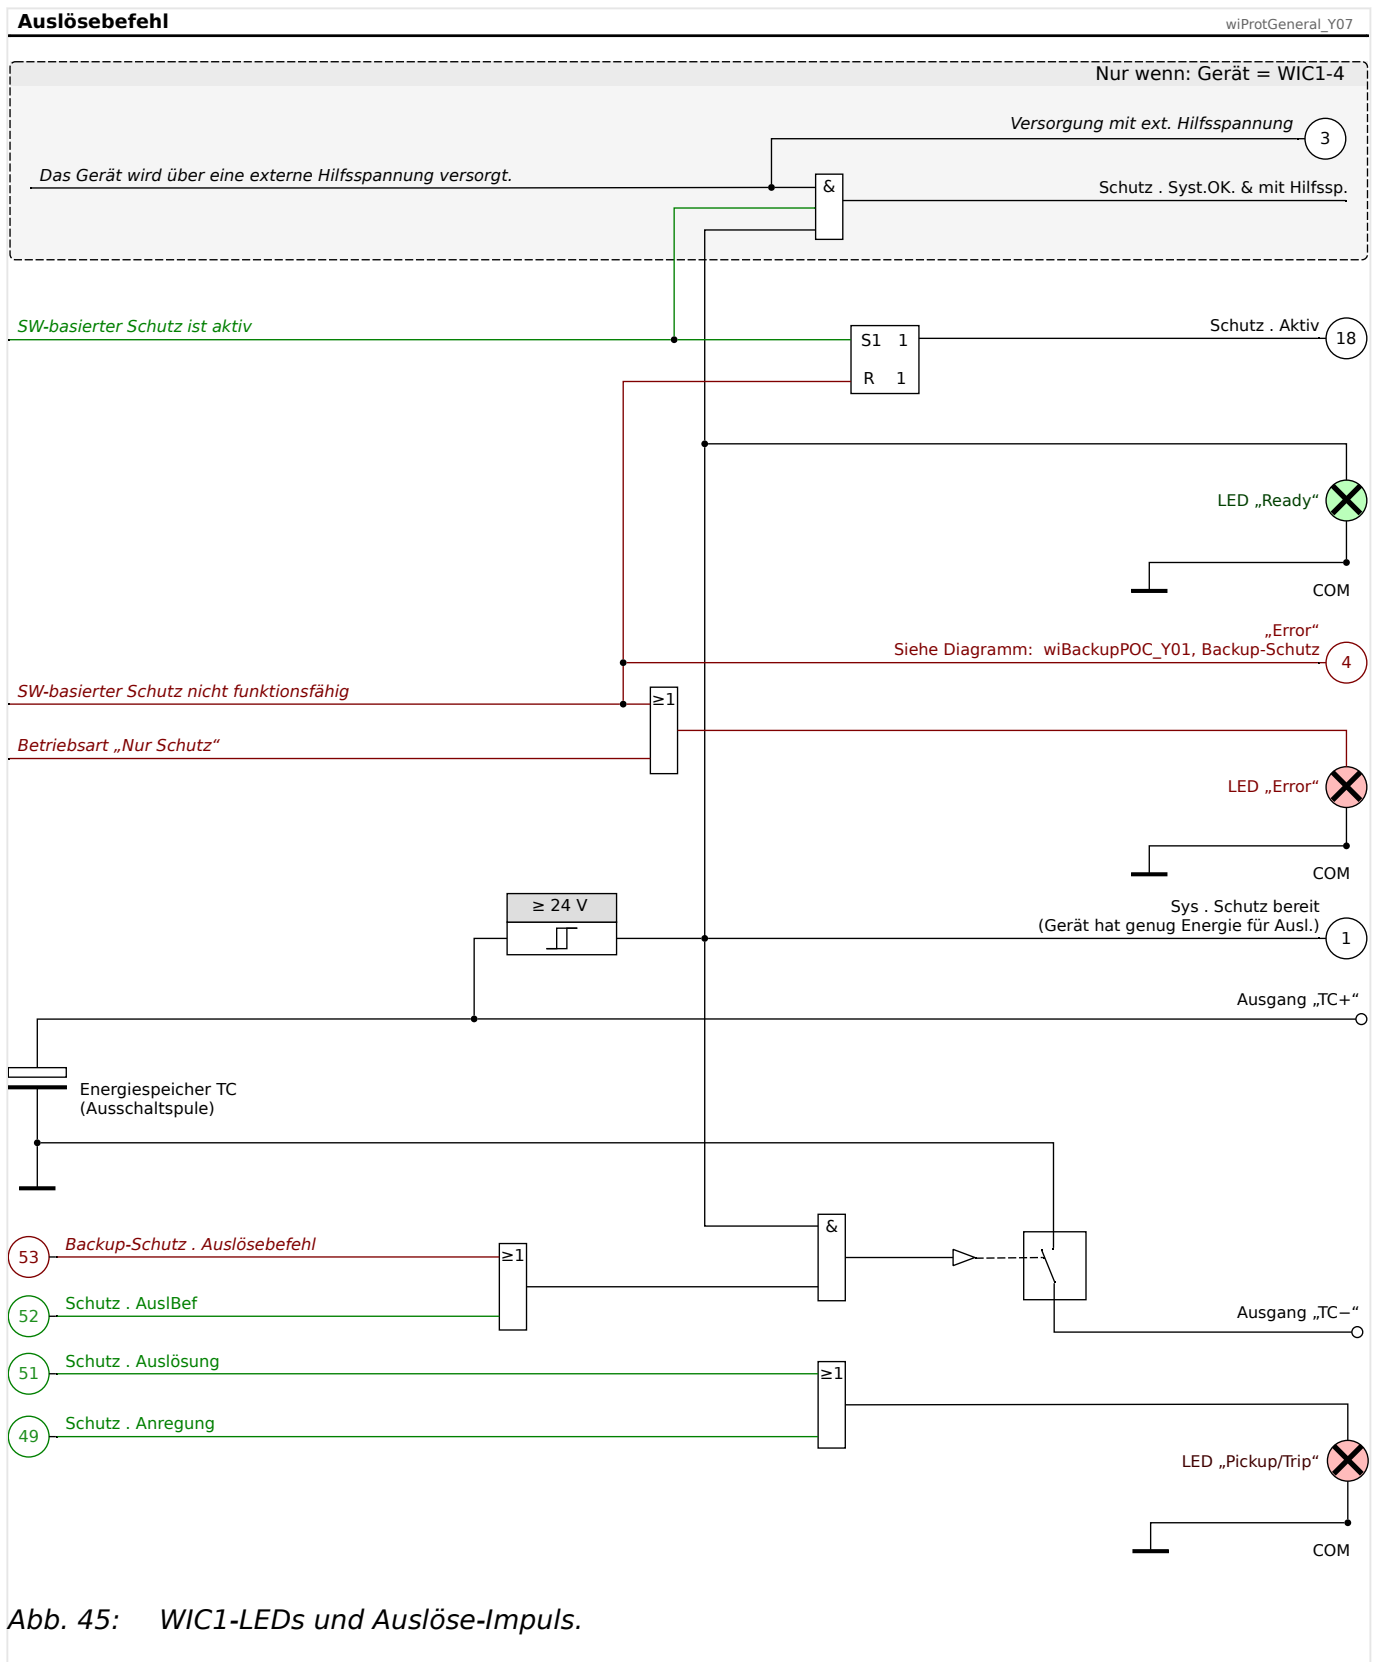

Der Auslöse-Impuls wird schaltungstechnisch dadurch ausgegeben, dass – so wie im Diagramm gezeigt – der Kontakt „TC–“ geräteintern mit COM verbunden wird. Eine detaillierte Beschreibung der WIC1-LEDs befindet sich in [3.9.1 Leuchtanzeigen \(LEDs\)](#).

Die Signale und Verbindungen in dunkelroter Farbe können nur aktiv sein, wenn die Selbstüberwachung des WIC1 einen internen Fehler entdeckt. Die Signale und Verbindungen in grüner Farbe können nur aktiv sein, wenn die software-basierten Schutzfunktionen problemlos funktionieren.

Das Signal »Schutz . Aktiv« - im Diagramm markiert mit der Nummer (18) - wird gesetzt, sobald das WIC1 gestartet ist und die (software-basierten) Schutzmodule aktiviert hat. Dies gilt auch für die spezielle Betriebsart „Nur Schutz“. Falls jedoch die Selbstüberwachung den software-basierten Schutz als nicht funktionsfähig erkannt hat, läuft der Backup-Schutz, und **alle** Signale sind inaktiv. (Letzteres wird im Diagramm dadurch angedeutet, dass das Signal (18) »Schutz . Aktiv« über den Rücksetz-„R“-Eingang des S&H-Bausteines deaktiviert wird, aber naturgemäß ist diese zeichnerische Darstellung ein Notbehelf: Wenn die Geräte-Software nicht mehr funktioniert, kann es auch keine korrekte Zeichnung der internen Funktionalität mehr geben.)


HINWEIS!



Eine (General-)Anregung wird durch Blinken der dritten, roten „Pickup/Trip“-LED angezeigt, eine (General-)Auslösung wird durch Leuchten der LED angezeigt (zumindest solange das WIC1 noch mit Spannung versorgt wird und das Signal aktiv ist).

Eine Selbsthaltung der LED findet nicht statt. (Siehe auch [↪ „3.9.1 Leuchtanzeigen \(LEDs\)“](#).)

5.1.1.2 Phasenselektive Signale, Sammelmeldungen

Zusätzlich zu den Meldungen aus Diagramm  Abb. 44 gibt es im Modul »Schutz« noch Sammelmeldungen und phasenselektive Signale. Die phasenselektiven Signale können von denjenigen Schutzmodulen gesetzt werden, die Fehler phasenspezifisch detektieren können.

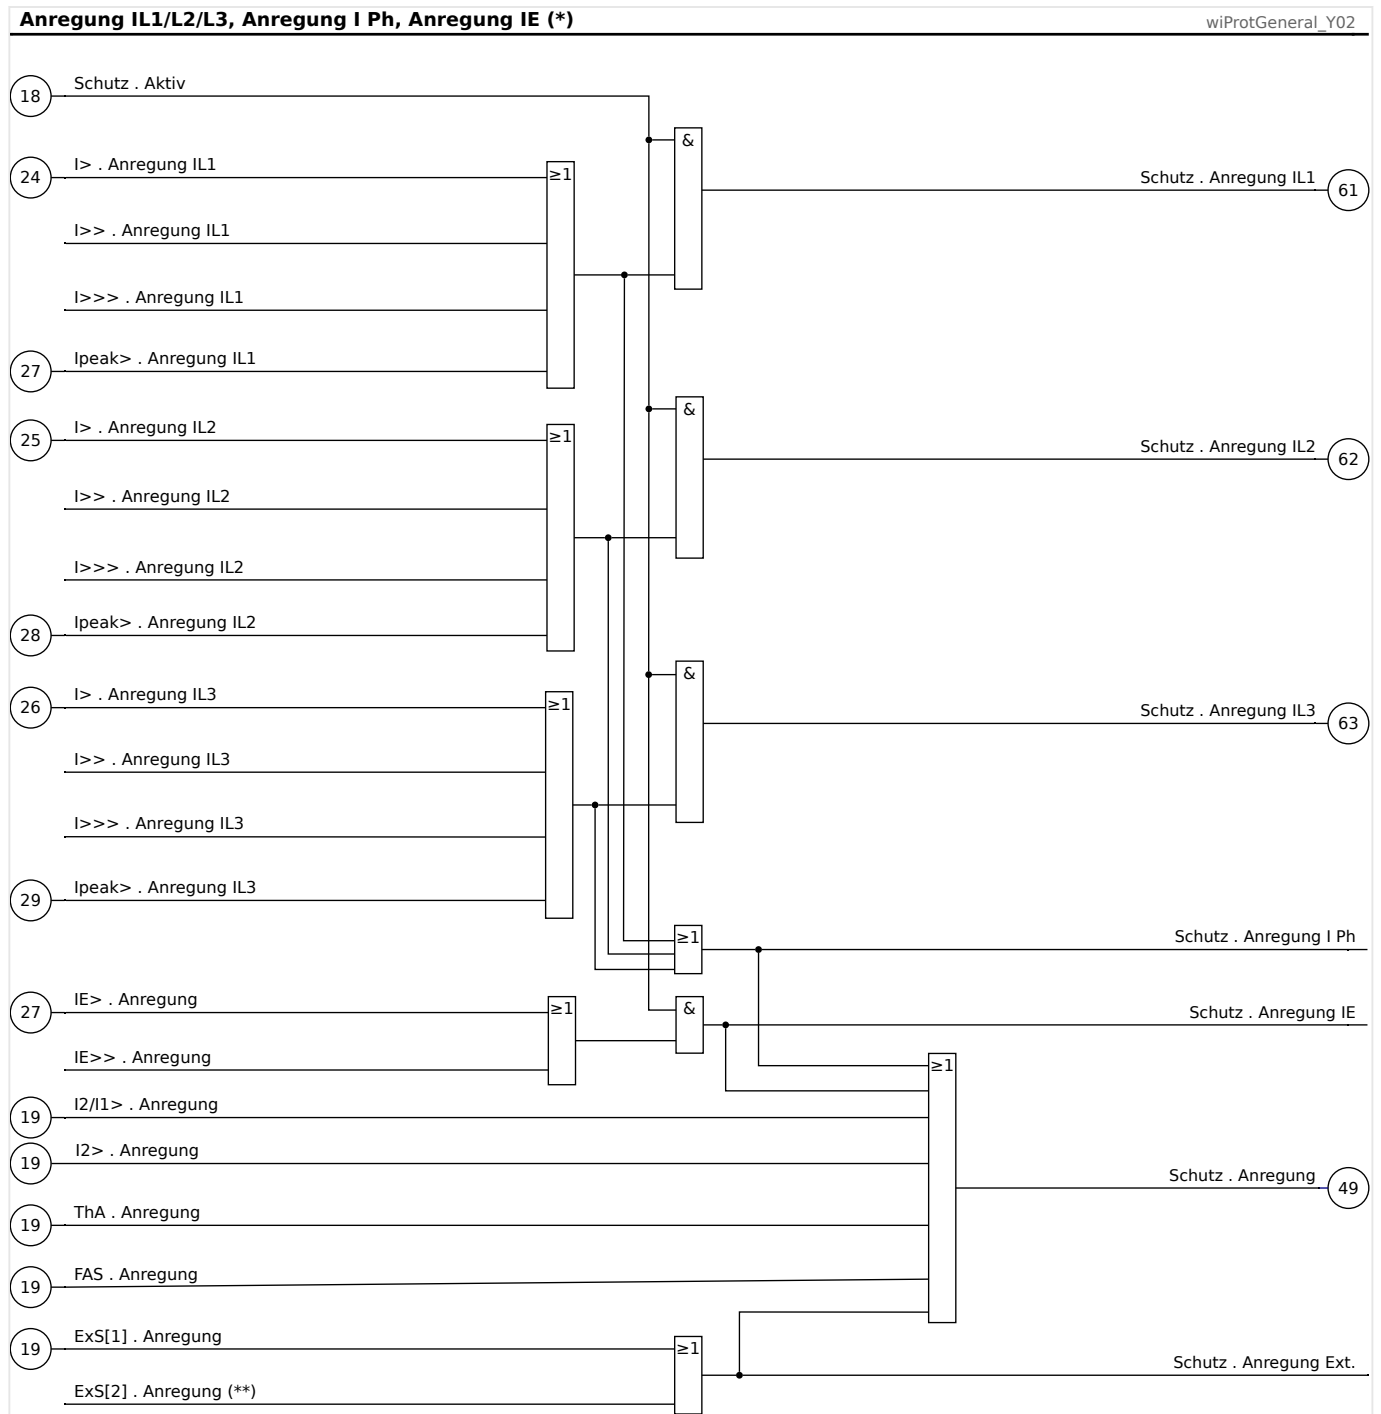


Abb. 46: Phasenselektive General-Anregungen und zugehörige Sammelmeldungen.

(*) Die General-Anrege-Signale, auch die phasenselektiven, werden nur von Schutzfunktionen mit der Einstellung »Definition« = „Auslösung“ generiert. (Siehe auch [↳ „Definition \(„Alarm ↔ Auslösung“\) einer Schutzfunktion“](#).) Dies ist der Übersichtlichkeit halber hier nicht explizit eingezeichnet.

(**) Eine zweite »ExS«-Instanz ist nur auf WIC1-Varianten mit zwei Digitalen Eingängen verfügbar. (Siehe [Bestellschlüssel](#).)

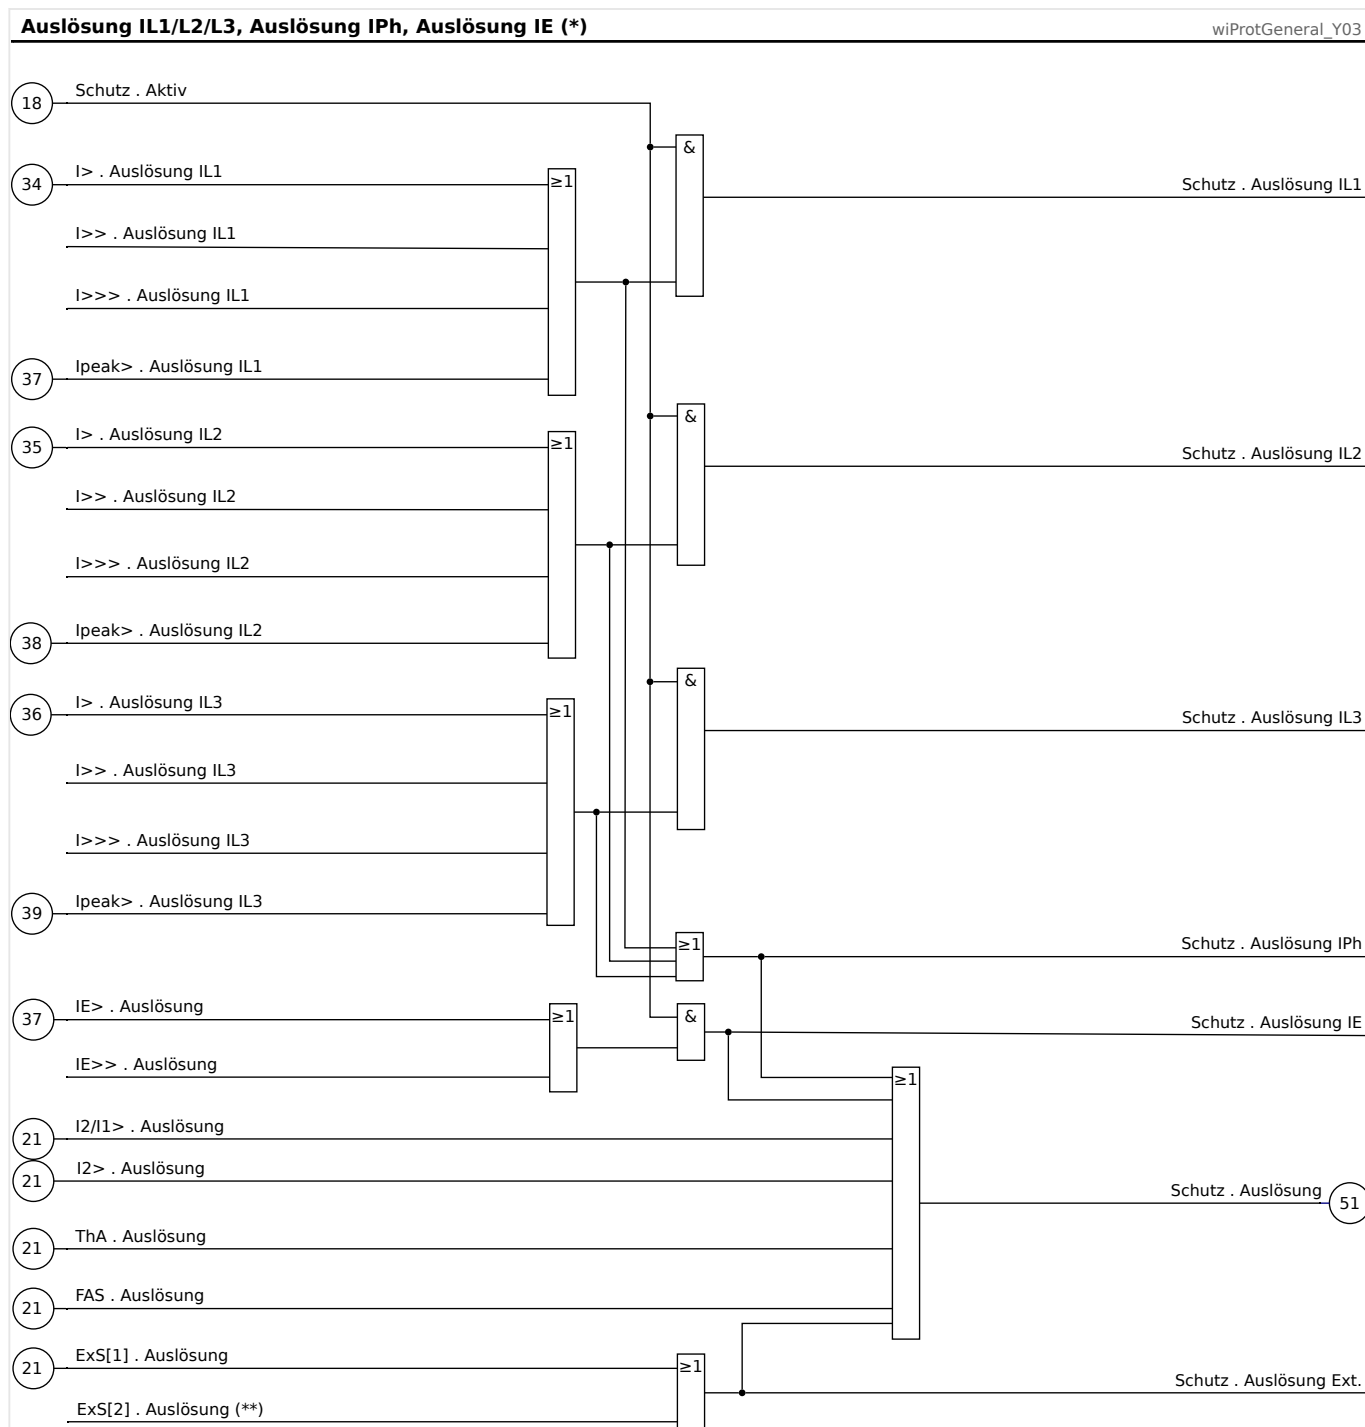



Abb. 47: Phasenselektive General-Auslösungen und zugehörige Sammelmeldungen.


(*) Auslöse-Signale, auch die phasenselektiven, werden nur von Schutzfunktionen mit der Einstellung »Definition« = „Auslösung“ generiert. (Siehe auch [L>](#) „Definition („Alarm ↔ Auslösung“) einer Schutzfunktion“.) Dies ist der Übersichtlichkeit halber hier nicht explizit eingezeichnet.

(**) Eine zweite »ExS«-Instanz ist nur auf WIC1-Varianten mit zwei Digitalen Eingängen verfügbar. (Siehe [Bestellschlüssel](#).)

5.1.2 Manuell erzwungener Auslösebefehl

Für Inbetriebnahmearbeiten oder zu Testzwecken kann mit dem Kommando [Service / Schutz] »Schutz . *Erzwinge Ausl.Bef.*« ein Auslösebefehl erzwungen werden.

Siehe auch das Funktionsdiagramm,  [Abb. 44](#).

Zu beachten ist allerdings, dass bei reiner USB-Versorgung die Spannung des Auslöseimpulses zu niedrig sein kann, um den Leistungsschalter auszulösen, siehe auch  „[2.3 Versorgung des WIC1](#)“ und „[Troubleshooting: System-LED leuchtet nicht](#)“.

5.1.3 Blockaden

Das Gerät bietet eine Blockademöglichkeit des Auslöse-Kommandos, ferner können die meisten Schutzstufen individuell blockiert werden.

WARNUNG!



Stellen Sie sicher, dass Sie keine unsinnigen oder gar lebensgefährlichen Blockaden rangieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht fahrlässig Schutzfunktionalität deaktivieren, die das Gerät laut Schutzkonzept zur Verfügung stellen muss.

5.1.3.1 Ein- oder Ausschalten von Schutzfunktionen


Jedes (Schutz-)Modul kann (dauerhaft) ein- oder ausgeschaltet werden.

- Zunächst einmal gibt es im Menü [Projektierung] zu jeder Schutzstufe einen Parameter »Modus«. Dieser dient dazu, die Schutzstufe komplett außer Betrieb (bzw. in Betrieb) zu nehmen. Schutzstufen, die im Schutzkonzept der Anlage nicht benötigt werden, sollten tatsächlich auf diese Weise außer Betrieb genommen werden, denn dann benötigen sie auch keine geräteinternen Ressourcen (CPU-Zeit, Speicherplatz).

Allerdings werden hierbei automatisch Abhängigkeiten berücksichtigt, die eventuell zwischen verschiedenen Schutzstufen bestehen. Außerdem wird eine Schutzstufe, die deaktiviert, also außer Betrieb genommen, wurde, komplett aus allen Geräte-Menüs entfernt (mit Ausnahme des einen Parameters »Modus«, über den man sie wieder aktivieren (in Betrieb nehmen) kann.

- Zusätzlich gibt es für jede aktivierte Schutzstufe einen Parameter »Funktion«, den man auf „Aktiv“ bzw. „Inaktiv“ stellen kann. Die Schutzstufe bleibt zwar auch im Falle »Funktion« = „Inaktiv“ in Betrieb, ist aber dennoch inaktiv, sozusagen ausgeschaltet.

5.1.3.2 Temporäre Blockaden

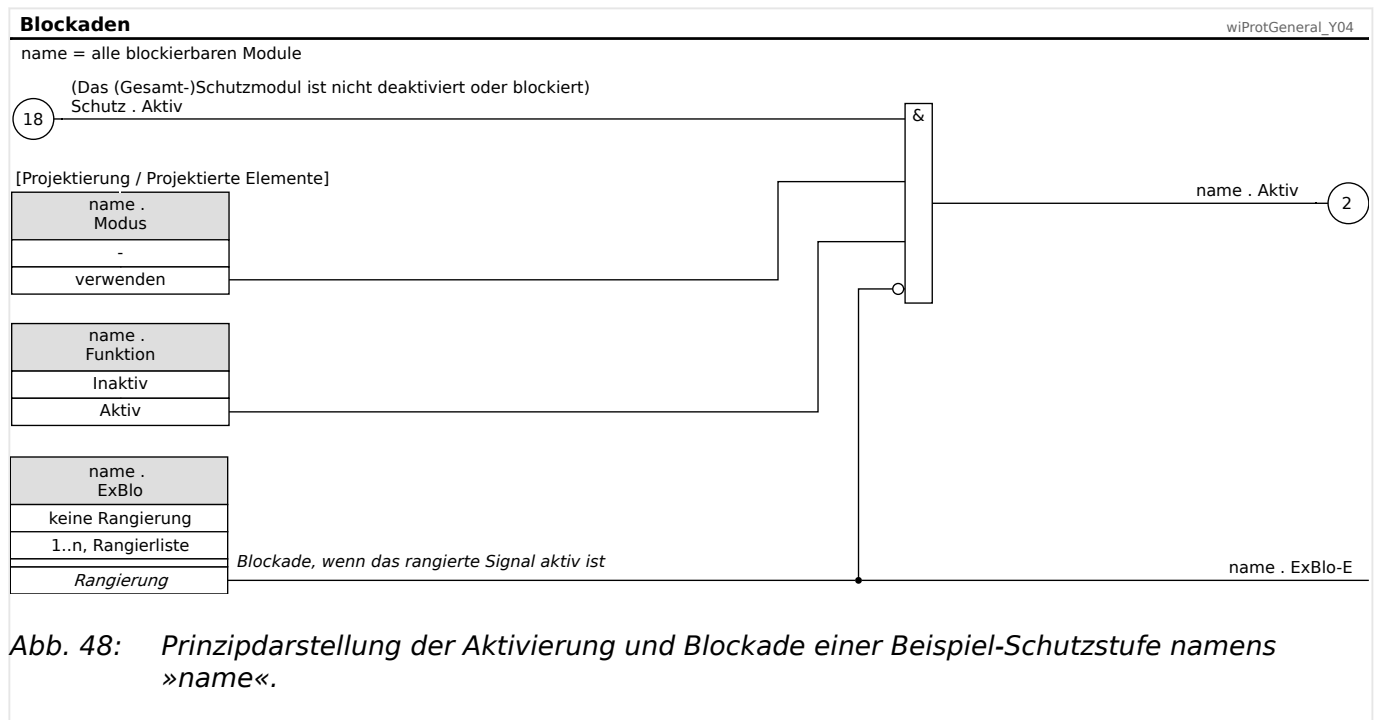

Eine bestimmte einzelne Schutzstufe temporär durch ein bestimmtes Signal blockieren:

- Es gibt für jede aktivierte Schutzstufe einen Parameter »ExBlo«, dem ein Signal aus der »Rangierliste« zugewiesen werden kann. Zur Verfügung steht eine große Anzahl geräteinterner oder externer (d. h. über einen Digitalen Eingang eingehender) Signale. Wird das ausgewählte Signal wahr, wird die temporäre Blockade wirksam.

5.1.4 Ansteuerung eines Schaltgerätes

Der Impulsausgang des WIC1 (siehe [↳ „3.8 Ausgänge \(Auslösespule, Schauzeichen, Ausgangsrelais\)“](#)) muss an ein Schaltgerät / Betriebsmittel angeschlossen sein, das im Falle eines vom WIC1 erkannten Fehlers die betroffenen Stromkreise abschaltet. Üblicherweise wird hierfür ein Leistungsschalter eingesetzt, aber je nach Typ der Anwendung sind auch andere Schaltgeräte gebräuchlich.

GEFAHR!



Die Fehlkonfiguration und Fehlbedienung von Schaltgeräten kann Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Dies gilt u. a. für das Öffnen eines stromführenden Stromkreises durch einen Trennschalter oder für das Zuschalten eines Erdungsschalters auf unter Spannung stehende Anlagenteile.

Der Inbetriebnehmer hat die einwandfreie Konfiguration und Verdrahtung des Schaltgerätes sicherzustellen und zu dokumentieren.

Die korrekte Konfiguration aller Schaltgeräte ist unabdingbare Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Schutzgeräts.

5.1.4.1 Konfiguration des Schaltgerätes

Erkennungskriterien

Das Schutzgerät benötigt die Stellungsmeldungen, um die aktuelle Schaltgerätestellung ermitteln zu können. Diese Information ist essentiell für Schutzfunktionen wie zum Beispiel die Fehleraufschaltung ([↳ „5.10 FAS - Fehleraufschaltung“](#)) oder die Leistungsschalterüberwachung ([↳ „5.13 LSV - Leistungsschalterversagerschutz \[50BF, 62BF\]“](#)).

Für die beiden Schaltzustände „EIN“ und „AUS“ kann – unabhängig voneinander – eingestellt werden, ob diese auf Grund der Stellungsmeldekontakte oder basierend auf Phasenstromstärke (oder mit diesen beiden Kriterien) erkannt werden. Bei WIC1-Gerätevarianten ohne frei konfigurierbare Digitale Eingänge steht natürlich nur die strombasierte Erkennung zur Verfügung.

- Zur Erkennung der Zustände „EIN“ und „AUS“:

[Schutzparameter / Schaltgerät & Ausl.] »Prinzip Erk.Schalt.pos.« =

Optionen:

- „Hiko-basiert“ — Erkennung auf Grund der Stellungsmeldekontakte.

(Diese Option steht nur bei einem WIC1-4 mit konfigurierbaren Digitalen Eingängen zur Verfügung.)

- „Strom-basiert“ — Strombasierte Erkennung.

- „Strom und Hiko“ — Erkennung mittels beider Kriterien.

(Natürlich steht auch diese Option nur bei einem WIC1-4 mit konfigurierbaren Digitalen Eingängen zur Verfügung.)

Verdrahtung (nur WIC1-4 mit konfigurierbaren Digitalen Eingängen)

Falls die Erkennung der Schaltzustände auf Eingangssignalen basiert (↳ „Verdrahtung (nur WIC1-4 mit konfigurierbaren Digitalen Eingängen)“), müssen die jeweiligen Signale rangiert werden:

- Das Eingangssignal für den Zustand „EIN“ wird (sofern verdrahtet/benötigt) auf folgenden Parameter rangiert:

[Schutzparameter / Schaltgerät & Ausl.] »Hiko EIN«


Typischerweise ist dies das Signal des hierfür verdrahteten Digitalen Einganges.

- Das Eingangssignal für den Zustand „AUS“ wird (sofern verdrahtet/benötigt) analog rangiert:


[Schutzparameter / Schaltgerät & Ausl.] »Hiko AUS«

Hierfür müssen die Stellungsmeldekontakte (»Hiko EIN«- und/oder »Hiko AUS«-Kontakt) mit den Digitalen Eingängen des Schutzgerätes verbunden werden. Meist wird empfohlen, beide zu verdrahten. Da aber insgesamt nur zwei Digitale Eingänge zur Verfügung stehen, kann man hiervon abweichend auch nur einen dieser beiden verdrahten, um den anderen Digitalen Eingang für andere Zwecke verfügbar zu halten.



Danach ist der Impulsausgang mit dem Schaltgerät zu verdrahten.

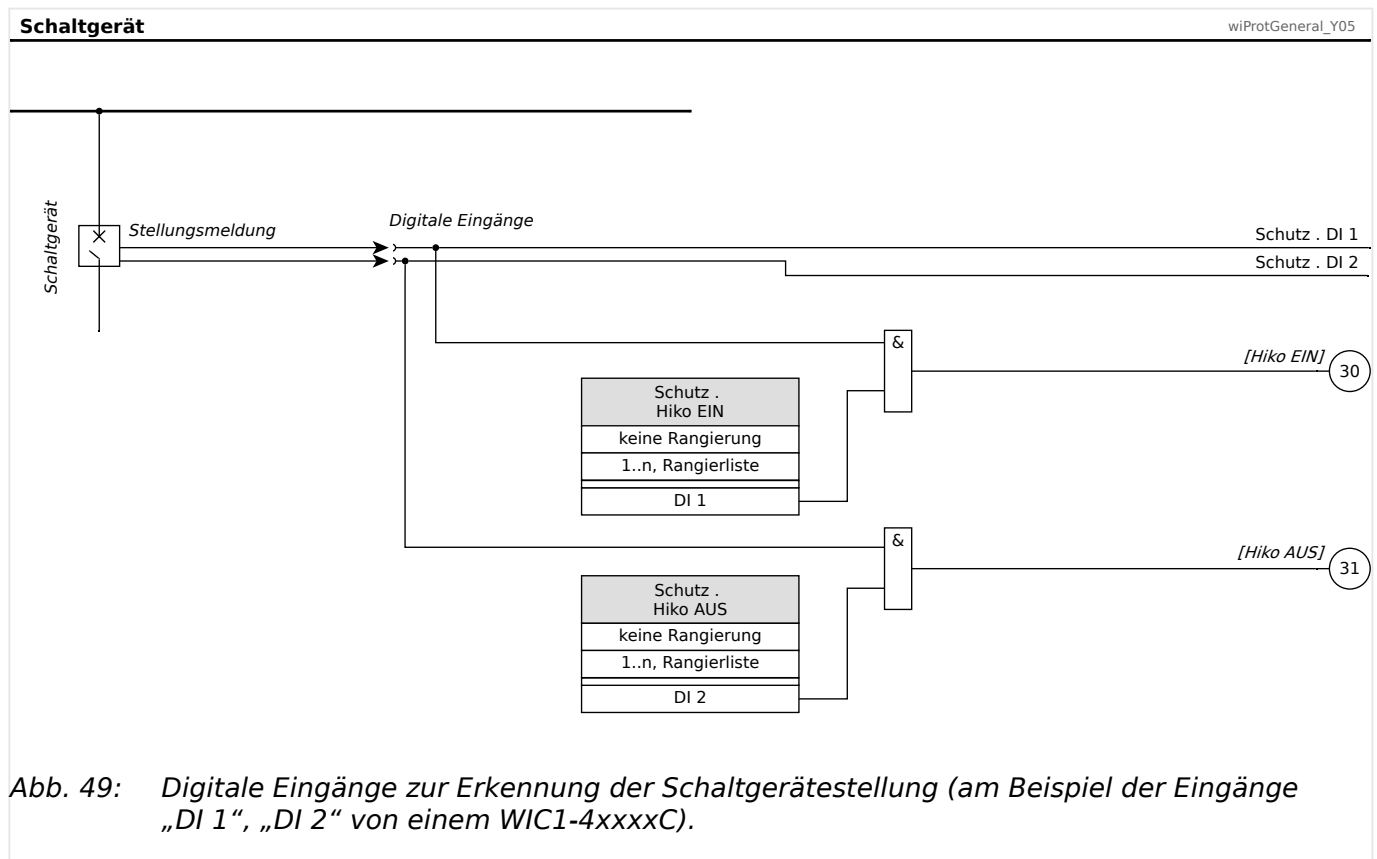



Erkennung der Schaltgerätstellung, Teil 1: Strombasiert

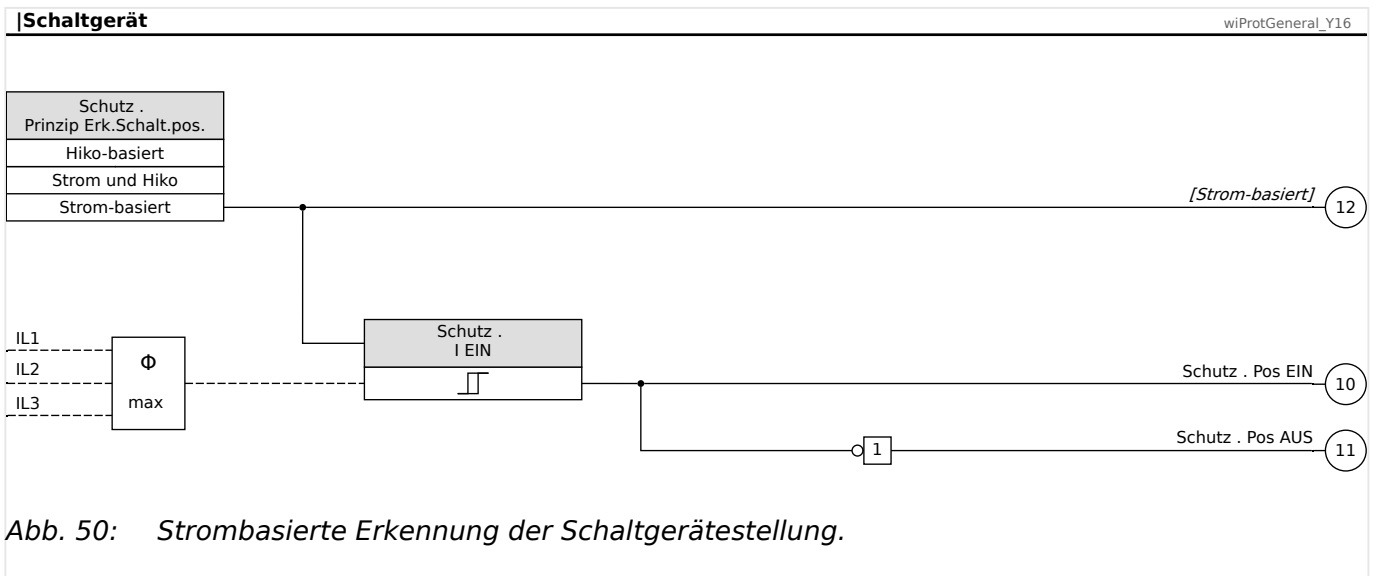


Erkennung der Schaltgerätstellung, Teil 2: Ein Stellungsmeldekontakt

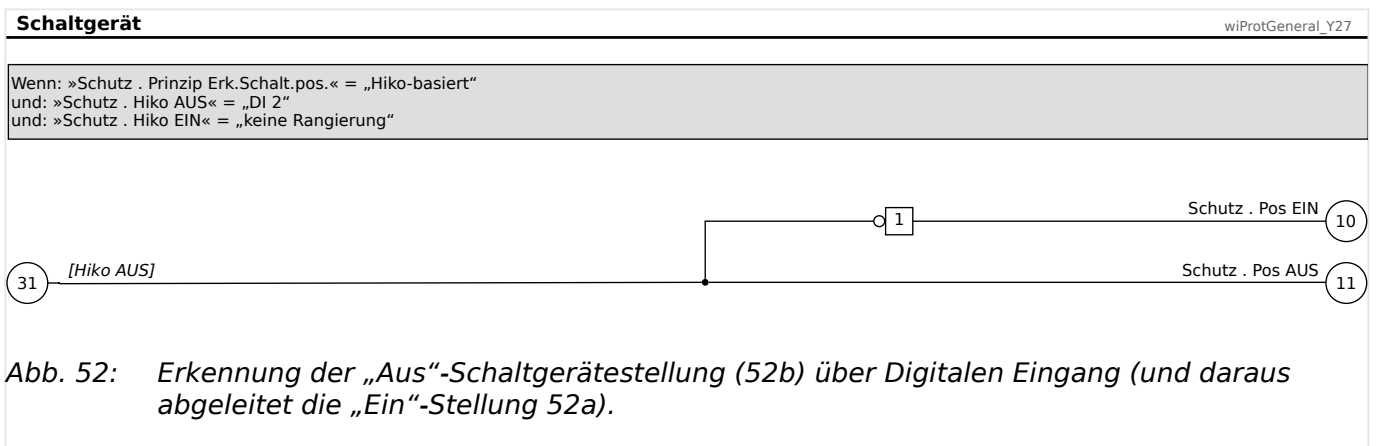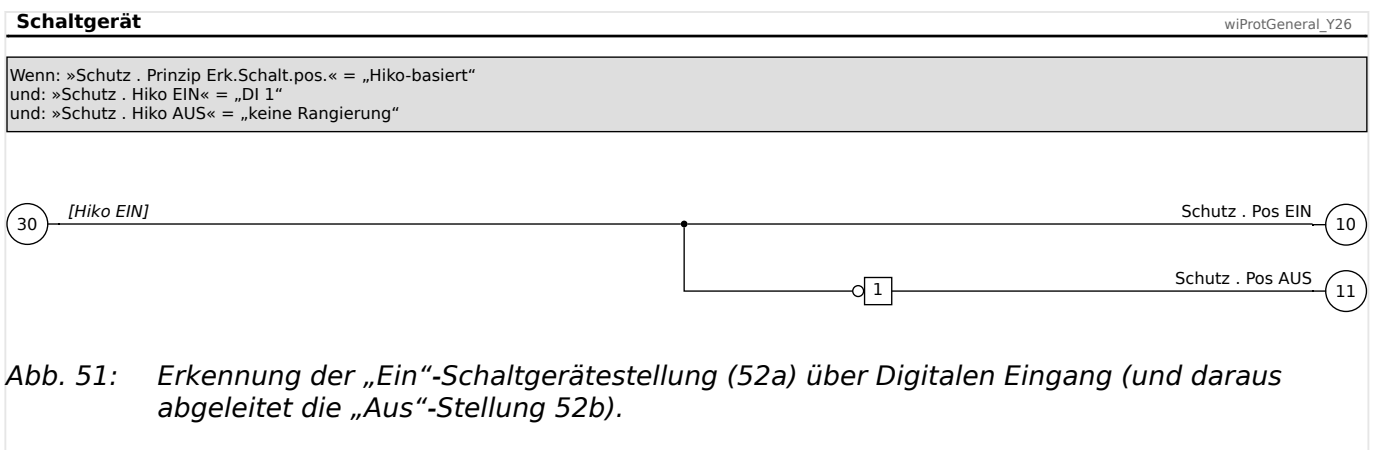


Erkennung der Schaltgerätstellung, Teil 3: Strombasiert und ein Stellungsmeldekontakt

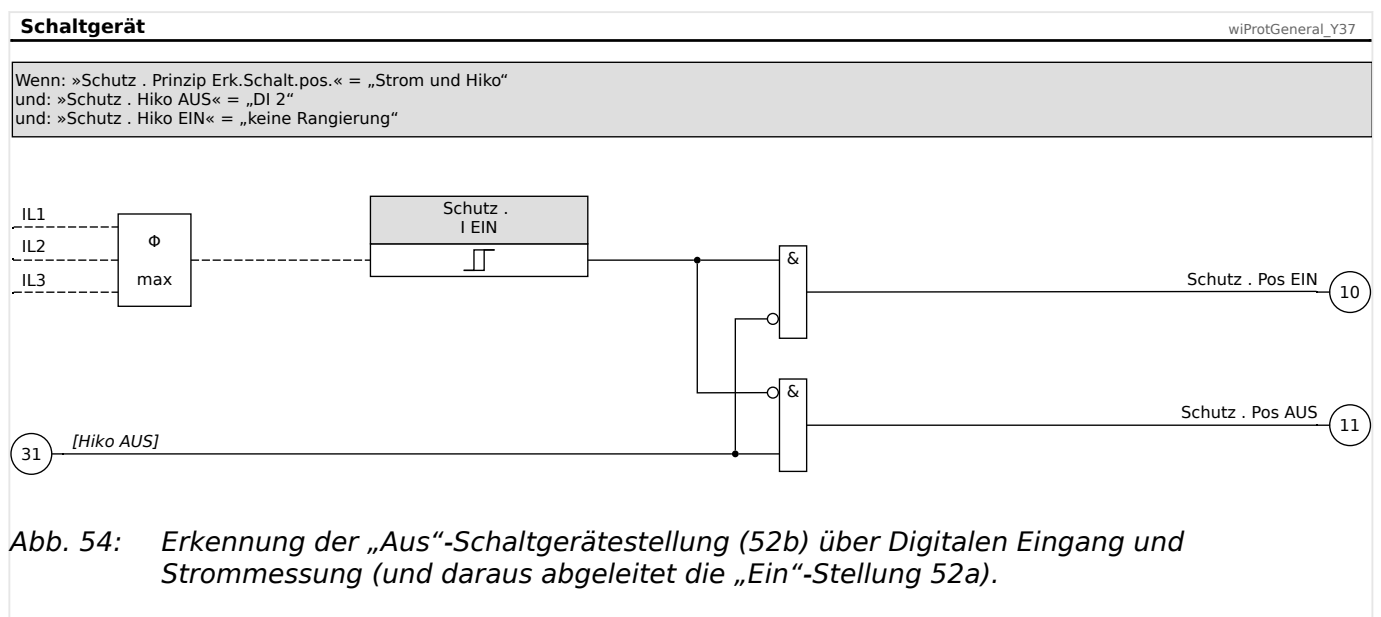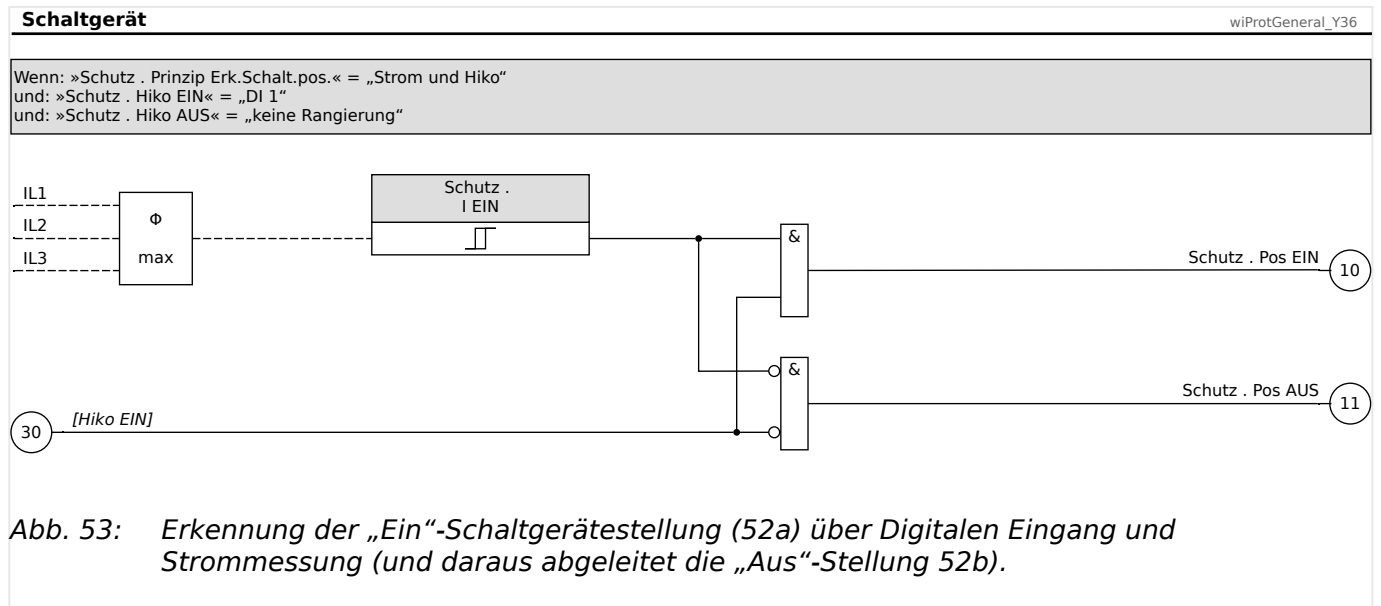

Erkennung der Schaltgerätstellung, Teil 4: Zwei Stellungsmeldekontakte

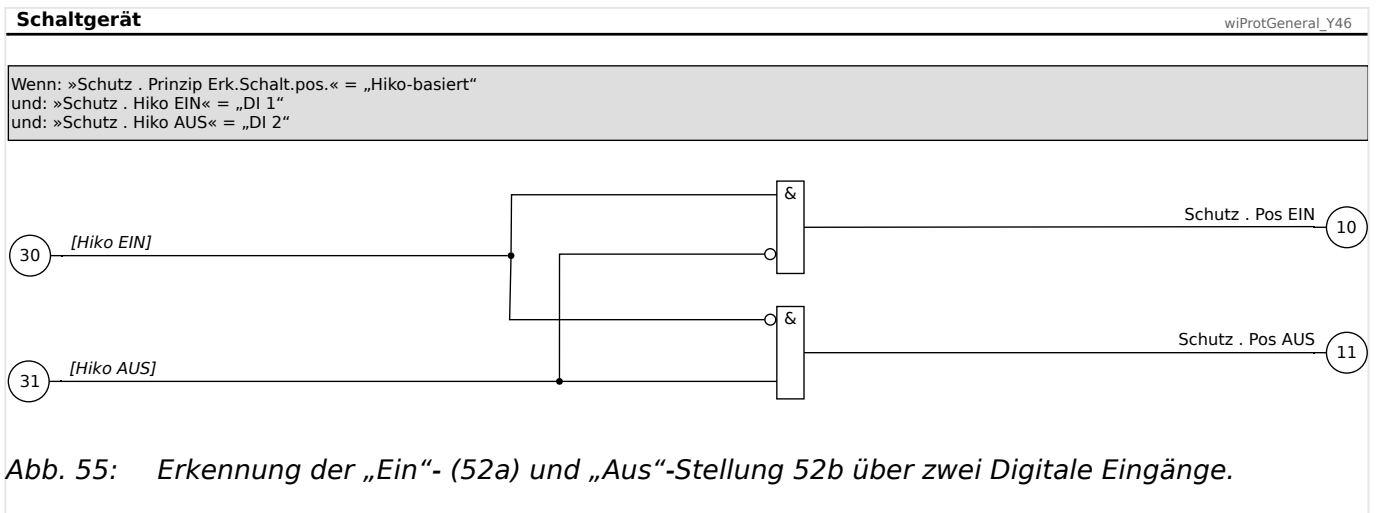

Erkennung der Schaltgerätstellung, Teil 5: Strombasiert und zwei Stellungsmeldekontakte

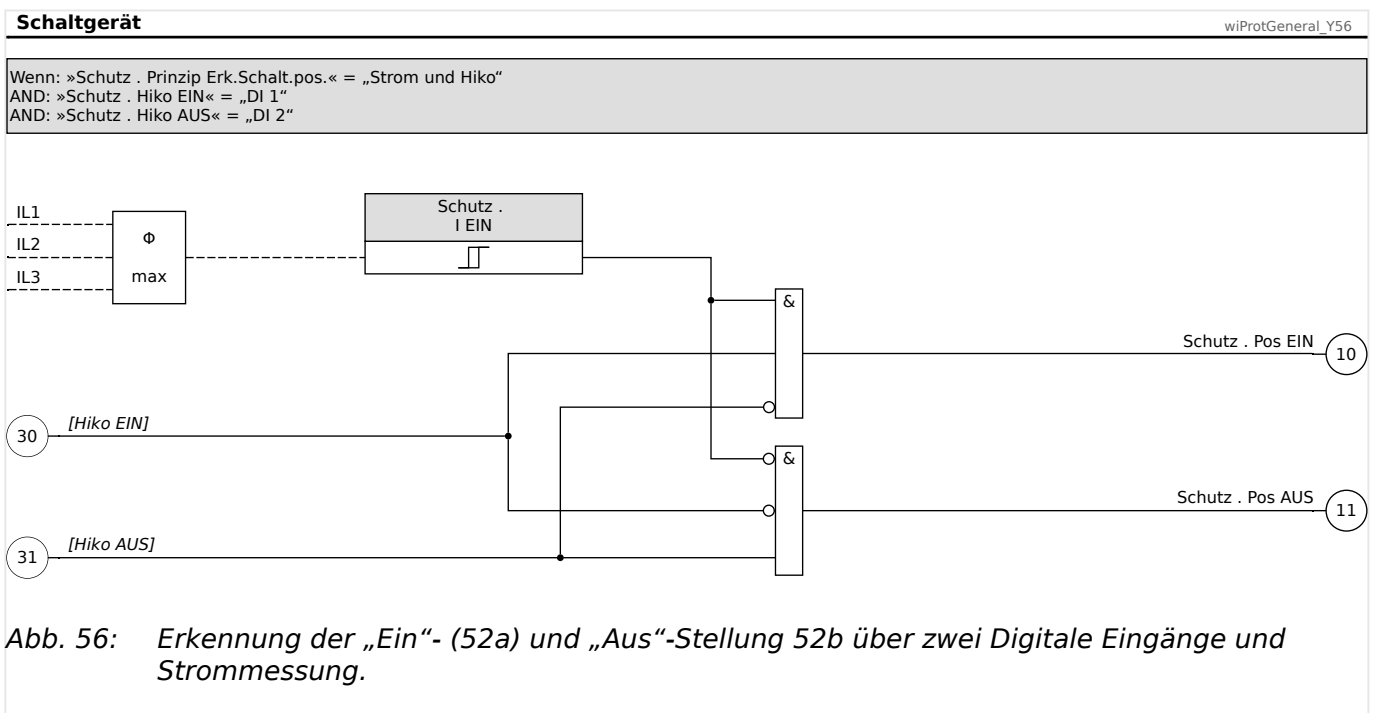

HINWEIS!



Die oben veranschaulichten Erkennungsmethoden 3, 4, 5 können ergeben, dass weder Signal (10) »Pos EIN« noch Signal (11) »Pos AUS« aktiv ist. Dies zeigt für gewöhnlich eine Zwischen- oder Fehlerposition des Schaltgerätes an.

5.2 Feldparameter

Feldparameter heißen alle diejenigen Einstellungen, die durch die Primärtechnik und die Netzbetriebsweise vorgegeben werden.

Dies sind vor allem die Einstellung zum Wandlernennstrom, [↪ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“](#), aber auch z. B. Nennfrequenz und Phasenfolge, [↪ „5.2.1 Feldparameter-Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“](#).

Alle Feldparameter sind über den Menüweig [Feldparameter] erreichbar.

5.2.1 Feldparameter-Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Wählen Sie die **Phasenfolge**:
 - [Feldparameter / Allg Einstellungen] »Drehfeldrichtung« =
Optionen:
 - „ABC“ — „rechtsdrehende“ Phasenfolge.
 - „ACB“ — „linksdrehende“ Phasenfolge.
2. ▷ Wählen Sie die **Nennfrequenz**:
 - [Feldparameter / Allg Einstellungen] »f« =
Optionen:
 - „50“ — Nennfrequenz $f_N = 50$ Hz.
 - „60“ — Nennfrequenz $f_N = 60$ Hz.
3. ▷ Wählen Sie, ob die Messwerterfassung auf Basis der „Grundwelle“ erfolgt, oder der „Effektivwert“ verwendet wird.
 - [Feldparameter / Allg Einstellungen] »StW . Messprinzip« =
Optionen:
 - „Grundwelle“
 - „Effektivwert“
4. ▷ Sofern Ihre WIC1-Variante über einen Erdstrom-Messeingang verfügt, wählen Sie zwischen **errechnetem oder gemessenem** Erdstrom:
 - [Feldparameter / Allg Einstellungen] »StW . IE Quelle« =
Optionen:
 - „berechnet“ — Alle Erdstrom-Schutzstufen verwenden errechneten Erdstrom.
 - „gemessen“ — Alle Erdstrom-Schutzstufen verwenden gemessenen Erdstrom.
5. ▷ Stellen Sie die Eigenschaften der verwendeten Stromwandler ein, also den Stromwandlertyp und den relativen oder primären Nennstrom:
 - [Feldparameter / StW] »StW . Stromwandlertyp« =
Optionen:
 - „Relativ“ — Nur relative Messwerte.

- „WE2 : 16 A ... 56 A“ ... „W6 : 256 A ... 896 A“ — Anzeige von Primärwerten, basierend auf diesem Stromwandlertyp (und basierend auf dem eingestellten Primärwert »StW pri«, siehe unten), ist möglich.
- „Standard“ — Anzeige von Primärwerten im Falle eines Adapter-Stromwandlers. (Siehe [↳ „3.3.3 Adapter-Wandler von 1 A \(oder 5 A\) Standard nach WIC1“](#). Der Nennstrom als Primärwert wird mittels »StW pri« eingestellt, siehe unten.)
- Je nach Einstellungen wird der Nennstrom entweder als relativer Wert oder als Primärwert eingestellt. (Siehe auch [↳ „2.10 Messwerte“](#).)
 - [Feldparameter / StW] »StW . In,relativ« — Dies ist der relative Nennstrom in Einheiten von [In,Min], eine Rechengröße ohne Abhängigkeit vom Stromwandlertyp (siehe [↳ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“](#)).
 - [Feldparameter / StW] »StW pri« — Dies ist der Nennstrom als Primärgröße in [A].

6. ▷ Sofern ein konkreter Stromwandlertyp eingestellt worden ist, lässt sich nun einstellen, ob Strommesswerte als Primärwerte angezeigt werden sollen:

- [Feldparameter / StW] »StW . Messwertanzeige« =
Optionen:
 - „bezogen auf In,relativ“ — Anzeige von Stromwerten als relative Messwerte.
 - „Primärstromwerte“ — Anzeige von Primärwerten, basierend auf den zuvor angegebenen Stromwandlerdaten.

7. ▷ Sofern Ihre WIC1-Variante über einen Erdstrom-Messeingang verfügt, stellen Sie die Eigenschaften des verwendeten Erdstromwandlers ein.

- [Feldparameter / StW] »StW . EStW pri« — der primäre Erd-Nennstrom in Ampere.


5.3 I>, I>>, I>>> - Phasen-Überstromschutz


Die Überstromschutz-Module I>, I>> und I>>> stellen Schutzstufen dar, die unabhängig voneinander wie folgt angewandt werden können:

- UMZ bzw. IEEE C37.2 / ANSI 50 — ungerichteter unabhängiger Überstromzeitschutz, Kennlinie siehe [↪](#) „12.2.1.1 DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz (I>, I>>, I>>>)“
- AMZ bzw. IEEE C37.2 / ANSI 51 — ungerichteter abhängiger Überstromzeitschutz, verfügbare Kennlinien siehe [↪](#) „12.2.1 Kennlinien (I>, I>>, I>>>)“

Eine allgemeine Beschreibung des Konzepts aller Schutzfunktionen beim WIC1 gibt es hier: [↪](#) „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“.

5.3.1 Funktionalität

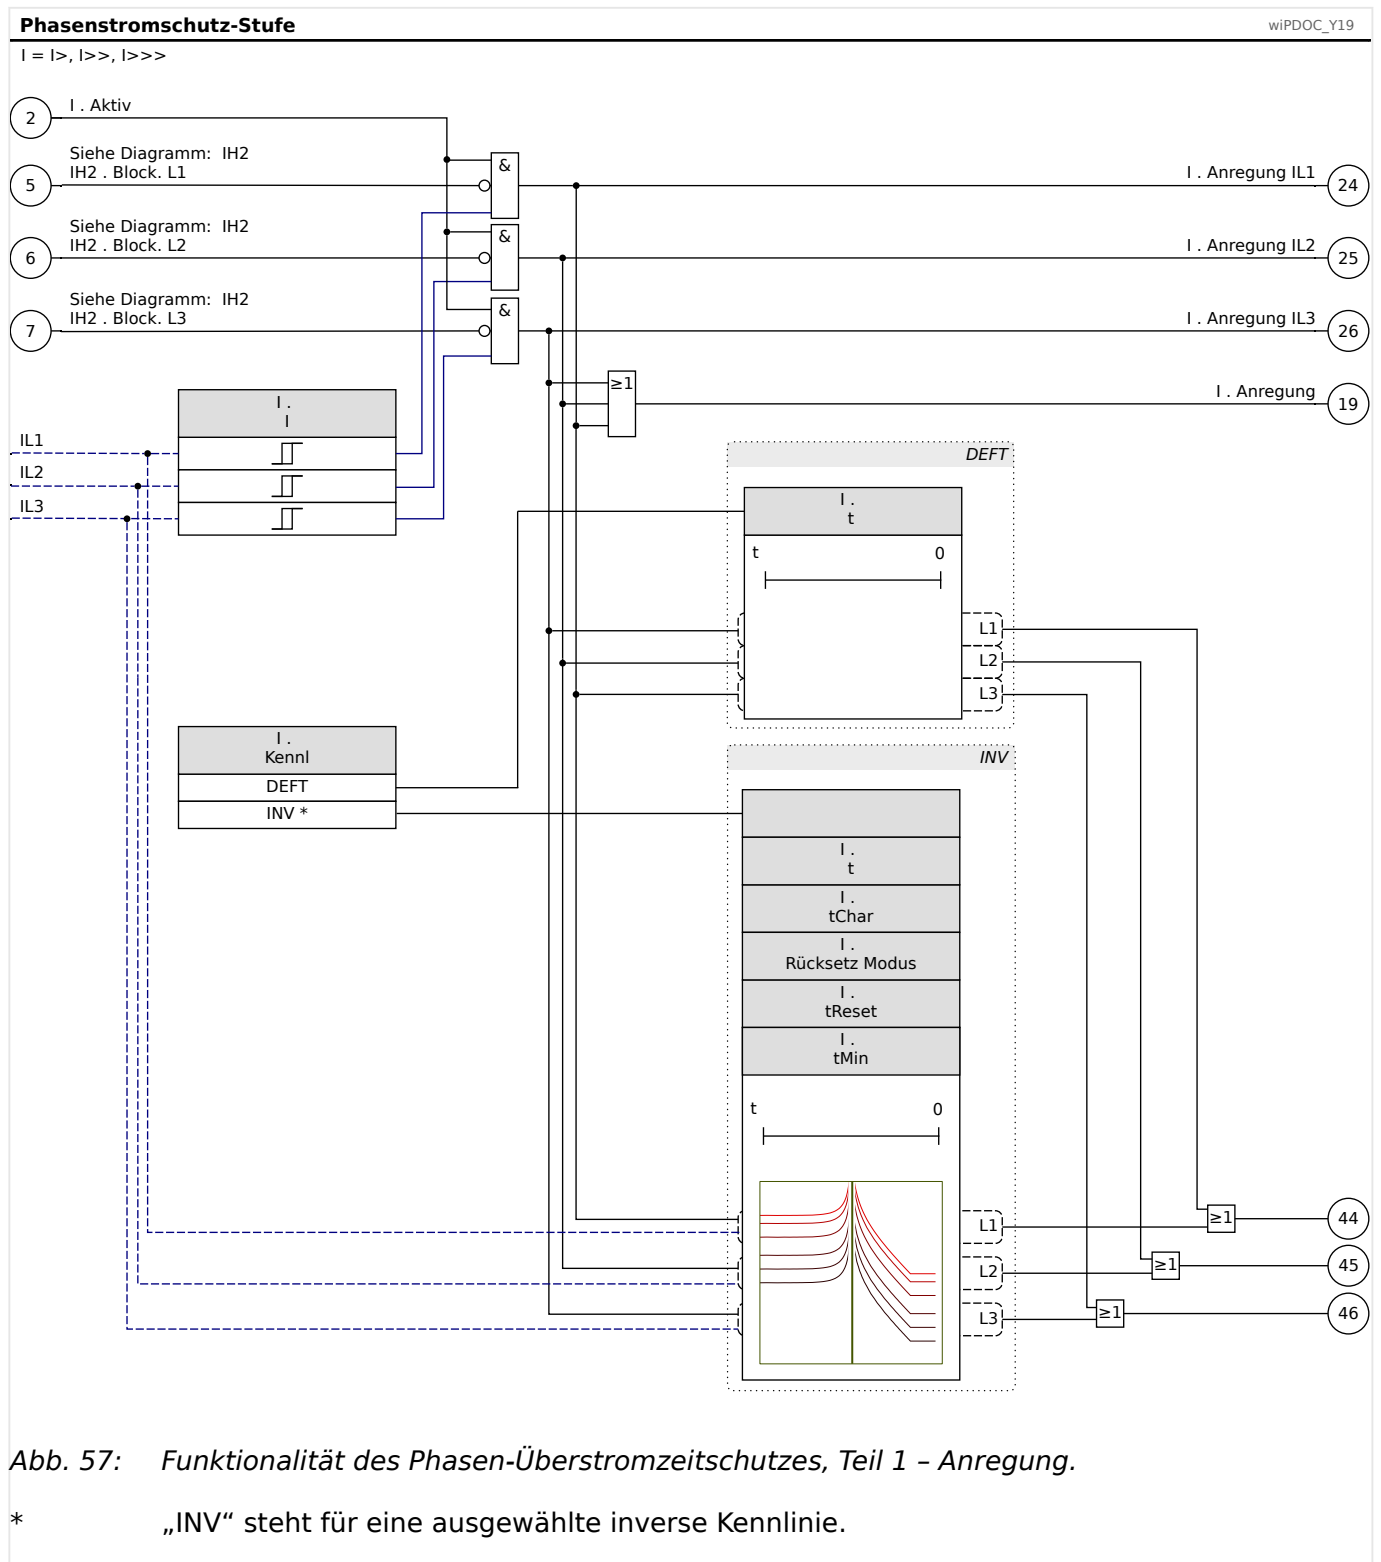

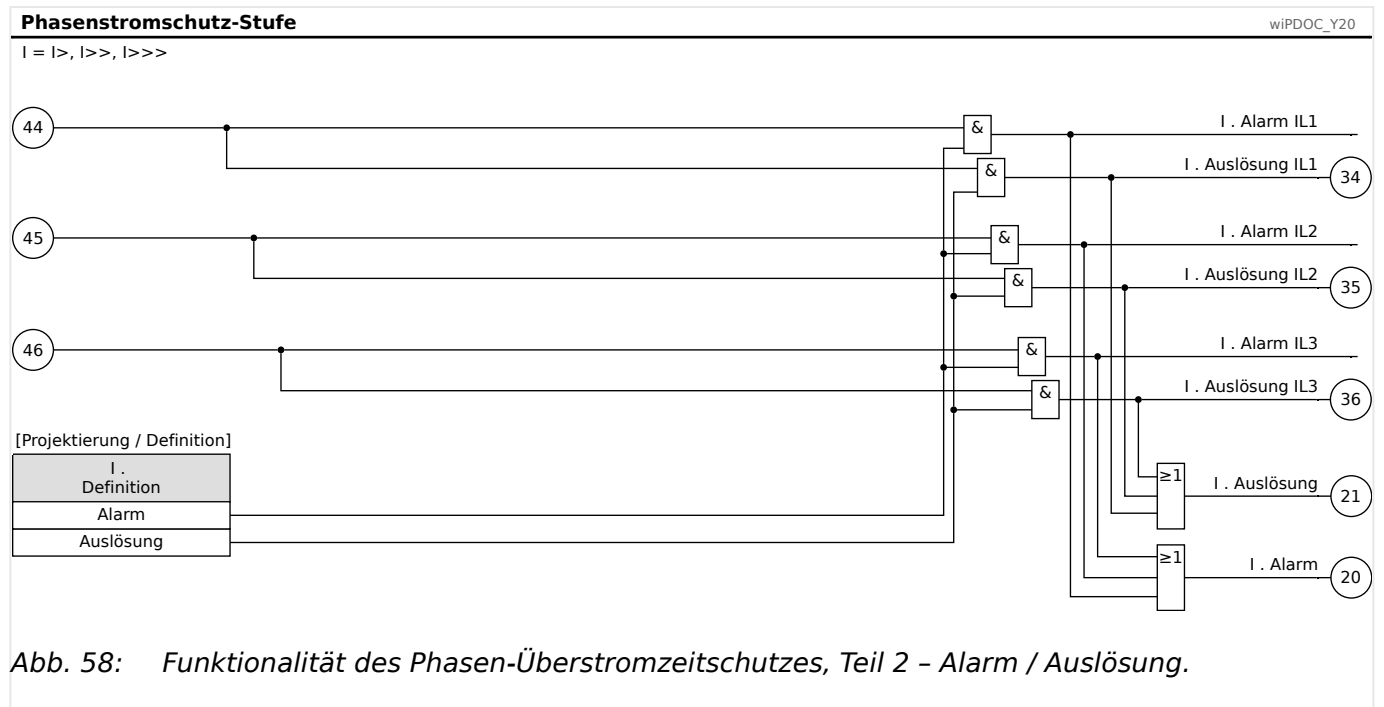

5.3.2 Einstellungen zum Phasen-Überstromschutz

WARNUNG!



Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinstellungen für den Überstromzeitschutz nicht die technischen und thermischen Belastungsgrenzen des WIC1, der Stromwandler und der Anwendung überlasten!

Vergewissern Sie sich also unbedingt anhand der Technischen Daten ([↪ „10.1 Technische Daten - WIC1“](#)), welche Belastungsgrenzen für die Strom-Messeingänge bestehen, und berücksichtigen Sie diese in Ihrem Schutzkonzept. Bei den Schutzeinstellungen müssen sowohl Anregungsschwellwert als auch die Auslöseverzögerung unter Berücksichtigung dieser Belastungsgrenzen erfolgen.

- Die Belastungsgrenzen der Phasenstromeingänge sind hier tabelliert: [↪ „10.1.4 Phasenstrommessung“](#). Eventuell ist auch die Veranschaulichung im Diagramm und in der Tabelle in [↪ „3.3.2 Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers“](#) hilfreich.
- Die Belastungsgrenzen des Erdstromeinganges sind hier tabelliert: [↪ „10.1.5 Erdstrommessung“](#).

Sofern keine zusätzlichen/externen Schutzvorkehrungen getroffen wurden, müssen wir aus unserer Sicht empfehlen, mindestens eine Schutzstufe des Phasenüberstromschutzes unter Berücksichtigung der WIC1-Belastungsgrenzen ($2,5 \cdot I_{n,max}$ für 2,5 s, 25 kA für 1 s) zu aktivieren.


Falls Ihr WIC1 über einen Erdstromeingang verfügt, gelten die Überlegungen analog für eine der beiden Erdstrom-Schutzstufen »IE>«, »IE>>«.

Nichtbeachtung der Belastungsgrenzen kann zur Zerstörung des WIC1 führen, und dies wiederum kann zu erheblichen Schäden an Ihrer Anlage oder unter Umständen zu Tod oder Verletzung führen.


DIP-/HEX-Schalter: [↪ „12.1.4 Phasenüberstromschutz - Einstellungen über DIP-Schalter \(WIC1-2\) bzw. HEX-Schalter \(WIC1-3\)“](#)

5.3.2.1 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view


Die folgenden Einstellungen sind am Beispiel des Schutzmoduls »I><<« aufgeführt. Für »I>><<« und »I>>><<« ist analog vorzugehen, die Module bieten die gleichen Einstellmöglichkeiten.

	
1.	▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfall eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe ↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“ .
2.	▷ Wählen Sie für den »I><<-Phasen-Überstromschutz die Kennlinie : <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / I>] »I> . Kennl« = Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ „DEFT“ (Unabhängiger Überstromzeitschutz), ◦ oder eine der inversen Kennlinien, siehe die Liste in ↳ „12.2.1 Kennlinien (I>, I>>, I>>>)“.
3.	▷ Stellen Sie für den »I><<-Phasen-Überstromschutz den Schwellwert für die Anregung ein (als Zahlenwert, d. h. als Vielfache des Nennstromes I _n): <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / I>] »I> . I«
4.	▷ Falls die DEFT-Kennlinie eingestellt ist, »I> . Kennl« = „DEFT“: Stellen Sie für den »I><<-Phasen-Überstromschutz die Auslöseverzögerung (in Sekunden) ein: <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / I>] »I> . t«
5.	▷ Wählen Sie für den »I><<-Phasen-Überstromschutz den Rücksetzmodus aus, d. h. die Regel, nach der die Rückfallverzögerung ermittelt wird: <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / I>] »I> . Rücksetz Modus« = Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ „unverzögert“ (sofortiges Rücksetzen ohne Verzögerung), ◦ „unabhängig“ (feste Rücksetzverzögerung in Sekunden), ◦ „abhängig (aus Kennl.)“ (Rücksetzverzögerung in Abhängigkeit von der gewählten Kennlinie. Diese Option ist für einige Kennlinien nicht verfügbar, siehe ↳ „12.2.1 Kennlinien (I>, I>>, I>>>)“.)
6.	▷ Falls eine der inversen Kennlinien mit fester Rücksetzverzögerung eingestellt ist, »I> . Rücksetz Modus« = „unabhängig“: Stellen Sie für den »I><<-Phasen-Überstromschutz die Rücksetzverzögerung (in Sekunden) ein: <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / I>] »I> . tReset« (Anmerkung: Für die DEFT-Kennlinie wird grundsätzlich immer sofortiges Rücksetzen ohne Verzögerung ausgeführt.)
7.	▷ Falls eine der inversen Kennlinien eingestellt ist: Stellen Sie für den »I><<-Phasen-Überstromschutz die minimale Auslöseverzögerung (in Sekunden) ein, siehe ↳ „Legende für alle folgenden Diagramme (I>, I>>, I>>>)“ für Details):

- [Schutzparameter / I>] »I> . *tMin*«

8. ▷ Falls eine der inversen Kennlinien eingestellt ist:
Stellen Sie für den »I>«-Phasen-Überstromschutz den **Kennlinienfaktor**, siehe 
„[Legende für alle folgenden Diagramme \(I>, I>>, I>>>\)](#)“ für Details):

- [Schutzparameter / I>] »I> . *tChar*«

9. ▷ Falls die Inrush-Blockade aktiviert wurde (siehe  „5.4 IH2 - Inrush“), wählen Sie, ob diese Schutzstufe im Falle eines Einschaltstromes blockiert werden soll:

- [Schutzparameter / I>] »IH2 Blo« =
Optionen:
 - „Inaktiv“ (das Inrush-Modul blockiert auch diese Überstromschutzstufe),
 - „Aktiv“ (es findet keine Inrush-Blockade der Überstromschutzstufe statt).

5.4 IH2 - Inrush

Wenn induktive Lasten eingeschaltet, d. h. unter Spannung gesetzt, werden, kommt es zu Einschaltströmen, die ein Vielfaches des Nennstromes betragen können. Hierdurch kann es zu einer Anregung oder sogar zu einer Auslösung der Überstromschutzfunktionen kommen.

Diese Anregungen bzw. Auslösungen sind natürlich unerwünscht, und der Zweck des Inrush-Moduls besteht darin, diese zu verhindern. Ein Sonderfall ist allerdings ein Störfall mit sehr großen Fehlerströmen. Hier wäre eine Blockade durch das Inrush-Modul unerwünscht, denn die tatsächlich notwendige Auslösung würde unverhältnismäßig verzögert: Ein Netzfehler mit einer Gleichstromkomponente erzeugt eine 2. Harmonische. Dies wiederum kann, insbesondere bei großen Fehlerströmen, zu Wandlersättigung führen, und diese vergrößert den Anteil der 2. Harmonischen zusätzlich. Damit kann die Situation eintreten, dass die Inrush-Blockade (zeitweise) Schutzfunktionen blockiert und damit die eigentlich benötigte Schutzanregung verzögert. Hier wäre es also unerwünscht, wenn der Überstromschutz durch das Inrush-Modul blockiert würde. Deswegen gibt es eine einstellbare Schwelle » I_{max} «, und wenn diese überschritten wird, dann wird das Inrush-Modul **nicht** aktiv.

Das Inrush-Modul betrachtet das Verhältnis der 2. Harmonischen zur Grundwelle, und es wird ein Blockadesignal generiert, falls nicht einer der Phasenströme größer ist als » I_{max} «.

HINWEIS!



Eine unverzögerte Überstromschutzstufe löst grundsätzlich schneller aus, als die Inrush-Sperre reagieren kann. Daher darf, um fehlerhafte Auslösungen zu vermeiden, das Inrush-Modul nicht in Kombination mit unverzögertem Überstromschutz benutzt werden (sondern immer mit einer kleinen Auslöseverzögerung).

3phasige Inrush-Blockade

Der Anteil der 2. Harmonischen kann in den drei Phasen unterschiedlich ausfallen. Unter Umständen ist die Größe in einer der Phasen nicht ausreichend für eine Inrush-Blockade in dieser Phase. Um auch in solchen Fällen eine Fehl-Auslösung der Überstromschutzfunktionen zu verhindern, kann (über die Einstellung » $I_{H2} . 3-ph Blo$ « = „Aktiv“) das Inrush-Modul auf eine übergreifende Betriebsart konfiguriert werden: Es werden dann alle Phasen blockiert, wenn für mindestens eine Phase ein Inrush-Strom festgestellt wird.

Blockade von Gegensystem-basierenden Schutzfunktionen


Hohe Einschaltströme können eine vorübergehende Sättigung der Phasenstromwandler bewirken. Wenn dies beim Einschalten eines Transformators geschieht, ergeben sich bei der Ermittlung des Mitsystem- und Gegensystemstromes falsche Werte. Deswegen sollten mit dem Inrush-Blockadesignal auch alle Schutzfunktionen blockiert werden, die auf dem Gegensystemstrom basieren. Siehe [↪ „5.4.2 Inrush - Einstellungen“](#) für die erforderlichen Einstellungen.

Inrush-Blockade des Erd-Überstromschutzes

Hohe Einschaltströme können zu einer vorübergehenden Sättigung der Phasenstromwandler führen. Falls der Erdstrom über die Phasenströme ermittelt wird, was bei Berechnung des Erdstroms der Fall ist, dann resultiert eine solche Sättigung der Phasenstromwandler in falschen Werten für den Erdstrom. Diese inkorrekten Erdstromwerte wiederum können unter Umständen zu einer falschen Auslösung des Erd-Überstromschutzes führen.

Daher ist es für solche Anwendungen gewünscht, dass das Inrush-Modul auch den Erd-Überstromschutz blockiert. Siehe [↪ „5.4.2 Inrush - Einstellungen“](#) für die erforderlichen Einstellungen.

5.4.1 Funktionalität

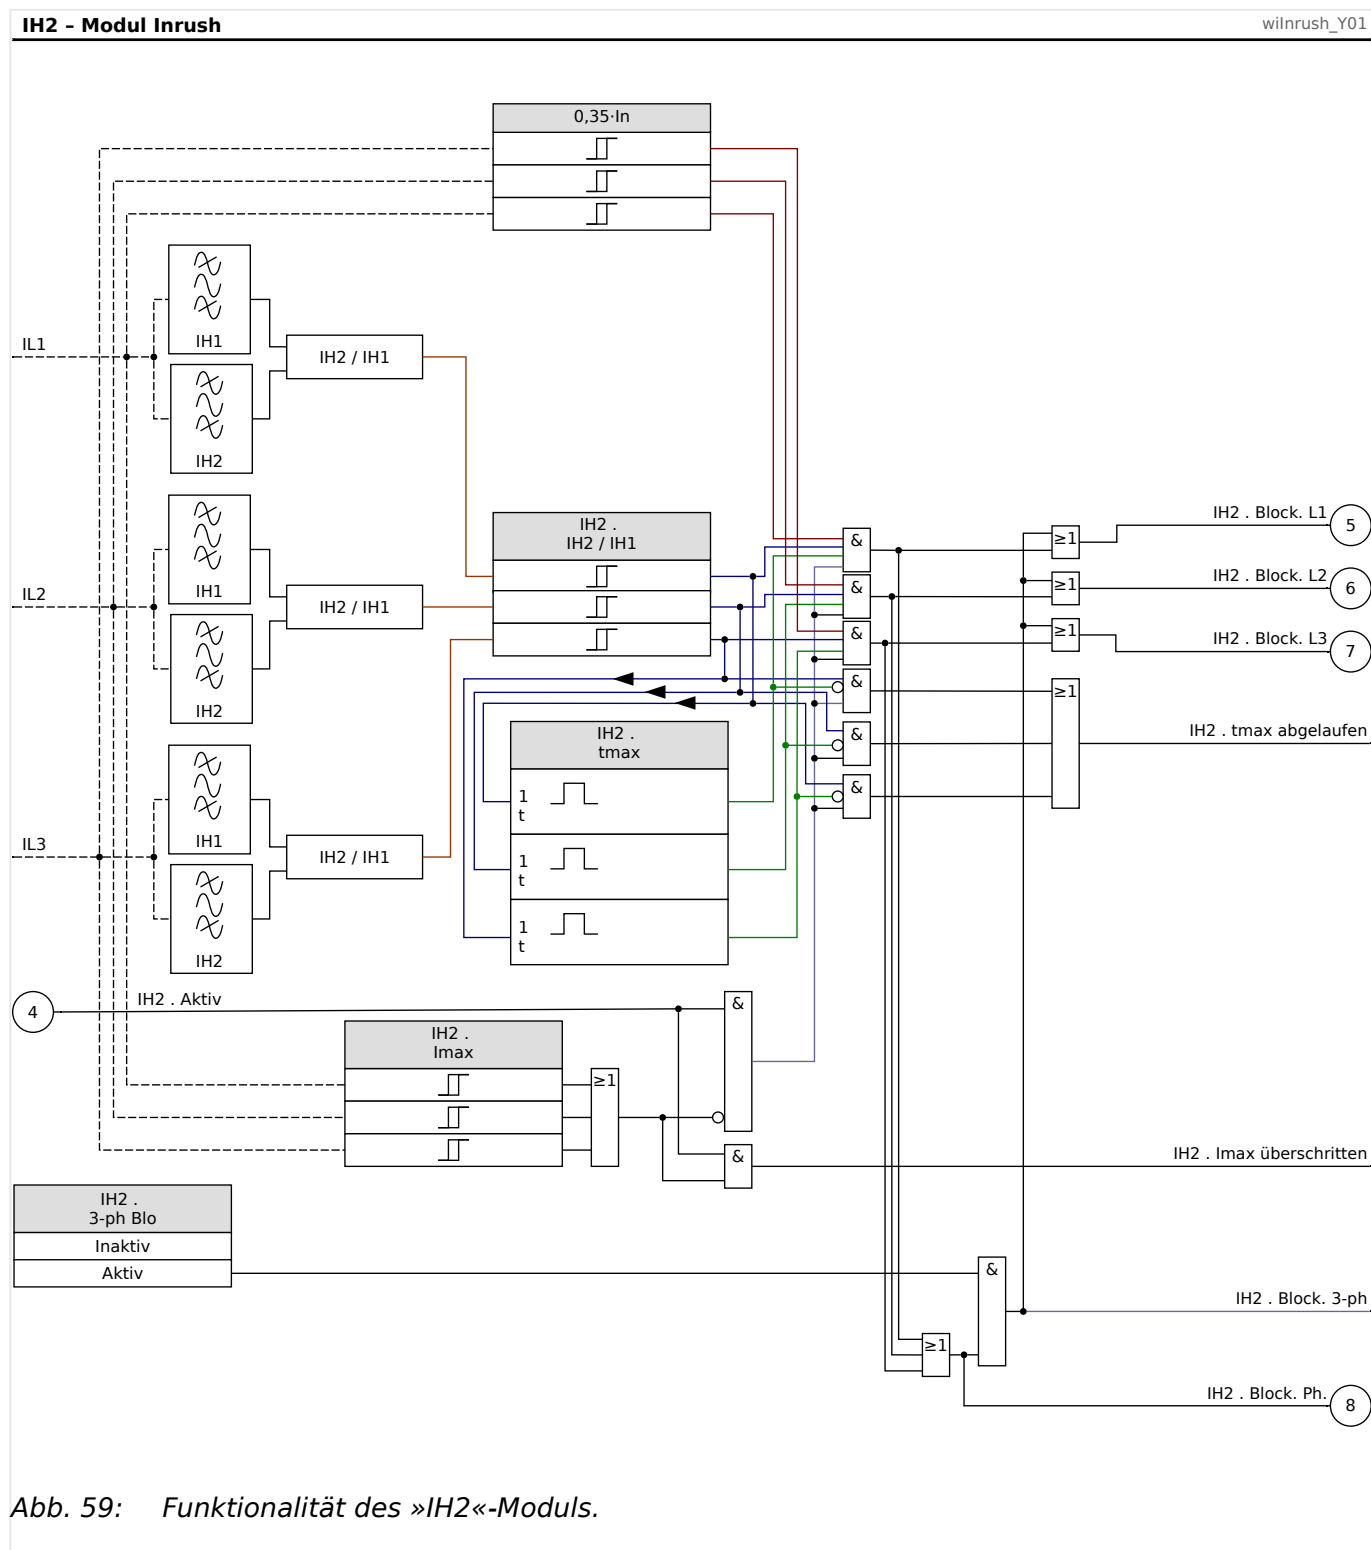

5.4.2 Inrush - Einstellungen

DIP-/HEX-Schalter:  „12.1.6 Inrush - Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)“

5.4.2.1 Inrush - Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Aktivieren Sie das Inrush-**Modul** »IH2«.
2. ▷ Stellen Sie den **Schwellwert** für das Verhältnis aus 2. Harmonischer zur Grundwelle ein:
 - [Schutzparameter / IH2] »IH2 . IH2 / IH1« — als Prozentwert.
3. ▷ Stellen Sie den **Maximalstrom** ein, das ist die [eingangs](#) beschriebene Stromschwelle, oberhalb derer das Inrush-Modul kein Blockadesignal mehr generiert:
 - [Schutzparameter / IH2] »IH2 . I_{max}« — als Vielfache des Nennstromes In.
4. ▷ Falls erforderlich für Ihre Anwendung, stellen Sie eine **Maximaldauer des Blockadesignals** ein. (Diese Zeitstufe wirkt phasenspezifisch.)
 - [Schutzparameter / IH2] »IH2 . t_{max}« — in Sekunden.

Die typische Dauer eines hohen Einschaltstromes beim Einschalten eines Transformators hängt von dessen Nennleistung ab und liegt ungefähr in folgender Größenordnung:

- Bei einer Nennleistung von 0,5 MVA ca. 0,16 s,
- bei einer Nennleistung von 1 MVA ca. 0,2 s,
- bei einer Nennleistung von 10 MVA ca. 1,2 s,
- bei einer Nennleistung oberhalb von 10 MVA mehr als 1,2 s bis zu mehreren Minuten.

(Zeitangaben aus: Gerhard Ziegler, Digitaler Differentialschutz: Grundlagen und Anwendungen, 2. Aufl. 2013).

5. ▷ Stellen Sie den **Blockiermodus** ein:
 - [Schutzparameter / IH2] »IH2 . 3-ph Blo« =
Optionen:
 - „Inaktiv“ — phasenspezifische Betriebsart: Es wird genau diejenige Phase blockiert, für die ein Inrush-Strom festgestellt wird.
 - „Aktiv“ — übergreifende Betriebsart: Alle Phasen werden blockiert, wenn für mindestens eine Phase ein Inrush-Strom festgestellt wird.

5.4.3 Inbetriebnahme: Inrush

Die Durchführung der Prüfung ist abhängig vom eingestellten Inrush-Blockade-Modus:

- [Schutzparameter / IH2] »IH2 . 3-ph Blo« = „Inaktiv“:

Für diesen Modus müssen Sie die Prüfung für jede Phase einzeln und abschließend für alle drei gemeinsam durchführen.

- [Schutzparameter / IH2] »IH2 . 3-ph Blo« = „Aktiv“:

Für diesen Modus müssen Sie den Test dreiphasig durchführen.

Gegenstand der Prüfung:

Überprüfung der Inrush-Blockade.

Benötigte Geräte:

- dreiphasige Stromquelle mit einstellbarer Frequenz,
- dreiphasige Stromquelle (für die Grundschiwingung).

Die Stromquellen sind phasenweise parallel zu schalten.

Durchführung (je nach parametrimtem Blockademodus):

- Empfehlenswert ist, (temporär) für einen »IH2 . tmax« einen Wert einzustellen, der groß genug ist, um die Inrush-Blockade-Meldungen in der Statusanzeige (Menüpfad [Betrieb / Zustandsanzeige / IH2]) prüfen zu können.
- Speisen Sie Strom mit Nennfrequenz sekundärseitig ein.
- Speisen Sie schlagartig Strom mit doppelter Nennfrequenz sekundärseitig ein. Die Amplitude muss dabei so groß sein, dass der Schwellwert »IH2 . IH2 / IH1« überschritten wird, jedoch der Maximalstrom »IH2 . Imax« nicht überschritten wird.
- Vergewissern Sie sich, dass nun die jeweils zugehörige Inrush-Blockade-Meldung generiert wird: »IH2 . Block. L1«, »IH2 . Block. L2«, »IH2 . Block. L3«

Erfolgreiches Testergebnis:

Die jeweils zu erwartende Inrush-Blockade-Meldung wird generiert und ist in der Statusanzeige als entsprechende Blockademeldung der Stromschutzstufe sichtbar.


5.5 IE>, IE>> - Erd-Überstromschutz

Die Erd-Überstrom-Schutzstufen »IE>«, »IE>>« können wie folgt angewandt werden:

- DEFT bzw. IEEE C37.2 / ANSI 50N/G — Unabhängiger Erd-Überstromzeitschutz, ungerichtet (siehe auch [↪](#) „12.2.2.1 DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz (IE>, IE>>)“).
 - IEEE C37.2 / ANSI 50N auf Basis errechneten Erdstromes ist immer verfügbar,
 - IEEE C37.2 / ANSI 50G auf Basis gemessenen Erdstromes ist verfügbar für Gerätevarianten mit Erdstrom-Messeingang. (Siehe [↪](#) „2.6.1 Bestellschlüssel“.)
- AMZ bzw. IEEE C37.2 / ANSI 51N/G — Abhängiger Erd-Überstromzeitschutz, ungerichtet (Kennlinien siehe [↪](#) „12.2.2 Kennlinien (IE>, IE>>)“).
 - IEEE C37.2 / ANSI 51N auf Basis errechneten Erdstromes ist immer verfügbar,
 - IEEE C37.2 / ANSI 51G auf Basis gemessenen Erdstromes ist verfügbar für Gerätevarianten mit Erdstrom-Messeingang. (Siehe [↪](#) „2.6.1 Bestellschlüssel“.)

Eine allgemeine Beschreibung des Konzepts aller Schutzfunktionen beim WIC1 gibt es hier: [↪](#) „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“.

5.5.1 Funktionalität

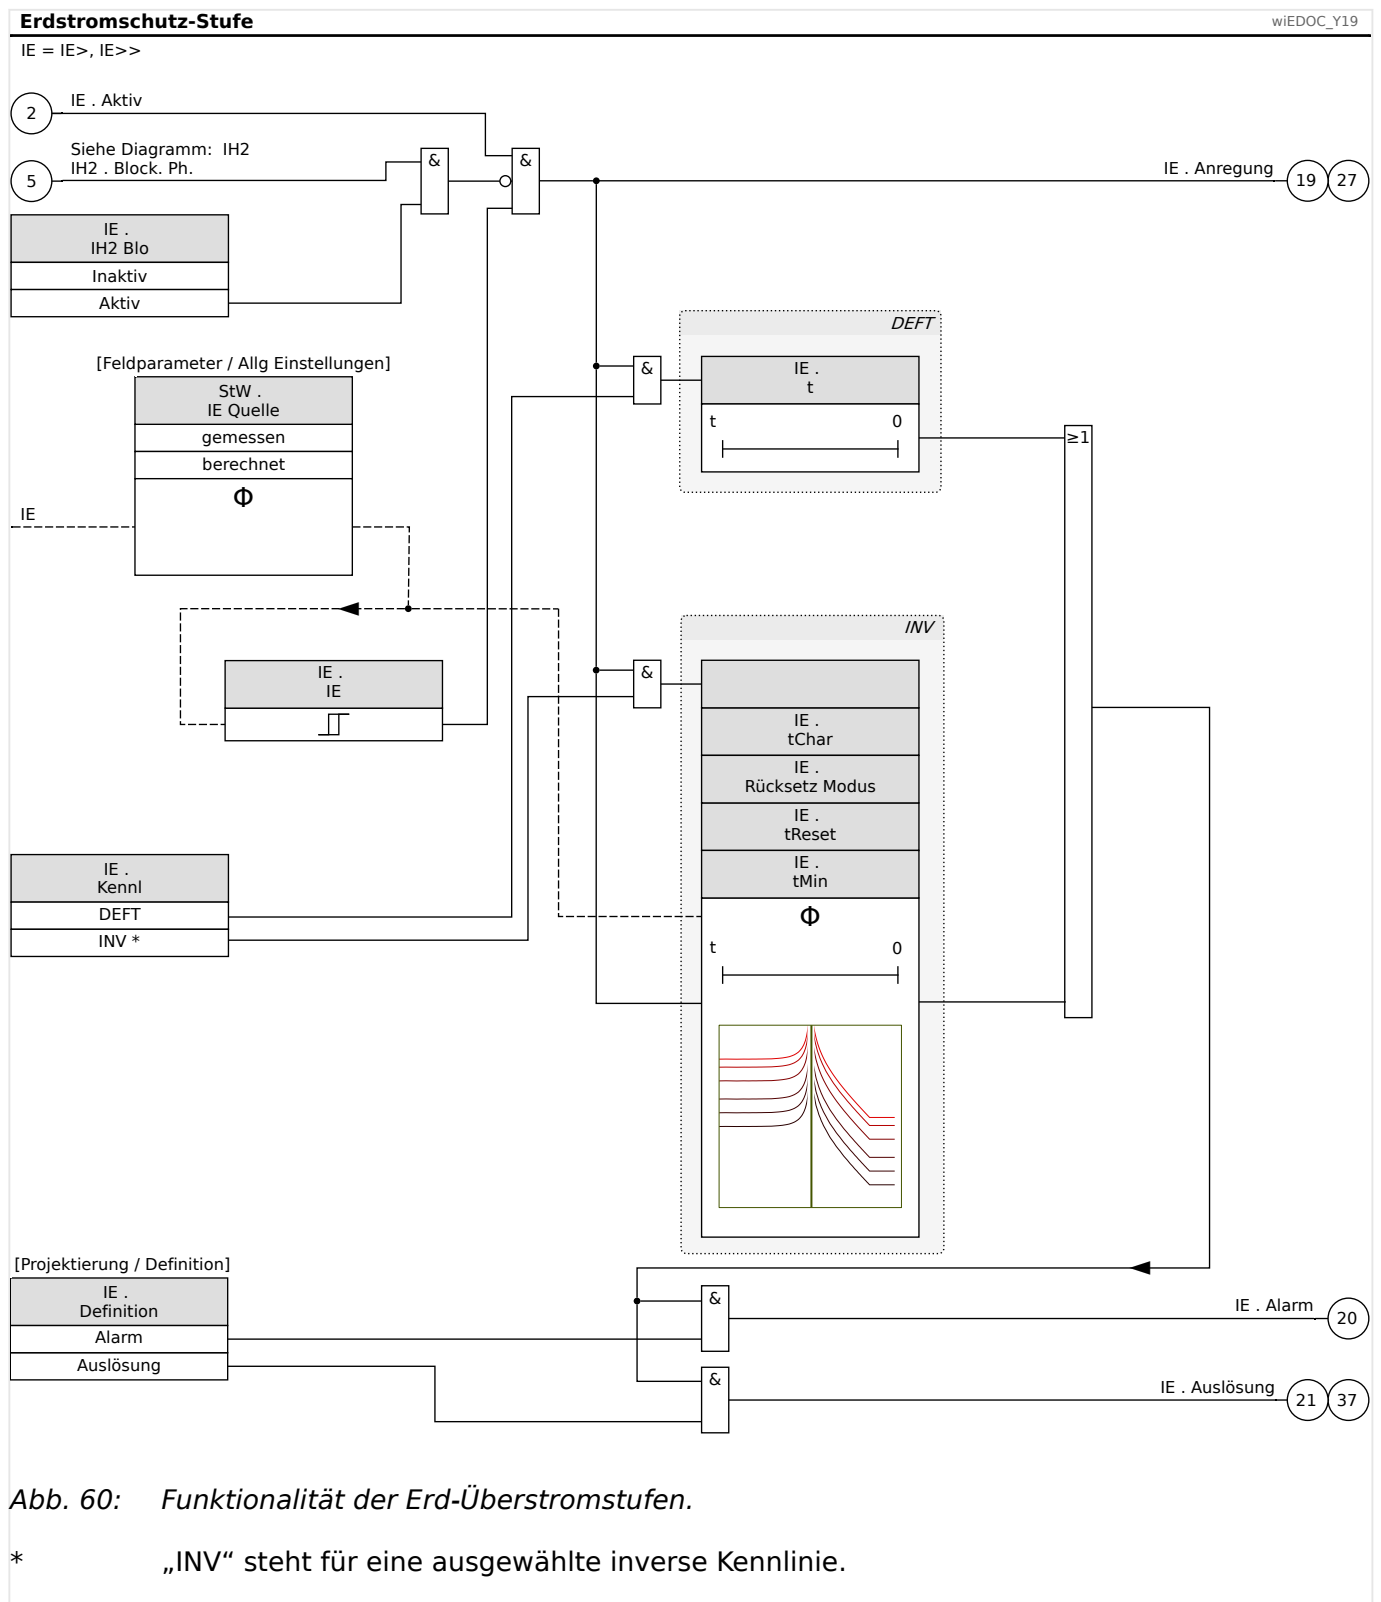

5.5.2 Einstellungen zum Erd-Überstromschutz

WARNUNG!



Im Falle, dass das WIC1 mit gemessenem Erdstrom betrieben wird:

Stellen Sie sicher, dass die Schutzeinstellungen für den Überstromzeitschutz nicht die technischen und thermischen Belastungsgrenzen des WIC1, der Erdstromwandler und der Anwendung überlasten!

Vergewissern Sie sich also unbedingt anhand der Technischen Daten ([↪ „10.1 Technische Daten - WIC1“](#)), welche Belastungsgrenzen bestehen, und berücksichtigen Sie diese in Ihrem Schutzkonzept. Beim Erd-Überstromzeitschutz müssen sowohl Anregungsschwellwert als auch die Auslöseverzögerung unter Berücksichtigung dieser Belastungsgrenzen erfolgen.

- Die Belastungsgrenzen des Erdstromeinganges sind hier tabelliert: [↪ „10.1.5 Erdstrommessung“](#).

Sofern keine zusätzlichen/externen Schutzvorkehrungen getroffen wurden, müssen wir aus unserer Sicht empfehlen, mindestens eine Schutzstufe des Erdstromschutzes unter Berücksichtigung der Belastungsgrenzen zu aktivieren.

Nichtbeachtung der Belastungsgrenzen kann zur Zerstörung des WIC1 führen, und dies wiederum kann zu erheblichen Schäden an Ihrer Anlage oder unter Umständen zu Tod oder Verletzung führen.

HINWEIS!



Für alle Erdüberstrom-Schutzstufen ist der Begriff des „Nennstromes“ I_n davon abhängig, ob der Schutz auf gemessenem oder errechnetem Erdstrom basiert. Dies gilt insbesondere für alle Konfigurations-Parameter, die in Einheiten von I_n eingestellt werden.

- Gemessener Erdstrom, [Feldparameter / Allg Einstellungen] »StW . IE Quelle« = „gemessen“:

I_n ist der Nennstrom des Erdstromwandlers. Derzeit werden Erdstromwandler mit 1 A Nennstrom unterstützt.


- Errechneter Erdstrom, [Feldparameter / Allg Einstellungen] »StW . IE Quelle« = „berechnet“:


I_n ist der Nennstrom der Phasenstromwandler, also gleich der Einstellung [Feldparameter / StW] »StW . $I_n,relativ$ «. (Siehe auch [↪ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom \$I_n\$ “](#) und [↪ „5.2 Feldparameter“](#).)

DIP-/HEX-Schalter: [↪ „12.1.5 Erdüberstromschutz - Einstellungen über DIP-Schalter \(WIC1-2\) bzw. HEX-Schalter \(WIC1-3\)“](#)

5.5.2.1 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view


Die folgenden Einstellungen sind am Beispiel der Erdstrom-Schutzstufe »IE><« aufgeführt. Für »IE>><« ist analog vorzugehen, die Module bieten die gleichen Einstellmöglichkeiten.

	
1.	▷ Stellen Sie alle Feldparameter ein. Speziell in Hinsicht auf den Erd-Überstromschutz, wählen Sie zwischen errechnetem und gemessenem Erdstrom. Siehe ↪ „5.2 Feldparameter“ .
2.	▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfall eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe ↪ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“ .
3.	▷ Wählen Sie für den »IE><-Erd-Überstromschutz die Kennlinie : <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / IE>] »IE> . Kennl« = Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ „DEFT“ (Unabhängiger Überstromzeitschutz), ◦ oder eine der inversen Kennlinien, siehe die Liste in ↪ „12.2.2 Kennlinien (IE>, IE>>“.
4.	▷ Stellen Sie für den »IE><-Erd-Überstromschutz den Schwellwert für die Anregung ein (als Zahlenwert, d. h. als Vielfache des Nennstromes I_n): <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / IE>] »IE> . IE«
5.	▷ Falls die DEFT-Kennlinie eingestellt ist, »IE> . Kennl« = „DEFT“: Stellen Sie für den »IE><-Erd-Überstromschutz die Auslöseverzögerung (in Sekunden) ein: <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / IE>] »IE> . t«
6.	▷ Wählen Sie für den »IE><-Erd-Überstromschutz den Rücksetzmodus aus, d. h. die Regel, nach der die Rückfallverzögerung ermittelt wird: <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / IE>] »IE> . Rücksetz Modus« = Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ „unverzögert“ (sofortiges Rücksetzen ohne Verzögerung), ◦ „unabhängig“ (feste Rücksetzverzögerung in Sekunden), ◦ „abhängig (aus Kennl.)“ (Rücksetzverzögerung in Abhängigkeit von der gewählten Kennlinie. Diese Option ist für einige Kennlinien nicht verfügbar, siehe ↪ „12.2.2 Kennlinien (IE>, IE>>“.)
7.	▷ Falls eine der inversen Kennlinien mit fester Rücksetzverzögerung eingestellt ist, »IE> . Rücksetz Modus« = „unabhängig“: Stellen Sie für den »IE><-Erd-Überstromschutz die Rücksetzverzögerung (in Sekunden) ein: <ul style="list-style-type: none"> • [Schutzparameter / IE>] »IE> . tReset« (Anmerkung: Für die DEFT-Kennlinie wird grundsätzlich immer sofortiges Rücksetzen ohne Verzögerung ausgeführt.)
8.	▷ Falls eine der inversen Kennlinien eingestellt ist:


Stellen Sie für den »IE><-Erd-Überstromschutz die **minimale Auslöseverzögerung** (in Sekunden) ein, siehe  „Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)“ für Details):

- [Schutzparameter / IE>] »IE> . *tMin*«

9. ▷ Falls eine der inversen Kennlinien eingestellt ist:

Stellen Sie für den »IE><-Erd-Überstromschutz den **Kennlinienfaktor**, siehe  „Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)“ für Details):

- [Schutzparameter / IE>] »IE> . *tChar*«

10. ▷ Falls die Inrush-Blockade aktiviert wurde (siehe  „5.4 IH2 - Inrush“), wählen Sie, ob diese Erdstrom-Schutzstufe im Falle eines Einschaltstromes blockiert werden soll:

- [Schutzparameter / IE>] »IH2 Blo« =
Optionen:
 - „Inaktiv“ (das Inrush-Modul blockiert auch die Erd-Überstromschutzstufe),
 - „Aktiv“ (es findet keine Inrush-Blockade des Erd-Überstromschutzes statt).

5.6 I2/I1> - Schieflastschutz [46]

Die Schutzfunktion »I2/I1>« ist prinzipiell ähnlich aufgebaut wie der Phasen-Überstromschutz. Der hauptsächliche Unterschied ist, dass der Gegensystemstrom I2 (im Verhältnis zum Mitsystemstrom I1) auf Überschreiten eines Schwellwertes überwacht wird (anstatt der drei Phasenströme).

- IEEE C37.2 / ANSI 46 — Schieflastschutz.

Eine allgemeine Beschreibung des Konzepts aller Schutzfunktionen beim WIC1 gibt es hier: [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).

HINWEIS!



Hohe Einschaltströme können eine vorübergehende Sättigung der Phasenstromwandler bewirken. Wenn dies beim Einschalten eines Transformators geschieht, ergeben sich bei der Ermittlung des Mitsystem- und Gegensystemstromes falsche Werte.

5.6.1 Funktionalität

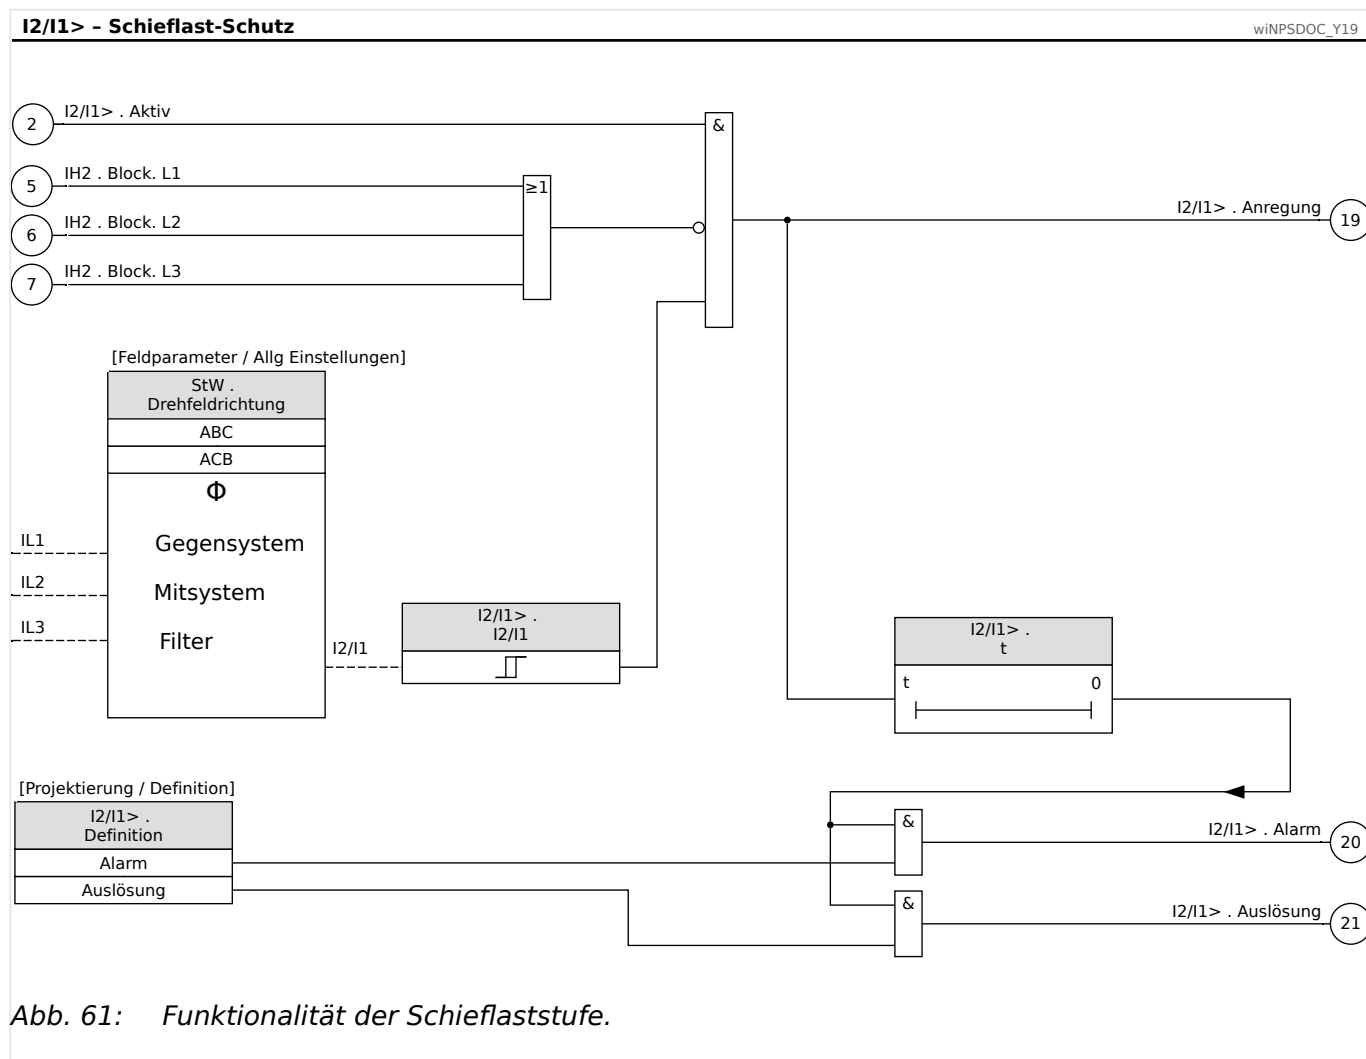


Abb. 61: Funktionalität der Schiefkaststufe.

5.6.2 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfall eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).
2. ▷ Stellen Sie den **Schwellwert** für die Anregung ein:
 - [Schutzparameter / I2/I1>] »I2/I1> . I2/I1« — als Prozentwert.
3. ▷ Stellen Sie die **Auslöseverzögerung** (in Sekunden) ein:
 - [Schutzparameter / I2/I1>] »I2/I1> . t«
4. ▷ Falls die Inrush-Blockade aktiviert wurde (siehe [↳ „5.4 IH2 - Inrush“](#)), wählen Sie, ob diese Schutzstufe im Falle eines Einschaltstromes blockiert werden soll:
 - [Schutzparameter / I2/I1>] »IH2 Blo« =
Optionen:
 - „Inaktiv“ (das Inrush-Modul blockiert auch diese Überstromschutzstufe),
 - „Aktiv“ (es findet keine Inrush-Blockade der Überstromschutzstufe statt).

5.7 I2> - Gegensystemstrom-Schutz [51Q]

Die Schutzfunktion »I2>« ist prinzipiell ähnlich aufgebaut wie der Phasen-Überstromschutz. Der hauptsächliche Unterschied ist, dass der Gegensystemstrom I2 auf Überschreiten eines Schwellwertes überwacht wird (anstatt der drei Phasenströme).

- IEEE C37.2 / ANSI 51Q — Gegensystemstrom-Schutz,

verfügbare Kennlinien siehe [↪ „12.2.3 Kennlinien \(»I2>«\)“](#).

Eine allgemeine Beschreibung des Konzepts aller Schutzfunktionen beim WIC1 gibt es hier: [↪ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).

HINWEIS!



Hohe Einschaltströme können eine vorübergehende Sättigung der Phasenstromwandler bewirken. Wenn dies beim Einschalten eines Transformators geschieht, ergeben sich bei der Ermittlung des Gegensystemstromes falsche Werte.

5.7.1 Funktionalität

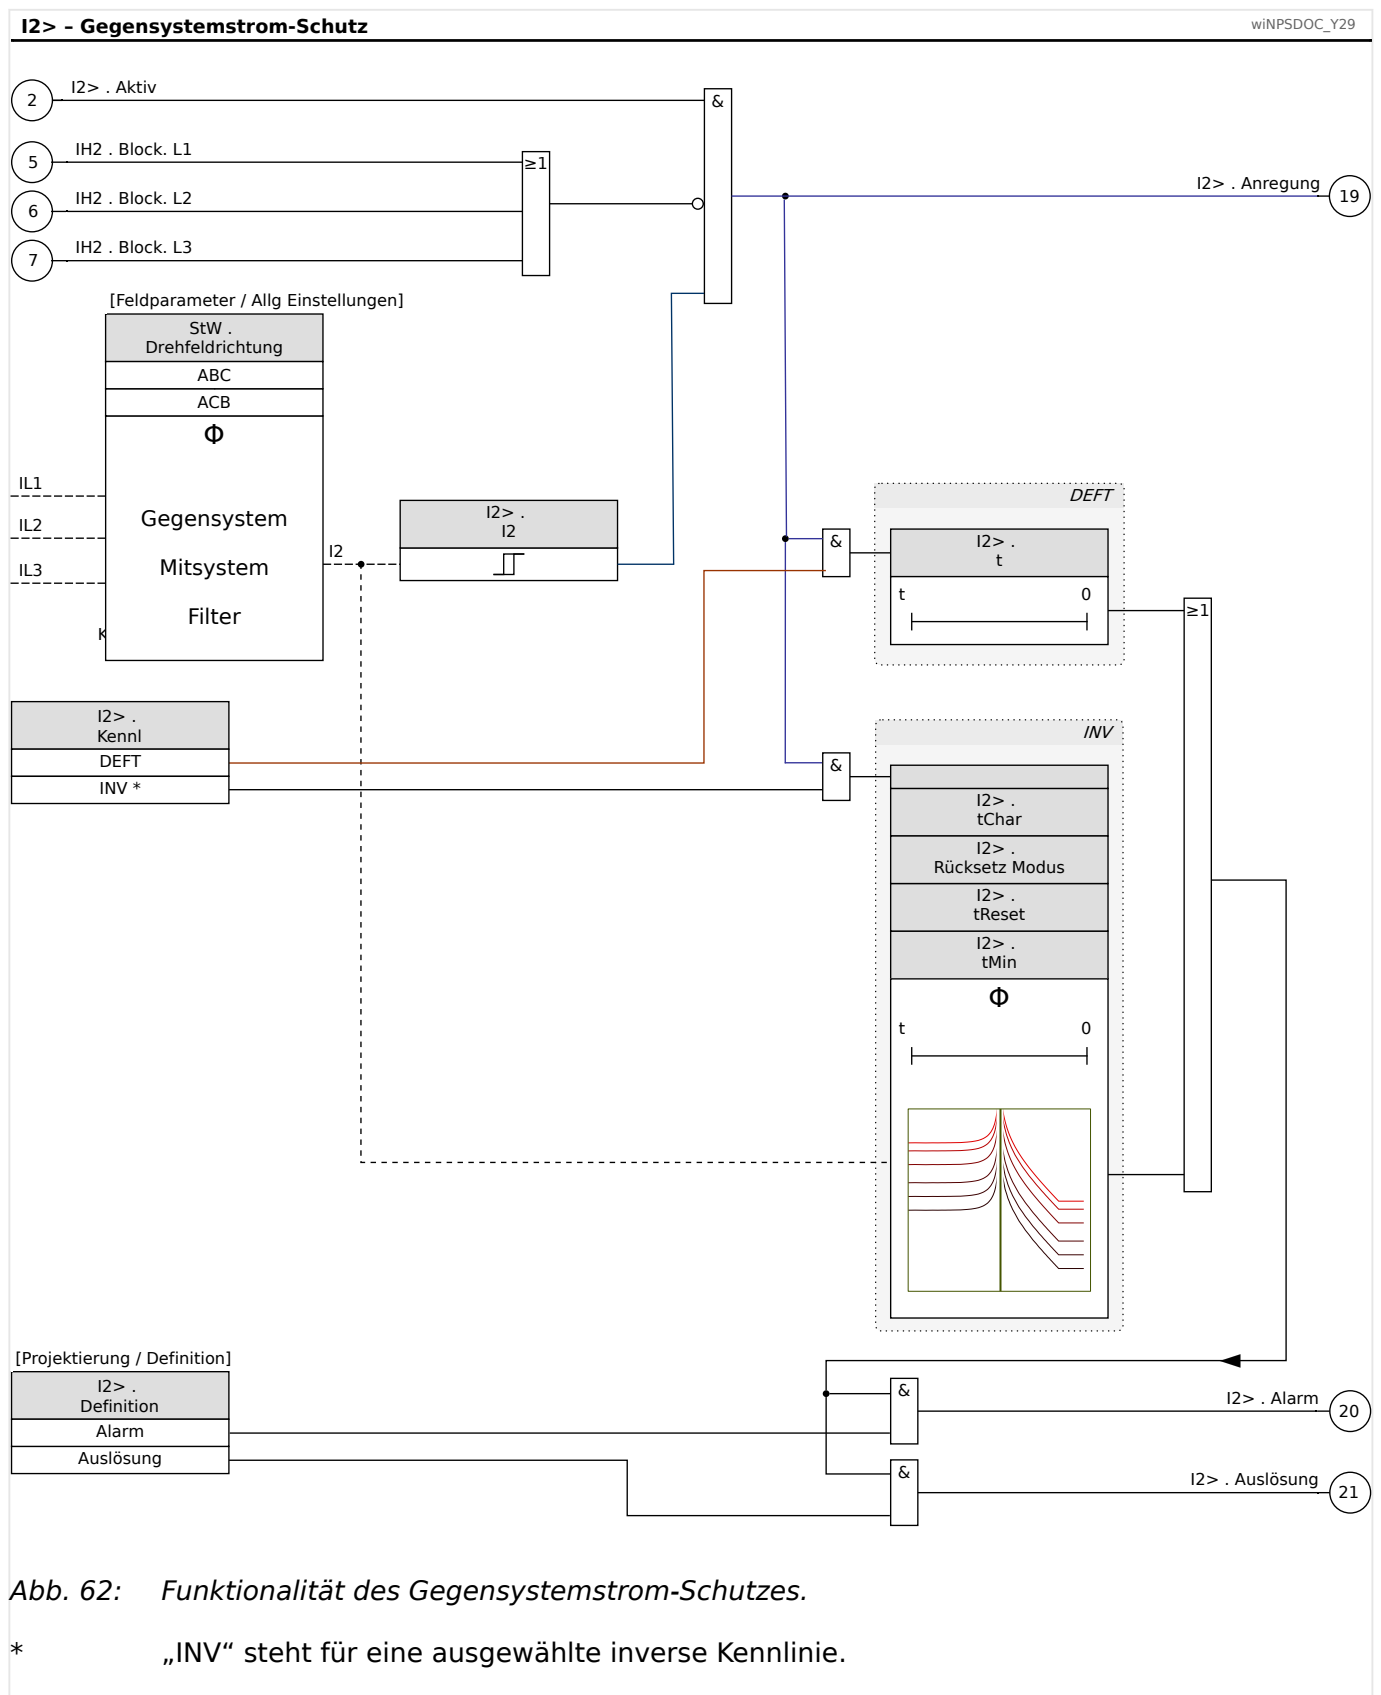


Abb. 62: Funktionalität des Gegensystemstrom-Schutzes.

* „INV“ steht für eine ausgewählte inverse Kennlinie.

5.7.2 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfall eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).
2. ▷ Wählen Sie die **Kennlinie**:
 - [Schutzparameter / I2>] »I2> . Kennl« =
Optionen:
 - „DEFT“ ([Unabhängige Kennlinie](#)),
 - oder eine der inversen Kennlinien, siehe die Liste in [↳ „12.2.3 Kennlinien \(>I2><«\)](#).
3. ▷ Stellen Sie den **Schwellwert** für die Anregung ein:
 - [Schutzparameter / I2>] »I2> . I2 — als Zahlenwert, d. h. als Vielfache des Nennstromes I_n.
4. ▷ Falls die DEFT-Kennlinie eingestellt ist, »I2> . Kennl« = „DEFT“:
Stellen Sie die **Auslöseverzögerung** (in Sekunden) ein:
 - [Schutzparameter / I2>] I2> . t«
5. ▷ Falls eine der inversen Kennlinien mit fester Rücksetzverzögerung eingestellt ist, wählen Sie den **Rücksetzmodus**, d. h. die Regel, nach der die Rückfallverzögerung ermittelt wird:
 - [Schutzparameter / I2>] »I2> . Rücksetz Modus« =
Optionen:
 - „unverzögert“ (sofortiges Rücksetzen ohne Verzögerung),
 - „unabhängig“ (feste Rücksetzverzögerung in Sekunden),
 - „abhängig (aus Kennl.)“ (Rücksetzverzögerung in Abhängigkeit von der gewählten Kennlinie. Diese Option ist für einige Kennlinien nicht verfügbar, siehe [↳ „12.2.3 Kennlinien \(>I2><«\)](#).)
6. ▷ Falls eine der inversen Kennlinien mit fester Rücksetzverzögerung eingestellt ist, »I2> . Rücksetz Modus« = „unabhängig“:
Stellen Sie die **Rücksetzverzögerung** (in Sekunden) ein:
 - [Schutzparameter / I2>] »I2> . tReset«
(Anmerkung: Für die DEFT-Kennlinie wird grundsätzlich immer sofortiges Rücksetzen ohne Verzögerung ausgeführt.)
7. ▷ Falls eine der inversen Kennlinien eingestellt ist:
Stellen Sie die **minimale Auslöseverzögerung** (in Sekunden) ein, siehe [↳ „Legende für alle folgenden Diagramme \(>I2><«\)](#) für Details):
 - [Schutzparameter / I2>] »I2> . tMin«
8. ▷ Falls eine der inversen Kennlinien eingestellt ist:
Stellen Sie den **Kennlinienfaktor** ein, siehe [↳ „Legende für alle folgenden Diagramme \(>I2><«\)](#) für Details):

- [Schutzparameter / I2>] »I2> . tChar«

9. ▷ Falls die Inrush-Blockade aktiviert wurde (siehe [↪](#) „5.4 IH2 - Inrush“), wählen Sie, ob diese Schutzstufe im Falle eines Einschaltstromes blockiert werden soll:

- [Schutzparameter / I2>] »IH2 Blo« =

Optionen:

- „Inaktiv“ (das Inrush-Modul blockiert auch diese Überstromschutzstufe),
- „Aktiv“ (es findet keine Inrush-Blockade der Überstromschutzstufe statt).

5.8 ThA - Thermischer Überlastschutz [49]

Der Thermische Überlastschutz »ThA« schützt das angeschlossene Betriebsmittel gegen thermische Überlastung. Die maximal zulässige thermische Belastbarkeit und damit auch die Auslöseverzögerung für ein Betriebsmittel hängt von der Höhe des momentan fließenden Stroms, von der »vorher vorhandenen Last« und einer durch das Betriebsmittel vorgegebenen Konstante ab.

Der Grad der aktuellen thermischen Belastung wird auf Grundlage der effektiven Phasenströme errechnet. Es gibt beim Thermischen Überlastschutz-Modul »ThA« die folgenden zwei Überlast-Warnstufen:

- Der Vorab-Alarm („Pre-Alarm level“) ist einstellbar von 50 % bis 100 % über den Parameter »Schwellw. Vorwarnung«, und bei Überschreiten dieses Wertes wird ein Vorwarnungs-Signal gegeben.
- Der Wert für die Schutz-Auslösung ist bei 100 % fest vorgegeben. Wenn dieser Wert erreicht wird, werden die Signale für Anregung und entweder Alarm oder Auslösung gegeben.

Das WIC1 errechnet die jeweils aktuelle thermische Belastung aus den gegebenen Messgrößen und den eingestellten Parametern. Mit Kenntnis der thermischen Konstanten kann dann auf die Temperatur des Betriebsmittels geschlossen (nachgebildet) werden.

Das thermische Abbild wird in folgenden Fällen zurückgesetzt:

- wenn die Einstellungen (d. h. irgendwelche Parameterwerte) verändert werden;
- wenn das Thermische Überlastschutz-Modul deaktiviert wird (Signal »ThA . Aktiv« = „Unwahr“).
- manuell über das Direktkommando [Betrieb / Reset] »Rst. Therm. Niv.«.

Auslösezeit


Die allgemeinen Auslösezeiten des Überlastschutzes ergeben sich aus der folgenden Gleichung:

$$t = \tau_{\text{erw}} \cdot \ln \left(\frac{I^2 - I_p^2}{I^2 - (K \cdot I_b)^2} \right)$$

Legende:

- t = Auslöseverzögerung
- τ_{erw} = Erwärmungszeitkonstante
- τ_{abk} = Abkühlzeitkonstante
- I_b = Basisstrom: maximal zulässiger thermischer Dauerstrom
- K = Überlastfaktor: Das Produkt aus Überlastfaktor und Basisstrom $K \cdot I_b$ definiert den maximal zulässigen thermischen Grenzwert für das Betriebsmittel.
- I = gemessener Strom (in Einheiten von I_n)
- I_p = zuvor vorhandene Last

5.8.1 Funktionalität

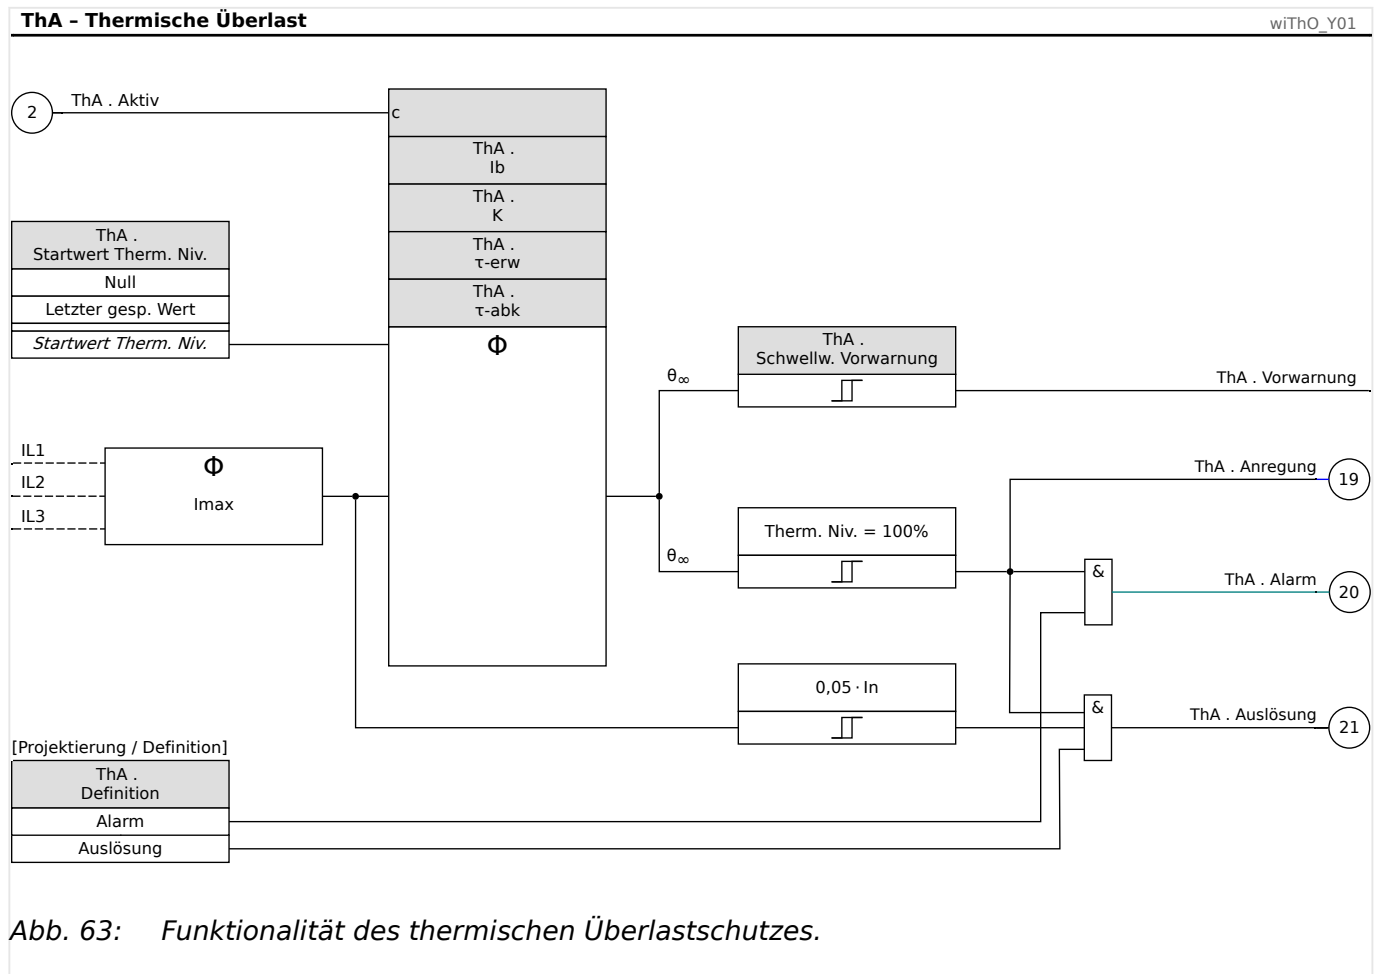

5.8.2 Thermischer Überlastschutz - Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfalle eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).
2. ▷ Stellen Sie den **Basisstrom** ein: Das ist der maximal zulässige thermische Dauerstrom:
 - [Schutzparameter / ThA] »ThA . Ib« — als Zahlenwert, d. h. als Vielfache des Nennstromes I_n .
3. ▷ Stellen Sie den **Überlastfaktor** ein. Dies ist ein Zahlenwert ohne Einheit, wobei das Produkt mit dem Basisstrom den maximal zulässigen thermischen Grenzwert für das Betriebsmittel ergibt:
 - [Schutzparameter / ThA] »ThA . K« — als Zahlenwert ohne Einheit.
4. ▷ Stellen Sie die **Erwärmungszeitkonstante** und die **Abkühlzeitkonstante** ein:
 - [Schutzparameter / ThA] »ThA . τ -erw« — als Zeitangabe in Sekunden.
 - [Schutzparameter / ThA] »ThA . τ -abk« — als Zeitangabe in Sekunden.
5. ▷ Stellen Sie die Schwelle für den **Vorab-Alarm** („Pre-Alarm level“, siehe Kapitelanfang) ein:
 - [Schutzparameter / ThA] »ThA . Schwellw. Vorwarnung« — als Prozentwert.
6. ▷ Wählen Sie ein **Kriterium**, über das beim Geräteneustart ein Anfangswert für die Thermische Kapazität festgelegt wird:
 - [Schutzparameter / ThA] »ThA . Startwert Therm. Niv.« =
Optionen:
 - „Null“ — Als Startwert wird grundsätzlich 0 angenommen.
 - „Letzter gesp. Wert“ — Als Startwert wird der zuletzt gespeicherte Wert angenommen, allerdings gedeckelt auf maximal 95 %. (Die Deckelung verhindert, dass nach einer Auslösung des thermischen Überlastschutzes, d. h. einer Auslösung wegen $\theta \geq 100 \%$, das Gerät mit einem Startwert $\geq 100 \%$ beginnt, sodass der thermische Überlastschutz sofort wieder anregt.)

5.9 Ipeak> - Spitzenstrom-Schutz

Der Spitzenstrom-Schutz »Ipeak>« ist optimiert für extrem schnelle Erkennung großer Spitzenströme und dementsprechend sehr kurze Ansprechzeiten (circa $\frac{1}{2}$ Netzperiode). Daher dient diese Schutzfunktion in erster Linie der sehr schnellen Erkennung einer Zuschaltung auf einen eingelegten Erder (d. h. eine vergessene Erdungsgarnitur) und wird normalerweise in Verbindung mit der Fehleraufschaltung ([FAS](#)) eingesetzt.

Indem dieses Schutzmodul die ungefilterten Phasenstrom-Messgrößen daraufhin überwacht, ob diese den eingestellten Schwellwert überschreiten, können sehr kurze Auslösezeiten erreicht werden, allerdings auf Kosten der Tatsache, dass weder eine Gleichstromkomponente noch Harmonische unterdrückt werden.


Der Einsatz des »Ipeak>«-Moduls ist dann angebracht, wenn die folgenden Kriterien für die Anwendung wesentlich sind:

- Das Erreichen sehr kurzer Auslösezeiten hat die oberste Priorität. (Die Berücksichtigung aller Aspekte, die eine Fourier-Filterung erfordern, ist vergleichsweise irrelevant.)
- Die Schwelle liegt deutlich oberhalb des Inrush-Stromes (da diese Schutzstufe nicht über eine [Inrush-Sperre](#) blockiert werden kann).

Sobald andere Prioritäten oder Kriterien vorliegen, sollte erwogen werden, stattdessen den [Phasen-Überstromschutz](#) einzusetzen.

Eine allgemeine Beschreibung des Konzepts aller Schutzfunktionen beim WIC1 gibt es hier: [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).

5.9.1 Funktionalität

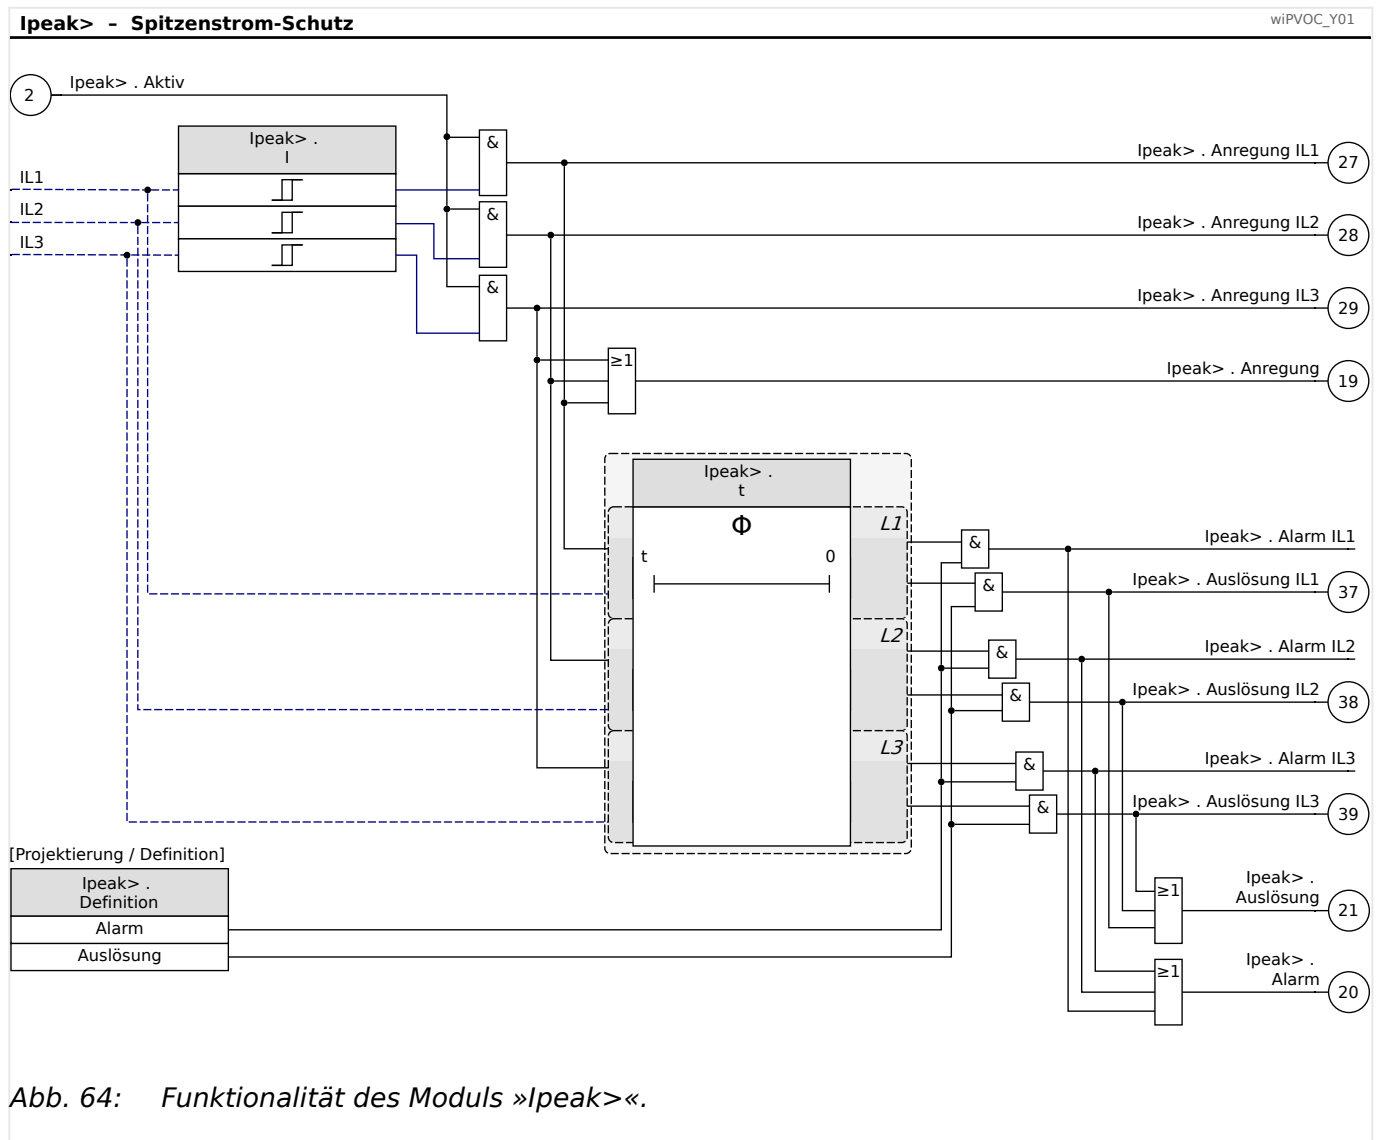

5.9.2 Ipeak> - Einstellungen

DIP-/HEX-Schalter: [↪](#) „12.1.7 Ipeak> - Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)“

5.9.2.1 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view




1. ▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfalle eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe [↪](#) „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“.
2. ▷ Wählen Sie zwischen **Nur Überwachung** oder „mit Schutzauslösung“:
 - [Projektierung / Definition] »Ipeak> . Definition« =
Optionen:
 - „Alarm“ — Bei erkanntem Überstrom wird nur das Alarmsignal »Ipeak> . Alarm« ausgegeben, der Leistungsschalter wird nicht ausgelöst.
 - „Auslösung“ — Bei erkanntem Überstrom werden Alarmsignal und Auslösung »Ipeak> . Auslösung« gemeldet, und der Leistungsschalter wird geöffnet.
3. ▷ Stellen Sie den **Schwellwert** für die Anregung ein:
 - [Schutzparameter / Ipeak>] »Ipeak> . I« — als Vielfache des Nennstromes I_n .
Beachten Sie, dass es einen internen Faktor $\sqrt{2}$ auf Grund der Verwendung von Spitze-Spitze-Messdaten gibt. Der Einstellwert von $8 \cdot I_n$ beispielsweise bedeutet eine Anregung bei einer Stromstärke $|i(t)| \geq \sqrt{2} \cdot 8 \cdot I_n$.
4. ▷ Stellen Sie die **Auslöseverzögerung** (in Sekunden) ein:
 - [Schutzparameter / Ipeak>] »Ipeak> . t«
Beachten Sie allerdings, dass wegen des allgemeinen Konzepts dieses Schutzmoduls für die meisten Anwendungen nur eine unverzögerte Auslösung (»Ipeak> . t« = 0) in Frage kommt.

5.10 FAS - Fehleraufschaltung

Wird auf eine fehlerbehaftete Leitung geschaltet (z. B. bei eingeschaltetem Erdungsschalter während einer Inbetriebnahme), empfiehlt sich eine unverzögerte Auslösung. Das »FAS«-Modul ist nur für eine begrenzte Zeit aktiv, nachdem – je nach Einstellung und je nach WIC1-Gerätetyp – eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Bei Einstellung »Freigabe« = „EIN-Befehl“: FAS-Aktivierung, nachdem der Leistungsschalter manuell geschlossen wurde.

Die Erkennung des Einschaltvorganges erfolgt basierend auf dem Kommen des Signals »Schutz . SBef EIN«.

- Bei Einstellung »Freigabe« = „Schalterpos.“: FAS-Aktivierung, wenn die Position des Leistungsschalters als „geöffnet“ erkannt wurde, und die Aktivierung wird fortgesetzt, bis die „geöffnet“-Position aufhört, plus der eingestellten Wirkzeit »FAS . t-wirksam«. (Die Positionserkennung erfolgt generell wie in  „Erkennungskriterien“ beschrieben.)

Ein Geräteneustart aktiviert die FAS ebenfalls.

Bei dem Spezialfall WIC1-4 mit externer Hilfsspannungsversorgung und strombasierter Leistungsschalterpositionserkennung bewirkt der geschlossene Zustand des Leistungsschalters erst dann eine FAS-Aktivierung, nachdem der Leistungsschalter zuvor für eine Zeitdauer von mindestens 3 Minuten geöffnet gewesen war. (Dies ist eine geräteintern fest vorgegebene Zeit.)

Die Erkennung einer Fehleraufschaltung (FAS) erfolgt, je nach Einstellung von »Trigger«, mittels einer Anregung einer der [Phasen-Überstrom-Module](#) oder des [Spitzenstrom-Schutzmoduls](#) oder einer [\(General-\)Schutzanregung](#).

Funktionalität des »FAS«-Moduls

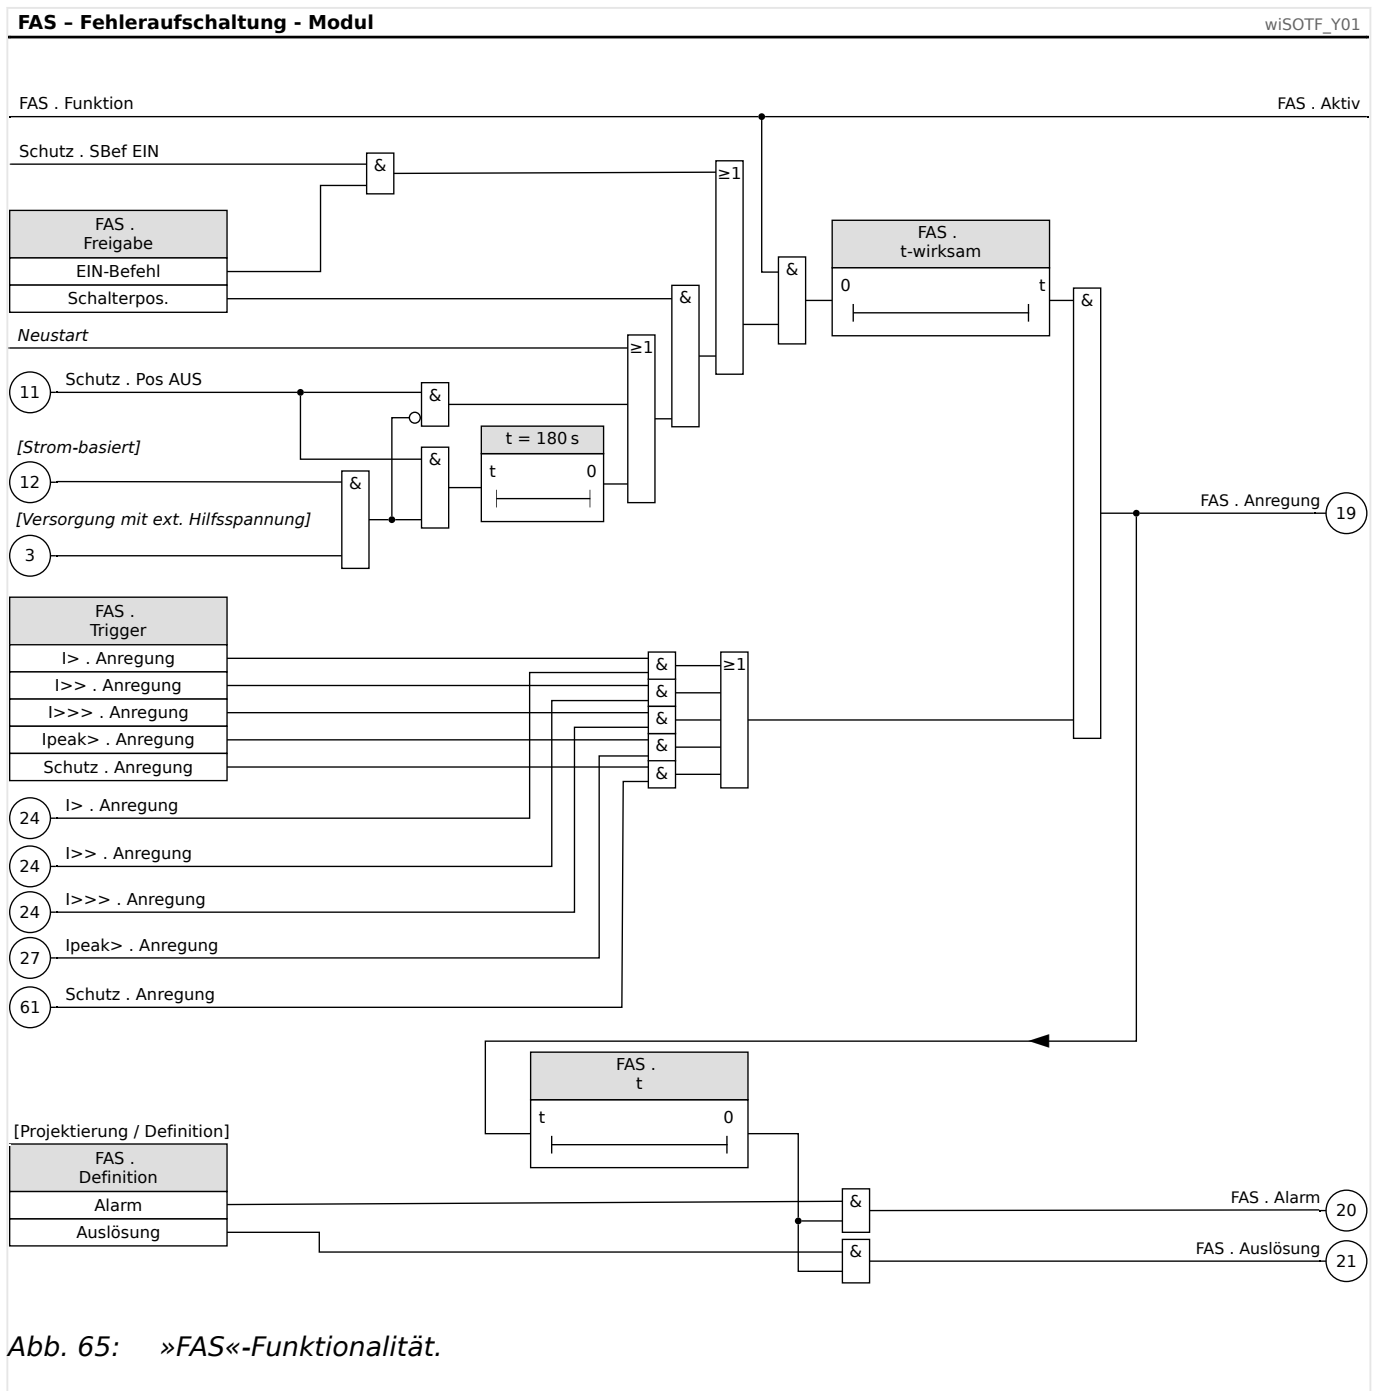


Abb. 65: »FAS«-Funktionalität.

5.10.1 FAS - Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfall eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).
2. ▷ Stellen Sie die **Aktivierungsbedingung** ein, [die Einstellmöglichkeiten sind am Kapitelanfang beschrieben](#):
 - [Schutzparameter / FAS] »FAS . Freigabe« =
Verfügbare Optionen hängen von der Gerätevariante ab:
 - „EIN-Befehl“, „Schalterpos.“.
3. ▷ Stellen Sie die **Betriebsart** ein, indem Sie auswählen, über welche Schutzanregung die Erkennung einer Fehleraufschaltung erfolgen soll:
 - [Schutzparameter / FAS] »FAS . Trigger« =
Optionen:
 - „I> . Anregung“ — Anregung in der ersten Phasenüberstromstufe.
 - „I>> . Anregung“ — Anregung in der zweiten Phasenüberstromstufe.
 - „I>>> . Anregung“ — Anregung in der dritten Phasenüberstromstufe.
 - „Ipeak> . Anregung“ — Anregung im Spitzenstrom-Schutz.
 - „Schutz . Anregung“ — General-Anregung (ausgegeben durch das »Schutz«-Modul).

Beachten Sie hierbei, dass abhängig von den anderen Einstellungen die hierbei gewählte Schutzanregung eventuell von der [Inrush-Blockade](#) (temporär) blockiert werden kann. In diesem Falle wird die Fehleraufschaltung natürlich nicht angestoßen, was beim Erstellen des Schutzkonzepts berücksichtigt werden sollte.
4. ▷ Stellen Sie die **Aktivitätsdauer** (in Sekunden) ein. »FAS« ist für diese Zeit aktiv, nachdem der Leistungsschalter manuell geschlossen wurde oder wenn das wandlerstromversorgte WIC1 neu startet:
 - [Schutzparameter / FAS] »FAS . t-wirksam«.
5. ▷ Stellen Sie die **Auslöseverzögerung** (in Sekunden) ein. (Typisch ist hier die Einstellung „0 Sekunden“, also sofortige Auslösung.)
 - [Schutzparameter / FAS] »FAS . t«.

5.11 KLA - Kalte-Last-Alarm (nur WIC1-4*)

* Diese Schutzfunktion ist nur mit externer Hilfsspannungsversorgung einsetzbar, steht folglich auch nur für ein WIC1-4 zur Verfügung.

Bei einigen Arten von Schutzobjekten – z. B. Motoren – kann es erhöhten Stromstärken kommen, wenn sie nach einer längeren Zeit wieder eingeschaltet werden. Wenn diese kurzzeitig vergrößerte Stromstärke oberhalb eines Schwellwertes für eine Überstromschutzstufe liegt, kann dies unter Umständen zu einer Fehlauflösung führen.

Die Schutzfunktion Kalte-Last-Alarm kann die Überstromschutzstufen stabilisieren (d. h. eine Fehlanregung / -auslösung verhindern), wenn nach einer längeren Auszeit wieder eingeschaltet wird. Diese Stabilisierung lässt sich für jede Phasen- und Erdstromschutzstufe individuell aktivieren, wobei der Anwender die Wahl hat zwischen zwei Stabilisierungsmethoden:


- „Faktor“ – Die Anregeschwelle wird (vorübergehend, während des Einschaltvorganges) erhöht.
- „Block.“ – Die Schutzstufe wird (vorübergehend, während des Einschaltvorganges) blockiert.

Die Dauer »tStab« der Stabilisierungsphase, d.h. die zu erwartende Dauer des Einschaltvorganges ist im Rahmen der Konfiguration ebenso festzulegen wie die Dauer »tAus«, die definiert, ab wann es sich um eine „längere“ Auszeit handelt.

HINWEIS!




Diese Schutzfunktion kann nur bei einem WIC1-4 mit externer Hilfsspannungsversorgung eingesetzt werden.

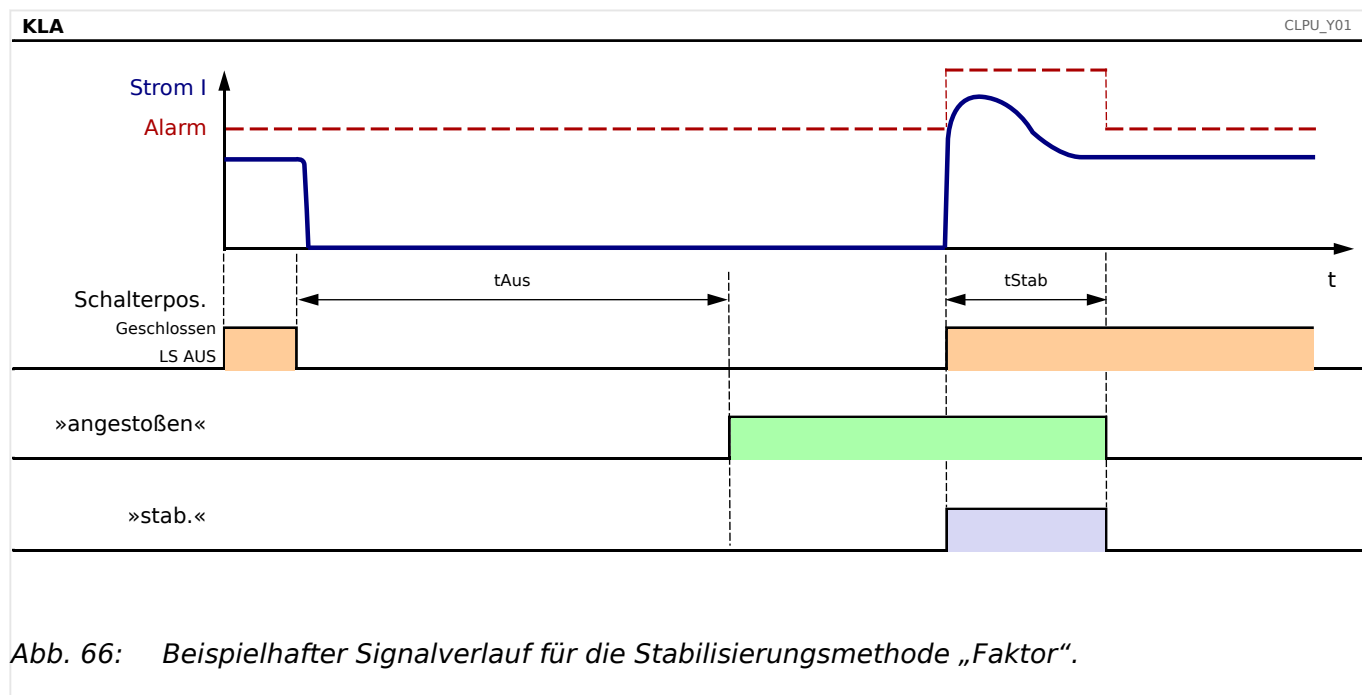


Sobald der Leistungsschalter als geöffnet erkannt wird, wird die Zeitstufe »tAus« gestartet. Wenn die Auszeit länger dauert als die eingestellte Zeit »tAus«, wird die KLA-Funktion freigegeben, das heißt, mit dem nächsten Einschaltvorgang – wenn also der Leistungsschalter geschlossen wird – erfolgt die Stabilisierung. Die Dauer der Stabilisierung

5 Schutzmodule

5.11 KLA - Kalte-Last-Alarm (nur WIC1-4*)

ist die eingestellte Zeit »*t_{Stab}*«, die natürlich entsprechend der zu erwartenden Dauer erhöhten Stromflusses eingestellt sein muss. Die Erkennung von Leistungsschaltpositionen ist in  „Erkennungskriterien“ beschrieben.

5.11.1 Funktionalität

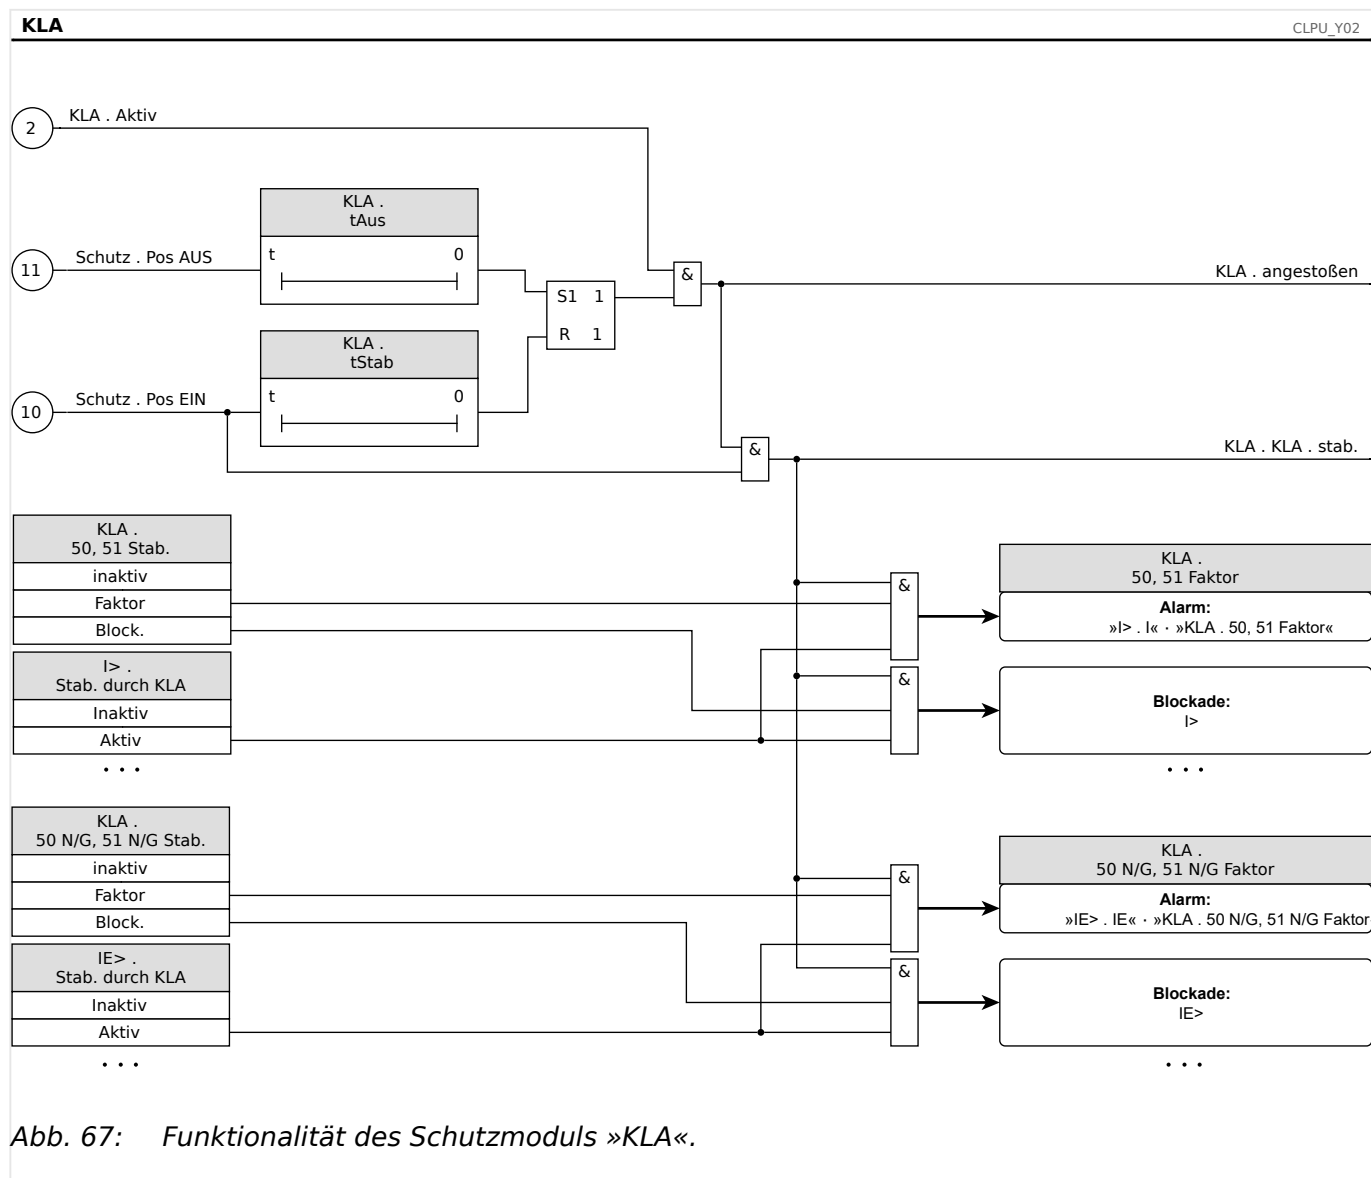

5.11.2 KLA - Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Aktivieren Sie das Modul »KLA«.
2. ▷ Anschließend wählen Sie die **Betriebsart** in Bezug auf Phasen- und Erdstromschutzstufen:
 - [Schutzparameter / KLA] »KLA . 50, 51 Stab.«
 - [Schutzparameter / KLA] »KLA . 50 N/G, 51 N/G Stab.«

Optionen:

 - „Faktor“ — Die Anregeschwelle wird (vorübergehend) erhöht.
 - „Block.“ — Die Schutzstufe wird (vorübergehend) blockiert.

3. ▷ Falls für die Betriebsart „Faktor“ gewählt wurde, stellen Sie den **Faktor** ein, mit dem die Anregeschwelle multipliziert wird.
 - [Schutzparameter / KLA] »KLA . 50, 51 Faktor«
 - [Schutzparameter / KLA] »KLA . 50 N/G, 51 N/G Faktor«
4. ▷ Legen Sie die Zeitdauer fest, ab der eine **Auszeit** als „lang“ gilt.
 - [Schutzparameter / KLA] »KLA . tAus«
5. ▷ Legen Sie die **Stabilisierungsdauer** fest. Dies ist die zu erwartende Dauer erhöhten Stromflusses.
 - [Schutzparameter / KLA] »KLA . tStab«
6. ▷ Abschließend aktivieren Sie die Stabilisierung individuell für jede Phasen- und Erdstromschutzstufe, auf die das KLA-Modul wirken soll.
 - [Schutzparameter / I>] »I> . Stab. durch KLA« = „Aktiv“
 - ...

5.12 ExS - Externer Schutz

Das Modul »ExS« kann eingesetzt werden, um auf bestimmte externe Signale hin den Leistungsschalter auszulösen und das Ereignis im Ereignisrekorder zu protokollieren. Beispiele für solche externen Signale sind die Auslösebefehle weiterer Schutzgeräte (Auslösemitnahme) oder externe Messwerte, z. B. eine Ölstandswarnung.

Ein Digitaler Eingang, auf den das jeweilige externe Signal rangiert ist, wird überwacht, und es besteht (bei einigen Varianten) die Möglichkeit, noch ein zweites Signal als Bedingung hinzuzunehmen. Wenn das externe Signal wahr wird (bzw. diese beiden Signale wahr werden), regt das »ExS«-Modul an.

Die Verfügbarkeit und Anzahl Digitaler Eingänge hängt allerdings von der Bestellvariante des WIC1 ab. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und einfachen Bedienung besteht für alle WIC1-Varianten folgendes einheitliches Konzept:

- Es ist immer eine Schutzstufe »ExS[1]« verfügbar und aktiv, die so voreingestellt ist, dass sie den Eingang DI2 überwacht.

(Triviale Ausnahme: Die Gerätevarianten WIC1-xxxxxN verfügen über keine Digitalen Eingänge, sodass (aus offensichtlichem Grund) auch kein externer Schutz zur Verfügung steht.)


- Für WIC1-Varianten mit konfigurierbaren Digitalen Eingängen ist dies lediglich eine Voreinstellung, die geändert werden kann.
- Für WIC1-Varianten mit 2 konfigurierbaren Digitalen Eingängen ist auch eine zweite Schutzstufe »ExS[2]« verfügbar, die allerdings standardmäßig deaktiviert ist. (Bei Bedarf kann sie mittels DigiMEC bzw. Smart view aktiviert werden.)

Bei der zweiten Schutzstufe »ExS[2]« (sofern verfügbar) kann der Anwender zwischen zwei Betriebsarten wählen:

- Ohne Zusatzbedingung — Der »ExS[2]«-Schutz löst aus, sobald das externe Signal anliegt.
- Mit Zusatzbedingung — Der »ExS[2]«-Schutz löst aus, wenn das externe Signal anliegt und gleichzeitig ein zweites Signal, sozusagen als Bedingung, vorliegt. Diese Bedingung wird eingestellt, indem das entsprechende Signal auf den Parameter »*Bedingung*« rangiert wird.

Die erste Schutzstufe »ExS[1]« arbeitet immer ohne Zusatzbedingung.

5.12.1 Funktionalität

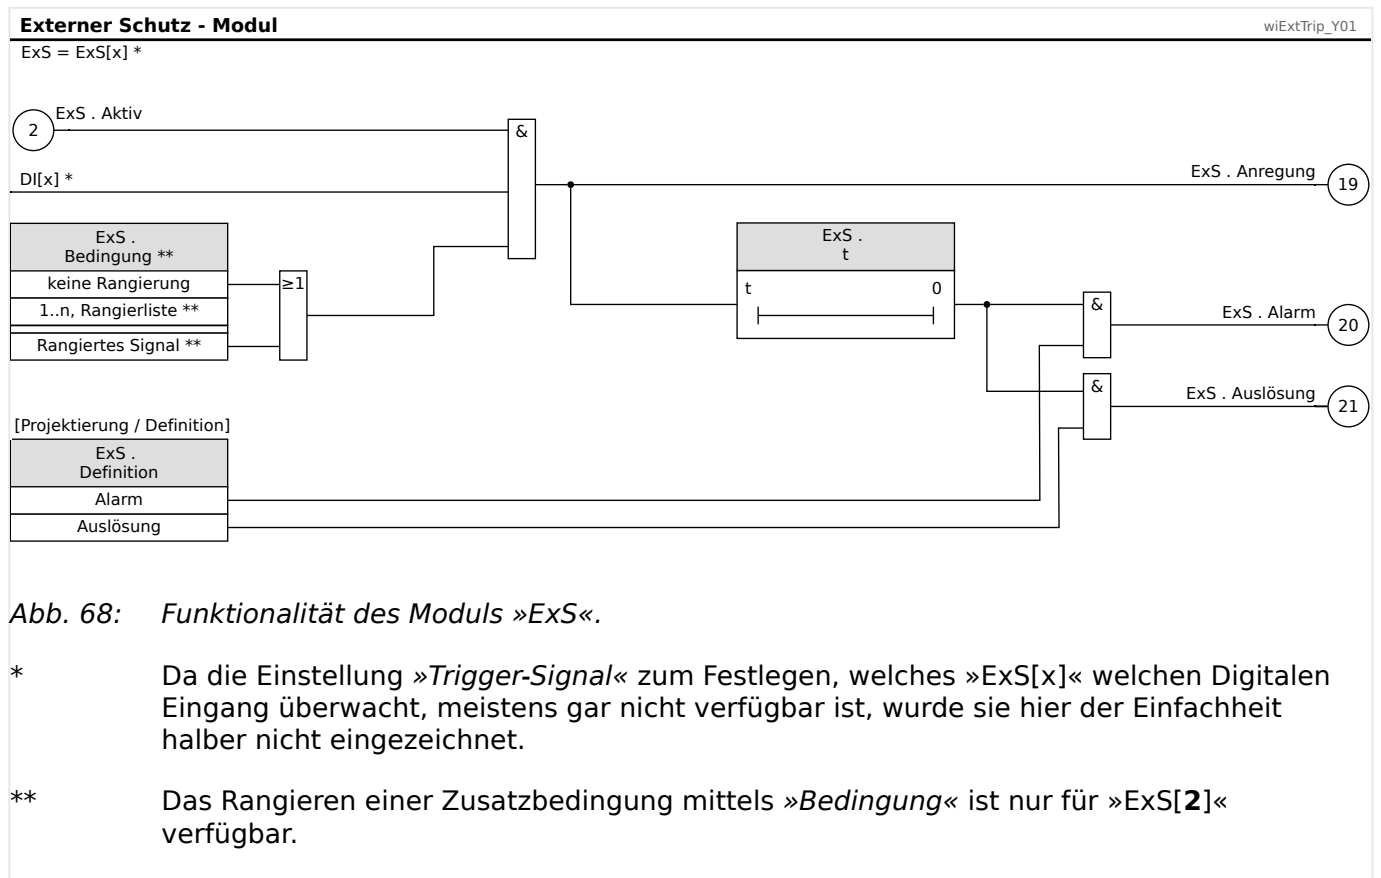

5.12.2 Externer Schutz - Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



1. ▷ Aktivieren Sie die Schutzstufe und wählen Sie, ob im Fehlerfalle eine Auslösung des Leistungsschalters oder lediglich ein Alarmsignal erfolgen soll, siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#).
2. ▷ Bei Gerätevarianten mit konfigurierbaren Digitalen Eingängen kann man das **Trigger-Signal**, d. h. das Signal für den externen Schutz, auswählen.
 - [Schutzparameter / ExS[1]] »*Trigger-Signal*«
Sofern hier überhaupt eine Wahlmöglichkeit besteht, wird man meistens dennoch die Standard-Vorgabe „Schutz . DI x“ beibehalten.
3. ▷ Wählen Sie (nur für »ExS[2]«), ob zusätzlich eine bestimmte **Bedingung** vorliegen soll:
 - [Schutzparameter / ExS[1]] »*Bedingung*« =
Optionen:
 - „-“ — keine Bedingung, d. h. unbedingte Anregung, sobald das externe Signal aktiv wird.
 - Oder Auswahl desjenigen Signals, das als Bedingung zusätzlich zu dem externen Signal vorliegen muss.
4. ▷ Stellen Sie die **Auslöseverzögerung** (in Sekunden) ein:
 - [Schutzparameter / ExS[1]] »*ExS[1] . t*«
5. ▷ Außerdem muss natürlich Hardware-seitig der Digitale Eingang entsprechend beschaltet sein.

5.13 LSV - Leistungsschalterversagerschutz [50BF, 62BF]

5.13.1 Prinzip - Generelle Verwendung

Mittels des Leistungsschalterversagerschutzes – das ist im WIC1 das Modul »LSV« – werden nicht ausgeführte Auslösebefehle eines Leistungsschalters erkannt (z. B. ein defekter Leistungsschalter). Diese Meldung wird über ein Ausgangsrelais oder die Leittechnik (SCADA) an einen übergeordneten Leistungsschalter (z. B. Einspeisung auf die Sammelschiene) weitergereicht.

Beim WIC1 erfolgt die Erkennung eines Schaltersversagers auf Basis der Phasenströme (ANSI/IEEE C37.2 50BF) und/oder auf Grund der Stellungsmeldekontakte (ANSI/IEEE C37.2 62BF – sofern von der bestellten WIC1-Variante unterstützt).

- Falls der Leistungsschalter nach einem abgesetzten Auslösebefehl nicht innerhalb der parametrisierten Verzögerungszeit als „geöffnet“ erkannt wird, liegt ein Leistungsschalterversager vor und es wird ein Alarmsignal »LSV . Alarm« generiert.
- Die Kriterien, nach denen das WIC1 die Position des Leistungsschalters ermittelt, sind in [↳ „Erkennungskriterien“](#) beschrieben.

Trigger

- Schutz . AuslBef — Das Auslöse-Kommando triggert den Leistungsschalterversagerschutz. (Siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#) und hierin insbesondere das Signal (52) in [↳ Abb. 44.](#))

Start/Trigger des LSV-Timers

Die Einstellung [Schutzparameter / LSV] »LSV . t-LSV« definiert eine Verzögerungszeit: Immer wenn das Modul »LSV« getriggert wird, wird die Zeitstufe gestartet (und läuft auch weiter, wenn das Triggersignal wieder abfällt).

Wird die Zeitstufe nicht (durch das erfolgreiche Öffnen des Leistungsschalters) gestoppt, wird nach Ablauf dieser Zeit ein Alarmsignal ausgegeben. Dieses dient dazu, den übergeordneten Leistungsschalter (Backup) auszuschalten.

HINWEIS!



Um Fehl-Alarme des Leistungsschalterversagerschutzes zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass die Verzögerungszeit »LSV . t-LSV« größer ist als die Summe aus:

- Kommandozeit des WIC1
- + Schaltereigenzeit (siehe Technische Daten des Herstellers des Leistungsschalters)
- + Rückfallzeit (Strom- oder Stellungsmeldekontakt)
- + Sicherheitszuschlag

5.13.2 Zustände / Bereitschaft (Standby)

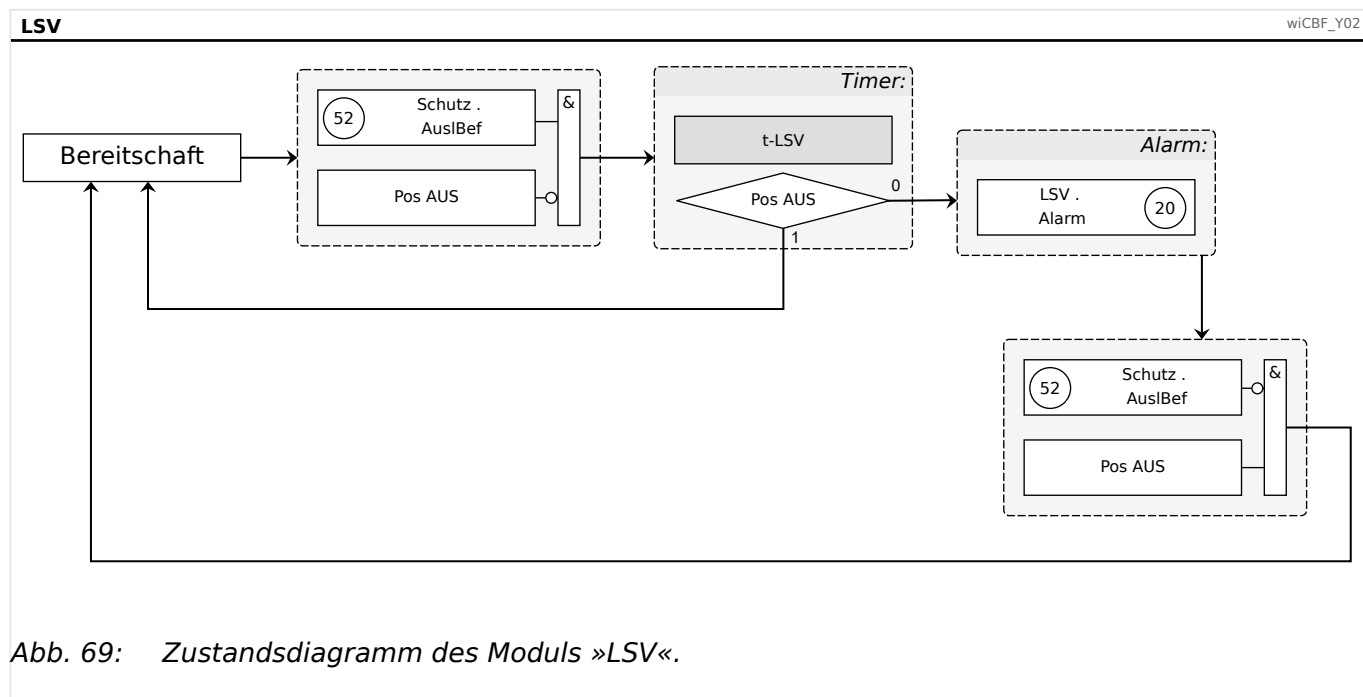


Abb. 69: Zustandsdiagramm des Moduls »LSV«.

Die Zeitstufe »t-LSV« wird gestoppt, wenn vor Ablauf der Zeitstufe das erfolgreiche Öffnen des Schaltgerätes erkannt wurde. Das »LSV«-Modul wechselt dann in den Standby zurück.

Nach Ablauf der Zeitstufe, wenn also der Leistungsschalterversagerschutz schon im Zustand „Alarm“ ist, wird der „Alarm“-Zustand erst dann wieder verlassen, wenn der Trigger, d. h. der Auslösebefehl, zurückgefallen ist **und** der Leistungsschalter als geöffnet erkannt wird. (Siehe auch das Zustandsdiagramm [↳ Abb. 69.](#))

5.13.3 Funktionalität

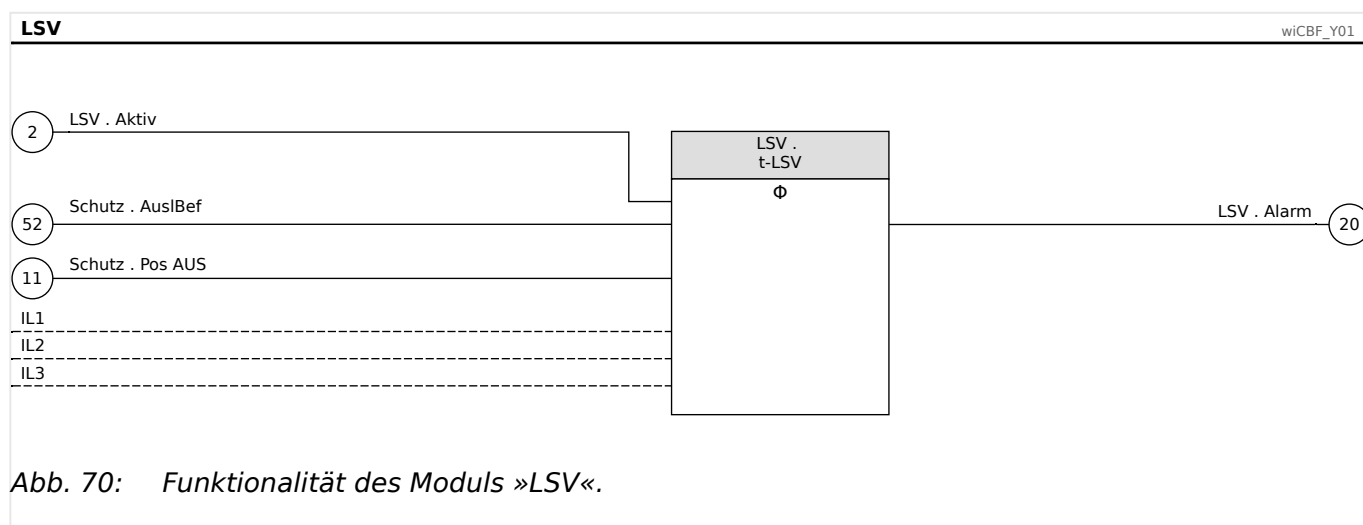


Abb. 70: Funktionalität des Moduls »LSV«.


5.14 Integrierter Reserve-Phasen-Überstromschutz

Im WIC1 ist ein zusätzlicher Reserve-Phasen-Überstromschutz integriert (kurz: Reserve-Schutz oder Backup-Schutz), der automatisch aktiviert wird, wenn das WIC1 einen geräteinternen (Hardware- oder Software-)Fehler erkennt, der sich auch durch automatische Geräteeinstarts nicht beheben lässt. Es handelt sich also **nicht** um eine gewöhnliche Schutzfunktion, die nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden kann, sondern um eine spezielle, rein Hardware-basierte Betriebsart des WIC1, die bei Auftreten eines permanenten geräteinternen Problems eine gewisse minimale Schutzfunktionalität gewährleisten soll. In dieser Betriebsart sind alle anderen WIC1-Funktionen abgeschaltet. Dies wird durch die „System Error“-LED signalisiert, die dann konstant **rot** leuchtet. (Siehe auch [↳ „5.14.1 Aktivierung des Reserve-Schutzes“](#), [↳ „Die »System«-LED\(s\) - „Ready“, „Error““](#).)

Der Backup-Schutz arbeitet also unabhängig von der Geräte-Firmware. Deswegen gibt es keine Einstellmöglichkeiten und keine Fehler-Signalisierungen (etwa über SCADA oder LEDs oder Störfallspeicher).

- Die Gerätevarianten WIC1-xxxxxx**1** (siehe [↳ „2.6.1 Bestellschlüssel“](#)) geben den Auslöse-Impuls, sobald genug elektrische Energie hierfür vorhanden ist ($\approx 0,8 \cdot I_n, \text{min}$).
- Für Gerätevarianten WIC1-xxxxxx**2** beträgt die Anrege-Schwelle ca. $20 \cdot I_n, \text{max}$.

Nach einer Auslöseverzögerung von ca. 40 ms erfolgt der Auslöse-Impuls.

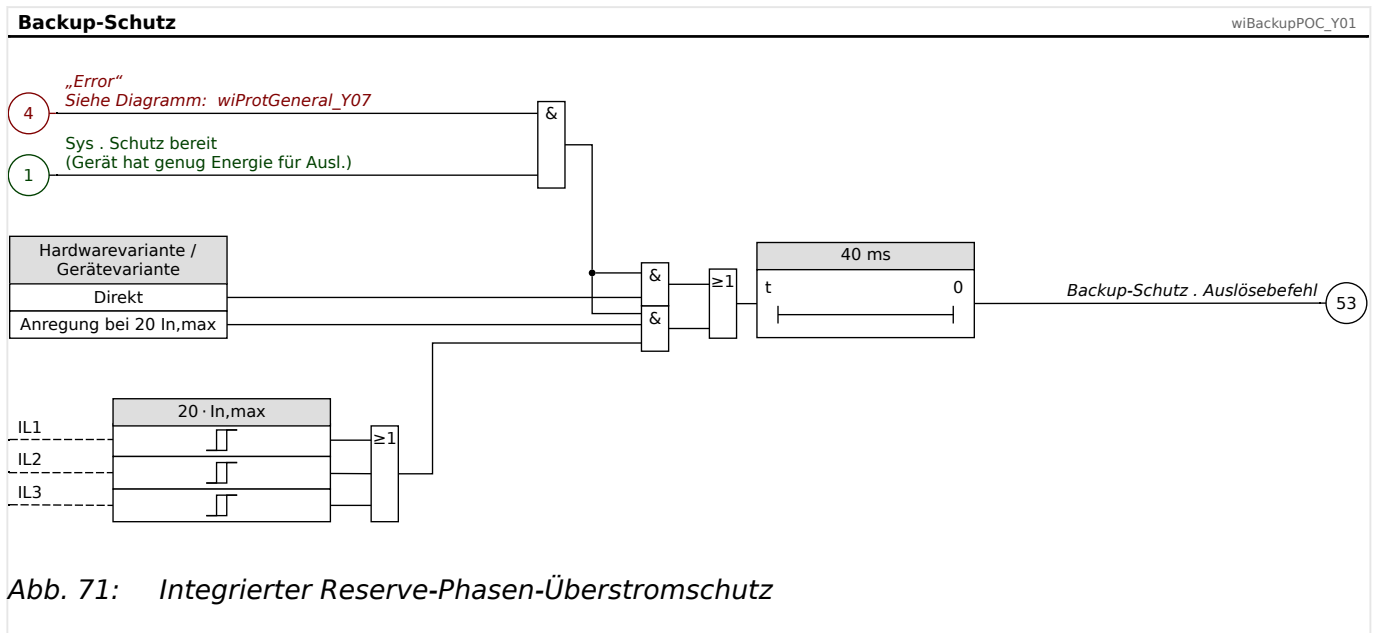

5.14.1 Aktivierung des Reserve-Schutzes

- Wenn das WIC1 einen geräteinternen (Hardware- oder Software-)Fehler erkennen sollte, stößt es einen Geräte-Neustart an. Dieses Ereignis wird auch in den Selbstüberwachungs-Log eingetragen.
- Falls es innerhalb von 10 Minuten abermals zu einem internen Fehler kommen sollte, wird wieder ein Geräte-Neustart durchgeführt, diesmal allerdings wird eine spezielle „Nur-Schutz“-Betriebsart gestartet. (Siehe auch [↳ „Die »System«-LED\(s\) – „Ready“, „Error““](#).)

In dieser Betriebsart arbeiten nur die Schutz- und Überwachungsfunktionen. Keine Kommunikation, kein SCADA, etc.

Diese Betriebsart wird als Warnung in den Selbstüberwachungs-Log eingetragen. (Da die Funktionalität, Log-Meldungen zu lesen, in dieser Betriebsart allerdings ebenfalls nicht zur Verfügung steht, können die Einträge erst gelesen werden, wenn das WIC1 nach einem weiteren Neustart wieder in der normalen Betriebsart arbeitet.)

- Sollte innerhalb weiterer 10 Minuten ein dritter interner Fehler erkannt werden, wird wieder ein Geräte-Neustart durchgeführt, wobei nun das WIC1 nur noch den Reserveschutz startet. Die eigentliche Firmware wird nicht gestartet, das WIC1 verbleibt im Bootloader.

Der Hardware-basierte Reserveschutz wird am WIC1 durch die „System Error“-LED signalisiert, die dann konstant **rot** leuchtet. (Siehe auch [↳ „Die »System«-LED\(s\) – „Ready“, „Error““](#).)

Da sich das WIC1 software-seitig im Bootloader befindet, besteht prinzipiell die Möglichkeit, ein Firmware-Update einzuspielen. Unter Umständen kann durch ein solches Update der Fehlerzustand behoben werden.



Das Direktkommando »Sys . Reserve-Schutz erzw.« erzwingt (manuell) einen Übergang in die Betriebsart mit aktiviertem Reserve-Überstromschutz. Dies ermöglicht ein gezieltes Testen des Reserve-Schutzes, z. B. im Rahmen der Inbetriebnahme.

Dieser manuell gestartete Reserve-Überstromschutz beendet sich automatisch nach ca. 10 Sekunden wieder durch einen Neustart in den Normalbetrieb. Natürlich führt auch ein Kaltstart wieder in den Normalbetrieb zurück.

5.15 Überwachung

5.15.1 SGW - Schaltgerätewartung

Die Wartung eines Leistungsschalters geschieht meistens nach einem festen Zeitschema. Die Wartungsintervalle können allerdings verlängert werden, wenn detaillierte Daten über die Schaltungsaktivitäten verfügbar sind.

Das Modul »SGW« speichert die Anzahl der Ausschalt-Vorgänge sowie die Größe der abgeschalteten Stromstärken. Mit diesen Daten kann der Verschleiß des Leistungsschalters ermittelt werden, sodass Wartungsintervalle effektiver geplant werden können.

Zähler

- Die Größe der abgeschalteten Stromstärken wird erfasst. Dies ist das Maximum aller gemessenen Stromstärke in allen Phasen von Beginn des Auslöse-Impulses bis zum Moment des Ausschaltens.


(Es ist allerdings zu beachten, dass Strommesswerte nur innerhalb eines bestimmten Messbereiches korrekt erfasst werden können. Wenn also ein Kurzschluss-Strom größer ist als der das messbare Maximum, wird auch nicht die volle Größe registriert, was dann natürlich alle auf Stromstärken basierenden Entscheidungen des »SGW«-Moduls beeinflusst.)

Der aktuelle Wert für die Summe der abgeschalteten Stromstärken kann hier eingesehen werden: [Betrieb / Condition Monitoring / SGW] »SGW . *Summe laus*«

- Die Schaltvorgänge werden gezählt.

Der jeweilige Zählerstand kann über [Betrieb / Condition Monitoring / SGW] »SGW . *Summe Ausl.*« eingesehen werden.

Wartungskurve

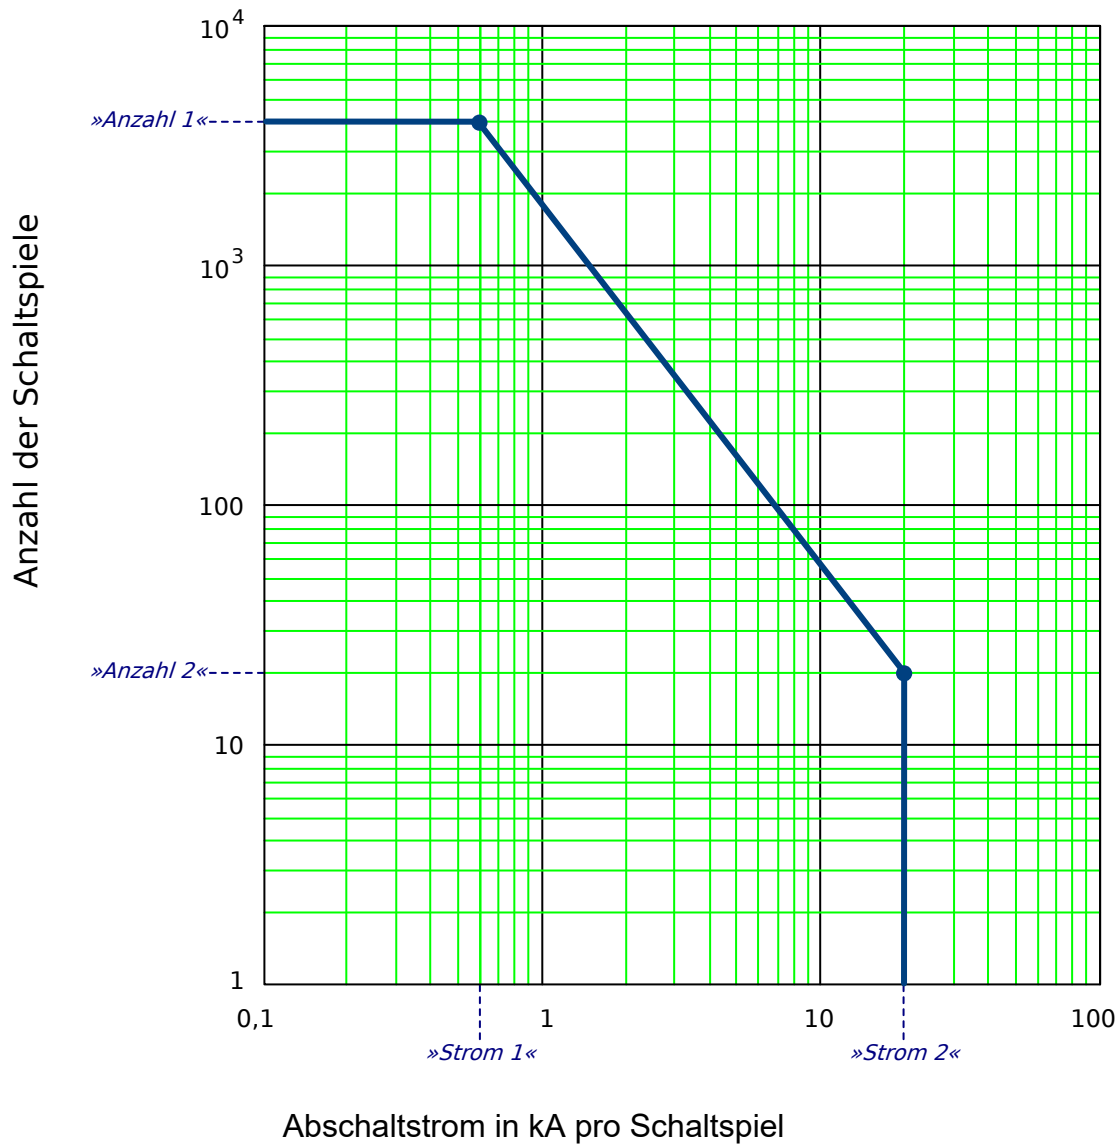

wiCBM_Z67

Abb. 72: Wartungskurve, wie sie für das Modul »SGW« konfiguriert werden kann.

Es wird aus den Zählern für die abgeschalteten Stromstärken und für die Anzahl der Schaltvorgänge ein Verschleißgrad errechnet. Dieser errechnete Wert für den Verschleiß kann dazu beitragen, eine erforderliche Wartung des Leistungsschalters festzulegen.


Das Modul »SGW« unterstützt die Konfiguration zweier Punkte auf der Wartungskurve. Werte zwischen diesen zwei Punkten werden über eine logarithmische Interpolation ermittelt.

Bei diesen zwei Punkten handelt es sich letztlich um charakteristische Kennzahlen des Leistungsschalters, sie sollten von dessen Hersteller angegeben werden. Die Einstellparameter am WIC1 sind dann wie folgt:

- Punkt 1 ist der Nennstrom des Leistungsschalters, zusammen mit der maximalen Anzahl Schaltvorgänge bei Nennstrom.
 - [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . Ir«

- [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . N(Ir)«
- Punkt 2 ist der maximale Kurzschluss-Strom, zusammen mit der maximalen Anzahl Schaltvorgänge bei diesem Kurzschluss-Strom.
 - [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . I_{sc}«
 - [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . N(I_{sc})«

VORSICHT!



Die Wartungskurve ist nur dann korrekt definiert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:


- »SGW . I_{sc}« > »SGW . I_r«
- »SGW . N(I_{sc})« > »SGW . N(I_r)«

Sonst bleibt die Berücksichtigung des Verschleißgrades inaktiv.

- Der Verschleißgrad ist ein Prozentwert und kann hier eingesehen werden: [Betrieb / Condition Monitoring / SGW] »SGW . LS-Verschleiß«

Spätestens wenn 100% erreicht werden, ist eine Wartung des Leistungsschalters dringend erforderlich.

5.15.1.1 SGW – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view



- 1.** ▷ Wählen Sie, ob das Modul »SGW« nur die Zähler überwachen soll oder die Zähler mitsamt Verschleißgrad:
 - [Projektierung / Projektierte Elemente] »SGW . Modus« = Optionen:
 - „Nur Zähler“ — nur die Zähler werden überwacht.
 - „Zähler, Verschl.“ — Zähler mitsamt Verschleißgrad.
- 2.** ▷ Definieren Sie den maximalen Zählerstand für die Anzahl der Schaltvorgänge:
 - [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . Alarmschw Summe Ausl.«
- 3.** ▷ Definieren Sie den maximalen Zählerstand für die Größe der abgeschalteten Stromstärken:
 - [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . Alarmschw Summe I_{aus}«
- 4.** ▷ Falls der Verschleißgrad berücksichtigt werden soll, definieren Sie den maximalen Prozentwert:
 - [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . Max. LS-Verschleiß« – als Prozentwert von 50% bis 100%.
- 5.** ▷ Der primäre Nennstrom muss unbedingt korrekt konfiguriert sein: [Feldparameter / StW] »StW pri«, siehe [↪ „5.2.1 Feldparameter-Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“](#).

Erst dann kann das Modul »SGW« aktiviert werden:

- [Schutzparameter / Condition Monitoring / SGW] »SGW . Funktion« = „Aktiv“

Wird der Maximalwert für die Anzahl Schaltvorgänge überschritten, wird das Signal »SGW . Alm(max.Sum.Ausl)« ausgegeben.


Wird der Maximalwert für die Größe der abgeschalteten Ströme überschritten, wird das Signal »SGW . Alm(max.Sum.laus)« ausgegeben.

Wird der Schwellwert für den Verschleißgrad überschritten, wird das Signal »SGW . Alm(LS-Verschl.)« ausgegeben.

Wird irgendeiner der Maximalwerte überschritten, wird das Alarmsignal »SGW . Alarm« ausgegeben, und es empfiehlt sich eine Wartung des Leistungsschalters.

Anschließend können alle Werte (Zählerstände und Verschleißgrad) über das Direktkommando [Betrieb / Reset] »SGW . Reset« zurückgesetzt werden.

5.15.1.2 Funktionalität

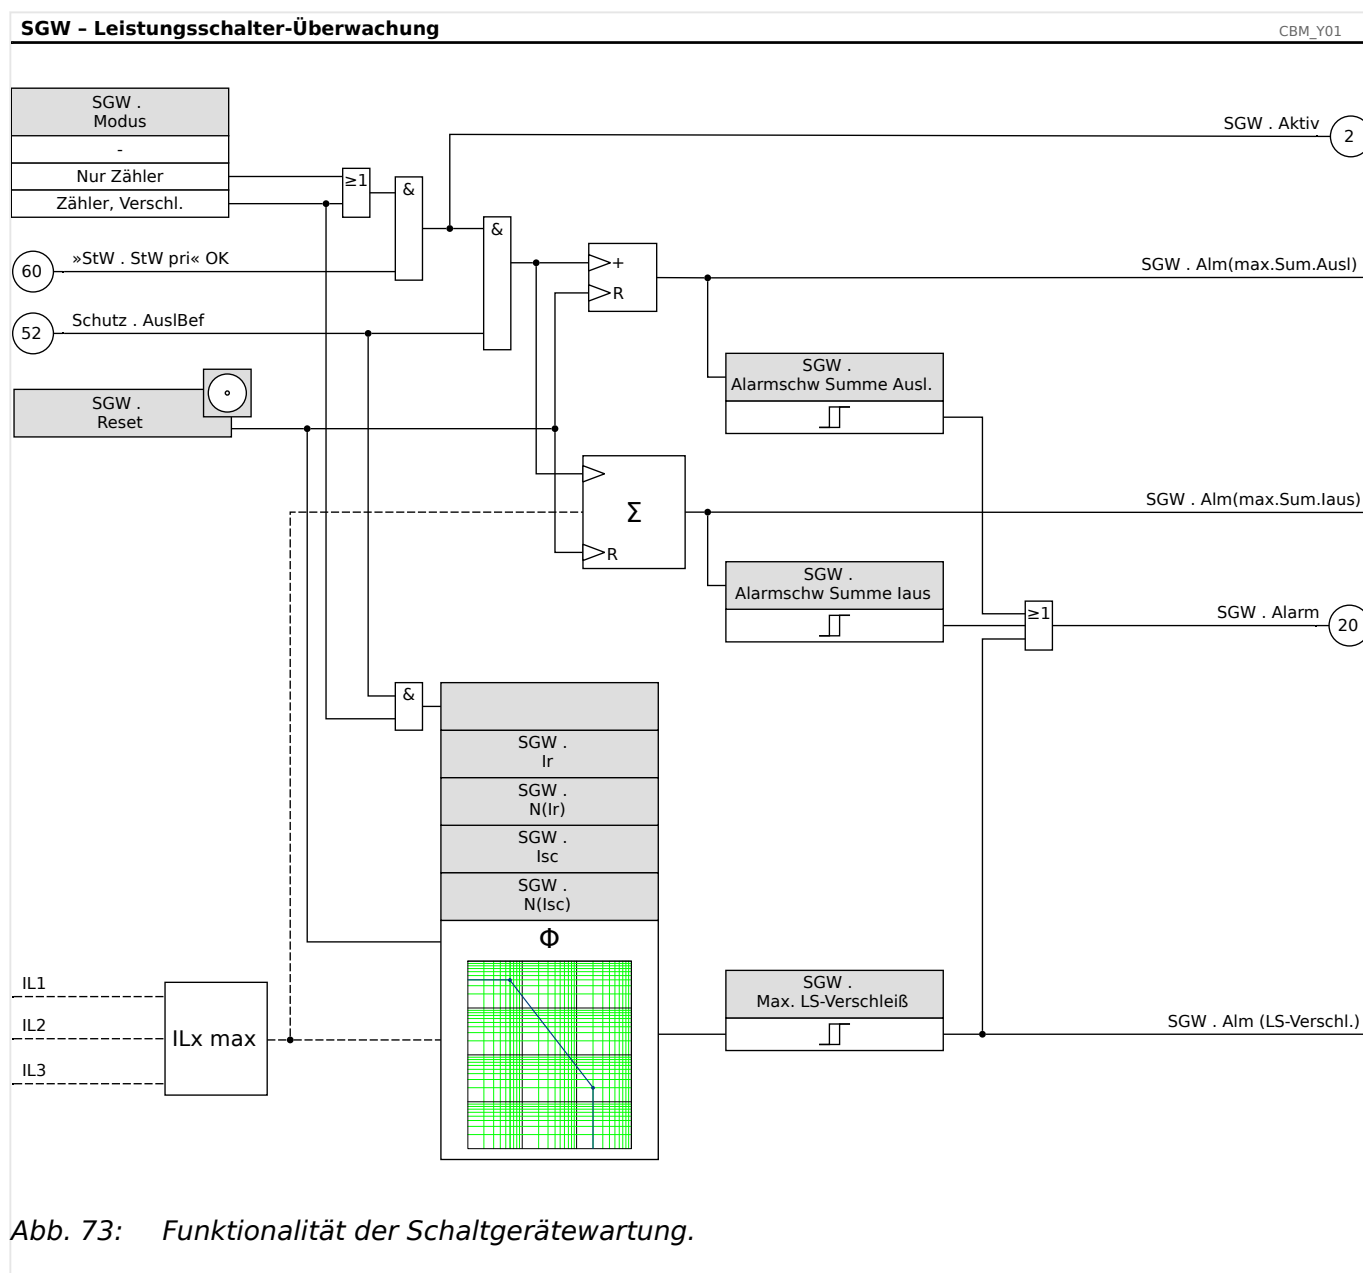

5.15.2 »AKÜ« - Auslösekreisüberwachung [74TC]

Durch dieses Überwachungsmodul wird die Betriebsbereitschaft des Auslösekreises überwacht.

Beim WIC1 überwacht das Modul »AKÜ« den Auslösekreis anhand interner Messungen, sofern das Gerät dauerhaft mit ausreichend Energie ([↪ „2.3 Versorgung des WIC1“](#)) versorgt wird. Wenn eine Unterbrechung festgestellt wird, gibt das WIC1 nach der (geräteintern fest vorgegebenen) Zeit von 10 s eine Alarm-Meldung aus.

Bei einem Auslösekreis, der nicht dauerhaft angesteuert werden darf, sollte das Modul »AKÜ« (über ein geeignetes, auf [Schutzparameter / AKÜ] »AKÜ . ExBlo« rangiertes Eingangssignal) blockiert werden, wenn der Leistungsschalter geöffnet ist. Es bietet sich an, als Blockadesignal einen digitalen Eingang oder die erkannte Leistungsschalterposition (siehe [↪ „5.1.4.1 Konfiguration des Schaltgerätes“](#)) zu verwenden.

5.15.3 Condition Monitoring - Life Load

Das WIC1 wertet die Betriebsdauer in Abhängigkeit von der Stromstärke aus. Dadurch besteht die Möglichkeit zu prüfen, ob das WIC1 – und somit auch das zu schützende Objekt – oft hoher Last ausgesetzt war.

Hierfür unterteilt das WIC1 den Messbereich des Phasenstromes in (fest definierte) Teil-Intervalle. Für jedes Intervall wird die Betriebszeit gemessen, während der der maximale Effektivwert der drei Phasenströme innerhalb dieses Intervalls lag. Diese Daten werden fortwährend gesammelt, beginnend bei der ersten Inbetriebnahme des WIC1. Nur im Falle eines Zurücksetzens auf den Werkszustand oder bei einem Firmware-Update wird die Statistik zurückgesetzt.

Dies geschieht auch, wenn (im Menü [Projektierung / Projektierte Elemente]) der Einstell-Parameter »Life Load . Modus« auf inaktiv eingestellt wird. Dann werden lediglich die statistische Aufbereitung und Darstellung angehalten.

Die resultierende Statistik kann über die folgenden zwei Menüeinträge eingesehen werden:

- [Betrieb / Condition Monitoring / Life Load (Werte)] – Die Zahlenwerte werden in tabellarischer Form angezeigt.
- [Betrieb / Condition Monitoring / Life Load] – Die Statistik wird grafisch in Form eines Histogramms angezeigt.

(Die Daten werden immer mit der Maßeinheit „Tage“ angezeigt, aber die interne Auswertung geschieht natürlich mit weit höherer Präzision.)

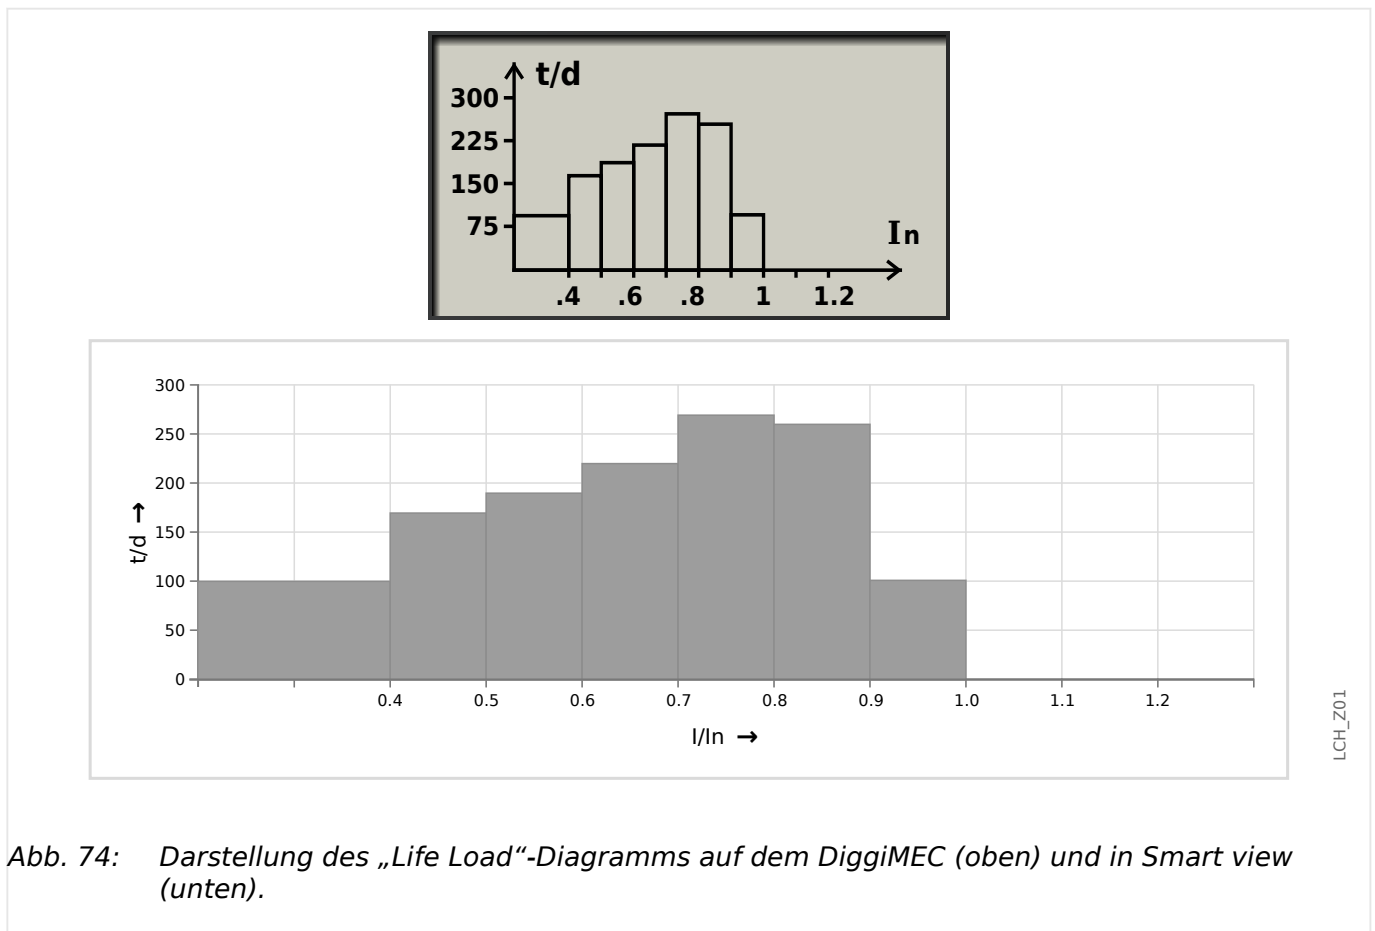


Abb. 74: Darstellung des „Life Load“-Diagramms auf dem DiggiMEC (oben) und in Smart view (unten).

Zu beachten ist, dass für ein selbstversorgtes WIC1 das erste Intervall „< 0,4 In“ durch die Tatsache verfälscht wird, dass bei einem zu geringen Phasenstrom das WIC1 keine

Betriebszeiten mehr messen kann. (Allerdings wertet ein extern versorgtes WIC1-4 auch kleine Ströme aus, solange – gemäß den Kriterien in [↳ „Erkennungskriterien“](#) – die Leistungsschalterposition als „geschlossen“ erkannt wird.)

Alarm-Signal


Das Modul »Life Load« kann (optional) ein Alarm-Signal ausgeben, wenn die Statistik ergibt, dass das WIC1 für eine zu lange Zeit unter zu hoher Last lief.

Hierfür gibt es folgende Einstellwerte:

- [Schutzparameter / Condition Monitoring / Life Load] »I« – Dies ist die Stromschwelle, oberhalb der (abhängig von der Zeitdauer) ein Alarm-Signal ausgegeben werden kann.
- [Schutzparameter / Condition Monitoring / Life Load] »Zeitschwelle« – Dies ist die zu berücksichtigende Zeitdauer.

Die Betriebszeiten für Stromwerte oberhalb der Stromschwelle werden aufsummiert, und wenn diese Summe größer ist als die hier eingestellte Zeitdauer, wird das Signal »Life Load . Alarm« ausgegeben.

- [Betrieb / Condition Monitoring / Life Load (Werte)] »Zeit bis Alarm« – Dies ist die verbleibende Zeit bis zum Alarm-Signal. Das heißt, es werden Betriebszeiten rückwärts gezählt, beginnend vom eingestellten Wert »Zeitschwelle« bis 0.
- [Betrieb / Reset] »Life Load . Rst. Alarm« – Direktkommando zum Zurücksetzen des Alarm-Signals und zum Zurücksetzen von »Zeit bis Alarm« auf den Anfangswert (d. h. auf die Einstellung von »Zeitschwelle«).

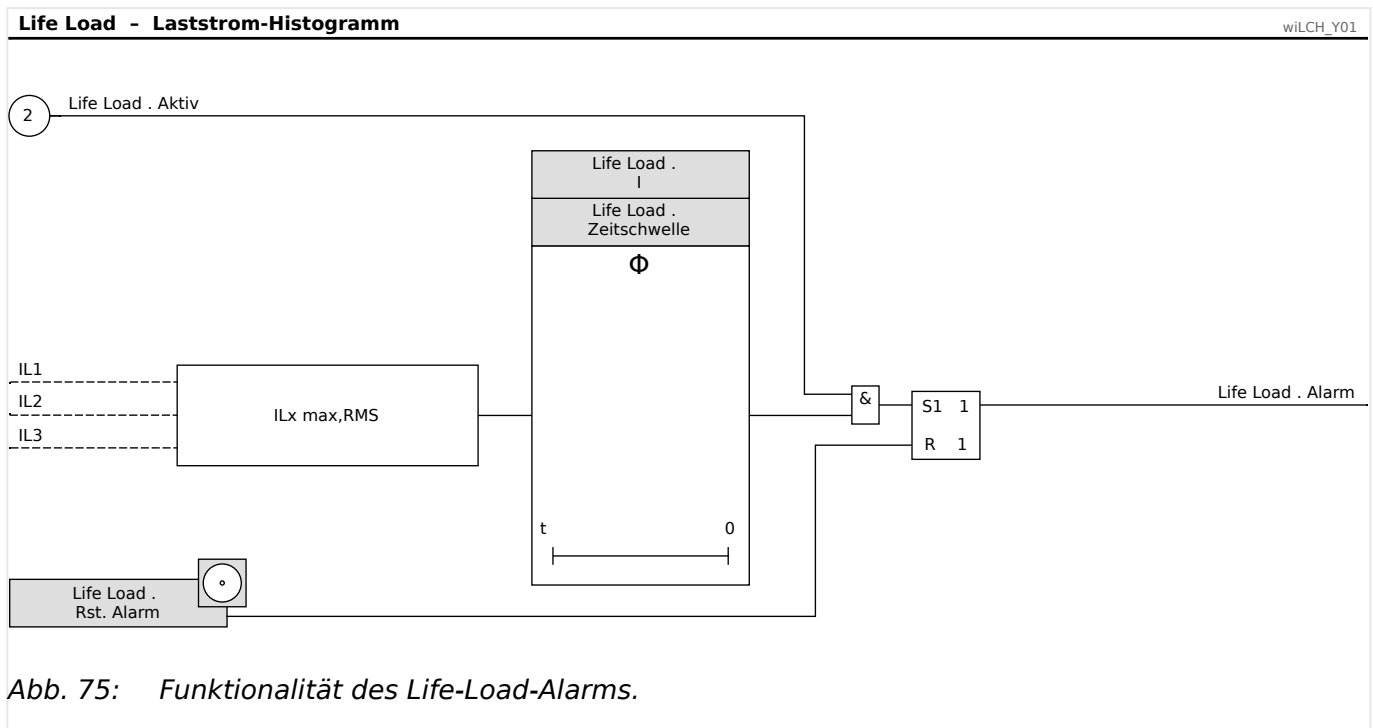

5.15.4 Condition Monitoring - Schleppzeiger

Das »Schleppzeiger«-Modul imitiert ein analoges Zeigermessgerät, indem es kontinuierlich ein zeitliches Mittel der maximalen Stromstärke ermittelt. Dadurch besteht die Möglichkeit zu prüfen, ob das WIC1 - und somit auch das zu schützende Objekt - oft hoher Last ausgesetzt war.

Die resultierenden Werte können über die folgenden zwei Menüeinträge eingesehen werden:

- [Betrieb / Condition Monitoring / Schleppzeiger (Werte)] - Die Zahlenwerte werden in tabellarischer Form angezeigt.
- [Betrieb / Condition Monitoring / Schleppzeiger] - Die Statistik wird grafisch angezeigt, die Gestaltung ist angelehnt an klassische analoge Zeigermessinstrumente.

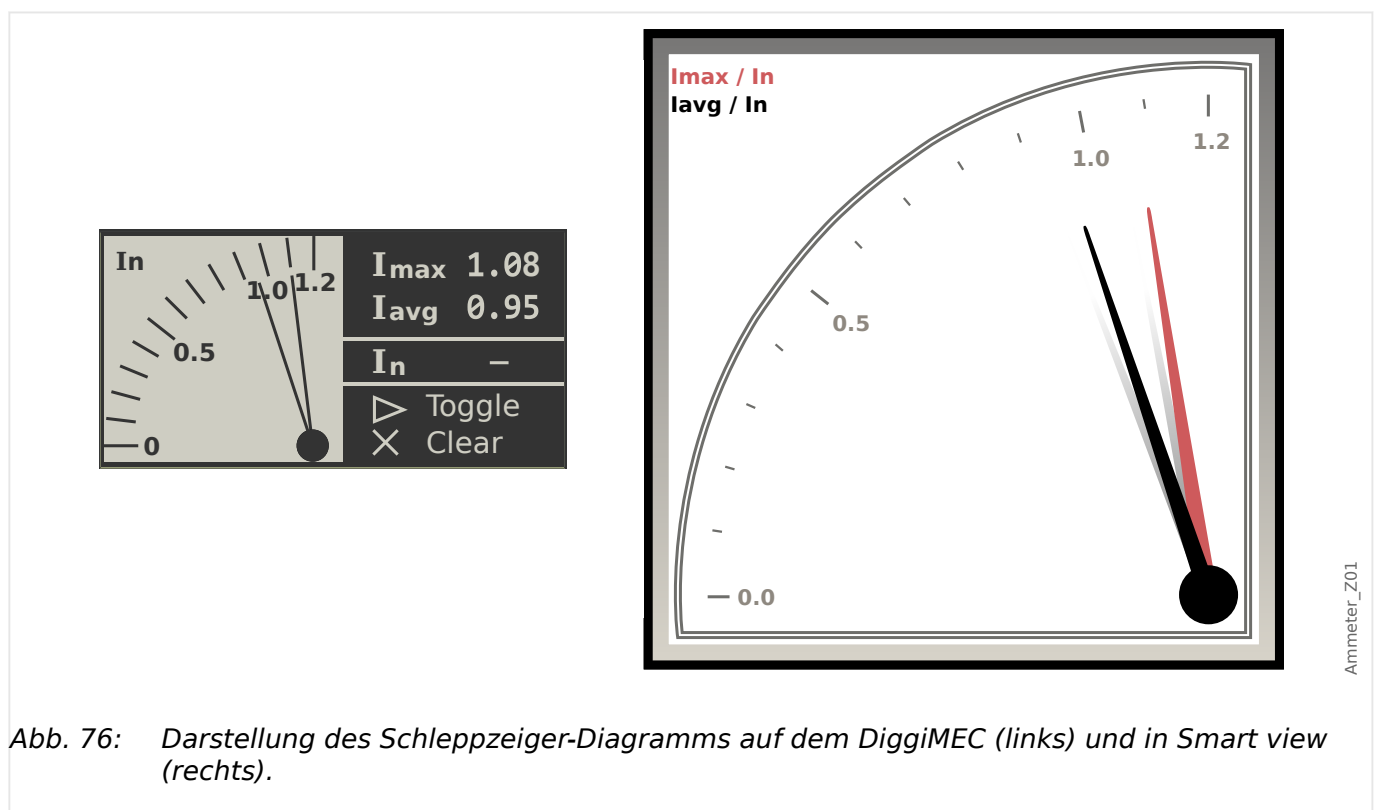


Abb. 76: Darstellung des Schleppzeiger-Diagramms auf dem DiggiMEC (links) und in Smart view (rechts).

Angezeigt werden die folgenden Werte:

- »*I_{avg}*« - der Mittelwert der maximalen Effektivwerte der drei Phasenströme, gemittelt über das eingestellte Zeitintervall »*Zeitfenster Mittelw.*«.

Zu beachten ist, dass der Wert nach einem Neustart des WIC1 und nach einem Reset zunächst ungültig ist. Es muss erst das eingestellte Zeitintervall verstreichen, bis der Mittelwert »*I_{avg}*« gültig wird.

- »*I_{max}*« - das Maximum von »*I_{avg}*« seit dem letzten manuellen Reset.

Das Zeitintervall für die Berechnung von »*I_{avg}*« wird hier eingestellt:

- [Schutzparameter / Condition Monitoring / Schleppzeiger] »*Zeitfenster Mittelw.*«

Ein manuelles Rücksetzen des Maximums »*I_{max}*« geschieht entweder am DiggiMEC durch Betätigen der Taste »*x*« oder über dieses Direktkommando:

- [Betrieb / Reset] »Zurück«

6 Fehlerrekorder

Prinzip des Fehlerrekorders

Der Fehlerrekorder stellt in kompakter Form Informationen über Fehlerfälle bereit (z.B. die Auslöse-Ursache).

Bei angeschlossenem DiggiMEC erscheint ein Pop-up mit Informationen zur Fehlerursache auf dem Display. (Siehe [„6.1 Automatische Fehleranzeige \(Pop-up\) auf dem DiggiMEC-Display“](#).) Dadurch ist eine erste schnelle Fehleranalyse möglich.

Nach Verbindung mit einem PC kann eine weitergehende detaillierte Fehleranalyse mittels Smart view erfolgen.

Zeitstufen und Abfolgen

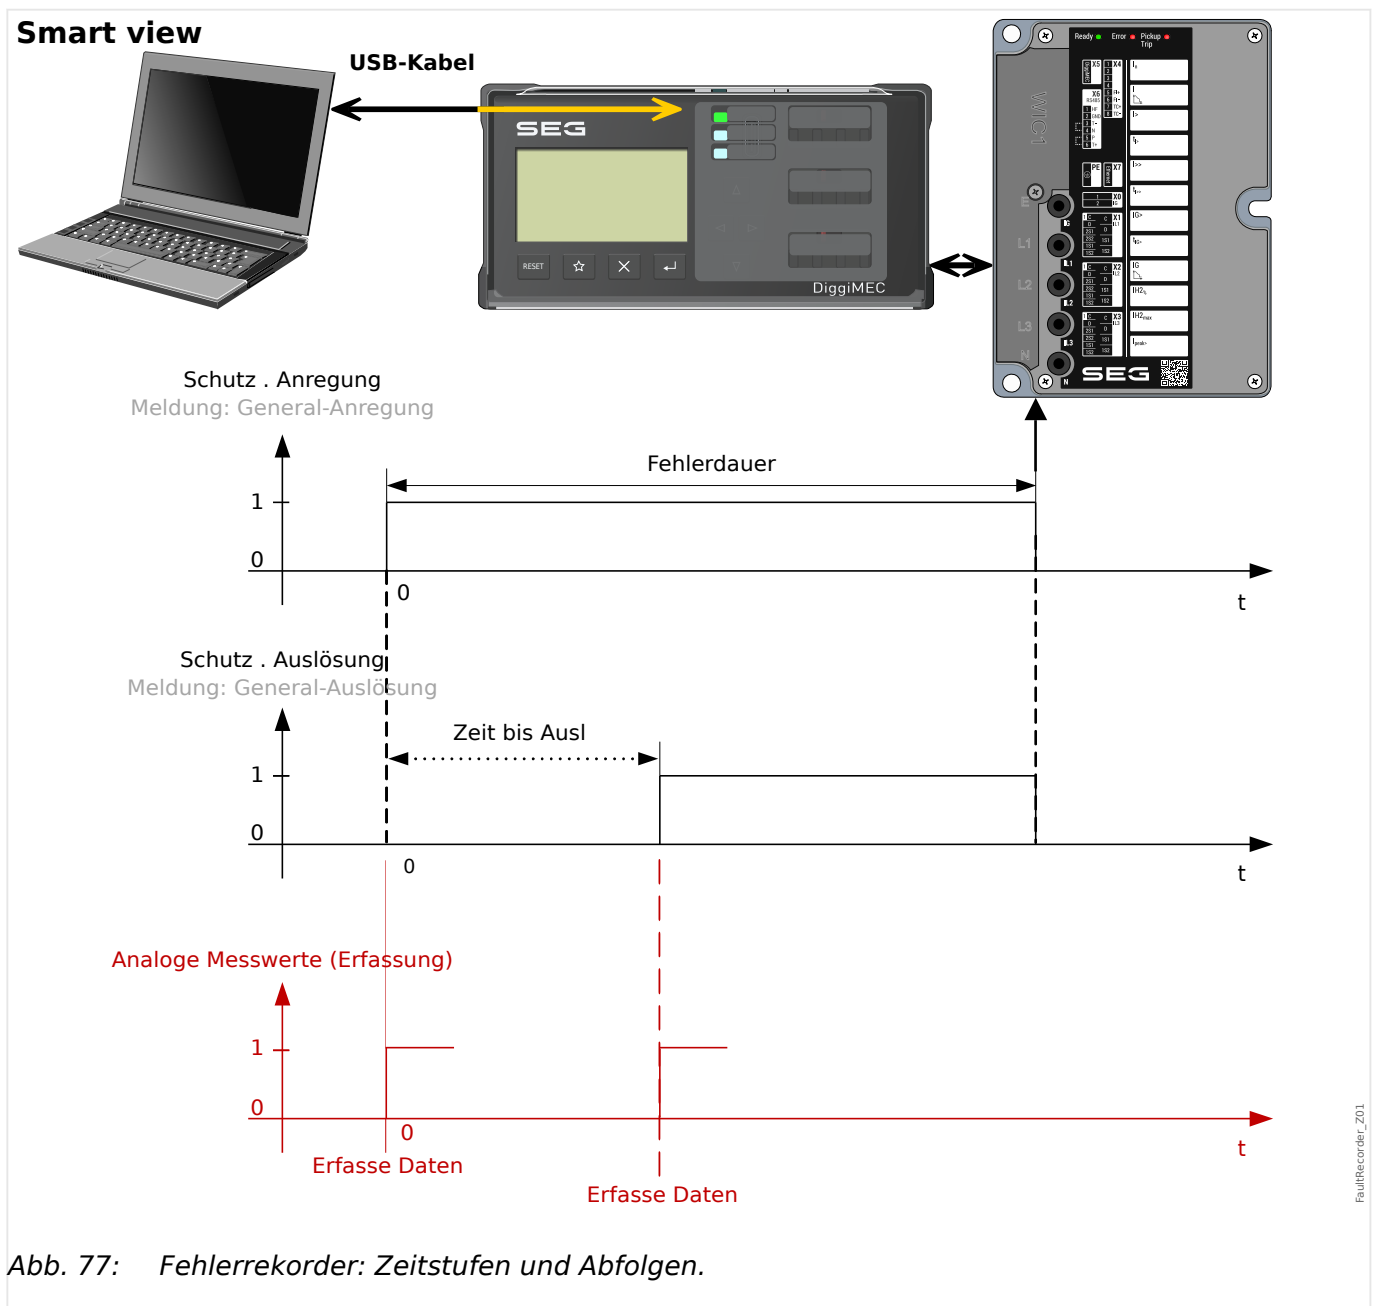


Abb. 77: Fehlerrekorder: Zeitstufen und Abfolgen.

Verhalten des Fehlerrekorders

Der *Fehlerrekorder* wird mit der steigenden Flanke des General-Anregungs-Signals (»Schutz . Anregung«) gestartet. Der Fehlerrekorder wird **nicht** durch Funktionen gestartet, die als »Definition« = „Alarm“ (siehe [↳ „Definition \(„Alarm ↔ Auslösung“\) einer Schutzfunktion“](#)) konfiguriert sind.

(Es ist zu beachten, dass die General-Anregung eine Oder-Verknüpfung aller Anregungs-Signale ist, siehe [↳ „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“](#). Das bedeutet, da das General-Anregungs-Signal (steigende Flanke) den Fehlerrekorder startet, dass prinzipiell die erste Schutz-Anregung den Fehlerrekorder startet.)

Falls die Anregung zu einer Auslösung (Signal »Schutz . Auslösung«) führt, werden im Fehlerrekorder alle Daten nochmals aktualisiert, dann beziehen sich also alle Werte auf den Zeitpunkt der Auslösung.

6.1 Automatische Fehleranzeige (Pop-up) auf dem DiggiMEC-Display

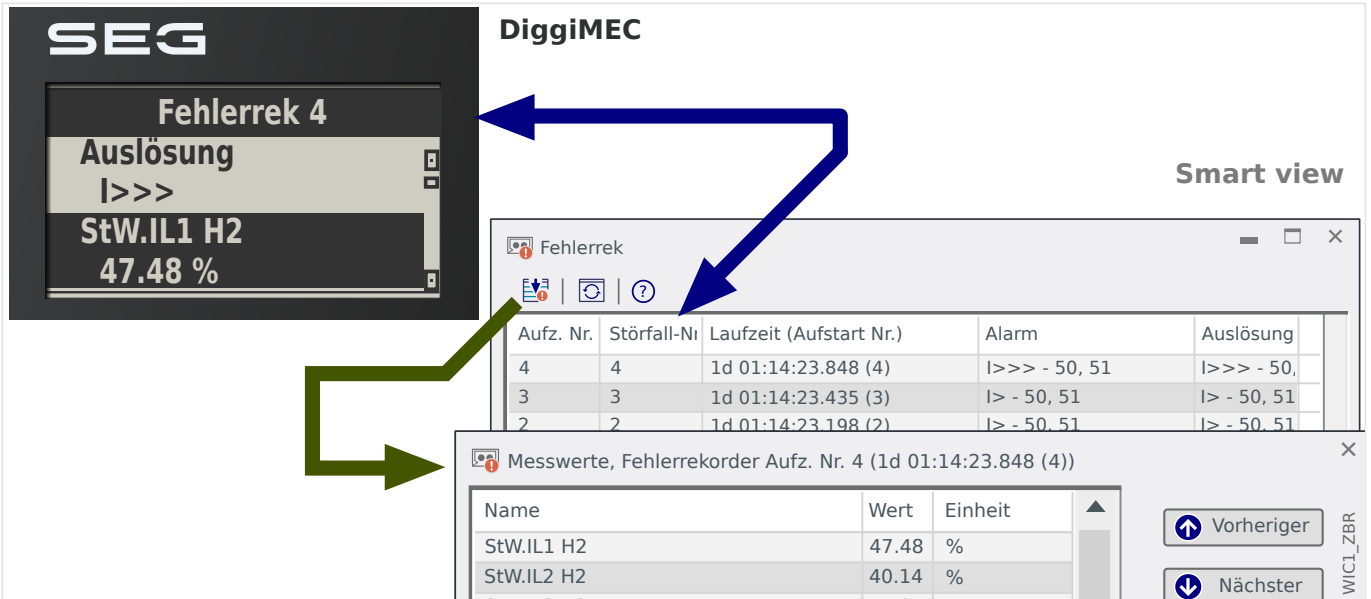


Abb. 78: Fehlerursachen-Anzeige auf dem DiggiMEC und Anzeige des Fehlerrekorders in Smart view.

Eine automatische Fehleranzeige erscheint auf dem Gerätedisplay des DiggiMEC mit der fallenden Flanke der General-Anregung («Schutz . Anregung»).

HINWEIS!



Es wird keine „Zeit bis zur Auslösung“ angezeigt, wenn Alarm- und Auslösesignal aus verschiedenen Modulen stammen. Dies kann dann geschehen, wenn mehr als ein Schutzmodul in die Klärung eines Fehlers involviert sind.

VORSICHT!



Das WIC1 verfügt über keine Echtzeit-Uhr. Anstatt einer absoluten Zeit wird jeder Eintrag im Fehlerrekorder mit einer relativen Zeitangabe versehen. Diese relative (System-)Zeit gibt die Laufzeit des WIC1 seit dem letzten Neustart an.

Smart view zeigt zusätzlich noch (in Klammern) die bisherige Gesamtzahl von WIC1-Neustarts an.

HINWEIS!

Es ist zu beachten: Die in einer Fehleraufzeichnung gezeigten Parameter-Einstellungen (Werte) sind nicht Teil der Aufzeichnung selbst. Diese werden stets den aktuellen Geräteeinstellungen entnommen. Wenn also Parameter nach der Aufzeichnung eines Fehlers geändert werden, dann werden diese mit einem Stern-Symbol in der Fehleraufzeichnung kenntlich gemacht.

Um Fehlinterpretationen zu verhindern, ist wie folgt zu verfahren:

Speichern Sie jede Aufzeichnung des Fehlerrekorders, die Sie archivieren möchten, auf einer lokalen Festplatte, bevor Sie jegliche Parameteränderungen vornehmen. Löschen Sie danach die Fehleraufzeichnungen im Schutzgerät.

Die Fehleraufzeichnungen werden spannungsausfallsicher innerhalb des *Fehlerrekorders* archiviert. Steht kein weiterer Speicherplatz mehr zur Verfügung, dann wird die älteste Fehleraufzeichnung überschrieben (FIFO). Bis zu 10 Aufzeichnungen können gespeichert werden.

Es poppt immer die jeweils neueste Fehleraufzeichnung im Gerätedisplay des DiggiMEC auf. Durch Betätigen der Taste »↵« („OK“) wird das Pop-up des Fehlerrekorders geschlossen, erscheint allerdings beim nächsten Gerätestart erneut. Das Pop-up wird durch Betätigen der Taste »Reset« bzw. das Direktkommando »Rst. LEDs, Fls« dauerhaft quittiert.

6.2 Inhalt einer Fehleraufzeichnung

Die Information in einer Fehleraufzeichnung kann im Wesentlichen in folgende drei Abschnitte aufgeteilt werden:

Teil 1: Allgemeine Informationen (unabhängig von der Schutzfunktion)	
Laufzeit (Aufstart Nr.)	Zeitpunkt des Fehlers (als WIC1-Laufzeit seit dem letzten Neustart), dazu (in Klammern) die bisherige Gesamtzahl von WIC1-Neustarts. Beispiel: 1d 01:14:23.848 (4) — Das Fehler-Ereignis trat ein nach 1 Tag, 1 Stunde, 14 Minuten, 23,848 Sekunden seit dem 4. Neustart nach WIC1-Auslieferung.
Störfall-Nr.	Dieser Zähler wird mit jedem Fehler (d. h. mit jeder General-Anregung »Schutz . Anregung«) erhöht.
Zeit bis Ausl	Die Zeit zwischen Anregung und Auslösung. Bitte beachten Sie: Die Zeit bis zur Auslösung wird nicht angezeigt, wenn die erste Anregung und die erste Auslösung von unterschiedlichen Schutzstufen oder Modulen ausgelöst wurden.
Anregung	Name der Schutzstufe (d. h. des Schutzmoduls), das zuerst eine Anregung ausgegeben hat.
Ausl	Name der Schutzstufe (d. h. des Schutzmoduls), das zuerst eine Auslösung ausgegeben hat.
Teil 2: Informationen, die von den jeweils aktiven Einstellungen abhängig sind	
Messwerte	Es werden zahlreiche Messwerte zum Zeitpunkt der Anregung bzw. Auslösung angezeigt.

6.3 Einsichtnahme in eine Aufzeichnung des Fehlerrekorders

Es bestehen zwei unterschiedliche Optionen, um eine Aufzeichnung des Fehlerrekorders einzusehen:

- Option 1: Ein Fehler (Auslöse-Ursache) erscheint auf dem Display des DiggiMEC (Pop-up, weil es zu einer Anregung oder Auslösung kam).
- Option 2: Manueller Aufruf des Fehlerrekorder-Menüs.

Option 1 (Eine Fehler-Aufzeichnung (Pop-up) erscheint auf dem Display des DiggiMEC:

- Analysieren Sie die Fehler-Aufzeichnung mit Hilfe der Tasten „▲“ und „▼“.
- Oder schließen Sie das Pop-up-Fenster durch Betätigen der Taste »←«.

Option 2:

- Öffnen Sie den Menüweig [Betrieb / Rekorder / Fehlerrek], entweder über das DiggiMEC-Panel oder mittels Smart view.
- Wählen Sie eine Aufzeichnung.

Navigieren innerhalb des Fehlerrekorders (über das DiggiMEC)

Navigieren innerhalb des Fehlerrekorders	Taste
Zurück zur Übersicht.	◀
Nächster (höherer) Eintrag innerhalb der Fehleraufzeichnung.	▲
Nächster (niedrigerer) Eintrag innerhalb des Fehlerrekorders.	▼

7 Selbstüberwachung

Das WIC1 wendet verschiedene Prüfmechanismen sowohl während ihres Betriebs als auch während ihrer Startphase an, um sich selbst auf Fehlfunktionen zu überwachen.

Selbstüberwachung im Gerät		
Überwachung von...	Überwachung durch...	Aktion bei erkanntem Fehler...
Überwachung der Datenkonsistenz nach einem Spannungsausfall (z. B. Spannungsausfall während der Durchführung von Parameteränderungen).	Eine interne Logik erkennt fehlerhaft abgespeicherte Daten nach einem Spannungsausfall.	Sind die Daten korrupt, werden alle software-basierten Schutzmodule gestoppt, und das Gerät verwendet stattdessen den Reserve-Schutz .
Geräteparametrierung	<i>Smart view</i> führt Plausibilitätsprüfungen durch, um die Konsistenz der Parametrierung sicherzustellen. (Einstellungen mittels DIP- / HEX-Schalter erfordern offensichtlich keine speziellen Plausibilitätsprüfungen.)	Durch Plausibilitätsprüfungen können Probleme in der Parametrierung erkannt werden. Eine erkannte Implausibilität wird auf dem DiggiMEC bzw. von <i>Smart view</i> durch ein „Fragezeichensymbol“ indiziert.
Qualität der Versorgungsspannung	Die Hardware-Schaltung stellt sicher, dass das Gerät nur dann betrieben werden kann, wenn über die Wandlerstromversorgung (bzw. über die externe Hilfspannungsversorgung, sofern vorhanden) eine ausreichende Versorgung vorliegt.	Das Gerät startet bei zu niedriger Versorgungsspannung nicht bzw. wird außer Betrieb gesetzt. Wenn die Versorgungsspannung zwar einen Start des WIC1 ermöglicht, aber nicht genug elektrische Energie für den Auslöse-Impuls ausgang liefert, erlischt die grüne „Ready“-LED (DiggiMEC: „System“-LED).
Interne Daten des Geräts (Speicherauslastung, interne Ressourcen, etc.)	Ein internes Modul überwacht die Systemauslastung.	Das Modul zur Überwachung der Systemauslastung löst bei einem schwerwiegenden Fehler einen Neustart des Geräts aus. Ein Fehler wird eventuell auch über die System-/ Error-LED angezeigt, siehe ↪ „Die »System«-LED(s) - „Ready“, „Error““. (Details siehe ↪ „11 Troubleshooting“.) Das Ereignis wird als Systemmeldung aufgezeichnet.



Bei einem WIC1-4 mit externer Hilfsspannungsversorgung ist es möglich, ein externes Ausgangsrelais als Selbstüberwachungskontakt anzuschließen. Siehe [↪](#) „3.8.1 Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4“.

7.1 Gerätestart

Das WIC1 führt in folgenden Situationen einen (Neu-)Start durch:

- Es wird mit der Versorgungsspannung verbunden (bzw. bekommt genügend elektrische Energie über die Stromwandler).
- Es wird ein gezielter Neustart durch den Benutzer durchgeführt.
- Es wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Die interne Selbstüberwachung des Geräts erkennt einen schwerwiegenden Fehler.

Zu beachten ist, dass jeder Neustart des WIC1 ebenso einen Neustart des DiggiMEC bewirkt, sofern eines angeschlossen ist. Falls währenddessen ein PC mit Smart view angeschlossen ist, wird die Verbindung unterbrochen. Sie muss dann neu aufgebaut werden, indem die bisherige Smart view-Session geschlossen wird (Menüpunkt [Datei / Schließen]), und anschließend wählt man [Gerät / Daten vom Gerät empfangen].

Jeder Neustart des WIC1 – mit Ausnahme eines normalen Startvorganges – erscheint als neue Meldung der Selbstüberwachung, [↪ „7.2 Meldungen der Selbstüberwachung“](#).

Der Grund des Gerätestarts erscheint als „Wert“. Der Wert „1“ im abgebildeten Beispiel bedeutet einen normalen Startvorgang. Die nachfolgende Tabelle führt alle möglichen Werte auf.

Neustart-Codes	
1.	Normaler Startvorgang Neustart, normaler Kaltstart.
2.	Neustart durch den Bediener Bediener-Reset über die Bedieneinheit (HMI) oder via Smart view-Menü.
3.	Erzwungener Neustart (ausgelöst durch den WIC1-Prozessor) Durch den WIC1-Prozessor wurden ungültige Zustände oder Daten erkannt.
4.	Unzulässiger Speicherzugriff Neustart nach unzulässigem Speicherzugriff.
5.	Zeitüberschreitung im Schutzumlauf Die zyklische Abarbeitung der Schutzfunktionen wurde unerwartet unterbrochen.
6.	Einbruch der Versorgungsspannung Neustart nach kurzzeitigem Versorgungsspannungseinbruch oder -ausfall.
12.	Neustart durch Factory-Reset Neustart durch Rücksetzen des Geräts in die Werkseinstellung. (Siehe auch ↪ „2.13 Rücksetzen auf Werkseinstellungen“ .)
13.	Rückkehr vom Reserve-Schutz in den Normalbetrieb Nachdem das WIC1 manuell (zu Testzwecken) in die Betriebsart „Reserve-Schutz“ gebracht worden war, beendet sich diese nach etwa 10 Sekunden automatisch wieder durch einen Neustart in den Normalbetrieb. (Siehe auch ↪ „5.14.1 Aktivierung des Reserve-Schutzes“ .)

7.2 Meldungen der Selbstüberwachung

Über [Betrieb / Selbstüberwachung / Meldungen] »Meldungen« kann man auf die Meldungen der Selbstüberwachung zugreifen. Es ist insbesondere ratsam, hier nachzuschauen, falls es irgendwelche Probleme geben sollte, die in mit der Funktionalität des WIC1 zusammenhängen.

Die Selbstüberwachung sammelt geräteinterne Meldungen (z. B. Neustart des Gerätes oder Umparametrierungen), außerdem bestimmte WIC1-interne Statusmeldungen, Warnungen und Fehlermeldungen.

Alle Meldungen, die möglicherweise erscheinen können, werden hier beschrieben: [↪](#) „11 Troubleshooting“.

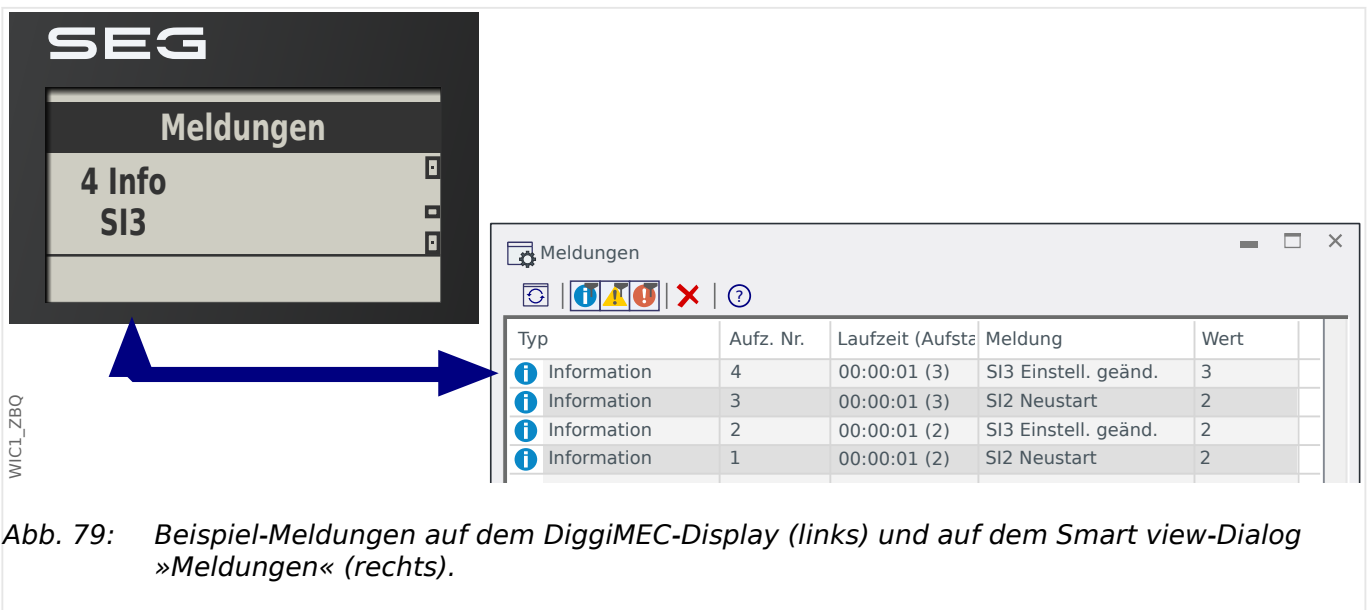



Abb. 79: Beispiel-Meldungen auf dem DiggiMEC-Display (links) und auf dem Smart view-Dialog »Meldungen« (rechts).


Alle Meldungen werden mit einer ID angezeigt, z. B. „**S12** Neustart“, oder „**S13** Einstell. geänd.“). Die ID erleichtert es, die Meldung nachzuschlagen. Die ID beginnt immer mit einem „**S**“, dann kommt entweder ein „**I**“ (für „Information“), ein „**W**“ (für „Warnung“), oder ein „**E**“ (für „Fehler (Error)“).

Faustregel:

- **E** - Fehler zeigen ein schwerwiegendes Problem an. Es ist empfohlen, die Meldung unverzüglich nachzuschlagen und Maßnahmen zu treffen.
- **W** - Warnungen sollten vom Anwender geprüft werden. Möglicherweise handelt es sich um ein Problem, das man beheben sollte, es kann sich aber auch um etwas handeln, das die jeweilige konkrete Anwendung nicht beeinflusst. Auf jeden Fall ist es empfehlenswert, auch solche Warnungen zu prüfen.
- **I** - Informationen können hilfreich sein bei der Analyse eines Problems, im Allgemeinen haben sie aber tatsächlich nur rein informativen Charakter, d. h. beeinflussen nicht den Betrieb des WIC1.

Die oben ([↪](#) Abb. 79) abgebildeten Beispiel-Meldungen sind zwei Paarungen von jeweils einem Neustart (**S12**) plus Konfigurationsänderungen (**S13**). Man beachte, dass alle Zeitstempel (dritte Tabellenspalte) immer relative Zeitangaben, bezogen auf den jeweils letzten Neustart, sind, da das WIC1 über keinerlei Echtzeituhr verfügt. Ein solches Meldungs-Paar **S12** und **S13** mit einem Zeitunterschied innerhalb von nur einer Sekunde, bedeutet immer einen Geräte-Neustart, der durch eine Änderung von DIP-/HEX-Schaltern ausgelöst wurde. (Siehe auch [↪](#) „Gültigkeit der DIP-/HEX-Schalter“.)

Die Meldungen kann man sich über *Smart view* anzeigen lassen. Alle Meldungen werden als Tabelle in einem Fenster aufgeführt. Dieses hat am oberen Rande Schaltflächen , mit denen man die Liste auf bestimmte Meldungsarten beschränken kann. Das heißt zum Beispiel, man kann alle „Informationen“ ausblenden und sich nur „Warnungen“ und „Fehler“ anzeigen lassen.

Es gibt daneben auch eine Schaltfläche : Man löscht damit die aktuell ausgewählte Meldung mitsamt allen älteren.



Man beachte, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, sich nur eine einzelne Meldung zum Löschen herauszusuchen. Das Löschen von Meldungen entfernt immer alle Meldungen bis einschließlich zur aktuell ausgewählten Meldung.

8 Inbetriebnahme

Vor der Arbeit an der geöffneten Schaltanlage ist unbedingt sicherzustellen, dass zuerst die gesamte Anlage spannungsfrei geschaltet wird, und die folgenden 5 Sicherheitsregeln stets eingehalten werden:

GEFAHR!



Vor Beginn jeder Arbeit:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und Kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

GEFAHR!



Während des Betriebs darf niemals der Sekundärkreis eines Stromwandlers geöffnet werden. Die dabei entstehenden Hochspannungen sind lebensgefährlich.

WARNUNG!



Auch bei ausgeschaltetem Gerät können an den Geräteanschlüssen gefährliche Spannungen auftreten.

Alle nationalen und internationalen vor Ort gültigen allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an Starkstromanlagen sind stets zu beachten (z. B. VDE, EN, DIN, IEC)



Es ist dringend angeraten, in der Niederspannungsnische, z. B. am Wandleranschlusskabel in Form eines Fähnchens, einen dauerhaften Vermerk anzubringen, welcher Wandlertyp eingesetzt ist. Bei einer Anlage in laufendem Betrieb darf die Mittelspannungszelle aus Sicherheitsgründen nicht mehr zugänglich gemacht werden, sodass es keinerlei Möglichkeit mehr gibt, den Wandlertyp nachträglich festzustellen.

WARNUNG!



Vor der ersten Spannungsaufschaltung ist Folgendes sicherzustellen:

- Korrekte Erdung des Gerätes
- Prüfung aller Meldekreise
- Prüfung aller Steuerkreise
- Korrekte Wandlerverdrahtung
- Die richtige Dimensionierung der Stromwandler
- Die richtige Bebürdung der Stromwandler
- Korrekte Auslegung der Absicherung der Wandler
- Funktion der Wandlersicherungen
- Die Betriebsbedingungen müssen den Technischen Daten entsprechen
- Korrekte Verdrahtung aller digitalen Eingänge
- Polarität und Betrag der Versorgungsspannung (sofern für die jeweilige WIC1-Variante anschließbar)

8.1 Inbetriebnahme - Schutzprüfung

WARNUNG!



Die Inbetriebnahme/Schutzprüfung darf nur von entsprechend autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der Inbetriebnahme muss die Dokumentation gelesen und verstanden werden.

WARNUNG!



Kontrollieren mit jeder Schutzfunktionsprüfung:

- Erfolgen alle Meldungen ordnungsgemäß?
- Arbeiten alle dauerhaften, parametrisierten Blockadefunktionen ordnungsgemäß?
- Arbeiten alle temporären (über DI) parametrisierten Blockadefunktionen ordnungsgemäß?
- Für die Kontrolle der LEDs und Relaisfunktionen sind diese mit entsprechenden Alarm-/Anregungs-/Auslösungssignalen der jeweiligen Schutzfunktionen/Stufe zu belegen.

WARNUNG!



Kontrolle aller temporären Blockaden:

Um Überfunktionen zu vermeiden, sind alle Blockaden, die im Zusammenhang mit einer Auslösung/Nichtauslösung von Schutzfunktion stehen, durch einen Test zu überprüfen.

HINWEIS!



Alle in der Einstellliste dokumentierten Auslösezeiten und Werte müssen vor Inbetriebnahme des Schutzgeräts durch eine Sekundärprüfung bestätigt werden.

VORSICHT!



Es gibt in allen Ländern spezifische Richtlinien für regelmäßig durchzuführende Funktions- und Schutzprüfungen.

Die jeweils gültigen Richtlinien und Vorschriften sind auf jeden Fall einzuhalten.

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme des Schutzsystems sollten folgende Hilfsmittel zur Verfügung stehen:

- Bei WIC1-1 und WIC1-4: ein **DiggiMEC**, empfehlenswert außerdem ein PC mit Software *Smart view*
- Sekundärprüfsystem
- Schraubendreher; Kreuzschlitz Größe 1; Schlitz 3 mm
- Einstellparameter

8.1.1 Besonderheiten bei der WIC1-Prüfung

Bei wandlerstromversorgten Geräten ist zu beachten, dass die Geräteversorgung über die Stromwandler erfolgt. Somit muss der Stromwandler eine größere Leistung liefern, als es bei Schutzgeräten mit einer zusätzlichen Hilfsspannungsversorgung erforderlich ist. Außerdem ist zu beachten, dass die Eingangsimpedanz der einzelnen Phasen, bezogen auf den gesamten Messbereich der Schutzgeräte, nicht linear ist.

Das WIC1 bezieht seine Versorgungsenergie aus dem Messkreis. Schaltungstechnisch bedingt, verändert das WIC1 seine Messbürde zyklisch. Die Umschaltung erfolgt im 1 kHz-Takt.

Hierdurch kann es Rückwirkungen auf die speisende Quelle geben.

8.1.2 Auswahl des Sekundärprüfsystems

Bei der Auswahl des Sekundärprüfsystems sollte auf folgende Punkte geachtet werden.

- Sekundärprüfsystem als Stromquelle
- dreiphasig für die Erdstromprüfung, einphasig für die Phasenstromprüfung (siehe [↪ „8.1.5 Funktionsprüfung“](#))
- genügend Ausgangsleistung für die zu testenden Anrege-Schwellen (siehe [↪ „8.1.5.2 Schwellwerte für die Anregung der Überstromstufe I>“](#), [↪ „8.1.5.3 Schwellwerte für die Anregung der Kurzschluss- / Überstromstufe I>>“](#))

- der größtmögliche Prüfstrom für Prüfung über die Testwicklung liegt bei 22,4 A. Ein Prüfsystem mit bis zu 10 A Ausgangsstrom sollte ausreichend sein.
- Timer für die Zeitmessung 0 ... 300 s. Das Zeitsignal kann über die Ausgänge TC+/TC– oder FI+/FI– (WIC1-4: Out+/Out–) des WIC1, als positive Flanke eines 24 V Signals, gemessen werden.

8.1.3 Bürdenmessung

Bei der Inbetriebnahme muss häufig eine Bürdenmessung durchgeführt werden, um die Impedanz der sekundären Verkabelung zu messen.

- Es können die Kabelverbindungen zwischen Wandler und WIC1 aufgetrennt werden, sodass man alle (Teil-)Widerstände einzeln messen kann.
- Stattdessen kann auch nur die Kabelverbindungen am WIC1-Stromeingang gelöst werden, sodass man den Gesamtwiderstand (d. h. Hin-Leiter + Wandler-Innenwiderstand + Rück-Leiter) messen kann.

In diesem Falle ist es natürlich hilfreich, den Wandler-Innenwiderstand vorab zu kennen. Für den Wandler-Bautyp 2 sind diese in den [Technischen Daten angegeben](#).

8.1.4 Inbetriebnahme-Test

Zur Inbetriebnahme sollten die Verdrahtung sowie die Einstellung des Schutzrelais überprüft werden. Hierzu unterstützt das WIC1-Schutzsystem den Inbetriebnehmer durch die integrierte Prüfwicklung der Stromwandler, welche auf die Front des Relais geführt ist. Arbeiten an der Verdrahtung und ein Eingriff in den Kabelanschlussraum entfallen.


WARNUNG!



Die Prüfbuchsen sind generell nicht verwendbar, wenn an das WIC1 die [Adapter-Wandler \(für 1 A oder 5 A\)](#) angeschlossen sind. Für solche Anwendungen sind die üblichen Sekundärtests für 1 A bzw. 5 A durchzuführen.

Es sei nochmals auf die üblichen Sicherheitsregeln im Umgang mit Stromwandlern hingewiesen. Insbesondere müssen die Adapter-Wandler auf der WIC1-Seite kurzgeschlossen werden, sobald die Anschlüsse zum WIC1 gelöst werden. Bei einer Nichtbeachtung entstehen an den Kontakten lebensgefährliche Spannungen.

8.1.4.1 Prüfwicklungen, Prüfbuchsen

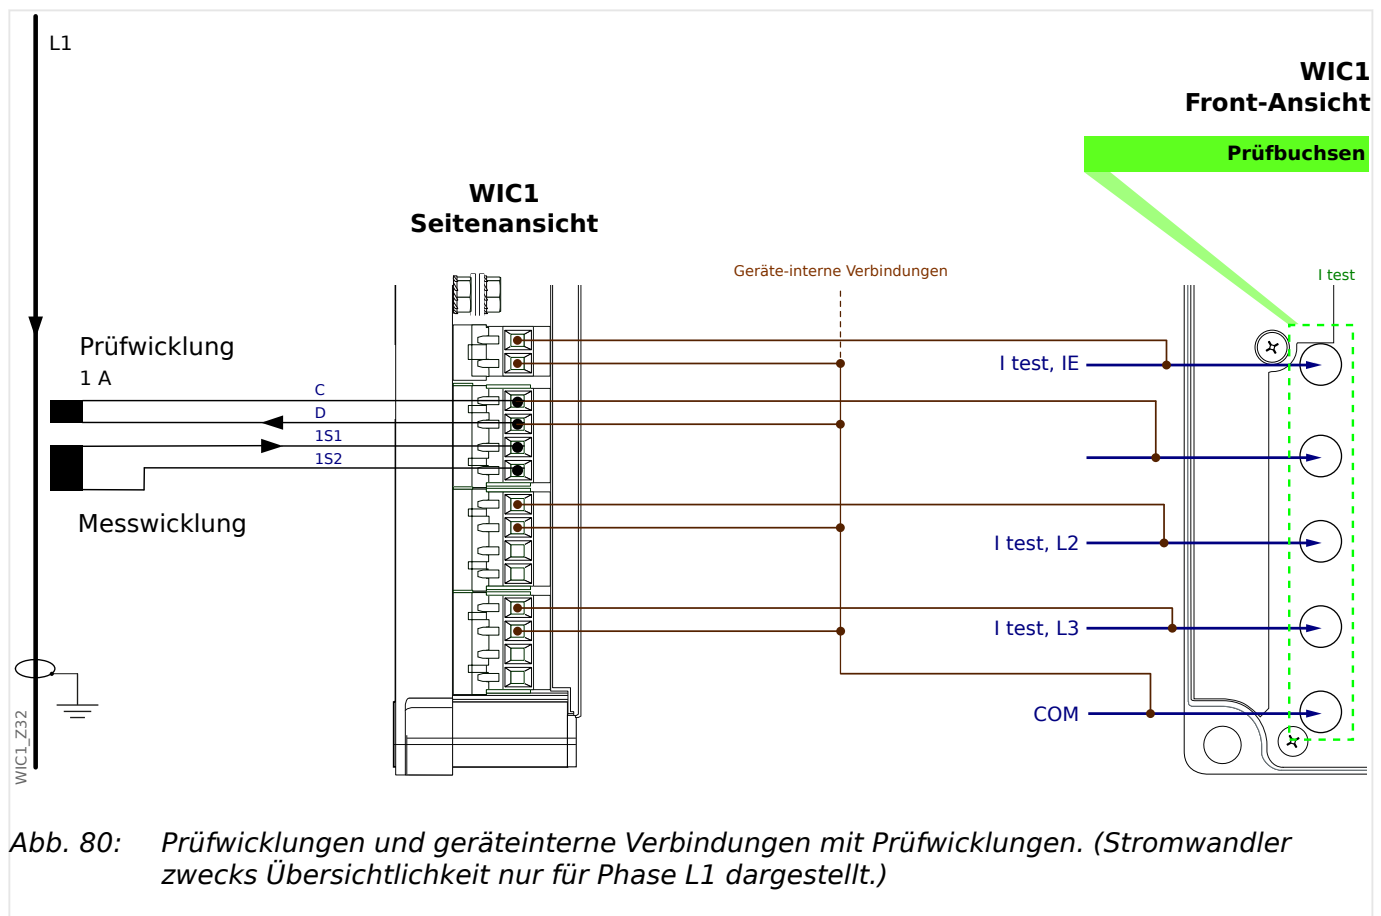

Dieses Kapitel gilt nur für Anwendungen mit den WIC1-Wandlern (WE2, W2,..., W6, denn die Prüfbuchsen sind generell nicht mit den Adapter-Wandlern (1 A / 5 A) verwendbar.)

Beim WIC1 sind spezielle Stromwandler einzusetzen (siehe [2.6.1.3 Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler](#), [3.3.2 Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers](#)), mit anderen Sekundärströmen als den üblichen 1 A und 5 A. Daher ist es **nicht** möglich, exakt dieselben 1 A / 5 A-basierten Tests durchzuführen, die bei den gängigen Prüfgeräten für Schutzgeräte mit Standardwandler-Eingängen verfügbar sind.

Es können allerdings für die Sekundärprüfung trotzdem Prüfgeräte für 1 A eingesetzt werden, weil die WIC1-Stromwandler eine zusätzliche spezielle Prüfwicklung aufweisen. Diese Prüfwicklungen werden mit den jeweiligen Anschlüssen C und D des WIC1 verdrahtet, und diese wiederum sind geräteintern mit Prüfbuchsen auf der Vorderseite des Gehäuses verbunden.

Über diese Prüfbuchsen kann nun ein Prüfstrom in die Prüfwicklungen der Stromwandler eingespeist werden. Auch wenn dies kein echter primärer Anlagenstrom ist, wird hierdurch ein Strom in die Sekundärwicklung des Stromwandlers induziert. Jeder für das WIC1 angebotene Stromwandler ist nun so bemessen, dass das Verhältnis aus Teststrom und Sekundärstrom die gleiche Größe hat.

HINWEIS!



- Die Toleranzen beim Einspeisen von Strömen über die Prüfwicklungen sind schlechter, im Vergleich zum Einspeisen von Primärströmen. Allerdings sollte die Genauigkeit für typische Inbetriebnahme-Prüfungen (z. B. Verdrahtungsprüfung, Funktionsprüfung des Schutzgerätes) ausreichen.
- Außerdem darf während dieses Tests kein Primärstrom mehr fließen, denn der eingespeiste Prüfstrom überlagert sich mit einem gleichzeitig fließenden Primärstrom, was die Prüfergebnisse verfälscht.
- Schließlich ist auch zu beachten, dass über die Testbuchsen nur ein eingeschränkter Strombereich korrekt (d. h. linear) übertragen wird. Siehe hierzu die [Technischen Daten](#).


Falls dennoch fehlerhafte Messergebnisse auftreten, prüfen Sie die Verdrahtung und Phasenfolge, siehe auch [den Troubleshooting-Eintrag zu falschen Mess- und Auslösewerten](#).

Stromwandler (Siehe auch ↪ „2.6.1.3 Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler“.)	Primärstrombereich	Eingespeister Prüfstrom (C-D- Wicklung)	Induzierter Strom
W2, WE2	16 ... 56 A	1 A	50 A
W3	32 ... 112 A	1 A	100 A
W4	64 ... 224 A	1 A	200 A
W5	128 ... 448 A	1 A	400 A
W6	256 ... 896 A	1 A	800 A

Hinweis: Eine detailliertere Tabelle hierzu findet sich in [↪](#) „8.1.5.1 Prüfströme“.

8.1.4.2 Überprüfung der Verdrahtung

Eine Überprüfung der Verdrahtung ist mit nachfolgender Schaltung durchzuführen.

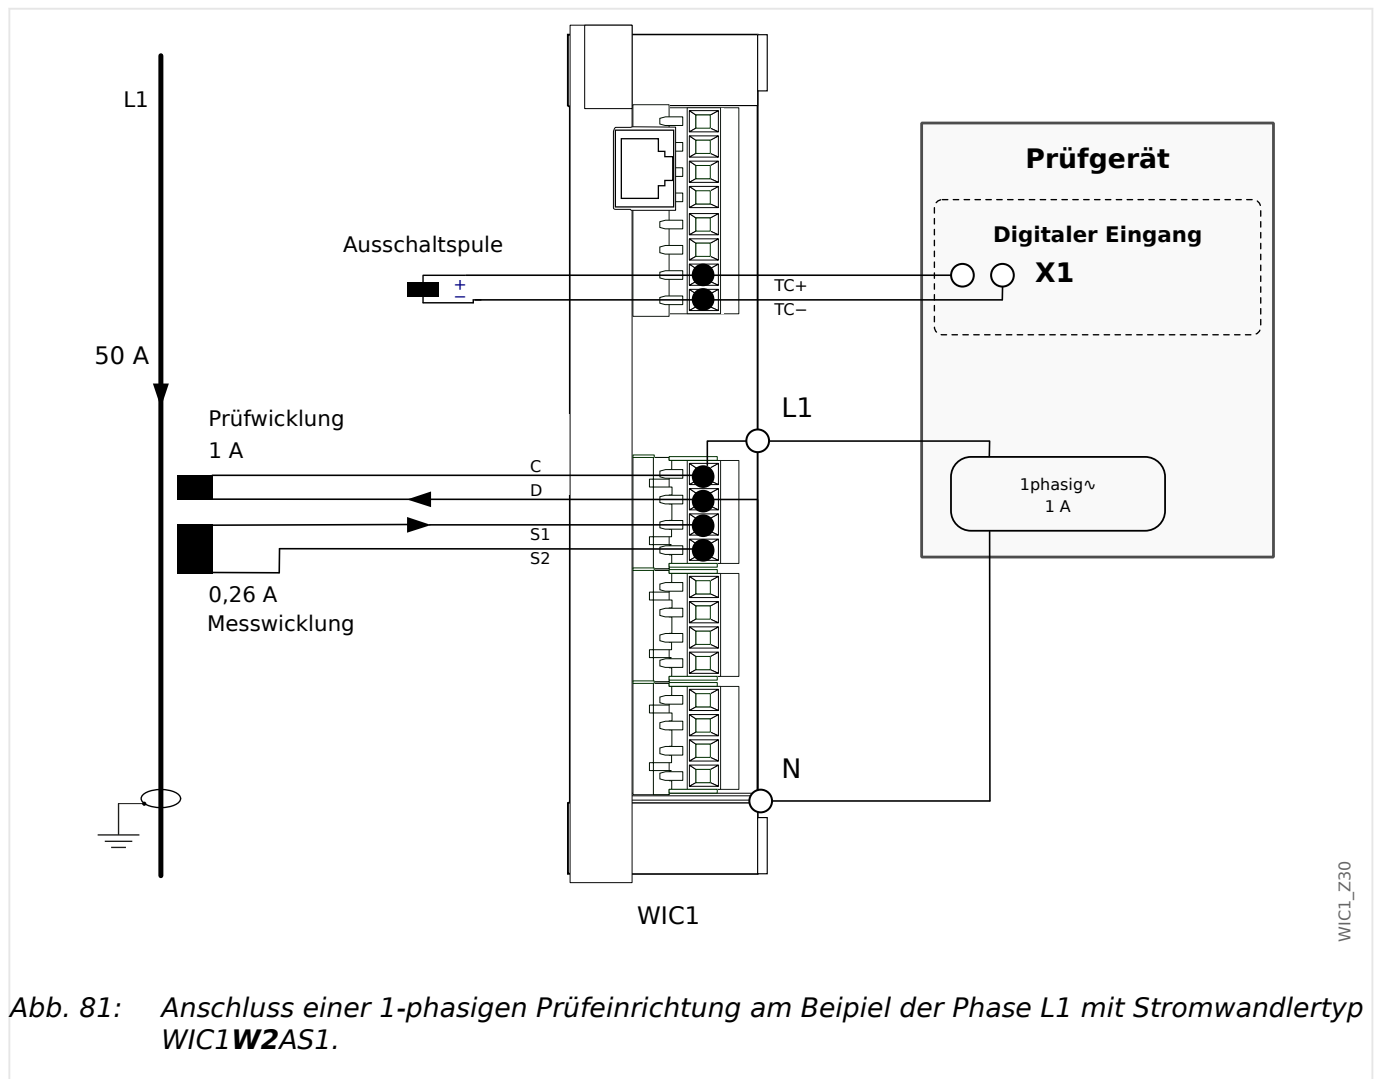

Die Einspeisung des Prüfstromes erfolgt über die Buchsen L1, L2, L3 und N. Die Prüfwicklung ist so bemessen, dass ein eingespeister Strom von 1 A einem Primärstrom von 50 A entspricht (Beispiel: Wandlertyp W2 : 16 A ... 56 AAS1).

VORSICHT!



Es ist nicht zulässig, die Kontakte für die Auslösespule oder die Ausgangs-Kontakte (Schauschilder / Relaisausgang) mit aktiver Spannung zu beaufschlagen.

Die beiden Impulsausgänge dürfen nur dann (beide zugleich) an Digitaleingänge eines Testgerätes (z. B. einer Omicron[®]) angeschlossen werden, wenn diese Digitaleingänge **nicht** auf einem gemeinsamen Potenzial liegen. Ansonsten verfälscht diese externe Potenzialbrücke die Testergebnisse auf Grund geräte-interner Schaltungen.

VORSICHT!



Bei einem WIC1-4 muss weiterhin die eingestellte Betriebsart des Ausgangs zwingend zu der daran angeschlossenen Hardware passen!

(So ist es zum Beispiel nicht zulässig, ein Schauzeichen anzuschließen und trotzdem die Einstellung „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“ zu konfigurieren. Siehe auch die zugehörigen Warnungen [SW 3](#), [SW 4](#) der Selbstüberwachung.)

Außerdem ist das Ansteuern eines Ausgangsrelais, also die Betriebsart „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“, nur dann möglich und zulässig, wenn das WIC1-4 über eine externe Hilfsspannung versorgt wird.

8.1.4.3 Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4

Bei einem WIC1-4 mit externer Hilfsspannungsversorgung ist es möglich, ein externes Ausgangsrelais als Selbstüberwachungskontakt anzuschließen. (Siehe [↪](#) „3.8.1 Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4“.)

8.1.4.4 Einstellung des WIC1

Die Schutzparameter sind sorgfältig einzustellen, man beachte die jeweiligen Kapitel dieser Anleitung. Die eingestellten Werte können direkt auf dem Gehäuse vermerkt werden. Hierzu sind auf dem Aufkleber entsprechend Flächen vorgesehen.

8.1.5 Funktionsprüfung

Es gibt zwei Arten von Prüfungen: Primärprüfung und Sekundärprüfung.

Bei der Primärprüfung wird der Prüfstrom über die Primärwicklung eingepreßt.

Bei der Sekundärprüfung wird der Prüfstrom über die Testwicklung C-D eingepreßt, siehe auch [↪](#) „8.1.4.1 Prüfwicklungen, Prüfbuchsen“.

8.1.5.1 Prüfströme

Das Übersetzungsverhältnis der Primärströme zu den Sekundärströmen der Stromwandler steht im selben Verhältnis wie der Prüfstrom über die C-D-Wicklung zum Sekundärstrom. Das bedeutet, egal welcher Wandlertyp verwendet wird, es werden immer dieselben Testwerte bei der Sekundärprüfung verwendet:

<i>In</i>	Prüfwerte über die C-D-Wicklung mit den verschiedenen Stromwandlern															
DIP 1-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
DIP 1-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
DIP 1-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
DIP 1-4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
HEX-Schalter 1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
»In,relativ«	1,0	1,125	1,25	1,375	1,5	1,625	1,75	1,875	2,0	2,125	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5
WIC1-W2 [A]	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	44	48	52	56
Teststrom C-D [A]	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12
WIC1-W3 [A]	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	80	88	96	104	112
Teststrom C-D [A]	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12
WIC1-W4 [A]	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	160	176	192	208	224
Teststrom C-D [A]	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12
WIC1-W5 [A]	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	320	352	384	416	448
Teststrom C-D [A]	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12
WIC1-W6 [A]	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	640	704	768	832	896
Teststrom C-D [A]	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12

Das bedeutet, *In* multipliziert mit dem Einstellwert der jeweiligen Schutzstufe von I>, I>>, I>>> oder IE>, IE>> ergibt den Prüfstrom über die Testwicklung. Dies ist unabhängig vom Wandlertyp. Nachfolgend sind Tabellen mit allen Einstellwerten für die Schutzstufen I>, I>> und IE> aufgeführt.

8.1.5.2 Schwellwerte für die Anregung der Überstromstufe I>

Der Nennstrom I_n wird über die DIP-Schalter DIP 1-1...1-4 bzw. HEX-Schalter 1 (wandlerunabhängig in Einheiten der unteren Wandlergrenze $I_{n,Min}$) eingestellt.

Über die DIP-Schalter DIP 2-1...2-4 bzw. HEX-Schalter 3 wird die Anregeschwelle $I>$ eingestellt, allerdings in Einheiten von I_n . (Siehe auch [↪ „12.1 Anhang - Einstellungen über DIP- / HEX-Schalter“](#).)

Somit ist die Anregeschwelle $I>$ in Ampere abhängig sowohl von DIP 1-1...1-4 bzw. HEX 1 als auch von DIP 2-1...2-4 bzw. HEX 3, und hieraus folgt eine analoge Abhängigkeit des Prüfstromes, der über die C-D-Wicklung eingespeist werden muss. Die folgende Tabelle stellt diese Abhängigkeit des Prüfstromes in Ampere dar:

I>	Einstellung des Schwellwertes I>															
DIP 2-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
DIP 2-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
DIP 2-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
DIP 2-4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
HEX-Schalter 3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F*
Resultierender Einstellwert I> [In] →	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00	2,25	2,50	—*
Einstellwert für den Nennstrom I_n [$I_{n,Min}$] ↓	Prüfstrom über die C-D-Wicklung [A] ↓															
Hex 1 = „0“ ($I_n = 1,0$)	0,288	0,304	0,320	0,336	0,352	0,368	0,384	0,416	0,448	0,480	0,512	0,576	0,640	0,720	0,800	—*
Hex 1 = „1“ ($I_n = 1,125$)	0,324	0,342	0,360	0,378	0,396	0,414	0,432	0,468	0,504	0,540	0,576	0,648	0,720	0,810	0,900	—*
Hex 1 = „2“ ($I_n = 1,25$)	0,360	0,380	0,400	0,420	0,440	0,460	0,480	0,520	0,560	0,600	0,640	0,720	0,800	0,900	1,000	—*
Hex 1 = „3“ ($I_n = 1,375$)	0,396	0,418	0,440	0,462	0,484	0,506	0,528	0,572	0,616	0,660	0,704	0,792	0,880	0,990	1,100	—*
Hex 1 = „4“ ($I_n = 1,5$)	0,432	0,456	0,480	0,504	0,528	0,552	0,576	0,624	0,672	0,720	0,768	0,864	0,960	1,080	1,200	—*
Hex 1 = „5“ ($I_n = 1,625$)	0,468	0,494	0,520	0,546	0,572	0,598	0,624	0,676	0,728	0,780	0,832	0,936	1,040	1,170	1,300	—*
Hex 1 = „6“ ($I_n = 1,75$)	0,504	0,532	0,560	0,588	0,616	0,644	0,672	0,728	0,784	0,840	0,896	1,008	1,120	1,260	1,400	—*
Hex 1 = „7“ ($I_n = 1,875$)	0,540	0,570	0,600	0,630	0,660	0,690	0,720	0,780	0,840	0,900	0,960	1,080	1,200	1,350	1,500	—*
Hex 1 = „8“ ($I_n = 2,0$)	0,576	0,608	0,640	0,672	0,704	0,736	0,768	0,832	0,896	0,960	1,024	1,152	1,280	1,440	1,600	—*
Hex 1 = „9“ ($I_n = 2,125$)	0,612	0,646	0,680	0,714	0,748	0,782	0,816	0,884	0,952	1,020	1,088	1,224	1,360	1,530	1,700	—*
Hex 1 = „A“ ($I_n = 2,25$)	0,648	0,684	0,720	0,756	0,792	0,828	0,864	0,936	1,008	1,080	1,152	1,296	1,440	1,620	1,800	—*
Hex 1 = „B“ ($I_n = 2,5$)	0,720	0,760	0,800	0,840	0,880	0,920	0,960	1,040	1,120	1,200	1,280	1,440	1,600	1,800	2,000	—*
Hex 1 = „C“ ($I_n = 2,75$)	0,792	0,836	0,880	0,924	0,968	1,012	1,056	1,144	1,232	1,320	1,408	1,584	1,760	1,980	2,200	—*
Hex 1 = „D“ ($I_n = 3,0$)	0,864	0,912	0,960	1,008	1,056	1,104	1,152	1,248	1,344	1,440	1,536	1,728	1,920	2,160	2,400	—*
Hex 1 = „E“ ($I_n = 3,25$)	0,936	0,988	1,040	1,092	1,144	1,196	1,248	1,352	1,456	1,560	1,664	1,872	2,080	2,340	2,600	—*
Hex 1 = „F“ ($I_n = 3,5$)	1,008	1,064	1,120	1,176	1,232	1,288	1,344	1,456	1,568	1,680	1,792	2,016	2,240	2,520	2,800	—*

—* Bei dieser DIP- / HEX-Einstellung ist die Schutzstufe deaktiviert.

8.1.5.3 Schwellwerte für die Anregung der Kurzschluss- / Überstromstufe I>>

Der Nennstrom I_n wird über die DIP-Schalter DIP 1-1...1-4 bzw. HEX-Schalter 1 (wandlerunabhängig in Einheiten der unteren Wandlergrenze $I_{n,Min}$) eingestellt.

Über die DIP-Schalter DIP 3-1...3-4 bzw. HEX-Schalter 5 wird die Anregeschwelle $I>$ eingestellt, allerdings in Einheiten von I_n . (Siehe auch [↪ „12.1 Anhang - Einstellungen über DIP- / HEX-Schalter“.](#))

Somit ist die Anregeschwelle $I>$ in Ampere abhängig sowohl von DIP 1-1...1-4 bzw. HEX 1 als auch von DIP 3-1...3-4 bzw. HEX 5, und hieraus folgt eine analoge Abhängigkeit des Prüfstromes, der über die C-D-Wicklung eingespeist werden muss. Die folgende Tabelle stellt diese Abhängigkeit des Prüfstromes in Ampere dar:

I>>	Einstellung des Schwellwertes I>>															
DIP 3-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
DIP 3-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
DIP 3-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
DIP 3-4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
HEX-Schalter 5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F*
Resultierender Einstellwert I>>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	—*
[In] →																
Einstellwert für den Nennstrom I_n	Prüfstrom über die C-D-Wicklung															
[$I_{n,Min}$]	[A]															
↓	↓															
Hex 1 = „0“ ($I_n = 1,0$)	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	3,84	4,48	5,12	5,76	6,40	—*
Hex 1 = „1“ ($I_n = 1,125$)	0,36	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60	4,32	5,04	5,76	6,48	7,20	—*
Hex 1 = „2“ ($I_n = 1,25$)	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	—*
Hex 1 = „3“ ($I_n = 1,375$)	0,44	0,88	1,32	1,76	2,20	2,64	3,08	3,52	3,96	4,40	5,28	6,16	7,04	7,92	8,80	—*
Hex 1 = „4“ ($I_n = 1,5$)	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80	5,76	6,72	7,68	8,64	9,60	—*
Hex 1 = „5“ ($I_n = 1,625$)	0,52	1,04	1,56	2,08	2,60	3,12	3,64	4,16	4,68	5,20	6,24	7,28	8,32	9,36	10,40	—*
Hex 1 = „6“ ($I_n = 1,75$)	0,56	1,12	1,68	2,24	2,80	3,36	3,92	4,48	5,04	5,60	6,72	7,84	8,96	10,08	11,20	—*
Hex 1 = „7“ ($I_n = 1,875$)	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	—*
Hex 1 = „8“ ($I_n = 2,0$)	0,64	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12	5,76	6,40	7,68	8,96	10,24	11,52	12,80	—*
Hex 1 = „9“ ($I_n = 2,125$)	0,68	1,36	2,04	2,72	3,40	4,08	4,76	5,44	6,12	6,80	8,16	9,52	10,88	12,24	13,60	—*
Hex 1 = „A“ ($I_n = 2,25$)	0,72	1,44	2,16	2,88	3,60	4,32	5,04	5,76	6,48	7,20	8,64	10,08	11,52	12,96	14,40	—*
Hex 1 = „B“ ($I_n = 2,5$)	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	9,60	11,20	12,80	14,40	16,00	—*
Hex 1 = „C“ ($I_n = 2,75$)	0,88	1,76	2,64	3,52	4,40	5,28	6,16	7,04	7,92	8,80	10,56	12,32	14,08	15,84	17,60	—*
Hex 1 = „D“ ($I_n = 3,0$)	0,96	1,92	2,88	3,84	4,80	5,76	6,72	7,68	8,64	9,60	11,52	13,44	15,36	17,28	19,20	—*
Hex 1 = „E“ ($I_n = 3,25$)	1,04	2,08	3,12	4,16	5,20	6,24	7,28	8,32	9,36	10,40	12,48	14,56	16,64	18,72	20,80	—*
Hex 1 = „F“ ($I_n = 3,5$)	1,12	2,24	3,36	4,48	5,60	6,72	7,84	8,96	10,08	11,20	13,44	15,68	17,92	20,16	22,40	—*


—* Bei dieser DIP- / HEX-Einstellung ist die Schutzstufe deaktiviert.

8.1.6 Besonderheit bei der Erdstromprüfung (errechneter Erdstrom)

Funktionsbeschreibung

Das WIC1 kann so eingestellt werden, dass der Erdstrom errechnet anstatt gemessen wird. Er wird dann gebildet aus der geometrischen Summe der drei Phasenstromwerte, quasi ein numerischer Holmgreen. Wird nun ein einphasiger Prüfstrom eingeprägt, ist der Messwert (Auslösewert) im Erdstrompfad gleich dem Strom in der geprüften Phase. Wird ein dreiphasiger Prüfstrom eingeprägt, mit jeweils 120° Phasenverschiebung, ist der Messwert im Erdstrompfad gleich null.

Anforderung an das Prüfsystem

Das WIC1 versorgt sich aus den Messwandlern. Um eine sichere Auslösung zu garantieren, muss ein Mindeststrom fließen, siehe  „10.1.6 (Spannungs-)Versorgung“.

Ist die Anregungsschwelle für den Erdstrom $I_E >$ kleiner als der kleinstmögliche einphasige Versorgungsstrom, kann der Schaltpunkt für die Erdstromauslösung nur mit einer dreiphasigen Stromquelle überprüft werden. Nur wenn die eingestellte Anregungsschwelle für Erdstrom größer als der kleinstmögliche einphasige Versorgungsstrom ist, ist die Prüfung mit einer einphasigen Stromquelle möglich.

8.1.6.1 Schwellwerte für die Anregung der Erd-Überstromstufe IE> (errechneter Erdstrom)

HINWEIS!

Für Gerätevarianten WIC1-xx**G** mit Erdstrom-Messeingang ist die Prüfbuchse ebenso wie der Messeingang auf 1 A Nenn-Erdstrom ausgelegt, es handelt sich also um eine 1:1-Umsetzung. Die Angaben zum Prüfstrom über die C-D-Wicklung in der nachfolgenden Tabelle gelten also **nicht** für diese Gerätevarianten (bzw. sie gelten nur, wenn über DiggiMEC/Smart view auf errechneten Erdstrom umkonfiguriert wurde, aber dann gelten die Tabellenangaben zu den DIP-/HEX-Schaltern nicht)!

Mit anderen Worten: Alle nachfolgenden Angaben zur Inbetriebnahme der Erd-Überstromstufe sind für Gerätevarianten WIC1-xx**N** ohne Erdstrom-Messeingang vorgesehen.

Der Nennstrom I_n wird über die DIP-Schalter DIP 1-1...1-4 bzw. HEX-Schalter 1 (wandlerunabhängig in Einheiten der unteren Wandlergrenze $I_{n,Min}$) eingestellt.

Über die DIP-Schalter DIP 4-1...4-4 bzw. HEX-Schalter 7 wird die Anregeschwelle $I_{>}$ eingestellt, allerdings in Einheiten von I_n . (Siehe auch [↪ „12.1 Anhang - Einstellungen über DIP- / HEX-Schalter“](#).)

Somit ist die Anregeschwelle $IE_{>}$ in Ampere abhängig sowohl von DIP 1-1...1-4 bzw. HEX 1 als auch von DIP 4-1...4-4 bzw. HEX 7, und hieraus folgt eine analoge Abhängigkeit des Prüfstromes, der über die C-D-Wicklung eingespeist werden muss. Die folgende Tabelle stellt diese Abhängigkeit des Prüfstromes in Ampere dar:

IE>	Einstellung des Schwellwertes IE>															
DIP 4-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
DIP 4-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
DIP 4-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
DIP 4-4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
HEX-Schalter 7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F *
Resultierender Einstellwert IE>	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	— *
[In] →																
Einstellwert für den Nennstrom I_n	Prüfstrom über die C-D-Wicklung															
[$I_{n,Min}$]	[A]															
↓	↓															
Hex 1 = „0“ ($I_n = 1,0$)	0,064	0,096	0,128	0,160	0,192	0,224	0,256	0,288	0,320	0,384	0,448	0,512	0,576	0,640	0,800	— *
Hex 1 = „1“ ($I_n = 1,125$)	0,072	0,108	0,144	0,180	0,216	0,252	0,288	0,324	0,360	0,432	0,504	0,576	0,648	0,720	0,900	— *
Hex 1 = „2“ ($I_n = 1,25$)	0,080	0,120	0,160	0,200	0,240	0,280	0,320	0,360	0,400	0,480	0,560	0,640	0,720	0,800	1,000	— *
Hex 1 = „3“ ($I_n = 1,375$)	0,088	0,132	0,176	0,220	0,264	0,308	0,352	0,396	0,440	0,528	0,616	0,704	0,792	0,880	1,100	— *
Hex 1 = „4“ ($I_n = 1,5$)	0,096	0,144	0,192	0,240	0,288	0,336	0,384	0,432	0,480	0,576	0,672	0,768	0,864	0,960	1,200	— *
Hex 1 = „5“ ($I_n = 1,625$)	0,104	0,156	0,208	0,260	0,312	0,364	0,416	0,468	0,520	0,624	0,728	0,832	0,936	1,040	1,300	— *
Hex 1 = „6“ ($I_n = 1,75$)	0,112	0,168	0,224	0,280	0,336	0,392	0,448	0,504	0,560	0,672	0,784	0,896	1,008	1,120	1,400	— *
Hex 1 = „7“ ($I_n = 1,875$)	0,120	0,180	0,240	0,300	0,360	0,420	0,480	0,540	0,600	0,720	0,840	0,960	1,080	1,200	1,500	— *
Hex 1 = „8“ ($I_n = 2,0$)	0,128	0,192	0,256	0,320	0,384	0,448	0,512	0,576	0,640	0,768	0,896	1,024	1,152	1,280	1,600	— *
Hex 1 = „9“ ($I_n = 2,125$)	0,136	0,204	0,272	0,340	0,408	0,476	0,544	0,612	0,680	0,816	0,952	1,088	1,224	1,360	1,700	— *
Hex 1 = „A“ ($I_n = 2,25$)	0,144	0,216	0,288	0,360	0,432	0,504	0,576	0,648	0,720	0,864	1,008	1,152	1,296	1,440	1,800	— *

8.1.6.1 Schwellwerte für die Anregung der Erd-Überstromstufe IE> (errechneter Erdstrom)

IE>	Einstellung des Schwellwertes IE>															
DIP 4-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
DIP 4-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
DIP 4-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
DIP 4-4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
HEX-Schalter 7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F *
Resultierender Einstellwert IE> [In] →	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	— *
Hex 1 = „B“ (In = 2,5)	0,160	0,240	0,320	0,400	0,480	0,560	0,640	0,720	0,800	0,960	1,120	1,280	1,440	1,600	2,000	— *
Hex 1 = „C“ (In = 2,75)	0,176	0,264	0,352	0,440	0,528	0,616	0,704	0,792	0,880	1,056	1,232	1,408	1,584	1,760	2,200	— *
Hex 1 = „D“ (In = 3,0)	0,192	0,288	0,384	0,480	0,576	0,672	0,768	0,864	0,960	1,152	1,344	1,536	1,728	1,920	2,400	— *
Hex 1 = „E“ (In = 3,25)	0,208	0,312	0,416	0,520	0,624	0,728	0,832	0,936	1,040	1,248	1,456	1,664	1,872	2,080	2,600	— *
Hex 1 = „F“ (In = 3,5)	0,224	0,336	0,448	0,560	0,672	0,784	0,896	1,008	1,120	1,344	1,568	1,792	2,016	2,240	2,800	— *

— * Bei dieser DIP- / HEX-Einstellung ist die Schutzstufe deaktiviert.

8.2 Hinweise zur Außerbetriebnahme – Ausbau des Relais

WARNUNG!



Warnung! Durch das Ausbauen des Relais ist dessen gesamte Schutzfunktionalität nicht mehr gegeben. Stellen Sie sicher, dass es einen Reserveschutz gibt. Wenn Sie sich nicht über die Konsequenzen des Relaisausbaus bewusst sind: Stopp! Beginnen Sie nicht mit der Arbeit.

WARNUNG!



Informieren Sie vor Beginn der Arbeiten die Leittechnik.

Schalten Sie die Versorgungsspannung aus (sofern eine Versorgungsspannung anliegt).

Stellen Sie sicher, dass keine personengefährdenden Spannungen im Schaltschrank anliegen. Stellen Sie sicher, dass die Stromwandler sekundärseitig kurzgeschlossen sind.

Lösen Sie die Verschraubungen der Kabel. Verwenden Sie ein Hilfsmittel wie einen Schraubendreher.

Befestigen Sie die Kabel und Stecker im Schaltschrank mit Kabelbindern, sodass sichergestellt ist, dass es nicht versehentlich zu ungewollten elektrischen Verbindungen kommen kann.

Halten Sie das Gerät von vorne fest, während Sie die Befestigungsschrauben des Gerätes lösen.

Entnehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Schaltschrank.

Falls kein neues Gerät eingebaut wird, decken (verschließen) Sie die Türöffnung ab.

Schließen Sie den Schaltschrank.

8.3 Neustart des WIC1

Mit dem Kommando [Service / Allgemein] »Sys . Neustart« kann ein Neustart des WIC1 veranlasst werden.



Die »System«-LED leuchtet konstant grün, wenn – nach der Startphase – die Schutzfunktionen arbeiten und genug Energie für ein Auslösesignal zur Verfügung steht.

Weitere Informationen finden sich in [↪ „3.9.1 Leuchtanzeigen \(LEDs\)“](#) und in [↪ „11 Troubleshooting“](#).

8.4 Messen der Auslöseverzögerung

Die Gerätevarianten WIC1-xxxx**C** bieten einen frei konfigurierbaren Impulsausgang „FI+/-“ für ein elektromechanisches Schauzeichen. (Siehe [3.8 Ausgänge \(Auslösespule, Schauzeichen, Ausgangsrelais\)](#)“ und die [Bestell-Optionen](#).)

Obwohl dessen hauptsächlicher Zweck offensichtlich im Umschalten eines Schauzeichens besteht, lässt er sich durch seine Konfigurierbarkeit auch für andere Zwecke verwenden. Zum Beispiel kann er mit dem Digitaleingang eines Prüfgerätes verbunden werden, und wenn der „TC+/-“-Impulsausgang mit einem weiteren Digitaleingang verbunden wird, kann man mit dem Prüfgerät Auslöseverzögerungen (d. h. die Zeitspanne zwischen (General-)Anregung und Auslösung) messen.

Hardware

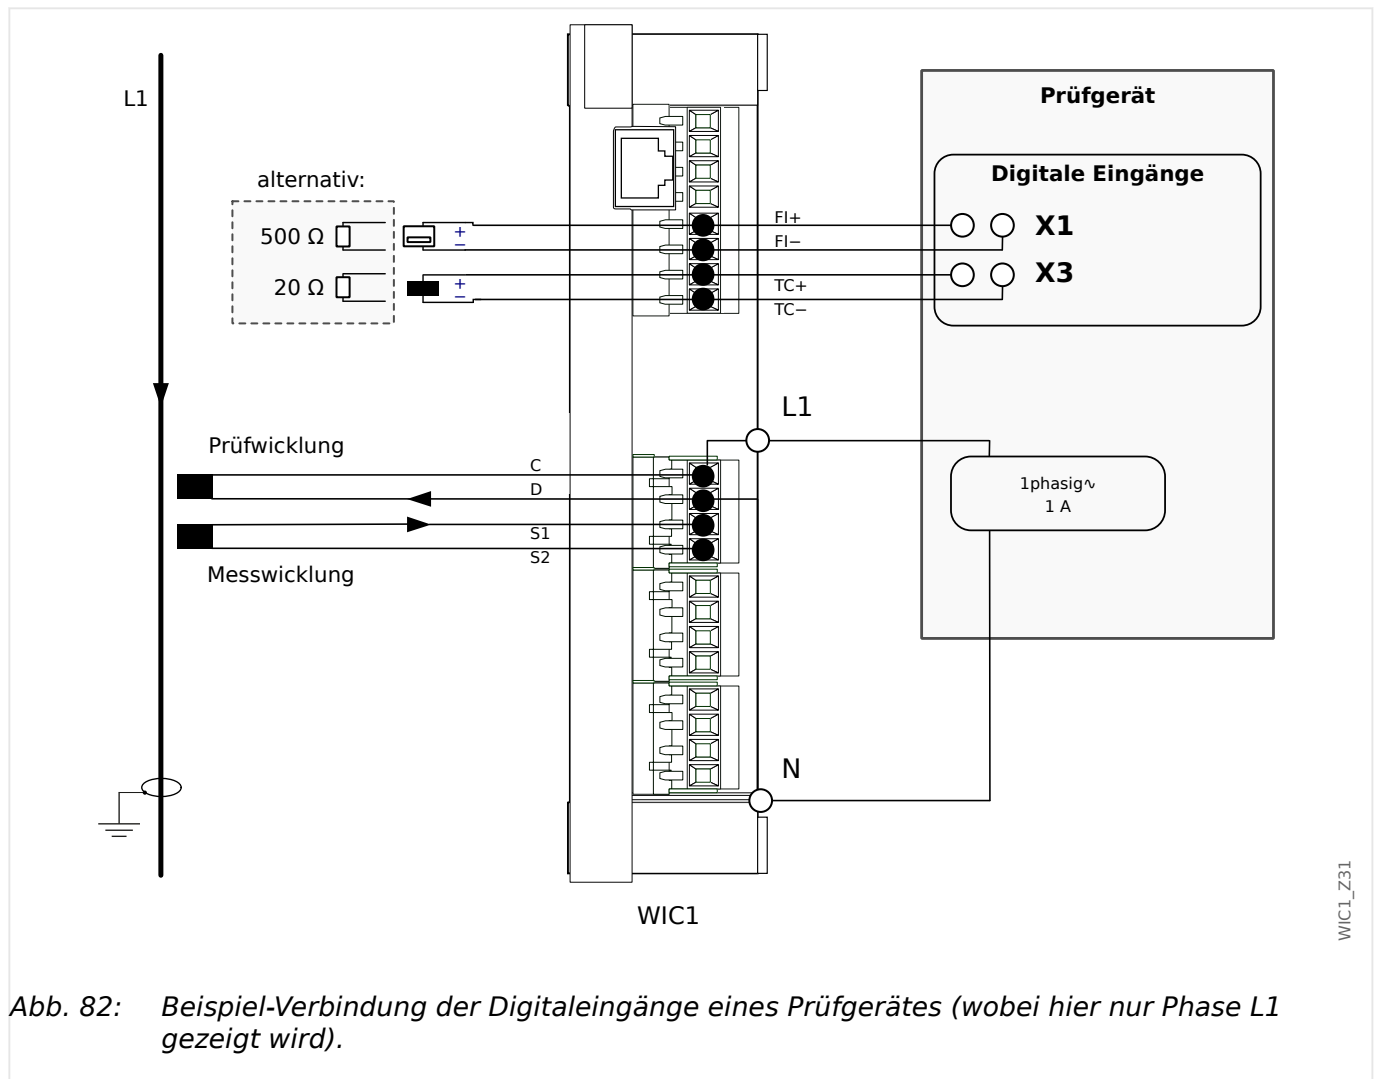


Abb. 82: Beispiel-Verbindung der Digitaleingänge eines Prüfgerätes (wobei hier nur Phase L1 gezeigt wird).

Beim Anschluss der Impulsausgänge an die Digitaleingänge des Prüfgerätes ist allerdings folgendes zu beachten:

VORSICHT!

In den Hardware-Einstellungen des Prüfgerätes müssen die Digitaleingänge so konfiguriert sein, dass sie eine Eingangsspannung zwischen 17 VDC und 24 VDC als "Digital-1" erkennen.

Das bedeutet insbesondere, dass die Digitaleingänge nicht als „potenzialfrei“ eingestellt sein dürfen.

VORSICHT!

Es ist nicht zulässig, die Kontakte für die Auslösespule oder die Ausgangs-Kontakte (Schaufzeichen / Relaisausgang) mit aktiver Spannung zu beaufschlagen.

Die beiden Impulsausgänge dürfen nur dann (beide zugleich) an Digitaleingänge eines Testgerätes (z. B. einer Omicron[®]) angeschlossen werden, wenn diese Digitaleingänge **nicht** auf einem gemeinsamen Potenzial liegen. Ansonsten verfälscht diese externe Potenzialbrücke die Testergebnisse auf Grund geräte-interner Schaltungen.

VORSICHT!

Bei einem WIC1-4 muss weiterhin die eingestellte Betriebsart des Ausgangs zwingend zu der daran angeschlossenen Hardware passen!

(So ist es zum Beispiel nicht zulässig, ein Schaufzeichen anzuschließen und trotzdem die Einstellung „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“ zu konfigurieren. Siehe auch die zugehörigen Warnungen [SW 3](#), [SW 4](#) der Selbstüberwachung.)

Außerdem ist das Ansteuern eines Ausgangsrelais, also die Betriebsart „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“, nur dann möglich und zulässig, wenn das WIC1-4 über eine externe Hilfsspannung versorgt wird.

Einstellung am WIC1

Der Impulsausgang „TC+/-“ (Trip Coil) ist sowieso schon fest auf das Auslösekommando rangiert, d. h. auf das digitale Signal »Schutz . AuslBef«. (Siehe auch [↔](#) „5.1 »Schutz« - Schutz-Hauptmodul“.)

Um nun Auslöseverzögerungen messen zu können, wird der Impulsausgang „FI+/-“ (Flag Indicator) mit folgender Einstellung auf die (General-)Anregung rangiert:

- [Geräteparameter / WIC1 / Ausgang] »Schutz . Ausg. Rangierung« = „Schutz . Anregung“

Einstellung am Prüfgerät

Abschließend wird über die Bedien-Software des Prüfgerätes dieses so eingestellt, dass es die Zeitspanne zwischen den beiden Digitaleingängen misst. Dies lässt sich für alle modernen Prüfgeräte problemlos und schnell durchführen.


9 **Wartung und Instandhaltung**

Das gesamte Schutzsystem WIC1 ist auf eine Wartungsfreiheit von 25 Jahren ausgelegt. Somit sind keine speziellen Arbeiten im Laufe der Relaislebensdauer notwendig.

Häufig wird aber durch den Endkunden oder bestimmte Richtlinien eine zyklische Überprüfung der Schutzeinstellungen verlangt. Diese kann wie in [↳ „8.1 Inbetriebnahme - Schutzprüfung“](#) beschrieben durchgeführt werden.

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten - WIC1

HINWEIS!	
	Für die Verbindung zwischen WIC1 und DiggiMEC ist ein Ethernet-Kabel CAT 3 (oder besser) mit Abschirmung erforderlich. Crossover-/Überkreuzkabel sind nicht erlaubt!

10.1.1 Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur:	-40°C to +85°C
Betriebstemperatur:	<ul style="list-style-type: none"> • WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3: -40°C to +80°C • WIC1-4: -40°C to +60°C
Zulässige Feuchte im Jahresmittel:	≤ 75% rel. (an 56 Tagen bis zu 95% rel.)
Zulässige Höhe am Einsatzort:	≤ 2000 m über NN

10.1.2 Gehäuse

Gehäuse (Höhe / Breite / Tiefe): (siehe auch die Maßzeichnungen in ↪ „3.2 Maßzeichnungen“)	170 mm / 125 mm / 39,8 mm
Gehäusematerial:	Aluminium. Abdeckung der Anschlussklemmen: Plastik
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • WIC1 (ohne Verpackung): ca. 940 g • WIC1 (mit Verpackungskarton): ca. 1100 g

10.1.3 Schutzgrad EN 60529

Gehäuse	IP40
Elektronik	IP65
Klemmenbereich	IP20

10.1.4 Phasenstrommessung

Die Phasenstrom-Messeingänge des WIC1 sind auf die dazugehörigen Stromwandler angepasst. Leistungsaufnahme des WIC1 und Wandlerausgangsleistung sind aufeinander abgestimmt.

VORSICHT!



Der Anschluss gebräuchlicher Stromwandler mit Sekundärströmen von 1 A oder 5 A and die Messeingänge für Phasenstrom ist nicht zulässig.

Nennfrequenz:	50 Hz / 60 Hz
Nennstrom (am Messeingang des WIC1):	83,33 mA 75 mA bei $I_n = 0,9 I_{n,Min}$ Anmerkung: Diese Werte entsprechen in jeder Hinsicht den Nennstrom-Daten der früheren/ ursprünglichen Bauform des WIC1, sodass volle Kompatibilität gegeben ist.
Max. Messbereich:	20 × oberer Wandlernennstrom
Dauerbelastbarkeit:	dauernd: 2,5 × oberer Wandlernennstrom
Überstromfestigkeit:	1 s: 25 kA Wandlerprimärstrom
Schrauben	<ul style="list-style-type: none"> Eingänge für WIC1-Wandler: M3 Schlitz, Anzugsmoment 0,5 Nm

10.1.5 Erdstrommessung

VORSICHT!



Der Messeingang für Erdstrom, sofern vorhanden, ist für einen Stromwandler mit Sekundärstrom von 1 A ausgelegt.

Erdstrom-Messeingang:	
Nennstrom:	1 A
Maximaler Messbereich:	Bis 20 × I_n
Dauerbelastbarkeit:	4 × I_n /dauernd
Überstromfestigkeit:	50 × I_n / 1 s

Erdstrom-Messeingang:	
Leistungsaufnahme:	$S \leq 0,1 \text{ VA}$

10.1.6 (Spannungs-)Versorgung

Selbstversorgung (Versorgung über Stromwandler)

- Min. Betriebsstrom in 1 Phase = $0,35 I_{n,Min}$
- Min. Betriebsstrom in 3 Phasen = $0,25 I_{n,Min}$

Externe Hilfsspannungsversorgung über Netzteil (WIC1-4)

Hilfsspannung:	<ul style="list-style-type: none"> • 18 ... 300 VDC • 40 ... 250 VAC
Pufferzeit bei Versorgungsausfall:	<p>$\geq 50 \text{ ms}$ bei minimaler Hilfsspannung.</p> <p>Nach Ablauf dieser Pufferzeit schaltet das Gerät ab.</p> <p>Hinweis: Kommunikation kann gestört werden</p>

Die externe Hilfsspannungsversorgung des Geräts muss durch eine externe Sicherung folgendermaßen abgesichert werden:

- 2,5 A träge G-Sicherung 5x20 mm nach IEC 60127
- 3,5 A träge G-Sicherung 6,3x32 mm nach UL 248-14

10.1.7 Leuchtanzeigen (LEDs)

LED-Typ:	1 grüne LED, 2 rote LEDs
----------	--------------------------

10.1.8 Ausgänge

VORSICHT!



Es ist nicht zulässig, die Kontakte für die Auslösespule oder die Ausgangs-Kontakte (Schauschilder / Relaisausgang) mit aktiver Spannung zu beaufschlagen.

Die beiden Impulsausgänge dürfen nur dann (beide zugleich) an Digitaleingänge eines Testgerätes (z. B. einer Omicron[®]) angeschlossen werden, wenn diese Digitaleingänge **nicht** auf einem gemeinsamen Potenzial liegen. Ansonsten verfälscht diese externe Potenzialbrücke die Testergebnisse auf Grund geräte-interner Schaltungen.

VORSICHT!



Bei einem WIC1-4 muss weiterhin die eingestellte Betriebsart des Ausgangs zwingend zu der daran angeschlossenen Hardware passen!

(So ist es zum Beispiel nicht zulässig, ein Schauzeichen anzuschließen und trotzdem die Einstellung „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“ zu konfigurieren. Siehe auch die zugehörigen Warnungen [SW 3](#), [SW 4](#) der Selbstüberwachung.)

Außerdem ist das Ansteuern eines Ausgangsrelais, also die Betriebsart „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“, nur dann möglich und zulässig, wenn das WIC1-4 über eine externe Hilfsspannung versorgt wird.

10.1.8.1 Impulsausgang für die Auslösespule

An die Klemmen TC+ und TC– des Klemmenblocks X4 wird die energiearme Auslösespule des Leistungsschalters angeschlossen. Die Auslöseenergie wird durch einen im WIC1 enthaltenen Kondensatorspeicher bereitgestellt. Siehe auch [↳ „5.1.1.1 Auslöse-Impuls und WIC1-LEDs“](#).

Auslöseimpulsdauer:	(circa) 50 ms Die Pause zwischen den Pulsen ist abhängig von der Impedanz der Auslösespule und der Stromhöhe. Die Impulsausgabe wird bis zum Ende der Schutzanregung fortgesetzt.
Trip energy:	$E \geq 0.1 \text{ Ws}$
Voltage:	24 VDC Nennspannung

Beispiele für kompatible energiearme Auslösespulen:

- Siemens, Typ: 3AX 1104-0B; (0,1 Ws; 10 Ω)
- Siemens, Typ: 3AX 1104-2B; (0,1 Ws; 20 Ω)

10.1.8.2 Impulsausgang für ein Schauzeichen

Abhängig von der [Bestellvariante](#) kann das WIC1 über einen Impulsausgang für ein Schauzeichen verfügen.

Die Klemmen FI+/- (WIC1-4: Out+/-) des Klemmenblocks X4 sind zum Anschluss eines Schauzeichens, z. B. zur Signalisierung der Auslösung, bestimmt. Siehe auch [↳ „3.8.3 Impulssignal für das Schauzeichen \(Fallklappenrelais\)“](#).

Impulsdauer:	(circa) 50 ms Die Pause zwischen den Pulsen ist abhängig von der Impedanz des Schauzeichens und der Stromhöhe. Die Impulsausgabe wird bis zum Ende der Schutzanregung fortgesetzt.
Energie:	$\geq 0,01 \text{ Ws}$

Spannung:	24 VDC Nennspannung
-----------	---------------------

10.1.8.3 Relais-Ausgang (WIC1-4)

Bei der Gerätevariante WIC1-4 kann mittels Parameter [Geräteparameter / WIC1 / Ausgang] »Schutz . Ausg. Betriebsart« = „Syst. O.K. & mit Hilfssp.“ der Ausgang „Out+/-“ für den Anschluss eines externen Ausgangsrelais umgestellt werden.

Für das anzuschließende Relais gelten die folgenden Daten:

Nennspannung der Relaisspule:	24 VDC, max. 36 VDC Kein interner Überspannungsschutz zulässig
Eingangsstrom:	max. 10 mA
Anschlusslänge:	max. 5 m

Ein Beispiel für ein geeignetes Ausgangsrelais: Phoenix Relay Module – RIF-0-RSC-24DC/21 – 2903374

10.1.9 Fernauslöseeingang bzw. Digitaler Eingang (WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3)

Ein Gerät des Typs WIC11, WIC12, WIC13 verfügt optional, je nach [Bestellvariante](#), über einen Fernauslöseeingang bzw. einen Digitalen Eingang.

Die Klemmen X4-2, X4-3, X4-4 (für die Anschlüsse von 230 VAC, 115 VAC, COM, siehe [↳ „3.5 Digitaler Eingang \(nur WIC1-1... / WIC1-2... / WIC1-3...\)“](#)) des Klemmenblocks X4 dienen zum Anschluss einer entsprechenden Signal-(Wechsel-)Spannung für den Eingang. Dieser Eingang ist galvanisch entkoppelt.

VORSICHT!



Es ist nicht zulässig, den 115 VAC- oder 230 VAC-Eingang mit kontinuierlicher Spannung zu beaufschlagen!

Jedwede kontinuierliche Spannung kann den im Gerät verbauten Eingangstransformator zerstören.

Eingangsspannungsbereich, 115-Volt-Klemme:	<ul style="list-style-type: none"> Bei Betrieb bis max. 3000 m (ü. NN): 115 VAC ± 15%
Eingangsspannungsbereich, 230-Volt-Klemme:	<ul style="list-style-type: none"> 230 VAC ± 15% (d. h. 195,5 V ... 264,5 V)

	Ein Betrieb oberhalb von 3500 m (ü. NN) ist außerhalb der Spezifikation und daher nicht zulässig.
Klemmen:	Schraubklemmen
Ansprechzeit:	<ul style="list-style-type: none"> Nur AC-Ansteuerung: < 20 ms (*)
Auslösezeit des externen Schutzes bei Kaltstart:	≤ 0,5 s

(*) Die Ansprechzeiten wurden bei einem auslösebereiten WIC1 (d. h. grüne Ready-LED leuchtet) gemessen. Sie geben an, wieviel Zeit beim Externen Schutz vergeht vom Anlegen des Trigger-Signals bis zur Aktivierung des „TC+/-“-Impulsausganges.

10.1.10 Digitale Eingänge (WIC1-4)

Ein Gerät des Typs WIC1-4 verfügt optional, je nach Bestellvariante, über 2 Digitale Eingänge. Bei Bestellvarianten WIC1-4xxxxF sind diese fest belegt als „Ext. Trip“ (Fernauslösung) bzw. „Ext. Reset“, bei Bestellvarianten WIC1-4xxxxC ist dies eine Vorgabe, die frei anderweitig konfiguriert werden kann.

Die Digitalen Eingänge sind nicht potenzialfrei, d. h. nicht (vom Gehäuse bzw. von der Elektronik) galvanisch isoliert. Außerdem sind die Sie sind die 2 Digitalen Eingänge des WIC14 gewurzelt, d.h. die Digitalen Eingänge liegen auf einem jeweils gemeinsamen Potenzial.



Der Eingangsspannungsbereich kann per Software-Parametrierung eingestellt werden.

Spannungsbereich	Nennspannung	Digital „0“ sicher unterhalb 0.4 Un (20 % unterhalb Schaltschwelle)	Schaltschwelle bei 0.6 Un (± 20 %)	Digital „1“ sicher oberhalb 0.8Un (20 % oberhalb Schaltschwelle)
24 VDC	24,0 VDC	9,6 VDC	14,4 VDC	19,2 VDC
48 VDC ... 60 VDC	52,0 VDC	20,8 VDC	31,2 VDC	41,6 VDC
110 VDC / 110 VAC	110,0 VDC / 110,0 VAC	44,0 VDC / 44,0 VAC	66,0 VDC / 66,0 VAC	88,0 VDC / 88,0 VAC
230 VDC / 230 VAC	220,0 VDC / 220,0 VAC	88,0 VDC / 88,0 VAC	132,0 VDC / 132,0 VAC	176,0 VDC / 176,0 VAC

Klemmen:	Schraubklemmen
maximale Eingangsspannung:	300 VDC / 259 VAC
Eingangsstrom:	< 1 mA
Ansprechzeit:	<ul style="list-style-type: none"> Für DC-Ansteuerung: < 10 ms (*) Für AC-Ansteuerung: < 20 ms (*)

(*) Die Ansprechzeiten wurden bei einem auslösebereiten WIC1 (d. h. grüne Ready-LED leuchtet) gemessen. Sie geben an, wieviel Zeit beim **Externen Schutz** vergeht vom Anlegen des Trigger-Signals bis zur Aktivierung des „TC+/-“-Impulsausganges.

10.1.11 Kommunikation mit Smart view


Das WIC1 kann sich über ein DiggiMEC per USB-Verbindung mit der Betriebs-Software *Smart view* verbinden. (Siehe auch  Abb. in  „2.7 Einstellungen – Bedienung“.)

Das DiggiMEC ist ein **optional erhältliches Zubehör**.

- Verwenden Sie ein handelsübliches Netzwerk-/Ethernet-Kabel, um das WIC1 mit dem DiggiMEC zu verbinden. (Siehe  „2.7 Einstellungen – Bedienung“).

(Beachten Sie allerdings, dass die Kommunikation zwischen WIC1 und DiggiMEC ein proprietäres Protokoll verwendet.)

10.1.12 Meldungen der Selbstüberwachung

Die Speicherkapazität für Selbstüberwachungsmeldungen (siehe  „7.2 Meldungen der Selbstüberwachung“) ist wie folgt:

- **E** – Fehler – max. 37 Meldungen. Jede neue Fehlermeldung darüber hinaus löscht die jeweils älteste Fehlermeldung.
- **W** – Warnungen – max. 25 Meldungen. Jede neue Warnmeldung darüber hinaus löscht die jeweils älteste Warnmeldung.
- **I** – Informationen – max. 25 Meldungen. Jede neue Informationsmeldung darüber hinaus löscht die jeweils älteste Informationsmeldung.

10.1.13 Standards - WIC1

10.1.13.1 Zertifizierungen

	
	
	<p>UL File Nr.: E217753</p> <p>cULuc Certification of WIC1 and DiggiMEC - UL508, E217753 - NRGU (*)</p> <p>(*) Die Zulassung ist nicht gültig für eine Versorgungsspannung oberhalb von 24 VDC.</p>
	<p>EAC</p> <p>certified by EAC (Eurasian Conformity)</p>

10.1.13.2 Allgemeine Vorschriften

Allgemeine Vorschriften	<p>2014/35/EU (2014-02-26, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits)</p> <p>2014/30/EU (2014-02-26, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)</p> <p>2011/65/EU (2011-06-08, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, with the following allowed exemptions: 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I)</p> <p>2015/863/EU (2015-03-31, amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the council as regards the list of restricted substances)</p>
Produktnorm	<p>IEC 60255-1; 2009</p> <p>IEC 60255-26, 2013</p> <p>IEC 60255-27, 2013</p>

10.1.13.3 Elektrische Prüfungen

EMV-Prüfungen

Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (ESD)

IEC 60255-26 [03/14]	Luftentladung	8 kV
DIN EN 61000-4-2 [12/09]	Kontaktentladung	6 kV
Klasse 3		

Störfestigkeit gegen schnelle transiente Störgrößen (Burst)

IEC 60255-26 [03/14]	Stromversorgung, Netzeingänge	±4 kV; 2,5 kHz
DIN EN 61000-4-4 [04/13]	Andere Ein- und Ausgänge	±2 kV; 5 kHz
Klasse 4		

Störfestigkeit gegen 1 MHz-Störgrößen

IEC 60255-26 [03/14]	Gleichtakt	2,5 kV; 1 MHz
DIN EN 61000-4-18 [09/20]	Gegentakt	1 kV; 2 s

Störfestigkeit gegen leistungsgebundene Stoßspannungen (Surge)

IEC 60255-26 [03/14]		4 kV / 2 kV
DIN EN 61000-4-5 [03/19]		

Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

IEC 60255-26 [03/14]		30 V/m
DIN EN 61000-4-3 [04/11]		

Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

IEC 60255-26 [03/14]	dauernd	100 A/m
DIN EN 61000-4-8 [11/10]	3 s	1000 A/m

Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen induziert durch hochfrequente Felder

IEC 60255-26 [03/14]		10 V/m
DIN EN 61000-4-6 [08/14]		

Störfestigkeit gegen Stoßspannungen

IEC 60255-26 [03/14]	Innerhalb eines Stromkreises	1 kV
IEC 60255-27 [11/14]	Stromkreis gegen Erde	5 kV

Messung der Funkstörspannung

DIN EN 55011 [05/18]		Grenzwert Klasse B
----------------------	--	--------------------

Messung der Funkstörstrahlung

DIN EN 55011 [05/18]		Grenzwert Klasse B
----------------------	--	--------------------

10.1.13.4 Sicherheitsbezogene Prüfungen

Überspannungskategorie	IEC 60255-27 [11/14]	III
Verschmutzungsgrad	IEC 60255-27 [11/14]	3
Schutzklasse	IEC 60255-27 [11/14]	II
Isolationsspannungsprüfung 1 min	IEC 60255-27 [11/14]	4 kV / 1 kV
Stoßspannungsprüfung 1,2/50 µs, 0,5 J	IEC 60255-27 [11/14]	5 kV / 1 kV
Brennbarkeit / Entflammbarkeit	IEC 60255-27 [11/14]	bewertet
Einzelfehler-Bedingung	IEC 60255-27 [11/14]	bewertet

10.1.13.5 Umweltprüfungen

Schwing- und Dauerschwingprüfung:	IEC 60255-27 [11/14]	1 / 2 gn
	DIN EN 60255-21-1 [05/96]	Klasse 2
Schock- und Dauerschockprüfungen:	IEC 60255-27 [11/14]	10 / 20 gn
	DIN EN 60255-21-2 [05/96]	Klasse 2

Klassifizierung:

IEC 60255-27 [11/14] DIN EN 60068-1 [09/15]	Klimakategorie	<ul style="list-style-type: none"> • WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3: 40/085/10 • WIC1-4: 40/060/10
--	----------------	--

Test Ad: Kälte

IEC 60255-27 [11/14]	Temperatur	-40°C
DIN EN 60068-2-1 [01/08]	Beanspruchungsdauer	16 h

Test Bd: Trockene Wärme

IEC 60255-27 [11/14] DIN EN 60068-2-2 [07/07]	Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3: +85°C • WIC1-4: +60°C
	Relative Feuchte	<50%
	Beanspruchungsdauer	72 h

Test Cab: Feuchte Wärme (konstant)

IEC 60255-27 [11/14]	Temperatur	+60°C
IEC 60068-2-78 [02/14]	Relative Feuchte	93%
	Beanspruchungsdauer	10 Tage

Test Db: Feuchte Wärme (zyklisch)

IEC 60255-27 [11/14] IEC 60068-2-30 [06/06]	Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3: +85°C • WIC1-4: +60°C
	Relative Feuchte	95%
	Zyklen (12 + 12 Stunden)	2

10.2 Toleranzen - WIC1

HINWEIS!



Die Auslöseverzögerung bezieht sich auf die Zeit zwischen Anregung und Auslösung. Die Toleranz der Kommandozeit/Anregezeit bezieht sich auf die Zeit zwischen Fehlereintritt und der Anregung der Schutzstufe.

10.2.1 Toleranzen der Schutzstufen

Referenzbedingungen für alle Schutzstufen:

- Sinusförmige Messgrößen bei Nennfrequenz (50 Hz / 60 Hz),
- Klirrfaktor THD < 1%, Messprinzip Grundwelle,
- Laststrom / Vorfehler:
 - entweder: Mindeststrom 3phasig > $0,35 \cdot I_{nMin}$ für mindestens 1 s,
 - oder: mit externer Hilfsversorgungsspannung versorgt (nur WIC1-4).

10.2.1.1 Phasen-Überstromschutz

Überstromschutz-Stufen I>, I>>, I>>>	Toleranz
Ansprechwert (Schwellwert) »I« für $I > 0,5 I_n$	$\pm 5\%$ vom Einstellwert oder $\pm 5\% I_n$.
Rückfallverhältnis	95%

Überstromschutz-Stufen I>, I>>, I>>> Unabhängige Zeit »KennI« = „DEFT“	Toleranz
Auslöseverzögerung »t«	$\pm 1\%$ oder ± 10 ms
Auslösezeit (für »t« = 0 ms) bei einem Teststrom $\geq 2 \cdot$ Ansprechwert	< 30 ms *1) *2) *3)
Auslösezeit (für »t« = 0 ms) bei einem Teststrom $\geq 2 \cdot$ Ansprechwert und zusätzlich Ansprechwert $\geq 1,1 \cdot I_n$	22 ms typisch

Überstromschutz-Stufen I>, I>>, I>>> Abhängige Zeit / Kennlinie	Toleranz
Ansprechzeit bei einem Teststrom $\geq 2 \cdot$ Ansprechwert	$< 30 \text{ ms}$ *1) *2) *3)
Auslöseverzögerung bei einem Teststrom im Bereich $2 \dots 20 \cdot$ Ansprechwert	$\pm 5\%$ oder $\pm 30 \text{ ms}$ (entsprechend gewählter Kurve, siehe ↪ „12.2.1 Kennlinien (I>, I>>, I>>>)“)
Auslösezeit	= Ansprechzeit + Auslöseverzögerung

*1) Die Zeiten gelten nur unter folgender Bedingung:

- entweder: Vorfehlerstrom / Mindeststrom 3phasig $> 0,35 \cdot I_{nMin}$ für mindestens 1 s,
- oder: mit externer Hilfsversorgungsspannung versorgt (nur WIC1-4).

*2) Im selbstversorgten Betrieb kann die Auslösezeit unter Umständen größer sein, da zunächst genug elektrische Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses geladen werden muss. Siehe auch [↪ „10.2.2 Auslösezeiten \(fN = 50 Hz, 1-/3-phasig\)“](#).

*3) Bei Verwendung dieser Schutzstufe mit der [Inrush-Blockade](#) muss die Auslöseverzögerung mindestens 30 ms betragen.

10.2.1.2 Erd-Überstromschutz

(Erdstrom-Messung ist nur für bestimmte Gerätevarianten verfügbar.)

Erdstromschutz-Stufen IE>, IE>>	Toleranz
Ansprechwert (Schwellwert) »IE« bei gemessenem Erdstrom für IE im Bereich 0,02 ... 10 In	±2% vom Einstellwert oder ±2% In.
Ansprechwert (Schwellwert) »IE« bei errechnetem Erdstrom für I im Bereich 0,35 ... 10 In *4)	<ul style="list-style-type: none"> ±3% vom größten Phasenstrom oder ±9% vom Einstellwert. mit Einstellung »Messprinzip« = „Effektivwert“: ±15% vom Einstellwert.
Rückfallverhältnis	95%

Erdstromschutz-Stufen IE>, IE>> Unabhängige Zeit »Kennl« = „DEFT“	Toleranz
Auslöseverzögerung »t«	±1% oder ±10 ms
Auslösezeit (für »t« = 0 ms) bei einem Teststrom ≥ 2·Ansprechwert	<40 ms *1) *2) *3)

Erdstromschutz-Stufen IE>, IE>> Abhängige Zeit / Kennlinie	Toleranz
Ansprechzeit bei einem Teststrom ≥ 2·Ansprechwert	<40 ms *1) *2) *3)
Auslöseverzögerung bei einem Teststrom im Bereich 2 ... 10 · Ansprechwert und I = 0,5 ... 2 In	±9% oder ±40 ms (entsprechend gewählter Kurve, siehe ↪ „12.2.2 Kennlinien (IE>, IE>>)“)
Auslösezeit	= Ansprechzeit + Auslöseverzögerung

*1) Die Zeiten gelten nur unter folgender Bedingung:

- entweder: Vorfehlerstrom / Mindeststrom 3phasig > 0,5·In_{Min} für mindestens 0,5 s,
- oder: mit externer Hilfsversorgungsspannung versorgt (nur WIC1-4).

- *2) Im selbstversorgten Betrieb kann die Auslösezeit unter Umständen größer sein, da zunächst genug elektrische Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses geladen werden muss.
- *3) Bei Verwendung dieser Schutzstufe mit der **Inrush-Blockade** muss die Auslöseverzögerung mindestens 30 ms betragen.
- *4) Die Freigabe der Werte für den errechneten Erdstrom erfolgt im selbstversorgten Betriebsmodus, sofern dreiphasig mindestens $0,25 \cdot I_{nMin}$ oder einphasig mindestens $0,35 \cdot I_{nMin}$ fließen, sonst wird der Wert als 0 angenommen.

10.2.1.3 Schieflastschutz [46], Gegensystemstrom-Schutz [51Q]

Schutz-Stufe I2>	Toleranz
Ansprechwert (Schwellwert) »I2« für I im Bereich 0,5 ... 2 In	±6% vom Einstellwert oder ±3% vom größten Phasenstrom.
Rückfallverhältnis	95%

Schutz-Stufe I2/I1>	Toleranz
Ansprechwert (Schwellwert) »I2/I1« *5) für I im Bereich 0,5 ... 2 In	±2% (Absolutwert)
Rückfallverhältnis	95%

Schutz-Stufen I2/I1>, I2> Unabhängige Zeit (»Kennl« = „DEFT“)	Toleranz
Auslöseverzögerung »t«	±1% oder ±10 ms
Auslösezeit (für »t« = 0 ms) bei einem Teststrom ≥ 2·Ansprechwert	<70 ms *1) *2) *3)

Schutz-Stufe I2> Abhängige Zeit / Kennlinie	Toleranz
Ansprechzeit bei einem Teststrom ≥ 2·Ansprechwert	<70 ms *1) *2) *3)
Auslöseverzögerung bei einem Teststrom im Bereich 2 ... 10 · Ansprechwert	±6% oder ±70 ms (entsprechend gewählter Kurve, siehe ↪ „12.2.3 Kennlinien (»I2>«)“)
Auslösezeit	= Ansprechzeit + Auslöseverzögerung

*1) Die Zeiten gelten nur unter folgender Bedingung:

- entweder: Vorfehlerstrom / Mindeststrom 3phasig > 0,5·In_{Min} für mindestens 0,5 s,
- oder: mit externer Hilfsversorgungsspannung versorgt (nur WIC1-4).

*2) Im selbstversorgten Betrieb kann die Auslösezeit unter Umständen größer sein, da zunächst genug elektrische Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses geladen werden muss.

*3) Bei Verwendung dieser Schutzstufe mit der **Inrush-Blockade** muss die Auslöseverzögerung mindestens 30 ms betragen.

*5) Die Freigabe des Messwertes I_2/I_1 erfolgt, sofern $I_1 > 20\% I_n$ und $I_2 > 0,5\% I_n$ ist, sonst wird der Messwert als 0 angenommen.

10.2.1.4 Spitzenstrom-Schutz

Spitzenstrom-Schutz I_{peak}	Toleranz
Ansprechwert (Schwellwert) $\gg I \ll$	$\pm 10\%$ vom Einstellwert
Auslöseverzögerung $\gg t \ll$	$\pm 1\%$ oder ± 10 ms
Auslösezeit (für $\gg t \ll = 0$ ms)	< 20 ms *1) *2)
bei einem Teststrom $\geq 2 \cdot$ Ansprechwert	15 ms typisch

*1) Die Zeiten gelten nur unter folgender Bedingung:

- entweder: Vorfehlerstrom / Mindeststrom 3phasig $> 0,5 \cdot I_{nMin}$ für mindestens 0,5 s,
- oder: mit externer Hilfsversorgungsspannung versorgt (nur WIC1-4).

*2) Im selbstversorgten Betrieb kann die Auslösezeit unter Umständen größer sein, da zunächst genug elektrische Energie für das Erzeugen eines Auslöse-Impulses geladen werden muss.

10.2.1.5 Inrush-Blockade

Inrush-Blockade IH2	Toleranz
Ansprechwert (Schwellwert) »IH2 / IH1« *6) *7) für I im Bereich 0,5 ... 2 In	±2% absolut
Aufhebung der Blockade durch Kurzschluss-Strom Ansprechwert »Imax« *8)	±15% vom Einstellwert
Zeitliche Begrenzung der Blockade Zeitstufe »IH2 . tmax«	±5% oder ±30 ms

*6) Bei den Überstromstufen, die durch die Inrush-Blockade stabilisiert werden, muss die Auslöseverzögerung mindestens 30 ms betragen.

*7) Die Freigabe des Messwertes IH2 / IH1 erfolgt, sofern $I_{H1} > 0,3 I_n$ und $I_{H2} > 0,03 I_n$ ist, sonst wird der Messwert als 0 angenommen.

*8) Bei Verwendung von »Imax« sollte die Schwelle mindestens 15% unterhalb der Schwelle der Stromstufe liegen, die bei Kurzschluss-Strömen nicht mehr blockiert werden soll.

10.2.1.6 Fehleraufschaltung

Die Genauigkeit und Zeiten hängen von den Schutzfunktionen ab, die die Fehleraufschaltung anstoßen.

Bei kleinsten Einstellwerten und der FAS-Auslöseverzögerung »t« = 0 ms können beim Schalten auf einen 3poligen Kurzschluss im selbstversorgten Betrieb die folgenden Toleranzen erreicht werden:

Fehleraufschaltung FAS	Toleranz
Auslöseverzögerung »t«	±1% oder ±10 ms
Auslösezeit (für »t« = 0 ms) bei einem Teststrom ≥ 5·minimaler Ansprechwert (inklusive der Zeit für einen selbstversorgten Gerätestart)	<30 ms 15 ms typisch

10.2.1.7 Thermischer Überlastschutz

Die Toleranzen sind gültig für $K \cdot I_b \geq 1,0$.

Thermische Überlastschutz-Stufe ThA	Toleranz
$K \cdot I_b$	$\pm 5\%$ vom Einstellwert oder $\pm 5\% I_n$.
Auslöseverzögerung gemäß der Gleichung in ↪ „Auslösezeit“ in kaltem Zustand (d. h. ohne vorherige Erwärmung)	$\pm 5\%$ des errechneten Wertes oder ± 1 s.
Zusätzlicher Faktor auf gegebene Toleranz	<ul style="list-style-type: none"> • $I = 1,2 \dots 1,4 K \cdot I_b$: $2,0 \triangleq 10\%$ • $I = 1,4 \dots 1,6 K \cdot I_b$: $1,5 \triangleq 7,5\%$ • $I = 1,6 K \cdot I_b \dots I_{n_{\max}}^{(*)}$: $1,0 \triangleq 5\%$ <p>(*) $I_{n_{\max}}$ hängt vom Kurzschluss-Strom der eingesetzten Stromwandler ab, siehe auch ↪ „3.3.2.1 Strombereiche der WIC1-Stromwandler“.</p>

10.2.1.8 Externer Schutz

Externer Schutz Ipeak>	Toleranz
Auslöseverzögerung »t«	±1% oder ±10 ms
Auslösezeit (für »t« = 0 ms)	<ul style="list-style-type: none"> • Falls extern versorgt (WIC1-4) oder falls über die Stromwandler mit $I > 0,5 I_n$ versorgt: <ul style="list-style-type: none"> <30 ms (typisch 20 ms) bei AC-Signalisierung <20 ms (typisch 8 ms) bei DC-Signalisierung • Falls nur durch die Digitalen Eingänge angestoßen, ohne zusätzliche Versorgung: <ul style="list-style-type: none"> <500 ms (inklusive der Zeit für einen selbstversorgten Gerätestart) *9)

*9) Bei einem Kaltstart des WIC1 ist die Auslösezeit hauptsächlich gekennzeichnet durch die Ladezeit der Energiespeicher für den Auslöse-Impuls.

10.2.2 Auslösezeiten (fN = 50 Hz, 1-/3-phasig)

Messungen für den Phasen-Überstromschutz:

- $I_n = I_{n,min}$
- Unabhängige Zeit (»Kennl« = „DEFT“).
- Ohne zusätzliche Auslöseverzögerung (»I> . t« = 0).
- Gemessen bei ausgeschaltetem / spannungslosem Gerät bis zum Auslöse-Impuls-signal.
- 1phasig, jeweils 15 Tests (blaue Kurve im Diagramm) pro Fehlerstrom, bzw. 3phasig, jeweils 5 Tests (rote Kurve).
- Der Schwellwert »I« - bezeichnet als $I_{>} . I$ im Diagramm - wurde im Bereich $0,5I_n \dots 2,5I_n$ variiert.

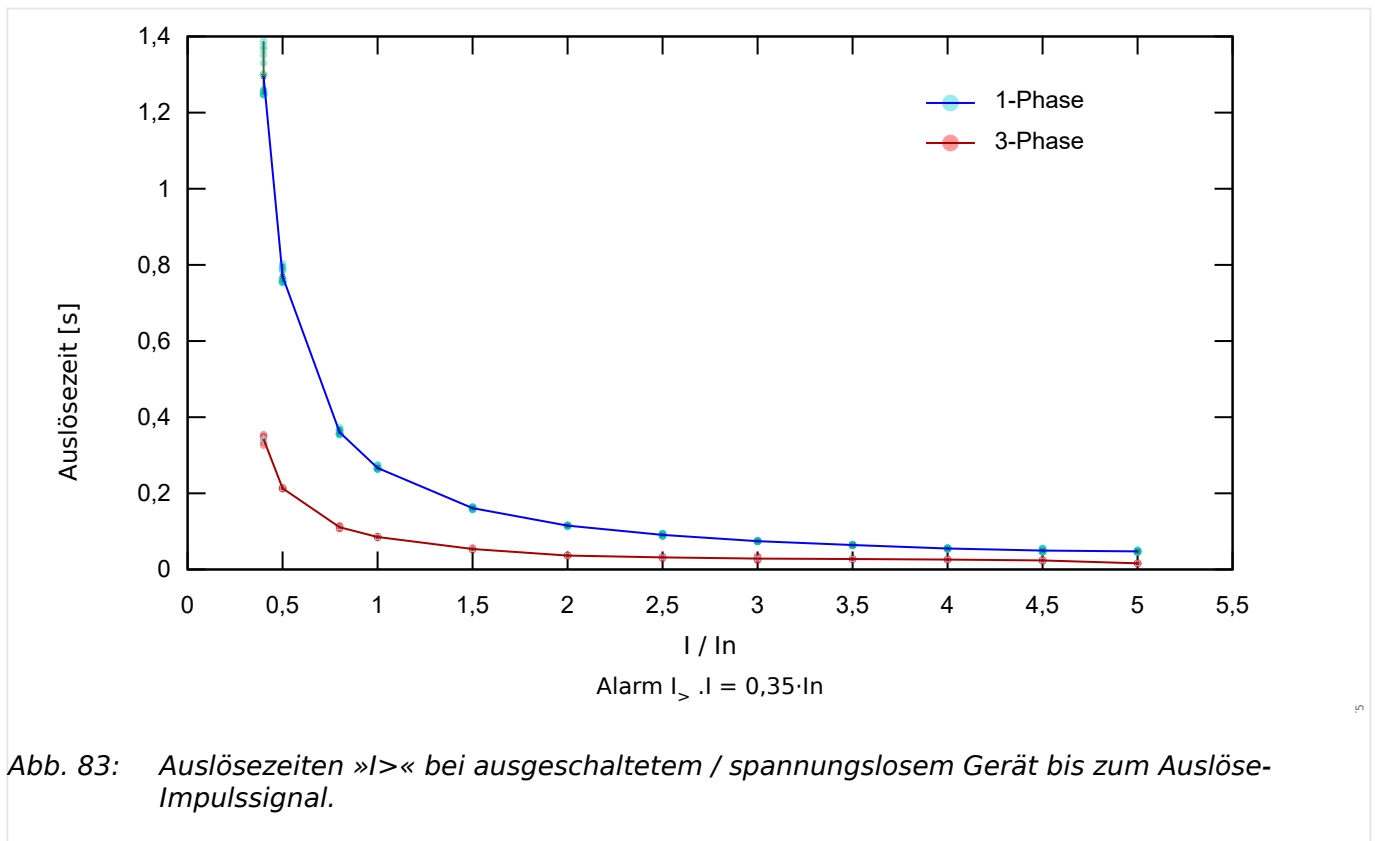


Abb. 83: Auslösezeiten »I>« bei ausgeschaltetem / spannungslosem Gerät bis zum Auslöse-Impulssignal.

Einstellung I [In]	I [In]	Gemessene mittlere Auslösezeit [ms]	
		1-phasig	3-phasig
0,35	0,4	1295	342
	0,5	770	213
	0,8	360	111
	1,0	267	85
	1,5	161	54
	2,0	115	37

10 Technische Daten

10.2.2 Auslösezeiten (fN = 50 Hz, 1-/3-phasig)

Einstellung I [In]	I [In]	Gemessene mittlere Auslösezeit [ms]	
		1-phasig	3-phasig
	2,5	90	32
	3,0	74	29
	3,5	64	27
	4,0	55	26
	4,5	50	24
	5,0	48	16

10.3 Technische Daten - DiggiMEC

HINWEIS!



Es dürfen ausschließlich Kupferleiter verwendet werden, 75°C.
Leiterquerschnitt $\leq 2,5 \text{ mm}^2$ [AWG 14].

HINWEIS!



Für die Verbindung zwischen WIC1 und DiggiMEC ist ein Ethernet-Kabel CAT 3 (oder besser) mit Abschirmung erforderlich. **Crossover-/Überkreuzkabel sind nicht erlaubt!**

10.3.1 Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur:	-30°C to +80°C
Betriebstemperatur:	-20°C to +60°C
Zulässige Feuchte im Jahresmittel:	<75% rel. (an 56 Tagen bis zu 95% rel.)
Zulässige Höhe am Einsatzort:	$\leq 2000 \text{ m}$ über NN

10.3.2 Gehäuse

Gehäuse (Höhe / Breite / Tiefe):	53 mm / 102 mm / 55,8 mm (siehe auch die Maßzeichnungen in ↗ „3.2.2 Maßzeichnungen DiggiMEC“)
Türausschnitt (Höhe / Breite):	45 mm / 92 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • DiggiMEC-A (ohne Verpackung): ca. 160 g • DiggiMEC-A (mit Verpackungskarton): ca. 300 g • DiggiMEC-B (ohne Verpackung): ca. 190 g • DiggiMEC-B (mit Verpackungskarton): ca. 330 g

10.3.3 Schutzgrad EN 60529

Front bei Einsatz einer Dichtung	IP52
Front ohne Dichtung	IP50
Rückseite / Klemmenbereich	IP20

10.3.4 Spannungsversorgung

Versorgung über WIC1-Stromwandler

Mit der Einstellung »Präferenz für Betrieb« = „Sparsam im Verbrauch“:

- Min. Betriebsstrom in 1 Phase = $0,6 I_{n,Min}$
- Min. Betriebsstrom in 3 Phasen = $0,4 I_{n,Min}$

Mit der Einstellung »Präferenz für Betrieb« = „Präzise Messw.“:

- Min. Betriebsstrom in 1 Phase = $1,1 I_{n,Min}$
- Min. Betriebsstrom in 3 Phasen = $0,75 I_{n,Min}$




Da die Einstellung »Präferenz für Betrieb« = „Sparsam im Verbrauch“ mit etwas ungenaueren Strommesswerten verbunden ist, sollte im Allgemeinen die Einstellung „Präzise Messw.“ beibehalten werden.

10.3.5 Ausgangsrelais

Dauerstrom, max. Ein-/Ausschaltstrom:	1 A AC
Max. Schaltspannung:	250 VAC
Kontaktart:	1 oder 3 bistabile Relais, abhängig vom Gerätetyp: <ul style="list-style-type: none"> • DiggiMEC-A: 1 Schließer • DiggiMEC-B: 1 Wechselkontakt, 2 Schließer
Klemmen:	Schraubklemmen

10.3.6 Standards - DiggiMEC

10.3.6.1 Zertifizierungen

	
	
	UL File Nr.: E217753 cULuc Certification of WIC1 and DiggiMEC - UL508, E217753 - NRGU

10.3.6.2 Allgemeine Vorschriften

Allgemeine Vorschriften	<p>2014/35/EU (2014-02-26, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits)</p> <p>2014/30/EU (2014-02-26, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility)</p> <p>2011/65/EU (2011-06-08, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, with the following allowed exemptions: 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I)</p> <p>2015/863/EU (2015-03-31, amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the council as regards the list of restricted substances)</p>
Produktnorm	<p>IEC 60255-1; 2009</p> <p>IEC 60255-26, 2013</p> <p>IEC 60255-27, 2013</p>

10.3.6.3 Elektrische Prüfungen

EMV-Prüfungen

Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (ESD)

IEC 60255-26 [03/14]	Luftentladung	8 kV
DIN EN 61000-4-2 [12/09]	Kontaktentladung	6 kV
Klasse 3		

Störfestigkeit gegen schnelle transiente Störgrößen (Burst)

IEC 60255-26 [03/14]	Stromversorgung, Netzeingänge	±4 kV; 2,5 kHz
DIN EN 61000-4-4 [04/13]	Andere Ein- und Ausgänge	±2 kV; 5 kHz
Klasse 4		

Störfestigkeit gegen 1 MHz-Störgrößen

IEC 60255-26 [03/14]	Gleichtakt	2,5 kV; 1 MHz
DIN EN 61000-4-18 [09/20]	Gegentakt	1 kV; 2 s

Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)

IEC 60255-26 [03/14]		4 kV / 2 kV
DIN EN 61000-4-5 [03/19]		

Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder

IEC 60255-26 [03/14]		30 V/m
DIN EN 61000-4-3 [04/11]		

Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen

IEC 60255-26 [03/14]	dauernd	100 A/m
DIN EN 61000-4-8 [11/10]	3 s	1000 A/m

Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen induziert durch hochfrequente Felder

IEC 60255-26 [03/14]		10 V/m
DIN EN 61000-4-6 [08/14]		

Störfestigkeit gegen Stoßspannungen

IEC 60255-26 [03/14]	Innerhalb eines Stromkreises	1 kV
IEC 60255-27 [11/14]	Stromkreis gegen Erde	5 kV

Messung der Funkstörspannung

DIN EN 55011 [05/18]		Grenzwert Klasse B
----------------------	--	--------------------

Messung der Funkstörstrahlung

DIN EN 55011 [05/18]		Grenzwert Klasse B
----------------------	--	--------------------

10.3.6.4 Sicherheitsbezogene Prüfungen

Überspannungskategorie	IEC 60255-27 [11/14]	III
Verschmutzungsgrad	IEC 60255-27 [11/14]	3
Schutzklasse	IEC 60255-27 [11/14]	II
Isolationsspannungsprüfung 1 min	IEC 60255-27 [11/14]	4 kV / 1 kV
Stoßspannungsprüfung 1,2/50 µs, 0,5 J	IEC 60255-27 [11/14]	5 kV / 1 kV
Brennbarkeit / Entflammbarkeit	IEC 60255-27 [11/14]	bewertet
Einzelfehler-Bedingung	IEC 60255-27 [11/14]	bewertet

10.3.6.5 Umweltprüfungen

Schwing- und Dauerschwingprüfung:	IEC 60255-27 [11/14]	0,5 / 1 gn
	DIN EN 60255-21-1 [05/96]	Klasse 2
Schock- und Dauerschockprüfungen:	IEC 60255-27 [11/14]	5 / 10 gn
	DIN EN 60255-21-2 [05/96]	Klasse 2

Klassifizierung:		
IEC 60255-27 [11/14]	Klimakategorie	20/060/10
DIN EN 60068-1 [09/15]		

Test Ad: Kälte		
IEC 60255-27 [11/14]	Temperatur	-20°C
DIN EN 60068-2-1 [01/08]	Beanspruchungsdauer	16 h

Test Bd: Trockene Wärme		
IEC 60255-27 [11/14]	Temperatur	+60°C
DIN EN 60068-2-2 [07/07]	Relative Feuchte	<50%
	Beanspruchungsdauer	72 h

Test Cab: Feuchte Wärme (konstant)		
IEC 60255-27 [11/14]	Temperatur	+60°C
IEC 60068-2-78 [02/14]	Relative Feuchte	93%
	Beanspruchungsdauer	10 Tage

Test Db: Feuchte Wärme (zyklisch)		
IEC 60255-27 [11/14]	Temperatur	+60°C
IEC 60068-2-30 [06/06]	Relative Feuchte	95%
	Zyklen (12 + 12 Stunden)	2

10.4 Technische Daten - WIC1-Stromwandler

Stromwandler-Typen und ihre jeweiligen Bestellschlüssel: Siehe [↳](#) „2.6.1.3 Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler“.

Abmessungen: Siehe [↳](#) „3.2.3 Abmessungen der WIC1-kompatiblen Stromwandler“.

10.4.1 Technische Daten - WIC1-Stromwandler, Bautyp 1

Stromwandler (Bautyp 1: WIC1-WE2AS1, WIC1-W2AS1, ... , WIC1-W6AS1)	
Vorschrift:	IEC 61869-2
Schutzklasse:	IP20
Isolierstoffklasse:	E (120°C)
Genauigkeitsklasse:	5P80 (WIC1-W2AS1: 10P80)
Nennfrequenz:	50 Hz / 60 Hz
therm. Bem.-Kurzzeitstrom I_{th} :	20 kA für 1 s, oder 25 kA für 1 s
Temperaturbereich:	-5°C ... +40°C
Fenster für Kabeldurchführung:	max. \varnothing 50 mm
Material:	PU, PA6.6
Klemmleiste für Sekundäranschlüsse:	6 mm ² solid / 4 mm ² stranded, Schraubanschluss
Nennstrom der Prüfwicklung:	0,288 A

10.4.2 Technische Daten - WIC1-Stromwandler, Bautyp 2

Stromwandler (Bautyp 2)		Bemessungs-Übersetzung	Prim. Bemessungs-Strombereich	Prüfwicklung	Gewicht
WE2	WIC1-CT2-5P	16 A / 0,083 A (14,4 A / 0,075 A)	16 ... 56 A	1 A / 50 A	ca. 2,9 kg
W2	WIC1-CT2-10P	16 A / 0,083 A (14,4 A / 0,075 A)	16 ... 56 A	1 A / 50 A	ca. 2,4 kg
W3	WIC1-CT3	32 A / 0,083 A (28,8 A / 0,075 A)	32 ... 112 A	1 A / 100 A	ca. 2,1 kg
W4	WIC1-CT4	64 A / 0,083 A (57,6 A / 0,075 A)	64 ... 224 A	1 A / 200 A	ca. 1,8 kg
W5	WIC1-CT5	128 A / 0,083 A (115,2 A / 0,075 A)	128 ... 448 A	1 A / 400 A	ca. 1,8 kg

WIC1-CT2-5P, WIC1-CT2-10P, WIC1-CT3, WIC1-CT4, WIC1-CT5	
Vorschriften:	IEC 61869-1, IEC 61869-2. Brandverhalten gemäß UL94 V-0
Bemessungs-Isolationspegel:	0,72 / 3 / - kV
Isolierstoffklasse:	E
Genauigkeitsklasse:	5P80 (WIC1-CT2-10P: 10P80)
Nennfrequenz:	50 Hz / 60 Hz

WIC1-CT2-5P, WIC1-CT2-10P, WIC1-CT3, WIC1-CT4, WIC1-CT5	
Therm. Bem.-Dauerstrom:	extd. 1000%
Therm. Bem.-Kurzzeitstrom I_{th} :	21 kA für 3 s, oder 25 kA für 1 s
Bemessungs-Stoßstrom:	$I_{th} = 2,5 \cdot I_{th}$
Temperaturbereich:	-40°C ... +85°C
Fenster für Kabeldurchführung:	max. \varnothing 50 mm
Material:	Thermoplast-Schalengehäuse mit Polyurethan-Füllung. Das Gehäuse ist flammwidrig und halogenfrei.
Klemmleiste für Sekundäranschlüsse:	Klemmenleiste mit Schraubklemmen M3 für Leiterquerschnitte bis max. 4mm ²

Gemessener Wicklungswiderstand (Innenwiderstand) bei 23°C		
WE2	WIC1-CT2-5P	2,1 Ω
W2	WIC1-CT2-10P	2,8 Ω
W3	WIC1-CT3	4,1 Ω
W4	WIC1-CT4	4,0 Ω
W5	WIC1-CT5	7,9 Ω

Maximale Länge der Anschlusskabel für die WIC1-Stromwandler

Die maximale erlaubte Impedanz für die Verkabelung eines Stromwandlers (d. h. Summe für beide Anschlüsse) beträgt **1,5 Ω**.

Hieraus folgt für ein gewöhnliches Kupferkabel mit Querschnitt 0,5 mm² (und üblichen Umgebungstemperaturen), dass die maximale Länge eines Anschlusskabels **22 Meter** betragen darf.

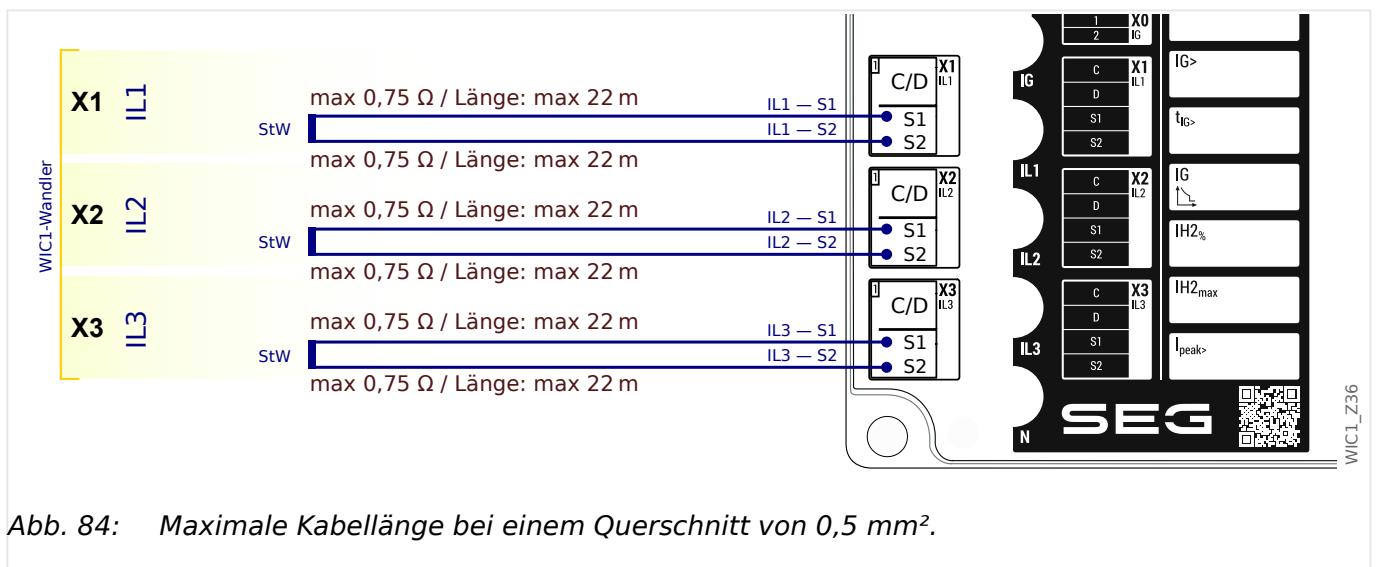


Abb. 84: Maximale Kabellänge bei einem Querschnitt von 0,5 mm².

10.4.3 Technische Daten – Adapter-Wandler 1 A, 5 A

Adapter-Stromwandler (3 Phasen in 1 Gehäuse)		Primärer Bemessungs-Strombereich	Sekundärer Bemessungs-Strombereich	Gewicht
Adapter 1 A → WIC1	WIC1-CT-1A	1 A	0,083 A	ca. 3,65 kg
Adapter 5 A → WIC1	WIC1-CT-5A	5 A	0,083 A	ca. 3,65 kg

WIC1-CT-1A, WIC1-CT-5A	
Vorschriften:	IEC 61869-1, IEC 61869-2
Bemessungs-Isolationspegel:	0,72 / 3 / - kV
Isolierstoffklasse:	E
Genauigkeitsklasse:	5P80
Nennfrequenz:	50 Hz / 60 Hz
Therm. Bem.-Dauerstrom:	extd. 120%
Therm. Bem.-Kurzzeitstrom I_{th} :	$I_{th} = 100 \cdot I_r / 1 \text{ s}$
Bemessungs-Stoßstrom:	$I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$
Temperaturbereich:	-40°C ... +85°C
Material:	Thermoplast-Schalengehäuse mit Polyurethan-Füllung. Das Gehäuse ist flammwidrig und halogenfrei.
Anschlüsse:	Pro Kern je 2 Ausleitungen für Eingangs- und Ausgangstromkreis, Länge 3000 mm. (Die Ausleitungen können bei Bedarf gekürzt werden.)

Maximale Kabellänge: Für die Adapter-Stromwandler gelten anderen Anforderungen als für die WIC1-Stromwandler. Siehe [↳ „12.3 Anforderungen an 1 A/5 A-Standard-Stromwandler mit WIC1-Adapter-Wandlern“](#).

WARNUNG!



Der Adapter-Wandler weist bauartbedingt ein Fenster auf, ähnlich der Kabeldurchführung eines Standard-Wandlers. Es ist jedoch nicht zulässig, ein Mittelspannungs- / Primärstromkabel durch das Fenster eines Adapter-Wandlers zu führen!

Bei Nichtbeachtung können gefährliche Spannungen an den Klemmen auftreten, und auf Grund falscher Messdaten ist dann kein Schutz Ihrer Anlage gegeben.

HINWEIS!



Beachten Sie außerdem folgende Besonderheiten, die durch die Konstruktion der Adapter-Wandler bedingt sind:

- Das Gehäuse (siehe [↳ Abb. 15](#)) beinhaltet drei Adapter-Wandler für alle drei Stromphasen. Sie benötigen also nur ein Exemplar, siehe auch [↳ „Adapter-Wandler von 1 A / 5 A Standard nach WIC1“](#).
- Es gibt keine Testwicklungen, daher können die Testbuchsen am WIC1 **nicht** zusammen mit den Adapter-Wandlern verwendet werden.

10.4.4 Prüfwicklungen, Prüfbuchsen

Die Adapter-Wandler weisen keine Prüfwicklung auf, die Daten gelten daher nur für die WIC1-Stromwandler (Bautyp 1 oder 2).

Stromwandler (Siehe auch ↪ „2.6.1.3 Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler“.)	Primärstrombereich	Eingespeister Prüfstrom (C-D-Wicklung)	Induzierter Strom
W2, WE2	16 ... 56 A	1 A	50 A
W3	32 ... 112 A	1 A	100 A
W4	64 ... 224 A	1 A	200 A
W5	128 ... 448 A	1 A	400 A
W6	256 ... 896 A	1 A	800 A

Die Prüfbuchsen übertragen den Prüfstrom nur in einem eingeschränkten Strombereich (annähernd) linear. Es gibt einen Grenzstrom, oberhalb dessen der auf der Sekundärseite induzierte Strom nicht mehr nennenswert ansteigt. Eine Test-Auslösung mit einer eingestellten Stromschwelle oberhalb dieses Grenzstromes ist also nicht mehr sicher durchführbar.

Die vom SEG-Prüflabor gemessenen Grenzströme sind abhängig vom Stromwandlertyp.

Stromwandlertyp (siehe auch ↪ „WIC1-Stromwandler“, ↪ „3.3.2 Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers“)	Maximaler Prüfstrom [In,Min]	Maximaler Prüfstrom als eingespeister Prüfstrom (C-D-Wicklung) [A]	Maximaler Prüfstrom als Primärwert [A]
WE2 [16 - 56 A], Bautyp 1, WIC1-WE2AS1	17,5	5,6	280
W2 [16 - 56 A], Bautyp 1, WIC1-W2AS1	25	8,0	400
W3 [32 - 112 A], Bautyp 1, WIC1-W3AS1	17,5	5,6	560
W4 [64 - 224 A], Bautyp 1, WIC1-W4AS1	12,5	4	800
W5 [128 - 448 A], Bautyp 1, WIC1-W5AS1	4	1,28	512
WE2 [16 - 56 A], Bautyp 2, WIC1-CT2-5P	22,5	7,2	360
W2 [16 - 56 A], Bautyp 2, WIC1-CT2-10P	25	8,0	400
W3 [32 - 112 A], Bautyp 2, WIC1-CT3	20	6,4	640
W4 [64 - 224 A], Bautyp 2, WIC1-CT4	20	6,4	1280
W5 [128 - 448 A], Bautyp 2, WIC1-CT5	10	3,2	1280

10.5 Technische Daten - WI1SZ4

An die Spule anzulegende Spannung: 24 V DC \pm 10%

- Das WI1SZ4 ist elektrisch setzbar.
- Das WI1SZ4 ist mechanisch rücksetzbar.

Kabelfarbe	Durchmesser	Funktion
schwarz	0,25mm ²	Masse / Setzen

Tab. 1: Spulenanschluss

Maximale Anschlusslänge der Kabel: 1 m

10.6 Technische Daten - WI1SZ5

An die Spule anzulegende Spannung: 24 V DC \pm 10%

Kontaktbelastung:

- 230 V AC / 3 A
- 230 V DC / 0,12 A
- 115 V DC / 0,2 A
- 24 V DC / 2 A
- Das Schanzeichen WI1SZ5 hat zwei potenzialfreie Wechsler-Kontakte.
- Das WI1SZ5 ist elektrisch setz- und rücksetzbar.

Das WI1SZ5 ist mechanisch rücksetzbar.

	Kabelfarbe	Durchmesser	Funktion
Spulenanschluss	braun	0,25mm ²	(-) Masse
	violett	0,25mm ²	(+) setzen
	orange	0,25mm ²	(+) rücksetzen
Wechsler 1	schwarz	0,5mm ²	Schließer
	blau	0,5mm ²	Wechsler
	rot	0,5mm ²	Öffner
Wechsler 2	weiß	0,5mm ²	Schließer
	gelb	0,5mm ²	Wechsler
	grün	0,5mm ²	Öffner

Maximale Anschlusslänge der Kabel: 1 m

11 Troubleshooting

11.1 Falls Sie unser Service-Team kontaktieren

Unser Service-Team wird, abhängig von der Art des Problems, verschiedene Informationen zum Gerät benötigen. Es beschleunigt unsere Analyse des Problems, wenn Sie diese nach Möglichkeit schon vorab zusammenstellen und bereithalten können.

Wir benötigen grundsätzlich immer:

- Eine möglichst ausführliche Problembeschreibung.
- Die Seriennummer des betroffenen Gerätes, vom Typenschild oder hier: [Geräteparameter / Version] »S/N«
- Die Build-Nummer der Firmware, vom Typenschild (sofern noch aktuell) oder hier: [Geräteparameter / Version] »Build«
- Falls eine Fehlermeldung des Gerätes vorliegt, werden auch der Fehlertext und der vom Gerät angezeigte „Wert“ benötigt. (Zum Beispiel: Fehler „SE1“ mit Wert = 24307.)

Die Meldungen der Selbstüberwachung finden Sie hier: [Betrieb / Selbstüberwachung / Meldungen]

Je nach Art des Problems fragt unser Service-Team möglicherweise auch nach:

- Der Parameter-Datei. (Auslesen der Parameter mittels Smart view und speichern als Datei im Format *.WiPara.)

11.2 Meldungen der Selbstüberwachung

Das Schutzgerät überwacht seine reguläre Funktionsfähigkeit, indem es während seiner Laufzeit verschiedene Selbstüberwachungs-Tests ausführt.

Bitte prüfen Sie von Zeit zu Zeit die Meldungen der Selbstüberwachung unter [Betrieb / Selbstüberwachung / Meldungen].



Tipp: Die Benachrichtigung über das Erscheinen einer neuen Selbstüberwachungsmeldung (vom Typ Fehler oder Warnung) lässt sich auch auf eine DiggiMEC-LED rangieren. Auf diese Weise sieht man unmittelbar, dass etwas Wichtiges passiert ist:


- [Geräteparameter / DiggiMEC / LEDs] »LEDx Rangierung« = „Sys . Neue Fehl.-/ Warnmld.“, siehe auch [↪ „3.9.1.2 LED-Konfiguration am DiggiMEC“](#).
- [Geräteparameter / DiggiMEC / LEDs] »LEDx Selbsthaltung« = „Mit Selbsth.“ (oder = „Selbsth. mit Auto-Res.“), siehe auch [↪ „3.9.1.3 Selbsthaltung \(der DiggiMEC-LEDs\)“](#).

Hinweis: Geräte mit „Prototype“-Firmware (z. B. Messegeräte oder Vorab-Muster) zeigen ein beabsichtigtes Sonderverhalten: Sollte die Selbstüberwachung einen (geräteinternen) Fehler (aus der Liste in [↪ „11.2.1 Selbstüberwachung - Fehlermeldungen“](#)) erkannt haben, beginnt die System-Error-LED rot zu blinken (zusätzlich zu der Meldung, die im internen Speicher festgehalten wird). Das Blinken kann über das Direktkommando [Betrieb / Reset] »Sys . Rst. Err.-LED« zurückgesetzt werden.

11.2.1 Selbstüberwachung - Fehlermeldungen

Beschreibung	Information	Abhilfe
SE 1 Absturz	<i>Es gab einen ungeplanten Neustart des WIC1.</i>	Kontaktieren Sie unser Service-Team, möglichst mit den in 11.1 Falls Sie unser Service-Team kontaktieren aufgeführten Informationen. Bei einem Fehler SE 1 wird vor allem auch der angezeigte „Wert“ zur Fehleranalyse benötigt. Je nach Art des Problems wird man Ihnen Möglichkeiten zur Abhilfe nennen, oder, falls spezielle geräteinterne Daten benötigt werden, wird Ihnen ein Tool zur Fehleranalyse zur Verfügung gestellt.
SE 2...5 Ressourcenproblem	<i>Kritischer Level WIC1-interner Ressourcen. Es sind keine Maßnahmen von Seiten des Anwenders möglich.</i>	Kontaktieren Sie unser Service-Team. Es wird Ihnen ein Tool zur Fehleranalyse zur Verfügung gestellt.
SE 18 Back-up Prot	<i>Das WIC1 hat unerwartet den Backup-Schutz aktiviert.</i>	Kontaktieren Sie unser Service-Team.
SE 19...23 DiggiMEC Ressourcenproblem	<i>Kritischer Level DiggiMEC-interner Ressourcen. Es sind keine Maßnahmen von Seiten des Anwenders möglich.</i>	Kontaktieren Sie unser Service-Team.
SE 24 DiggiMEC Abort	<i>Es gab einen ungeplanten Neustart des DiggiMEC.</i>	Kontaktieren Sie unser Service-Team.

11.2.2 Selbstüberwachung - Warnungen


Beschreibung	Information	Abhilfe
SW 1 SSV Idx Overflow	<i>Es sind so viele Meldungen der Selbstüberwachung aufgelaufen (mehr als 65535), dass der Zähler für die laufende Nummer übergelaufen ist.</i>	Es wird empfohlen, die Liste aller sichtbaren Meldungen auf Hinweise darauf zu prüfen, aus welchem Grunde es so viele Meldungen gab.
SW 2 Run Mode		<p>Der angezeigte „Wert“ der Meldung gibt an, ob das WIC1 normal (Wert = 1, d. h. volle Funktionalität) oder in der Betriebsart „Nur Schutz“ (Wert = 2) arbeitet.</p> <p>Wenn innerhalb kurzer Zeit zwei geräteinterne Fehler auftreten, geht das WIC1 in die Betriebsart „Nur Schutz“ über. Dann sind alle Schutzstufen in vollem Umfang verfügbar, aber jede Kommunikation, auch mit Smart view, wurde deaktiviert.</p> <p>(Siehe auch die Signalisierung über LEDs,  „Die »System«-LED(s) - „Ready“, „Error““.)</p> <p>Sie können über einen Kaltstart des WIC1 versuchen, die Betriebsart „Nur Schutz“ zu verlassen (um wieder in den Normalbetrieb zurückzukehren).</p>
SW 3 V Superv.	<i>Ein Problem mit der internen Versorgung des WIC1 wurde erkannt. Dies könnte die Fähigkeit beeinträchtigen, eine Auslösespule oder die Ausgänge anzusteuern.</i>	<p>Um zu überprüfen, ob das WIC1 weiterhin für einen sicheren Betrieb geeignet ist, gehen Sie wie folgt vor:</p> <p>Für ein WIC1-4 mit externer Versorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. ▷ Sorgen Sie dafür, dass die Spannung (und Leistung des Netztes) ausreicht. • 2. ▷ Führen Sie über das Direktkommando [Service / Allgemein] »Sys . Neustart« einen Neustart des WIC1-4 durch. • 3. ▷ Warten Sie 5 Minuten. • 4. ▷ Prüfen Sie, ob diese Warnmeldung erneut ausgegeben wurde und ob die Ready-/System-LED grün leuchtet. <p>Für ein selbstversorgtes WIC1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. ▷ Sorgen Sie dafür, dass kein Phasenstrom mehr fließt (und keine Versorgung über USB besteht), sodass das WIC1 definitiv ausgeschaltet ist. • 2. ▷ Starten Sie das WIC1, indem alle drei Phasenströme größer als 0,5 In_{Min} angelegt werden. • 3. ▷ Warten Sie 5 Minuten. • 4. ▷ Prüfen Sie (mit einem angeschlossenen DigiMEC bzw. Smart view), ob diese Warnmeldung erneut ausgegeben wurde und ob die Ready-/System-LED grün leuchtet. <p>Außer den oben genannten Prüfungen (d. h. Wiederauftreten der Meldung,</p>

Beschreibung	Information	Abhilfe
		<p>Ready-/System-LED) sollten Sie gegebenenfalls auch die Ausgänge überprüfen: Wurde ein Signal rangiert, das nun flattert (z. B. eine Erdstrom-Anregung mit sehr niedriger Anregeschwelle)?</p> <p>Auch eine Überprüfung des Verbindungskabels zwischen WIC1 und DiggiMEC (sofern vorhanden) könnte ratsam sein. (Siehe hierzu auch den Warnhinweis ↪ Kapitel 3.10.)</p> <p>Wenn trotz Behebung aller möglichen Ursachen das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie unser Service-Team.</p>
<p>SW 4 <i>V Superv. FI</i></p>	<p><i>Eine fehlerhafte Konfiguration oder Verwendung des Ausganges hat ein Problem mit der internen Versorgung des WIC1 verursacht. Dies könnte die Fähigkeit beeinträchtigen, eine Auslösespule oder die Ausgänge anzusteuern.</i></p>	<p>WIC1-4: Die Einstellung »Schutz . Ausg. Rangierung« = „Schutz . Syst.OK. & mit Hilfssp.“ darf nicht zusammen mit der Einstellung »Schutz . Ausg. Betriebsart« = „Impulsausgang“ verwendet werden. Ändern Sie Ihre Konfiguration entsprechend ab. Anschließend führen Sie einen Neustart und die Prüfungen durch wie für Warnmeldung SW 3 beschrieben.</p> <p>(Weitere Informationen zu der Einstellung »Schutz . Ausg. Betriebsart« befinden sich hier: ↪ „3.8.1 Selbstüberwachungskontakt für WIC1-4“)</p> <p>Bei einem WIC1-1, WIC1-2, WIC1-3: Orientieren Sie sich an den Maßnahmen zur Warnmeldung SW 3.</p>
<p>SW 5 <i>Modbus TX-stall</i></p>	<p><i>Ein internes Problem mit der Modbus-Kommunikation ist aufgetreten. Der Kommunikationskanal wurde vom Gerät zurückgesetzt und neu gestartet.</i></p>	<p>Wenn trotz Behebung aller möglichen Ursachen diese Meldung häufig auftritt, kontaktieren Sie unser Service-Team.</p>

11.2.3 Selbstüberwachung - Informationen

Beschreibung	Information	Abhilfe
SI 1 Firmware-Update	Information, dass eine neue Firmware im WIC1 installiert wurde. Der angezeigte „Wert“ der Meldung ist die Build-Nummer der neu installierten Firmware.	
SI 2 Neustart	Information, dass das WIC1 neu gestartet wurde.	Der angezeigte „Wert“ der Meldung stellt die Ursache für den Geräteneustart dar. Siehe auch die tabellierten Fehlercodes für Neustart in ↳ „7.1 Gerätestart“ . Angemerkt sei allerdings, dass die Codes 1 und 6 absichtlich unterdrückt werden, d. h. nicht als SI 2 -Meldung erscheinen.
SI 3 Einstell. geänd.	Information, dass die Einstellungen (z.B. die Schutzparameter) geändert wurden.	Der angezeigte „Wert“ der Meldung ist ein einfacher Zählerstand, der mit jeder Umparametrierung - unabhängig von der Anzahl geänderter Parameter - um eins erhöht wird. Dies gilt auch für Umparametrierungen über DIP-/HEX-Schalter.
SI 4 DiggiMEC Restart Reason	Information, dass das DiggiMEC neu gestartet wurde.	Der angezeigte „Wert“ der Meldung stellt die Ursache für den Geräteneustart dar. Siehe auch die tabellierten Fehlercodes für Neustart in ↳ „7.1 Gerätestart“ . Angemerkt sei allerdings, dass die Codes 1 und 6 absichtlich unterdrückt werden, d. h. nicht als SI 4 -Meldung erscheinen.
SI 5 DiggiMEC HMI Issue	Information über Kommunikationsprobleme zwischen WIC1 und DiggiMEC-Bedienfeld.	Der angezeigte „Wert“ der Meldung ist ein einfacher Zählerstand, der mit jeder fehlgeschlagenen Daten-Übertragung zwischen WIC1 und DiggiMEC um eins erhöht wird. Hinweis: Die Schanzeichen / Ausgangsrelais sind hiervon nicht betroffen.
SI 6 Password changed	Information, dass das Passwort vom Anwender geändert wurde.	Der angezeigte „Wert“ der Meldung stellt die Anzahl der in einer bestimmten Zeitspanne erfolgten Passwortänderungen an.
SI 7 Invalid password	Information, dass ein falsches Passwort eingegeben wurde.	Der angezeigte „Wert“ der Meldung stellt die Anzahl der in einer bestimmten Zeitspanne erfolgten falschen Passwordeingaben dar.

11.3 Meldungen mittels LEDs an WIC1 bzw. DiggiMEC

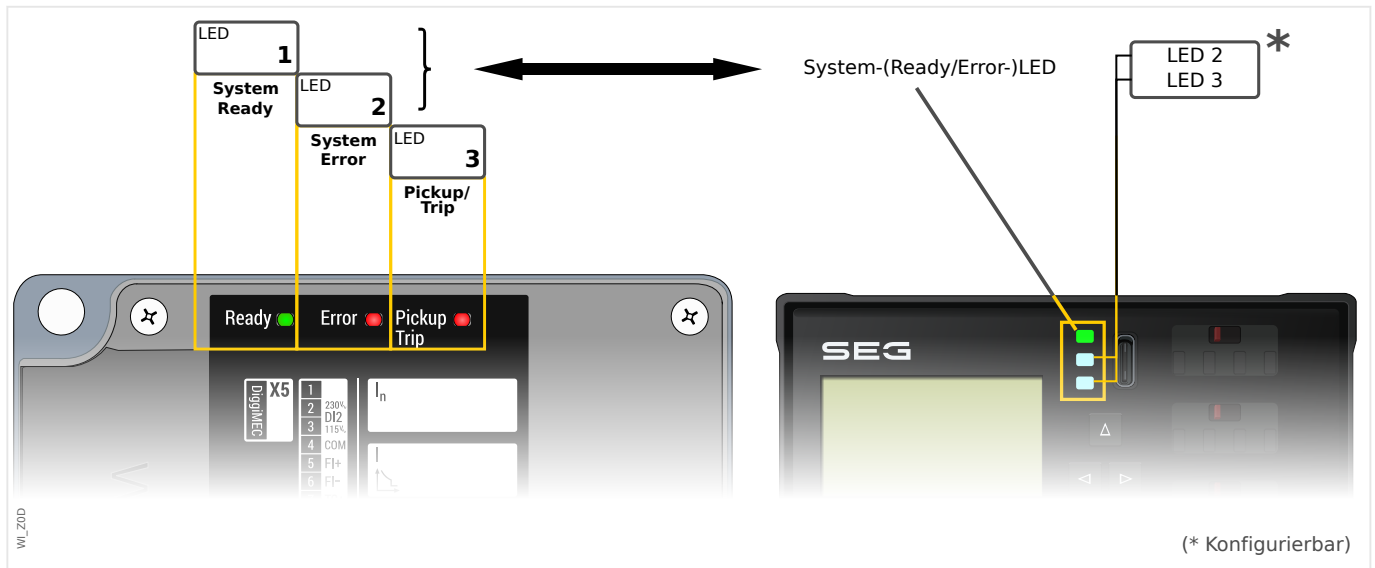

i Das WIC1 verfügt über eine grüne „READY“ und eine rote „ERROR“ LED. Die Kombination aus beiden stellt den WIC1-System-Zustand dar, also sozusagen eine „System-LED“.

Das DiggiMEC verfügt über drei zweifarbige LEDs (grün/rot), und die erste LED funktioniert als „System-LED“, denn sie zeigt (ebenfalls) den WIC1-System-Zustand an.

System-/Ready-LED leuchtet nicht

Beschreibung	Information	Abhilfe
Die WIC1-Ready-LED ist aus (leuchtet nicht), und (falls ein DiggiMEC angeschlossen ist) die DiggiMEC-System-LED ist ebenfalls aus.	Das WIC1 ist (noch) nicht verfügbar. Entweder startet (bootet) es noch, oder es steht (über die Stromwandler) nicht genug Leistung zur Verfügung.	Falls das WIC1 noch bootet, warten Sie ab. Die System-LED leuchtet erst dann grün, wenn alle Schutzfunktionen aktiv sind und genug Energie für einen Auslöse-Impuls verfügbar ist. Ansonsten kontrollieren Sie die Stromwandler (und/oder die Spannungsversorgung im Falle der redundant gespeisten („Dual-Power“-)Gerätevariante). Wenn diese in Ordnung ist, dann senden Sie das Gerät an SEG zur Reparatur ein.
	DiggiMEC und/oder WIC1 wurden im Rahmen eines Neustarts in die Betriebsart „Service Mode“ gebracht (indem während des Einschaltvorganges die »RESET«-Taste gedrückt gehalten wird).	Hier liegt kein Fehler vor. Der „Service Mode“ dient zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellung oder zum Installieren einer aktuellen Firmware. Das Display des DiggiMEC sollte Informationen und Meldungen anzeigen, die die jeweils verfügbaren weiteren Schritte beim Zurücksetzen oder Installieren anzeigen. Abschließend kann man den „Service Mode“ einfach wieder durch einen weiteren Neustart (des DiggiMEC) verlassen.
Die DiggiMEC-System-LED ist aus (leuchtet nicht), und das DiggiMEC-Display ist ebenfalls aus.	Das DiggiMEC wird es nicht mit Spannung versorgt, weder über das WIC1, noch über die USB-Schnittstelle von einem angeschlossenen PC.	Prüfen Sie die Verbindung zum WIC1. Falls das Problem weiterhin besteht, schließen Sie einen PC an die DiggiMEC-USB-Schnittstelle an. (Beachten Sie,

Beschreibung	Information	Abhilfe
		dass das DiggiMEC grundsätzlich nicht ohne WIC1 lauffähig ist.)
Die DiggiMEC-System-LED ist aus (leuchtet nicht), aber das DiggiMEC-Display funktioniert.	Es besteht zwar eine Verbindung mit dem WIC1, aber das WIC1 meldet, dass der Schutz (oder ein Auslöse-Impuls) nicht verfügbar ist.	<p>Falls das WIC1 noch bootet, warten Sie ab. Die System-LED leuchtet erst dann grün, wenn alle Schutzfunktionen aktiv sind und genug Energie für einen Auslöse-Impuls verfügbar ist.</p> <p>Ansonsten kontrollieren Sie die Stromwandler (und/oder die Spannungsversorgung im Falle der redundant gespeisten („Dual-Power“-)Gerätevariante). Beachten Sie, dass eine Versorgung über die USB-Schnittstelle des DiggiMEC ausreicht, dass WIC1 und DiggiMEC starten, jedoch nicht ausreicht, um dem WIC1 einen Auslöse-Impuls zu ermöglichen. (Grund hierfür ist, dass der Impulsausgang 24 Volt liefern muss, siehe ↳ „10.1.8.1 Impulsausgang für die Auslösespule“, aber USB lediglich 5 Volt liefert.)</p> <p>Prüfen Sie weiterhin das WIC1 und dessen LEDs, prüfen Sie den System-Rekorder auf Fehlereinträge. Senden Sie das WIC1 gegebenenfalls an SEG zur Reparatur ein.</p>

Ready-LED leuchtet konstant grün

Beschreibung	Information	Abhilfe
Die WIC1-Ready-LED leuchtet konstant grün (ebenso die DiggiMEC-System-LED).	Das WIC1 ist einsatzbereit und schützt ihre Anlage, alle Schutzfunktionen sind aktiv, und es wurde genug Energie für einen Auslöse-Impuls igeräteintern gespeichert. Wenn Sie den Eindruck haben, dass ein Fehlverhalten des Geräts vorliegt oder Sie ein Problem mit dessen Parametrierung haben, so schauen Sie bitte die nächsten Einträge nach.	—
Die WIC1-Ready-LED leuchtet konstant grün , ebenso die DiggiMEC-System-LED, das Display zeigt: „ Level 2 – Smart view only “	Das WIC1 ist einsatzbereit und schützt ihre Anlage, alle Schutzfunktionen sind aktiv, und es wurde genug Energie für einen Auslöse-Impuls igeräteintern gespeichert. Das DiggiMEC kann jedoch nur als Zwischenstation (Proxy) zwischen WIC1 und einem Windows-PC arbeiten.	<p>Die Firmware des WIC1 ist (nach einem Upgrade) nicht mehr kompatibel zum DiggiMEC, welches nämlich (ebenfalls) die gesamte Menü- und Parameterstruktur des WIC1 geräteintern gespeichert hat.</p> <p>Sie können problemlos einen Windows-PC mit installierter Betriebs-Software <i>Smart view</i> an das DiggiMEC anschließen und darüber das WIC1 wie gewohnt konfigurieren, Messdaten auslesen, etc. Damit aber auch das DiggiMEC wieder Werte und Einstellungen anzeigen kann, müssen WIC1 und DiggiMEC (durch Installieren der jeweils neuesten Firmware-Version) auf den gleichen Stand gebracht werden.</p>

System-/Error-LED blinkt rot

Beschreibung	Information	Abhilfe
Die WIC1-Error-LED blinkt rot .	Wahrscheinlich arbeitet das WIC1 (wegen vorangegangener geräteinterner Fehler) nun in der Betriebsart „Nur Schutz“.	Das heißt, nach einem automatischen Neustart wurden nur noch die Schutz- und Überwachungsfunktionen gestartet (um das Risiko eines erneuten Auftretens eines Fehlers zu reduzieren). Obwohl der Schutz vollständig aktiv ist, wird empfohlen, bei Gelegenheit das WIC1 zu überprüfen bzw. zu ersetzen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den SEG-Support.
Die DiggiMEC-System-LED blinkt rot ↔ grün . Das Display zeigt: „ Level 1 - WIC1 stopped HMI support “	Wahrscheinlich arbeitet das WIC1 (wegen vorangegangener geräteinterner Fehler) nun in der Betriebsart „Nur Schutz“.	Das heißt, nach einem automatischen Neustart wurden nur noch die Schutz- und Überwachungsfunktionen gestartet (um das Risiko eines erneuten Auftretens eines Fehlers zu reduzieren). Obwohl der Schutz vollständig aktiv ist, wird empfohlen, bei Gelegenheit das WIC1 zu überprüfen bzw. zu ersetzen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den SEG-Support.


System-/Error-LED leuchtet konstant rot

Beschreibung	Information	Abhilfe
Die WIC1-Error-LED leuchtet konstant rot .	Der Backup-Schutz arbeitet, weil ein (Software- oder Hardware-)Fehler erkannt wurde, sodass das WIC1 nicht normal starten konnte.	Der Backup-Schutz (siehe ↳ „5.14 Integrierter Reserve-Phasen-Überstromschutz“) stellt einen gewissen Not-Schutz zur Verfügung. Dennoch wird empfohlen, das WIC1 so bald wie möglich zu prüfen. versuchen Sie einen Neustart und/oder kontaktieren Sie den SEG-Support.
Die DiggiMEC-System-LED leuchtet konstant rot . Das Display zeigt: „ Level 0 - No communication to WIC1 “	Dies ist nur möglich, wenn das DiggiMEC zwar über die USB-Schnittstelle von einem angeschlossenen PC mit Spannung versorgt wird, aber keine Verbindung zum WIC1 besteht.	Prüfen Sie die Verbindung zum WIC1. Prüfen Sie, ob das WIC1 im Notbetrieb arbeitet, bei dem nur der Hardware-basierte Backup-Schutz arbeitet, siehe auch ↳ ↩ . (Zum Backup-Schutz siehe ↳ „5.14 Integrierter Reserve-Phasen-Überstromschutz“.) Untersuchen Sie das WIC1 auf Defekte. Wenn alles dies nicht zutreffen sollte, kontaktieren Sie den SEG-Support.

11.4 Probleme mit dem Gerät

11.4.1 Hardware

Beschreibung	Information	Abhilfe
Betrieb mit Powerbank nicht möglich.	Sogenannte Powerbanks werden zum Laden von Akkus konstruiert und sind daher oft nicht zur Spannungsversorgung geeignet.	Das WIC1 lässt sich bei angeschlossenem DiggiMEC prinzipiell auch über die USB-Schnittstelle von einem PC aus mit Spannung versorgen. Dies ermöglicht ein Konfigurieren des WIC1 auch ohne Anlagenbetrieb bzw. ohne Versorgung über die Stromwandler. (Die Spannung von 5 Volt einer USB-Verbindung genügt allerdings nicht für

Beschreibung	Information	Abhilfe
		<p>die Auslösespule oder zum Schalten der Schanzeichen / Ausgangsrelais.)</p> <p>Ein USB-Anschluss an eine Powerbank scheitert jedoch oft, je nach Powerbank-Modell. Dies ist prinzipbedingt durch das Design einer Powerbank und lässt sich auf Seiten des DiggiMEC bzw. WIC1 nicht lösen!</p> <p>Es gibt Powerbank-Modelle mit einer Taste zum Einschalten/Aufwachen/ Testen; solche Modelle geben die USB-Spannung erst nach Drücken dieser Taste aus.</p> <p>Viele Powerbank-Modelle haben außerdem eine eingebaute Abschaltautomatik. Sobald die fließende Stromstärke unter einen bestimmten Wert (typisch 100 mA) absinkt, schalten sie die Spannung ab. Dies soll die Gefahr des Überladens eines Akkus mindern. Da DiggiMEC und WIC1 für einen sehr sparsamen Stromverbrauch konstruiert sind, sodass weit weniger als 100 mA fließen, sind solche Powerbanks bauartbedingt ungeeignet als Spannungsversorgung von DiggiMEC und WIC1.</p>
Falsche Mess- und Auslösewerte.	Verdrahtungsfehler	Prüfen Sie die korrekte Verdrahtung der Kontakte S1, S2 und der Prüfwicklungen C, D. Prüfen Sie Phasenfolge und -winkel.
	Kurzgeschlossene Prüfwicklung.	Achten Sie darauf, die Prüfwicklung immer – außer bei Schutzgerätprüfungen – sekundärseitig offen zu betreiben.
	Erdung eines Wicklungsanschlusses der Messwicklung.	Kein Wicklungsanschluss der Messwicklung darf geerdet werden! Die Erdung erfolgt intern und wird an der Klemme „PE“ herausgeführt, siehe  „3.3.1 Erdung“.
Energiearme Auslösespule löst nicht aus.	Spule mit Permanentmagnet verpolt an TC+ und TC– angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verdrahtung.
Ausfall eines Melderelais (DiggiMEC).	Der physikalische Status stimmt nicht mit dem gemeldeten überein. Überprüfen Sie dies über die Statusseite der Melderelais in Smart view.	<p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde Selbsthaltung konfiguriert? (»Kx Selbsthaltung« = „Mit Selbsth.“)? • Führen Sie dazu ggf. ein Rücksetz-Kommando aus, z. B. [Betrieb / Reset] »Rst. LEDs, Fls«. • Überprüfen Sie die Verdrahtung. • Siehe auch den Eintrag „Ausgangsrelais reagieren nicht“. • Sind alle obigen Prüfungen ergebnislos, ist das Gerät an den Hersteller zu senden.
Ausfall eines Digitalen Eingangs (WIC1).	Der physikalische Status eines digitalen Eingangs stimmt nicht mit seinem gemeldeten überein. Prüfen Sie den gemeldeten Status des digitalen Eingangs in Smart view.	<p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Typschlüssel des WIC1 – Verfügt die vorliegende Gerätevariante über konfigurierbare Digitale Eingänge?

Beschreibung	Information	Abhilfe
		<ul style="list-style-type: none"> • Wird ein falscher Spannungslevel verwendet? Prüfen Sie die Einstellung [Geräteparameter / WIC1 / Digitale Eingänge] »Nennspannung«. • Liegt am Gerät ein falscher Spannungspegel (Signalpegel) an? • Überprüfen Sie die Verdrahtung. • Sind alle obigen Prüfungen ergebnislos, ist das Gerät an den Hersteller zu senden.
<p>Es wird keine Geräteuhr bzw. keine Uhrzeit angezeigt.</p>	<p>Dies ist kein Gerätefehler. Das WIC1 verfügt nicht über eine Echtzeituhr.</p>	<p>Alle angezeigten Zeiten, z. B. im Störschreiber, geben die Zeitdauer seit dem jeweils letzten Gerätestart an.</p>

11.4.2 Bedienung des Schutzgerätes

Beschreibung	Information	Abhilfe
Es befinden sich Relais oder LEDs in unerwartetem Zustand .	Ein Relais oder eine LED wurde von <i>selbthaltend</i> auf <i>nicht-selbthaltend</i> umparametriert.	<p>Setzen Sie das WIC1 ggf. zurück, z. B. über das Kommando [Betrieb / Reset] »Rst. LEDs, FIs«.</p> <p>Unabhängig hiervon ist zu beachten, dass die bei »t-Aus Verz« eingestellte Zeit zunächst ablaufen muss, bevor die Ausgangsrelais bzw. LEDs ihren Zustand ändern.</p> <p>Außerdem sei erinnert, dass ein Zustand in Selbsthaltung auch einen Neustart des Gerätes »überlebt«.</p>
In Smart view ist die englische Sprache eingestellt.	Sie haben Smart view in <i>englischer Sprache</i> installiert. Jetzt möchten Sie zu einer anderen <i>Sprache der Bedienoberfläche</i> wechseln.	Wählen Sie im Menü von <i>Smart view</i> [Settings / Language] und dort die gewünschte Sprache. Ein Hinweisfenster erscheint, dass die neue Sprache erst nach einem Neustart von <i>Smart view</i> aktiv wird. Bestätigen Sie den Hinweis, schließen Sie <i>Smart view</i> und starten Sie <i>Smart view</i> erneut.

11.4.3 Parametrierung

Beschreibung	Information	Abhilfe
<p>Alle Einstellungen sind in Smart view verriegelt gegen Änderungen.</p>	<p>Dies dürfte kein Fehler sein, sondern eine Konsequenz der Einstellung [Projektierung / WIC1 + DiggiMEC] »Schutz . Param.-Gültigk.« = „Gehäuseschalter“.</p>	<p>Stellen Sie »Schutz . Param.-Gültigk.« auf „Software“ ein. Dies aktiviert die Möglichkeit, Einstellungen über DiggiMEC und/oder Smart view vorzunehmen.</p> <p>(Achtung, dann werden allerdings die DIP-/HEX-Schalter ignoriert. Siehe auch ↩> „Gültigkeit der DIP-/HEX-Schalter“.)</p>
<p>Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter sind nicht mehr möglich.</p>	<p>Dies dürfte kein Fehler sein, sondern eine Konsequenz der Einstellung [Projektierung / WIC1 + DiggiMEC] »Schutz . Param.-Gültigk.« = „Software“.</p>	<p>Die DIP-/HEX-Schalter werden erst nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wieder berücksichtigt. Hierfür gibt es das Direktkommando [Service / Allgemein] »Zurück auf Werkseinst.«.</p> <p>(Siehe auch ↩> „2.13 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“.)</p>

11.4.4 Schutzfunktionalität und Steuerung

Beschreibung	Information	Abhilfe
Problem mit der Strommessung .	Strommesswerte schwanken stark.	Stellen Sie die Nennfrequenz [Feldparameter / Allg Einstellungen] »f« auf die anliegende Netzfrequenz (50 Hz or 60 Hz) ein.
Ausgangsrelais reagieren nicht.	Relaiskontakte öffnen oder schließen nicht. Dies kann festgestellt werden, indem Sie einen Fehler simulieren und mit einem Messgerät die Kontakte prüfen.	<p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist das DiggiMEC innerhalb der WIC1-Einstellungen korrekt konfiguriert? (Prüfen Sie die Menüzeile [Projektierung / WIC1 + DiggiMEC] und [Geräteparameter / DiggiMEC].) • Quittieren Sie den Relaisausgang, falls nötig. • Ist der Status des Relaisausgangs auf einen bestimmten Wert forciert? (Der Relaisausgang kann zu Inbetriebnahmezwecken überschrieben werden, siehe unter [Service / Test (Schutz gesperrt)].) • Ist die notwendige Schutzfunktion aktiv? • Ist der Gesamtschutz aktiv? • Sind die Feldparameter richtig gesetzt (Wandlerverhältnisse etc.)? • Sind die Schutzparameter richtig gesetzt (Auslöseschwelle, Auslösezeit)? • Ist die zugeordnete Schutzfunktion blockiert? • Ist die Verdrahtung korrekt?

11.4.5 Kommunikation

Beschreibung	Information	Abhilfe
<p>Das DiggiMEC ist korrekt über USB mit dem PC verbunden, aber der USB-COM_Port ist auf dem PC nicht sichtbar.</p>	<p>Der USB-Port (z. B. COM 5) ist in Smart view nicht sichtbar.</p>	<p>Öffnen Sie den <i>Gerätemanager</i> des Windows-PCs und sichten Sie die unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ aufgeführten Einträge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das DiggiMEC als ein generisches „Seriellles USB-Gerät (COM n)“ [Windows 10] oder als ein „Unbekanntes Gerät“ [Windows 7] angezeigt wird, ist wahrscheinlich im Rahmen der Installation von <i>Smart view</i> der USB-Treiber nicht korrekt installiert worden. <p>Installieren Sie den USB-Treiber (erneut). (Treiber-Installationen verlangen Administrator-Rechte.) Der Treiber wird als integrierter Teil der <i>Smart view</i>-Installationsdatei geliefert.</p> <p>Eine angeschlossene DiggiMEC-WIC1-Kombination muss (bei korrekt installiertem Treiber) im <i>Gerätemanager</i> als „WI Line DiggiMEC USB (COM n)“ aufgeführt werden.</p>
	<p>Es ist nicht möglich, Smart view per USB mit dem DiggiMEC zu verbinden. Der entsprechende USB-Port (z. B. COM 5) ist in der Applikation nicht sichtbar.</p>	<p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Smart view</i>: Haben Sie eine genügend aktuelle Version installiert (ab Release 4.90)? • Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab und stecken Sie es erneut auf. Versuchen Sie nach 10 Sekunden nochmals, eine Verbindung zwischen <i>Smart view</i> und DiggiMEC aufzubauen. • Starten Sie Ihren PC neu.
<p>Der USB-COM_Port ist auf dem PC sichtbar, aber dennoch ist keine Kommunikation möglich.</p>	<p>Es ist nicht möglich, mit Smart view per USB (über das DiggiMEC) mit dem Schutzgerät zu kommunizieren. Der entsprechende USB-Port (z. B. COM5) ist verfügbar und korrekt ausgewählt.</p>	<p>Prüfen Sie folgende Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind das DiggiMEC und das WIC1 komplett gestartet und miteinander verbunden? • Ist die USB-Schnittstelle des PCs noch von einer anderen Applikation (Programm) belegt? Schließen Sie diese Applikationen. • Sind spezielle Analyse-Applikationen auf dem PC installiert, die die USB-Schnittstelle überwachen? (In sehr seltenen Einzelfällen wurde beobachtet, dass einige „Sniffer“, also Applikationen, die die serielle Kommunikation überwachen bzw. protokollieren sollen, die serielle USB-Verbindung mit dem Schutzgerät stören oder ganz verhindern.)
	<p>Der entsprechende USB-Port (z. B. COM5) ist verfügbar und korrekt ausgewählt, aber sobald Smart view sich mit dem DiggiMEC</p>	<p>Die Kommunikation zwischen <i>Smart view</i> und DiggiMEC basiert auf dem IPv4-Internet-Protokoll, transportiert über eine</p>

Beschreibung	Information	Abhilfe
	verbindet, wird vom Windows-Betriebssystem ein „Fehler 720“ gemeldet.	serielle PPP- („Point-to-Point Protocol“-) Verbindung. Sie sollten daher überprüfen, ob Ihr Windows-PC das Internet-Protokoll in der Version IPv4 unterstützt. (Eine Verbindung ist generell nicht möglich, wenn auf dem Windows-PC nur IPv6 verfügbar ist.)
Die Verbindung von Smart view zum DiggiMEC / WIC1 lässt sich nicht mehr aufbauen , obwohl dies zuvor mit demselben PC möglich war.	Eine Verbindung zwischen Smart view und DiggiMEC / WIC1 war mit dem verwendeten PC bisher möglich. Es lässt sich nun jedoch keine Verbindung mehr zwischen Smart view und Gerät herstellen.	Prüfen Sie folgende Punkte: <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie die richtigen Verbindungseinstellungen unter Smart view? (Siehe unter [Einstellungen / Geräteverbindung].) • Prüfen Sie die Verkabelung zwischen Smart view und Gerät. • Warten Sie 15 Minuten und versuchen Sie dann erneut, sich mit dem Gerät zu verbinden. • Starten Sie Ihren PC neu und versuchen Sie dann erneut, sich mit dem Gerät zu verbinden.
Es ist keine Kommunikation (Datenaustausch) mit Smart view möglich, obwohl eine Verbindung besteht.	Benötigte TCP/IP-Ports sind nicht verfügbar.	Prüfen Sie, ob die TCP/IP-Ports im Bereich 52152 ... 52164 verfügbar sind. Sie dürfen weder von einer Firewall blockiert noch von einer anderen Software verwendet werden.
Es ist weder SCADA-Kommunikation noch eine Verbindung mit DiggiMEC / Smart view verfügbar.	Nach mehreren automatischen Neustarts, die auf Grund eines geräteinternen Fehlers durchgeführt wurden, befindet sich das WIC1 in der Betriebsart „Nur Schutz“ oder hat nur noch den Reserveschutz aktiviert.	In diesen beiden Betriebsarten, siehe auch ↳ „Die »System«-LED(s) - „Ready“, „Error““ , ↳ „5.14.1 Aktivierung des Reserve-Schutzes“ , ist grundsätzlich keinerlei Kommunikation aktiv. Obwohl beim „Nur Schutz“ alle Schutzfunktionen (inklusive Schanzeichen / Ausgangsrelais des DiggiMEC) vollständig aktiv sind und beim Reserveschutz immerhin der hardware-basierte Überstromschutz, wird empfohlen, bei Gelegenheit das WIC1 zu überprüfen bzw. zu ersetzen.

12 Anhang

12.1 Anhang - Einstellungen über DIP- / HEX-Schalter


12.1.1 Einstellungen mittels DIP-Schalter (WIC1-2)

Beim WIC1-2 können die folgenden Einstellungen direkt am Gerät, mittels der eingebauten Schalter, vorgenommen werden:

- Einstellung des Wandlernennstromes, siehe [↪ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“](#).
- Einstellung von Kennlinie, Ansprechwert, Auslösezeit / Kurvenparameter für die Phasenüberstrom-Stufen I> und I>>, siehe [↪ „5.3.2 Einstellungen zum Phasen-Überstromschutz“](#).
- Einstellung von Kennlinie, Ansprechwert, Auslösezeit / Kurvenparameter für die Erdüberstrom-Stufe IE>, siehe [↪ „5.5.2 Einstellungen zum Erd-Überstromschutz“](#).
- Ansprechwert (Verhältnis der Harmonischen) und Maximalstrom für die Inrush-Blockade, siehe [↪ „5.4 IH2 - Inrush“](#).
- Ansprechwert und Überwachungs-Modus der Spitzenstrom-Schutzstufe, siehe [↪ „5.9 Ipeak> - Spitzenstrom-Schutz“](#).

Die Belegung der oberen vier DIP-Schalterblöcke ist identisch mit derjenigen der vier DIP-Schalterblöcke der ersten Geräteversion des WIC1 (abgesehen von den zusätzlichen Überstrom-Kennlinien).

Auch wenn bei der vorliegenden zweiten Version des WIC1 angesichts des vergrößerten Funktionsumfangs die Gesamtzahl der DIP-Schalter vergrößert wurde, ist diese natürlich begrenzt durch die Gehäuseabmessungen. Dadurch lassen sich nicht alle Einstellungen auf Schalter zuordnen. Die „überzähligen“ Einstellungen können somit nur mittels DiggiMEC oder Smart view vorgenommen werden. Allerdings wurde die Zuordnung der Schalter durch die SEG-Ingenieure mit großer Sorgfalt gewählt, sodass für typische Schutzanwendungen die Inbetriebnahme auch auf Basis der Schalter vorgenommen werden kann.

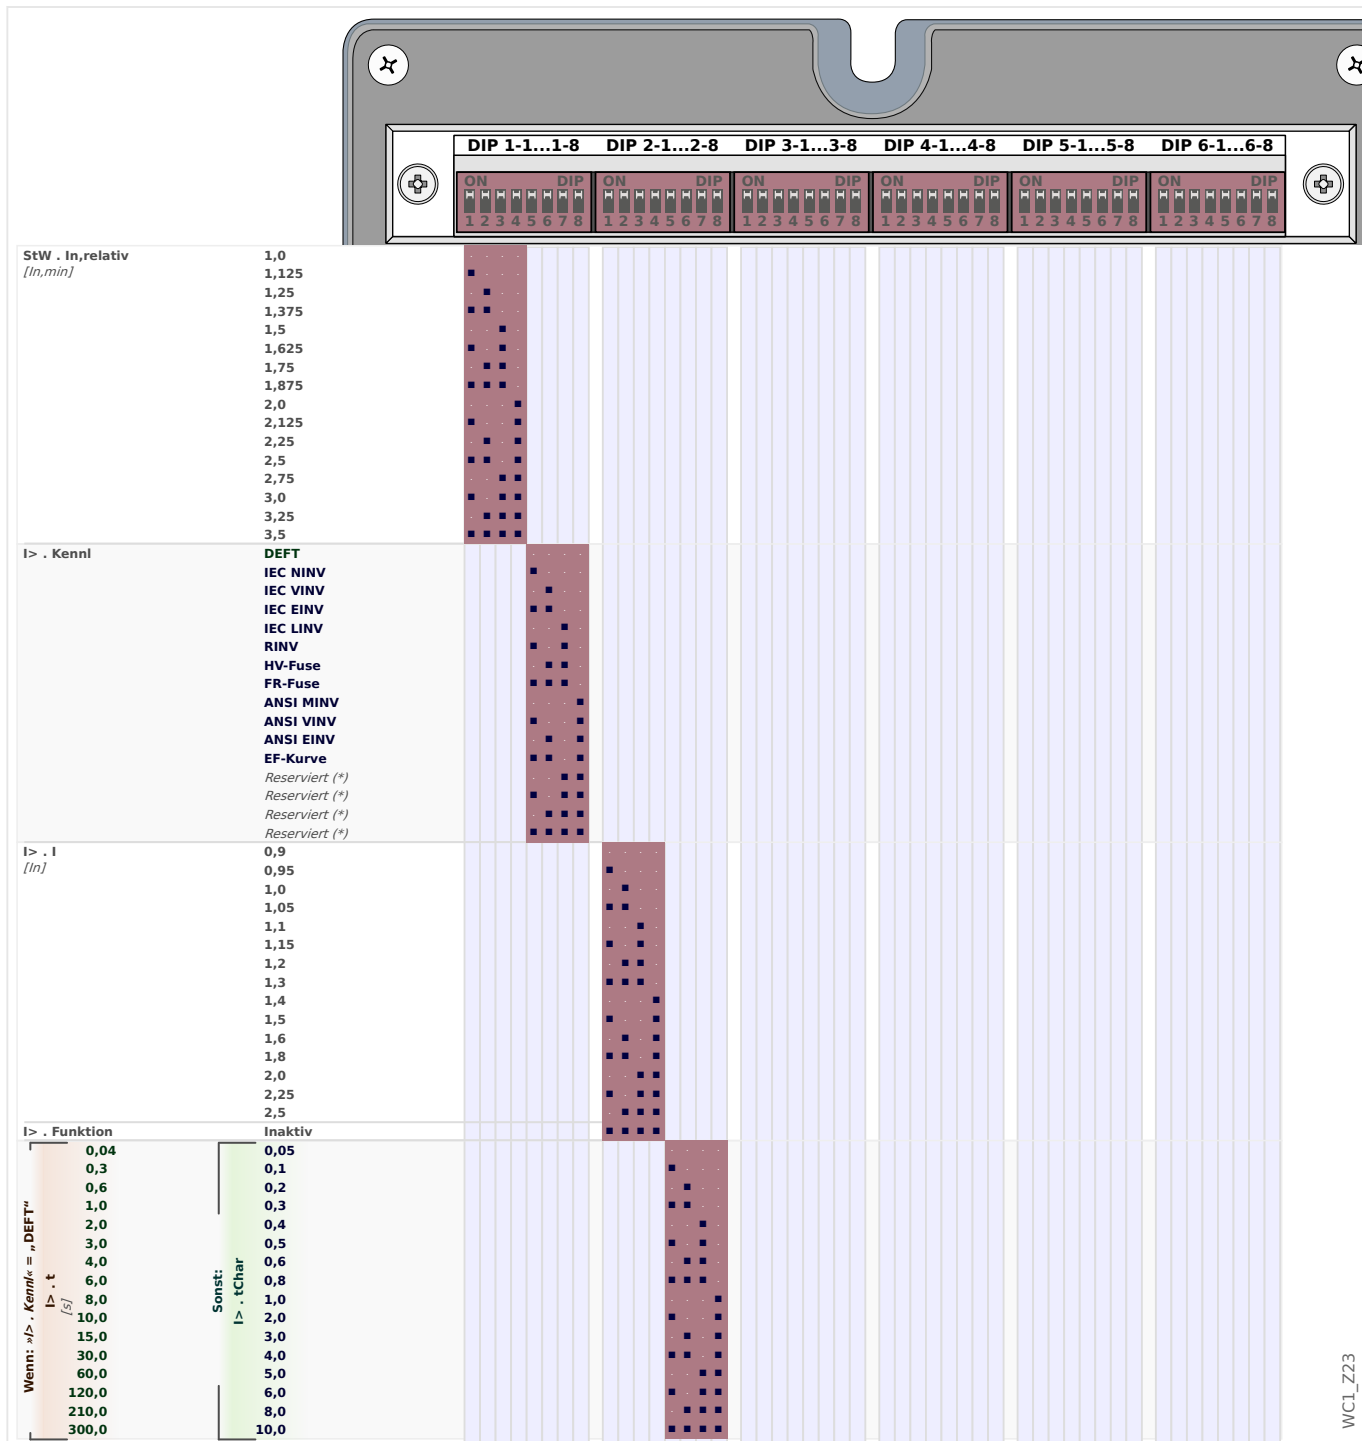

WIC1_Z23

Abb. 85: Belegung der DIP-Schalter beim WIC1-2, Teil 1. (schwarzes Rechteck „■“ = ON, weißer Punkt „.“ = OFF)

(*) Diese Schalterstellung ist derzeit belegt mit der DEFT-Kennlinie, aber reserviert für zukünftige weitere Kennlinien.


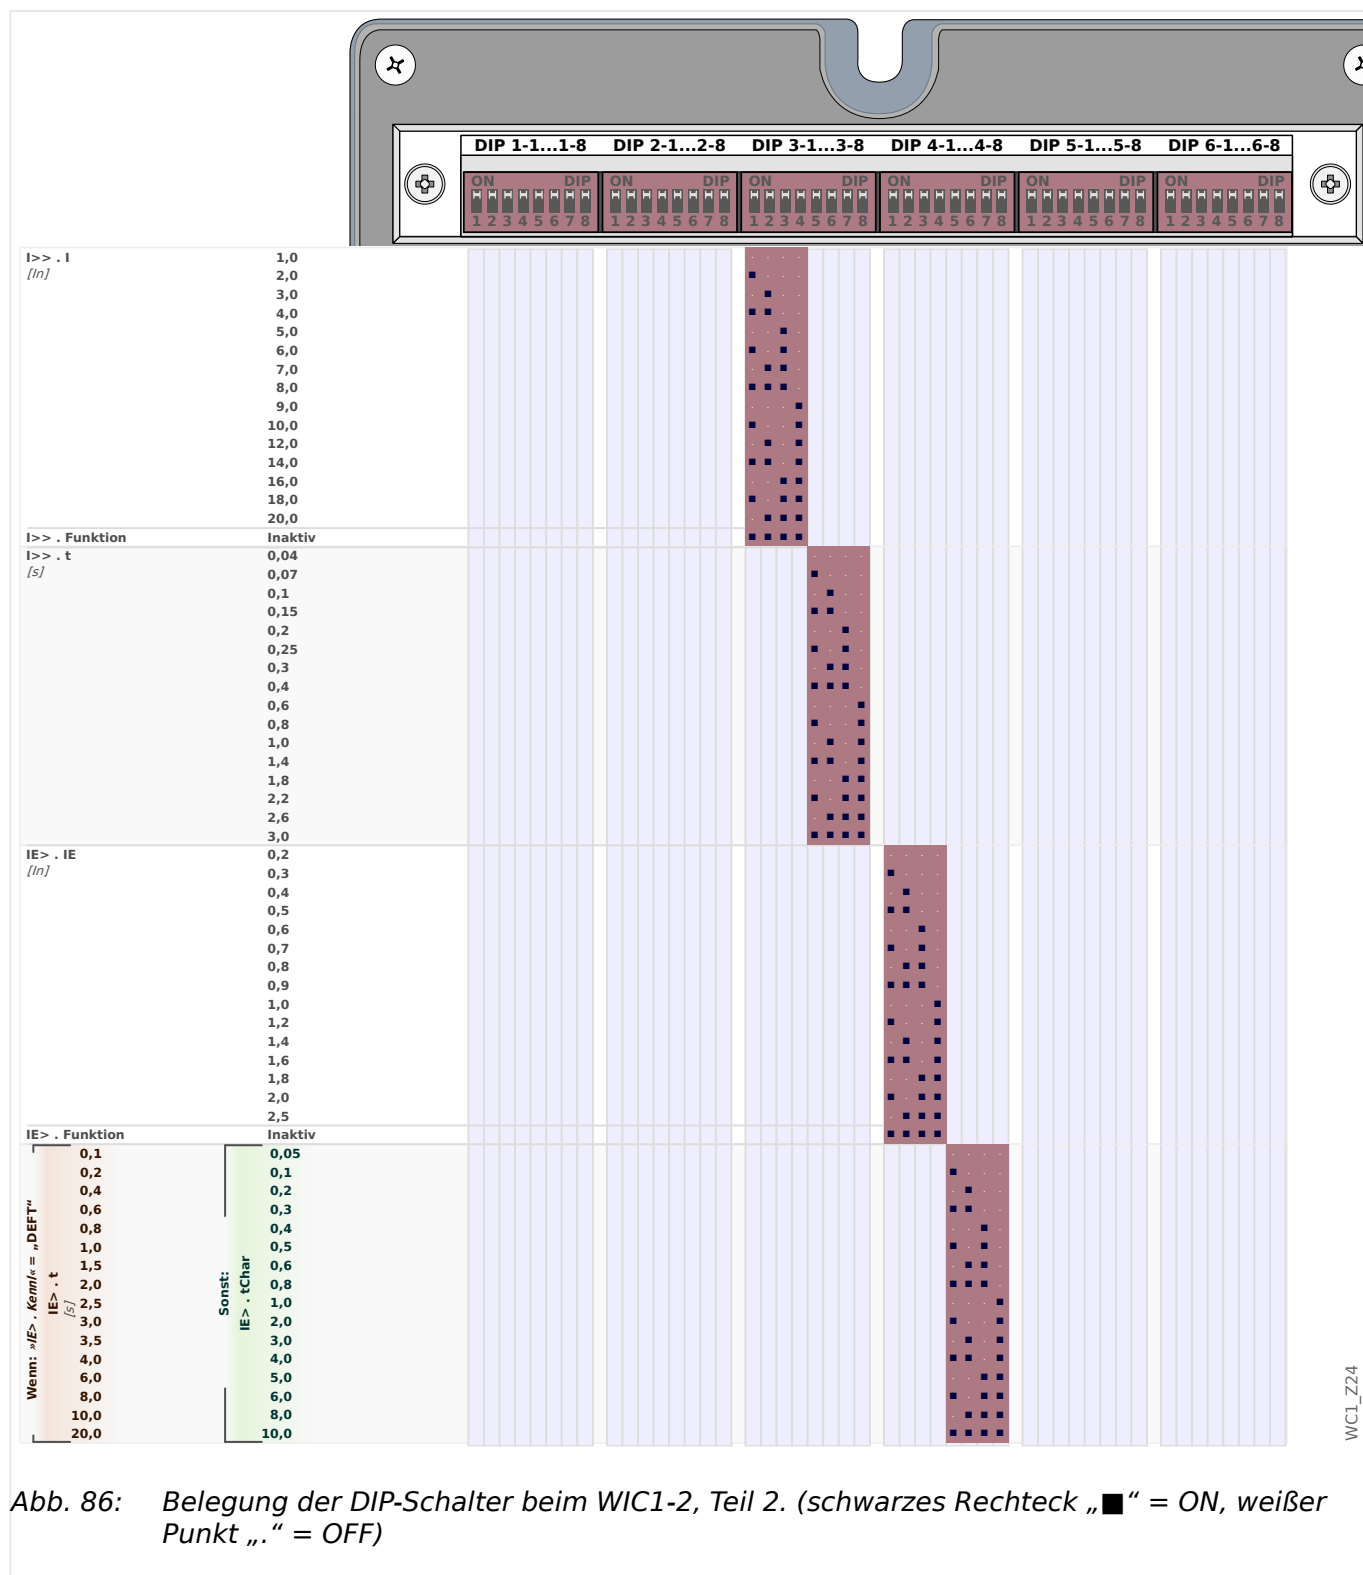


Abb. 86: Belegung der DIP-Schalter beim WIC1-2, Teil 2. (schwarzes Rechteck „■“ = ON, weißer Punkt „.” = OFF)

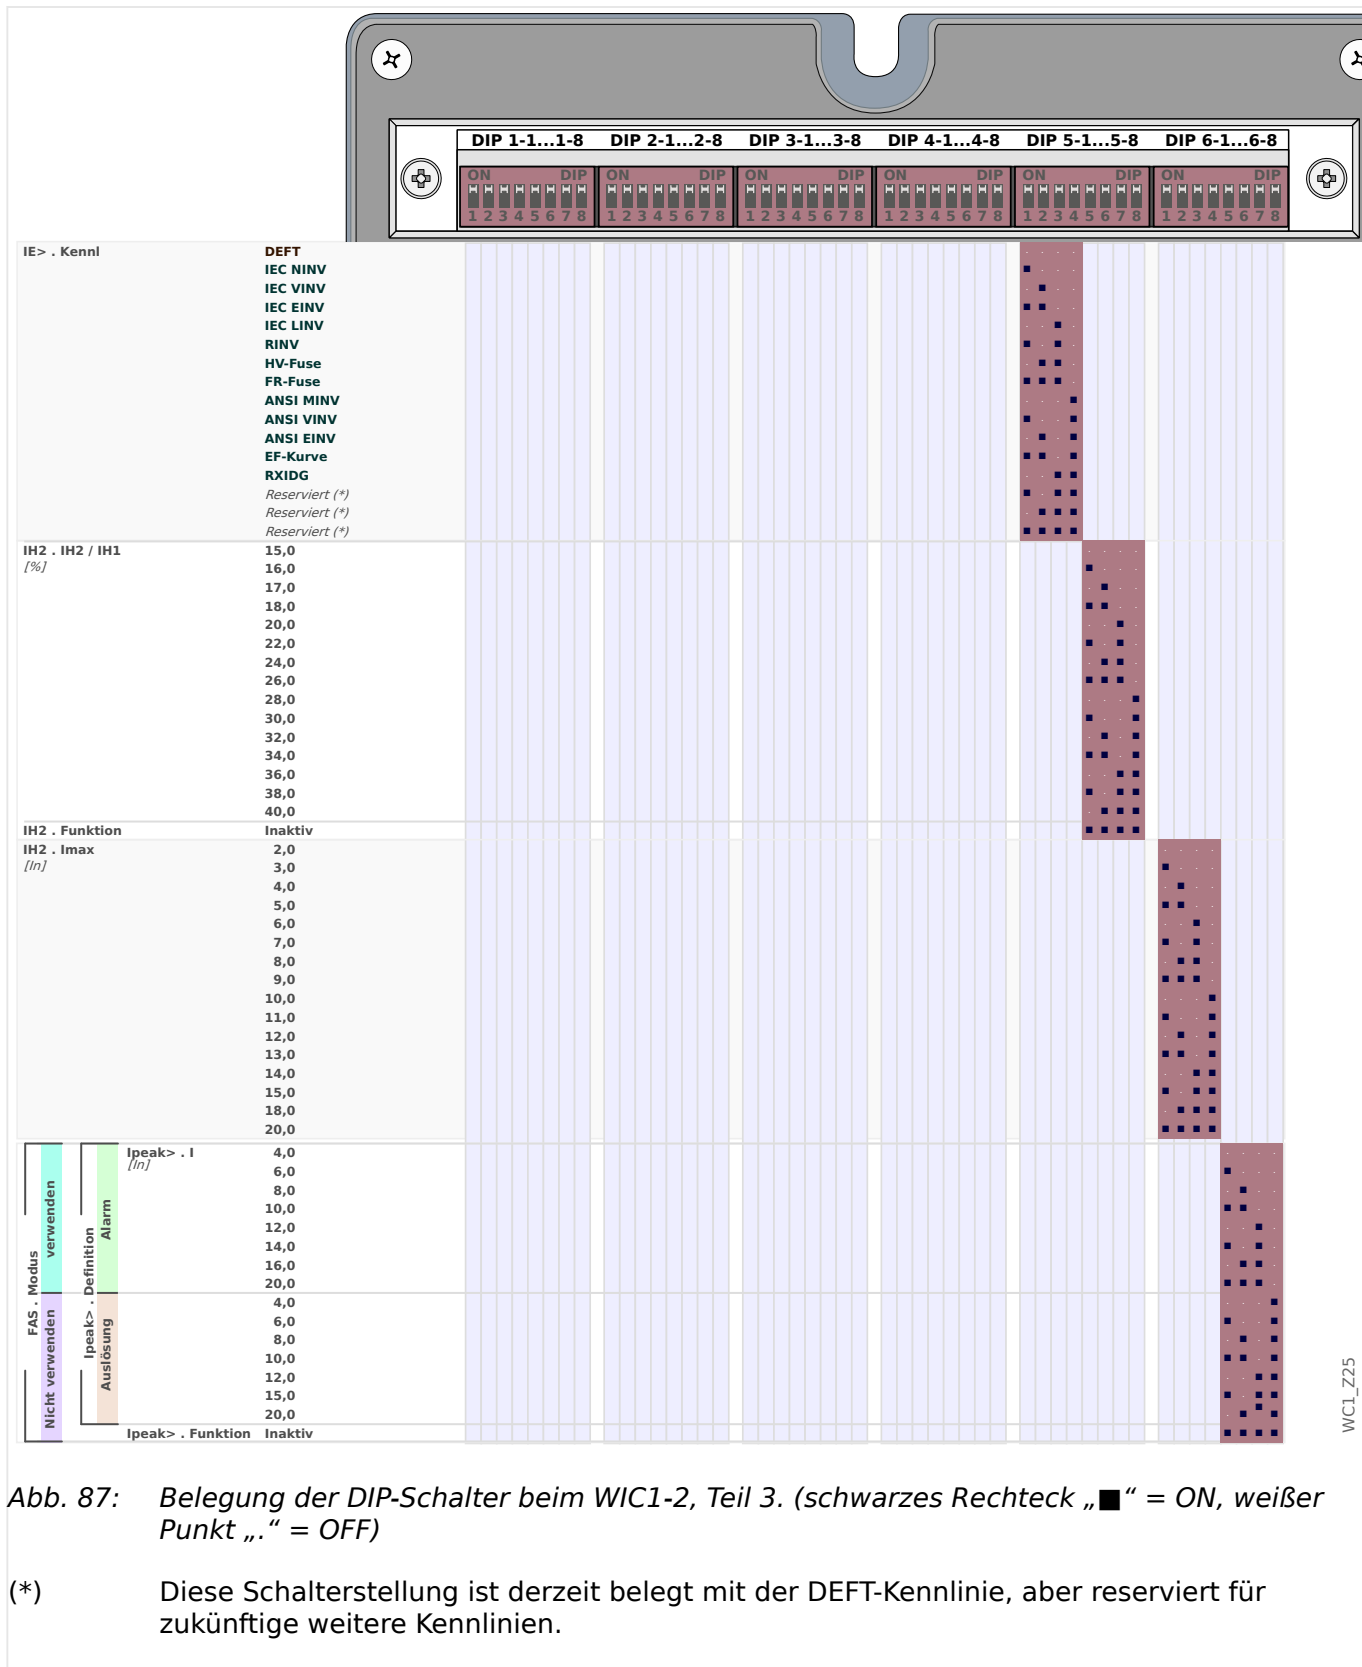

WIC1_Z25

Abb. 87: Belegung der DIP-Schalter beim WIC1-2, Teil 3. (schwarzes Rechteck „■“ = ON, weißer Punkt „.” = OFF)

(*) Diese Schalterstellung ist derzeit belegt mit der DEFT-Kennlinie, aber reserviert für zukünftige weitere Kennlinien.

12.1.2 Einstellungen mittels HEX-Schalter (WIC1-3)

Beim WIC1-3 können die folgenden Einstellungen direkt am Gerät, mittels der eingebauten Schalter, vorgenommen werden:

- Einstellung des Wandlernennstromes, siehe [↪ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“](#).
- Einstellung von Kennlinie, Ansprechwert, Auslösezeit / Kurvenparameter für die Phasenüberstrom-Stufen I> und I>>, siehe [↪ „5.3.2 Einstellungen zum Phasen-Überstromschutz“](#).
- Einstellung von Kennlinie, Ansprechwert, Auslösezeit / Kurvenparameter für die Erdüberstrom-Stufe IE>, siehe [↪ „5.5.2 Einstellungen zum Erd-Überstromschutz“](#).
- Ansprechwert (Verhältnis der Harmonischen) und Maximalstrom für die Inrush-Blockade, siehe [↪ „5.4 IH2 - Inrush“](#).
- Ansprechwert und Überwachungs-Modus der Spitzenstrom-Schutzstufe, siehe [↪ „5.9 Ipeak> - Spitzenstrom-Schutz“](#).

Die Belegung der oberen acht HEX-Schalter ist identisch mit derjenigen der acht HEX-Schalter der ersten Geräteversion des WIC1 (abgesehen von den zusätzlichen Überstrom-Kennlinien).

Auch wenn bei der vorliegenden zweiten Version des WIC1 angesichts des vergrößerten Funktionsumfangs die Gesamtzahl der HEX-Schalter vergrößert wurde, ist diese natürlich begrenzt durch die Gehäuseabmessungen. Dadurch lassen sich nicht alle Einstellungen auf Schalter zuordnen. Die „überzähligen“ Einstellungen können somit nur mittels DigiMEC oder Smart view vorgenommen werden. Allerdings wurde die Zuordnung der Schalter durch die SEG-Ingenieure mit großer Sorgfalt gewählt, sodass für typische Schutzanwendungen die Inbetriebnahme auch auf Basis der Schalter vorgenommen werden kann.

	HEX 1	HEX 2	HEX 3	HEX 4	HEX 5	HEX 6	HEX 7	HEX 8	HEX 9	HEX 10	HEX 11	HEX 12
StW . In,relativ [In,min]	0											
I> . Kennl	DEFT	0										
I> . I [In]			0									
I> . Funktion												

Wenn: >/> . Kennl^k = „DEFT“
 I> . t [s]
 0,04
0,3
0,6
1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
15,0
30,0
60,0
120,0
210,0
300,0

Sonst:
 I> . tChar
 0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0

WIC1_Z28

Abb. 88: Belegung der HEX-Schalter beim WIC1-3, Teil 1.

(*) Diese Schalterstellung ist derzeit belegt mit der DEFT-Kennlinie, aber reserviert für zukünftige weitere Kennlinien.

	HEX 1	HEX 2	HEX 3	HEX 4	HEX 5	HEX 6	HEX 7	HEX 8	HEX 9	HEX 10	HEX 11	HEX 12
I>> . I [In]						0						
						1						
						2						
						3						
						4						
						5						
						6						
						7						
						8						
						9						
						A						
						B						
						C						
						D						
						E						
						F						
I>> . Funktion							0					
I>> . t [s]							1					
							2					
							3					
							4					
							5					
							6					
							7					
							8					
							9					
							A					
							B					
							C					
							D					
							E					
							F					
IE> . IE [In]							0					
							1					
							2					
							3					
							4					
							5					
							6					
							7					
							8					
							9					
							A					
							B					
							C					
							D					
							E					
							F					
IE> . Funktion								0				
Wenn: »IE> . Kennzahl« = »DEFT«	0,1							1				
IE> . t [s]	0,2							2				
	0,4							3				
	0,6							4				
	0,8							5				
	1,0							6				
	1,5							7				
	2,0							8				
	2,5							9				
	3,0							A				
	3,5							B				
	4,0							C				
	6,0							D				
	8,0							E				
	10,0							F				
	20,0											
Sonst: IE> . tChar	0,05											
	0,1											
	0,2											
	0,3											
	0,4											
	0,5											
	0,6											
	0,8											
	1,0											
	2,0											
	3,0											
	4,0											
	5,0											
	6,0											
	8,0											
	10,0											

Abb. 89: Belegung der HEX-Schalter beim WIC1-3, Teil 2.

	HEX 1	HEX 2	HEX 3	HEX 4	HEX 5	HEX 6	HEX 7	HEX 8	HEX 9	HEX 10	HEX 11	HEX 12
IE> . Kennl									0			
DEFT									1			
IEC NINV									2			
IEC VINV									3			
IEC EINV									4			
IEC LINV									5			
RINV									6			
HV-Fuse									7			
FR-Fuse									8			
ANSI MINV									9			
ANSI VINV									A			
ANSI EINV									B			
EF-Kurve									C			
RXIDG									D			
Reserviert (*)									E			
Reserviert (*)									F			
Reserviert (*)										0		
IH2 . IH2 / IH1 [%]										1		
15,0										2		
16,0										3		
17,0										4		
18,0										5		
20,0										6		
22,0										7		
24,0										8		
26,0										9		
28,0										A		
30,0										B		
32,0										C		
34,0										D		
36,0										E		
38,0										F		
40,0												
IH2 . Funktion												
Inaktiv												
IH2 . Imax [In]											0	
2,0											1	
3,0											2	
4,0											3	
5,0											4	
6,0											5	
7,0											6	
8,0											7	
9,0											8	
10,0											9	
11,0											A	
12,0											B	
13,0											C	
14,0											D	
15,0											E	
18,0											F	
20,0												
Ipeak> . I [In]												0
4,0												1
6,0												2
8,0												3
10,0												4
12,0												5
14,0												6
16,0												7
20,0												8
4,0												9
6,0												A
8,0												B
10,0												C
12,0												D
15,0												E
20,0												F
Ipeak> . Funktion												
Inaktiv												

WIC1_Z33

Abb. 90: Belegung der HEX-Schalter beim WIC1-3, Teil 3.

(*) Diese Schalterstellung ist derzeit belegt mit der DEFT-Kennlinie, aber reserviert für zukünftige weitere Kennlinien.

12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In

WIC1-2: DIP-Schalterblock 1, Schalter 1...4

WIC1-3: HEX-Schalter 1

Die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Primärwerte in Ampere hängen vom verwendeten Stromwandlertyp ab. (Siehe hierzu auch die Erläuterungen in [↪ „3.3.2 Auswahl eines WIC1-kompatiblen Stromwandlers“](#).)

(Verfügbare Stromwandlertypen: [↪ „2.6.1.3 Bestellschlüssel für die WIC1-kompatiblen Stromwandler“](#))

Zugehöriger Einstellparameter für DiggiMEC bzw. Smart view:

- [Feldparameter / StW] »StW . In,relativ«, siehe auch [↪ „5.2 Feldparameter“](#).

Dies ist der relative Nennstrom in Einheiten von $[I_{n,Min}]$, eine Rechengröße ohne Abhängigkeit vom Stromwandlertyp

12.1.3.1 Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W2 bzw. WE2

Stromwandler W2, WE2 Primärwerte I_n in Ampere	Relativer Nenn- strom » $I_n,relativ$ « in I_n,Min (Primärwert für WIC1-W2 = 16 · Relativer Nennstrom)	HEX 1	DIP 1-1	DIP 1-2	DIP 1-3	DIP 1-4
16	1,0	0	OFF	OFF	OFF	OFF
18	1,125	1	ON	OFF	OFF	OFF
20	1,25	2	OFF	ON	OFF	OFF
22	1,375	3	ON	ON	OFF	OFF
24	1,5	4	OFF	OFF	ON	OFF
26	1,625	5	ON	OFF	ON	OFF
28	1,75	6	OFF	ON	ON	OFF
30	1,875	7	ON	ON	ON	OFF
32	2,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
34	2,125	9	ON	OFF	OFF	ON
36	2,25	A	OFF	ON	OFF	ON
40	2,5	B	ON	ON	OFF	ON
44	2,75	C	OFF	OFF	ON	ON
48	3,0	D	ON	OFF	ON	ON
52	3,25	E	OFF	ON	ON	ON
56	3,5	F	ON	ON	ON	ON

12.1.3.2 Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W3

Stromwandler W3 Primärwerte I_n in Ampere	Relativer Nenn- strom »$I_n,relativ$« in I_n,Min (Primärwert für WIC1-W3 = 32 · Relativer Nennstrom)	HEX 1	DIP 1-1	DIP 1-2	DIP 1-3	DIP 1-4
32	1,0	0	OFF	OFF	OFF	OFF
36	1,125	1	ON	OFF	OFF	OFF
40	1,25	2	OFF	ON	OFF	OFF
44	1,375	3	ON	ON	OFF	OFF
48	1,5	4	OFF	OFF	ON	OFF
52	1,625	5	ON	OFF	ON	OFF
56	1,75	6	OFF	ON	ON	OFF
60	1,875	7	ON	ON	ON	OFF
64	2,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
68	2,125	9	ON	OFF	OFF	ON
72	2,25	A	OFF	ON	OFF	ON
80	2,5	B	ON	ON	OFF	ON
88	2,75	C	OFF	OFF	ON	ON
96	3,0	D	ON	OFF	ON	ON
104	3,25	E	OFF	ON	ON	ON
112	3,5	F	ON	ON	ON	ON

12.1.3.3 Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W4

Stromwandler W4 Primärwerte I_n in Ampere	Relativer Nenn- strom »$I_n,relativ$« in I_n,Min (Primärwert für WIC1-W4 = 64 · Relativer Nennstrom)	HEX 1	DIP 1-1	DIP 1-2	DIP 1-3	DIP 1-4
64	1,0	0	OFF	OFF	OFF	OFF
72	1,125	1	ON	OFF	OFF	OFF
80	1,25	2	OFF	ON	OFF	OFF
88	1,375	3	ON	ON	OFF	OFF
96	1,5	4	OFF	OFF	ON	OFF
104	1,625	5	ON	OFF	ON	OFF
112	1,75	6	OFF	ON	ON	OFF
120	1,875	7	ON	ON	ON	OFF
128	2,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
136	2,125	9	ON	OFF	OFF	ON
144	2,25	A	OFF	ON	OFF	ON
160	2,5	B	ON	ON	OFF	ON
176	2,75	C	OFF	OFF	ON	ON
192	3,0	D	ON	OFF	ON	ON
208	3,25	E	OFF	ON	ON	ON
224	3,5	F	ON	ON	ON	ON

12.1.3.4 Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W5

Stromwandler W5 Primärwerte I_n in Ampere	Relativer Nenn- strom »$I_n,relativ$« in I_n,Min (Primärwert für WIC1-W5 = 128 · Relativer Nennstrom)	HEX 1	DIP 1-1	DIP 1-2	DIP 1-3	DIP 1-4
128	1,0	0	OFF	OFF	OFF	OFF
144	1,125	1	ON	OFF	OFF	OFF
160	1,25	2	OFF	ON	OFF	OFF
176	1,375	3	ON	ON	OFF	OFF
192	1,5	4	OFF	OFF	ON	OFF
208	1,625	5	ON	OFF	ON	OFF
224	1,75	6	OFF	ON	ON	OFF
240	1,875	7	ON	ON	ON	OFF
256	2,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
272	2,125	9	ON	OFF	OFF	ON
288	2,25	A	OFF	ON	OFF	ON
320	2,5	B	ON	ON	OFF	ON
352	2,75	C	OFF	OFF	ON	ON
384	3,0	D	ON	OFF	ON	ON
416	3,25	E	OFF	ON	ON	ON
448	3,5	F	ON	ON	ON	ON

12.1.3.5 Einstellungen über DIP-/HEX-Schalter zum Stromwandler W6

Stromwandler W6 Primärwerte I_n in Ampere	Relativer Nenn- strom »$I_n,relativ$« in I_n,Min (Primärwert für WIC1-W6 = 256 · Relativer Nennstrom)	HEX 1	DIP 1-1	DIP 1-2	DIP 1-3	DIP 1-4
256	1,0	0	OFF	OFF	OFF	OFF
288	1,125	1	ON	OFF	OFF	OFF
320	1,25	2	OFF	ON	OFF	OFF
352	1,375	3	ON	ON	OFF	OFF
384	1,5	4	OFF	OFF	ON	OFF
416	1,625	5	ON	OFF	ON	OFF
448	1,75	6	OFF	ON	ON	OFF
480	1,875	7	ON	ON	ON	OFF
512	2,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
544	2,125	9	ON	OFF	OFF	ON
576	2,25	A	OFF	ON	OFF	ON
640	2,5	B	ON	ON	OFF	ON
704	2,75	C	OFF	OFF	ON	ON
768	3,0	D	ON	OFF	ON	ON
832	3,25	E	OFF	ON	ON	ON
896	3,5	F	ON	ON	ON	ON

12.1.4 Phasenüberstromschutz – Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)

Einstellung der Phasenüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe I>

WIC1-2: DIP-Schalterblock 1, Schalter 5...8

WIC1-3: HEX-Schalter 2

Kennlinie »I> . Kennl«	HEX 2	DIP 1-5	DIP 1-6	DIP 1-7	DIP 1-8
DEFT	0	OFF	OFF	OFF	OFF
IEC NINV	1	ON	OFF	OFF	OFF
IEC VINV	2	OFF	ON	OFF	OFF
IEC EINV	3	ON	ON	OFF	OFF
IEC LINV	4	OFF	OFF	ON	OFF
RINV	5	ON	OFF	ON	OFF
HV-Fuse	6	OFF	ON	ON	OFF
FR-Fuse	7	ON	ON	ON	OFF
IEEE C37.2 MINV	8	OFF	OFF	OFF	ON
IEEE C37.2 VINV	9	ON	OFF	OFF	ON
IEEE C37.2 EINV	A	OFF	ON	OFF	ON
EF-Kurve	B	ON	ON	OFF	ON
(reserviert *)	C	OFF	OFF	ON	ON
(reserviert *)	D	ON	OFF	ON	ON
(reserviert *)	E	OFF	ON	ON	ON
(reserviert *)	F	ON	ON	ON	ON

(*) Diese Schalterstellung ist derzeit belegt mit der DEFT-Kennlinie, aber reserviert für zukünftige weitere Kennlinien.

Ansprechwert »I« für die Schutzstufe I>**WIC1-2: DIP-Schalterblock 2, Schalter 1...4****WIC1-3: HEX-Schalter 3**

Wenn unabhängiger Überstromzeitschutz („DEFT“) eingestellt ist (↳ „Einstellung der Phasenüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe I>“), ist dies der Ansprechwert I>.

Wenn eine der abhängigen (inversen) Kennlinien eingestellt ist (↳ „Einstellung der Phasenüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe I>“), ist dies der Startwert der Kennlinie.

Die Werte in dieser Tabelle sind in Einheiten des Wandlernennstromes I_n aufgeführt. (↳ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom I_n “)

Ansprechwert »I> . I« (als Vielfaches von I_n)	HEX 3	DIP 2-1	DIP 2-2	DIP 2-3	DIP 2-4
0,90	0	OFF	OFF	OFF	OFF
0,95	1	ON	OFF	OFF	OFF
1,00	2	OFF	ON	OFF	OFF
1,05	3	ON	ON	OFF	OFF
1,10	4	OFF	OFF	ON	OFF
1,15	5	ON	OFF	ON	OFF
1,20	6	OFF	ON	ON	OFF
1,30	7	ON	ON	ON	OFF
1,40	8	OFF	OFF	OFF	ON
1,50	9	ON	OFF	OFF	ON
1,60	A	OFF	ON	OFF	ON
1,80	B	ON	ON	OFF	ON
2,00	C	OFF	OFF	ON	ON
2,25	D	ON	OFF	ON	ON
2,50	E	OFF	ON	ON	ON
Mit dieser Einstellung wird die Schutzstufe deaktiviert.	F	ON	ON	ON	ON

Auslösezeit bzw. Kurvenparameter der Phasenüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe I>

WIC1-2: DIP-Schalterblock 2, Schalter 5...8

WIC1-3: HEX-Schalter 4

Wenn unabhängiger Überstromzeitschutz („DEFT“) eingestellt ist (↳ „Einstellung der Phasenüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe I>“), ist dies die Auslöseverzögerung in Sekunden.

Wenn eine der abhängigen (inversen) Kennlinien eingestellt ist (↳ „Einstellung der Phasenüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe I>“), ist dies der Faktor »tChar« der Kennlinie.

Auslösezeit »I> . t« in Sekunden	Kennlinienfaktor »I> . tChar«	HEX 4	DIP 2-5	DIP 2-6	DIP 2-7	DIP 2-8
0,04	0,05	0	OFF	OFF	OFF	OFF
0,3	0,1	1	ON	OFF	OFF	OFF
0,6	0,2	2	OFF	ON	OFF	OFF
1,0	0,3	3	ON	ON	OFF	OFF
2,0	0,4	4	OFF	OFF	ON	OFF
3,0	0,5	5	ON	OFF	ON	OFF
4,0	0,6	6	OFF	ON	ON	OFF
6,0	0,8	7	ON	ON	ON	OFF
8,0	1	8	OFF	OFF	OFF	ON
10,0	2	9	ON	OFF	OFF	ON
15,0	3	A	OFF	ON	OFF	ON
30,0	4	B	ON	ON	OFF	ON
60,0	5	C	OFF	OFF	ON	ON
120,0	6	D	ON	OFF	ON	ON
210,0	8	E	OFF	ON	ON	ON
300,0	10	F	ON	ON	ON	ON

Ansprechwert »I« für die Schutzstufe I>>**WIC1-2: DIP-Schalterblock 4, Schalter 1...4****WIC1-3: HEX-Schalter 5**

Dies ist der Ansprechwert der Kurzschluss-Stufe I>>.

Die Werte in dieser Tabelle sind in Einheiten des Wandlernennstromes I_n aufgeführt. ([↪](#) „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom I_n “)

Ansprechwert »I>> . I« (als Vielfaches von I_n)	HEX 5	DIP 3-1	DIP 3-2	DIP 3-3	DIP 3-4
1	0	OFF	OFF	OFF	OFF
2	1	ON	OFF	OFF	OFF
3	2	OFF	ON	OFF	OFF
4	3	ON	ON	OFF	OFF
5	4	OFF	OFF	ON	OFF
6	5	ON	OFF	ON	OFF
7	6	OFF	ON	ON	OFF
8	7	ON	ON	ON	OFF
9	8	OFF	OFF	OFF	ON
10	9	ON	OFF	OFF	ON
12	A	OFF	ON	OFF	ON
14	B	ON	ON	OFF	ON
16	C	OFF	OFF	ON	ON
18	D	ON	OFF	ON	ON
20	E	OFF	ON	ON	ON
Mit dieser Einstellung wird die Schutzstufe deaktiviert.	F	ON	ON	ON	ON

Auslösezeit für die Schutzstufe I>>**WIC1-2: DIP-Schalterblock 3, Schalter 5...8****WIC1-3: HEX-Schalter 6**

Dies ist die Auslöseverzögerung in Sekunden.

Auslösezeit »I>> . t« in Sekunden	HEX 6	DIP 3-5	DIP 3-6	DIP 3-7	DIP 3-8
0,04	0	OFF	OFF	OFF	OFF
0,07	1	ON	OFF	OFF	OFF
0,1	2	OFF	ON	OFF	OFF
0,15	3	ON	ON	OFF	OFF
0,2	4	OFF	OFF	ON	OFF
0,25	5	ON	OFF	ON	OFF
0,3	6	OFF	ON	ON	OFF
0,4	7	ON	ON	ON	OFF
0,6	8	OFF	OFF	OFF	ON
0,8	9	ON	OFF	OFF	ON
1,0	A	OFF	ON	OFF	ON
1,4	B	ON	ON	OFF	ON
1,8	C	OFF	OFF	ON	ON
2,2	D	ON	OFF	ON	ON
2,6	E	OFF	ON	ON	ON
3,0	F	ON	ON	ON	ON

12.1.5 Erdüberstromschutz - Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)

Einstellung der Erdüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe IE>

WIC1-2: DIP-Schalterblock 5, Schalter 1...4

WIC1-3: HEX-Schalter 9

Kennlinie »IE> . Kennl«	HEX 9	DIP 5-1	DIP 5-2	DIP 5-3	DIP 5-4
DEFT	0	OFF	OFF	OFF	OFF
IEC NINV	1	ON	OFF	OFF	OFF
IEC VINV	2	OFF	ON	OFF	OFF
IEC EINV	3	ON	ON	OFF	OFF
IEC LINV	4	OFF	OFF	ON	OFF
RINV	5	ON	OFF	ON	OFF
HV-Fuse	6	OFF	ON	ON	OFF
FR-Fuse	7	ON	ON	ON	OFF
IEEE C37.2 MINV	8	OFF	OFF	OFF	ON
IEEE C37.2 VINV	9	ON	OFF	OFF	ON
IEEE C37.2 EINV	A	OFF	ON	OFF	ON
EF-Kurve	B	ON	ON	OFF	ON
RXIDG	C	OFF	OFF	ON	ON
(reserviert *)	D	ON	OFF	ON	ON
(reserviert *)	E	OFF	ON	ON	ON
(reserviert *)	F	ON	ON	ON	ON

(*) Diese Schalterstellung ist derzeit belegt mit der DEFT-Kennlinie, aber reserviert für zukünftige weitere Kennlinien.

Ansprechwert der Erdüberstrom-Schutzstufe IE>

WIC1-2: DIP-Schalterblock 4, Schalter 1...4

WIC1-3: HEX-Schalter 7

Die Werte in dieser Tabelle sind in Einheiten des Nennstromes I_n aufgeführt.

HINWEIS!



Für alle Erdüberstrom-Schutzstufen ist der Begriff des „Nennstromes“ I_n davon abhängig, ob der Schutz auf gemessenem oder errechnetem Erdstrom basiert. Dies gilt insbesondere für alle Konfigurations-Parameter, die in Einheiten von I_n eingestellt werden.

- Gemessener Erdstrom, [Feldparameter / Allg Einstellungen] »StW . IE Quelle« = „gemessen“:

I_n ist der Nennstrom des Erdstromwandlers. Derzeit werden Erdstromwandler mit 1 A Nennstrom unterstützt.

- Errechneter Erdstrom, [Feldparameter / Allg Einstellungen] »StW . IE Quelle« = „berechnet“:

I_n ist der Nennstrom der Phasenstromwandler, also gleich der Einstellung [Feldparameter / StW] »StW . In,relativ«. (Siehe auch [↪ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom \$I_n\$ “](#) und [↪ „5.2 Feldparameter“](#).)

Ansprechwert »IE> . IE« (als Vielfaches von I_n)	HEX 7	DIP 4-1	DIP 4-2	DIP 4-3	DIP 4-4
0,2	0	OFF	OFF	OFF	OFF
0,3	1	ON	OFF	OFF	OFF
0,4	2	OFF	ON	OFF	OFF
0,5	3	ON	ON	OFF	OFF
0,6	4	OFF	OFF	ON	OFF
0,7	5	ON	OFF	ON	OFF
0,8	6	OFF	ON	ON	OFF
0,9	7	ON	ON	ON	OFF
1,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
1,2	9	ON	OFF	OFF	ON
1,4	A	OFF	ON	OFF	ON
1,6	B	ON	ON	OFF	ON
1,8	C	OFF	OFF	ON	ON
2,0	D	ON	OFF	ON	ON
2,5	E	OFF	ON	ON	ON
Mit dieser Einstellung wird die Schutzstufe deaktiviert.	F	ON	ON	ON	ON

Auslösezeit bzw. Kurvenparameter der Erdüberstrom-Schutzstufe IE>**WIC1-2: DIP-Schalterblock 4, Schalter 5...8****WIC1-3: HEX-Schalter 8**

Wenn unabhängiger Überstromzeitschutz („DEFT“) eingestellt ist ([↪](#) „Einstellung der Erdüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe IE>“), ist dies die Auslöseverzögerung in Sekunden.

Wenn eine der abhängigen (inversen) Kennlinien eingestellt ist ([↪](#) „Einstellung der Erdüberstrom-Kennlinie für die Schutzstufe IE>“), ist dies der Faktor »tChar« der Kennlinie.

Auslösezeit »IE> . t« in Sekunden	Kennlinienfaktor »IE> . tChar«	HEX 8	DIP 4-5	DIP 4-6	DIP 4-7	DIP 4-8
0,1	0,05	0	OFF	OFF	OFF	OFF
0,2	0,1	1	ON	OFF	OFF	OFF
0,4	0,2	2	OFF	ON	OFF	OFF
0,6	0,3	3	ON	ON	OFF	OFF
0,8	0,4	4	OFF	OFF	ON	OFF
1,0	0,5	5	ON	OFF	ON	OFF
1,5	0,6	6	OFF	ON	ON	OFF
2,0	0,8	7	ON	ON	ON	OFF
2,5	1	8	OFF	OFF	OFF	ON
3,0	2	9	ON	OFF	OFF	ON
3,5	3	A	OFF	ON	OFF	ON
4,0	4	B	ON	ON	OFF	ON
6,0	5	C	OFF	OFF	ON	ON
8,0	6	D	ON	OFF	ON	ON
10,0	8	E	OFF	ON	ON	ON
20,0	10	F	ON	ON	ON	ON

12.1.6 Inrush - Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)

- Für Gerätevarianten mit DIP-/HEX-Schaltern **ohne** Erdstrom-Messeingang (WIC1-xxN) blockiert das **Inrush-Modul** immer auch den **Erd-Überstromschutz**.
- Für Gerätevarianten mit DIP-/HEX-Schaltern **mit** Erdstrom-Messeingang (WIC1-xxG) findet keine solche Blockade des **Erd-Überstromschutzes** statt.

Schwellwert »IH2 / IH1«**WIC1-2: DIP-Schalterblock 5, Schalter 5...8****WIC1-3: HEX-Schalter 10**

Die tabellierten Werte für »IH2 / IH1« sind in Prozentangaben, sie geben das Verhältnis der 2. Harmonischen zur Grundwelle an.

Zugehöriger Einstellparameter für DiggiMEC bzw. Smart view:

- [Schutzparameter / IH2] »IH2 . IH2 / IH1«,

siehe  „5.4.2.1 Inrush – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“.

Schwellwert »IH2 / IH1«	HEX 10	DIP 5-5	DIP 5-6	DIP 5-7	DIP 5-8
15,0	0	OFF	OFF	OFF	OFF
16,0	1	ON	OFF	OFF	OFF
17,0	2	OFF	ON	OFF	OFF
18,0	3	ON	ON	OFF	OFF
20,0	4	OFF	OFF	ON	OFF
22,0	5	ON	OFF	ON	OFF
24,0	6	OFF	ON	ON	OFF
26,0	7	ON	ON	ON	OFF
28,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
30,0	9	ON	OFF	OFF	ON
32,0	A	OFF	ON	OFF	ON
34,0	B	ON	ON	OFF	ON
36,0	C	OFF	OFF	ON	ON
38,0	D	ON	OFF	ON	ON
40,0	E	OFF	ON	ON	ON
Mit dieser Einstellung wird die Inrush-Blockade deaktiviert.	F	ON	ON	ON	ON

Schwellwert »Imax«**WIC1-2: DIP-Schalterblock 6, Schalter 1...4****WIC1-3: HEX-Schalter 11**

Die tabellierten Werte der Inrush-Stromschwelle sind in Einheiten des Wandlernennstromes In aufgeführt. (↳ „12.1.3 Einstellung Wandlernennstrom In“)

Zugehöriger Einstellparameter für DiggiMEC bzw. Smart view:

- [Schutzparameter / IH2] »IH2 . Imax«,

siehe ↳ „5.4.2.1 Inrush – Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“.

Schwellwert »Imax« (als Vielfaches von In)	HEX 11	DIP 6-1	DIP 6-2	DIP 6-3	DIP 6-4
2,0	0	OFF	OFF	OFF	OFF
3,0	1	ON	OFF	OFF	OFF
4,0	2	OFF	ON	OFF	OFF
5,0	3	ON	ON	OFF	OFF
6,0	4	OFF	OFF	ON	OFF
7,0	5	ON	OFF	ON	OFF
8,0	6	OFF	ON	ON	OFF
9,0	7	ON	ON	ON	OFF
10,0	8	OFF	OFF	OFF	ON
11,0	9	ON	OFF	OFF	ON
12,0	A	OFF	ON	OFF	ON
13,0	B	ON	ON	OFF	ON
14,0	C	OFF	OFF	ON	ON
15,0	D	ON	OFF	ON	ON
18,0	E	OFF	ON	ON	ON
20,0	F	ON	ON	ON	ON

12.1.7 Ipeak> - Einstellungen über DIP-Schalter (WIC1-2) bzw. HEX-Schalter (WIC1-3)

WIC1-2: DIP-Schalterblock 6, Schalter 5...8

WIC1-3: HEX-Schalter 12

WARNUNG!



Da dieser Schalterblock mehrere Einstellungen, sowohl des Ipeak>- als auch des FAS-Schutzes, festlegt, ist entsprechende Sorgfalt bei der Konfiguration geboten.

Siehe auch [↪](#) „5.9.2.1 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“ (und [↪](#) „5.10 FAS - Fehleraufschaltung“).

Ansprechwert »Ipeak> . I« (als Vielfaches von In)	»Ipeak> . Definition«	»FAS . Modus«	HEX 12	DIP 6-5	DIP 6-6	DIP 6-7	DIP 6-8
4,0	Alarm	verwenden	0	OFF	OFF	OFF	OFF
6,0	Alarm	verwenden	1	ON	OFF	OFF	OFF
8,0	Alarm	verwenden	2	OFF	ON	OFF	OFF
10,0	Alarm	verwenden	3	ON	ON	OFF	OFF
12,0	Alarm	verwenden	4	OFF	OFF	ON	OFF
14,0	Alarm	verwenden	5	ON	OFF	ON	OFF
16,0	Alarm	verwenden	6	OFF	ON	ON	OFF
20,0	Alarm	verwenden	7	ON	ON	ON	OFF
4,0	Auslösung	Inaktiv	8	OFF	OFF	OFF	ON
6,0	Auslösung	Inaktiv	9	ON	OFF	OFF	ON
8,0	Auslösung	Inaktiv	A	OFF	ON	OFF	ON
10,0	Auslösung	Inaktiv	B	ON	ON	OFF	ON
12,0	Auslösung	Inaktiv	C	OFF	OFF	ON	ON
15,0	Auslösung	Inaktiv	D	ON	OFF	ON	ON
20,0	Auslösung	Inaktiv	E	OFF	ON	ON	ON
Diese Einstellung deaktiviert sowohl den Ipeak>-Schutz als auch den »FAS«-Schutz.			F	ON	ON	ON	ON

12.2 Anhang - Überstromzeitschutz-Kennlinien

12.2.1 Kennlinien ($I>$, $I>>$, $I>>>$)

Für jede Stufe können folgende Kennlinien gewählt werden:

- **DEFT** - *Definite Time-Overcurrent / Unabhängiger Überstromzeitschutz*
- **Abhängiger Überstromzeitschutz, Kennlinien nach IEC 60255-151:**
 - **NINV** - *IEC Normal Inverse* (IEC 60255-151)
 - **VINV** - *IEC Very Inverse* (IEC 60255-151)
 - **LINV** - *IEC Long Time Inverse* (IEC 60255-151)
 - **EINV** - *IEC Extremely Inverse* (IEC 60255-151)
- **RINV** - *R Inverse*
- **HV-Fuse** HH-Sicherungskennlinie (HV-Fuse)
- **FR-Fuse** Vollbereichskennlinie (FR-Fuse)
- **Abhängiger Überstromzeitschutz, Kennlinien nach IEEE C37.112:**
 - **MINV** - *IEEE Moderately Inverse* (IEEE C37.112)
 - **VINV** - *IEEE Very Inverse* (IEEE C37.112)
 - **EINV** - *IEEE Extremely Inverse* (IEEE C37.112)
- **RINV** - *R Inverse*
- **EF-Kurve** „EF“-Kennlinie

Legende für alle folgenden Diagramme ($I>$, $I>>$, $I>>>$)

(Anmerkung: Einstell-Parameter sind nur für die Schutzstufe » $I>$ « angegeben. » $I>>$ « und » $I>>>$ « haben die gleichen Einstellungen mit analogen Menüpfaden.)


- **I**: Fehlerstrom
- **$I>$** : Anregeschwelle für die Phasenüberstrom-Schutzstufe. Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Stufe an.
- Einstellung: [Schutzparameter / $I>$] » I «
- Auslöseverzögerung t für $I > I_{>}$:
 - für »Kennl« = „DEFT“: einstellbar über [Schutzparameter / $I>$] » t «.
 - für alle anderen Kennlinien: errechnet aus der gewählten Kennlinie.
- Rückfallverzögerung für $I < I_{>}$, einstellbar über »Rücksetz Modus«:
 - Option »Rücksetz Modus« = „unverzögert“: Unverzögerter Reset: Wenn der Strom unter den Anregewert zurückfällt, wird der Timer innerhalb von 2 Perioden zurückgesetzt.

- Option »Rücksetz Modus« = „unabhängig“: Die Rückfallverzögerung ist einstellbar mittels »tReset«.
- Option »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“ (nur für IEC- und ANSI/IEEE- Kurven): Die Rückfallverzögerung wird aus der jeweils gewählten Kennlinie errechnet.
- tChar (für alle Kennlinien außer „DEFT“):
 - Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
 - Einstellung über [Schutzparameter / $I_{>}$] »tChar«

Für alle abhängigen Kennlinien (d. h. alle Kurven außer DEFT) gibt es zwei von einander unabhängige minimale Auslöseverzögerungen, und unabhängig von der aus der Kennlinie errechneten Verzögerung ist die tatsächliche Auslöseverzögerung niemals kleiner als einer dieser beiden Minimalverzögerungen.

- » $I_{>}$. tMin« ist eine fest einstellbare Minimalverzögerung. Dies ist im Grunde eine Zeitstufe, die unabhängig von der gewählten Kennlinie ablaufen muss, bevor das Auslösesignal gegeben wird. Sie lässt sich allerdings auch auf 0 Sekunden einstellen und ist damit deaktiviert. (Siehe auch [↳ „5.3.2.1 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“](#).)
- Eine weitere Minimalverzögerung, $t_{Dyn.Lim.}$, ist ein aus der Kennlinie errechneter „Kurven-Knick“, also abhängig von einem $I_{Dyn.Lim.}$. Die Auslöseverzögerung ist hierbei niemals kleiner als $t_{Dyn.Lim.}$, unabhängig von den Stromwerten für I .
 - $I_{Dyn.Lim.}$ ist dabei definiert als der kleinste Wert von $20 \cdot I_n$ und $20 \cdot I_{>}$ (EF-Kurve: $30 \cdot I_{>}$).
 - $t_{Dyn.Lim.}$ ist die Auslöseverzögerung, die sich rechnerisch aus der jeweiligen Kennlinie für $I_{Dyn.Lim.}$ ergibt.
 - (Das Diagramm zu jeder Kurve stellt diesen „Kurven-Knick“ exemplarisch unter der Annahme $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{>}$ [bzw. $30 \cdot I_{>}$] dar.)

12.2.1.1 DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz ($I_>$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)

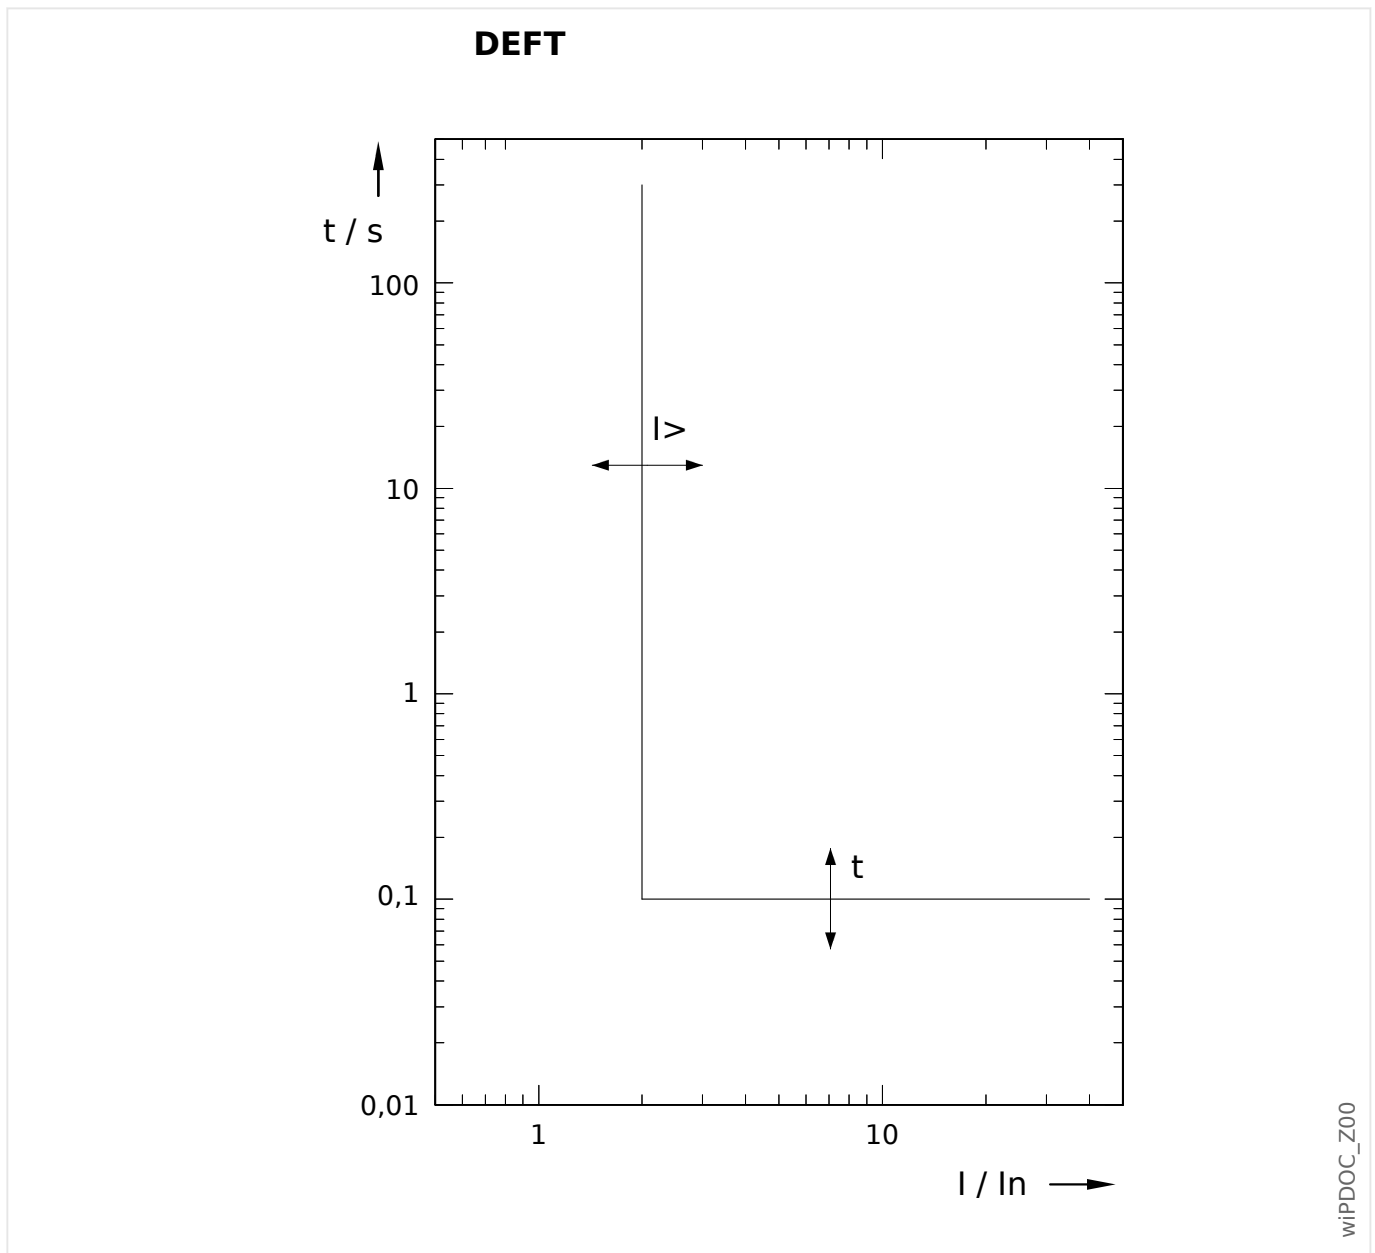

Die Auslöseverzögerung für $I > I_>$ ist einstellbar über [Schutzparameter / $I_>$] »t«.


Die Rückfallverzögerung für $I < I_>$ ist grundsätzlich immer gleich 0 („unverzögert“).

12.2.1.2 AMZ-Kennlinien (I>, I>>, I>>>)


Kennlinie »Kennl«	Auslöseverzögerung			Rückfallverzögerung (nur für »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“)	
	$t = \left(\frac{k}{\left(\frac{I}{I>}\right)^\alpha - 1} + c \right) \cdot tChar$			$t = \frac{\tau}{1 - \left(\frac{I}{I>}\right)^\alpha} \cdot tChar$	
	k [s]	c [s]	α	τ [s]	α
IEC NINV	0,14	0	0,02	0,14	2
IEC VINV	13,5	0	1	13,5	2
IEC EINV	80	0	2	80	2
IEC LINV	120	0	1	120	2
IEEE MINV	0,0515	0,1140	0,02	4,85	2
IEEE VINV	19,61	0,491	2	21,6	2
IEEE EINV	28,2	0,1217	2	29,1	2

Kennlinie »Kennl«	Auslöseverzögerung			Rückfallverzögerung (nur für »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“)	
	$t = \frac{k}{b - \frac{c}{\left(\frac{I}{I>}\right)}} \cdot tChar$			$t = \frac{\tau}{1 - \left(\frac{I}{I>}\right)^\alpha} \cdot tChar$	
	k [s]	b	c	τ [s]	α
RINV	1,0	0,339	0,236	1,0	2

Kennlinie »Kennl«		Auslöseverzögerung			
		$t = k \cdot t_{Char} \cdot 10^{\alpha \cdot \log(b \cdot \frac{I}{I_{>}}) + c}$			
		k [s]	b	c	α
HV-Fuse		10	2	3,66	-3,8320
FR-Fuse	$1 < \frac{I}{I_{>}} < 2$	10	1	3,0	-7,16
	$2 < \frac{I}{I_{>}} < 2,66$	10	1	2,47	-5,4
	$2,66 < \frac{I}{I_{>}} < \frac{I_{max}}{I_{>}}$	10	1	1,98	-4,24

Siehe  „Legende für alle folgenden Diagramme ($I >$, $I >>$, $I >>>$)“ für weitere Informationen.

»Kennl« = IEC NINV

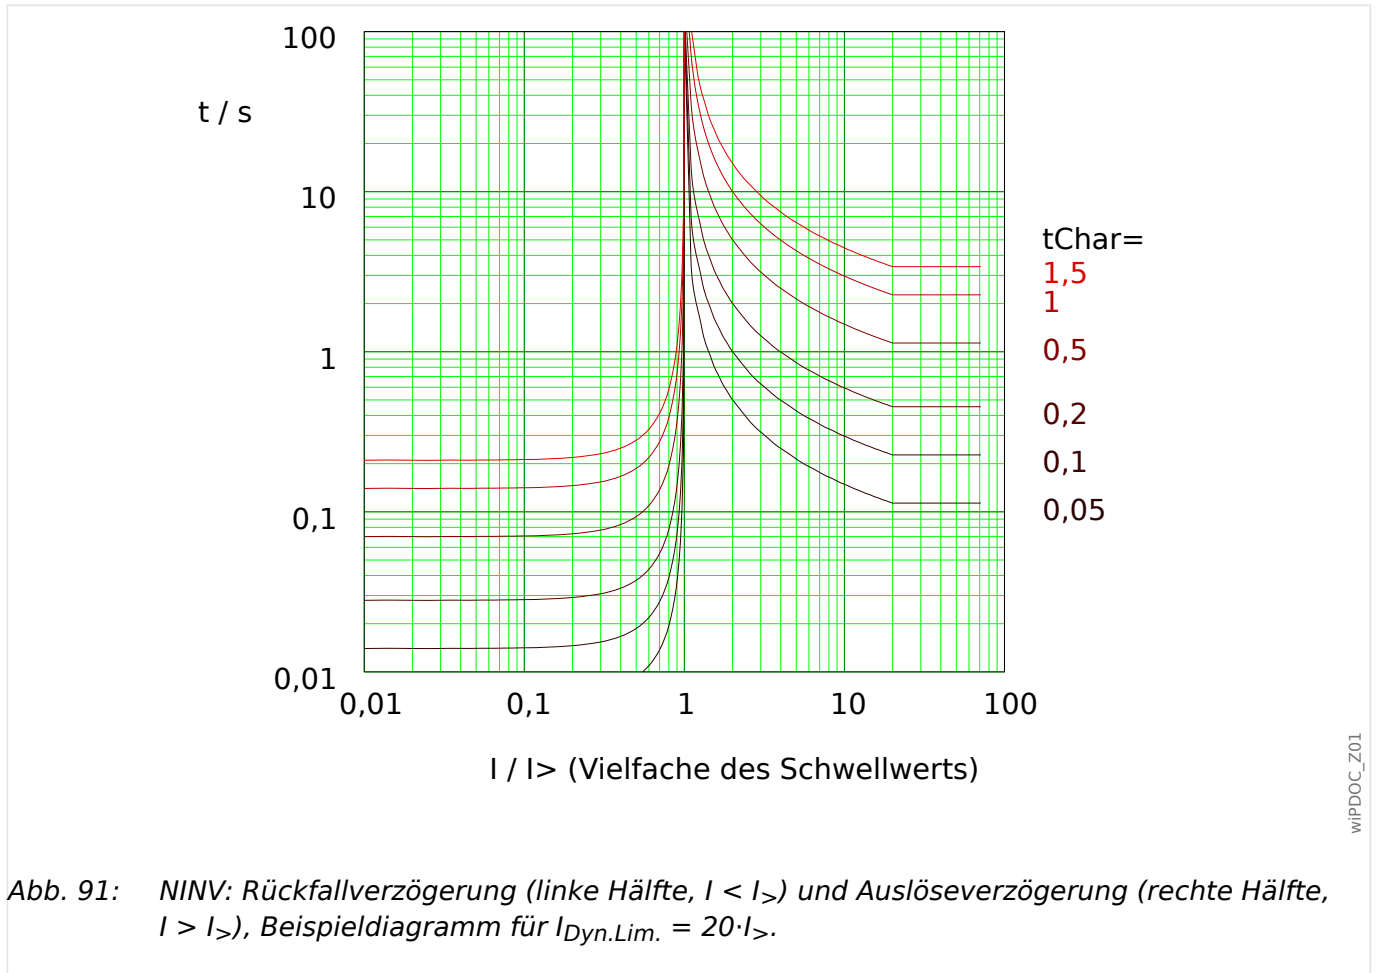

Für Details siehe auch [↪ „Legende für alle folgenden Diagramme \(\$I_{>}\$, \$I_{>>}\$, \$I_{>>>}\$ \)“](#) und [↪ „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien \(\$I_{>}\$, \$I_{>>}\$, \$I_{>>>}\$ \)“](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.1.2.1.2 IEC Very Inverse [VINV] (IEC 60255-151)

»Kennl« = IEC VINV

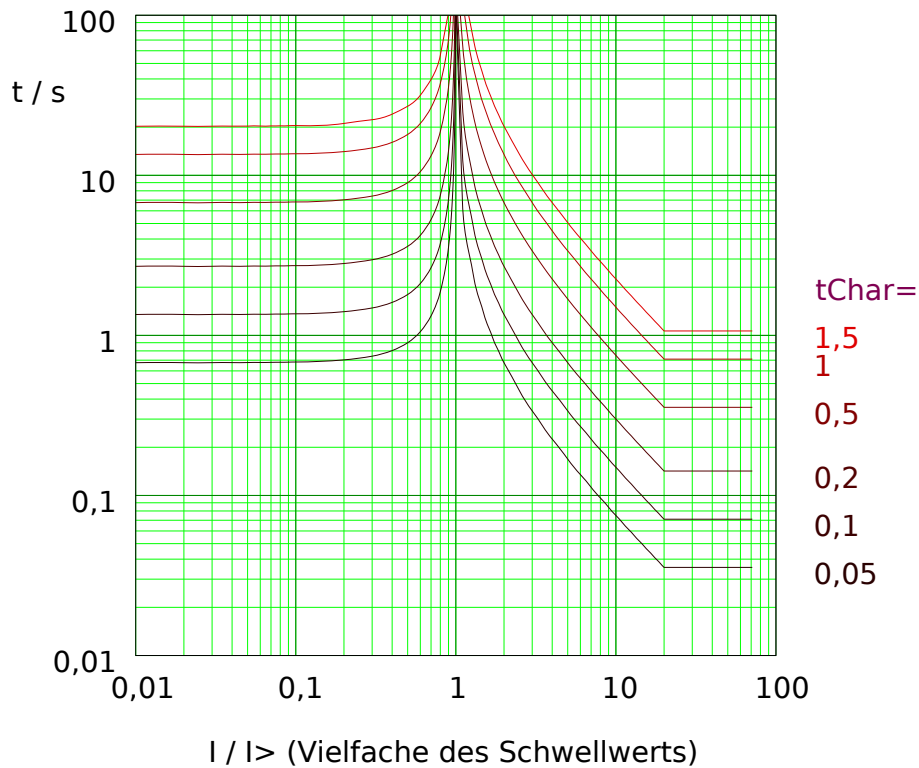


Abb. 92: VINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I < I_{>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I > I_{>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“ und [☞](#) „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = IEC EINV

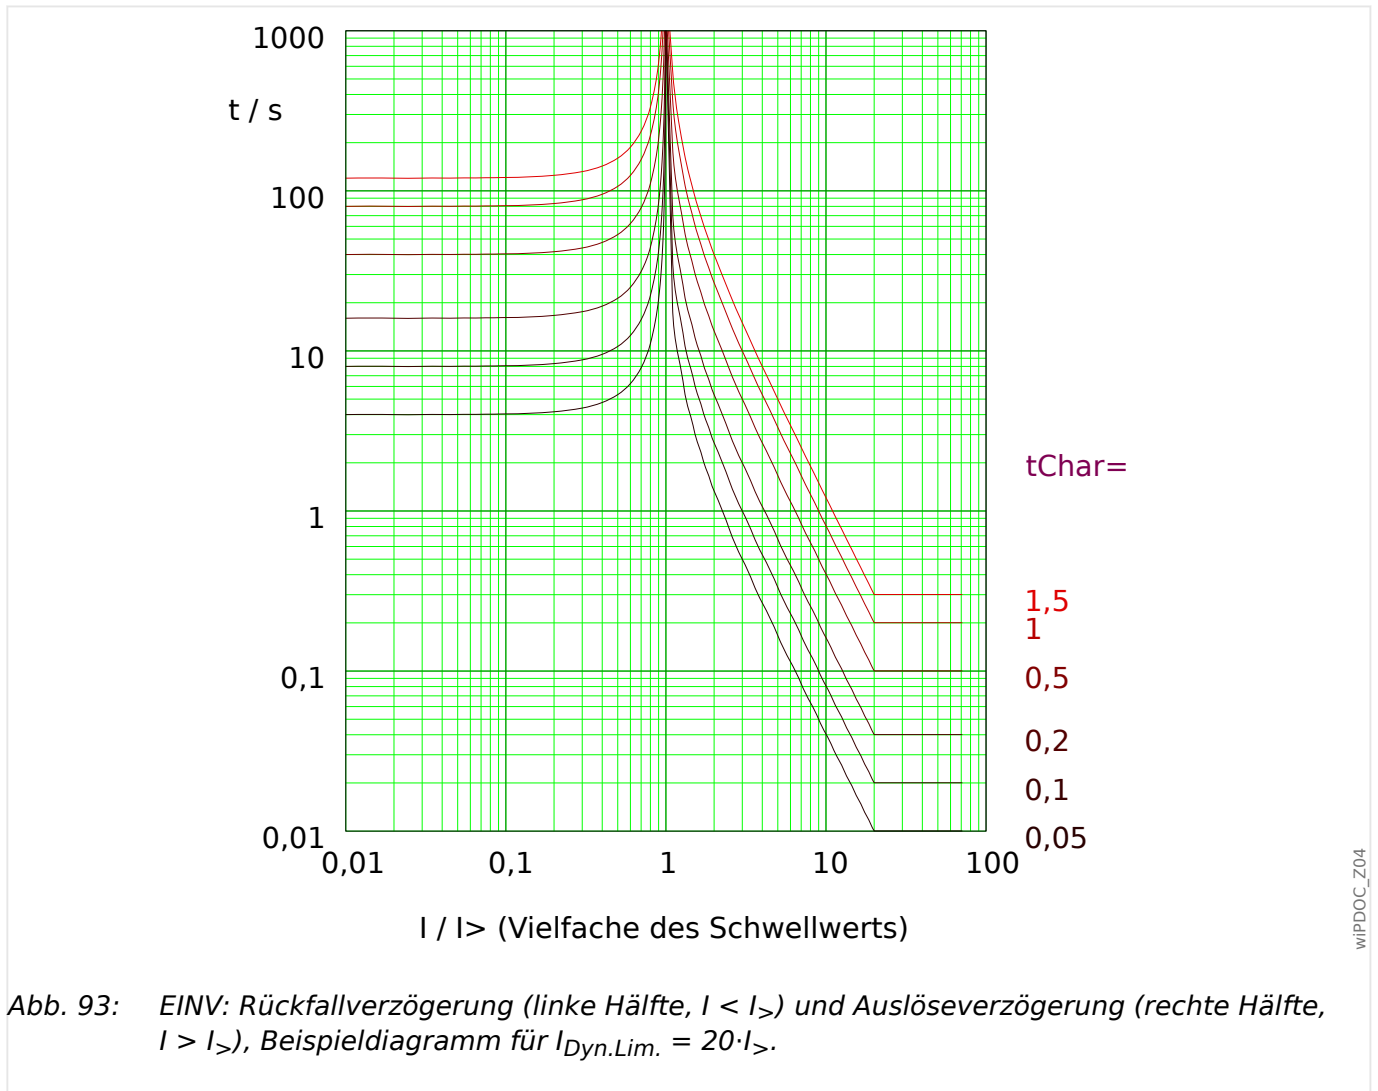


Abb. 93: EINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I < I_{>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I > I_{>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“ und [☞](#) „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.1.2.1.4 IEC Long Time Inverse - Kennlinie [LINV] (IEC 60255-151)

»Kennl« = IEC LINV

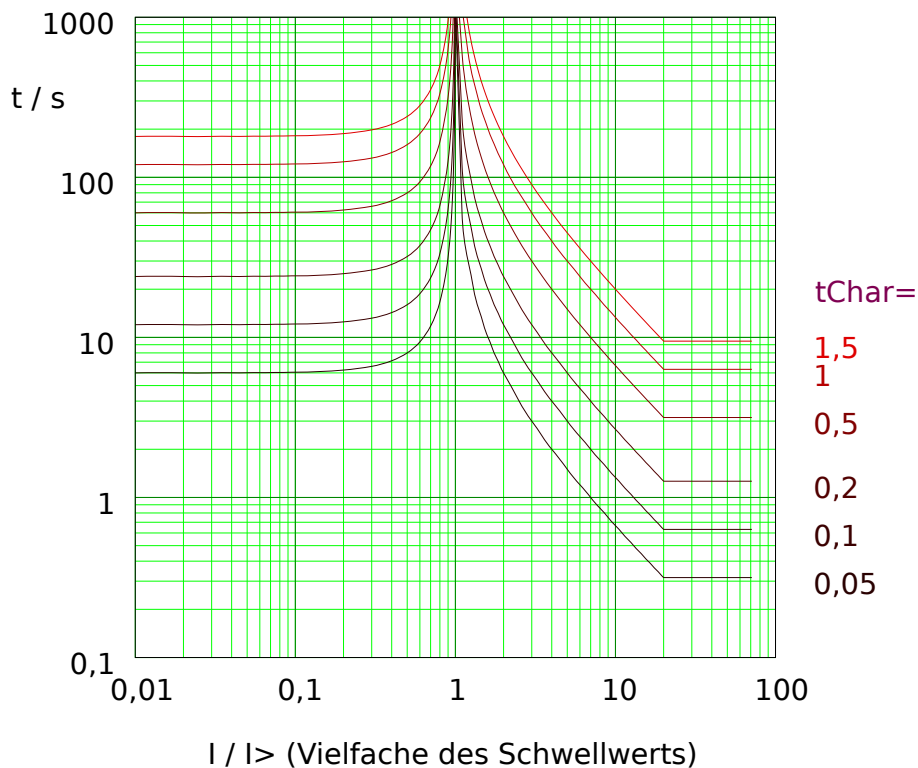


Abb. 94: LINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I < I_{>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I > I_{>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“ und [☞](#) „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.1.2.2 R Inverse [RINV] - Kennlinie

»Kennl« = RINV

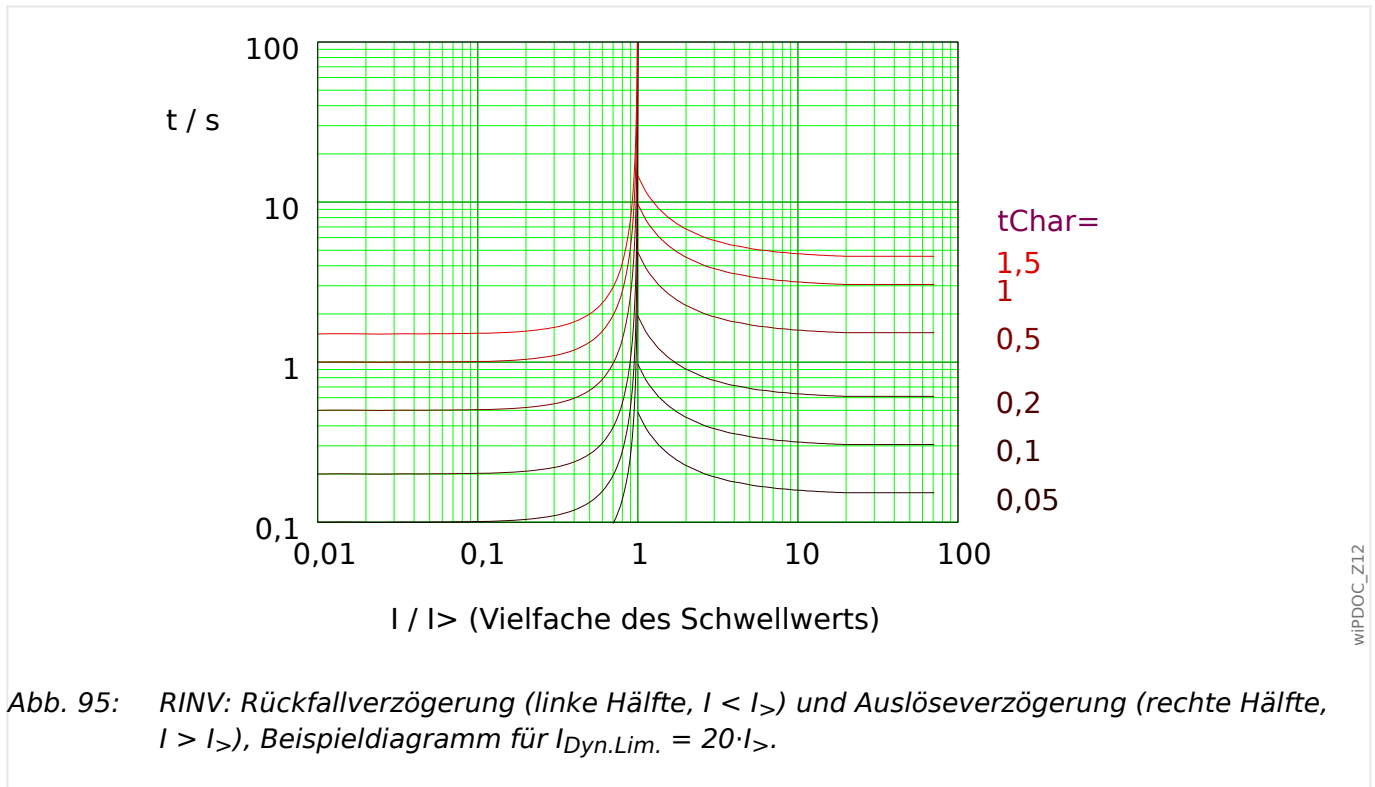


Abb. 95: RINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I < I_{>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I > I_{>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“ und [☞](#) „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.


Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.1.2.3 HH-Sicherungskennlinie (HV-Fuse)

»Kennl« = HV-Fuse

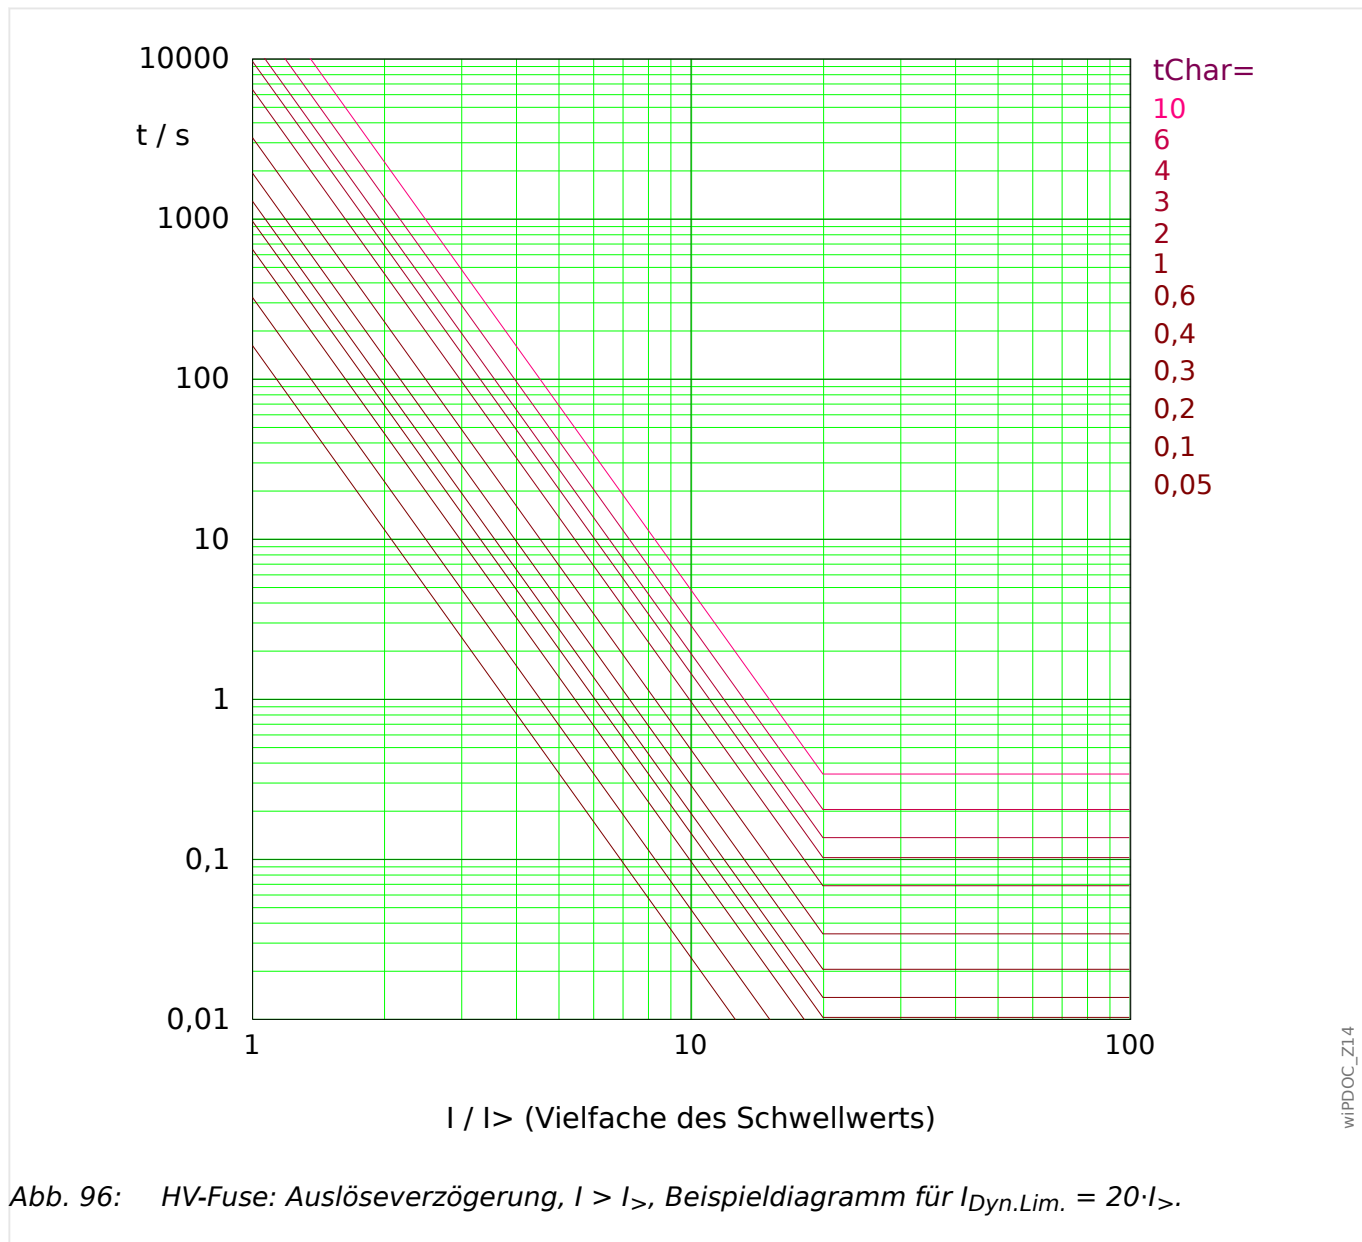

Für Details siehe auch [☞ „Legende für alle folgenden Diagramme \(\$I_{>}\$, \$I_{>>}\$, \$I_{>>>}\$ \)“](#) und [☞ „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien \(\$I_{>}\$, \$I_{>>}\$, \$I_{>>>}\$ \)“](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.1.2.4 Vollbereichskennlinie (FR-Fuse)

»Kennl« = FR-Fuse

Anmerkung: Diese Kennlinie wird manchmal auch als „Schweden-Kurve“ bezeichnet.

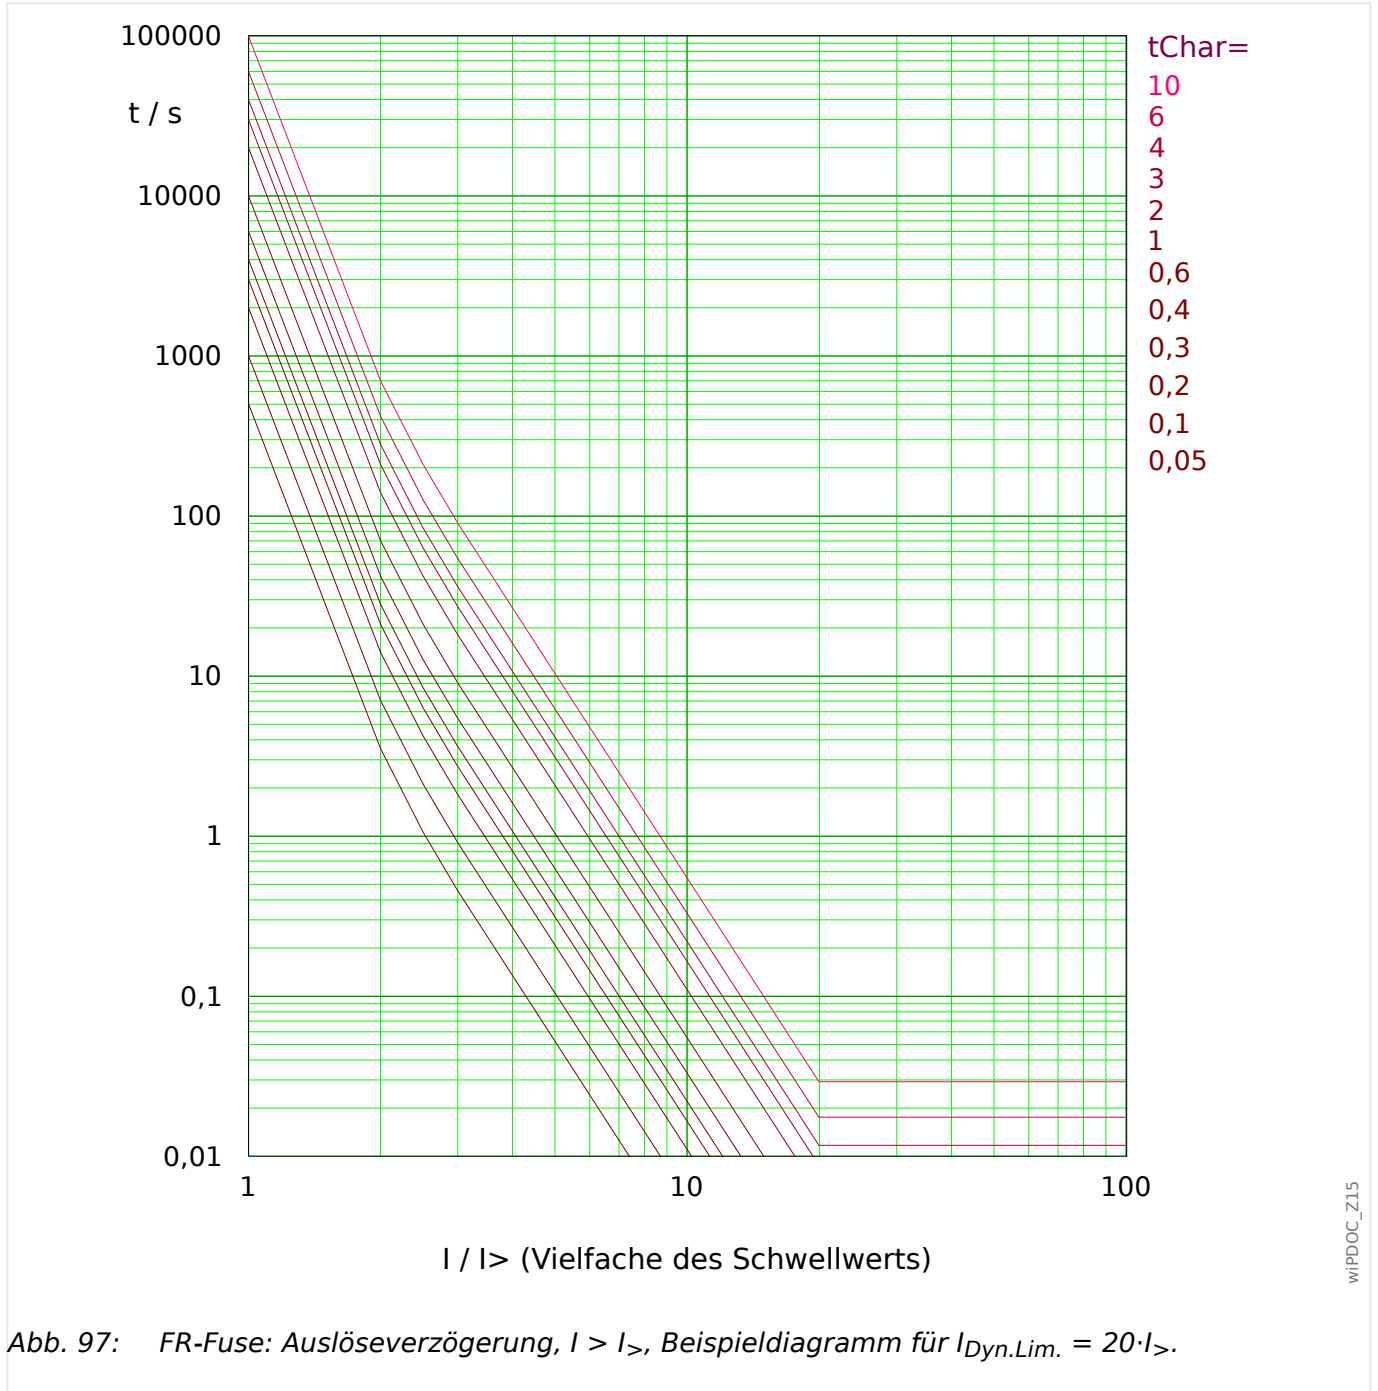


Abb. 97: FR-Fuse: Auslöseverzögerung, $I > I_n$, Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_n$.

Für Details siehe auch [↪ „Legende für alle folgenden Diagramme \(I>, I>>, I>>>\)“](#) und [↪ „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien \(I>, I>>, I>>>\)“](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung

Für $I > I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = „IEEE MINV“

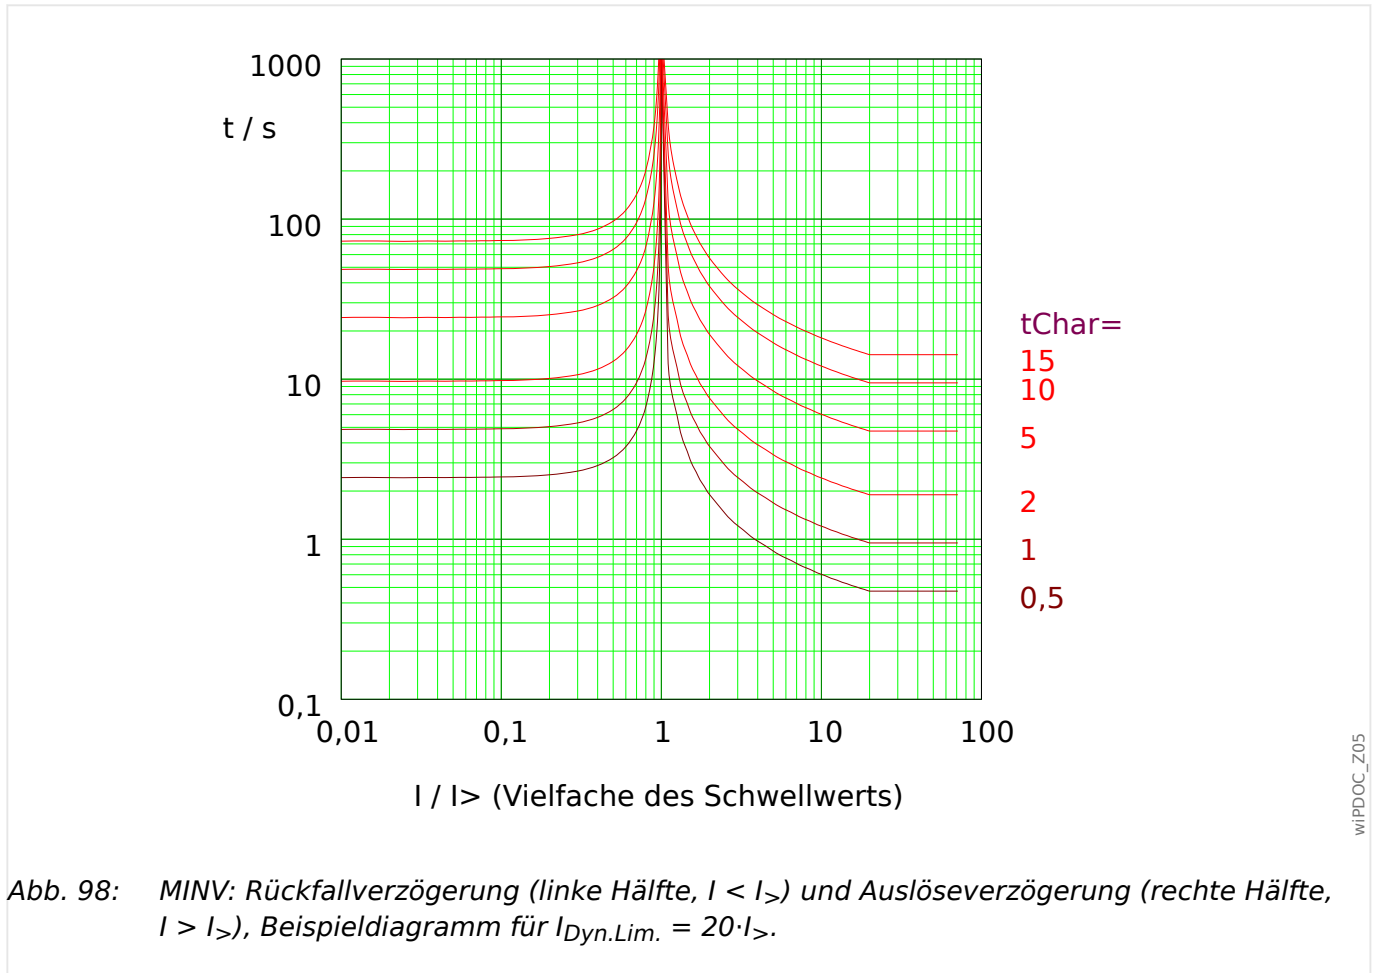


Abb. 98: MINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I < I_{>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I > I_{>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{>}$.

Für Details siehe auch [↳ „Legende für alle folgenden Diagramme \(\$I_{>}\$, \$I_{>>}\$, \$I_{>>>}\$ \)“](#) und [↳ „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien \(\$I_{>}\$, \$I_{>>}\$, \$I_{>>>}\$ \)“](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.1.2.5.2 Very Inverse [VINV] (IEEE C37.112)

»Kennl« = „IEEE VINV“

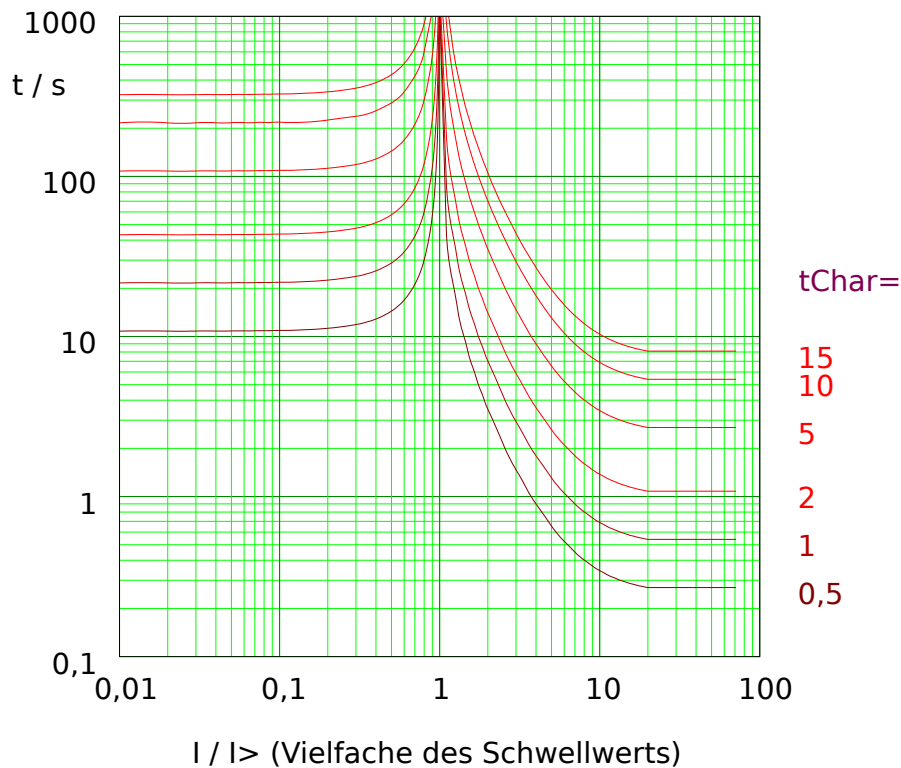


Abb. 99: VINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I < I_{>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I > I_{>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“ und [☞](#) „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“.

Rückfallverzögerung


Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = „IEEE EINV“

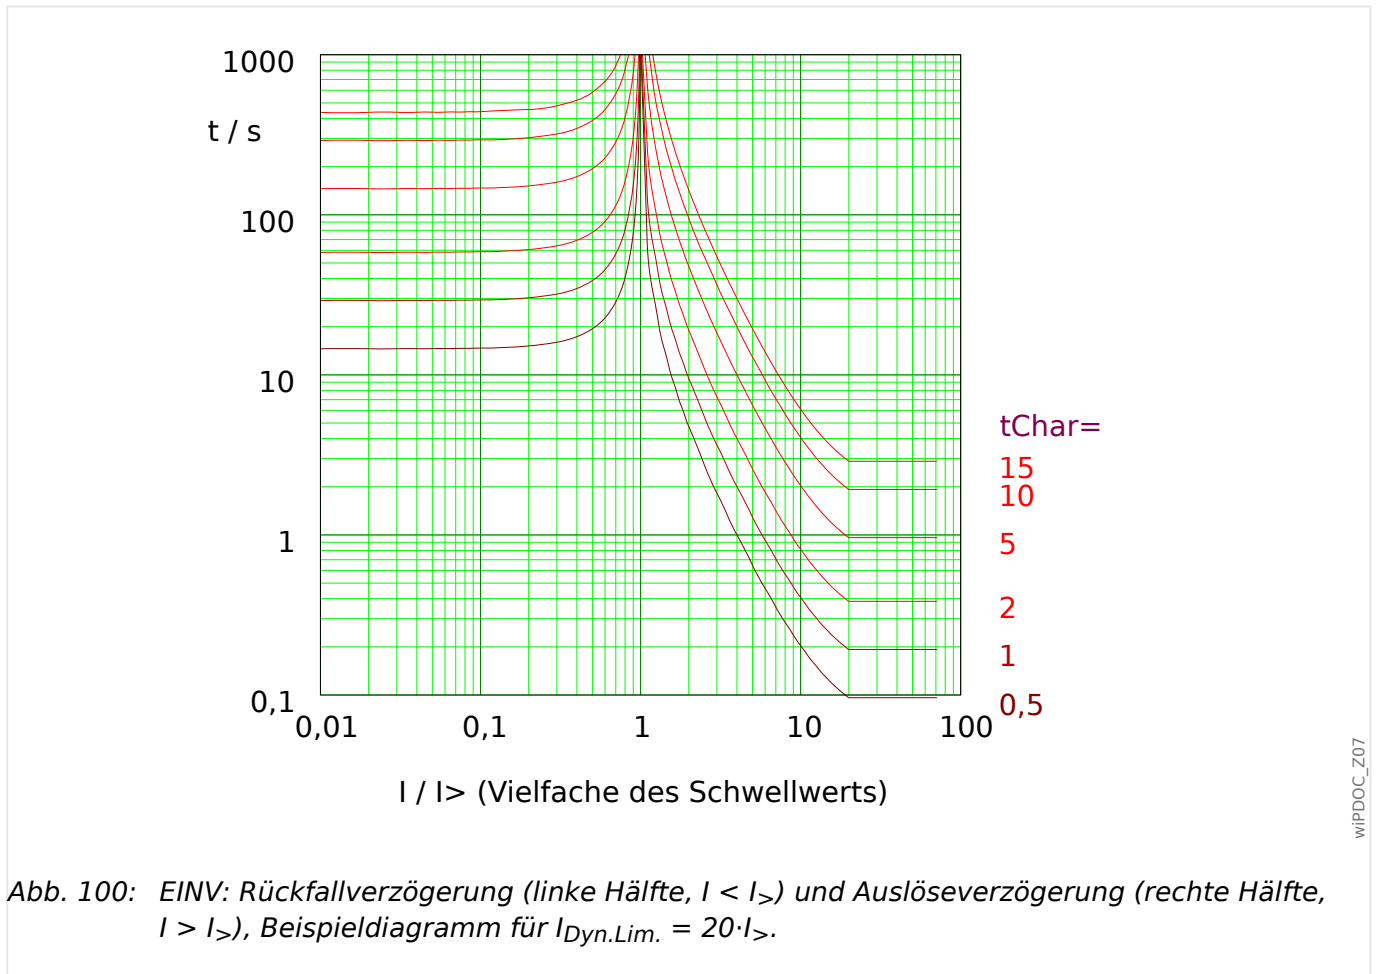

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“ und [☞](#) „12.2.1.2 AMZ-Kennlinien ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{>} < I < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.1.2.6 „EF“-Kurve

»Kennl« = EF-Kurve

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar. (Siehe auch [↳ „Legende für alle folgenden Diagramme \(I>, I>>, I>>>\)“](#).)

Auslöseverzögerung

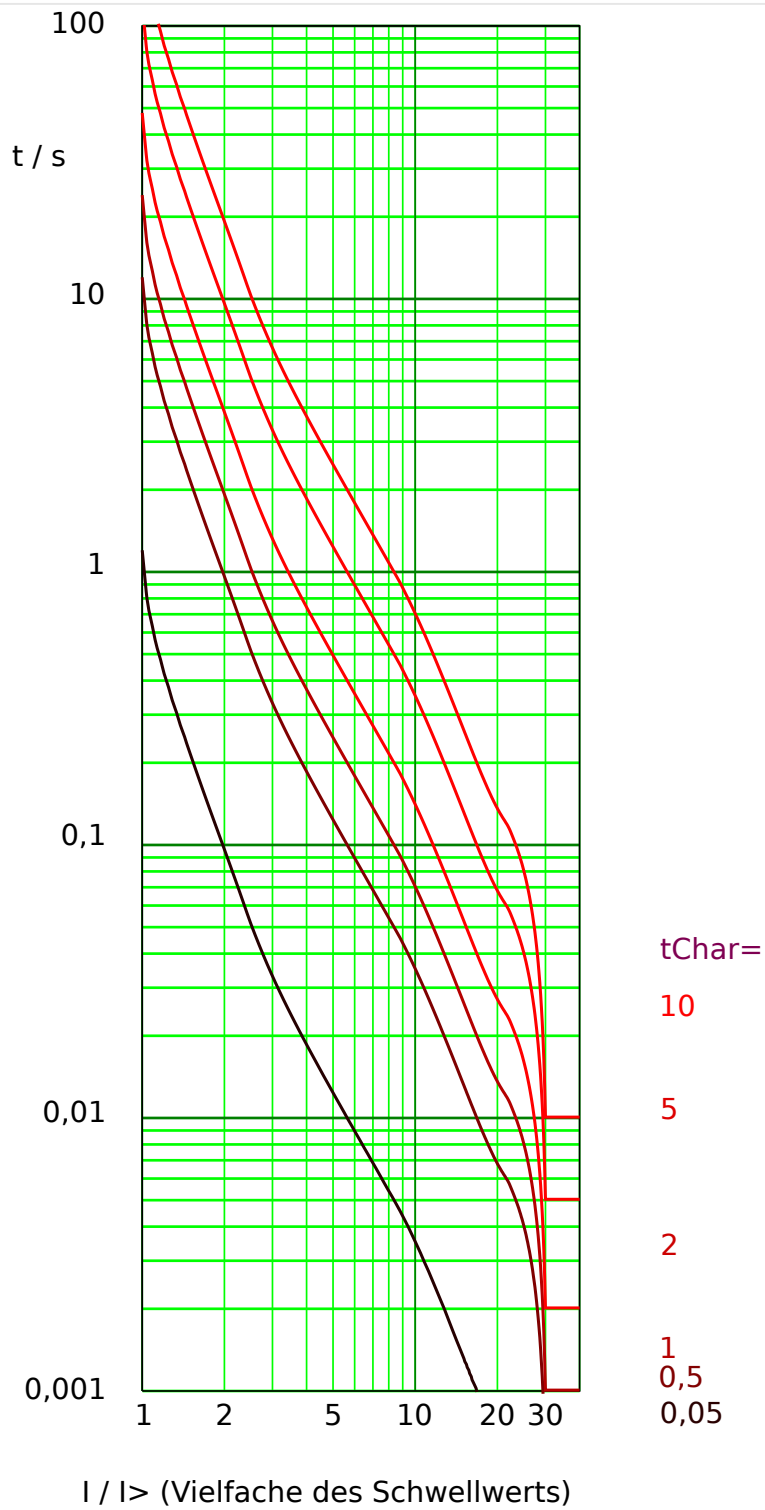


Abb. 101: EF-Kurve: Auslöseverzögerung, $I > I_{>}$, Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 30 \cdot I_{>}$.

Für Details siehe auch [↪](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{>}$, $I_{>>}$, $I_{>>>}$)“.

12.2.2 Kennlinien (IE>, IE>>)

Für jede Stufe kann über den Parameter [Schutzparameter / IE>] »Kennl« eine der folgenden Kennlinien gewählt werden:

- **DEFT** – *Definite Time-Overcurrent / Unabhängiger Überstromzeitschutz*
- **Abhängiger Überstromzeitschutz, Kennlinien nach IEC 60255-151:**
 - **NINV** – *IEC Normal Inverse* (IEC 60255-151)
 - **VINV** – *IEC Very Inverse* (IEC 60255-151)
 - **LINV** – *IEC Long Time Inverse* (IEC 60255-151)
 - **EINV** – *IEC Extremely Inverse* (IEC 60255-151)
- **RINV** – *R Inverse*
- **HV-Fuse** HH-Sicherungskennlinie (HV-Fuse)
- **FR-Fuse** Vollbereichskennlinie (FR-Fuse)
- **Abhängiger Überstromzeitschutz, Kennlinien nach IEEE C37.112:**
 - **MINV** – *IEEE Moderately Inverse* (IEEE C37.112)
 - **VINV** – *IEEE Very Inverse* (IEEE C37.112)
 - **EINV** – *IEEE Extremely Inverse* (IEEE C37.112)
- **EF-Kurve** „EF“-Kennlinie
- **RXIDG**

Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)

(Anmerkung: Einstell-Parameter sind nur für die Schutzstufe »IE>« angegeben. »IE>>« hat die gleichen Einstellungen mit analogen Menüpfaden.)


- IE: Fehlerstrom
- IE>: Anregeschwelle für die Erdüberstrom-Schutzstufe. Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Stufe an.
- Einstellung: [Schutzparameter / IE>] »IE«
- t für »Kennl« = „DEFT“:
- Auslöseverzögerung t für $IE > I_{E>}$:
 - für »Kennl« = „DEFT“: einstellbar über [Schutzparameter / IE>] »t«.
 - für alle anderen Kennlinien: errechnet aus der gewählten Kennlinie.
- Rückfallverzögerung für $IE < I_{E>}$, einstellbar über »Rücksetz Modus«:
 - Option »Rücksetz Modus« = „unverzögert“: Unverzögerter Reset: Wenn der Strom unter den Anregewert zurückfällt, wird der Timer innerhalb von 2 Perioden zurückgesetzt.

- Option »Rücksetz Modus« = „unabhängig“: Die Rückfallverzögerung ist einstellbar mittels »tReset«.
- Option »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“ (nur für IEC- und ANSI/IEEE- Kurven): Die Rückfallverzögerung wird aus der jeweils gewählten Kennlinie errechnet.
- tChar (für alle Kennlinien außer „DEFT“):
 - Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
 - Einstellung über [Schutzparameter / IE>] »tChar«

Für alle abhängigen Kennlinien (d. h. alle Kurven außer DEFT) gibt es zwei von einander unabhängige minimale Auslöseverzögerungen, und unabhängig von der aus der Kennlinie errechneten Verzögerung ist die tatsächliche Auslöseverzögerung niemals kleiner als einer dieser beiden Minimalverzögerungen.

- »IE> . tMin« ist eine fest einstellbare Minimalverzögerung. Dies ist im Grunde eine Zeitstufe, die unabhängig von der gewählten Kennlinie ablaufen muss, bevor das Auslösesignal gegeben wird. Sie lässt sich allerdings auch auf 0 Sekunden einstellen und ist damit deaktiviert. (Siehe auch [↳ „5.5.2.1 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“](#).)
- Eine weitere Minimalverzögerung, $t_{Dyn.Lim.}$, ist ein aus der Kennlinie errechneter „Kurven-Knick“, also abhängig von einem Stromwert $I_{E,Dyn.Lim.}$ auf der Kennlinie. Die Auslöseverzögerung ist hierbei niemals kleiner als $t_{Dyn.Lim.}$, unabhängig von den Stromwerten für IE.
- $I_{E,Dyn.Lim.}$ ist dabei definiert als der kleinste Wert aus den folgenden drei Größen:
 - $20 \cdot I_{E>}$ (EF-Kurve: $30 \cdot I_{E>}$),
 - $20 \cdot I_{n,max}$, im Falle von errechnetem Erdstrom IE_{err} ,
 - $20 \cdot I_{En}$, im Falle von gemessenem Erdstrom IE_{gem} .
- $t_{Dyn.Lim.}$ ist die Auslöseverzögerung, die sich rechnerisch aus der jeweiligen Kennlinie für $I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt.
- (Das Diagramm zu jeder Kurve stellt diesen „Kurven-Knick“ exemplarisch unter der Annahme $I_{E,Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{E>}$ [bzw. $30 \cdot I_{E>}$] dar.)
- Ausnahme: Für »Kennl« = „RXIDG“ ist $t_{Dyn.Lim.}$ unabhängig von $I_{E,Dyn.Lim.}$, sondern festgesetzt auf den Wert $t_{Dyn.Lim.} = 0,02 \text{ s}$

12.2.2.1 DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz ($I_{E>}$, $I_{E>>}$)

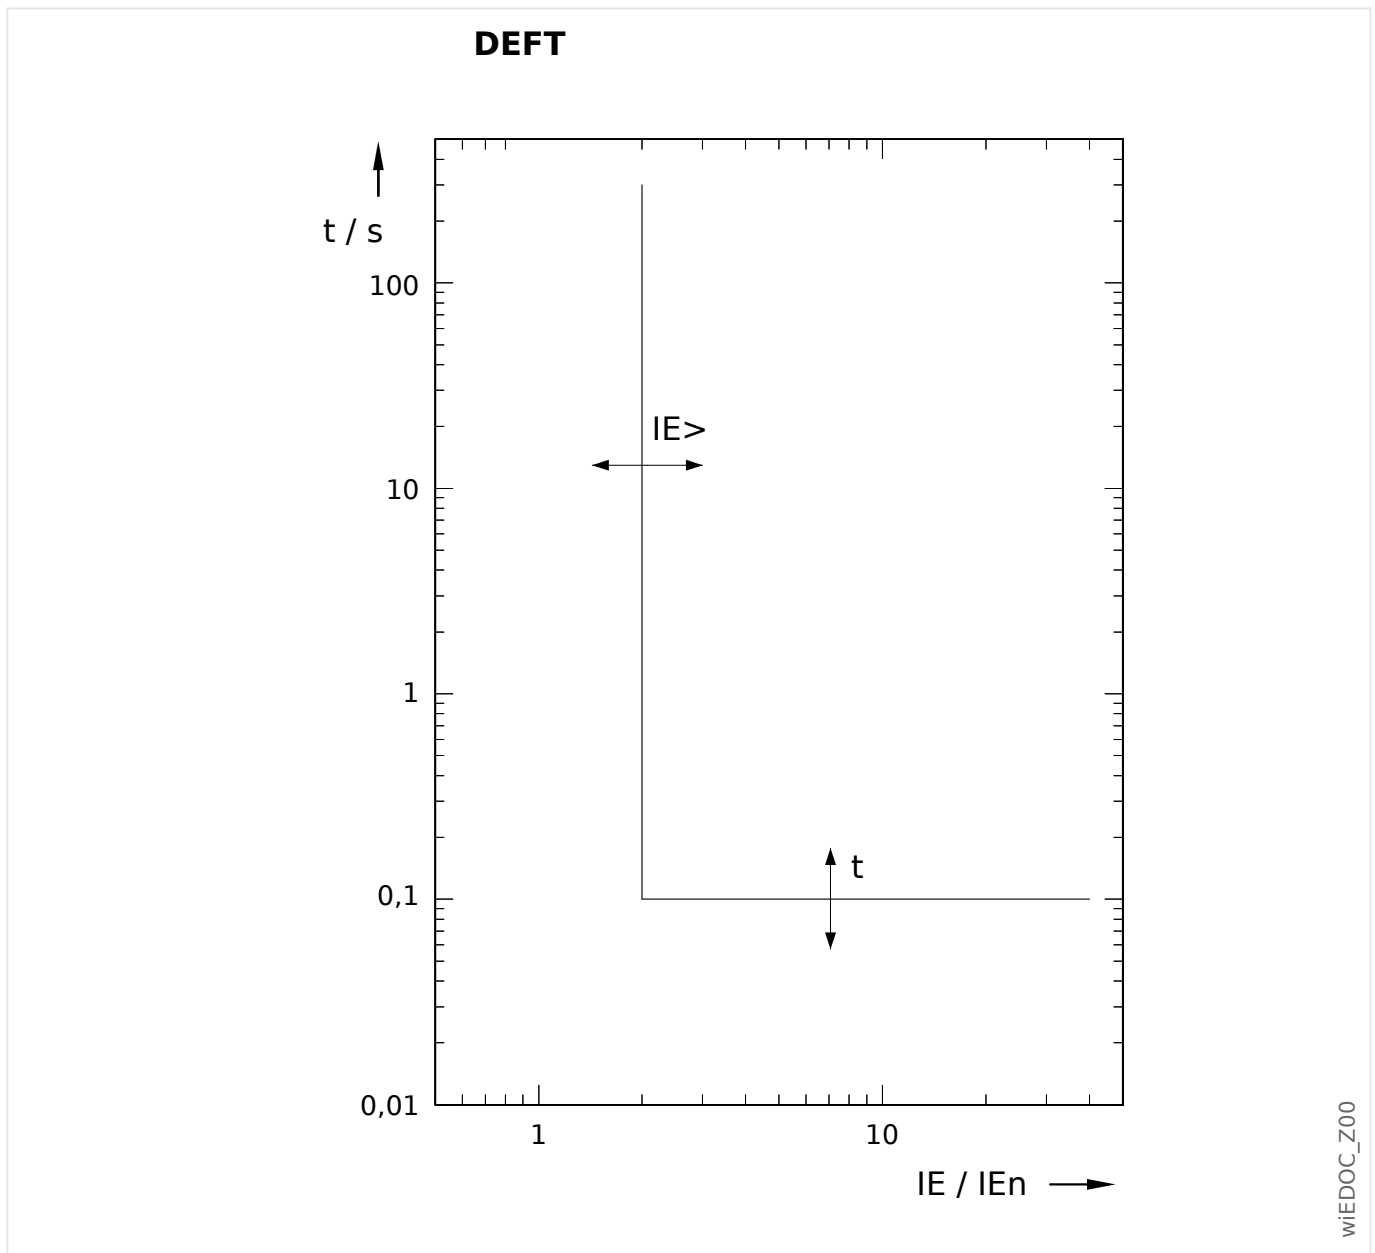

Die Auslöseverzögerung für $I_E > I_{E>}$ ist einstellbar über [Schutzparameter / $I_{E>}$] »t«.

Die Rückfallverzögerung für $I_E < I_{E>}$ ist grundsätzlich immer gleich 0 („unverzögert“).

12.2.2.2 AMZ-Kennlinien (IE>, IE>>)

Kennlinie »Kennl«	Auslöseverzögerung			Rückfallverzögerung (nur für »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“)	
	$t = \left(\frac{k}{\left(\frac{IE}{IE>} \right)^\alpha - 1} + c \right) \cdot tChar$			$t = \frac{\tau}{1 - \left(\frac{IE}{IE>} \right)^\alpha} \cdot tChar$	
	k [s]	c [s]	α	τ [s]	α
IEC NINV	0,14	0	0,02	0,14	2
IEC VINV	13,5	0	1	13,5	2
IEC EINV	80	0	2	80	2
IEC LINV	120	0	1	120	2
IEEE MINV	0,0515	0,1140	0,02	4,85	2
IEEE VINV	19,61	0,491	2	21,6	2
IEEE EINV	28,2	0,1217	2	29,1	2


Kennlinie »Kennl«	Auslöseverzögerung			Rückfallverzögerung (nur für »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“)	
	$t = \frac{k}{b - \frac{c}{\left(\frac{IE}{IE>} \right)^\alpha}} \cdot tChar$			$t = \frac{\tau}{1 - \left(\frac{IE}{IE>} \right)^\alpha} \cdot tChar$	
	k [s]	b	c	τ [s]	α
RINV	1,0	0,339	0,236	1,0	2

Kennlinie »Kennl«		Auslöseverzögerung			
		$t = k \cdot t_{Char} \cdot 10^{\alpha \cdot \log(b \cdot \frac{IE}{IE>}) + c}$			
		k [s]	b	c	α
HV-Fuse		10	2	3,66	-3,8320
FR-Fuse	$1 < \frac{IE}{IE>} < 2$	10	1	3,0	-7,16
	$2 < \frac{IE}{IE>} < 2,66$	10	1	2,47	-5,4
	$2,66 < \frac{IE}{IE>} < \frac{I_{max}}{IE>}$	10	1	1,98	-4,24

Kennlinie »Kennl«		Auslöseverzögerung	
		$t = m - k \cdot \ln\left(\frac{IE}{IE> \cdot t_{Char}}\right)$	
		k [s]	m [s]
RXIDG		1,35	5,8

Siehe  „Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)“ für weitere Informationen.

»Kennl« = IEC NINV

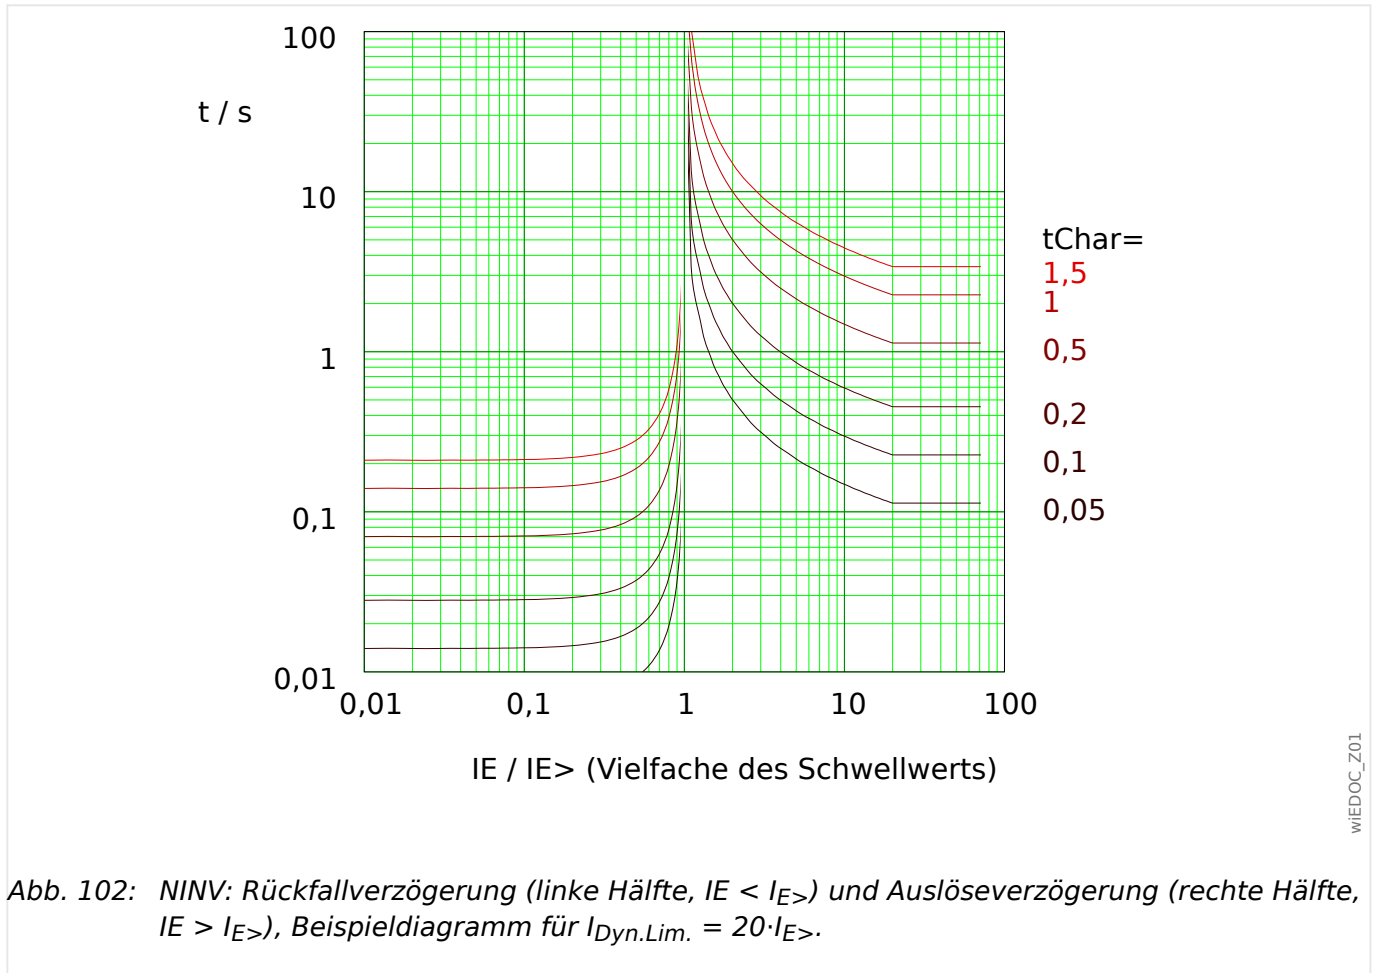

Für Details siehe auch [↪](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)“ und [↪](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien (IE>, IE>>)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $IE> < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.2.2.1.2 IEC Very Inverse [VINV] (IEC 60255-151)

»Kennl« = IEC VINV

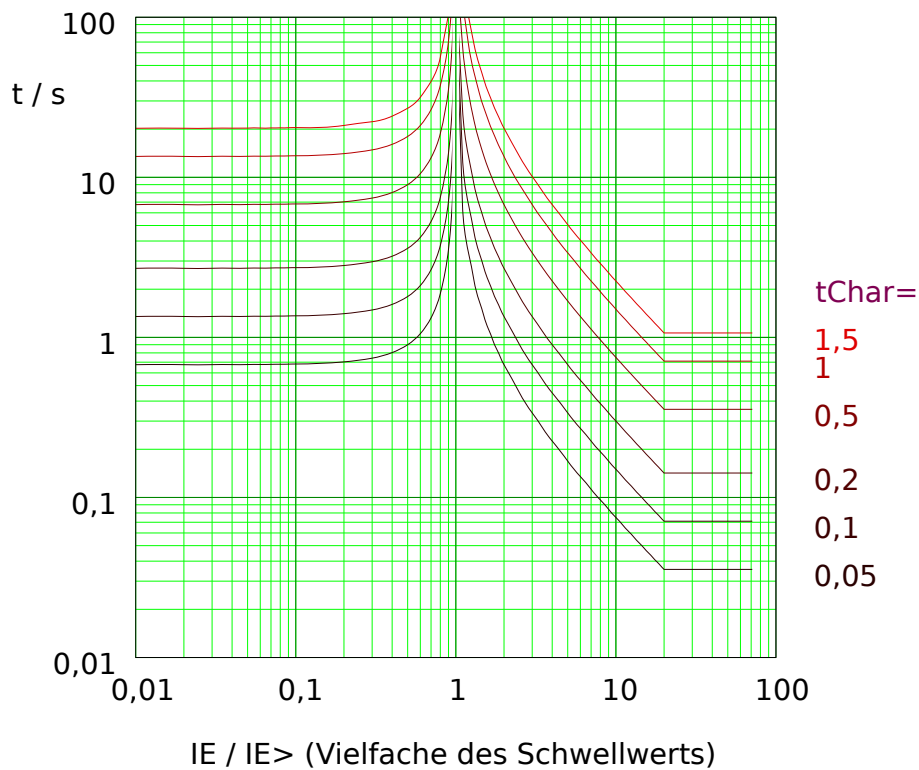


Abb. 103: VINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $IE < IE>$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $IE > IE>$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot IE>$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($IE>$, $IE>>$)“ und [☞](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien ($IE>$, $IE>>$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $IE> < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = IEC EINV

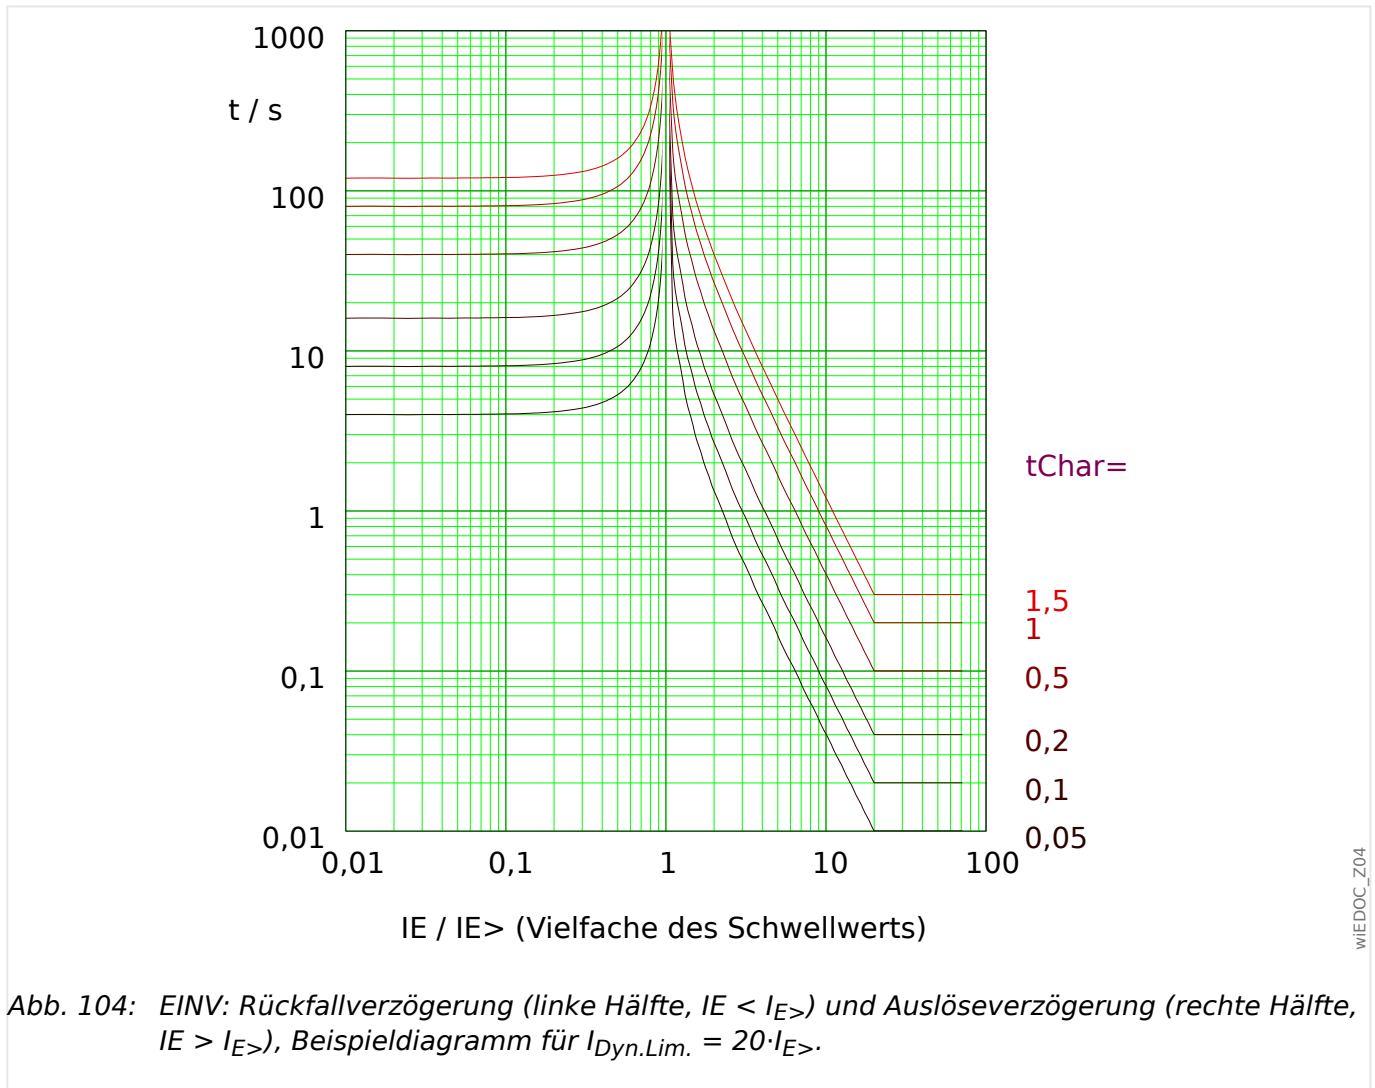


Abb. 104: EINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $IE < IE_{>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $IE > IE_{>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot IE_{>}$.

Für Details siehe auch [↪](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)“ und [↪](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien (IE>, IE>>)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.


Auslöseverzögerung

Für $IE_{>} < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.2.2.1.4 IEC Long Time Inverse - Kennlinie [LINV] (IEC 60255-151)

»Kennl« = IEC LINV

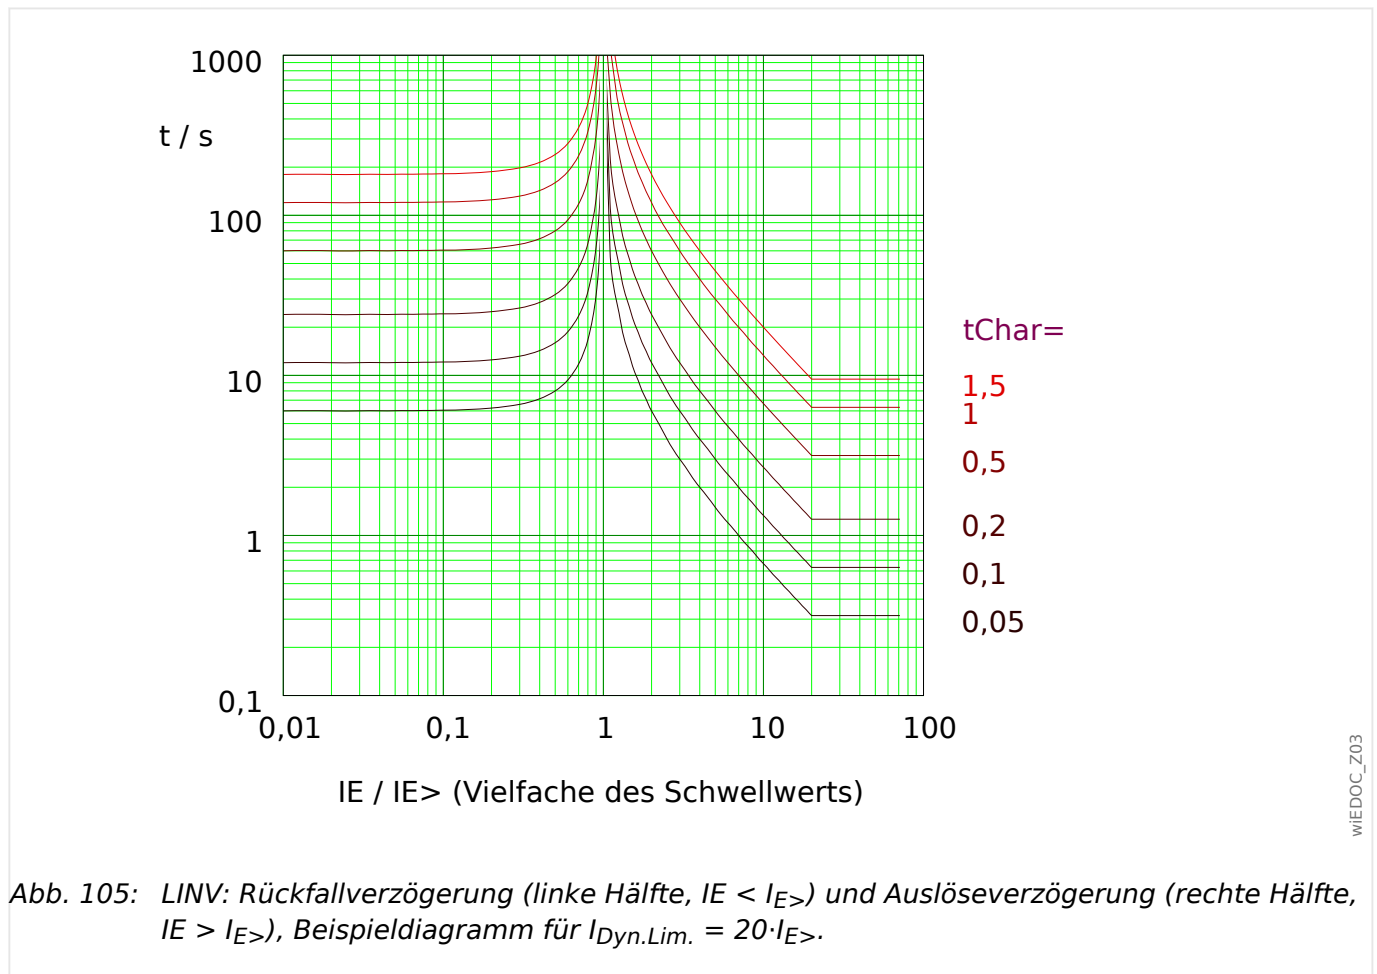

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($IE>$, $IE>>$)“ und [☞](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien ($IE>$, $IE>>$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.


Auslöseverzögerung

Für $IE> < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.2.2 R Inverse [RINV] - Kennlinie

»Kennl« = RINV

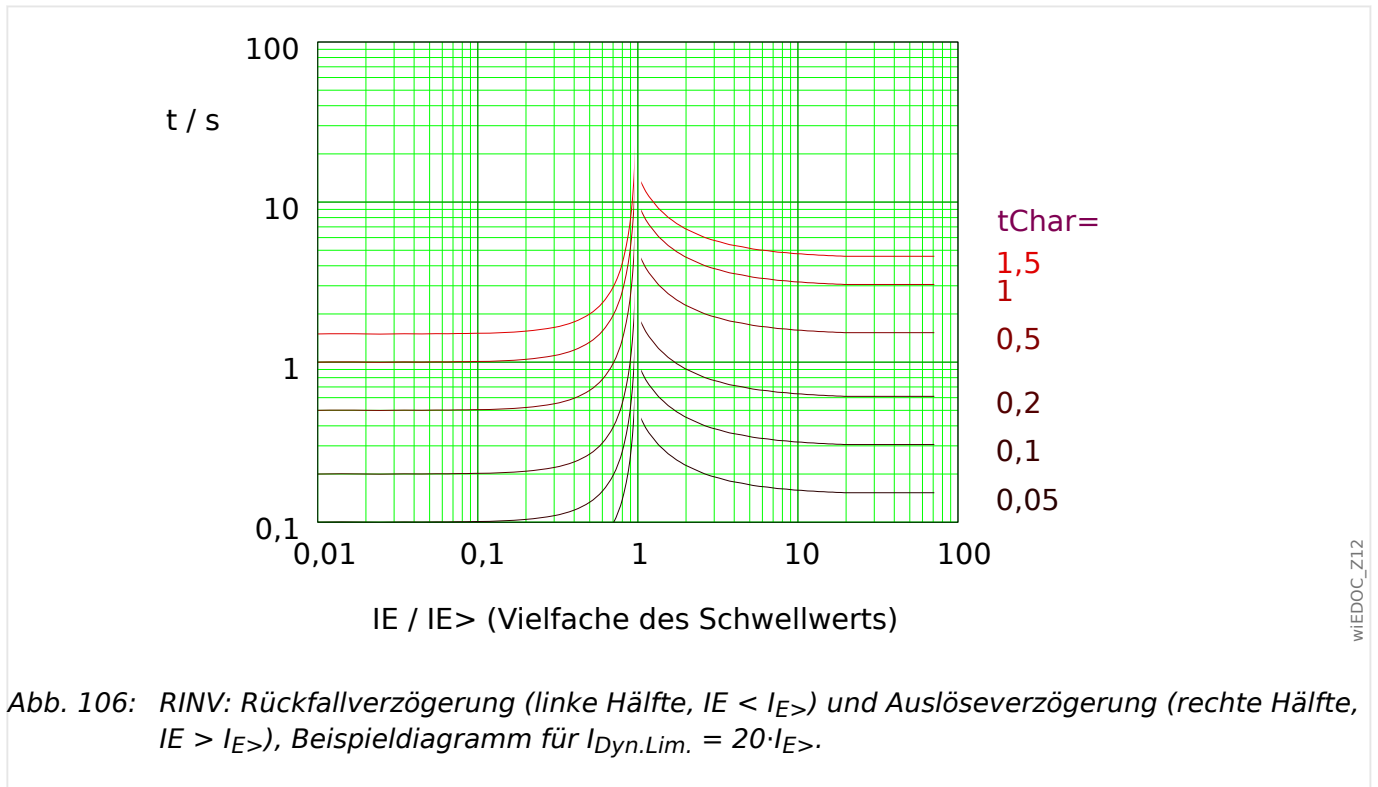

Für Details siehe auch [↩](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($IE>$, $IE>>$)“ und [↩](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien ($IE>$, $IE>>$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $IE> < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.2.2.3 HH-Sicherungskennlinie (HV-Fuse)

»Kennl« = HV-Fuse

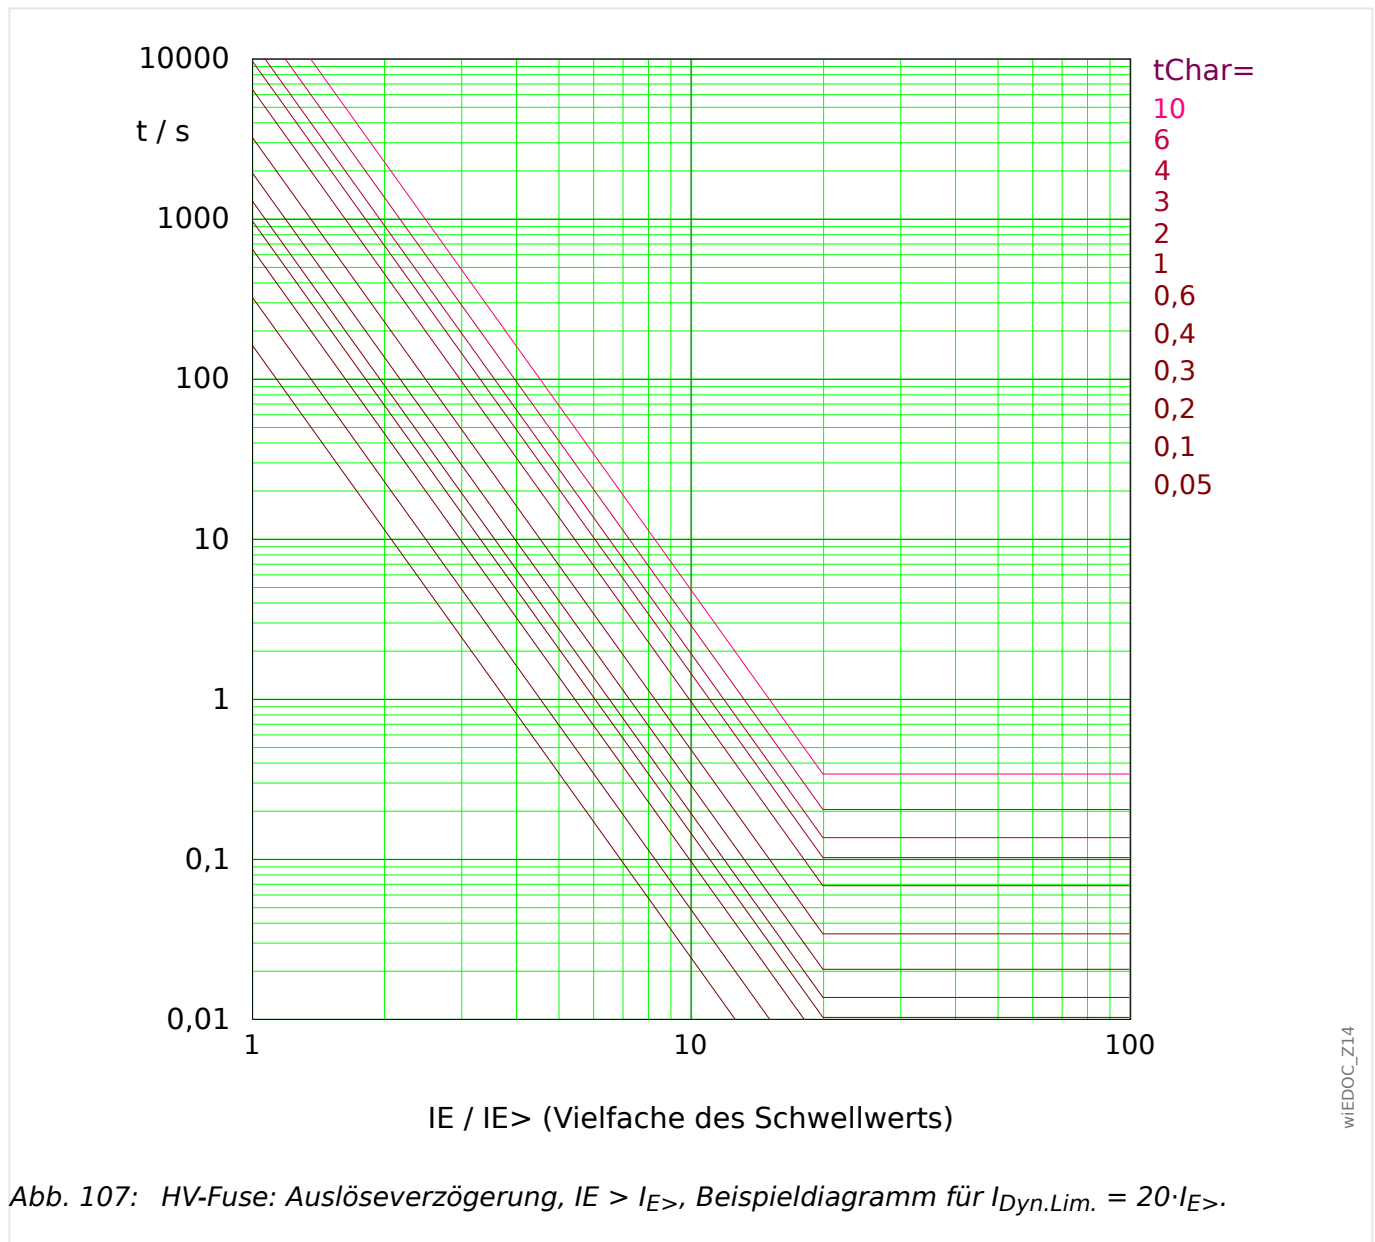


Abb. 107: HV-Fuse: Auslöseverzögerung, $IE > IE >$, Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot IE >$.

Für Details siehe auch [↳ „Legende für alle folgenden Diagramme \(\$IE >\$, \$IE >>\$ \)“](#) und [↳ „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien \(\$IE >\$, \$IE >>\$ \)“](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung

Für $IE > < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung gemäß Kennlinie.

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.2.2.4 Vollbereichskennlinie (FR-Fuse)

»Kennl« = FR-Fuse

Anmerkung: Diese Kennlinie wird manchmal auch als „Schweden-Kurve“ bezeichnet.

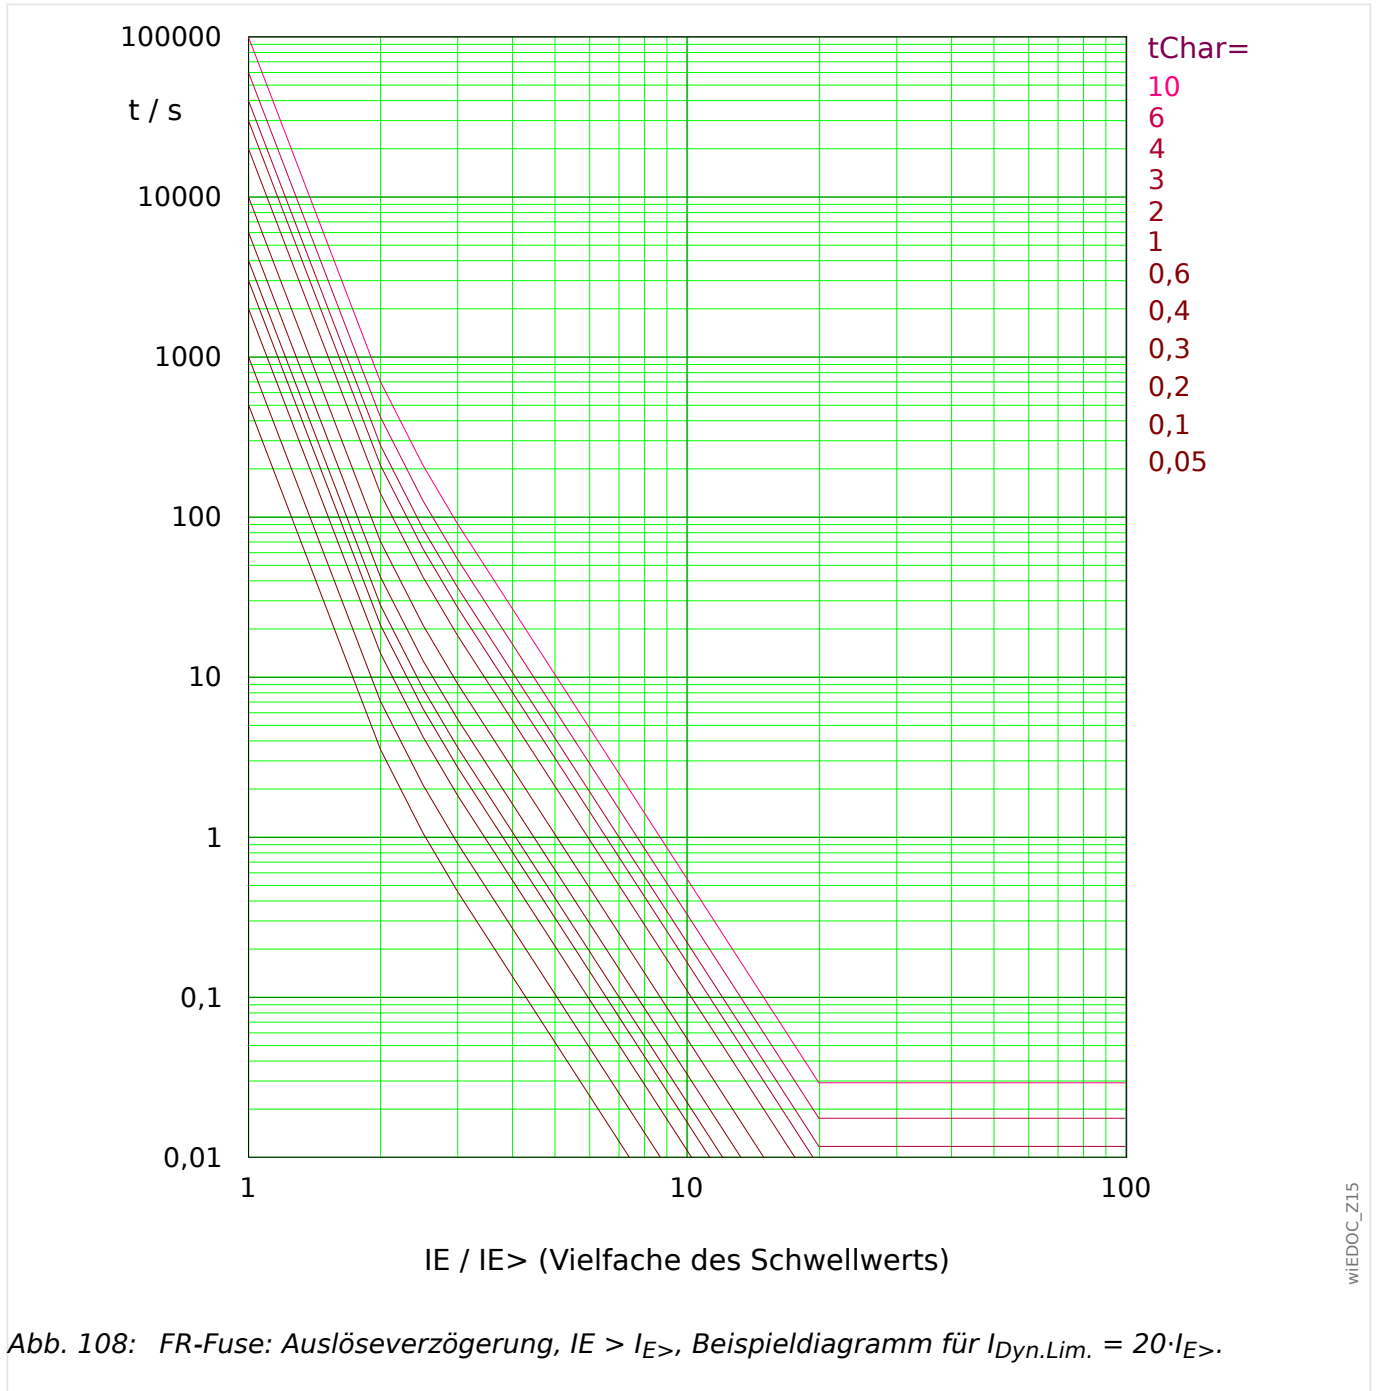


Abb. 108: FR-Fuse: Auslöseverzögerung, $I_E > I_{E>}$, Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{E>}$.

Für Details siehe auch [☞ „Legende für alle folgenden Diagramme \(\$I_{E>}\$, \$I_{E>>}\$ \)“](#) und [☞ „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien \(\$I_{E>}\$, \$I_{E>>}\$ \)“](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung

Für $I_E > I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_E < I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = „IEEE MINV“

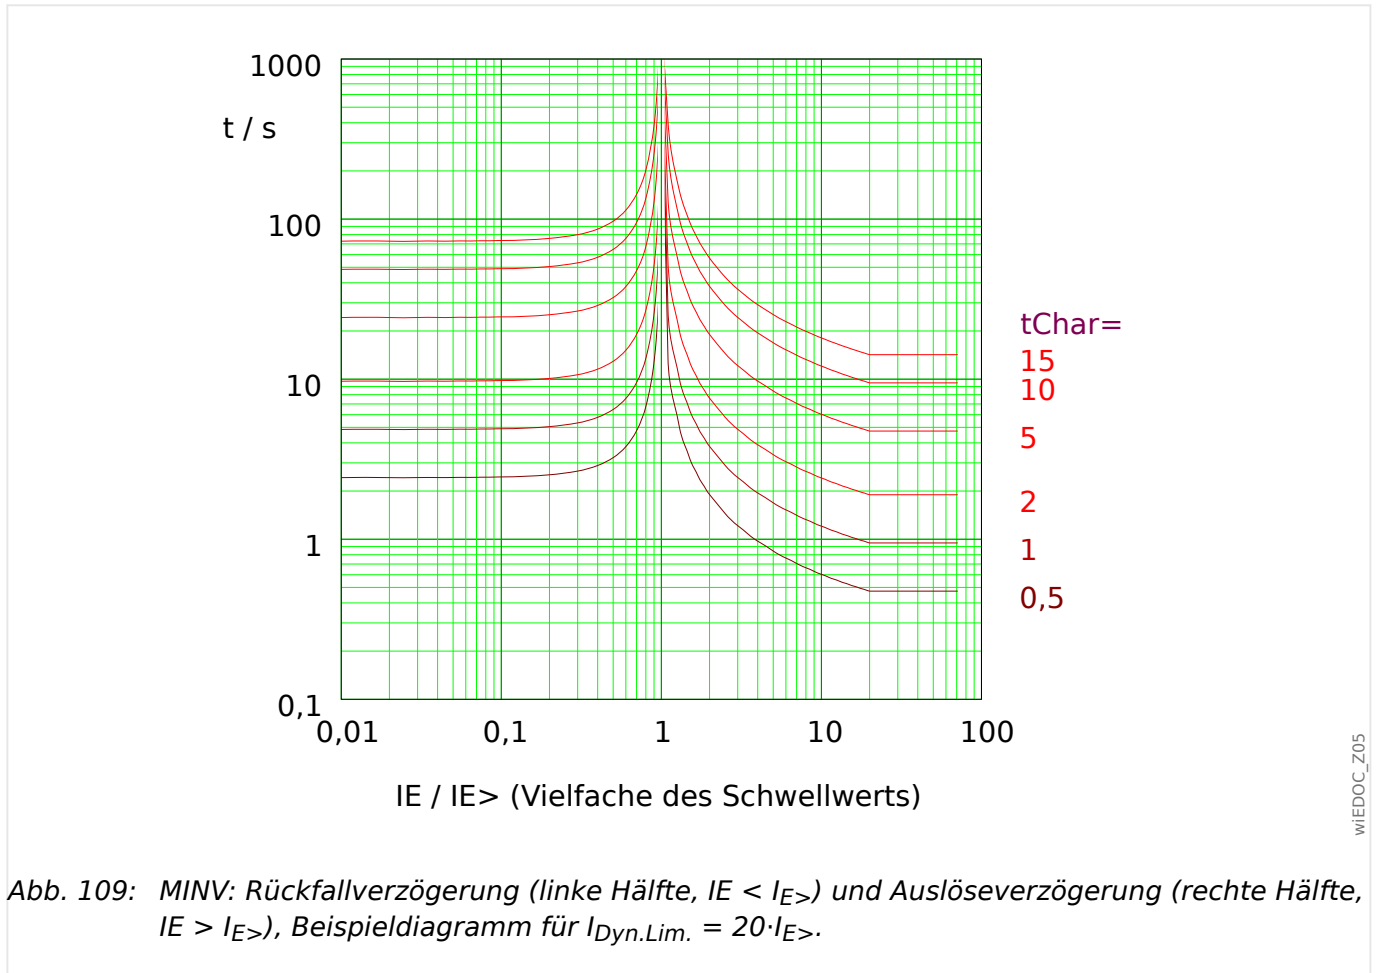


Abb. 109: MINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $IE < I_{E>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $IE > I_{E>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{E>}$.

Für Details siehe auch [↩](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)“ und [↪](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien (IE>, IE>>)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $IE> < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.2.2.5.2 Very Inverse [VINV] (IEEE C37.112)

»Kennl« = „IEEE VINV“

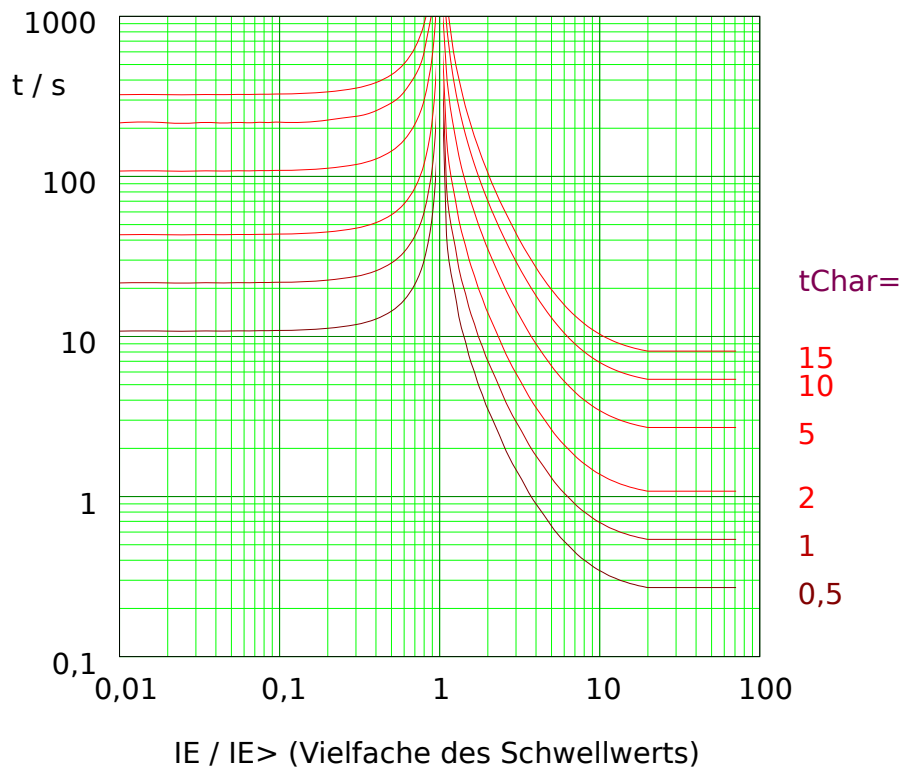


Abb. 110: VINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $IE < I_{E>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $IE > I_{E>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{E>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($IE>$, $IE>>$)“ und [☞](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien ($IE>$, $IE>>$)“.

Rückfallverzögerung


Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $IE> < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = „IEEE EINV“

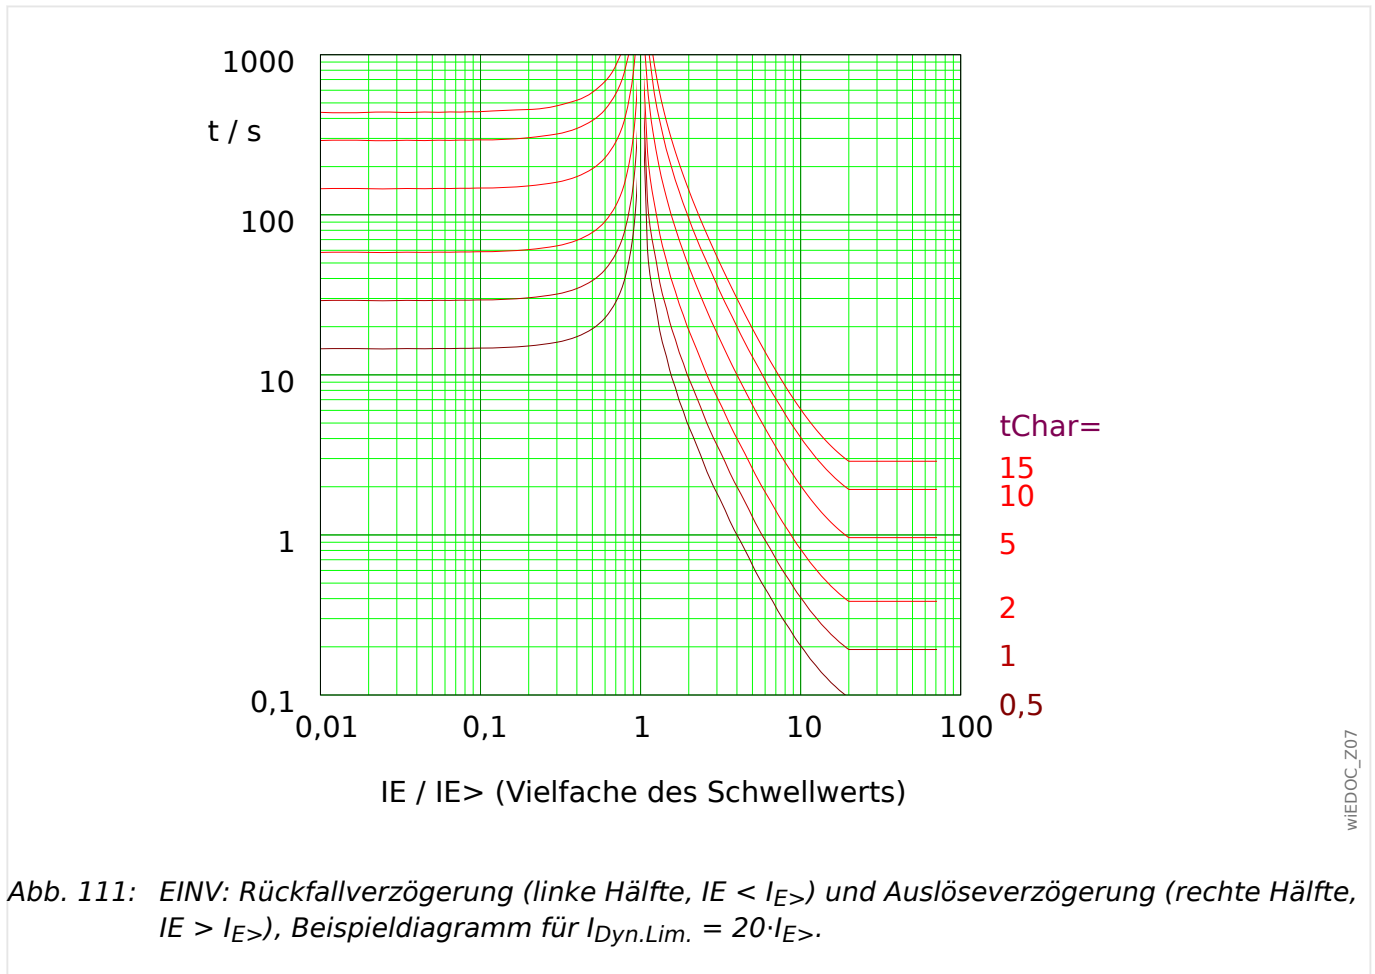

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($I_{E>}$, $I_{E>>}$)“ und [☞](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien ($I_{E>}$, $I_{E>>}$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung


Für $IE > < IE < I_{E,Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $IE > I_{E,Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.


12.2.2.2.6 „EF“-Kurve

»Kennl« = EF-Kurve

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar. (Siehe auch  „Legende für alle folgenden Diagramme (IE>, IE>>)“.)

Auslöseverzögerung

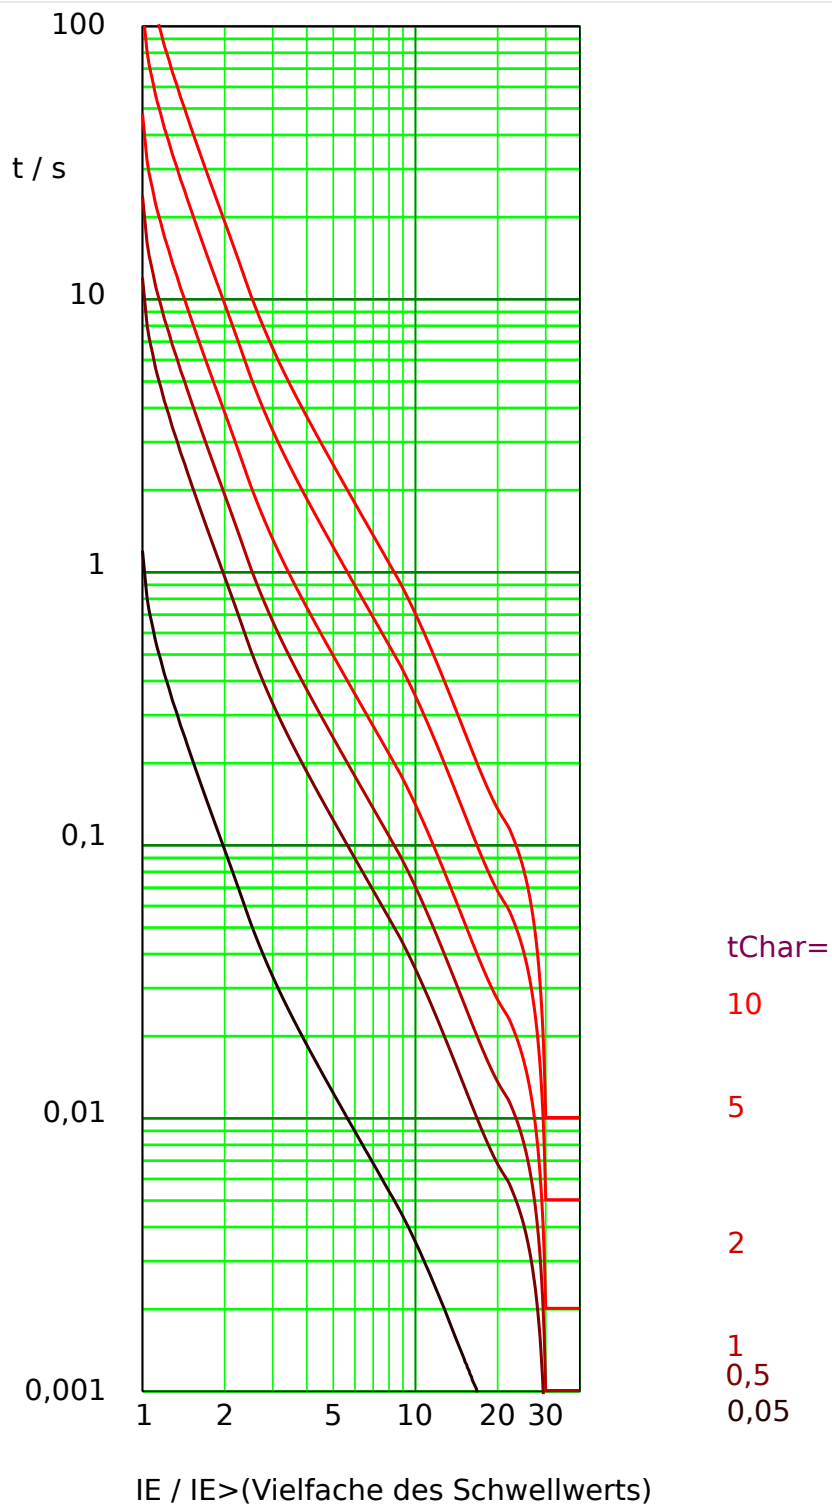

WIEDOC_Z16

Abb. 112: EF-Kurve: Auslöseverzögerung, $IE > I_{E>}$, Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 30 \cdot I_{E>}$.

Für Details siehe auch [↗](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($IE>$, $IE>>$)“ und [↗](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien ($IE>$, $IE>>$)“.

12.2.2.2.7 RXIDG

»Kennl« = RXIDG

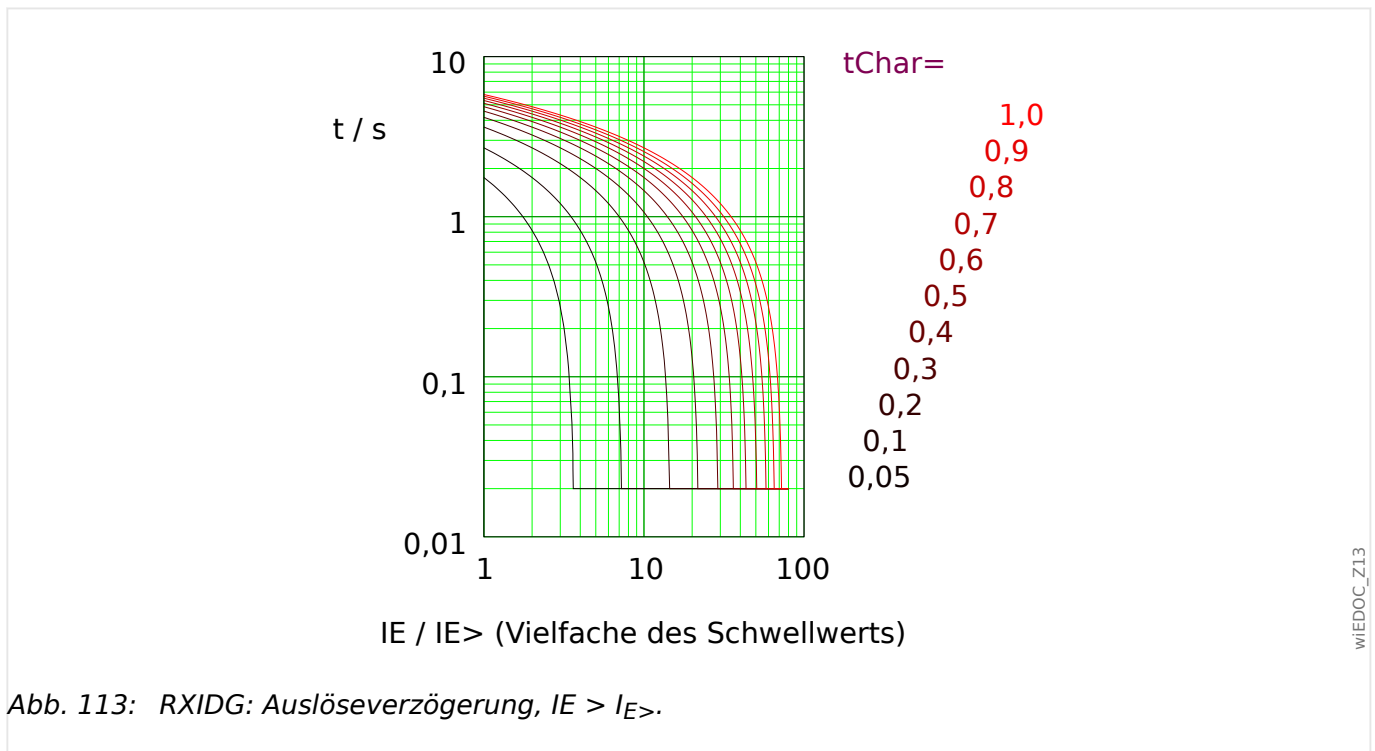


Abb. 113: RXIDG: Auslöseverzögerung, $IE > IE>$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme ($IE>$, $IE>>$)“ und [☞](#) „12.2.2.2 AMZ-Kennlinien ($IE>$, $IE>>$)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung

Für $IE> < IE$ ergibt sich die Auslöseverzögerung aus der folgenden Gleichung, allerdings nur unter der Bedingung, dass für diese Zeit gilt: $t > t_{Dyn.Lim.}$ mit $t_{Dyn.Lim.} = 0,02$ s.

Die Auslöseverzögerung t beträgt somit immer mindestens $t_{Dyn.Lim.} = 0,02$ s.

12.2.3 Kennlinien (»I2>«)

Folgende Kennlinien können für die Schutzstufe »I2>« gewählt werden:

- **DEFT** – *Definite Time-Overcurrent / Unabhängiger Überstromzeitschutz*
- **Abhängige Kennlinien nach IEC 60255-151:**
 - **NINV** – *IEC Normal Inverse* (IEC 60255-151)
 - **VINV** – *IEC Very Inverse* (IEC 60255-151)
 - **LINV** – *IEC Long Time Inverse* (IEC 60255-151)
 - **EINV** – *IEC Extremely Inverse* (IEC 60255-151)
- **RINV** – *R Inverse*
- **HV-Fuse** HH-Sicherungskennlinie (HV-Fuse)
- **FR-Fuse** Vollbereichskennlinie (FR-Fuse)
- **Abhängige Kennlinien nach IEEE C37.112:**
 - **MINV** – *IEEE Moderately Inverse* (IEEE C37.112)
 - **VINV** – *IEEE Very Inverse* (IEEE C37.112)
 - **EINV** – *IEEE Extremely Inverse* (IEEE C37.112)
- **EF-Kurve** „EF“-Kennlinie

Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)


- **I2**: Schieflast
- **I>**: Anregeschwelle für die Schutzstufe. Beim Überschreiten des Einstellwertes regt die Stufe an
- **Einstellung**: [Schutzparameter / I2>] »I2«
- **Auslöseverzögerung t** für $I2 > I2>$:
 - für »Kennl« = „DEFT“: einstellbar über [Schutzparameter / I2>] »t«.
 - für alle anderen Kennlinien: errechnet aus der gewählten Kennlinie.
- **Rückfallverzögerung** für $I2 < I2>$, einstellbar über »Rücksetz Modus«:
 - Option »Rücksetz Modus« = „unverzögert“: Unverzögerter Reset: Wenn der Strom unter den Anregewert zurückfällt, wird der Timer innerhalb von 2 Perioden zurückgesetzt.
 - Option »Rücksetz Modus« = „unabhängig“: Die Rückfallverzögerung ist einstellbar mittels »tReset«.
 - Option »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“ (nur für IEC- und ANSI/IEEE- Kurven): Die Rückfallverzögerung wird aus der jeweils gewählten Kennlinie errechnet.
- **tChar** (für alle Kennlinien außer „DEFT“):

- Zeit-Multiplikator/Kennlinienfaktor. Der Einstellbereich hängt von der gewählten Kennlinie ab.
- Einstellung über [Schutzparameter / I2>] »tChar«

Für alle abhängigen Kennlinien (d. h. alle Kurven außer DEFT) gibt es zwei von einander unabhängige minimale Auslöseverzögerungen, und unabhängig von der aus der Kennlinie errechneten Verzögerung ist die tatsächliche Auslöseverzögerung niemals kleiner als einer dieser beiden Minimalverzögerungen.

- »I2> . tMin« ist eine fest einstellbare Minimalverzögerung. Dies ist im Grunde eine Zeitstufe, die unabhängig von der gewählten Kennlinie ablaufen muss, bevor das Auslösesignal gegeben wird. Sie lässt sich allerdings auch auf 0 Sekunden einstellen und ist damit deaktiviert. (Siehe auch [↳ „5.6.2 Einstellungen über DiggiMEC bzw. über Smart view“](#).)
- Eine weitere Minimalverzögerung, $t_{Dyn.Lim.}$, ist ein aus der Kennlinie errechneter „Kurven-Knick“, also abhängig von einem $I_{Dyn.Lim.}$. Die Auslöseverzögerung ist hierbei niemals kleiner als $t_{Dyn.Lim.}$, unabhängig von den Stromwerten für I2.
 - $I_{Dyn.Lim.}$ ist dabei definiert als der kleinste Wert von $20 \cdot I_n$ und $20 \cdot I_{2>}$ (EF-Kurve: $30 \cdot I_{2>}$).
 - $t_{Dyn.Lim.}$ ist die Auslöseverzögerung, die sich rechnerisch aus der jeweiligen Kennlinie für $I_{Dyn.Lim.}$ ergibt.
 - (Das Diagramm zu jeder Kurve stellt diesen „Kurven-Knick“ exemplarisch unter der Annahme $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{2>}$ [bzw. $30 \cdot I_{2>}$] dar.)

12.2.3.1 DEFT - Unabhängiger Überstromzeitschutz ($\gg I_2 > \ll$)

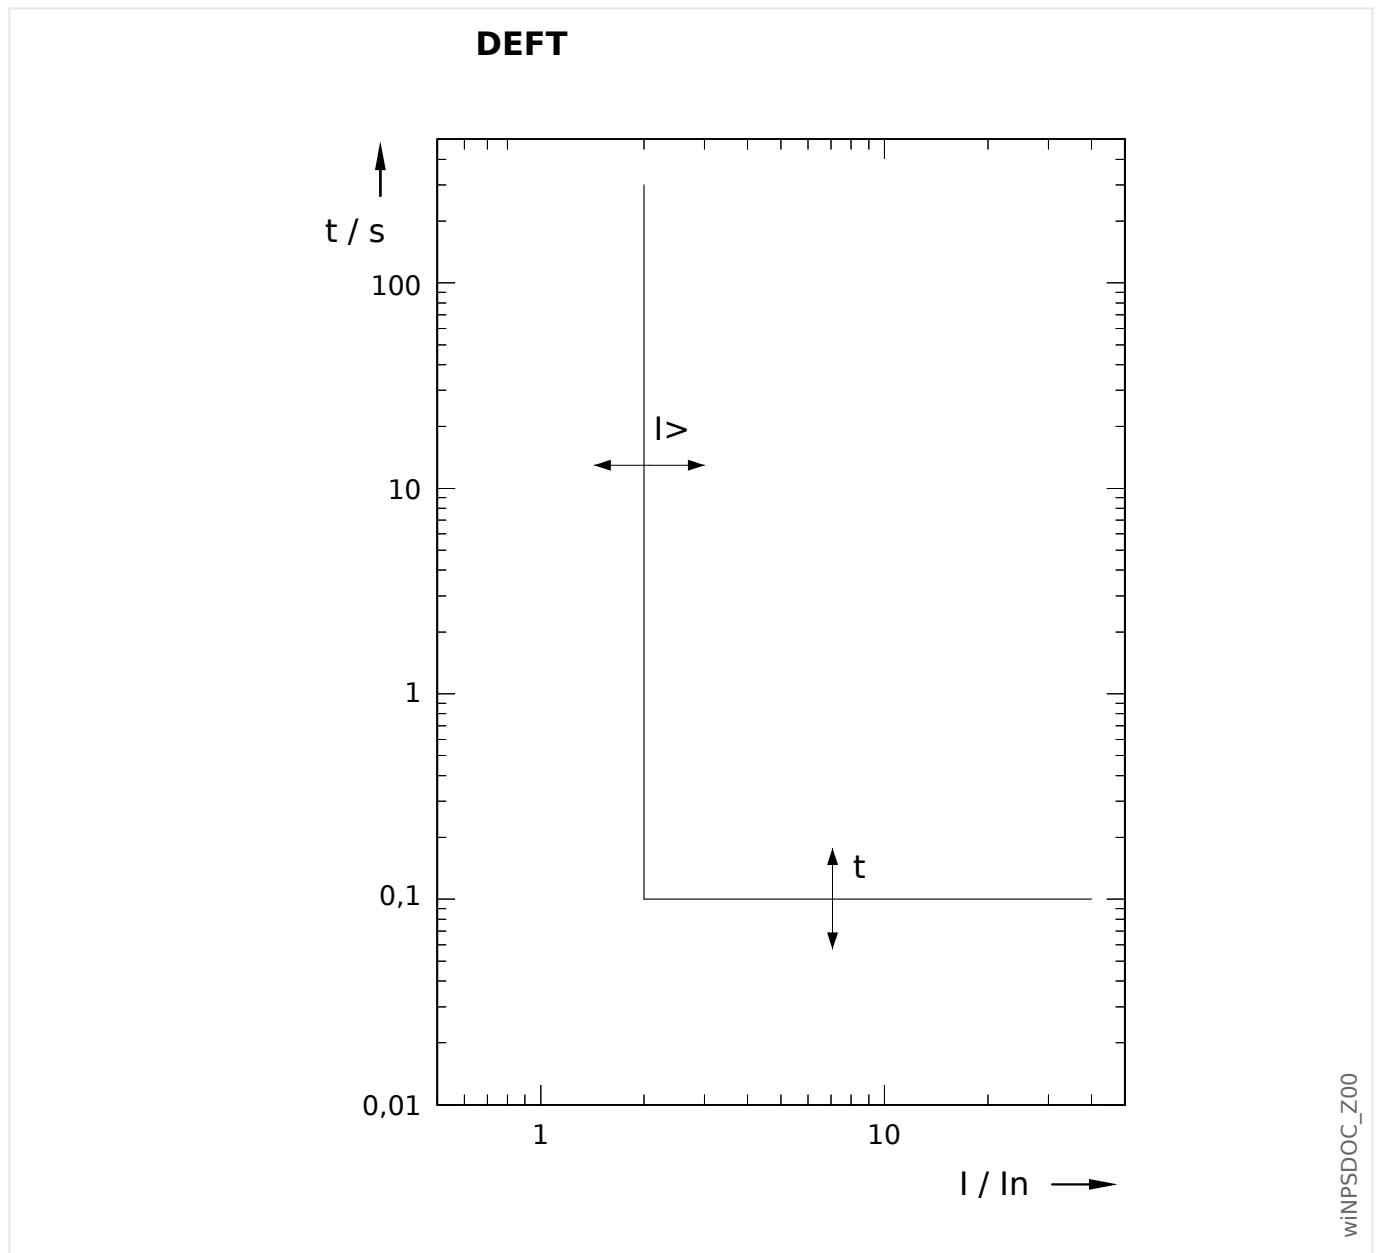

Die Auslöseverzögerung für $I_2 > I_{2>}$ ist einstellbar über [Schutzparameter / $I_2 >$] »t«.

Die Rückfallverzögerung für $I_2 < I_{2>}$ ist grundsätzlich immer gleich 0 („unverzögert“).

12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)

Kennlinie »Kennl«	Auslöseverzögerung			Rückfallverzögerung (nur für »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“)	
	$t = \left(\frac{k}{\left(\frac{I2}{I>}\right)^\alpha - 1} + c \right) \cdot t_{Char}$			$t = \frac{\tau}{1 - \left(\frac{I2}{I>}\right)^\alpha} \cdot t_{Char}$	
	k [s]	c [s]	α	τ [s]	α
IEC NINV	0,14	0	0,02	0,14	2
IEC VINV	13,5	0	1	13,5	2
IEC EINV	80	0	2	80	2
IEC LINV	120	0	1	120	2
IEEE MINV	0,0515	0,1140	0,02	4,85	2
IEEE VINV	19,61	0,491	2	21,6	2
IEEE EINV	28,2	0,1217	2	29,1	2

Kennlinie »Kennl«	Auslöseverzögerung			Rückfallverzögerung (nur für »Rücksetz Modus« = „abhängig (aus Kennl.)“)	
	$t = \frac{k}{b - \left(\frac{c}{\left(\frac{I2}{I>}\right)^\alpha}} \cdot t_{Char}$			$t = \frac{\tau}{1 - \left(\frac{I2}{I>}\right)^\alpha} \cdot t_{Char}$	
	k [s]	b	c	τ [s]	α
RINV	1,0	0,339	0,236	1,0	2


Kennlinie »Kennl«		Auslöseverzögerung			
		$t = k \cdot t_{Char} \cdot 10^{\alpha \cdot \log(b \cdot \frac{I_{2>}}{I_{2>}}) + c}$			
		k [s]	b	c	α
HV-Fuse		10	2	3,66	-3,8320
FR-Fuse	$1 < \frac{I_{2>}}{I_{2>}} < 2$	10	1	3,0	-7,16
	$2 < \frac{I_{2>}}{I_{2>}} < 2,66$	10	1	2,47	-5,4
	$2,66 < \frac{I_{2>}}{I_{2>}} < \frac{I_{\{?max\ k\}}}{I_{2>}}$	10	1	1,98	-4,24

Siehe  „Legende für alle folgenden Diagramme ($\gg I_{2>}$)“ für weitere Informationen.

12.2.3.2.1 Kennlinien nach IEC 60255-151 (»I2>«)

12.2.3.2.1.1 IEC Normal Inverse [NINV] (IEC 60255-151)

»Kennl« = IEC NINV

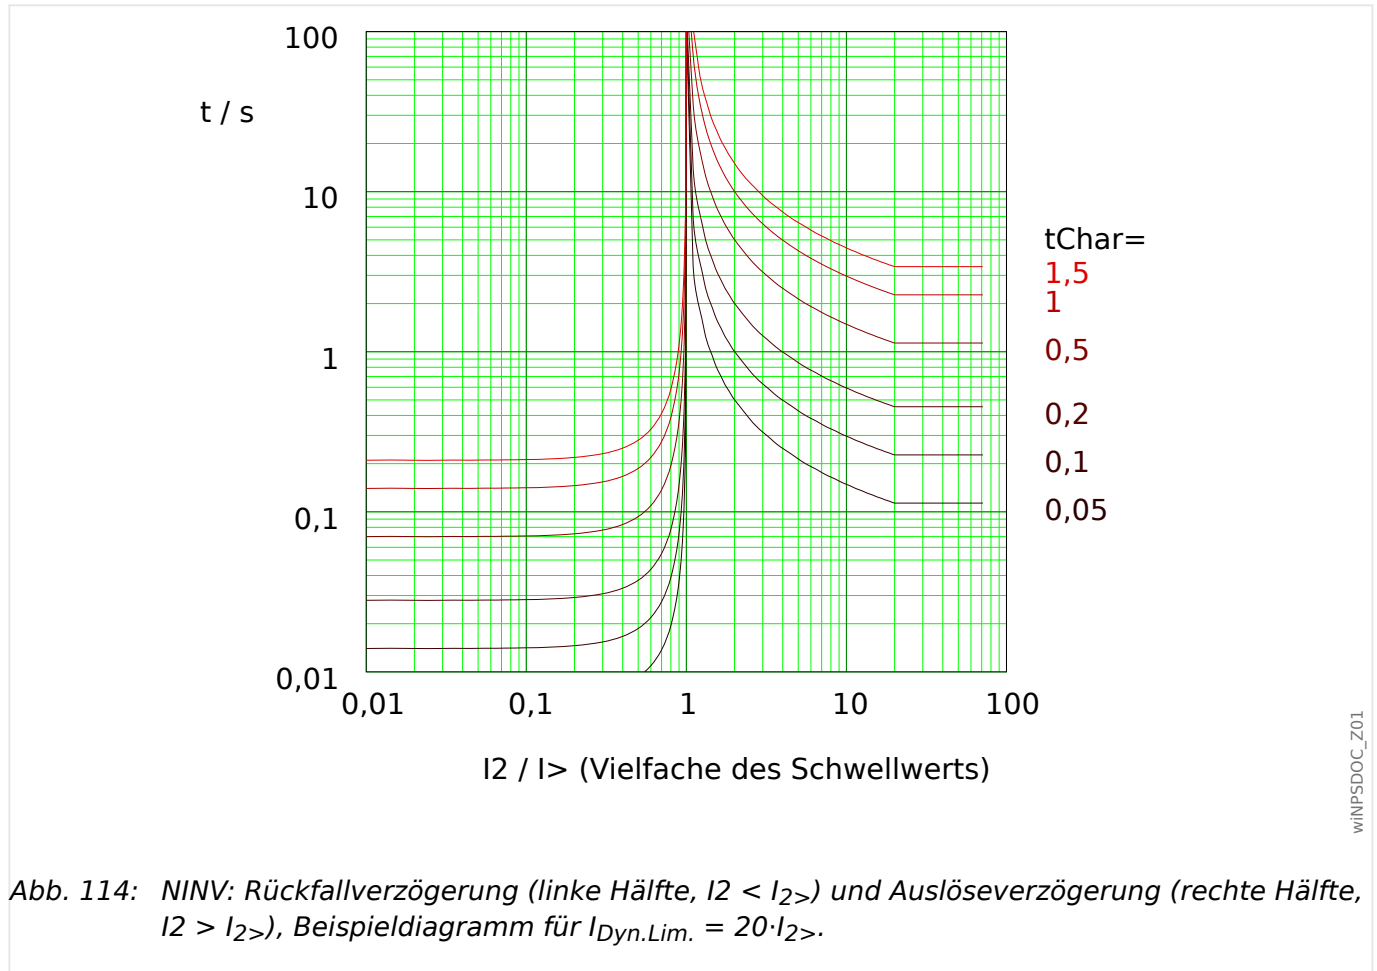

Für Details siehe auch [↪](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [↪](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

Rückfallverzögerung


Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{2>} < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = IEC VINV

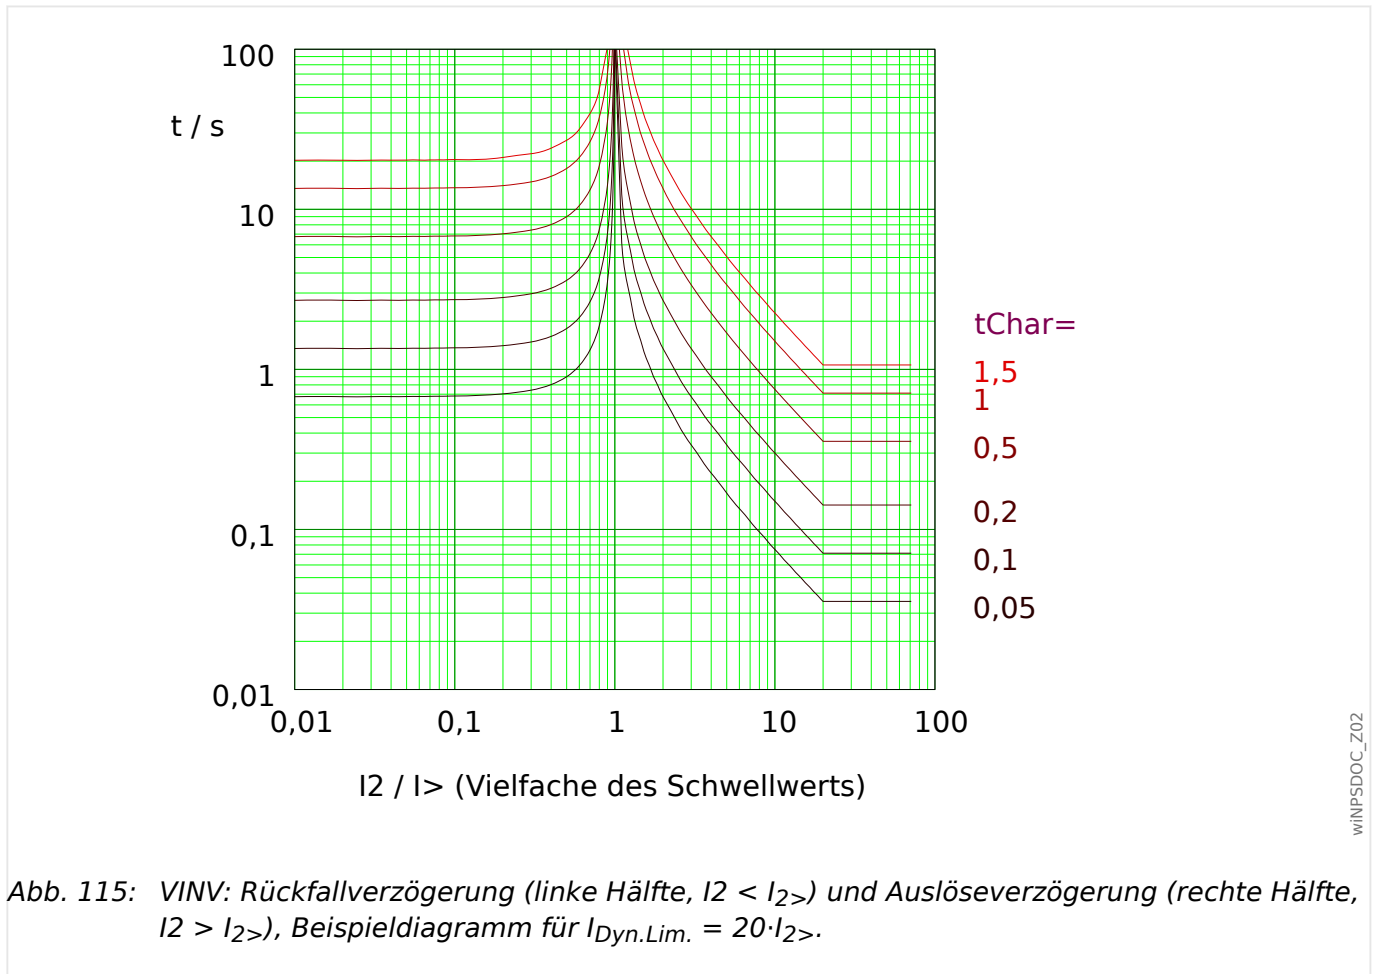

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [☞](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{2>} < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.3.2.1.3 IEC Extremely Inverse - Kennlinie [INV] (IEC 60255-151)

»Kennl« = IEC EINV

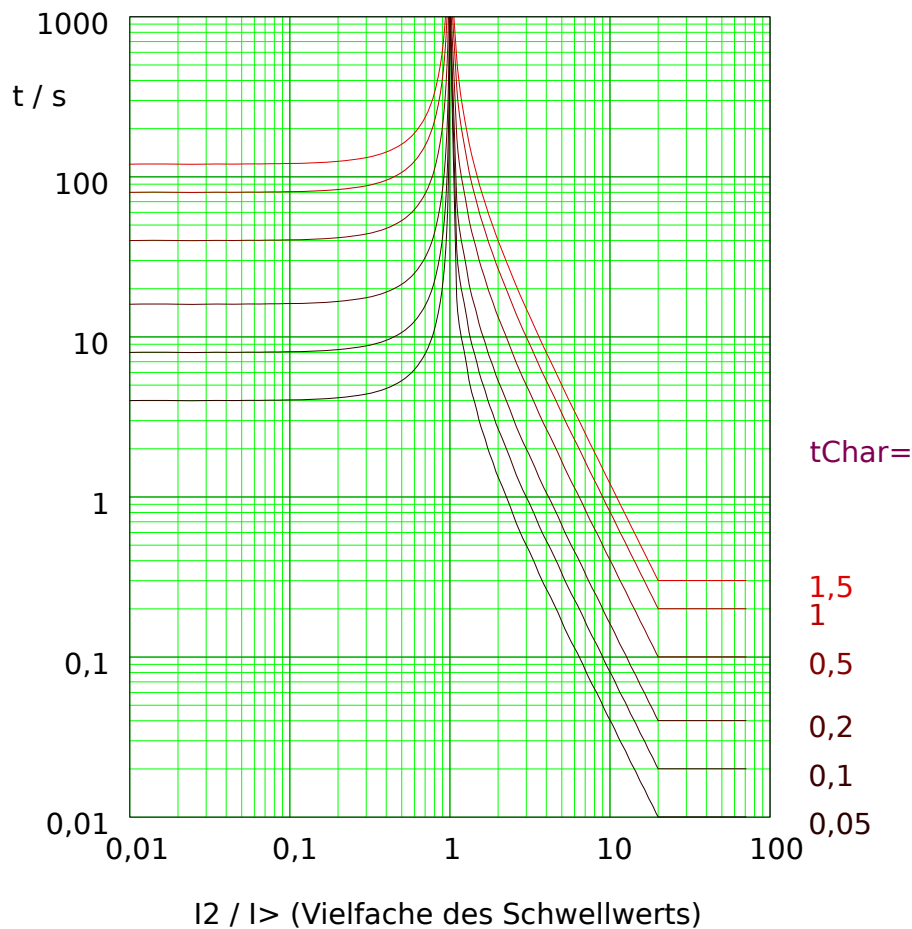


Abb. 116: EINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I_2 < I_{2>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I_2 > I_{2>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{2>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [☞](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{2>} < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = IEC LINV

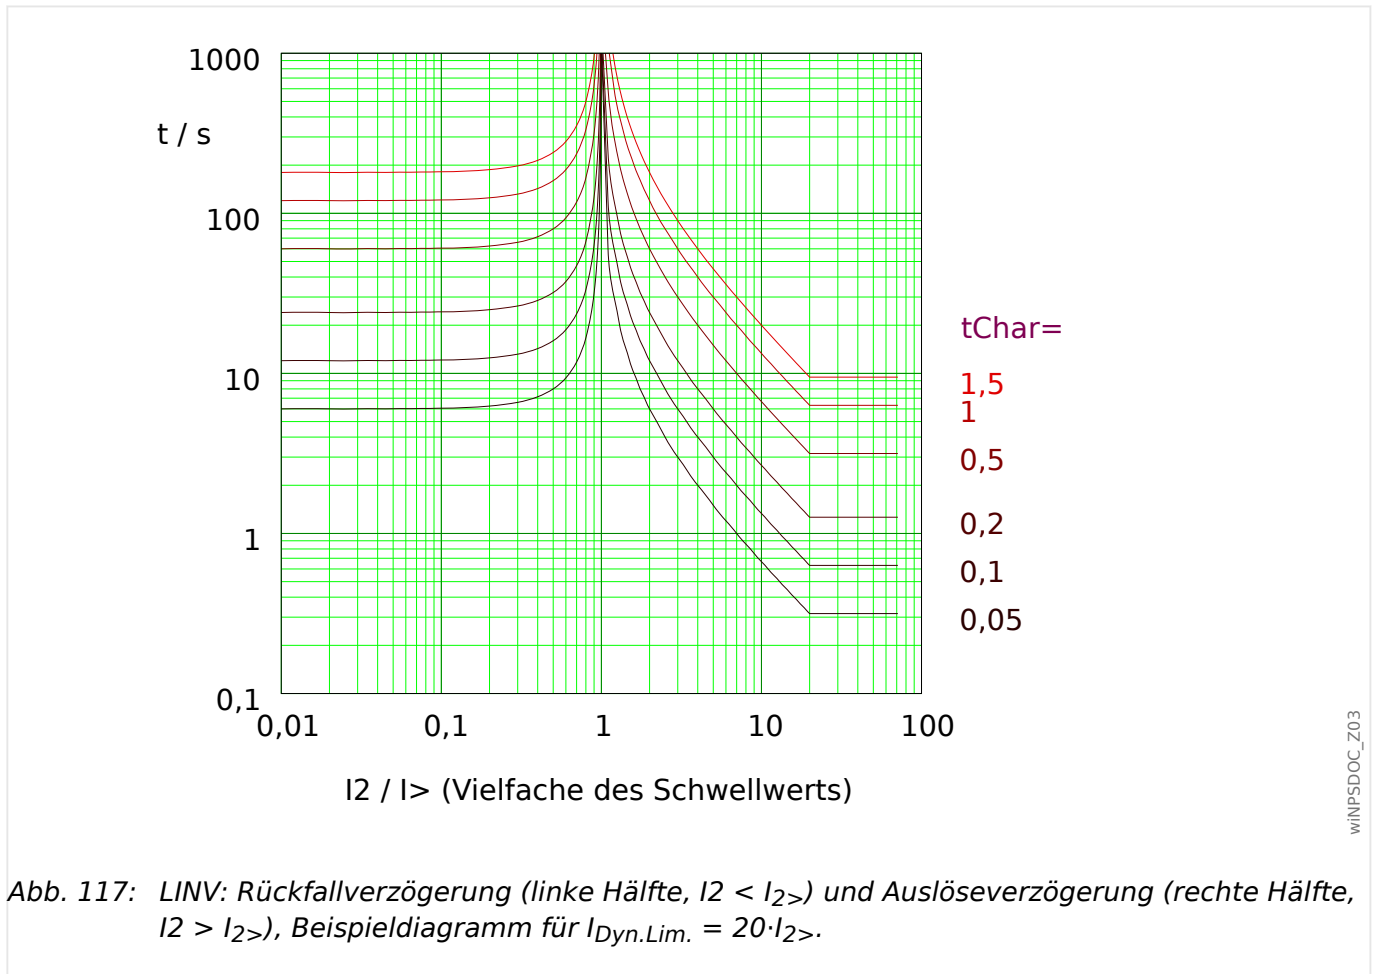


Abb. 117: LINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I_2 < I_{2>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I_2 > I_{2>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{2>}$.

Für Details siehe auch [↪](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [↪](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.


Auslöseverzögerung

Für $I_{2>} < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.3.2.2 R Inverse [RINV] - Kennlinie

»Kennl« = RINV

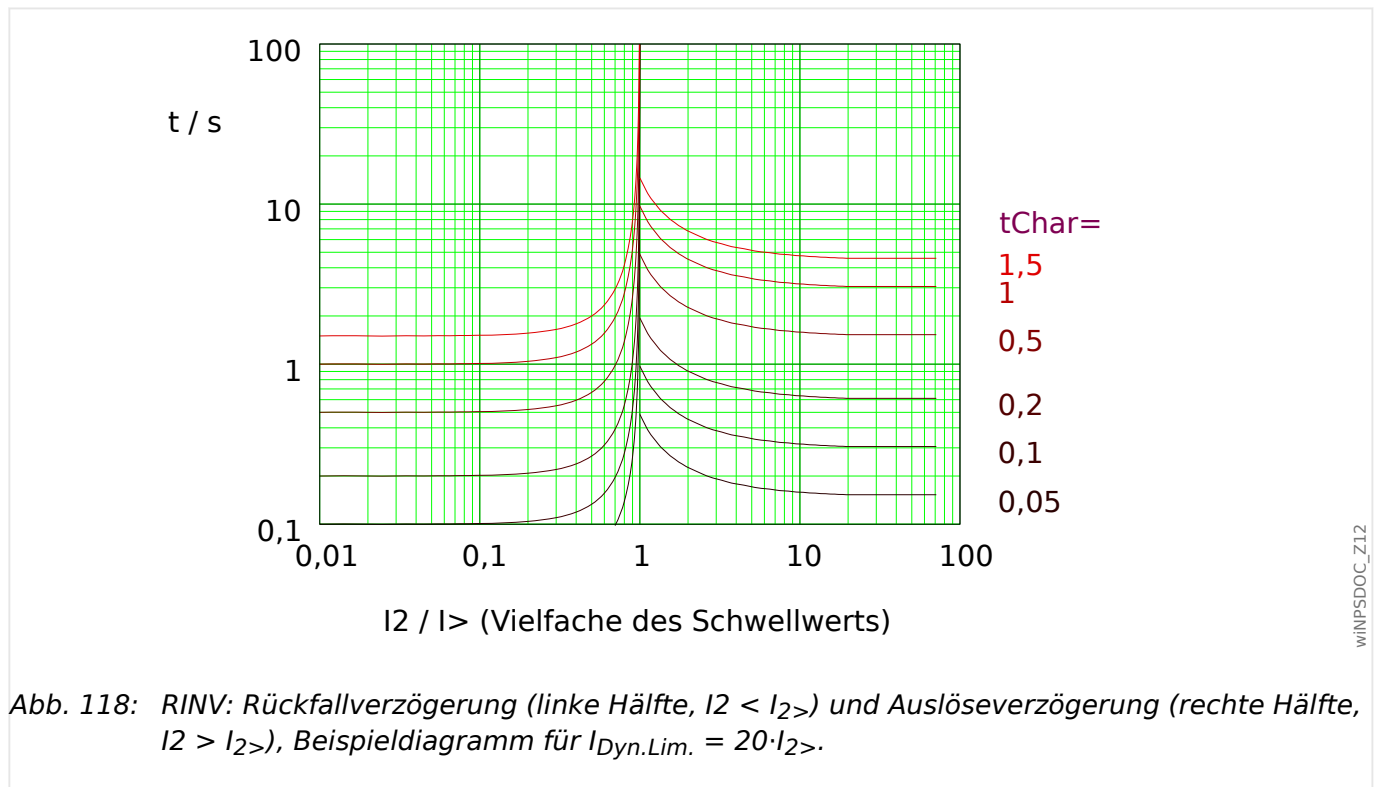

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [☞](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_2 < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.3.2.3 HH-Sicherungskennlinie (HV-Fuse)

»Kennl« = HV-Fuse

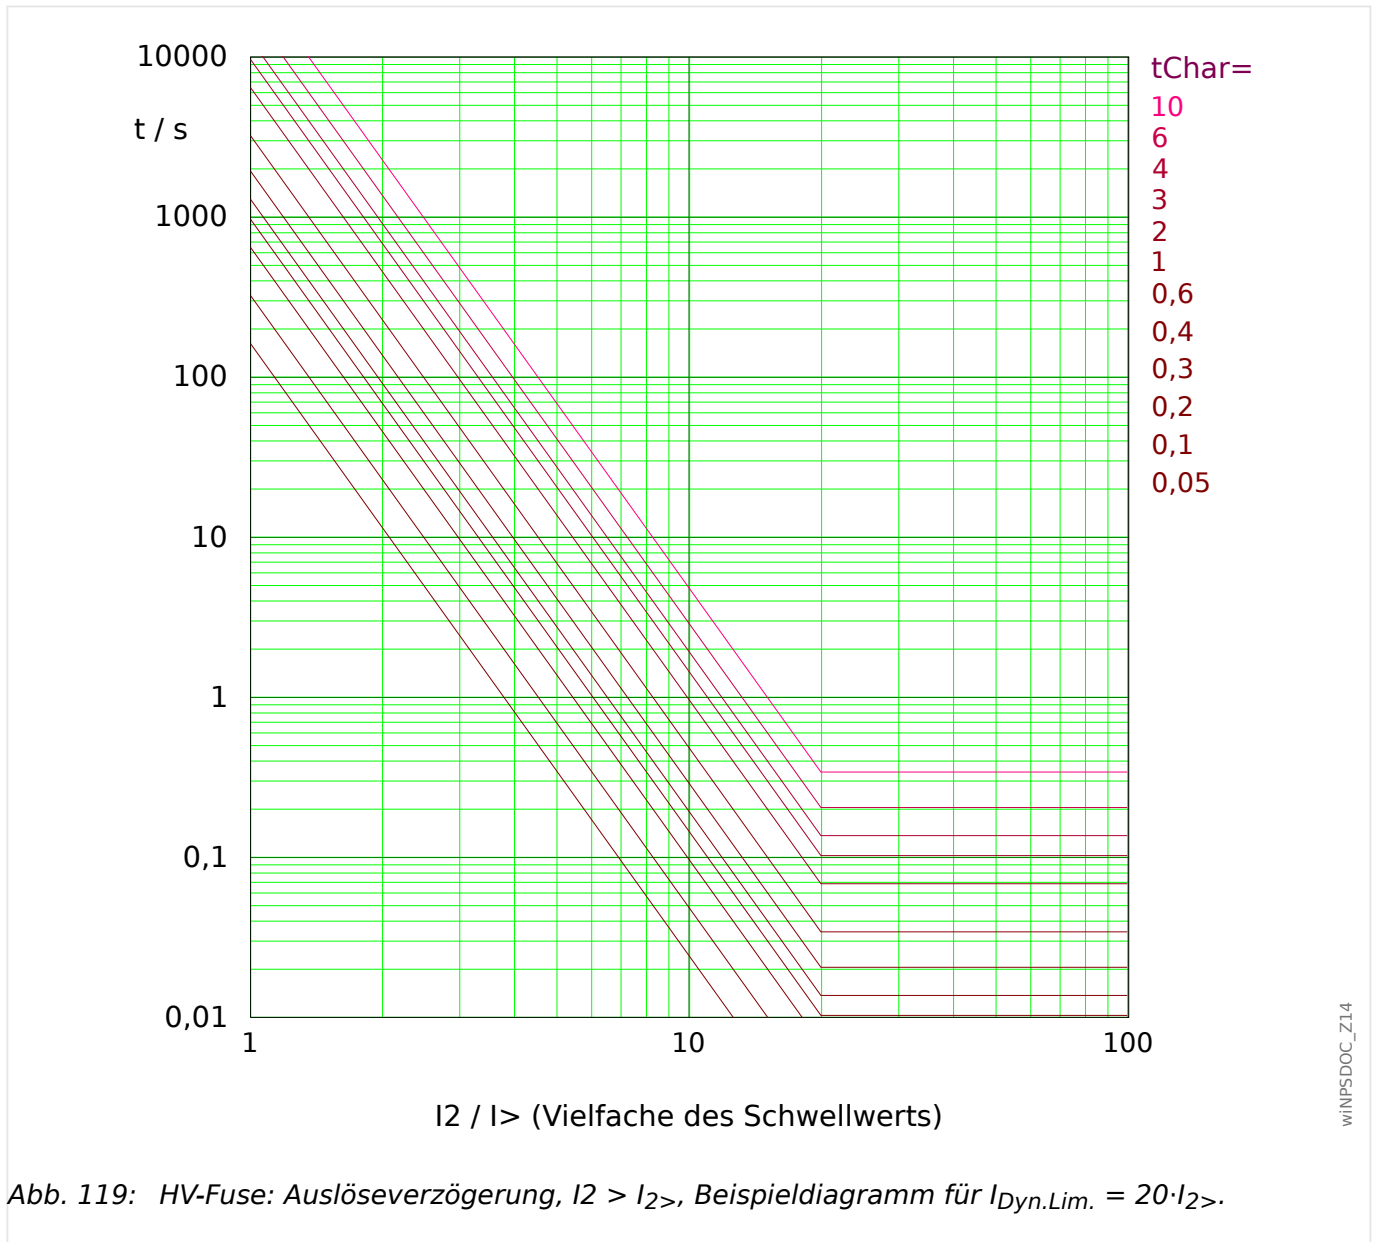


Abb. 119: HV-Fuse: Auslöseverzögerung, $I_2 > I_{2>}$, Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{2>}$.

Für Details siehe auch [»Legende für alle folgenden Diagramme \(»I2><«\)«](#) und [»12.2.3.2 AMZ-Kennlinien \(»I2><«\)«](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung


Für $I_{2>} < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung gemäß Kennlinie.

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.3.2.4 Vollbereichskennlinie (FR-Fuse)

»Kennl« = FR-Fuse

Anmerkung: Diese Kennlinie wird manchmal auch als „Schweden-Kurve“ bezeichnet.

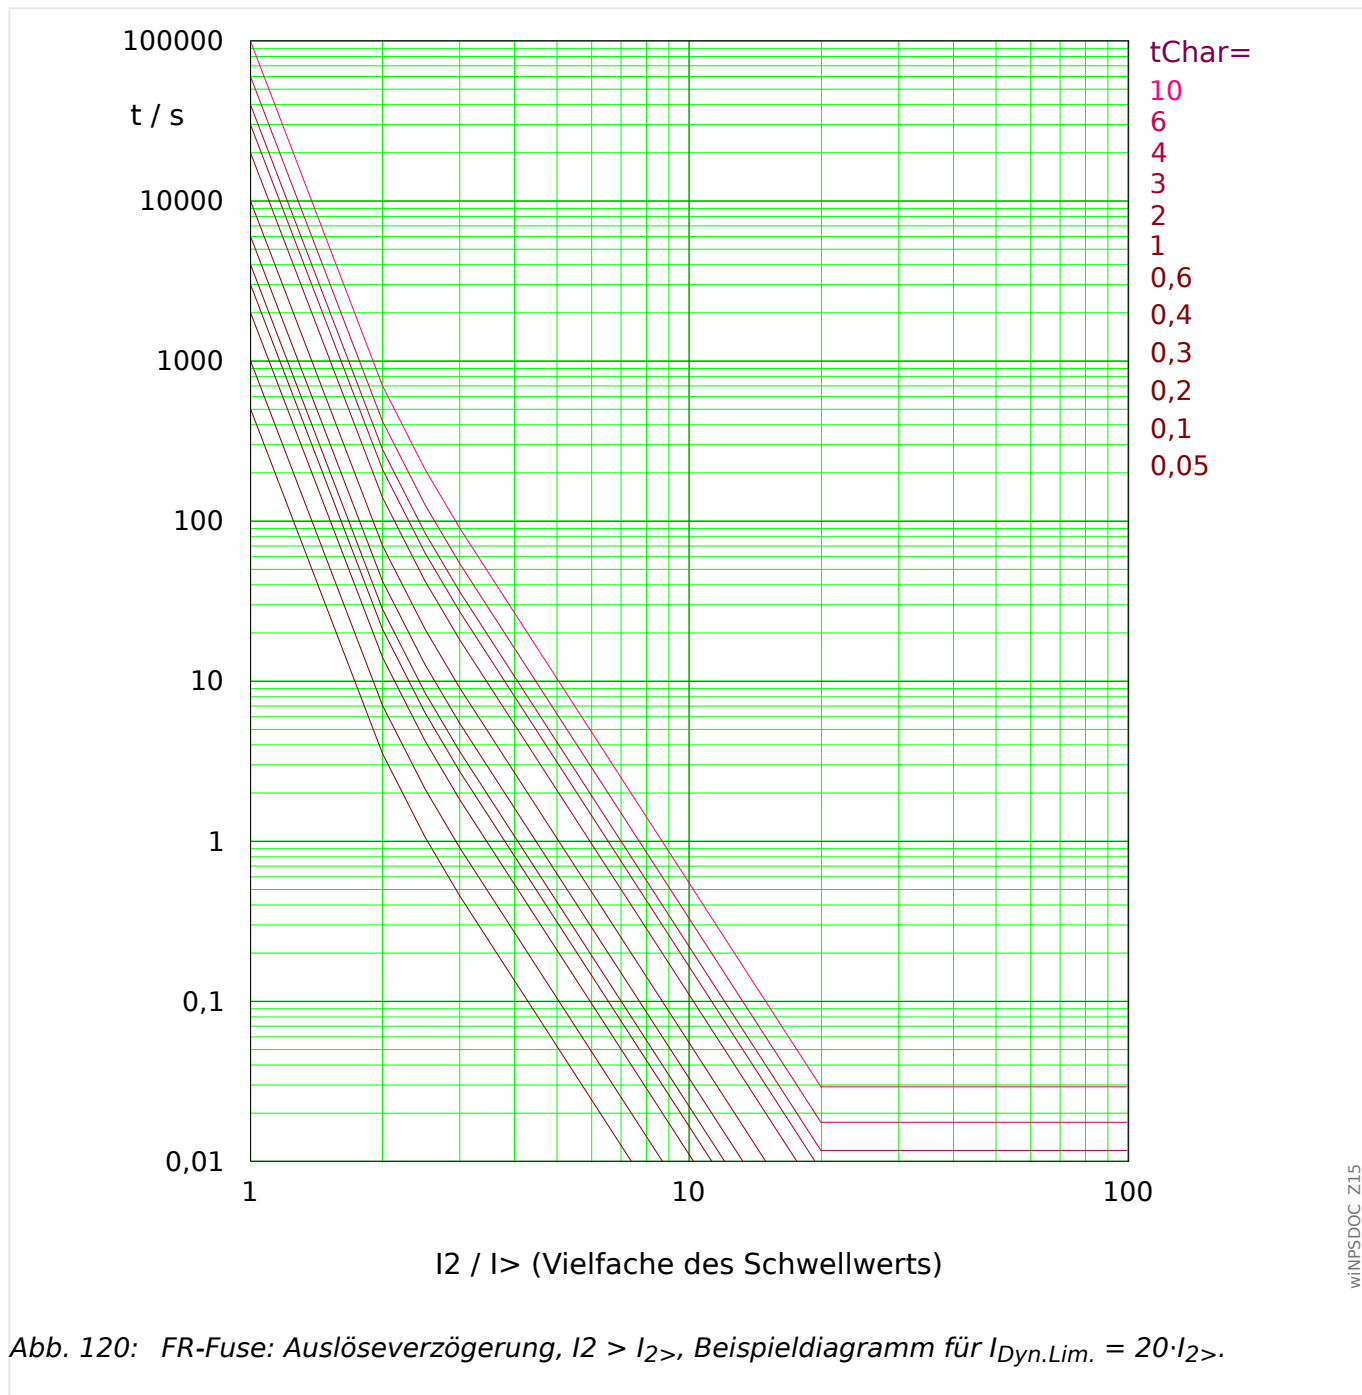

Für Details siehe auch [»Legende für alle folgenden Diagramme \(»I2>«\) und »12.2.3.2 AMZ-Kennlinien \(»I2>«\)«](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung

Für $I_2 < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.3.2.5 Kennlinien nach IEEE C37.112 (»I2>«)

12.2.3.2.5.1 Moderately Inverse [MINV] - Kennlinie (IEEE C37.112)

»Kennl« = „IEEE MINV“

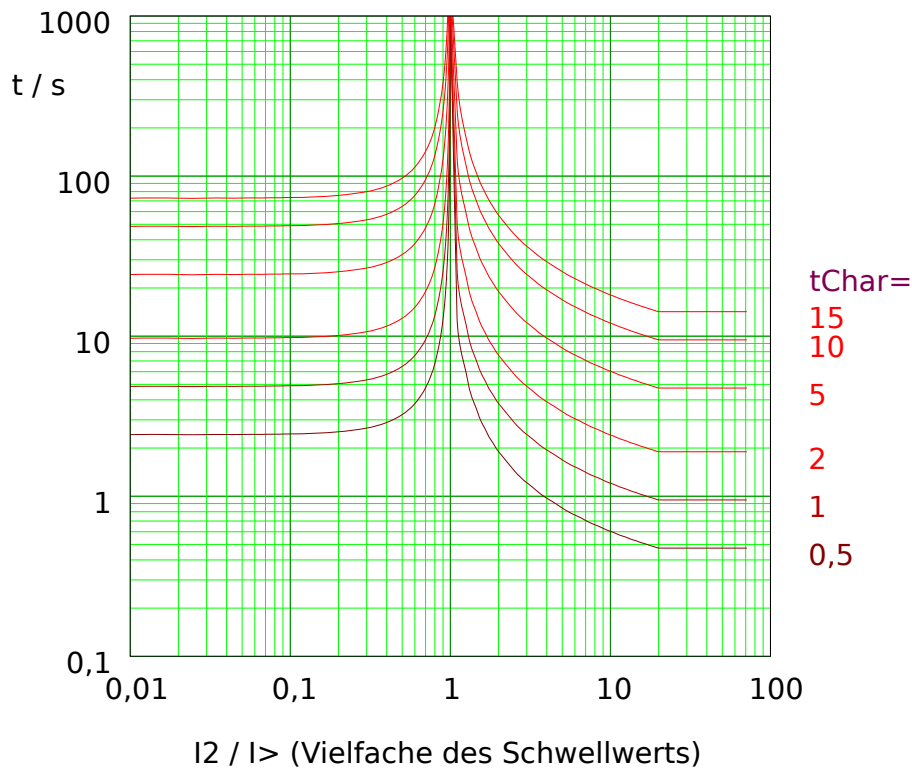


Abb. 121: MINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I_2 < I_{2>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I_2 > I_{2>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{2>}$.

Für Details siehe auch [↳ „Legende für alle folgenden Diagramme \(»I2>«\)“](#) und [↳ „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien \(»I2>«\)“](#).

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: **Nach Kennlinie**, verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{2>} < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung **gemäß Kennlinie**.

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = „IEEE VINV“

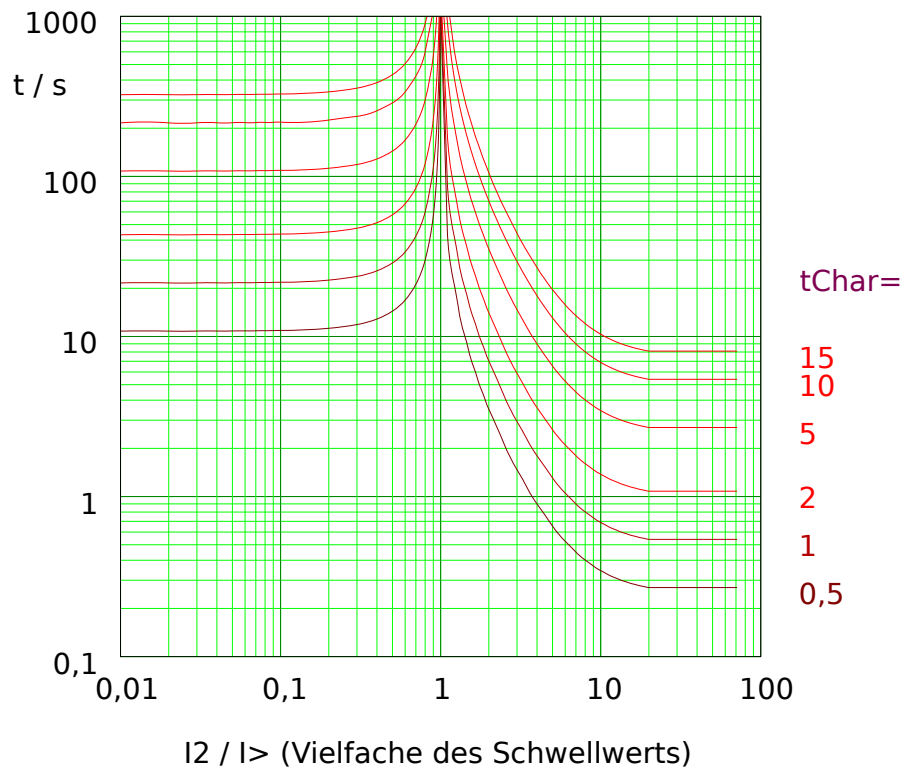


Abb. 122: VINV: Rückfallverzögerung (linke Hälfte, $I_2 < I_{2>}$) und Auslöseverzögerung (rechte Hälfte, $I_2 > I_{2>}$), Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 20 \cdot I_{2>}$.

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [☞](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.


Auslöseverzögerung

Für $I_2 < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

12.2.3.2.5.3 Extremely Inverse - Kennlinie [INV] (IEEE C37.112)

»Kennl« = „IEEE EINV“

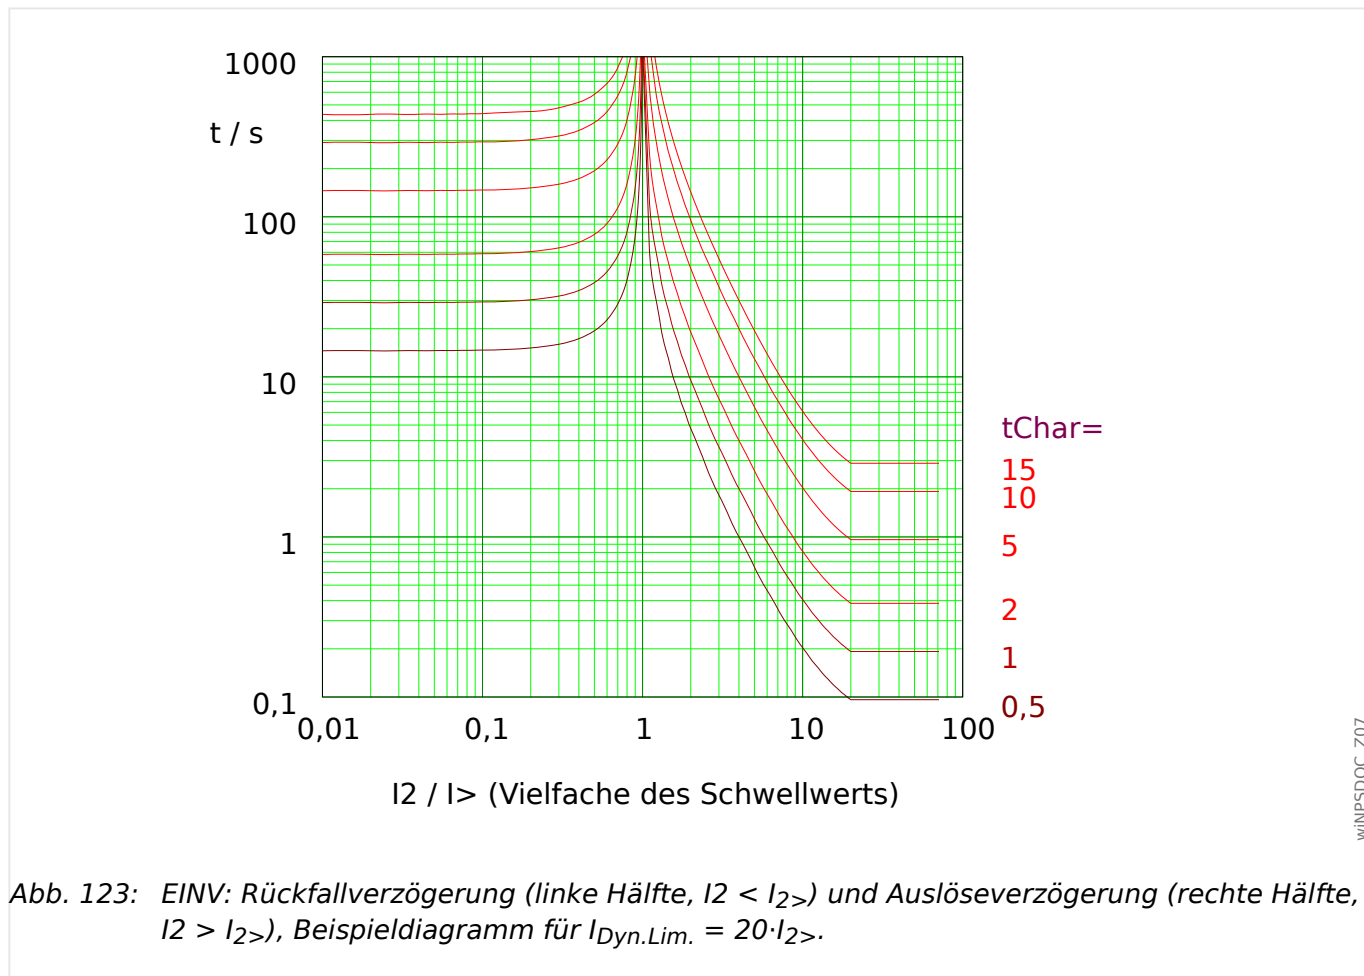

Für Details siehe auch [☞](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [☞](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen verschiedenen Rücksetzmodi gewählt werden: [Nach Kennlinie](#), verzögert oder unverzögert.

Auslöseverzögerung

Für $I_{2>} < I_2 < I_{Dyn.Lim.}$ ergibt sich die Auslöseverzögerung [gemäß Kennlinie](#).

Für $I_2 > I_{Dyn.Lim.}$ bleibt die Auslöseverzögerung t konstant auf dem Wert $t = t_{Dyn.Lim.}$.

»Kennl« = EF-Kurve

Rückfallverzögerung

Es kann zwischen den Rücksetzmodi „unverzögert“ oder „unabhängig“ gewählt werden. Eine dynamische, d. h. kennlinienabhängige Rückfallverzögerung ist für diese Kennlinie nicht verfügbar.

Auslöseverzögerung

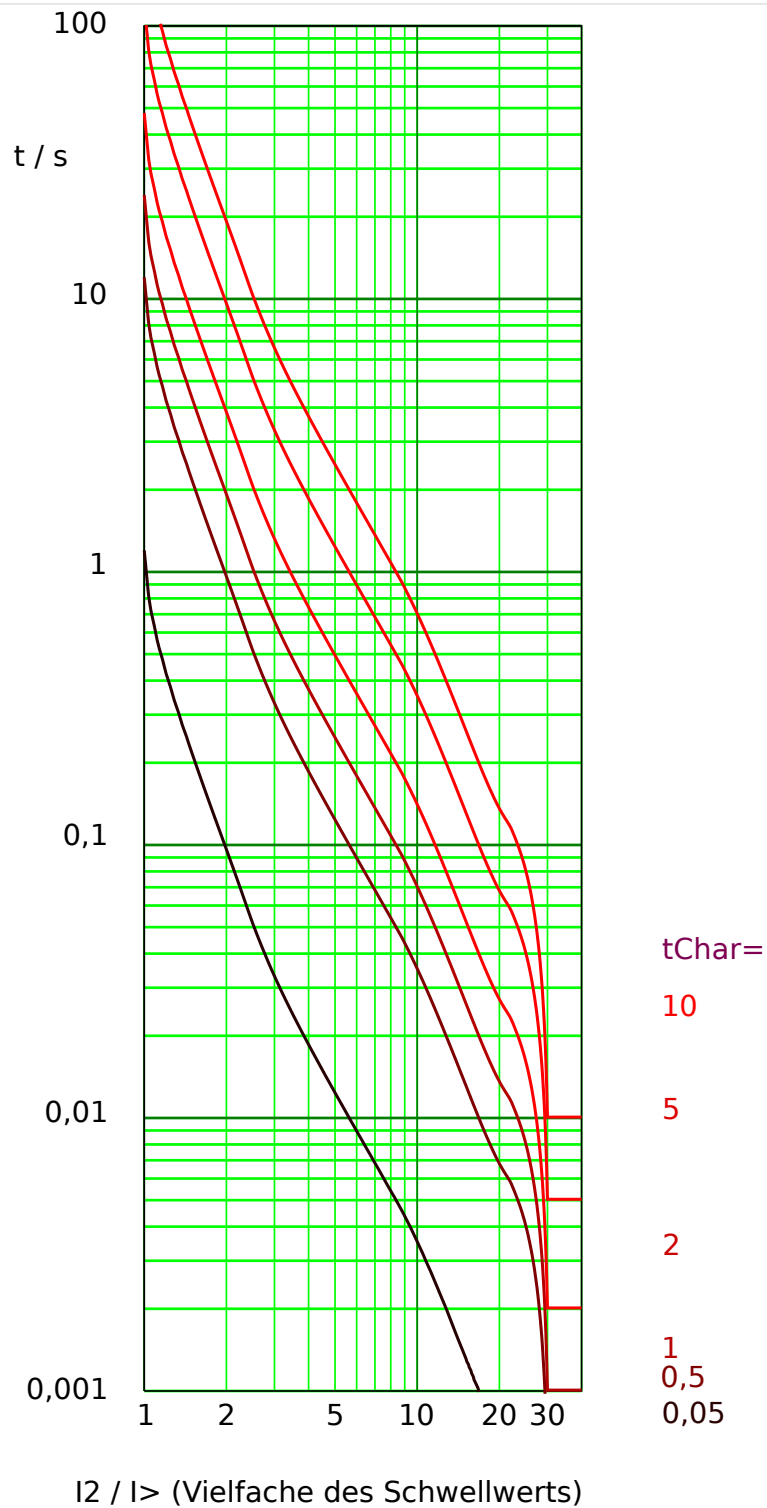


Abb. 124: EF-Kurve: Auslöseverzögerung, $I_2 > I_{2>}$, Beispieldiagramm für $I_{Dyn.Lim.} = 30 \cdot I_{2>}$.

Für Details siehe auch [↪](#) „Legende für alle folgenden Diagramme (»I2>«)“ und [↪](#) „12.2.3.2 AMZ-Kennlinien (»I2>«)“.

wiNPSDOC_Z16

12.3 Anforderungen an 1 A/5 A-Standard-Stromwandler mit WIC1-Adapter-Wandlern

WARNUNG!



Zusätzlich zu den Erörterungen in diesem Kapitel und den genannten Anforderungen sind grundsätzlich immer alle anwendbaren nationalen und internationalen Richtlinien und Vorschriften zu beachten.

Symbole

Die folgende Tabelle führt alle in diesem Kapitel verwendeten Symbole auf.

I_{pr}	Nennstrom des Standard-Stromwandlers auf der Primärseite
I_{sr}	Nennstrom des Standard-Stromwandlers auf der Sekundärseite
R_{ct}	Interner Wicklungswiderstand des Standard-Stromwandlers auf der Sekundärseite
R_b	Resistive Nennlast
R_{wic1}	Impedanz von Adapter-Wandler plus WIC1
R_{add}	Zusätzliche Impedanzen auf der Sekundärseite des Standard-Stromwandlers. This sind zum Beispiel zusätzliche Verbindungskabel (allerdings nicht die interne Verdrahtung der Adapter-Wandler, Kurzschlussbrücken, etc.
ALF	Fehlergrenzfaktor (<i>Accuracy limit factor</i>) des Standard-Stromwandlers
E_k	Nennkniepunktspannung des Standard-Stromwandlers
U_s	Klemmspannung auf der Sekundärseite des Standard-Stromwandlers

Die folgenden Minimal-Anforderungen müssen für die Dimensionierung der Standard-Stromwandler erfüllt sein:

Minimal-Anforderung: Sicherstellen der Auslösung im Kurzschlussfall

Strom-wandler-klasse	Minimal-Anforderung
P, PR	$ALF \geq 20 \cdot \frac{R_{ct} + R_{add} + R_{wic1}}{R_{ct} + R_b}$
PX, PXR	$E_k \geq \frac{20}{1,2} \cdot I_{sr} \cdot (R_{ct} + R_{add} + R_{wic1})$
IEEE / ANSI C-class	$U_s \geq 20 \cdot I_{sr} \cdot (R_{ct} + R_{add} + R_{wic1})$

- R_{wic1} für 1 A-Wandler bei normaler Schaltung wie in [↳ Abb. 21](#): $R_{wic1} = 0,2 \Omega$
- R_{wic1} für 1 A-Wandler bei Holmgreen-Schaltung wie in [↳ Abb. 22](#): $R_{wic1} = 0,3 \Omega$
- R_{wic1} für 5 A-Wandler bei normaler Schaltung wie in [↳ Abb. 21](#): $R_{wic1} = 0.1 \Omega$

- Eine Holmgreen-Schaltung ist für 5 A-Wandler nicht möglich, siehe auch [Kapitel 3.3.3](#).

Für die Adapter-Wandler ist die Grenzbelastung mit $100 I_n$ für 1 Sekunde angegeben. (Siehe auch die [Technischen Daten](#).) Falls für die gegebene Anwendung größere Kurzschluss-Ströme möglich sind, ist dies unter ganz bestimmten Umständen ebenfalls tolerierbar; wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

Beispielrechnung für die Stromwandlerklasse P/PR

Standard-Wandler, 1 A	$I_{pr} = 25 \text{ A}$ $I_{sr} = 1 \text{ A}$ $R_{ct} = 1,5 \Omega$
Maximaler primärer Kurzschluss-Strom	$I_{psc,max} = 4,0 \text{ kA}$
Resistive Nennlast	$R_b = \frac{2,5 \text{ VA}}{(1 \text{ A})^2} = 2,5 \Omega$
Kurzschluss-Impedanz auf der Sekundärseite des Standard-Stromwandlers	$R_{add} = 2,0 \Omega$

Diese Beispielrechnung geht von einer [normalen Schaltung](#) (d. h. kein [Holmgreen](#)) aus.

Berechnung der minimalen Anforderung:

$$ALF \geq 20 \cdot \frac{R_{ct} + R_{add} + R_{wic1}}{R_{ct} + R_b} = 20 \cdot \frac{1,5 \Omega + 2,0 \Omega + 0,2 \Omega}{1,5 \Omega + 2,5 \Omega} = 18,5$$

Für den Standard-Wandler muss also der Fehlergrenzfaktor ALF größer sein als 18,5.

12.4 Änderungsübersicht

Dieses Kapitel führt alle Änderungen am WIC1 seit Version 1.0 auf.

Dokumentation aktuell?



Dieses Dokument kann seit Erstellung dieser Kopie überarbeitet oder aktualisiert worden sein. Um sicherzustellen, dass Sie über die aktuelle Revision verfügen, sollten Sie auf dem Download-Bereich der *SEG* nachsehen:

- **<https://docs.SEGelectronics.de/wic1>**

Prüfen Sie in diesem Download-Bereich, ob es eine neuere Version der Betriebsanleitung gibt oder ob ein *Errata-Sheet* (Änderungsdokument) vorliegt. (Die ID eines jeden Dokuments finden Sie auf der Titelseite.)

12.4.1 Version: 1.0

- Datum: 2022-April-11
- Revision: 1.0.b

Hardware

Erste Freigabe

- Abgesehen von einigen Muster-Exemplaren, die zu Testzwecken an ausgewählte Kunden gesandt worden waren, ist dies die erste für Kunden verfügbare Version.

Software

Erste Freigabe

12.4.2 Version: 1.1

- Datum: 2022-September-05
- Revision: 1.1.a

Hardware

Keine Änderungen.

Software

Bessere Unterstützung der [Adapter-Wandler](#). Insbesondere wird jetzt auch bei Verwendung der 1 A- bzw. 5 A-Adapter-Wandler die Anzeige von Primärwerten für die Stromstärken unterstützt.

Handbuch / Technische Dokumentation

Nummerierte Eingangssignale in den Funktionsdiagrammen sind nun anklickbare Hyperlinks, die auf eine Stelle im Handbuch zeigen, in der diese Nummer erklärt wird oder in einem Diagramm auf der Ausgangsseite dargestellt wird.

(Siehe auch [↪](#) „2.5.1 Symbole in Funktionsdiagrammen“.)

12.4.3 Version: 2.0

- Datum: 2022-Oktober-31
- Revision: 2.0.a

Hardware

Als Bestelloption ist jetzt beim WIC1-4 eine RS485-Schnittstelle verfügbar. Sie kann für das SCADA-Protokoll *Modbus RTU* genutzt werden. Siehe [↳ „3.7 Serielle Schnittstelle RS485 \(nur für WIC1-4...\)“](#).

Software

Modbus RTU ist jetzt bei einem WIC1-4 verfügbar, sofern dieses mit einer externen Hilfsspannung versorgt wird. Siehe [↳ „4.1 Modbus® \(nur WIC1-4\)“](#).

Es steht für das WIC1-4 eine neue Schutzfunktion »Kalte-Last-Alarm« (englisch »Cold Load Pickup«) zur Verfügung, sofern dieses mit einer externen Hilfsspannung versorgt wird. Siehe [↳ „5.11 KLA - Kalte-Last-Alarm \(nur WIC1-4*\)“](#).

Eine neue Überwachungsfunktion »Schaltgerätewartung« ist verfügbar, mit der der aktuelle Verschleiß des Leistungsschalters abgeschätzt werden kann. Siehe [↳ „5.15.1 SGW - Schaltgerätewartung“](#).

Unterhalb des Menüs [Betrieb] gibt es nun ein neues Untermenü [Condition Monitoring] mit neuen Einträgen für statistische Auswertungen:

- [Schleppzeiger (Werte)] imitiert ein analoges Zeigermessgerät, indem es kontinuierlich ein zeitliches Mittel der maximalen Stromstärke ermittelt. Siehe [↳ „5.15.4 Condition Monitoring - Schleppzeiger“](#).
- [Life Load] wertet die Anzahl der Betriebstage in Abhängigkeit von der Stromstärke aus und kann (optional) ein Alarm-Signal ausgeben, wenn die Statistik ergibt, dass das WIC1 für eine zu lange Zeit unter zu hoher Last lief. Siehe [↳ „5.15.3 Condition Monitoring - Life Load“](#).
- [SGW] zeigt die Werte der neuen Überwachungsfunktion »Schaltgerätewartung« an. (Siehe oben.)

Hinter [Schleppzeiger (Werte)] und [Life Load] steht die Idee der Möglichkeit, prüfen zu können, ob das WIC1 - und somit auch das zu schützende Objekt - oft hoher Last ausgesetzt war. Über entsprechende Untermenüs können diese beiden Statistiken sowohl als Tabelle als auch als Diagramm (Darstellung als Messgerät mit Schleppzeiger bzw. als Histogramm) angezeigt werden.

Stichwortverzeichnis

A

ANSI

46	169, 172
49	176
50	154, 179
50BF	192
50N/G	164
51	154
51N/G	164
51Q	169, 172
62BF	192
Adapter-Wandler (1 A)	79
Anregungs-/Auslösungs-Anzeige	208
Anschlüsse	
max. Drehmoment der Schrauben	60, 126
Ausgangsrelais / Schauzeichen	
DiggiMEC	125
Ausgangsrelais – Schauzeichen	
DiggiMEC	129
Auslöseverzögerung	231
Auslöseverzögerung (Erdüberstrom)	333
Auslöseverzögerung (Phasenüberstrom)	315
Auslöseverzögerung (Schieflast)	352
Automatisch aktualisieren	42
automatische Fehleranzeige	208

B

Backup-Schutz	96, 194
Bedieneinheit	112, 117
Bediensoftware	123
Bedienung	41

Benutzerschnittstelle	41
Berechtigungspasswort	56
Bestellschlüssel	33
Betriebsart	
Nur-Schutz	102, 194
Reserveschutz	194

C

Condition Monitoring	202, 204
----------------------------	----------

D

DEFT (Erdüberstrom-Kennlinie)	335
DEFT (Kennlinie Schiefast-Stufe)	354
DEFT (Phasenüberstrom-Kennlinie)	317
DIP-Schalter	57
Einstellungen (Übersicht)	290
Gültigkeit der Einstellungen	41
Daten vom Gerät empfangen	123
Datum und Uhrzeit	109
Device Model (Gerätemodell)	124
DiggiMEC	33, 117
Allgemeines	110
Bedienelemente	112
Favoriten-Taste »★«	115
Schauzeichen – Ausgangsrelais	129
DiggiMEC Schauzeichen / Ausgangsrelais	
Position, Anschlüsse	125
DiggiMEC Schauzeichen – Ausgangsrelais	
Selbsthaltung	130
Setzen + Zurücksetzen	129
Überprüfen der Funktion	131
Digitale Eingänge (zur Erkennung der Schaltgerätestellung)	148

Digitaler Eingang	86, 88, 89
Direktkommandos	46
Drehmoment (max. D. der Schrauben)	60, 126
Dual-Powered WIC1	19

E

EF-Kurve (Erdüberstrom-Kennlinie)	349
EF-Kurve (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	368
EF-Kurve (Phasenüberstrom-Kennlinie)	331
Einschaltstromerkennung (IH2)	160
Einstellwerte	120
Erdstromschutz-Stufe	164
Externer Schutz	
Eingang	86, 238
Funktion	189
erzwungener Auslösebefehl	144
externe Auslösung	89
externer Reset	89

F

FAS	182
FR Fuse (Erdüberstrom-Kennlinie)	344
FR Fuse (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	363
FR Fuse (Phasenüberstrom-Kennlinie)	326
Factory Reset (Rücksetzen auf Werkseinstellungen)	55, 117
Favoriten-Taste »★«	115
Fehleraufschaltung - Modul	182
Fehlercodes für Neustart	213
Fehlerursachen-Anzeige (Pop-up)	208
Fernauslösung	86, 89, 189, 238
Fragezeichen „?“ (implausible Einstellwerte)	122

G

Gegensystemstrom-Schutz	172
Gerätemodell (Device Model)	124
Gerätestart	213

H

HEX-Schalter	57
Einstellungen (Übersicht)	294
Gültigkeit der Einstellungen	41
HH-Sicherungskennlinie (Erdüberstrom- Kennlinie)	343
HH-Sicherungskennlinie (Kennlinie Schieflast-Stufe)	362
HH-Sicherungskennlinie (Phasenüberstrom-Kennlinie)	325
HMI	41, 112, 117
HV Fuse (Erdüberstrom-Kennlinie)	343
HV Fuse (Kennlinie Schieflast-Stufe)	362
HV Fuse (Phasenüberstrom-Kennlinie)	325
Hilfsspannung	89

I

I2/I1>	169
I2>	172
I>	154
I>>	154
I>>>	154
IE>	164
IE>>	164
IEC EINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	340
IEC EINV (Kennlinie Schieflast-Stufe)	359
IEC EINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	322
IEC LINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	341
IEC LINV (Kennlinie Schieflast-Stufe)	360

IEC LINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	323
IEC NINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	338
IEC NINV (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	357
IEC NINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	320
IEC VINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	339
IEC VINV (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	358
IEC VINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	321
IEC 60870-5-103	90
IEEE EINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	348
IEEE EINV (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	367
IEEE EINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	330
IEEE MINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	346
IEEE MINV (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	365
IEEE MINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	328
IEEE VINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	347
IEEE VINV (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	366
IEEE VINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	329
IH2	160
Impulsausgang	
Auslösespule des Leistungsschalters	95
Schaubzeichen	95
Ipeak>	179

K

KLA	185
Kalte Last Alarm - Modul	185
Kennlinie (Erdüberstrom)	333
Kennlinie (Phasenüberstrom)	315
Kennlinie (Schiefkast)	352
Konfiguration mit Smart view (offline)	42

L

LED

Error	57, 101, 101
Pickup/Trip	57, 101
Ready	57, 101, 101
System (Ready/Error)	101
LED »System«	230
LED-Test	104, 114
LEDs	
Anrege-Signal	104
Anregung / Auslösung	104
Auslöse-Signal	104
DiggiMEC	101, 104, 104
Konfiguration	104
Selbsthaltung	104
System-LED	101
Trip	104
WIC1	101, 104
LSV	192
Laststrom-Histogramm	202
Lasttrennschalter (mit Sicherung)	147
Leistungsschalter	147
Leistungsschalterversagerschutz-Modul	192
Life Load	51, 202

M

Meldungen der Selbstüberwachung	214, 214
Menüstruktur	118
Messwertdarstellung	49
Messwerte	46
Modbus	90, 134
Modul Inrush	160
Moduleingang	46
manueller Auslösebefehl	144

N

Navigation	112
Neustart	230
Neustart (des Gerätes)	213
Neustartgründe	213
Nur-Schutz-Betriebsart	194

O

Offline-Konfiguration	42
-----------------------------	----

P

PC-Verbindung	
USB-C	123
Parameter	46, 120
Passwort	56
zurücksetzen	56
Phasenstromschutz-Stufe	154
Primärprüfung	223
Prüfbuchsen	57, 220, 222, 224

R

RINV (Erdüberstrom-Kennlinie)	342
RINV (Kennlinie Schiefkast-Stufe)	361
RINV (Phasenüberstrom-Kennlinie)	324
RS485	90
RXIDG (Erdüberstrom-Kennlinie)	351
Rekorder	
Fehlerrekorder	206
Reserve-(Backup-)Überstromschutz	96, 194
Rückfallverzögerung (Erdüberstrom)	333
Rückfallverzögerung (Phasenüberstrom)	315
Rückfallverzögerung (Schiefkast)	352
Rücksetzen auf Werkseinstellungen	42, 55, 117

reboot	213
S	
SGW	196
Schaltgerät	147
Schauzeichen	95
Schauzeichen / Ausgangsrelais	
DiggiMEC	125
Schauzeichen – Ausgangsrelais	
DiggiMEC	129
Schieflast-Schutz	169
Schleppzeiger	51, 204
Schweden-Kurve (Erdüberstrom- Kennlinie)	344
Schweden-Kurve (Kennlinie Schieflast- Stufe)	363
Schweden-Kurve (Phasenüberstrom- Kennlinie)	326
Security-Logger	56
Sekundärprüfung	223
Selbsthaltung zurücksetzen (= quittieren)	52
Selbstüberwachungskontakt	97
Selbstüberwachungsmeldungen	214
Signale	46
Skalierung (von Messwerten)	49
Smart view	33, 123
Automatisch aktualisieren	42
Daten vom Gerät empfangen	42
Spitzenstrom-Schutz	179
Statistik	202, 204
Stellungsmeldungen	148
Stellungsmeldungen (eines Schaltgerätes)	147
Sternchen „*“	120

Stromwandler	
Auswahl-Alternative	78
Auswahl / Beispielrechnung	76
Eigenschaften	74
Prüfwicklungen	220
Technische Daten	75
„E“-Typ	76
System-LED	230
Systemzeit	109
serielle Schnittstelle	90
sicherheitsrelevante Meldungen	214

T

Tasten	
OK	120
Tasten während des Einschaltens	117
ThA	176
Thermische Überlast	176
Typenschlüssel	33

U

Uhrzeit, Datum	109
--------------------------	-----

V

Verbindungseinstellungen	123
Versorgung des WIC1	23
Vollbereichskennlinie (Erdüberstrom- Kennlinie)	344
Vollbereichskennlinie (Kennlinie Schieflast-Stufe)	363
Vollbereichskennlinie (Phasenüberstrom- Kennlinie)	326

W

WI1-SZ4, WI1-SZ5	95
WIC1 g1	18
WIC1 g2	18
Werkseinstellungen (zurücksetzen)	42, 55, 117
Werte	46
WiPara	46
WiPara-Datei	46

Z

Zurücksetzen

Anregungs-/Auslösungs-Anzeige	52, 208
LEDs	52
Schaubzeichen	52
auf Werkseinstellungen	52
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	42, 55, 117
Zurücksetzen von Selbsthaltung (= quittieren)	52


 ⚙ Signalreferenzen in
 Funktionsdiagrammen

(10)	149, 149, 150, 151, 151
(11)	149, 149, 150, 151, 151
(12)	149
(18)	139
(19)	138, 155, 165, 170, 173, 177, 180, . 183, 190
(20)	138, 156, 165, 170, 173, 177, 180, . 183, 190, 193, 200
(21)	138, 156, 165, 170, 173, 177, 180, . 183, 190
(24)	155
(25)	155
(26)	155




(27)	165, 180
(28)	180
(29)	180
(30)	148
(31)	148
(34)	156
(35)	156
(36)	156
(37)	165, 180
(38)	180
(39)	180
(44)	155
(45)	155
(46)	155
(49)	138, 142
(50)	138
(51)	138, 143
(52)	138
(53)	194
(61)	142
(62)	142
(63)	142
(1)	139
(2)	146, 200
(3)	139
(5)	161
(6)	161
(7)	161
(8)	161

WI Line

WIC1

HANDBUCH

docs.SEGelectronics.de/wic1



SEG Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jeden beliebigen Teil dieser Publikation jederzeit zu verändern und zu aktualisieren. Alle Informationen, die durch SEG Electronics GmbH bereitgestellt werden, wurden auf ihre Richtigkeit nach bestem Wissen geprüft. SEG Electronics GmbH übernimmt jedoch keinerlei Haftung für die Inhalte, sofern SEG Electronics GmbH dies nicht explizit zusichert.



SEG Electronics GmbH

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Telefon: +49 (0) 21 52 145 1

Internet: www.SEGelectronics.de

Vertrieb

Telefon: +49 (0) 21 52 145 331

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: sales@SEGelectronics.de

Service

Telefon: +49 (0) 21 52 145 600

Telefax: +49 (0) 21 52 145 354

E-Mail: support@SEGelectronics.de

Für eine komplette Liste aller Anschriften / Telefon- / Fax-Nummern / E-Mail-Adressen aller Niederlassungen besuchen Sie bitte unsere Homepage.